



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 03/02/2023	Inspecteur: Joni Cabergs	Mentor:	Installateur: Cederic Leduc
ID-label:	B.T.W. nr.:BE 761 742 879	Klantreferentie:	
Merk en type meettoestel: Metrel ET61557	Serienummer: 19370744		

Datum verslag: 03/02/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Blokstraat
Huisnummer	1
Busnummer	B
Postcode	3078
Gemeente	Everberg
Land	België

Eigenaar

Naam	Saey maarten
Straatnaam	Blokstraat
Huisnummer	1
Busnummer	B
Postcode	3078
Gemeente	Everberg
Land	België

Installateur

Naam	Cederic Leduc
BTW nr.	BE 761 742 879
Telefoonnummer	0473592563
E-mail	contact@cldsolutions.be


Type : woning

EAN : 54

Teller Nr. : 50319743-2010

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

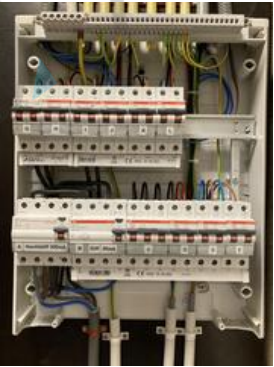

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.
Spanning: 3~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 10

Ri algemeen: 1,647 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 15,75 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	10	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	10	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	25		2	4
5	C	20		2	2,5
4	C	16		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 3/2/2048
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Joni Cabergs

CABERGS

ACEG VZW - #214

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte strek of onrecht strek, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 3/2/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

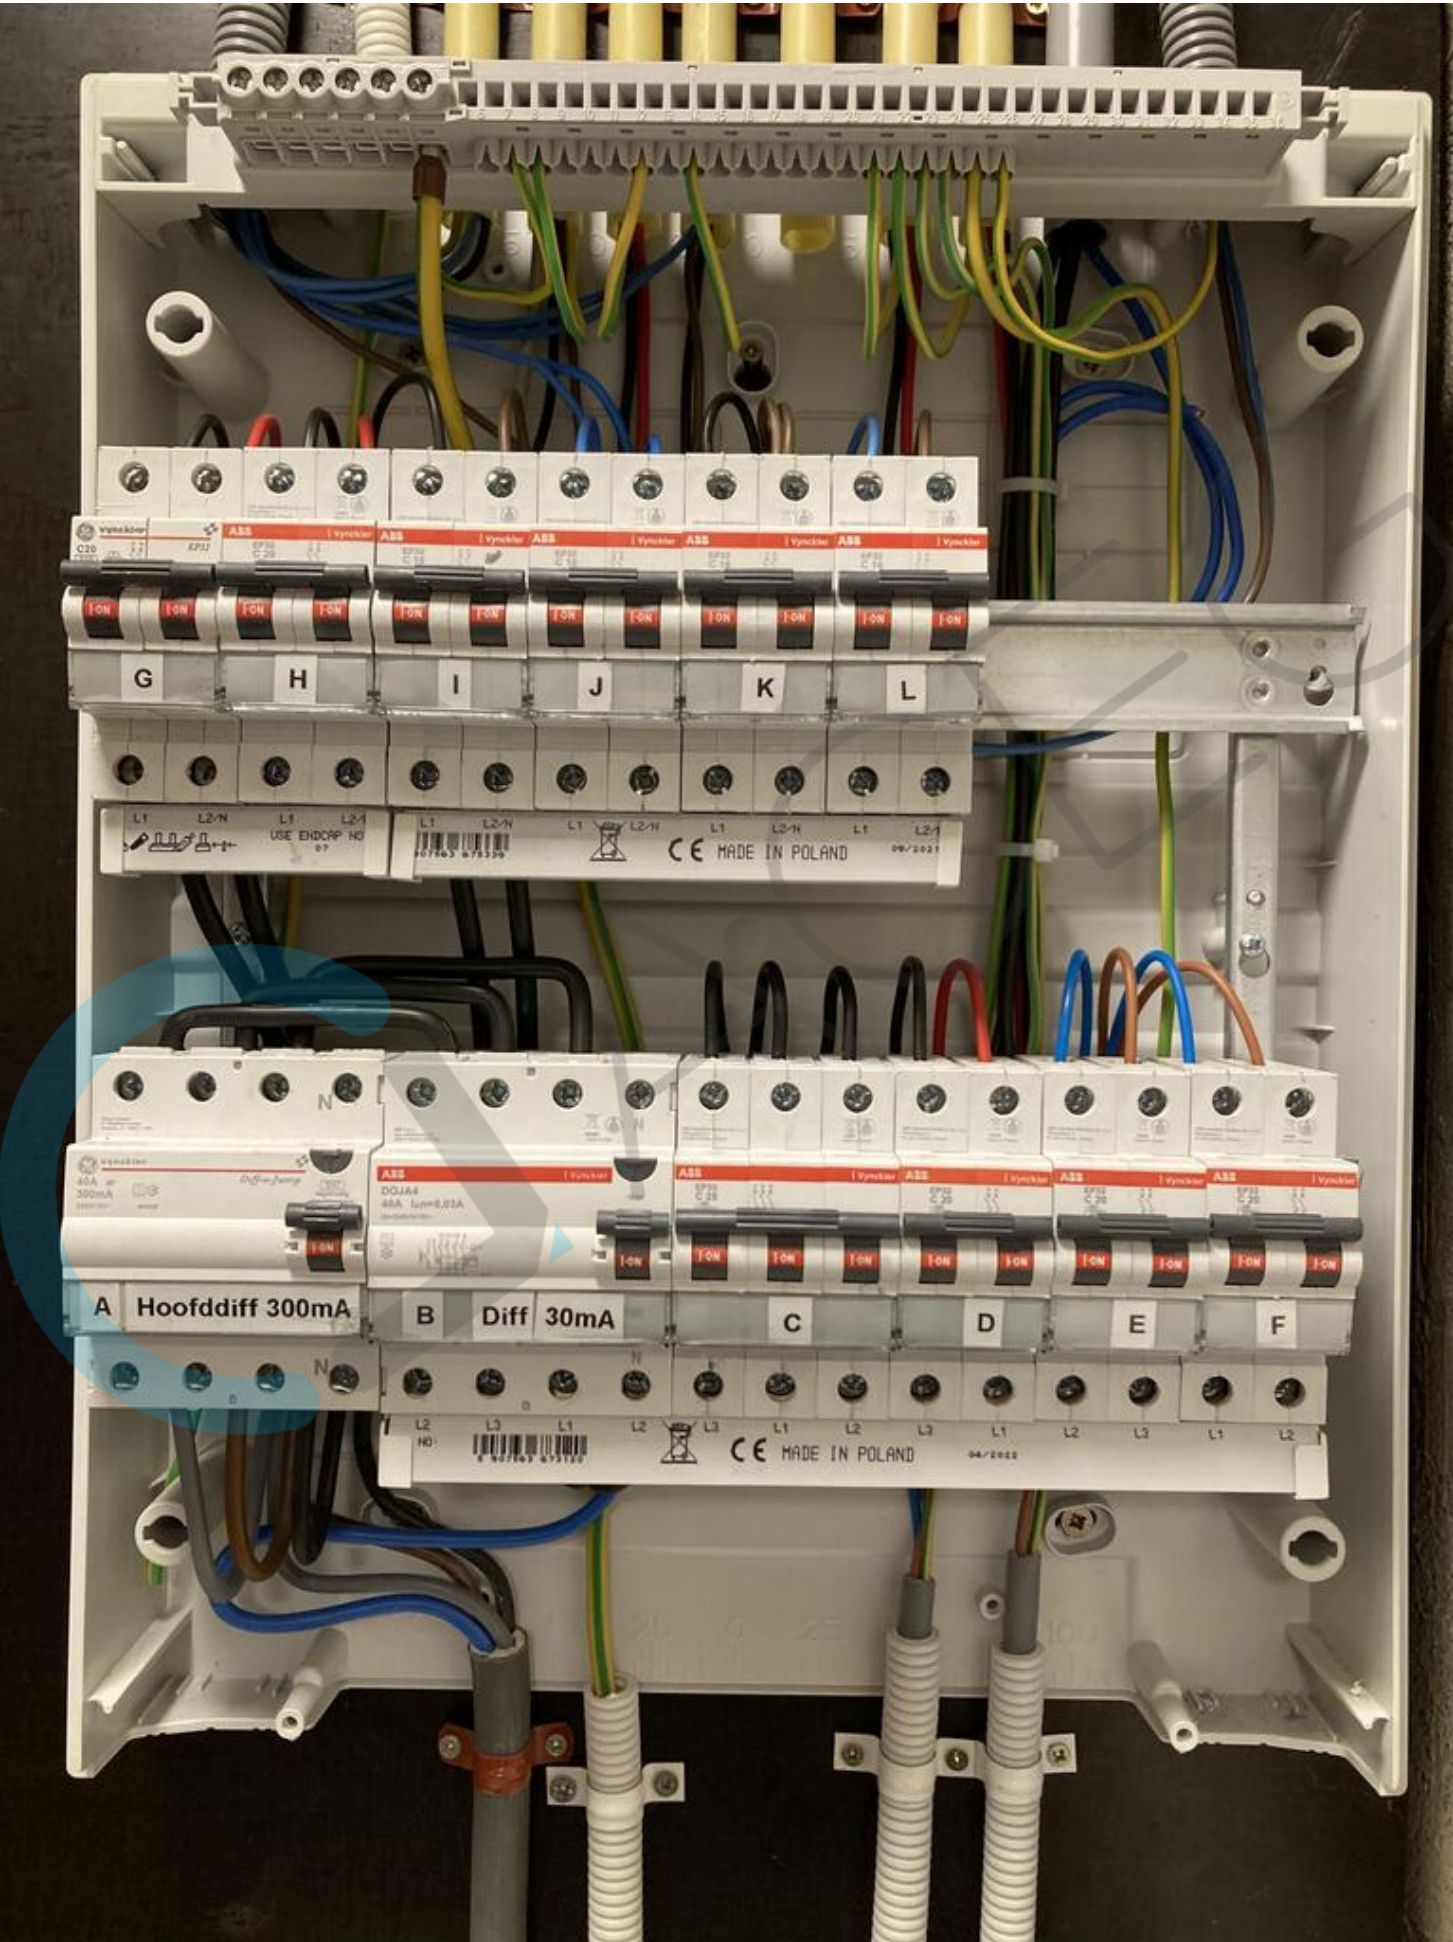

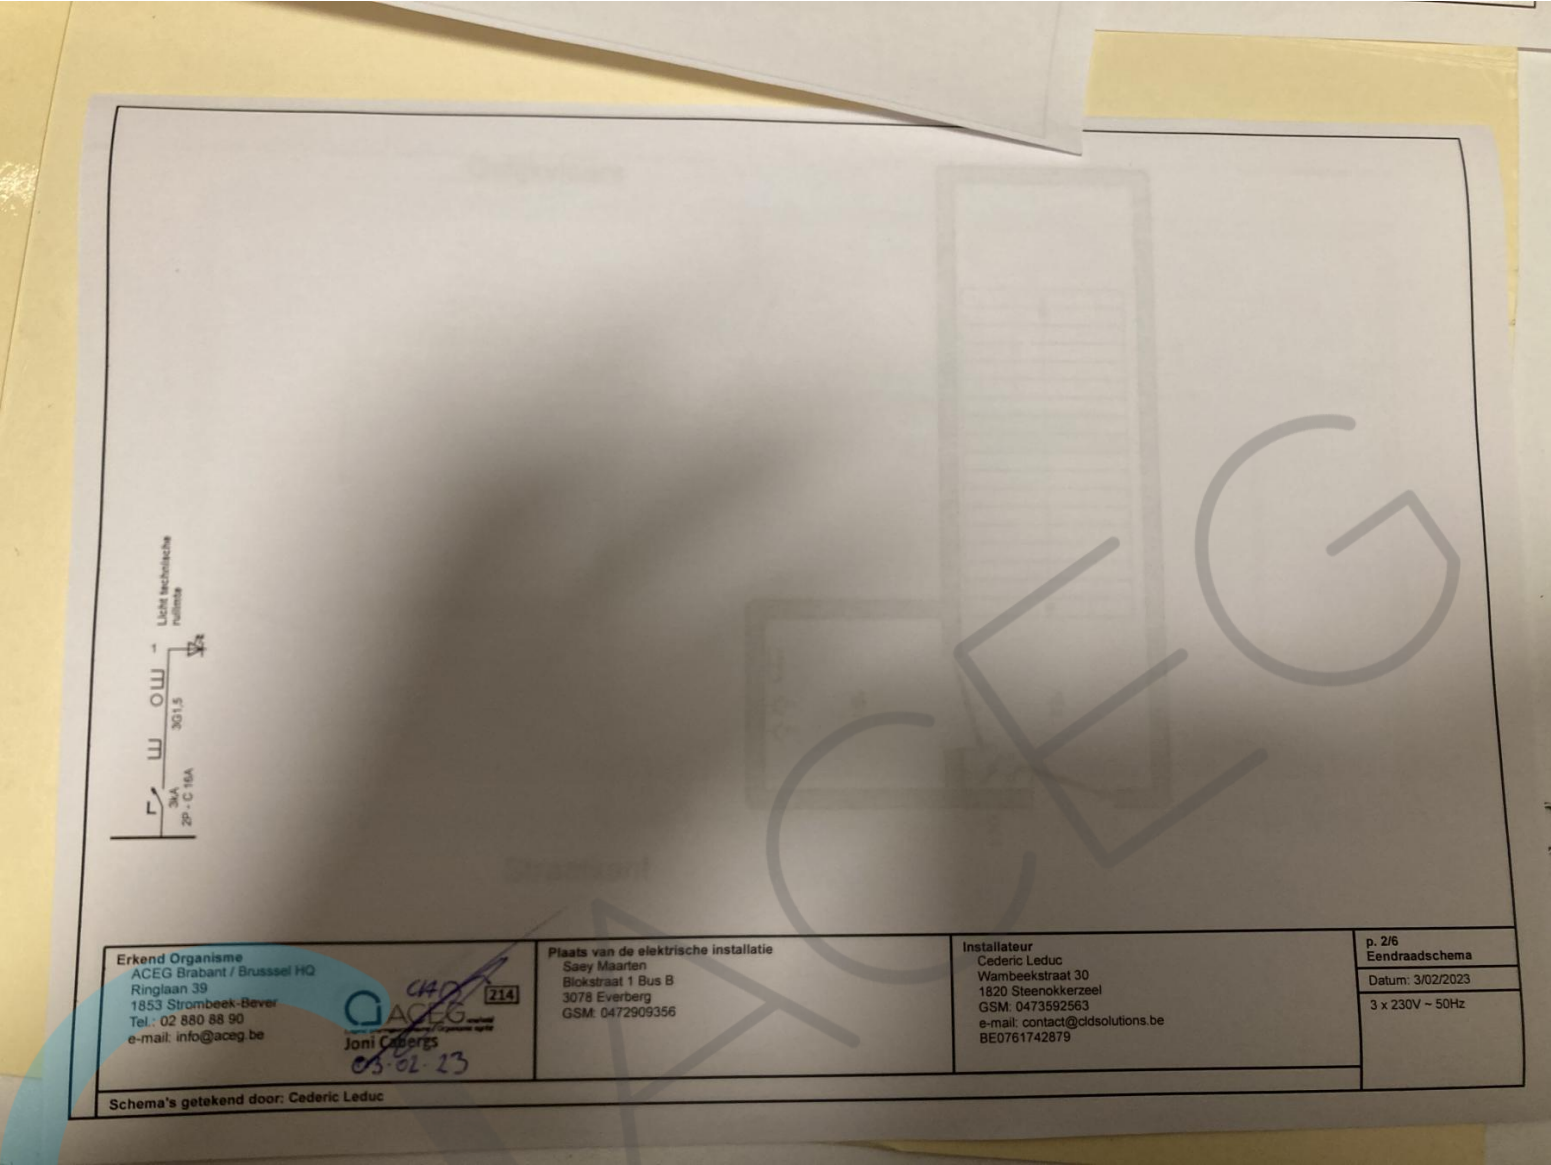

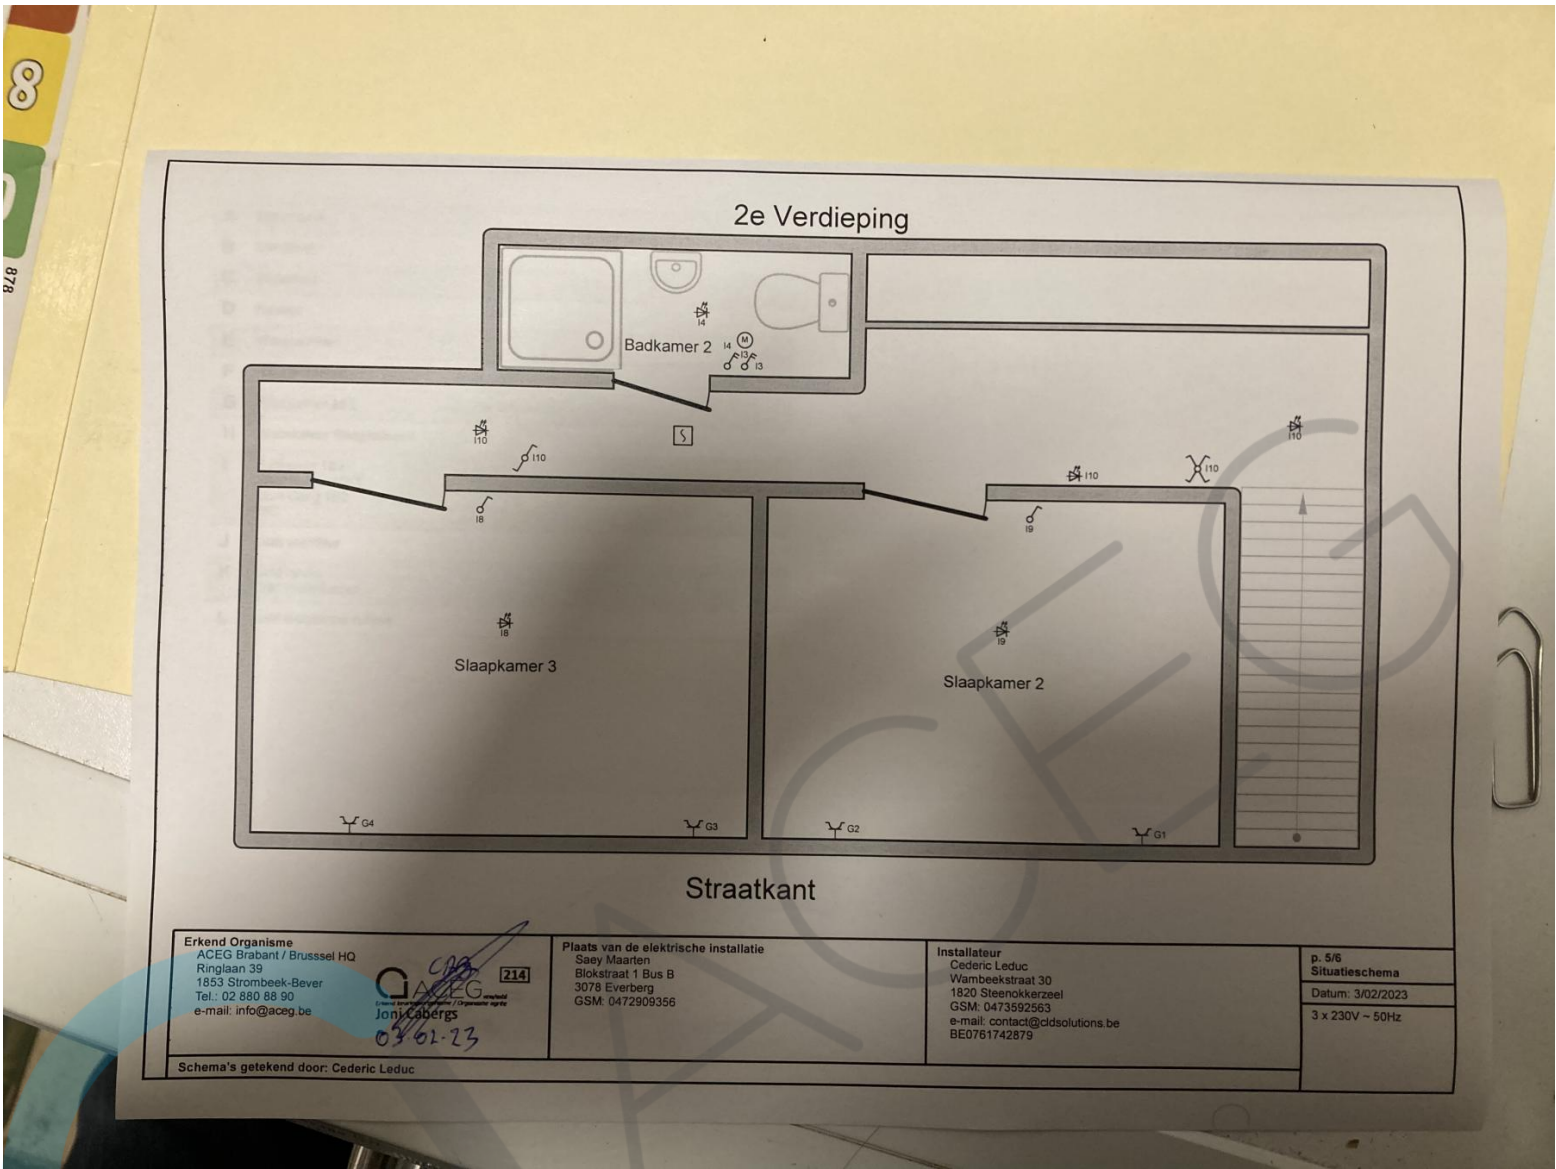

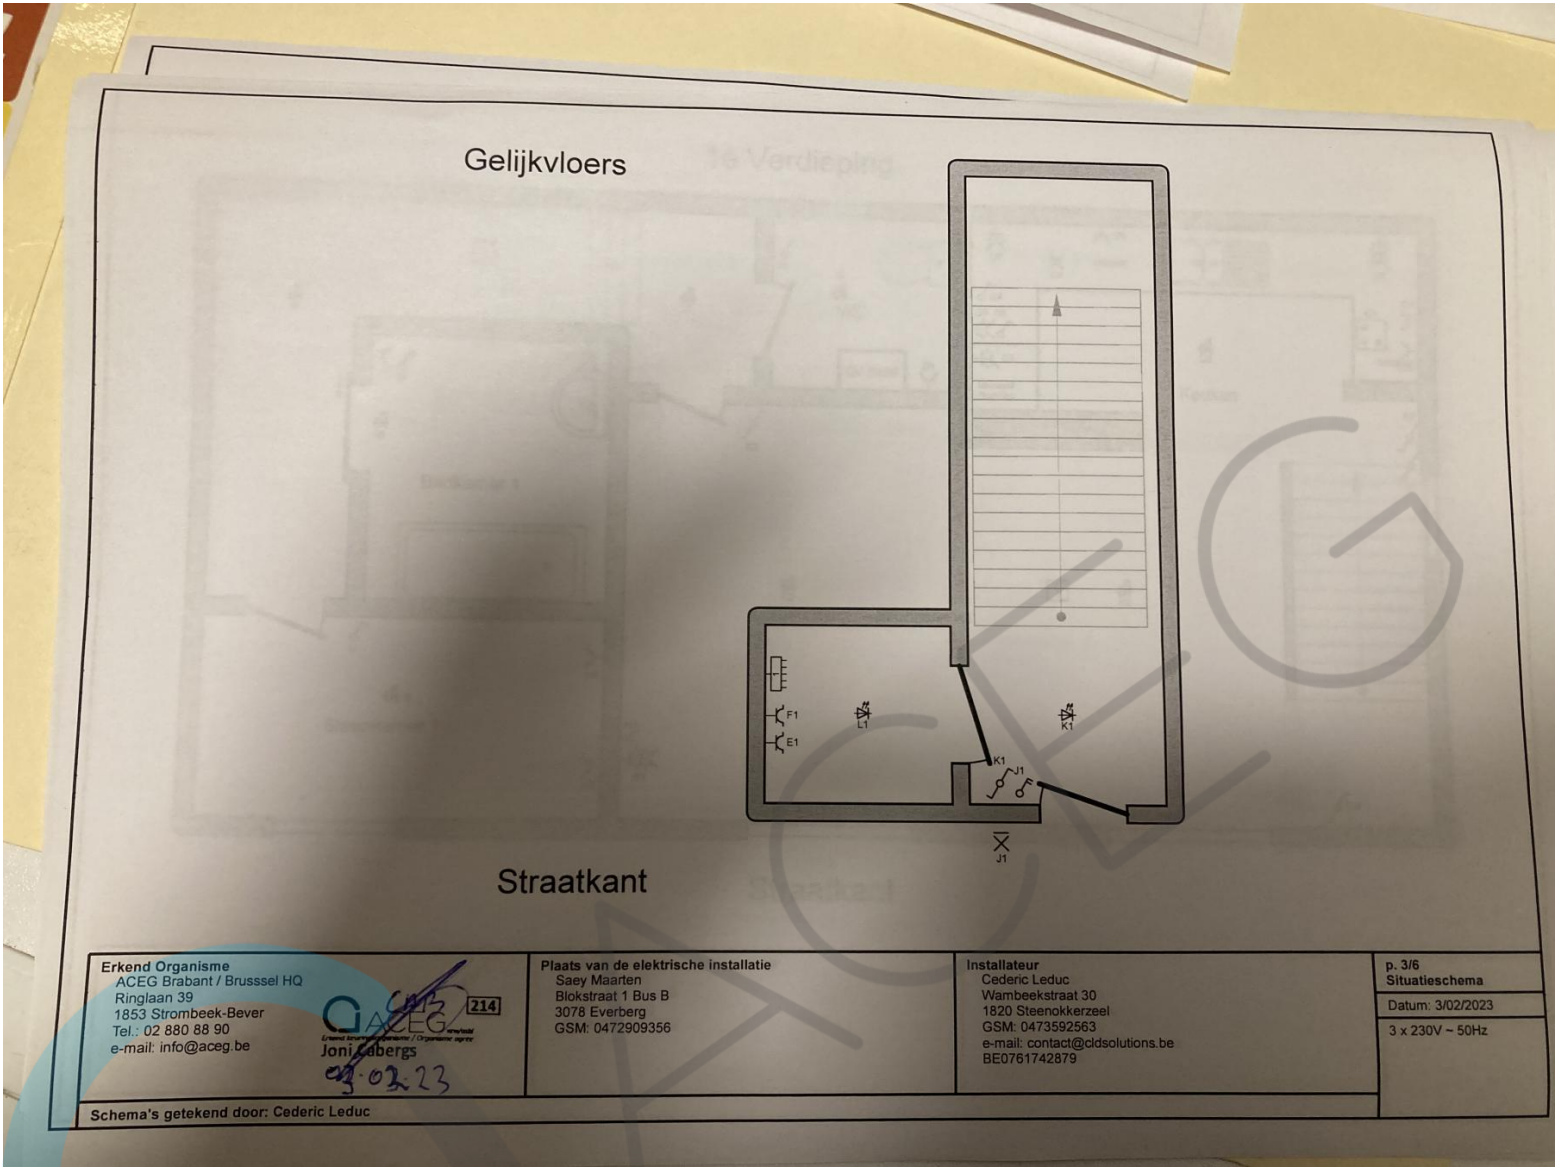

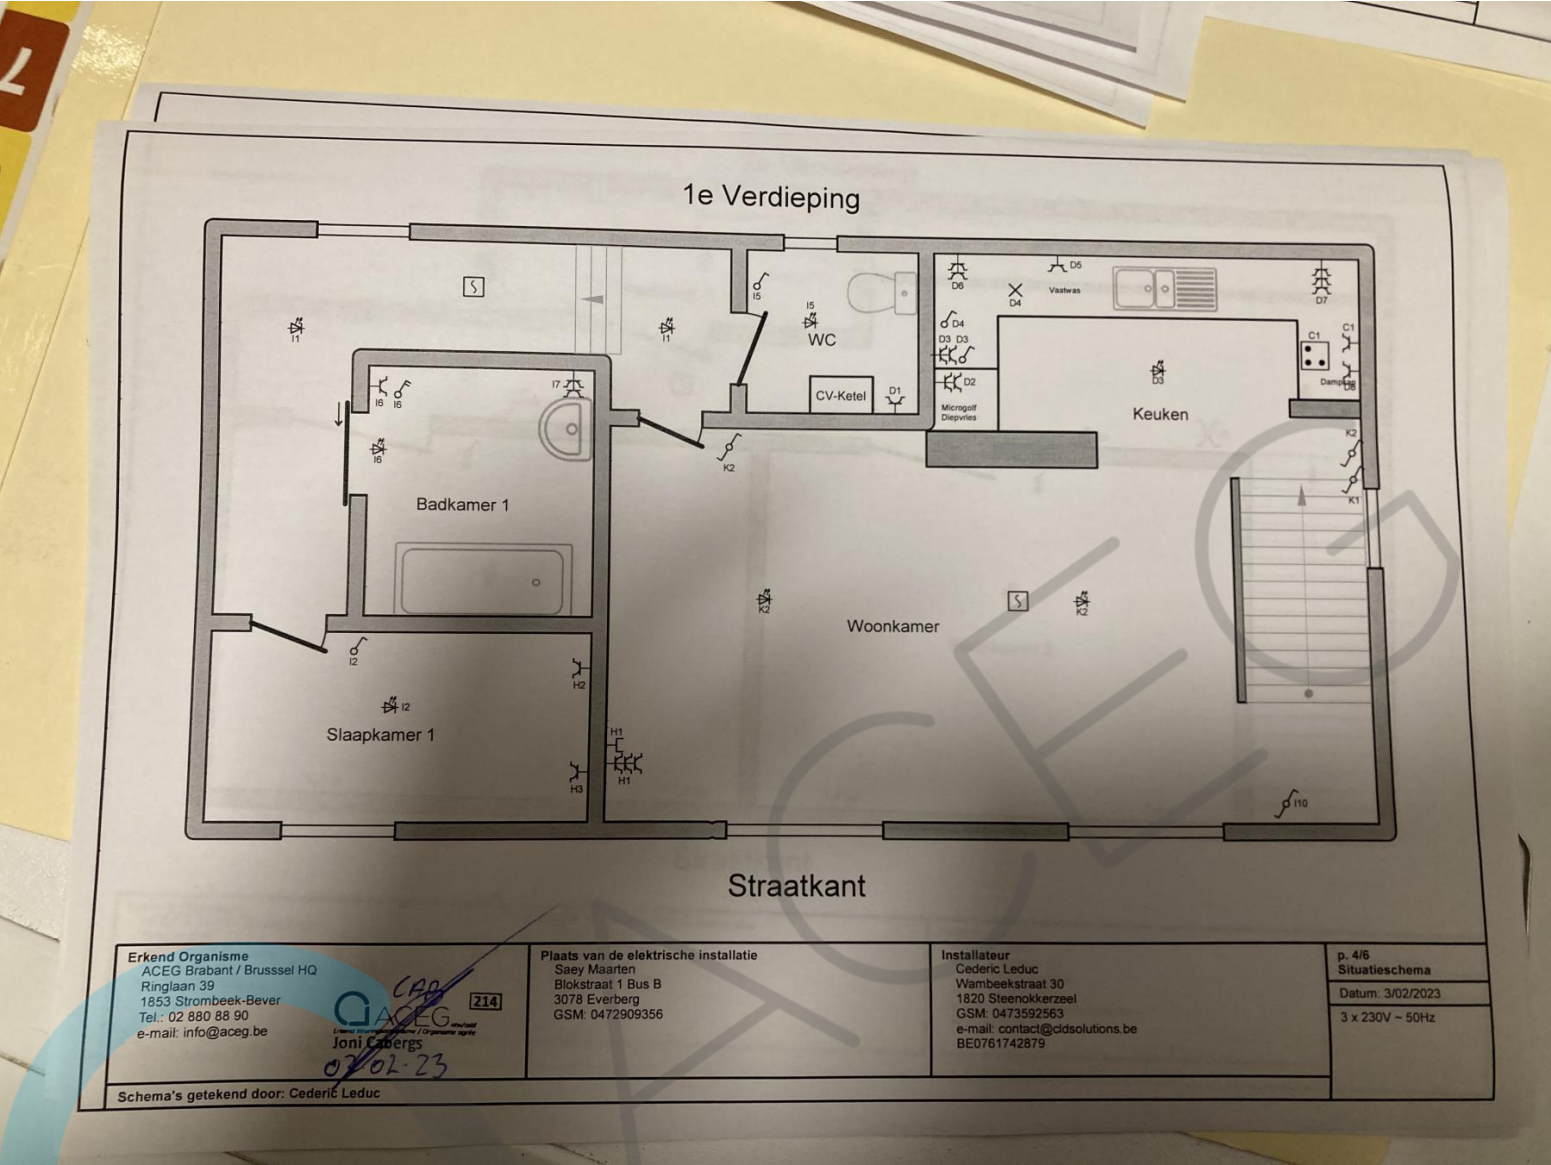

A

Diff 300mA

B

Diff 30mA

C

Kookplaat

D

Keuken

E

Wasmachine

F

Vrij stopcontact

G

Slaapkamer 2&3

H

Woonkamer Slaapkamer 1

I

Badkamer 1&2
Slaapkamer 1/2/3
Licht Gang 1&2
WC

J

Licht voordeur

K

Licht Inkom
Licht Woonkamer

L

Licht technische ruimte

Erkend Organisme

ACEG Brabant / Brussel HQ

Ringlaan 39

1853 Strombeek-Bever

Tel.: 02 880 88 90

e-mail: info@aceg.be

ACEG

214

Joni Cabergs

08-02-23

Plaats van de elektrische installatie

Saey Maarten

Blokstraat 1 Bus B

3078 Everberg

GSM: 0472909356

Installateur

Cedric Leduc

Wansteekstraat 30

1820 Strombeek-Bever

GSM: 0473550753

e-mail: cedric@cedricleduc.be

BE0761742679

p. 6/6

Ligt Kringen

Datum: 30/07/2023

3 x 230V - 50Hz

Schema's getekend door: Cedric Leduc



