

- A** Kookvuur
- B** Reserve
- C** CV
- D** Stopcontacten keuken
- E** Stopcontact naast elektrisch bord
- F** Licht garage-living-keuken
- G** Stopcontacten living
- H** Parlefoon
- I** Licht badkamer+slaapkamer 1-2-3 + berging
- J** Stopcontacten keuken+berging
- K** Badkamer + Slaapkamer 1-2-3

Erkend Organisme

...



Plaats van de elektrische installatie

Tervarenthof 31
3090 Overijse


Installateur

Elektricitetswerken J&D B.V.B.A.
Brusselssesteenweg 399
3020 Vellein-Beisem
GSM: 0498 22 86 62
e-mail: ewjend@gmail.com
BTW BE 0543.693.512



p. 4/4
Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz

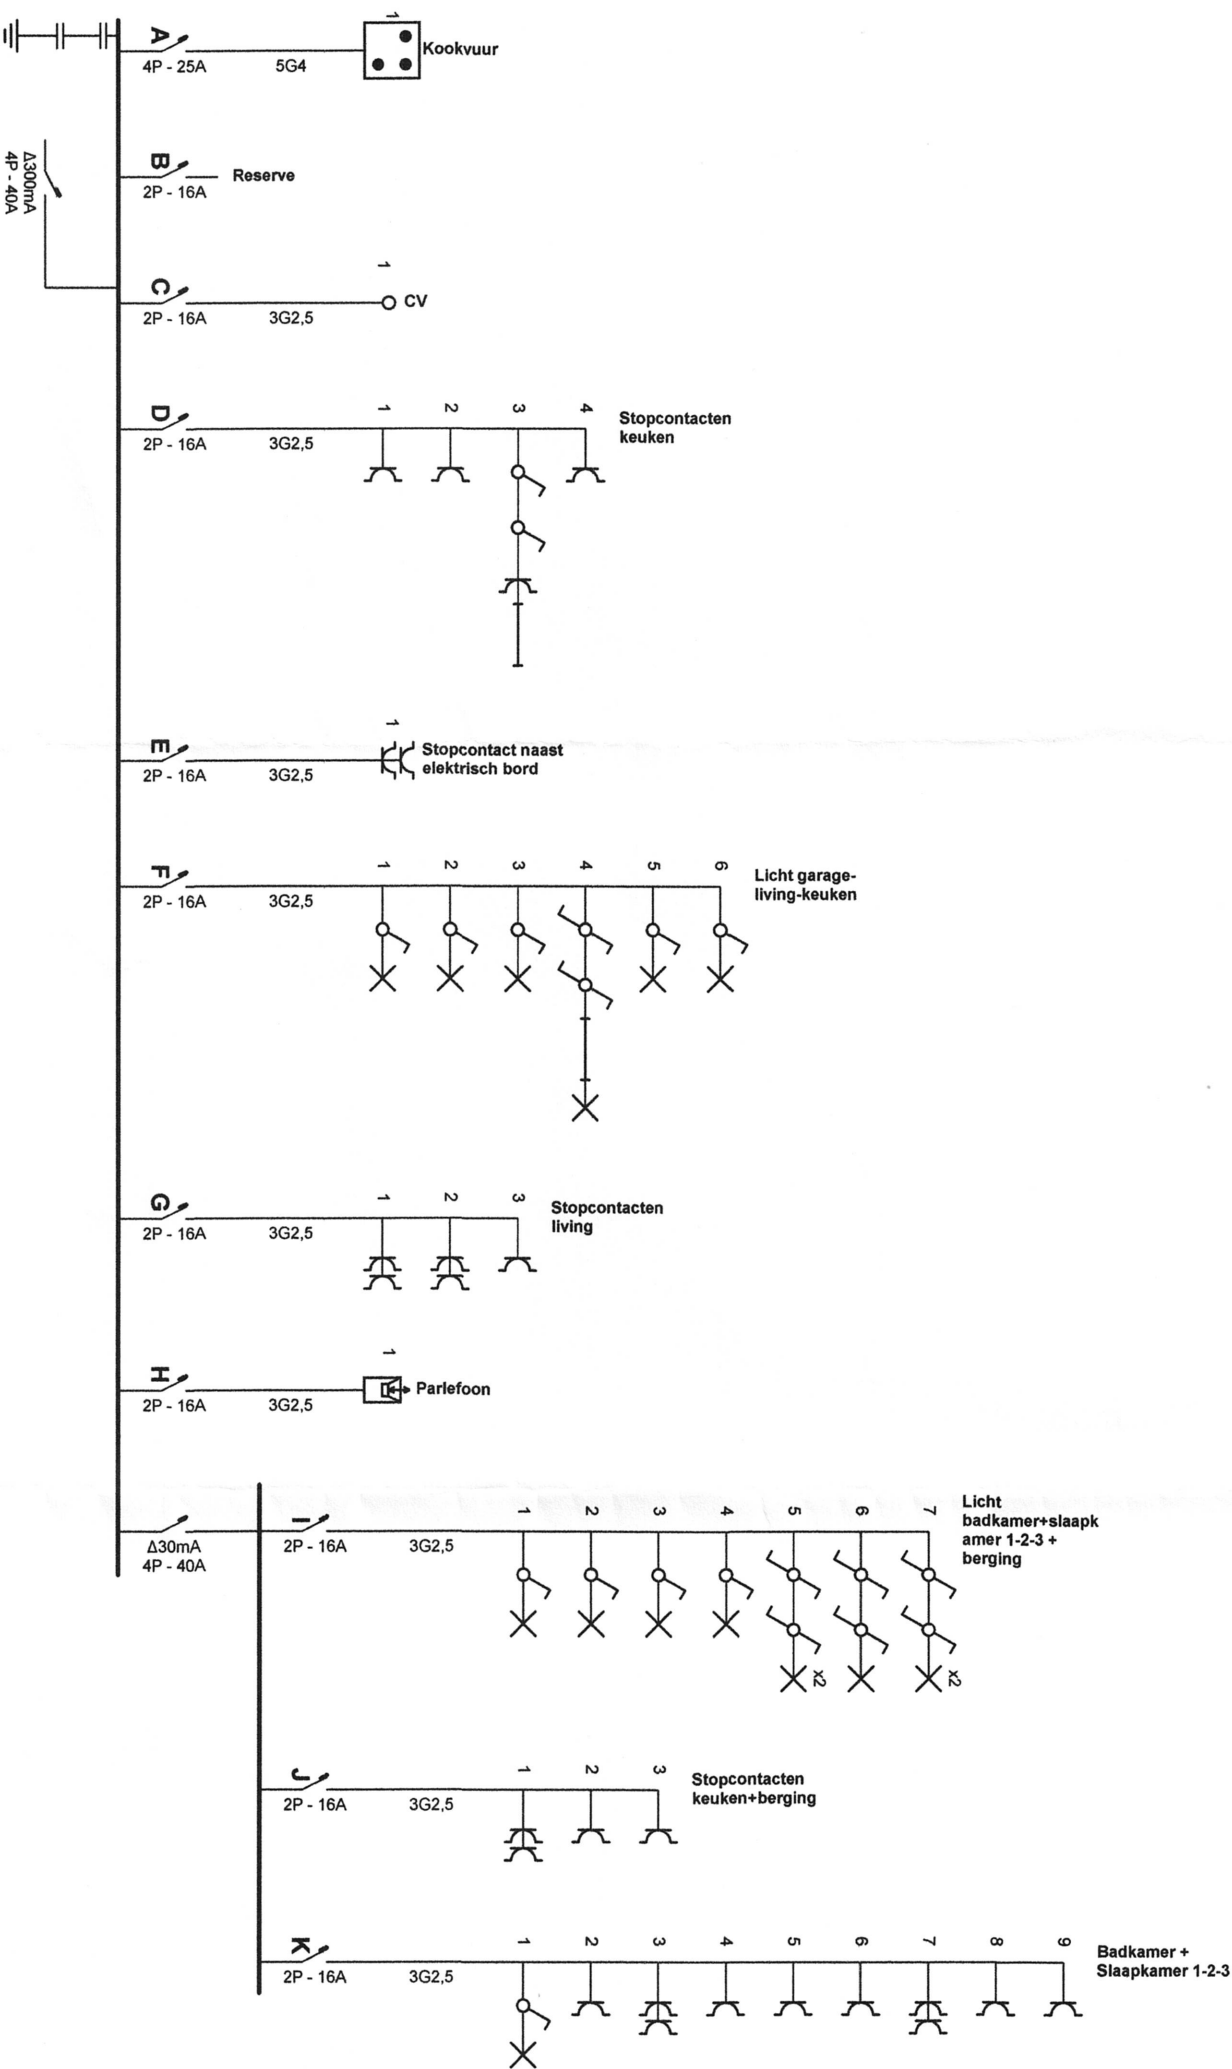

Erkend Organisme

Plaats van de elektrische installatie

Installateur


p. 1/4 Eendraadschema

Tervarennor 31
3090 Overijse


Elektricitetswerken J&D B.V.B.A.
Brusselssesteenweg 399
3020 Veltem-Beisem
GSM: 0498 22 86 62
e-mail: ewjend@gmail.com
BTW BE 0543.693.512




3 x 400V + N ~ 50Hz



Geleijkvloers

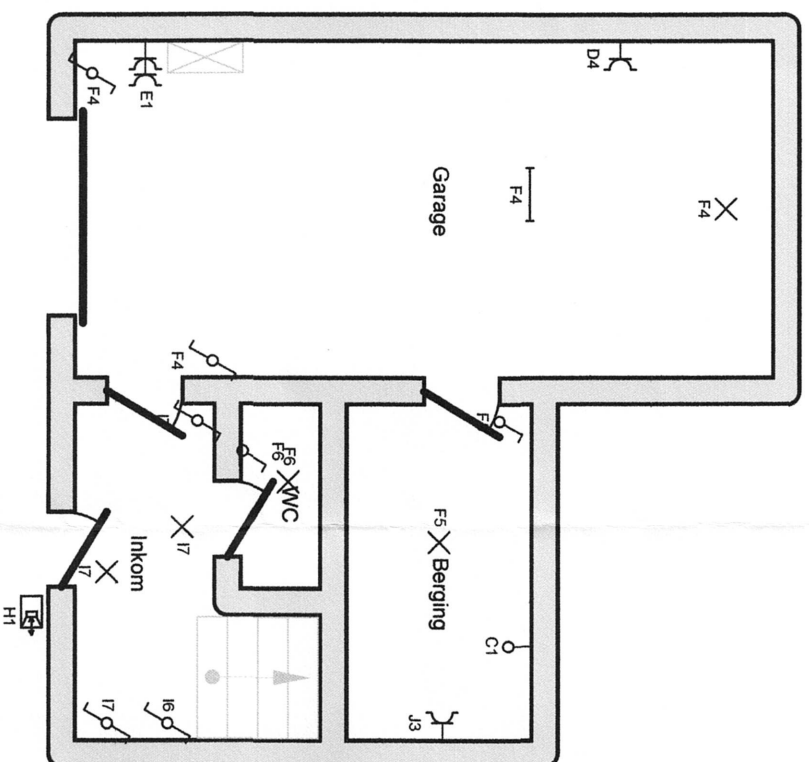

1e Verdieping

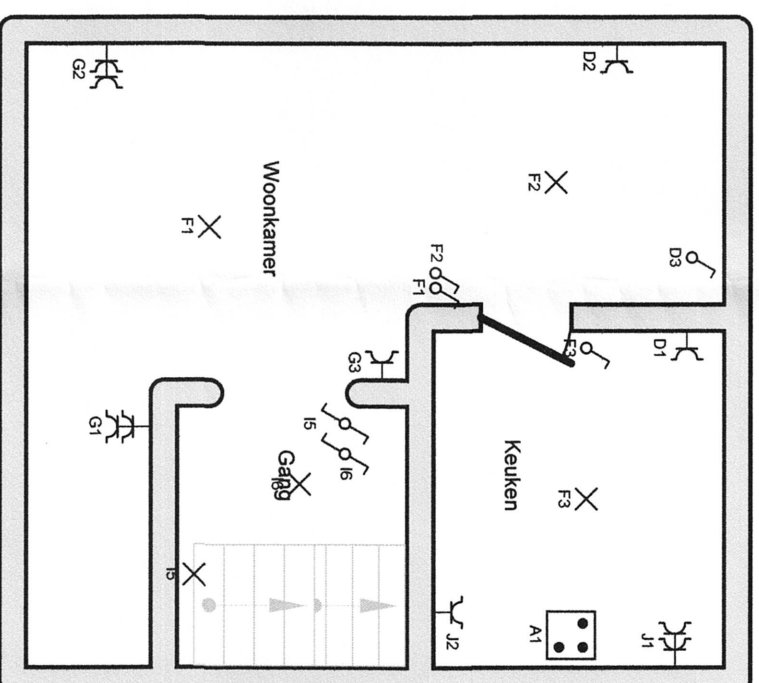

Erkend Organisme

Plaats van de elektrische installatie


Tervarenthof 31
3090 Overijse

Installateur


Elektricitetswerken J&D B.V.B.A.
Brusselssesteenweg 399
3020 Veitem-Beisem
GSM: 0498 22 86 62
e-mail: ewjend@gmail.com
BTW BE 0543.693.512

p. 2/4
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz



2e Verdieping

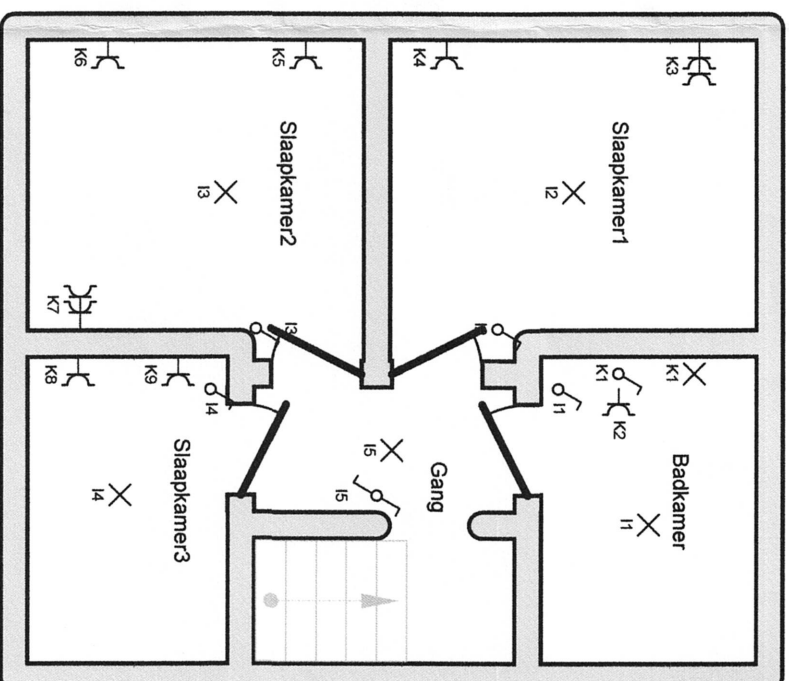

Erkend Organisme

Plaats van de elektrische installatie


Tervarenhof 31
3090 Overijse

Installateur

Elektricitetswerken J&D B.V.B.A.
Brusselsesteenweg 399
3020 Veitem-Beisem
GSM: 0498 22 86 62
e-mail: ewjend@gmail.com
BTW BE 0543.693.512

p. 3/4
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

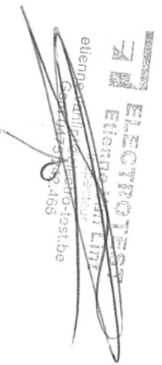

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

EAN
code

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART		☐	☐	☒	☐	☐		☐

Plaats van het onderzoek:

Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

BTW / TVA 0545.695.512

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning Tension	Meter / bord verbinding Liaison compteur-tableau	Max. beveiliging Protection max.
3x230V	VUB 3x10	40A

Aardelektrode :	Isolatie :	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre :	Isolément :	Nombre de tableaux :
19 Ohm	98,8 Mohm	1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :				TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type					OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
40A	300	A	10				☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
40A	30	A	1				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : général : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielle :	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion :

De installatie elektrische est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation. Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.). Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek :

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions. Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.