



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 3043 2644



N 50887

Resi code:

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☒ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : Saelen
SA
Ident. Kaart nr. : X
BTW nr.: BE 997785181

Naam, voornaam : Hauschildt Christian
Adres : Ulas de l'annee 10
Post nr. + Stad : 1970 Waremme
Tel. : X / X

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ ① Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ ② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☒ ③ Gemeenschappelijke delen
☒ Art 276	☐ verzwarend	☒ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art	☐ Art	☒ ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN <u>541448860013648095</u>	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>6517296</u>	meterstand dag : <u>003058,9</u>	nacht : <u>0041488</u>
	Bescherming aansluiting (A) : ☒ 20 ☐ 25 ☒ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr. : <u>X</u>	meterstand : <u>X</u>
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode : ☒ aardingslus ☐ pen / baar	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☒ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐	
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>XVB</u>		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>1</u>
☐ zie bijlage(n)	<u>30 perneaux de 300 Wc → 9000 Wc III 1 module ABB</u> <u>TRIO 8,5 TL OUTD-S 400iSY III SIN 1539403622</u> <u>Pmax → 8,5 kw index 00000000 kWh III complexe courant</u> <u>new clom B CEM14 00S1 SIN B1860306 index 0,23</u> <u>kw</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☒ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>56</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>2,1</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	OK	
☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		
☒ Nihil		
Opmerkingen	<u>Uniquement installation PV e' fait l'objet de l'inspection</u>	Visum DNB of aangestelde :
☒ Nihil		

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.
- ☐ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

11.12.2040 (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : Fiering Agent nr. : 4280 Datum : 11.12.2015

Bijlage(n) : ☐ Situatieschema(s) ☒ Eéndraadsschema(s) ☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- ☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- ☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

BELECTRO

Av.Jules Malou 40
1040 Bruxelles (Etterbeek)
Tél. : +32(0)2 649 48 48
Fax : +32(0)2 649 30 54
antoine_laza@hotmail.com
TVA BE 406.856.602



Nom : HAUSCHILDT
Adresse : Clos du Bonnier
Commune : 1970 WEZEMBEEK-OPPEM

Attention après la première année d'utilisation resserrer tout les borniers des disjoncteurs et des différentielles pour éviter tout risque au niveau du tableau électrique.

Point		Descriptif	Fonction
A	=	différentielle générale 40A 300mA	
B	=	différentielle 40A 30mA	
C	=	disjoncteur 20A	prise grenier
D	=	disjoncteur 20A	éclairage chambre 1 + prise chambre 1,sdb
E	=	disjoncteur 16A	prise local Tech
F	=	disjoncteur 20A	alarme
G	=	disjoncteur 16A	éclairage hall nuit, sdd2, local Tech, grenier
H	=	disjoncteur 16A	éclairage chambre 3 + prise chambre 3, chambre 4, hall nuit
I	=	disjoncteur 20A	éclairage chambre
J	=	disjoncteur 20A	prise hall, living + prise chambre
K	=	disjoncteur 20A	prise living, hall nuit
L	=	disjoncteur 20A	éclairage SDD + prise SDD 1, hall nuit, chambre 1
M	=	disjoncteur 20A	prise hall, living
N	=	disjoncteur 20A	prise garage
O	=	disjoncteur 20A	prise grenier, SDD 2
P	=	disjoncteur 20A	prise cuisine + éclairage cuisine, garage
Q	=	disjoncteur 20A	prise chambre 4, sdb
R	=	disjoncteur 16A	éclairage hall, chambre 4, sdb
S	=	disjoncteur 20A	prise garage
T	=	disjoncteur 20A	prise garage
U	=	disjoncteur 20A	prise buanderie
V	=	disjoncteur 20A	prise buanderie
W	=	disjoncteur 20A	prise cuisine
X	=	disjoncteur 20A	prise cuisine


BELECTRO

Av. Jules Malou 40
1040 Bruxelles (Etterbeek)
Tél. : +32(0)2 649 48 48
Fax : +32(0)2 649 30 54



[illegible]

BELECTRO
 AV JULES MALOU 40
 1040 ETTERBEEK
 TEL 026494848
 TVA BE 406 .856. 602

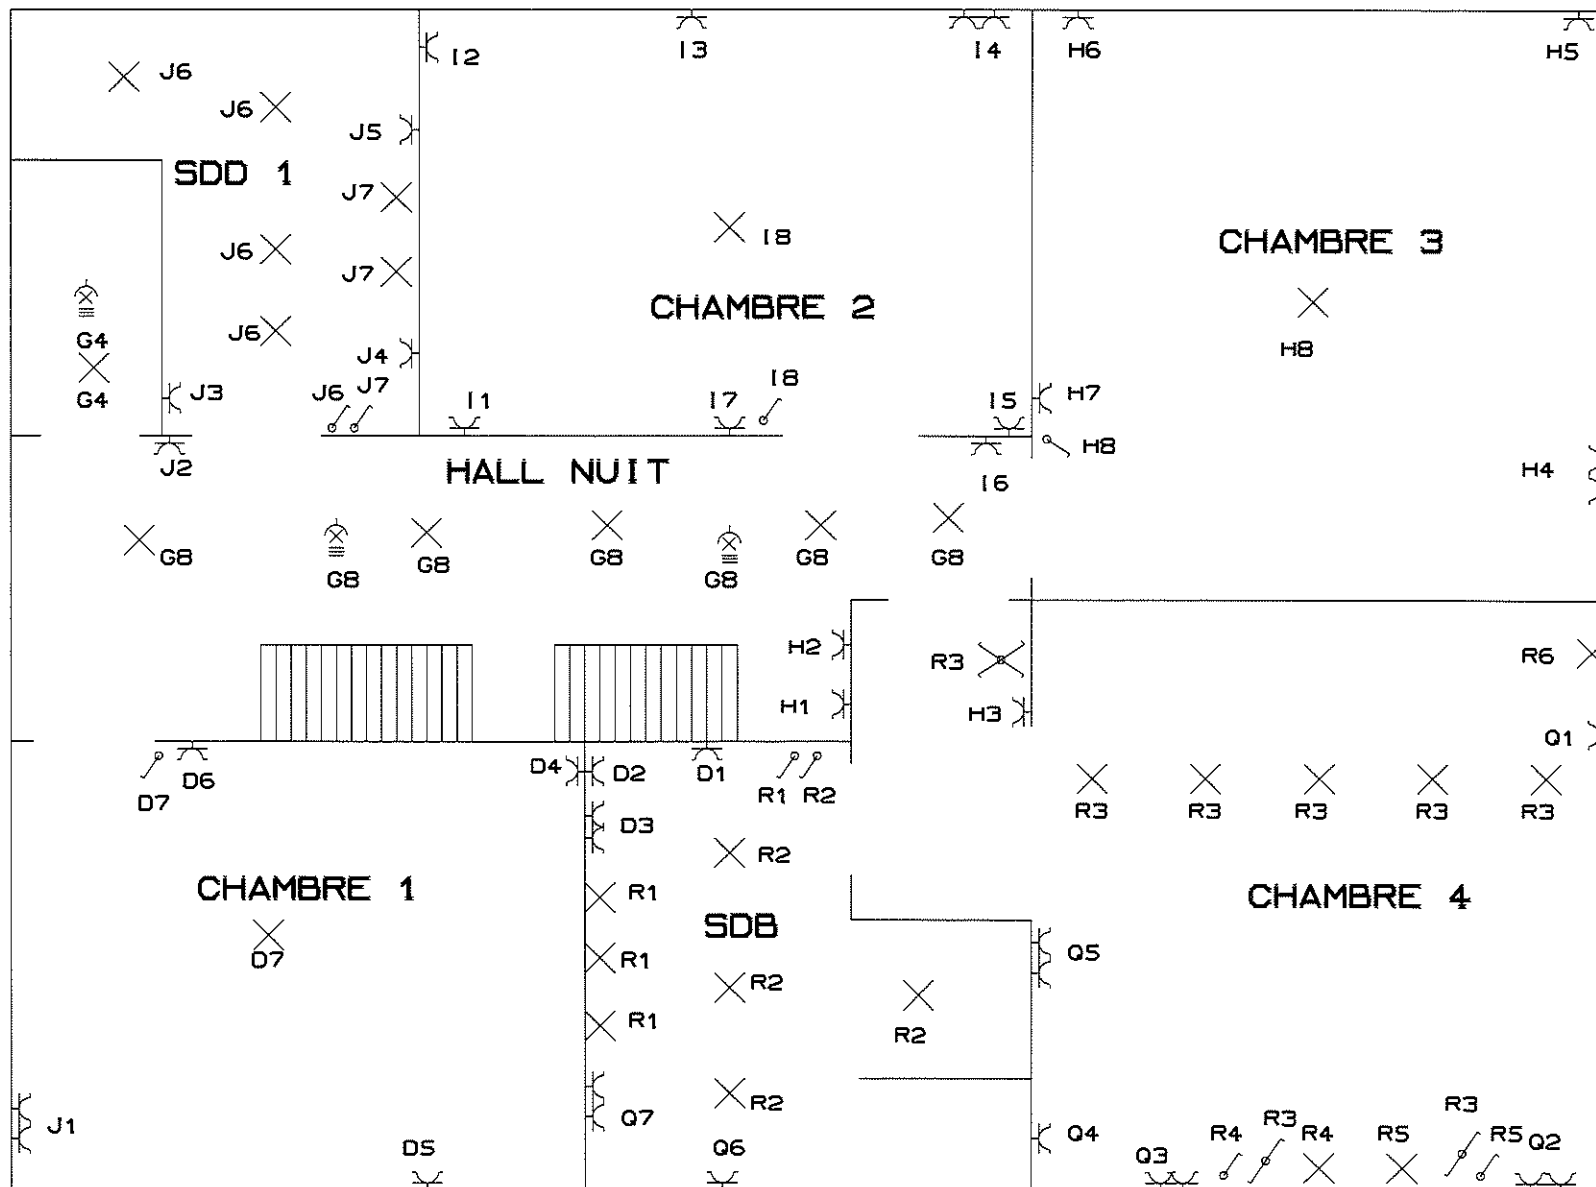

The diagram illustrates a power distribution system for a ship's deck, featuring two main power sources: **GRENIER** and **LOCAL TECH**.

Power Sources and Distribution:

- GRENIER:** A central power source with a main switch **G1**. It feeds into a busbar with switches **G2** and **G3**. From this busbar, power is distributed to various loads and switches: **G4** (multiple locations), **G5**, **G6**, and **G7**.
- LOCAL TECH:** A local power source with a main switch **G5**. It feeds into a busbar with switches **G6** and **G7**. From this busbar, power is distributed to various loads and switches: **G1**, **G2**, **G3**, **G4**, **G5**, **G6**, and **G7**.

Loads and Switches:

- Loads:** Represented by a circle with a cross (X) and labeled **G1**, **G2**, **G3**, **G4**, **G5**, **G6**, and **G7**.
- Switches:** Represented by a circle with a vertical line and a horizontal line (|) and labeled **G1**, **G2**, **G3**, **G4**, **G5**, **G6**, and **G7**.
- Other Components:** **E1**, **F1**, **LL1**, **KK1**, **O1**, **O2**, **O3**, **C1**, **C2**, **C3**, **C4**, **C5**, **C6**, and **C7** are also shown, representing various electrical components and connections.

Connections:

- The **GRENIER** source is connected to the **LOCAL TECH** source via a line with switch **G1**.
- The **GRENIER** source is connected to the **LOCAL TECH** source via a line with switch **G2**.
- The **GRENIER** source is connected to the **LOCAL TECH** source via a line with switch **G3**.
- The **GRENIER** source is connected to the **LOCAL TECH** source via a line with switch **G4**.
- The **GRENIER** source is connected to the **LOCAL TECH** source via a line with switch **G5**.
- The **GRENIER** source is connected to the **LOCAL TECH** source via a line with switch **G6**.
- The **GRENIER** source is connected to the **LOCAL TECH** source via a line with switch **G7**.


BELECTRO

AV JULES MALOU 40

1040 ETTERBEEK

TEL 026494848

TVA BE 406 .856. 602

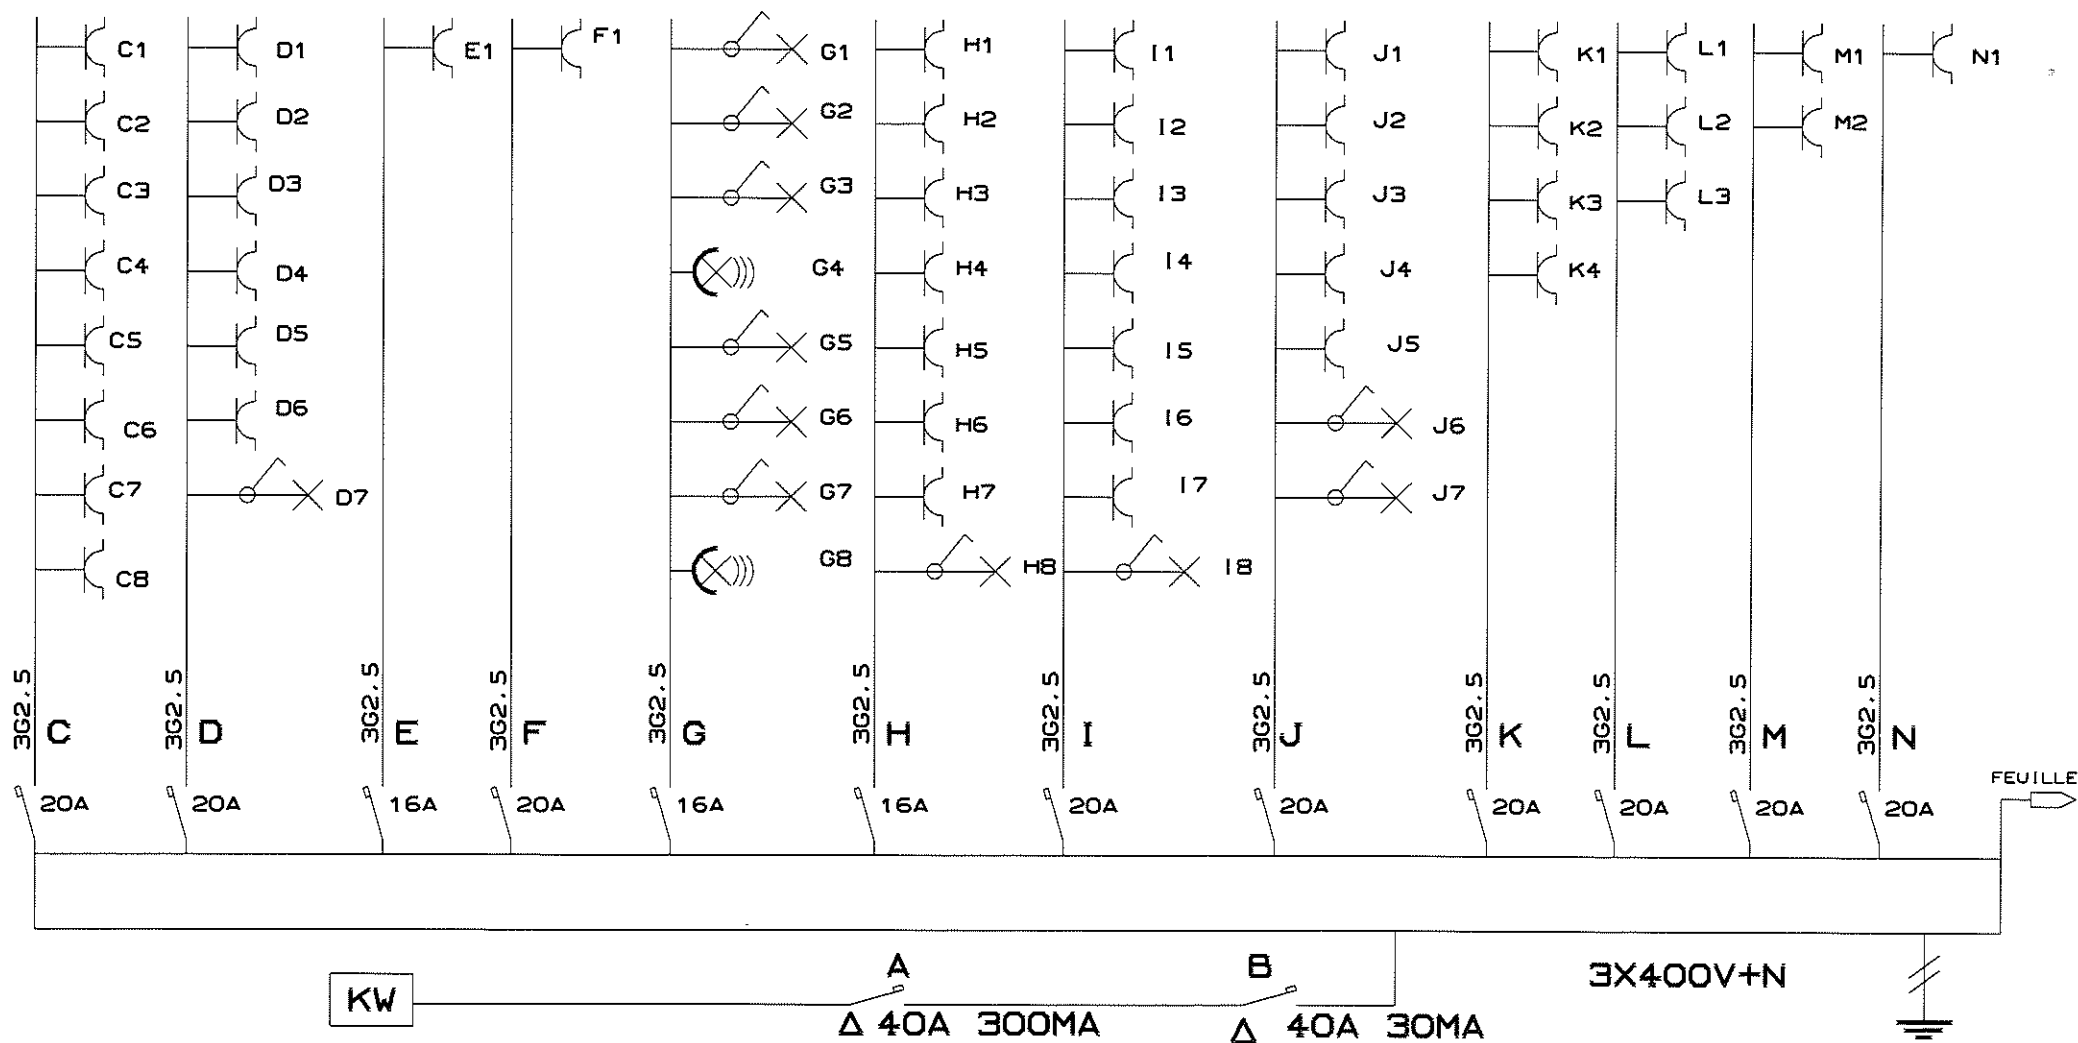


BELECTRO

AV JULES MALOU 40

1040 ETTERBEEK

TEL 026494848

TVA BE 406 .856. 602

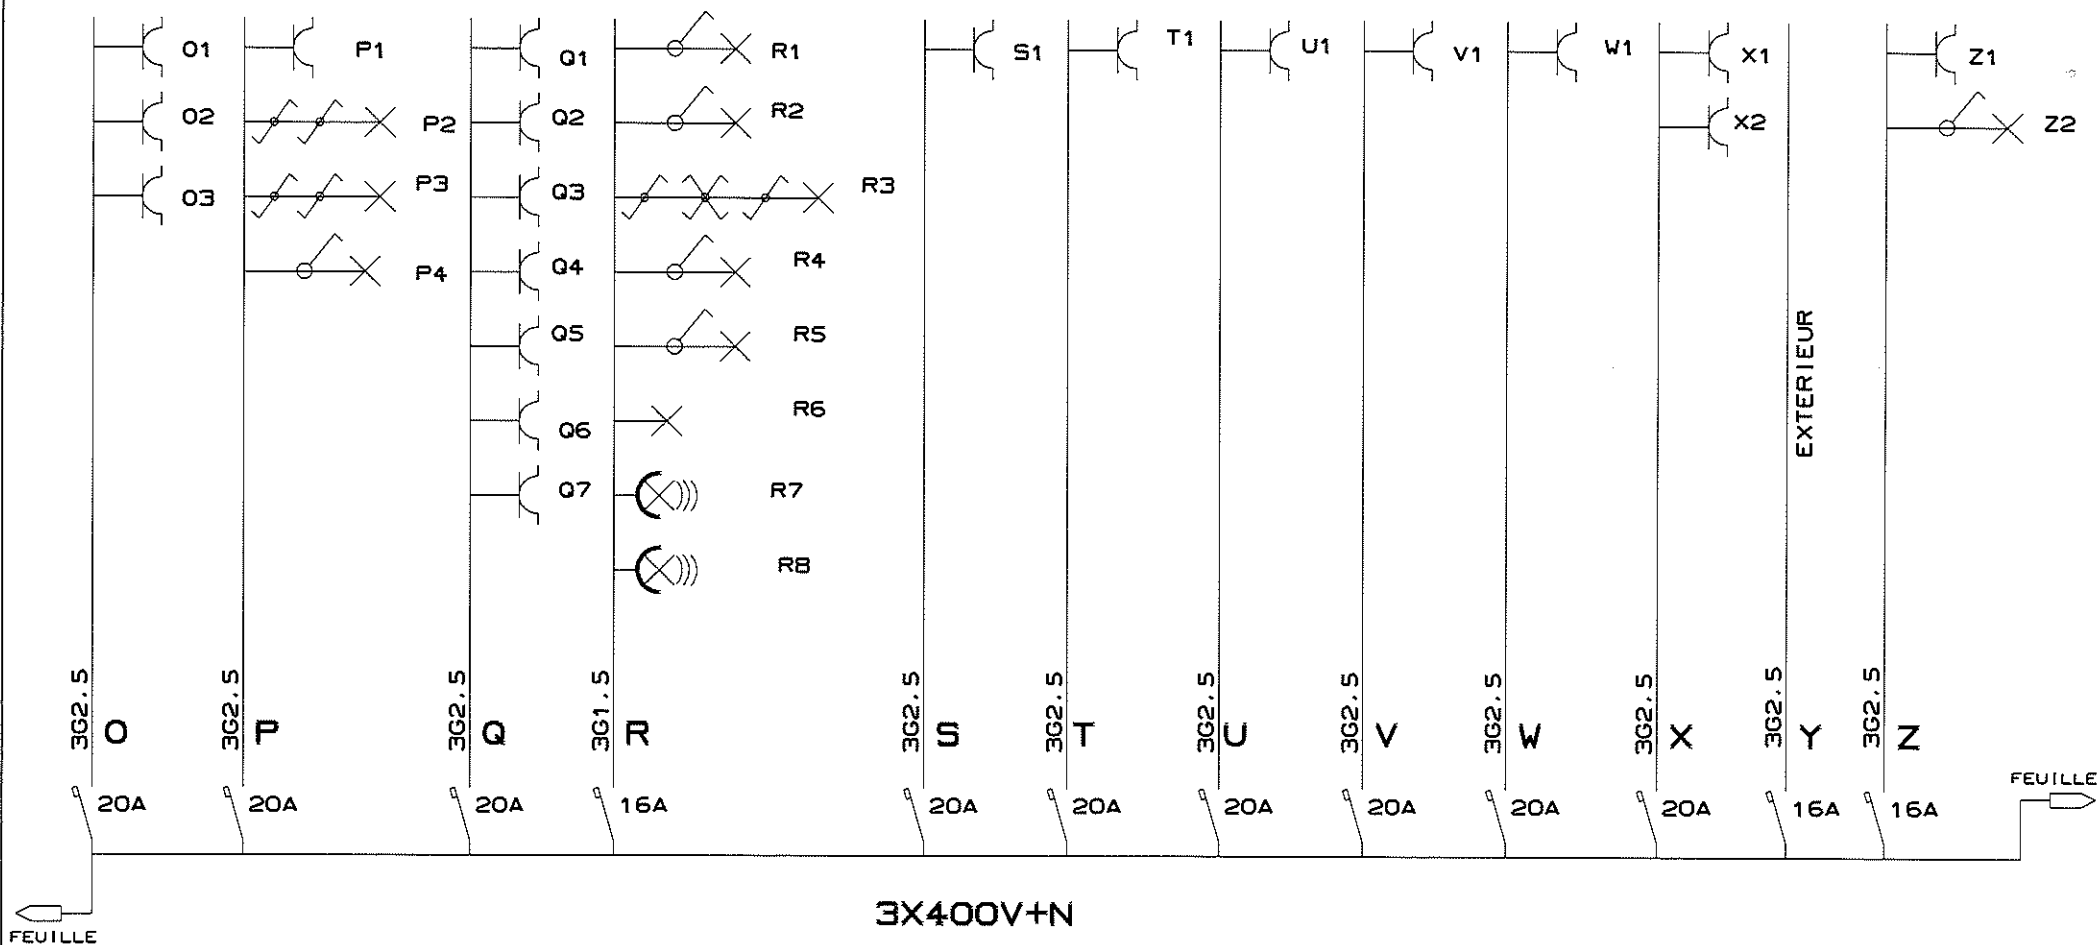

1040 ETTERBEEK
TEL 026494848
TVA BE 406 .856. 602

