


Aan: BELFLOR
t.a.v.: dhr. Debaene Luc
adres: ZUIDLAAN 3a
8970 POPERINGE
aantal blz: 2

VERSLAG 03/2024
BELFLOR T1
VOLGENS MILIEUWETBOEK VLAREM II
H.5.17 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN

Geachte ,

Hierbij bezorg ik U het verslag van de keuring op 03/2024 van de tankinstallatie bij de firma BELFLOR, zuidlaan 3a te 8970 POPERINGE.

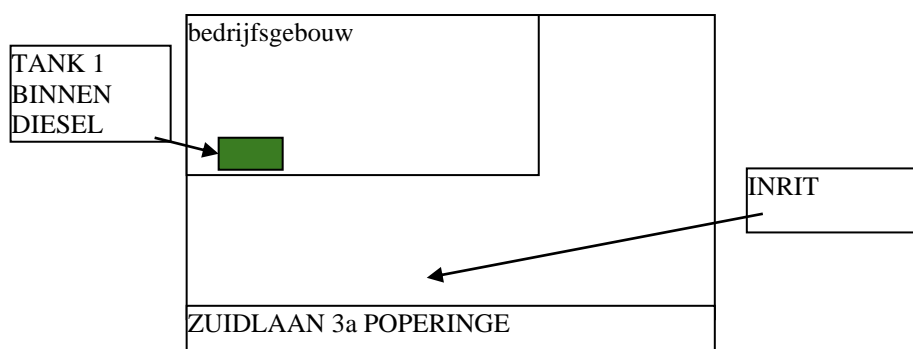


In de hoop U hiermede volledig van dienst te zijn verblijf ik U hoogachtend.

Vriendelijke groeten.

ing. Deferme Ivan

erkend milieudeskundige
discipline opslag gevaarlijke produkten 2000/H050
discipline bodemcorrosie 2002/K036

ing.IVAN DEFERME	BTWNR:	BE 472.921.322
TER LINDEN 28 8900 IEPER	HRNR:	38445
TEL: 057/20 75 40	REKNR:	738-0022833-60
FAX: 057/36 01 04	DATUM:	03/2024
ERKENNINGNUMMERS	2000/H050 en 2002/K036	

	DUBBELWANDIG METAAL BOVENGRONDS	OPM.
GEGEVENS TANK 1		
FABRIKANT	DESPLENTER	
SERIENUMMER	0601376	
PROTOTYPENUMMER	CP05/0413-HCC001	
BOUWJAAR	2006	
INHOUD IN LITER	4000 LITER	
PRODUKT	GHS02	
KLASSE	3	
TOEPASSING	WITTE DIESEL VOERTUIGEN (1 vulslang)	
ALGEMEEN ONDERZOEK		
VLAREM II ART.5.17.4.3.16		
1° beperkt onderzoek		
1)inzage vorig verslag	OK	
2)goede staat overvulbeveiliging	SONDE OK	
3)onderzoek zichtbare/organoleptische verontreiniging buiten de houder	OK	
4)algemene staat van de installatie	OK	
a)opsporen van lekken/lekaanwijzingen lekdetektiesysteem	KIJKGLAS OK LOGBOEK AANLEGGEN	XXXX
b)onderzoek staat platen/verbindingen/stompen van de houder	OK	
c)onderzoek staat toebehoren/afsluiters/temperatuur-/drukmeters...	ER IS EEN ANTIHEVELKLEP GEPLAATST	
d)onderzoek drukbeveiligings en alarmtoestellen	OK	
e)onderzoek staat buitenbekleding	OK	
f)onderzoek funderingen/steunblokken/stabiliteit/afwatering	OK	
g)onderzoek inkuiping(inhoud,dichtheid, verontreiniging,peilputten...)	NIET VAN TOEPASSING	
h)onderzoek staat leidingen	OK	
Voor verticale houders:		
a)niet destructief onderzoek	NIET VAN TOEPASSING	
b)zetting bepalen	NIET VAN TOEPASSING	
2°onderzoek staat binnenwand	NIET VAN TOEPASSING	
3°voor verticale houders	NIET VAN TOEPASSING	
a)onderzoek staat vakwerk,inwendige toebehoren....	NIET VAN TOEPASSING	
b)onderzoek bodemplaten	NIET VAN TOEPASSING	
c)onderzoek bodemvorming	NIET VAN TOEPASSING	
4°drukproef op eventuele verwarmingspijpen	NIET VAN TOEPASSING	
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:		
VERDERE EXPLOITATIE TOEGELATEN	JA	
MERKTEKEN	GROEN 	
	BEPERKT ONDERZOEK GOED TOT 03/2027 ALGEMEEN ONDERZOEK GOED TOT	