

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 03/03/2021 **Inspecteur:** Bruno Castelli **Mentor:** **Installateur:** Electro Hasevoets bvba
ID-label: Installateur: Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3. EK1.06 **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.: BE 891 903 221

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serie Nr.: 19120286

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Berkstraat
Huisnummer 1
Busnummer 102
Postcode 3460
Gemeente Bekkevoort
Land België

Eigenaar

Naam
Straatnaam Berkstraat
Huisnummer 1
Busnummer 102
Postcode 3460
Gemeente Bekkevoort
Land België

Naam contactpersoon Electro Hasevoets bvba
Telefoon 011314211
Gsm nr. (SMS)

Installateur

Naam Electro Hasevoets bvba
BTW nr. BE 891 903 221
Telefoonnummer 011314211
E-mail heiki@hasevoets.be

Type : appartement**EAN :** 541**Aard onderzoek:** Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS **Spanning:** 3N400V **Meter / bord verbinding:** 10 mm² **Max beveiliging:** 40 A
Aantal borden: 1 **Aantal kringen:** 12 **Isolatie:** 283 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 2,86 Ω**DIFFERENTIEELSCHAKELAAR**

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	-	-
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	4	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
1	C	25		4	4
9	C	20		2	2,5
2	C	16		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen) OK NOK **Directe aanraking** OK NOK **Indirecte aanraking** OK NOK
Aansluitingen OK NOK **Correcte schema's** OK NOK **schema in bijlage door Aceg vzw**
Equipotentiale verbindingen OK NOK niet van toepassing in afwachting
Continuïteit OK NOK **Verlichting / toestellen** OK NOK NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

O9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1.** De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 3/3/2046
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1.** Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:


Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 6



VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bruno Castelli



Bruno Castelli - ACEG #93

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.


- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit



- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be 02 880 88 90 BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 3/3/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

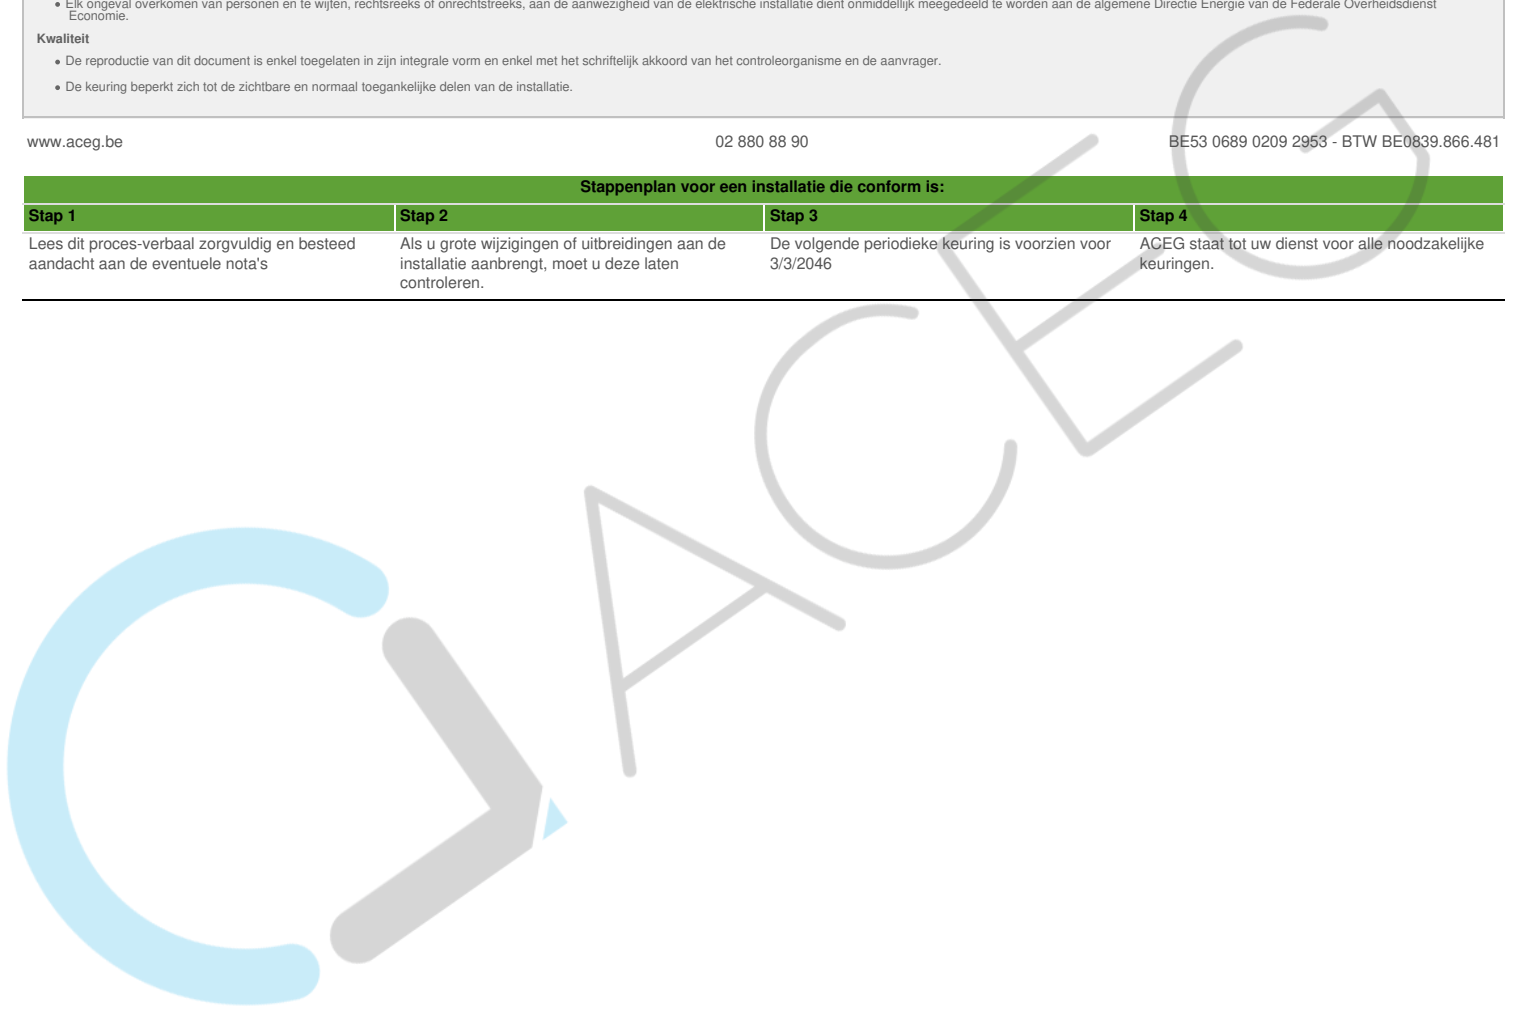

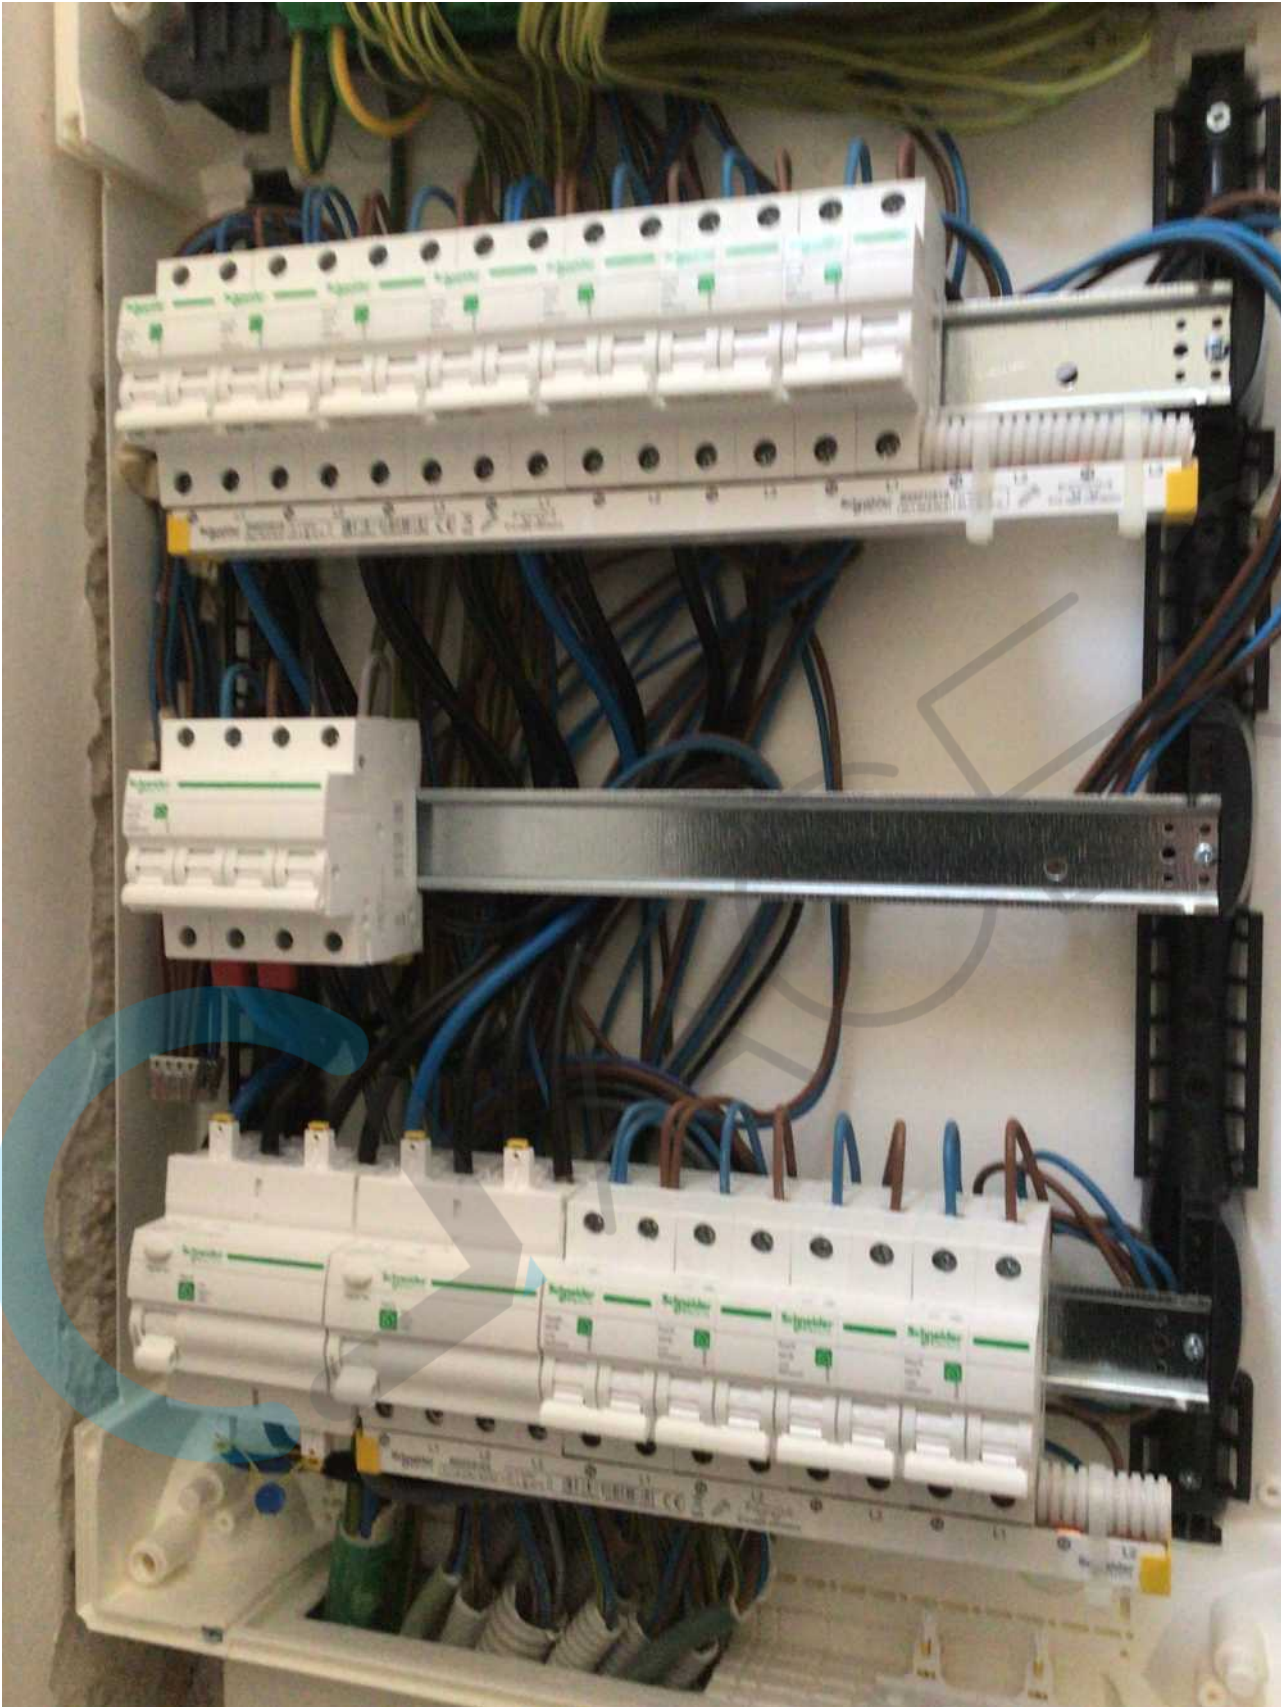

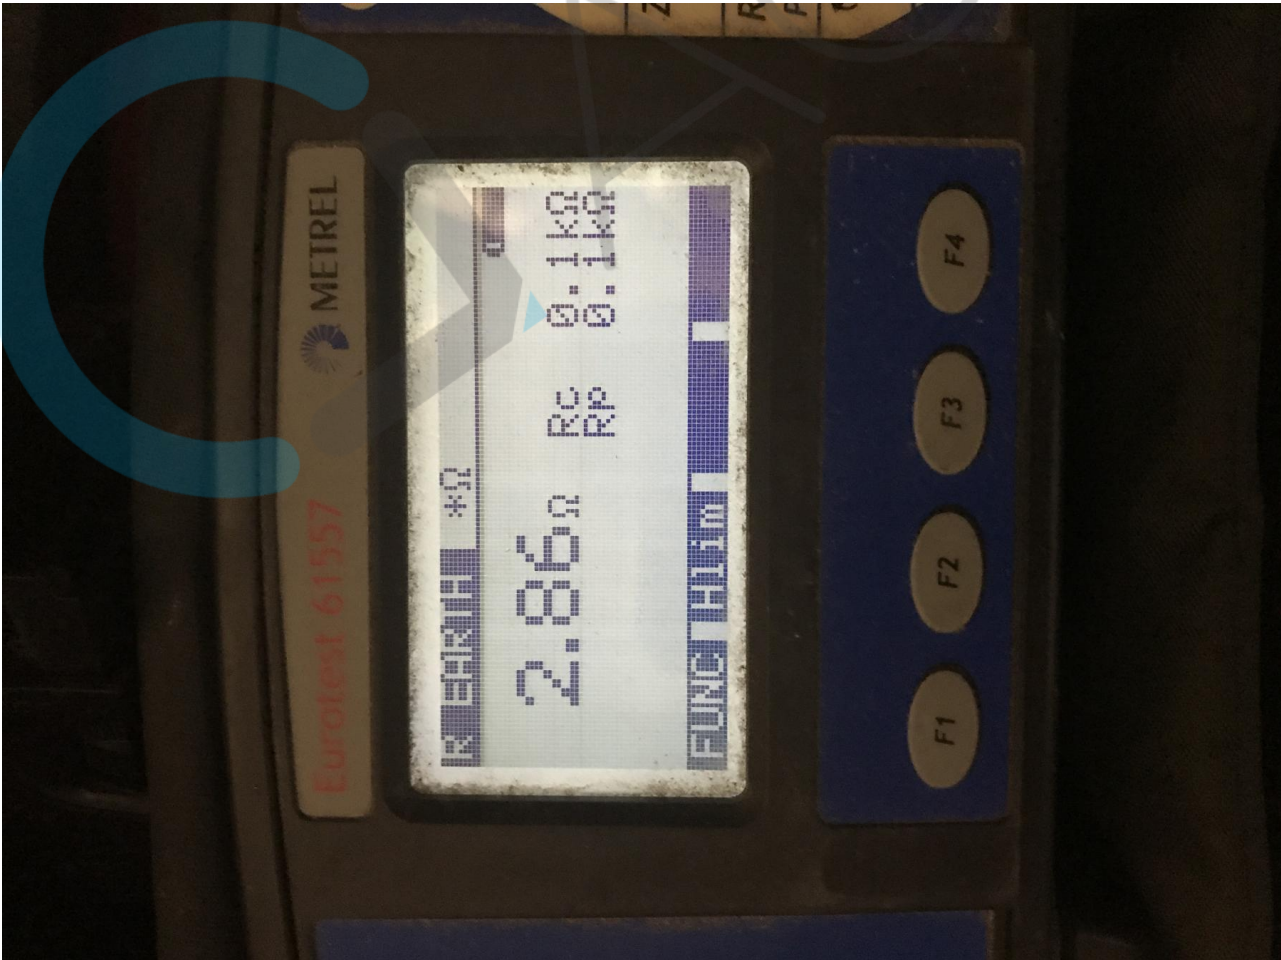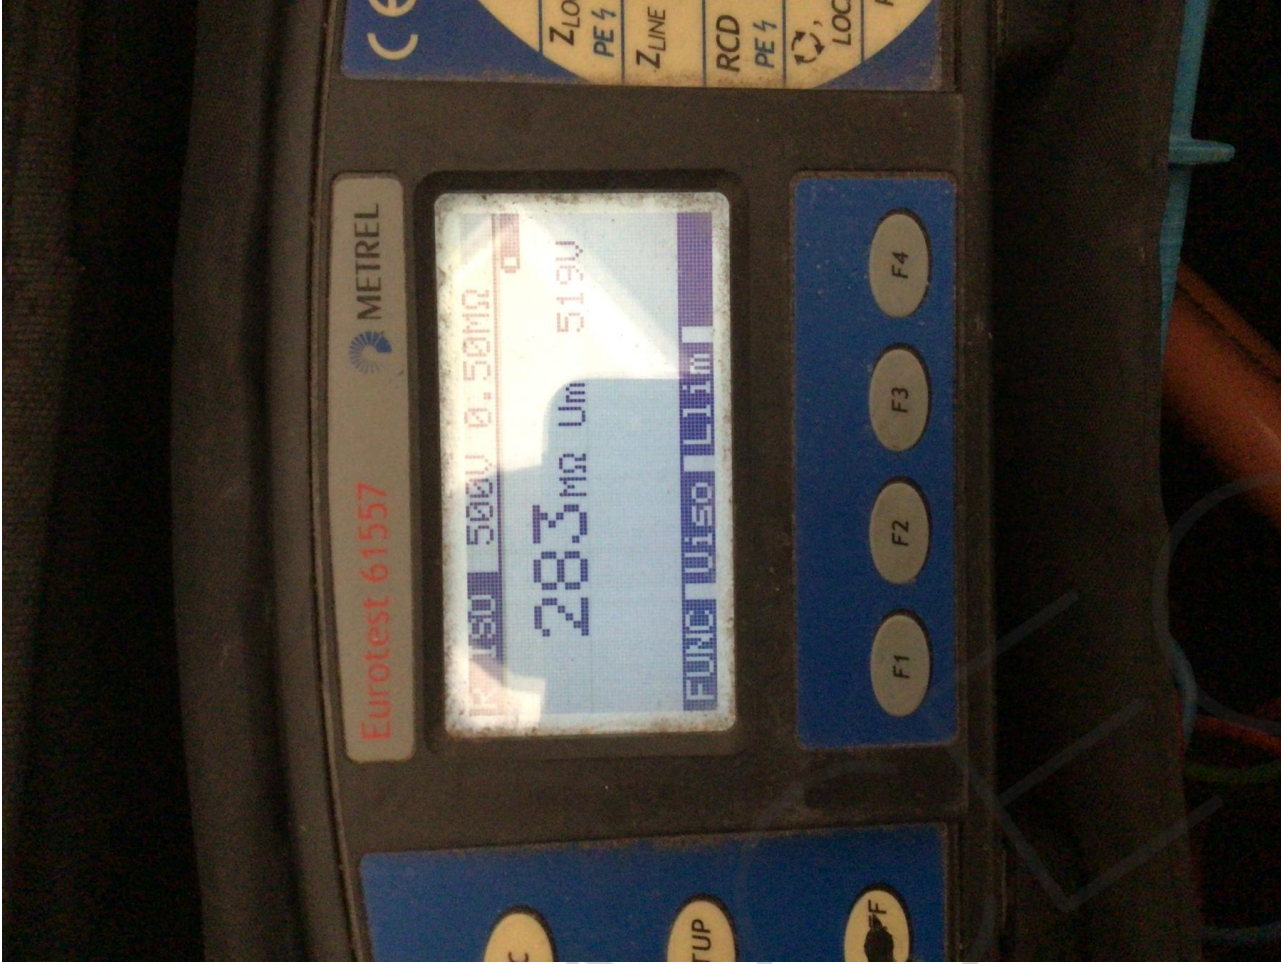

Electro Hasevoets bvba.

Cijnsbroekstraat 1

3512 Stevoort
H.R. Hasselt 72.423
BTW 0897.903.221

Tel: 011/31.42.11
Fax: 011/31.66.89

BEKSTAAAT

Bordenlijst app. 1.4 Stevoort bus 102 Bekkenvoort

23/02/2021

- 4P40A300mA
- 2P16A
- 2P16A
- 2P20A
- 2P20A
- 2P20A
- 2P20A
- 2P20A
- 2P20A
- 4P25A
- 4P63A30mA
- 2P16A
- 2P20A
- 2P20A
- 2P20A

- 1,5mm²
- 1,5mm²
- 2,5mm²
- 2,5mm²
- 2,5mm²
- 2,5mm²
- 2,5mm²
- 4mm²
- 2,5mm²
- 2,5mm²
- 2,5mm²
- 2,5mm²
- 2,5mm²


- A Hoofd differentiële
- 1 Verlichting gelijkvloers
- 2 Verlichting verdieping, screens
- 3 Verlichting verdieping, screens
- 4 Stopcontact woonkamer, berging
- 5 Stopcontact keuken
- 6 Stopcontact oven
- 7 Stopcontact ventilatie, kelder
- 8 Vuur
- B Differentieel vochtige delen
- 9 Backkamer, cv
- 10 Wasmachine
- 11 Droogkast
- 12 Vaatwas

Voeding komt van teller
Voeding sectie: 10mm²
Aarding: 16mm²
Ean nr: 541449200006384774



Appartement 1.4

450mm naar teller

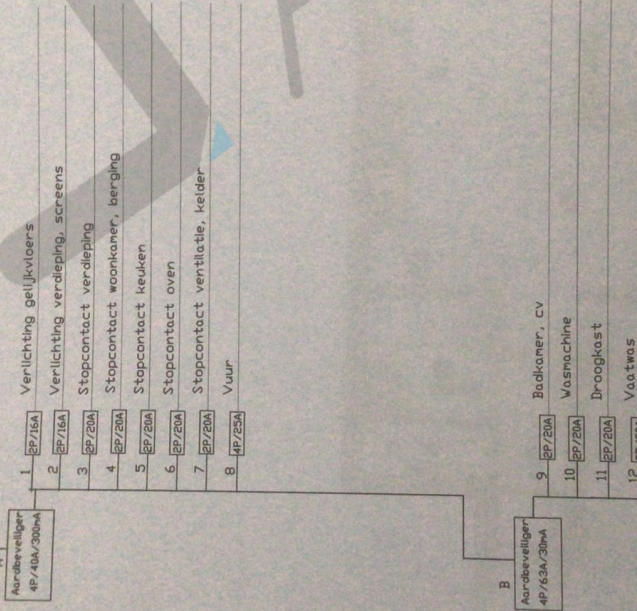

Bevestigingskaart 1 bus 102
3460 Bekkenvoort

HASEVOETS bvba
Cijnsbroekstraat 1
3512 Stevoort
www.hasevoets.be

