

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 18/02/2022

Inspecteur: Jean Francois Steux

Mentor:

Installateur: De Ridder Anthony BVBA

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0832 199 820

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19370787

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Klemskerkestraat
Huisnummer 26
Busnummer 57
Postcode 8450
Gemeente Bredene
Land België

Eigenaar

Naam Zeewind 2
Straatnaam Klemskerkestraat
Huisnummer 26
Busnummer 57
Postcode 8450
Gemeente Bredene
Land België

Installateur

Naam De Ridder Anthony BVBA
BTW nr. BE 0832 199 820
Telefoonnummer 0497 616 614
E-mail anthony@deridderbvba.be

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr. : 32472?

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1


Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V
Aantal kringen: 7

Meter / bord verbinding: 10 mm²
Ri algemeen: 7,43 MΩ

Max beveiliging: 40 A


OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 3,83 Ω

OK

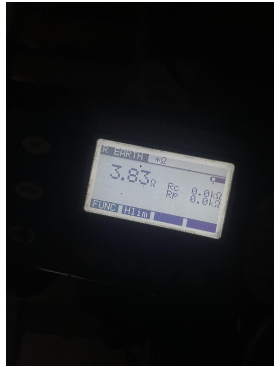

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
4	C	20		2	2,5
1	C	32		3	6
1	C	20		3	2,5
1	C	25		3	4

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale verbindingen OK

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen OK

Indirecte aanraking OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 18/2/2047

☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 1

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jean Francois Steux


Jean-Francois Steux

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 18/2/2047	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

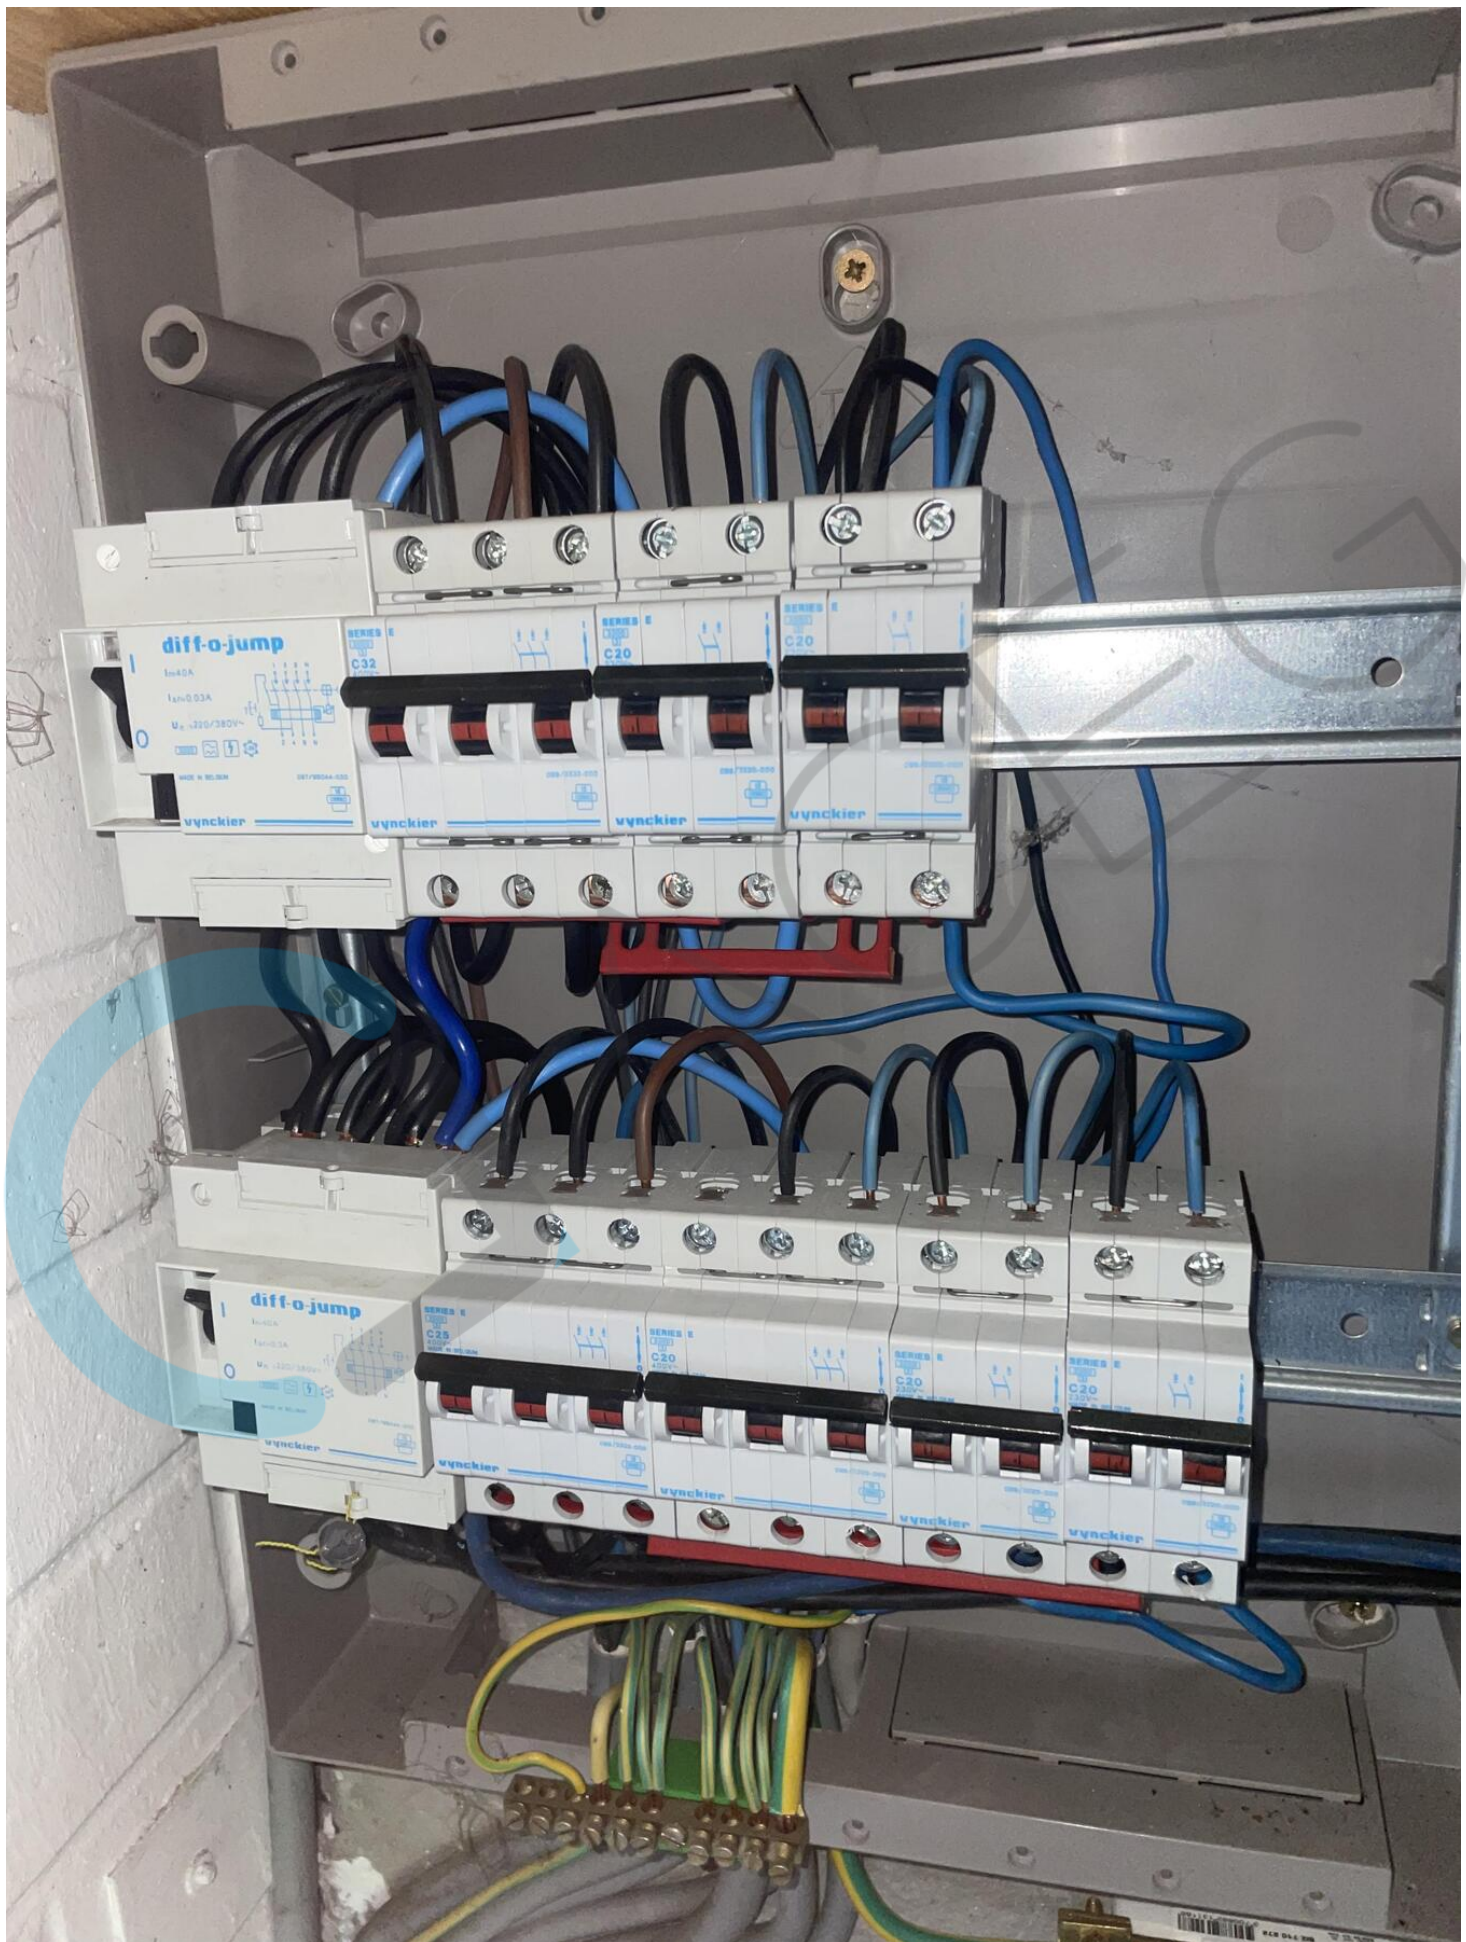

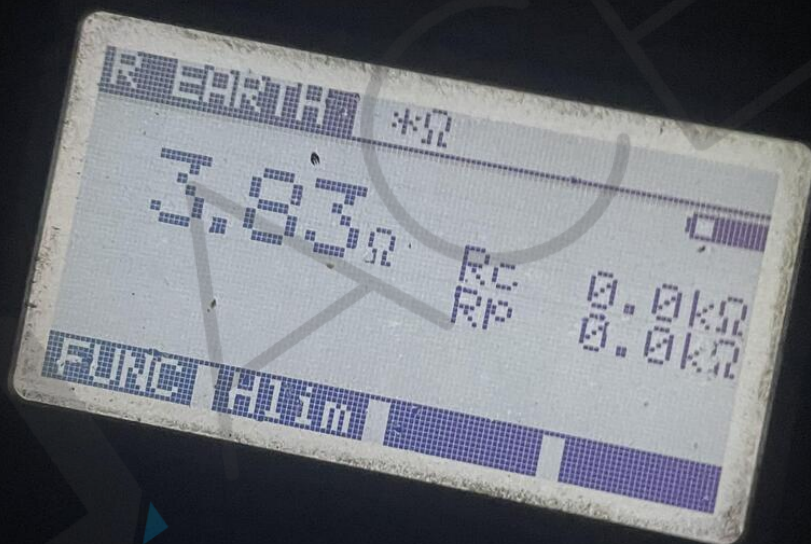

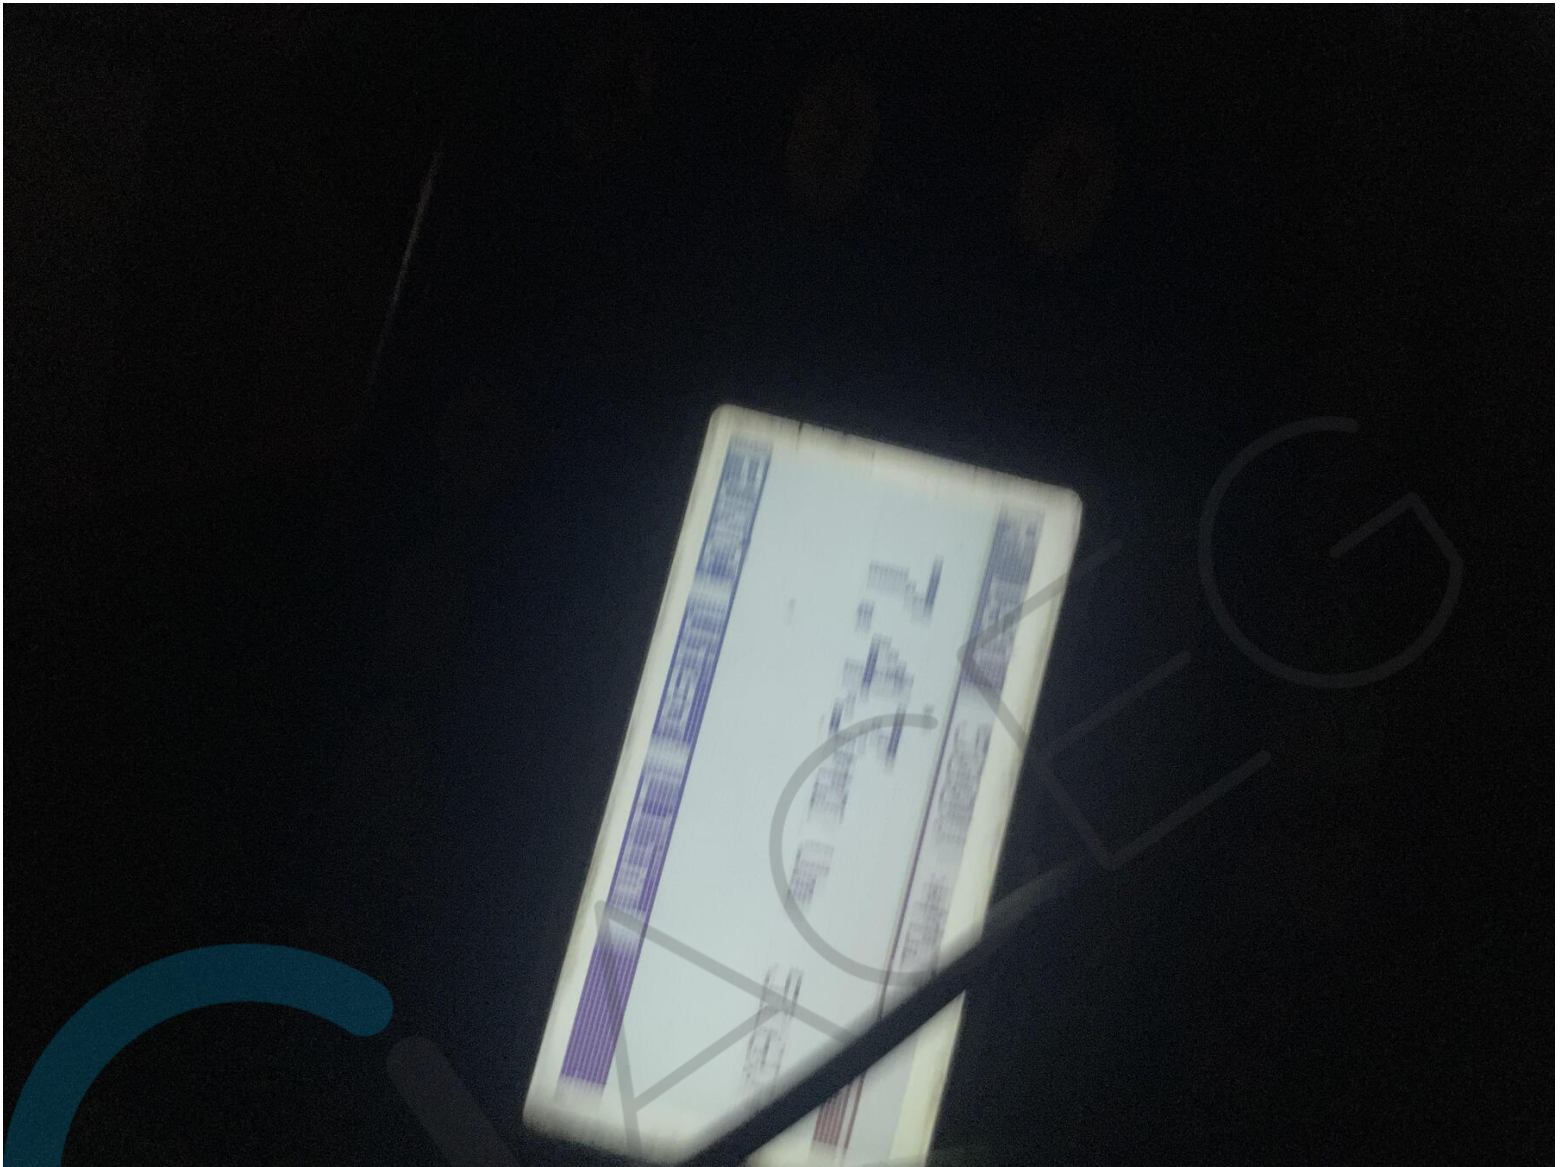

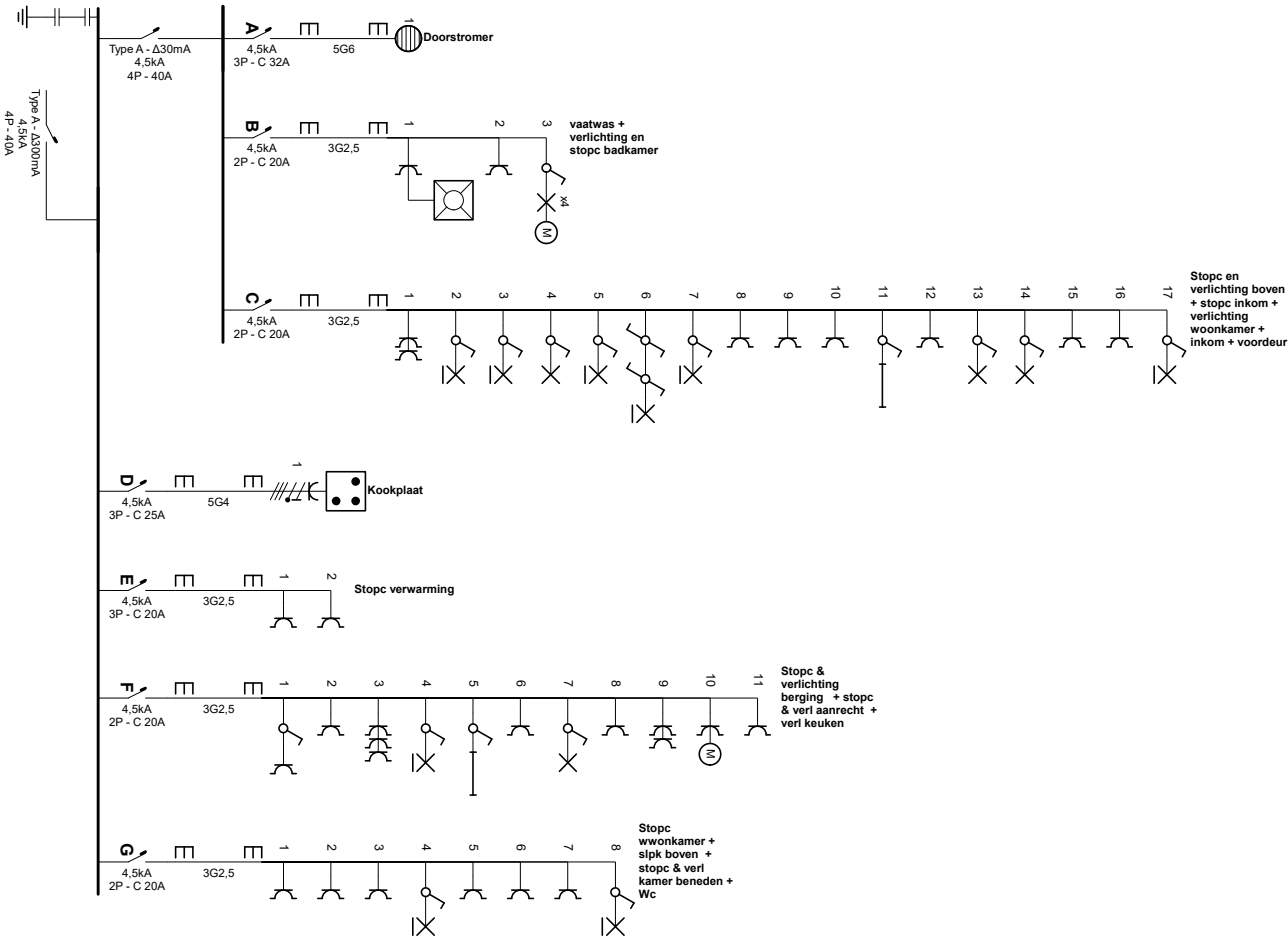

Erkend Organisme

ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be



18/02/2022

Plaats van de elektrische installatie

Zeewind 2
Klenskerkestraat 26 Bus 57
8450 Bredene


Installateur

Schema's getekend door: Anthony De Ridder bvba - BTW BE 0832.199.820

p. 1/4
Eendraadschema

Datum: 17/02/2022

3 x 400V + N ~ 50Hz

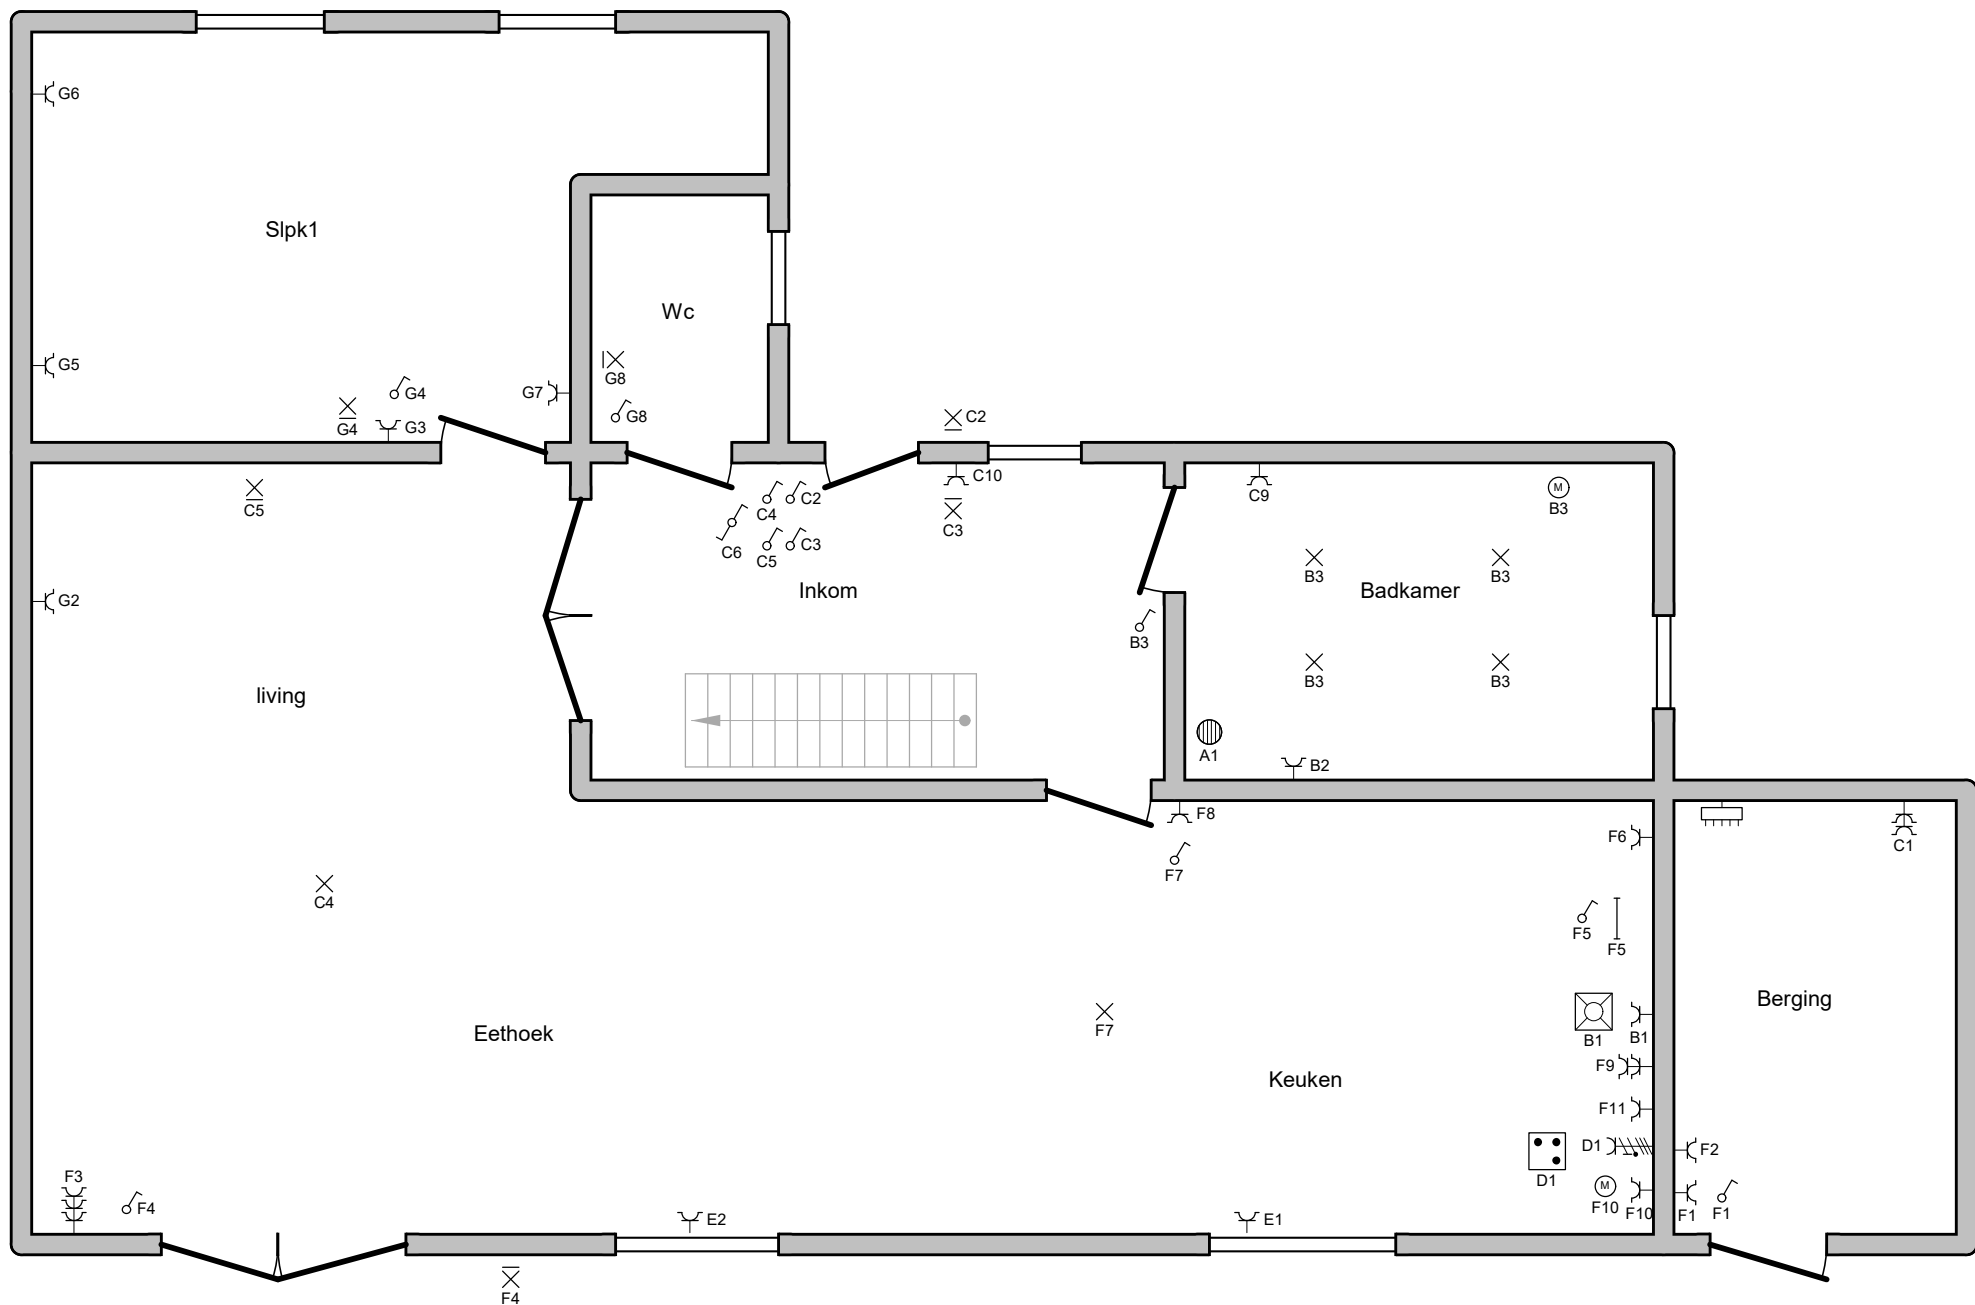

Erkend Organisme
 ACEG
 Romeinsesteenweg 524 / 28b
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be



18/02/2022

Plaats van de elektrische installatie
 Zeewind 2
 Klemskerkestraat 26 Bus 57
 8450 Bredene


Installateur

p. 2/4
Situatieschema

Datum: 17/02/2022

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: Anthony De Ridder bvba - BTW BE 0832.199.820

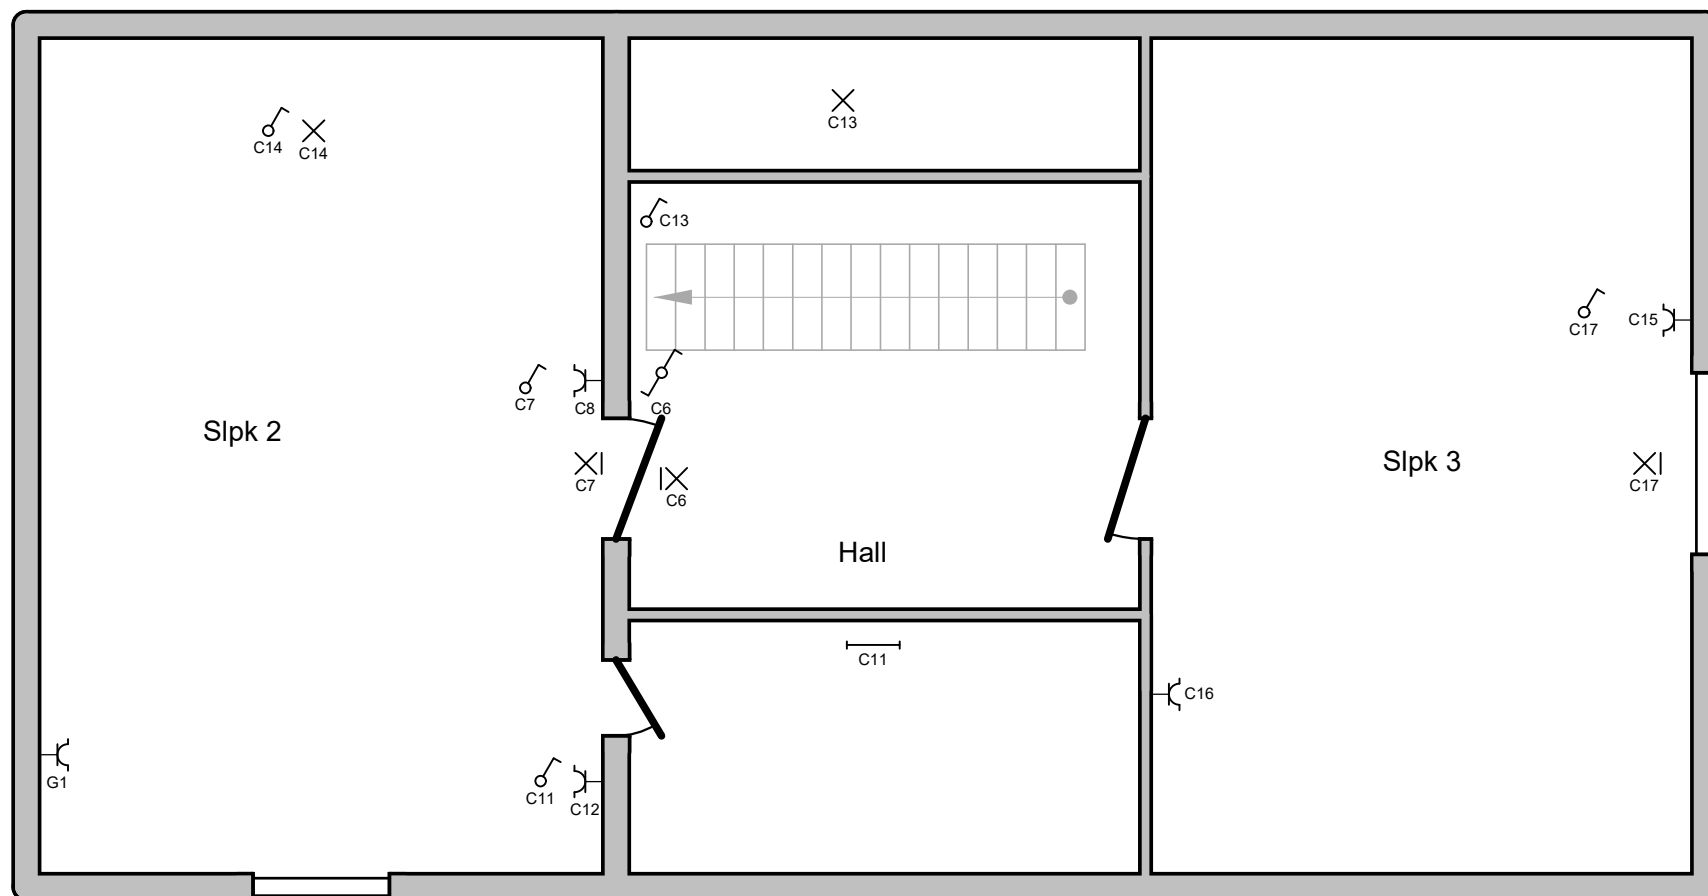

Erkend Organisme

ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

ACEG
Erkend organisme / Organisme agréé
Jean-François Steux

18/02/2022

Plaats van de elektrische installatie

Zeewind 2
Klemskerkestraat 26 Bus 57
8450 Bredene

Installateur

p. 3/4 Situatieschema

Datum: 17/02/2022

3 x 400V + N ~ 50Hz

- A** Doorstomer
- B** vaatwas + verlichting en stopc badkamer
- C** Stopc en verlichting boven + stopc inkom + verlichting woonkamer + inkom + voordeur
- D** Kookplaat
- E** Stopc verwarming
- F** Stopc & verlichting berging + stopc & verl aanrecht + verl keuken
- G** Stopc woonkamer + slpk boven + stopc & verl kamer beneden + Wc

Erkend Organisme
 ACEG
 Romeinsesteenweg 524 / 28b
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be




Plaats van de elektrische installatie
 Zeewind 2
 Klemskerkestraat 26 Bus 57
 8450 Bredene

Installateur

p. 4/4
Lijst Kringen

Datum: 17/02/2022

3 x 400V + N ~ 50Hz

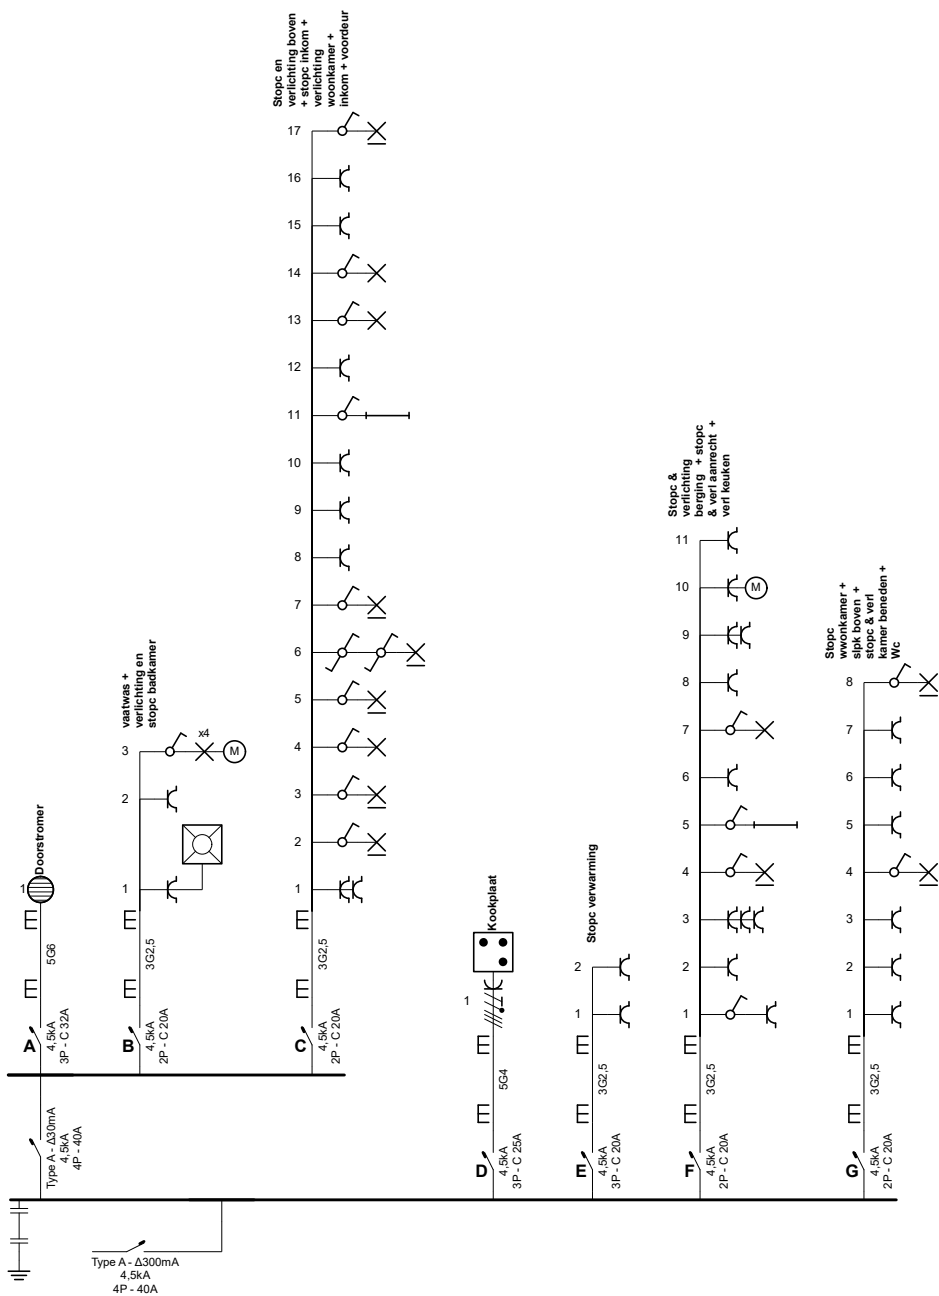

Erkend Organisme
 ACEG
 Romeinsesteenweg 524 / 28b
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
 Zeewind 2
 Klemskerkestraat 26 Bus 57
 8450 Bredene


Installateur

p. 1/4
Eendraadschema

Datum: 17/02/2022

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: Anthony De Ridder bvba - BTW BE 0832.199.820

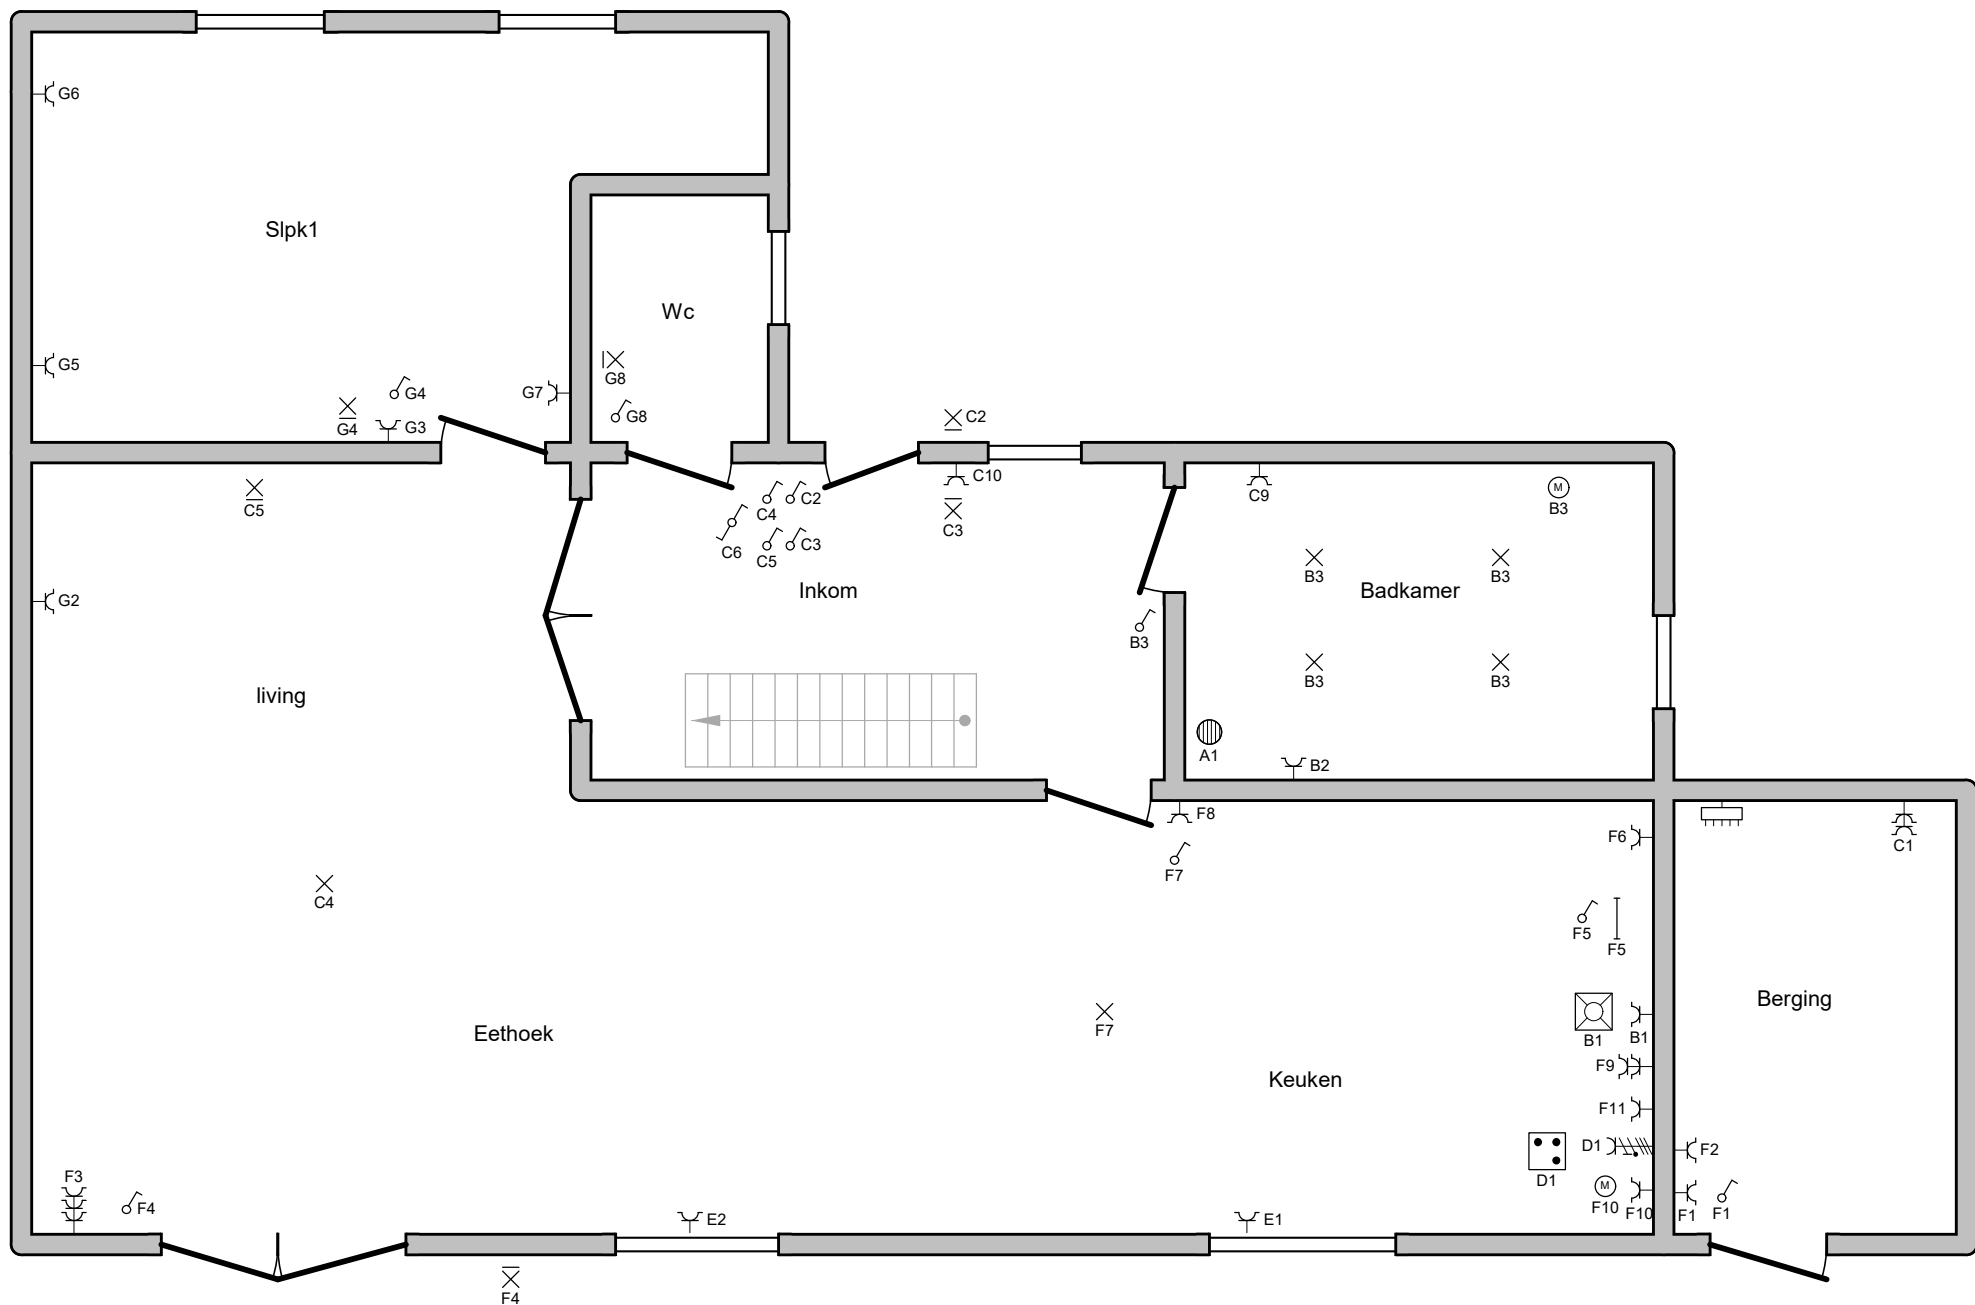

Erkend Organisme
 ACEG
 Romeinsesteenweg 524 / 28b
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
 Zeewind 2
 Klemskerkestraat 26 Bus 57
 8450 Bredene


Installateur

p. 2/4
Situatieschema

Datum: 17/02/2022

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: Anthony De Ridder bvba - BTW BE 0832.199.820

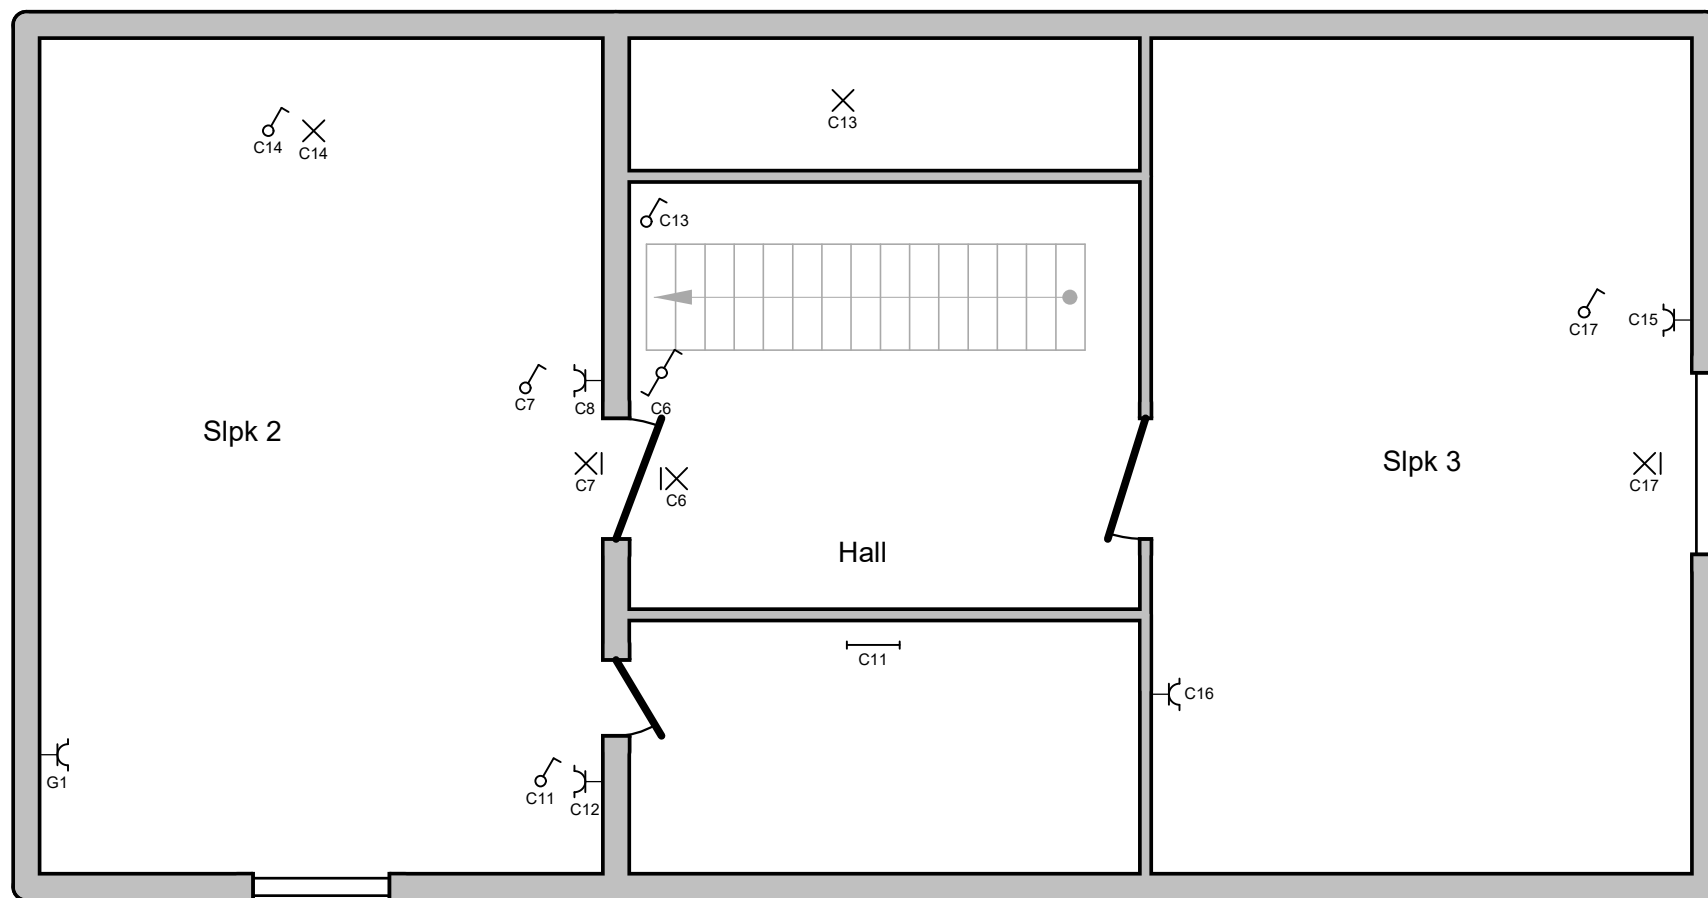

Erkend Organisme
 ACEG
 Romeinsesteenweg 524 / 28b
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
 Zeewind 2
 Klemskerkestraat 26 Bus 57
 8450 Bredene

Installateur

p. 3/4
Situatieschema

Datum: 17/02/2022

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: Anthony De Ridder bvba - BTW BE 0832.199.820

- A** Doorstromer
- B** vaatwas + verlichting en stopc badkamer
- C** Stopc en verlichting boven + stopc inkom + verlichting woonkamer + inkom + voordeur
- D** Kookplaat
- E** Stopc verwarming
- F** Stopc & verlichting berging + stopc & verl aanrecht + verl keuken
- G** Stopc woonkamer + slpk boven + stopc & verl kamer beneden + Wc

Erkend Organisme ACEG Romeinsesteenweg 524 / 28b 1853 Strombeek-Bever Tel.: 02 880 88 90 e-mail: info@aceg.be	Plaats van de elektrische installatie Zeewind 2 Klemskerkestraat 26 Bus 57 8450 Bredene	Installateur	p. 4/4 Lijst Kringen
			Datum: 17/02/2022
			3 x 400V + N ~ 50Hz
Schema's getekend door: Anthony De Ridder bvba - BTW BE 0832.199.820			