

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

BV JORDENS LEON

Verwarming - Sanitair - Gas
Keuring Mazoutcisternes tot 20.000 liter
C.V. Herstelling en onderhoud
Staatsbaan 58 - 3460 Bekkevoort
E-mail: bvbajordensleon@skynet.be
GSM 0475 45 73 56 - Bank BE57 0682 1972 5235
Ondernemingsnr. 0423-933-649

KLANT

Naam: *Van Langendonck*
Straat + nr.: *De Oude Maat, 2-18*
Postcode + gemeente: *3270 Schepdaelen*
Tel.: GSM:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant.

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☐ Niet ingedeeld	Inhoud <i>4420 ltr</i>	☐ Ingedeeld	Inhoud <i>.....</i> L
☐ Cilindrisch	☐ Paralellelipidisch	☐ Rond	☐ Ovaal
☒ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Niet toegankelijk	☐ Groeve
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere: <i>.....</i>
		Datum van plaatsing: <i>1997</i>	

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒	☐	☒
at toezichtspuit			☐	☒
Dichtheid toezichtspuit			☐	☒
Vervuiling rond tank			☐	☒
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING	☒	☐	☐	☐
Algemene staat			☒	☐
Waterdicht			☒	☐
Koolwaterstofdicht			☒	☐
LEIDINGEN			☐	☐
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen	☒		☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR			☒	☐
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
Peimeting	☐	☒	☐	☐
	☒	☐	☒	☐
	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	☒	☐	☒	☒
	☐	☒	☐	☐
Lekdetectie	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
Kathodische bescherming	☐	☒	☐	☐

OPMERKINGEN

.....

.....

.....

.....

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

	Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering	☐	☒	☐	☐	Hoeveelheid water: cm
					Zuurtegraad: ph
					Conductiviteit: mS
Dichtheidscontrole	☐	☒	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: db
	☐	☒	☐	☐	Onder het vloeistofniveau: db
	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
Potentiaalmeting	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport	☐	☒	☐	☐	Conductiviteit: mV
Van toepassing		☐	☒	☐	Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Neen

Opmerkingen/Uitgevoerde werkzaamheden

.....

.....

.....

.....

Bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel.

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven.

☐ Oranje De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden.

☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden. ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en naam: *Leon JORDENS*

Erkenningsnummer: SV01013

DATUM KEURING: *07.03.2022*

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR: *onbepaald (2999)*

Voor kennisname:


Van Langendonck Paul

(Handtekening van de technicus)

(Handtekening van de klant)


RAMAEKERS R.
ARCHITECT

naar straatniveau
Ø150

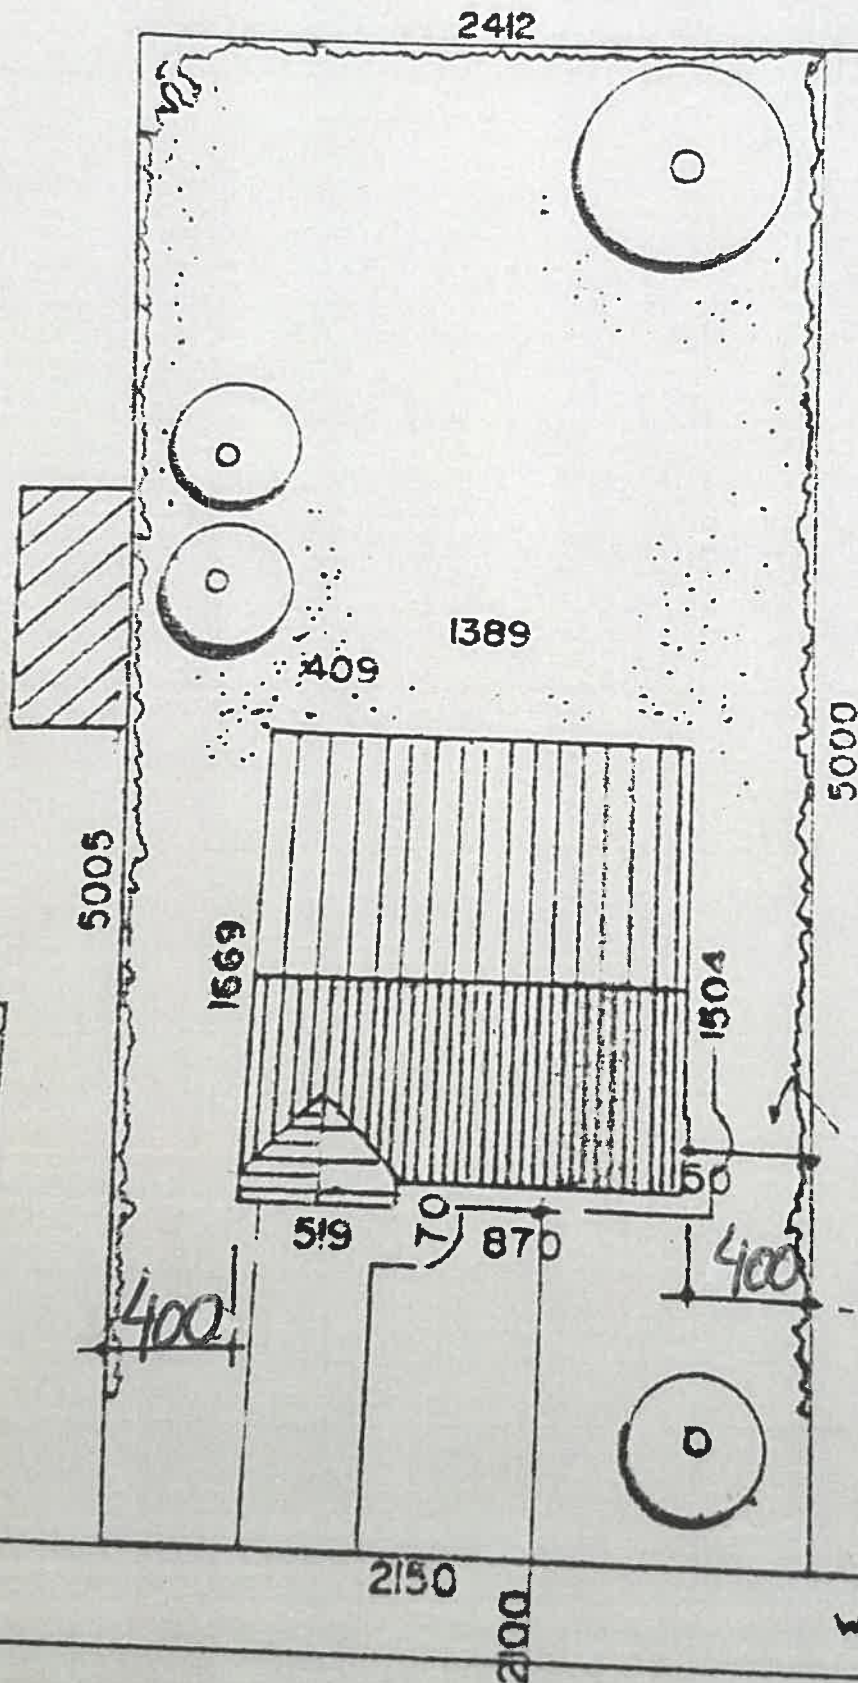

waterleiding/aardgas/te