

Keuringsverslag van een industriële of ermee gelijkgestelde laagspanningsinstallatie

CONFORM

Datum: 03/11/2021 **Inspecteur:** Alexander Bal **Mentor:** **Installateur:** JL-Solutions bvba
ID-label: EK Naamsevest 4 3000 Leuven **Klantreferentie:**
Merk en type meettoestel: Metrel MI 3155 Serie Nr.: 21251362

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Naamsevest
Huisnummer 4
Busnummer
Postcode 3000
Gemeente Leuven
Land België

Eigenaar

Naam New York Pizza
Straatnaam Naamsevest
Huisnummer 4
Busnummer
Postcode 3000
Gemeente Leuven
Land België

Installateur

Naam JL-Solutions bvba
BTW nr. BE 0541 371 549
Telefoonnummer 0477/519523
E-mail Info@jl-solutions.be

Type

Lichte industrie

Aard onderzoek

Controlebezoek van een bestaande niet-huishoudelijke elektrische installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5, 8.1.1., 8.1.2., 8.3.2. en 4.2.4.4.

Gegevens van de installatie

Uitwendige invloeden: Zie uitwendige invloeden in dit verslag

UITWENDIGE INVLOEDEN VOORZIEN VOOR DEZE INSTALLATIE

Gebied	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB
algemeen binnen	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1

NAZICHT VAN DE INSTALLATIE

Beschrijving van gecontroleerd deel van de installatie Laagspanningsinstallatie (Bord gelijkvloers)

De controle omvat meerdere verdeelborden Nee

Aanwezig netsysteem TT via openbare teller
SN teller: 60293628

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3~230V Meter / bord verbinding: 10 mm²
Max beveiliging: 50 A

Beschrijving aardingsinstallatie Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

Beoordeling elektrische schema's Schema's in orde, zie schema's in bijlage van dit verslag.

Afschakelvermogen hoofdbeveiliging op ALSB 3000A Noodnet niet van toepassing

Kortsluitvermogen normaal Max. Berekende waarde : <3kA Kortsluitvermogen noodnet Max.

Voedingskabel type + sectie XVB 4X10mm²

Filiatie Nee

VERDEELBORDEN

1	Omschrijving: Verdeelbord gelijkvloers Opmerkingen (Nederlands): Geen inbreuken vastgesteld.	 Opmerkingen (Frans):
---	--	--

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN TESTEN

Spreadingsweerstand van aarding	1,05 Ω
Continuïteitsmeting	OK ($< 1\Omega$)
Testen proefknoppen DSI	OK

Kortsluit en isolatiemetingen:

Verdeelbord/kring/stopcontact	Icc max (kA)	Icc min (kA)	Riso (M Ω)
Verdeelbord gelijkvloers	<3kA	>0,2kA	3.74

Inbreuken A.R.E.I. Boek 1

	Gestructureerde mededeling	Voorwaarde	Opmerkingen
☒		Geen	

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Geen inbreuken vastgesteld

Opmerking:
Stopcontact links van frigo achteraan te herbevestigen.

Besluit

Er is rekening te houden met de inhoud van dit verslag.

☒ Op het moment van de controle werden geen tekorten vastgesteld t.o.v.

☒ de AREI boek 1 (KB08/09/2019)-voorwaarden.

☒ Indien goedgekeurd: De installatie dient opnieuw gekeurd te worden uiterlijk op 3/11/2026 AREI Boek 1 afdeling 6.5.2., alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding volgens Boek 1 van het AREI (KB 08/09/2019).

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): 11

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Alexander Bal




Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.


- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

ORIGINEEL

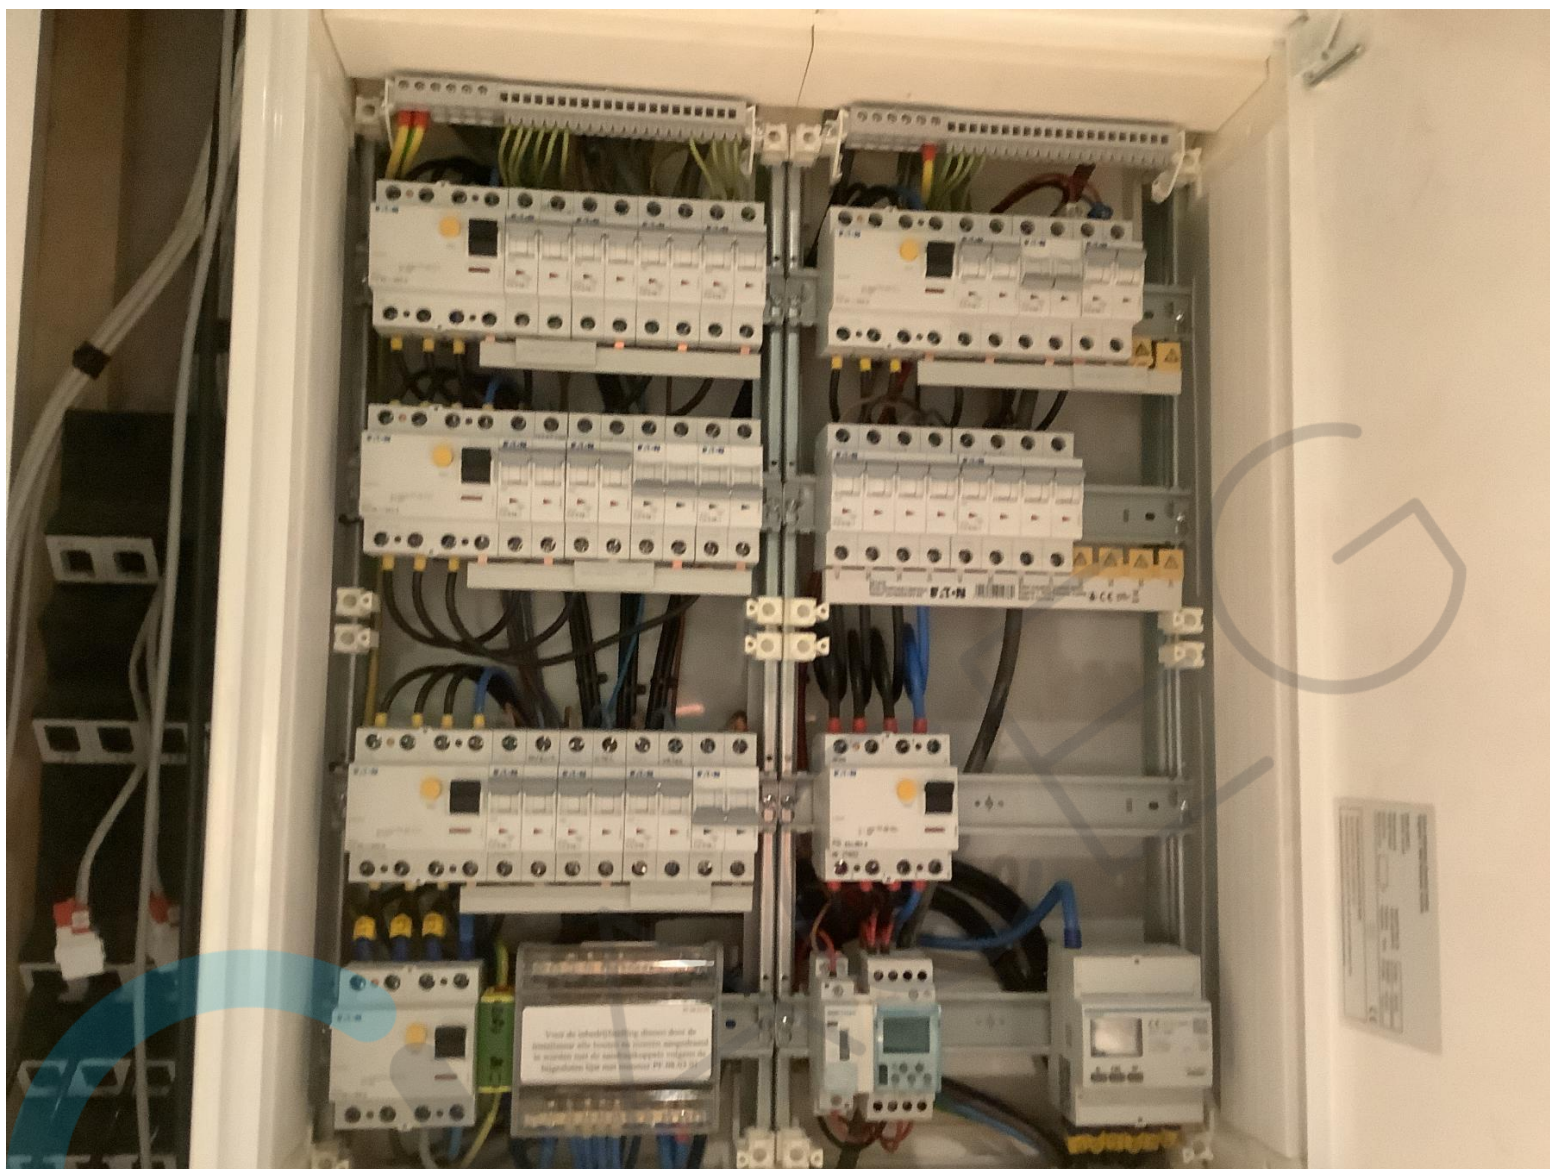

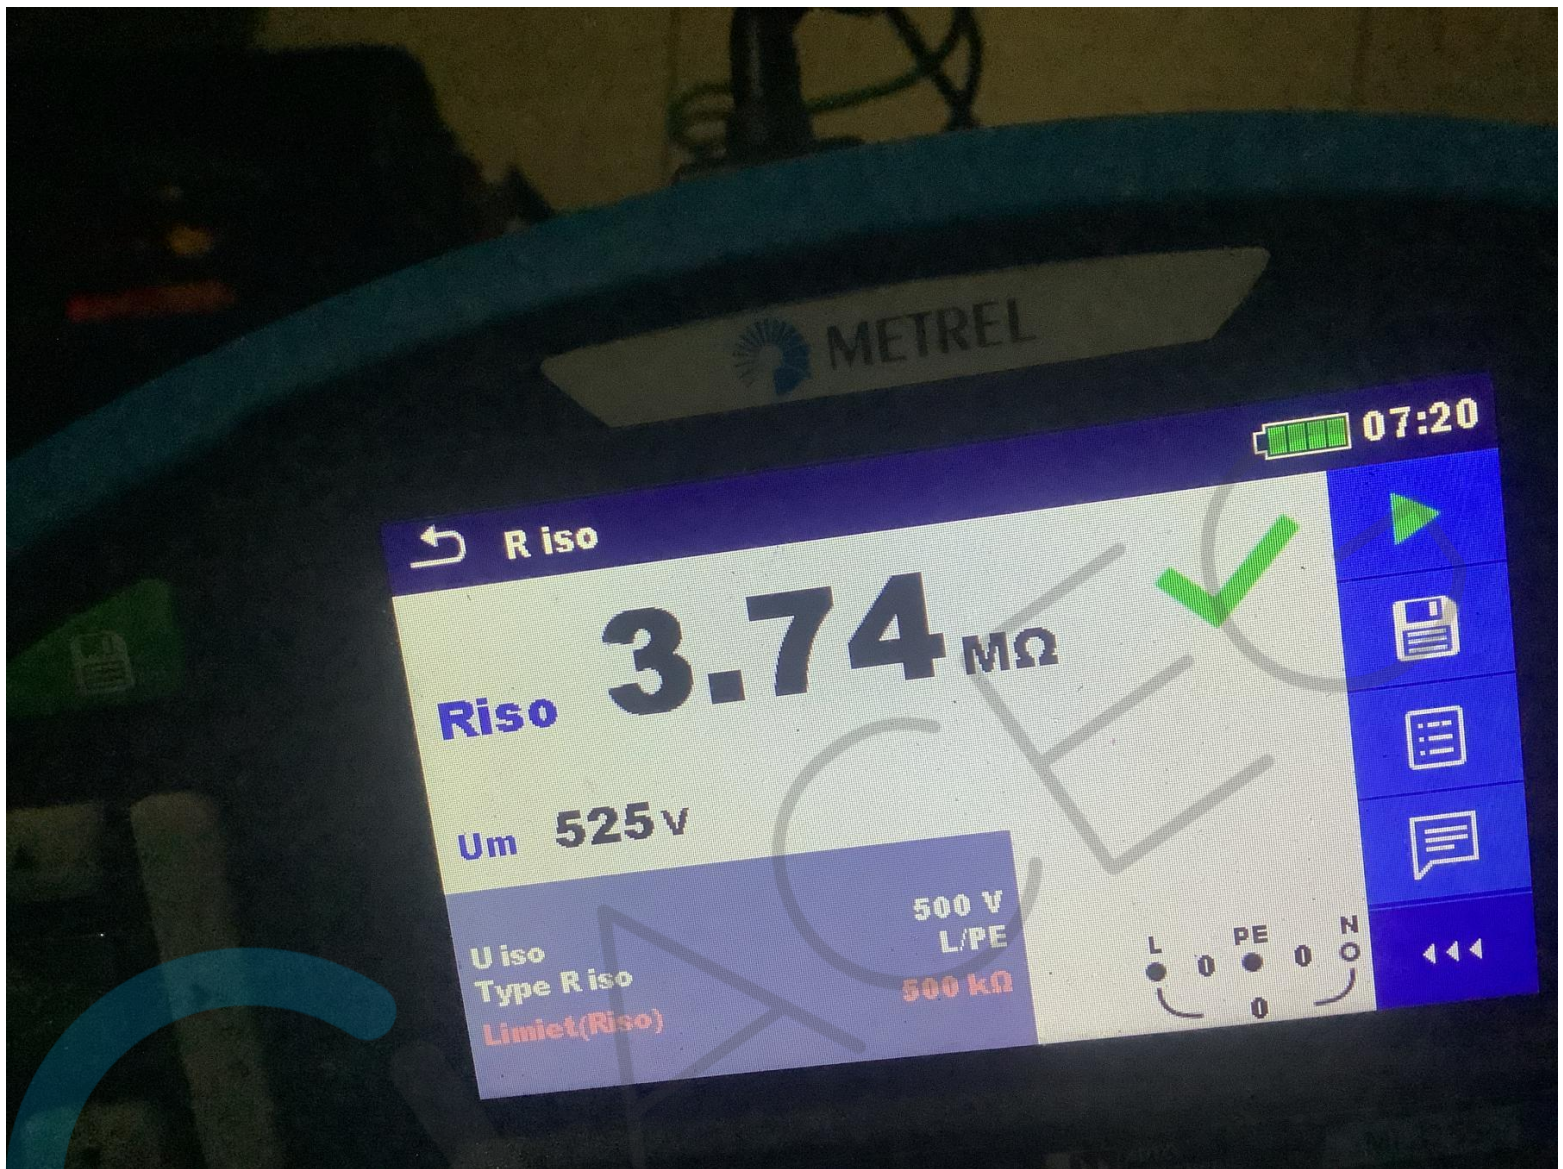

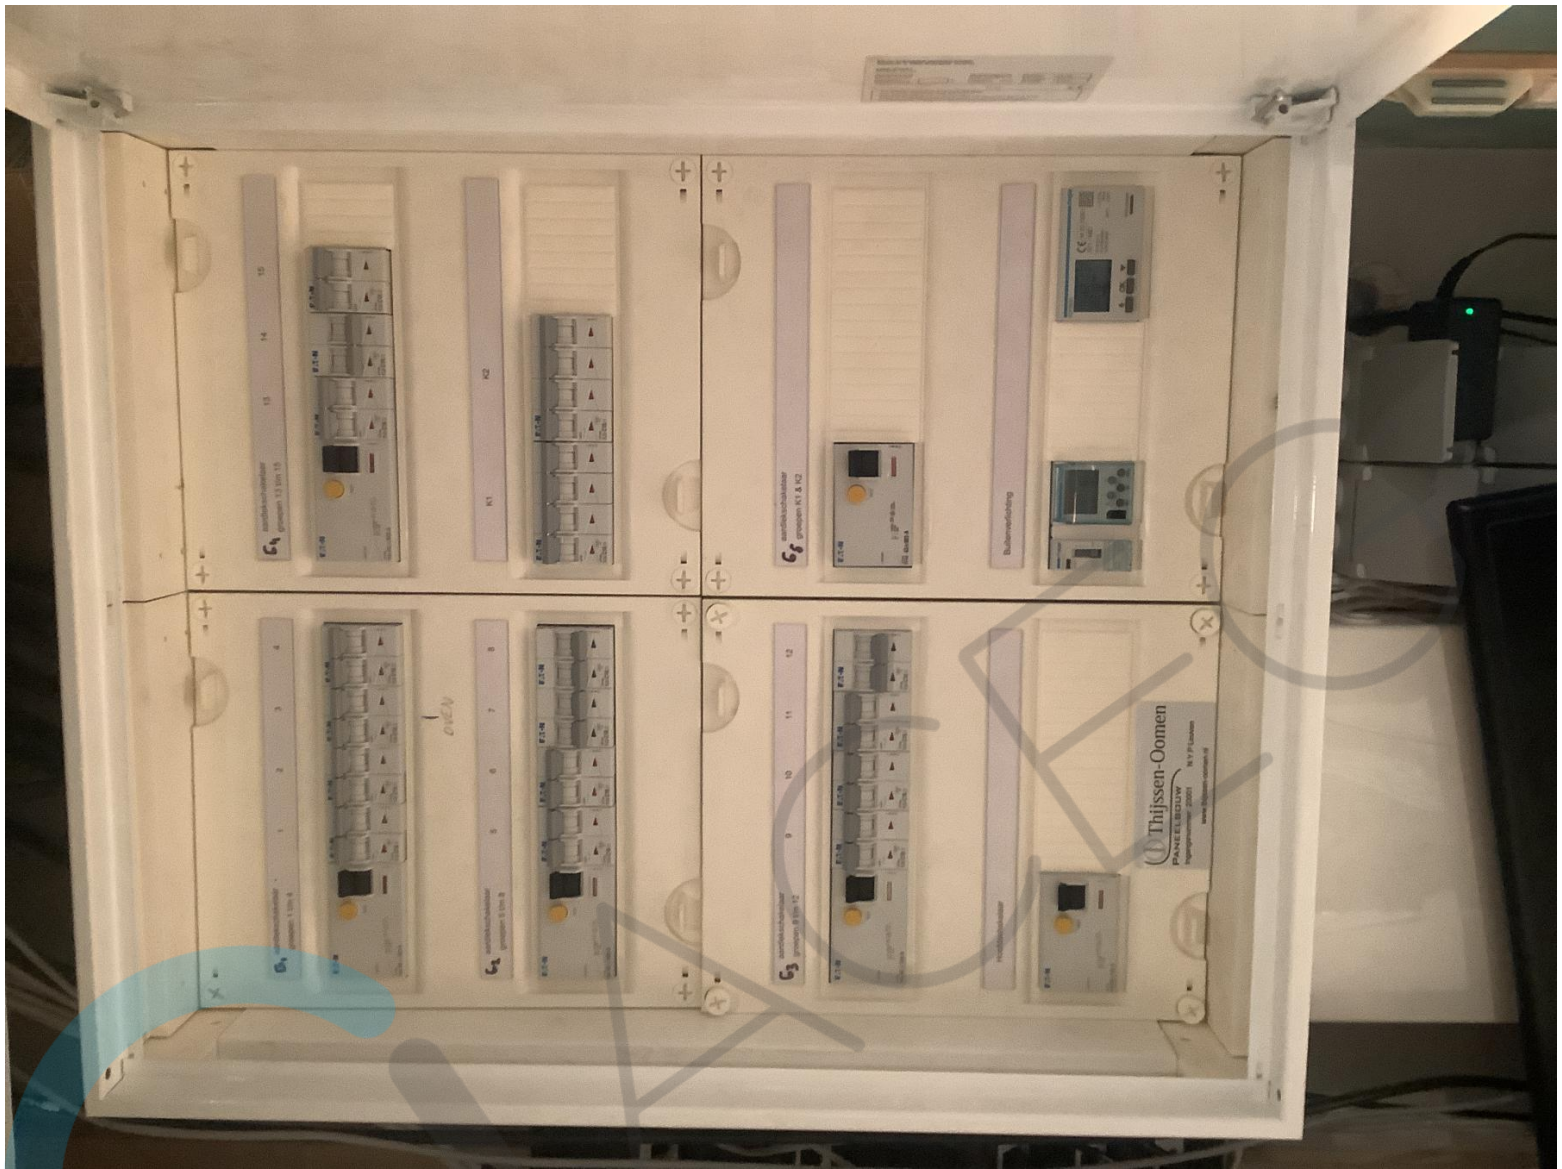

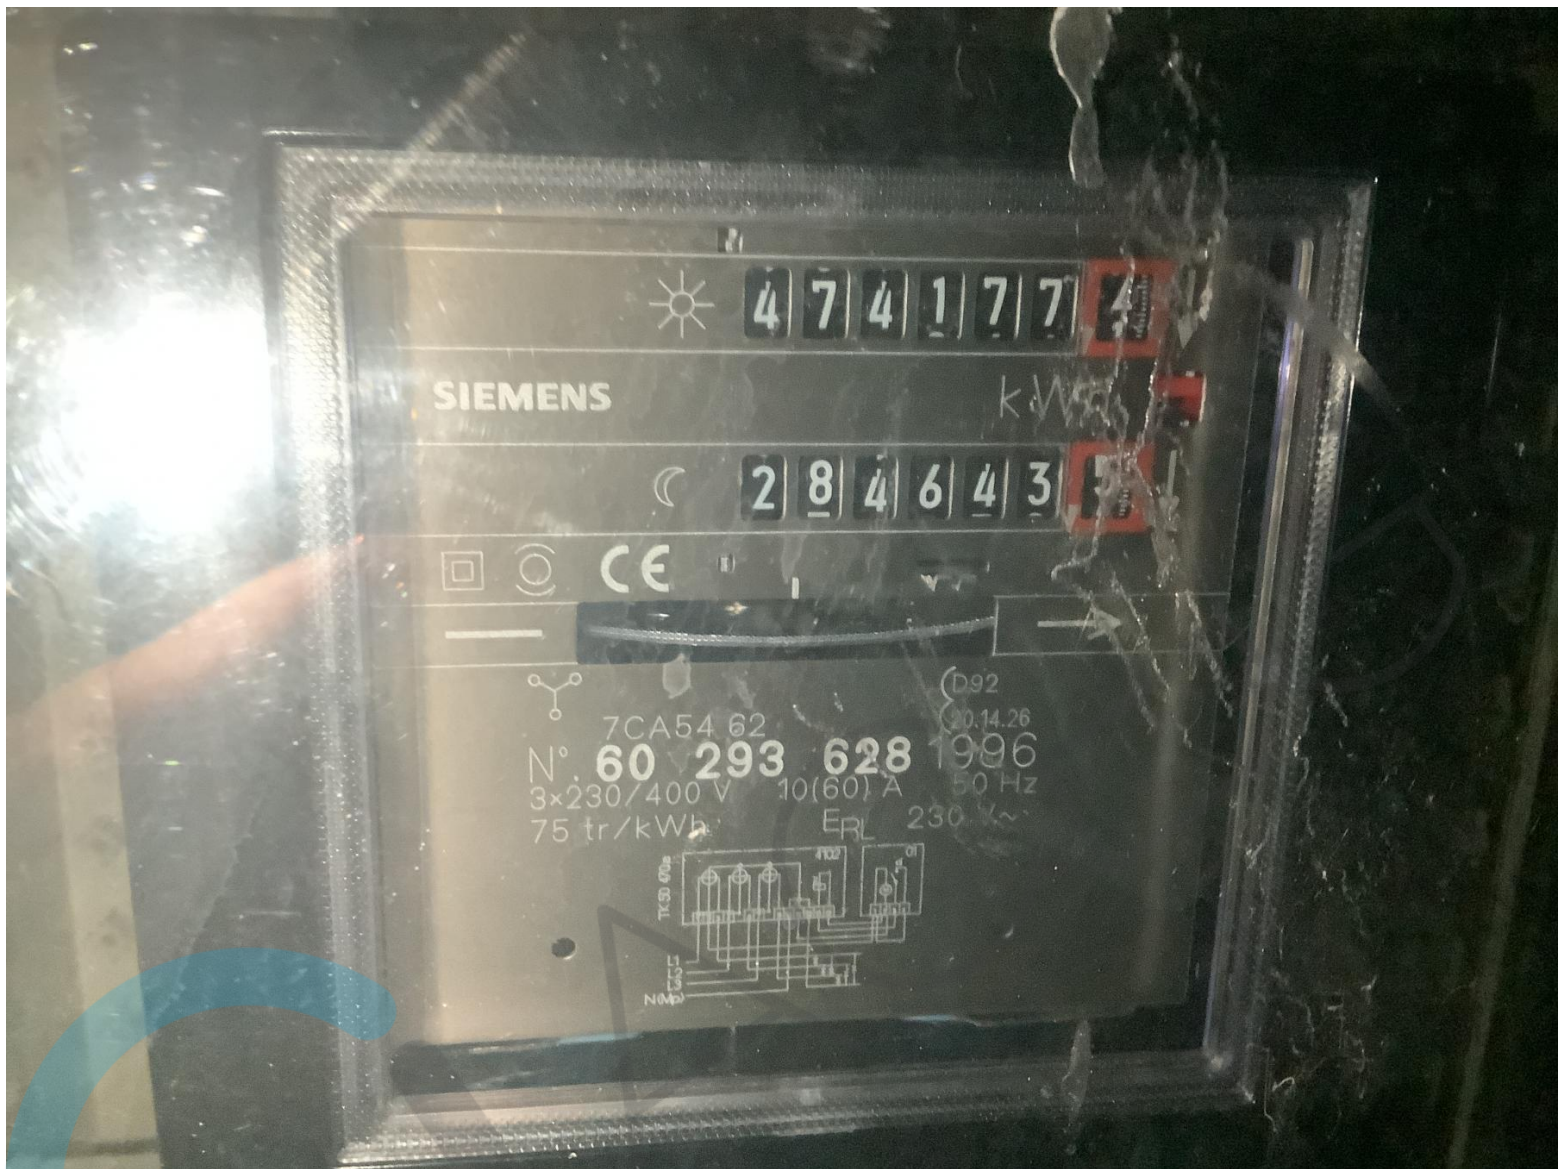







NEW PIZZA

CONCEPT 1-12-2020

XS

Naamsevest 4 Leuven

CASCO INFORMATIE:

Elektra: ☐ 3x25 ☐ 3x50 ☐ 3x80 ☒ Onbekend
 Gas: ☐ G4 ☒ G5 ☐ Geen
 Water: ☒ Ja ☐ Nee
 ISRA: ☐ Ja ☐ Nee ☒ Onbekend

Bouwkundige hoogte: 3.260mm
 Materiaal kozijnen: Wordt nieuwe geplaatst
 Glas: ☐ Enkel ☐ Dubbel ☒ Nieuw
 Kruipruimte: ☒ Ja ☐ Nee ☐ Parkeergarage

Brandwerend plafond: ☐ Ja ☐ Nee
 Brandwerende scheiding: ☒ Ja ☒ Nee
 Sprinkler installatie: ☐ Ja ☒ Nee

CASCO WERKZAAMHEDEN

- Toilet afwerking handhaven


OVERIGE


☒ Horeca ☐ Detailhandel ☒ Basic
 Oven: ☐ Elektrisch ☒ Gas
 Vaatwasser: ☐ Ja ☒ Nee

Camera installatie: ☒ Ja ☐ Nee
 Waterstofzuiger: ☐ Ja ☒ Nee

Koelmotoren: ☒ Buiten ☐ Binnen
 Nieuwe airco: ☐ Ja ☒ Nee


Bluswagen CO2 - 10Kg
 Blusdeken


GACEG 7
 Erkend keuringsorganisme / Organisme agréé
 Alexander Bal

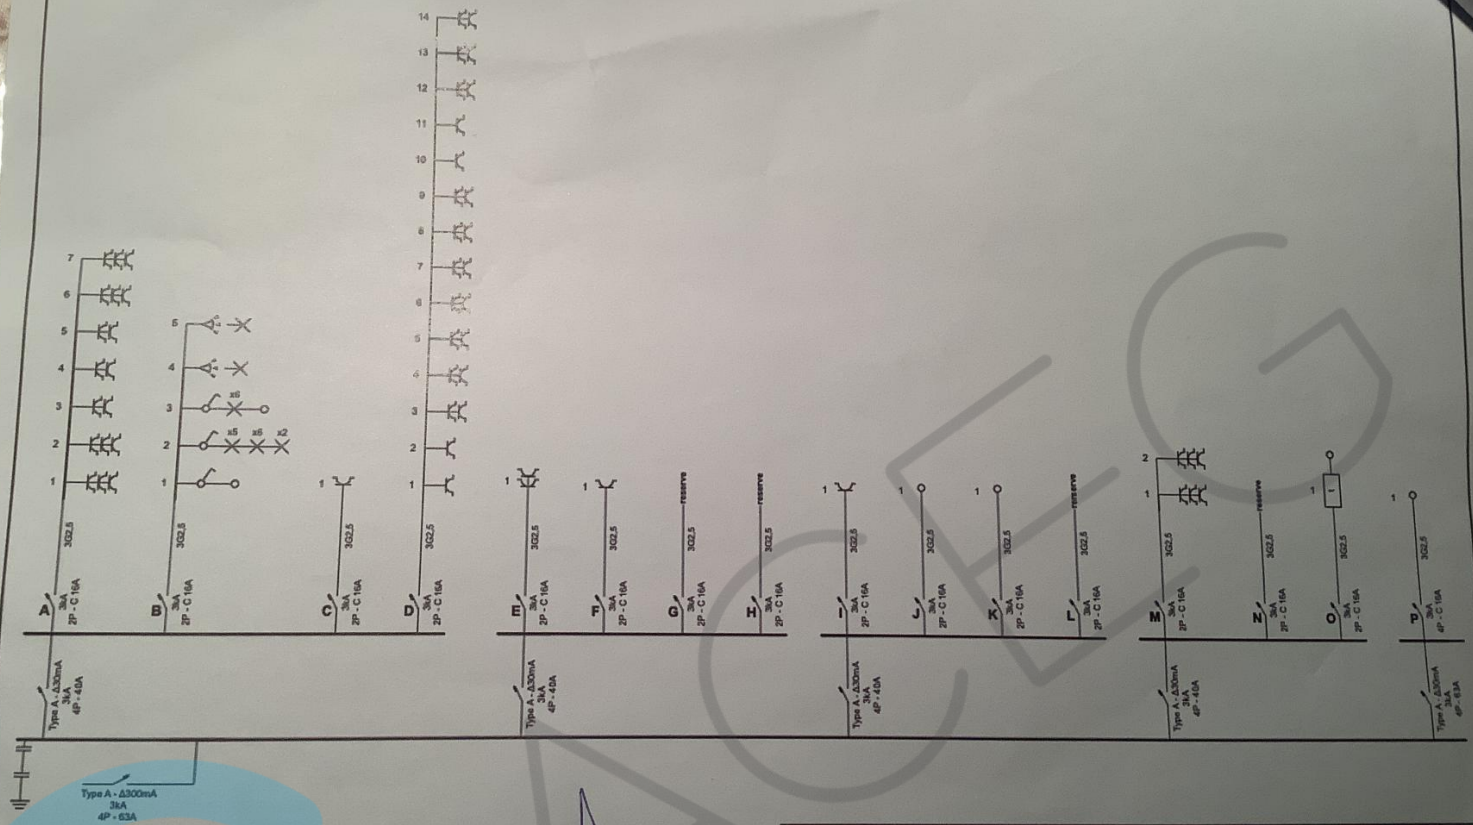

Installateur
JL-Solutions
Jozef Schijnsstraat 24
3071 Erps-Kwerps
GSM: 0477519523
E-mail: info@jl-solutions.be
BTW: BE:0541.371.549

Pagina 12 van 14 | EK2A

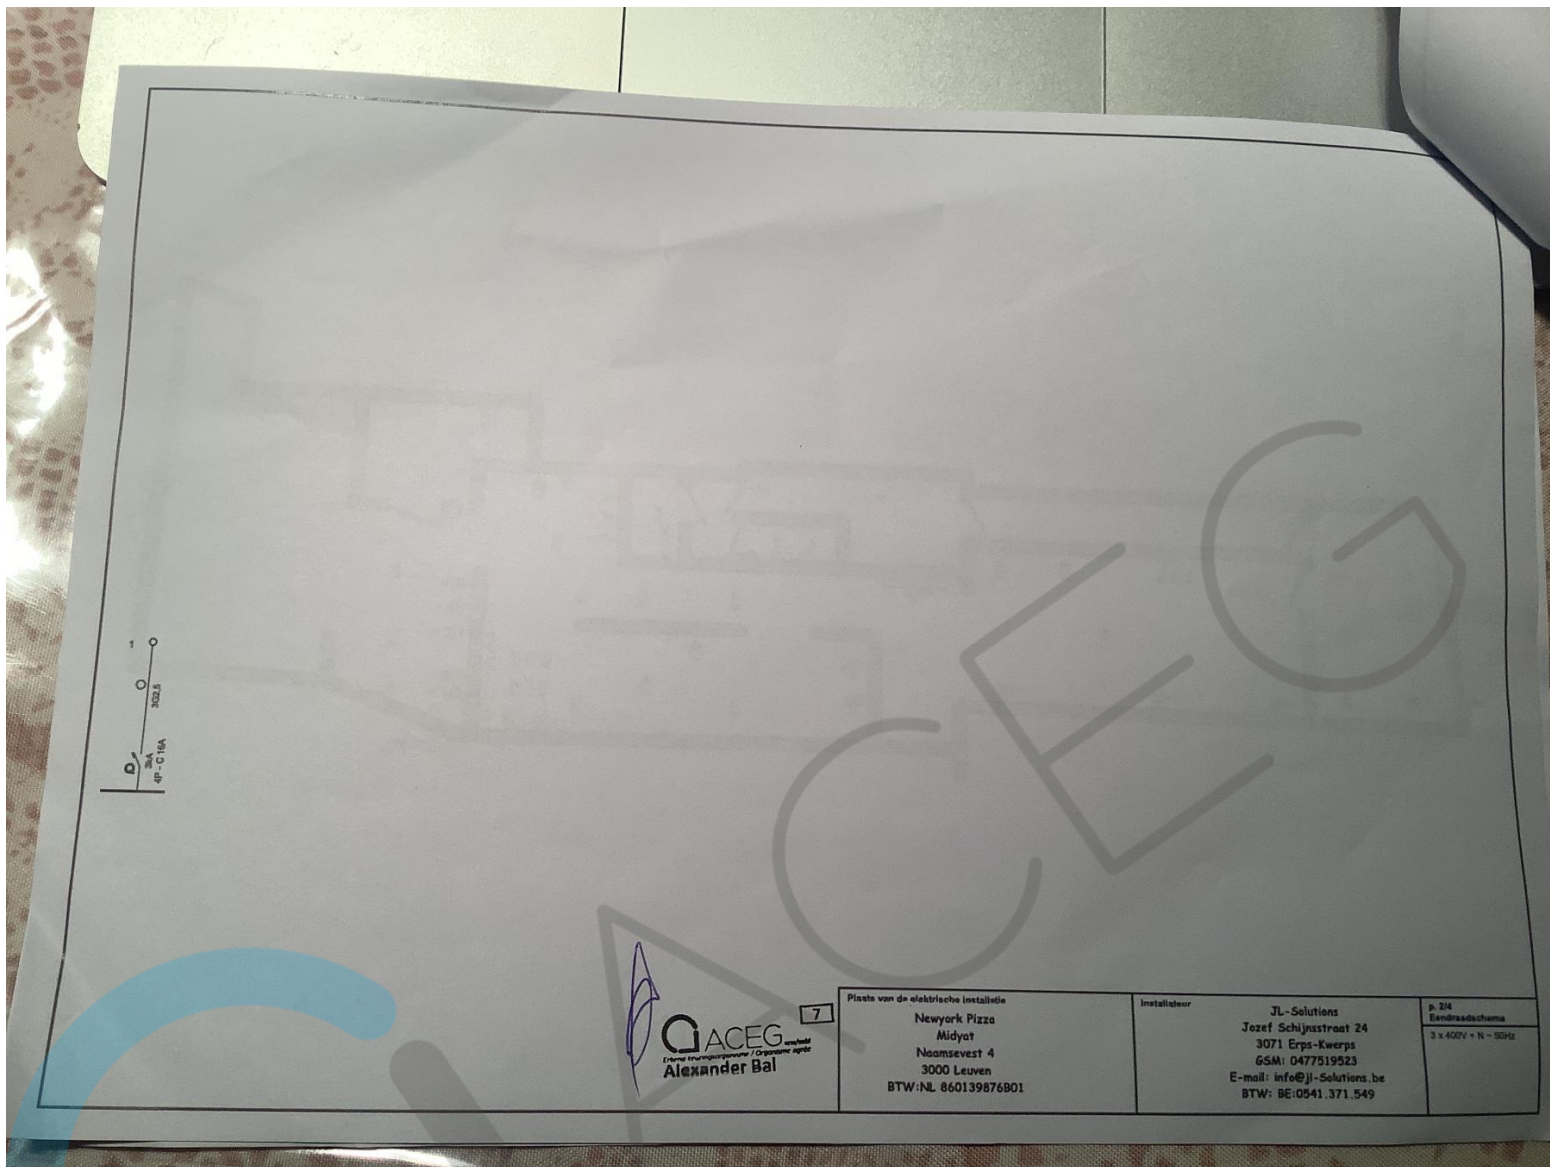

0 1
300.0
40° - C 16A

GACEG
Energieleverancier / Organisatie
Alexander Bal

7

Pleats van de elektrische installatie
Newyork Pizza
Midyat
Naamsevest 4
3000 Leuven
BTW: NL 860139876801

Installateur
JL-Solutions
Jozef Schijnsstraat 24
3071 Erps-Kwerps
GSM: 0477519523
E-mail: info@jl-solutions.be
BTW: BE:0541.371.549

p. 214
Breedteschema
3 x 400V + N - 50Hz

