



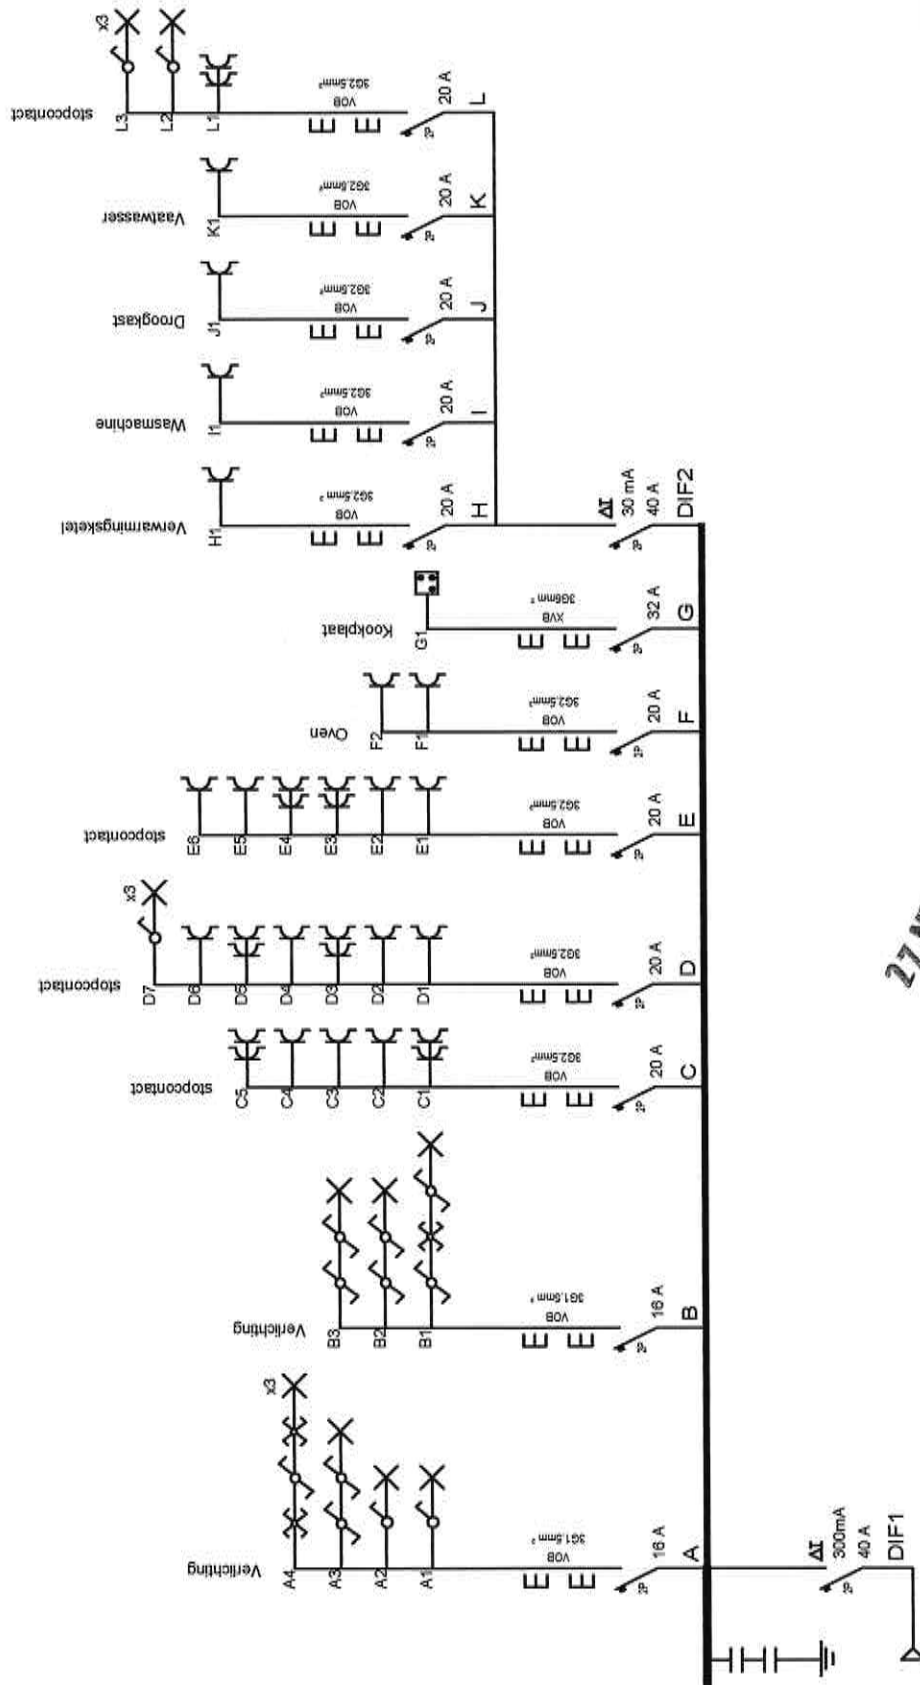

27 MEI 2015

INSTALLATEUR		KEURING		WERF	Schema1A		1N 230V
Naam	Electro Cornelis Filip	ORGANIS.	Van Hemelen	Naam	Zeebries Blankenberge app 3		
BTW	0583.888.734	Naam	ORGANISME-VZW	Straat	Graaf Jansdijk 62 bus 0401		
Datum	18/06/2015	Datum	27/05/2015	Gemeente	8370 Blankenberge		
Handteek	Cornelis Filip	Handteek	DECAESTECKER Brecht	Handteek	..		



INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Situatie	1N 230V
Naam	Electro Cornelis Filips	ORGANIS.		Naam	Zeebries Blankenbergse app 3		
BTW	0583.888.734	Naam	VAN HEMELEN	Straat	Graaf Jansdijk 62 bus 0401		
Datum	18/06/2015	Datum	27/05/2015	Gemeente	8370 Blankenbergse		
Handtekening	Cornelis Filips	Handtekening	Inspecteur (143)	Handtekening			

Keuringsattest van de binneninstallatie voor drinkwater m.b.t. voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming

conform besluit Vlaamse Regering d.d. 8 april 2011 algemeen waterverkoopreglement, het ministerieel besluit d.d. 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, het bijzonder waterverkoopreglement van de exploitant en het technisch reglement van AquaFlanders.

Naam aanvrager*	Bvba Vermeulen & zn		
Adres	Rozenstraat 10		
(Postcode + gemeente)	9810	Eke (Nazareth)	
BTW-nummer	(*ontvangt de factuur van de keuring)		E-mail: info@vermeulen-zonen.be
Aanvrager wenst formulier te ontvangen:	per e-mail		

Keurder	Jurgen De Muyter	Bedrijf	TMVW
Telefoon	+32 78 35 35 99	Adres	Stropstraat 1
Badge nr.	09010		9000 Gent

Gekeurde installatie			
Klant/titularis	App A04.01	Watermeter nr.	201420153
Adres	Graag Jansdijk 62 bus A04.01	Klantnr	10.851.185
	8370 Blankenberge	Telefoon	
	(indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer vermelden)		
Datum keuring	02/10/2015	Exploitant	TMVW
De keuring betreft een	appartementengebouw		
Het betreft een	basiskeuring met inventarisatie nieuwbouw		
De aanvrager geeft toestemming om het keuringsattest digitaal over te maken aan de exploitant: ja			

Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK	Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK
1. Uitvoeringsplan	Aanwezig		OK	18. Bidet	Nt Voorzien		
2. Toestellenlijst	Aanwezig		OK	19. Handsproeier bidet/WC	Nt Voorzien		
3. Centrale beveiliging	Aanwezig	EA	OK	20. Keukenkraan	Voorzien		
4. Tweedecircuitwater aanwezig	Nt Voorzien			21. Handsproeier keukenkraan	Nt Voorzien		
5. Bijvulling tweedecircuitwater	Nt Voorzien			22. Lavabo	Aanwezig	AA	OK
6. Wanverbinding	Nt Voorzien			23. Handwasbakje	Aanwezig	AA	OK
7. Bijvulling CV	Aanwezig	Ca	OK	24. Uitgietsbak	Nt Voorzien		
8. Warmwaterproductie op CV	Aanwezig	Vg	OK	25. Zonneboiler/paneel	Nt Voorzien		
9. Waterverwarmingstoestellen	Nt Voorzien			26. Zwembadverwarming	Nt Voorzien		
10. Waterbehandeling	Nt Voorzien			27. Zwembadbijvulling	Nt Voorzien		
11. Kraan voor slangaansluiting	Aanwezig	Bel	OK	28. Urinoir	Nt Voorzien		
12. Bad: uitloop kraan	Nt Voorzien			29. Afvoer beveiliging(en)toestel(len)	Aanwezig	Y	OK
13. Handsproeier badkraan	Nt Voorzien			30.			
14. Automatische badspoeling	Nt Voorzien			31.			
15. Douche met vaste kop	Nt Voorzien			32.			
16. Douche met handsproeier	Aanwezig	Bel	OK	33. Drukverhoging	Nt Voorzien		
17. WC	Aanwezig	Bel	OK	Pictogrammen	Nt Voorzien		

Opmerkingen
Zegel was reeds verbroken. Keuken is nog niet geplaatst, bij plaatsing van de keukenkraan moet men een nieuwe keuring aanvragen.
☐ om lekverliezen te voorkomen is het aangeraden de zichtbare afvoer van uw bijvuelsysteem tweedecircuitwater zichtbaar te onderbreken!

CONFORMITEITSVERKLARING	PRIVÉWATERAFVOER
De binneninstallatie is: conform doch bijkomende keuring is verplicht (zie opmerkingen)	De privéwaterafvoer is: geen attest aanwezig

Belangrijk: deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor de toestellen en installatie, die opgenomen werden in het uitvoeringsplan en in de lijst van toestellen, en geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrekkig functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht.

Keuringsattest Nr.: HB-1030505

V.U.: AquaFlanders vzw - uitgave 01/01/2012

Ref 1:

Ref 2:

