

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 16/09/2023	Inspecteur: Brahim Chankachi	Mentor:	Installateur: Algemeen Elektrischewerken Winkley Van Kessel
ID-label:	B.T.W. nr: BE 0856 805 509	Klantreferentie:	
Merk en type meettoestel: Metel M 3102 BT	Serienummer: 23021791		
Datum verslag: 17/09/2023			

Plaats van het onderzoek:	Eigenaar:	
Naam:	Naam:	Tom Nijten
Huisnummer:	Stratenaam:	Sergeant de Bruijnstraat
Buisnummer:	Huisnummer:	22
Postcode:	Buisnummer:	3
Gemeente:	Postcode:	8370
Land:	Gemeente:	BLANKENBERGE
	Land:	Belgie
	Installateur:	
	Naam:	Algemeen Elektrischewerken Winkley Van Kessel
	B.T.W. nr:	BE 0856 805 509
	Teltoetsnummer:	+32 473 29 74 47
	E-mail:	info@winkley.be
Type: Appartement	EAN: 54	Teller Nr.: 33017326
Afbeelding schakel- en verdelbord:	☒ Niet meegeleverd	



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal bunden: 1

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

R_a algemeen: 61,3 MΩ

OK



Garbagebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) ARES Boek 1: 6.5. en 4.2.4.3

Spanning: IN400V

Meter / bord verbinding: 10 min

Aantal kringen: 7

Max bevoelgang: 40 A

R_E: 13,34 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMRICHTING

I_{Δ} (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	I_d	Type	Bevoegde kringen	Fest	x 2,5
300	40		22 SRA2s (3000A)	A	Alle kringen	OK	OK
30	40		22 SRA2s (3000A)	A	?	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Secde (mm)
1	C	25		2	4
3	C	20		2	2,5
1	C	20		2	
1	C	16		2	1,5
1	C	16		2	2,5
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verbinding / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

notanote 2 Geen inbreuken vastgesteld.

notanote 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

CONCLUSIE

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 16/09/2024.
- ☒ De midde maatregelen worden genomen, zodat de leidingklemmen van de automatische differentieelstroomrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontregelbaar zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) aardbaadschema(s) en het (de) situatieplan(nen) wordt(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf versie van het keuringverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlagen: 6

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Brian Ichamrach

Brian Ichamrach
ACEG VZW - KBO

GELDIG
TOT

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderschrijven aan het AREI Boek 1 afdeling 3.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Dit verslag dient te worden verspreid in het eigen huis.
- Dit verslag dient te worden verspreid in het eigen huis.
- Dit verslag dient te worden verspreid in het eigen huis.

Kwaliteit

- De installatie moet voldoen aan de eisen van de normen en de voorschriften van de wetgeving.
- De installatie moet voldoen aan de eisen van de normen en de voorschriften van de wetgeving.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0609 0209.2953 | BTW BE0630.864.4R1


Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
--------	--------	--------	--------

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees de proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 16/09/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



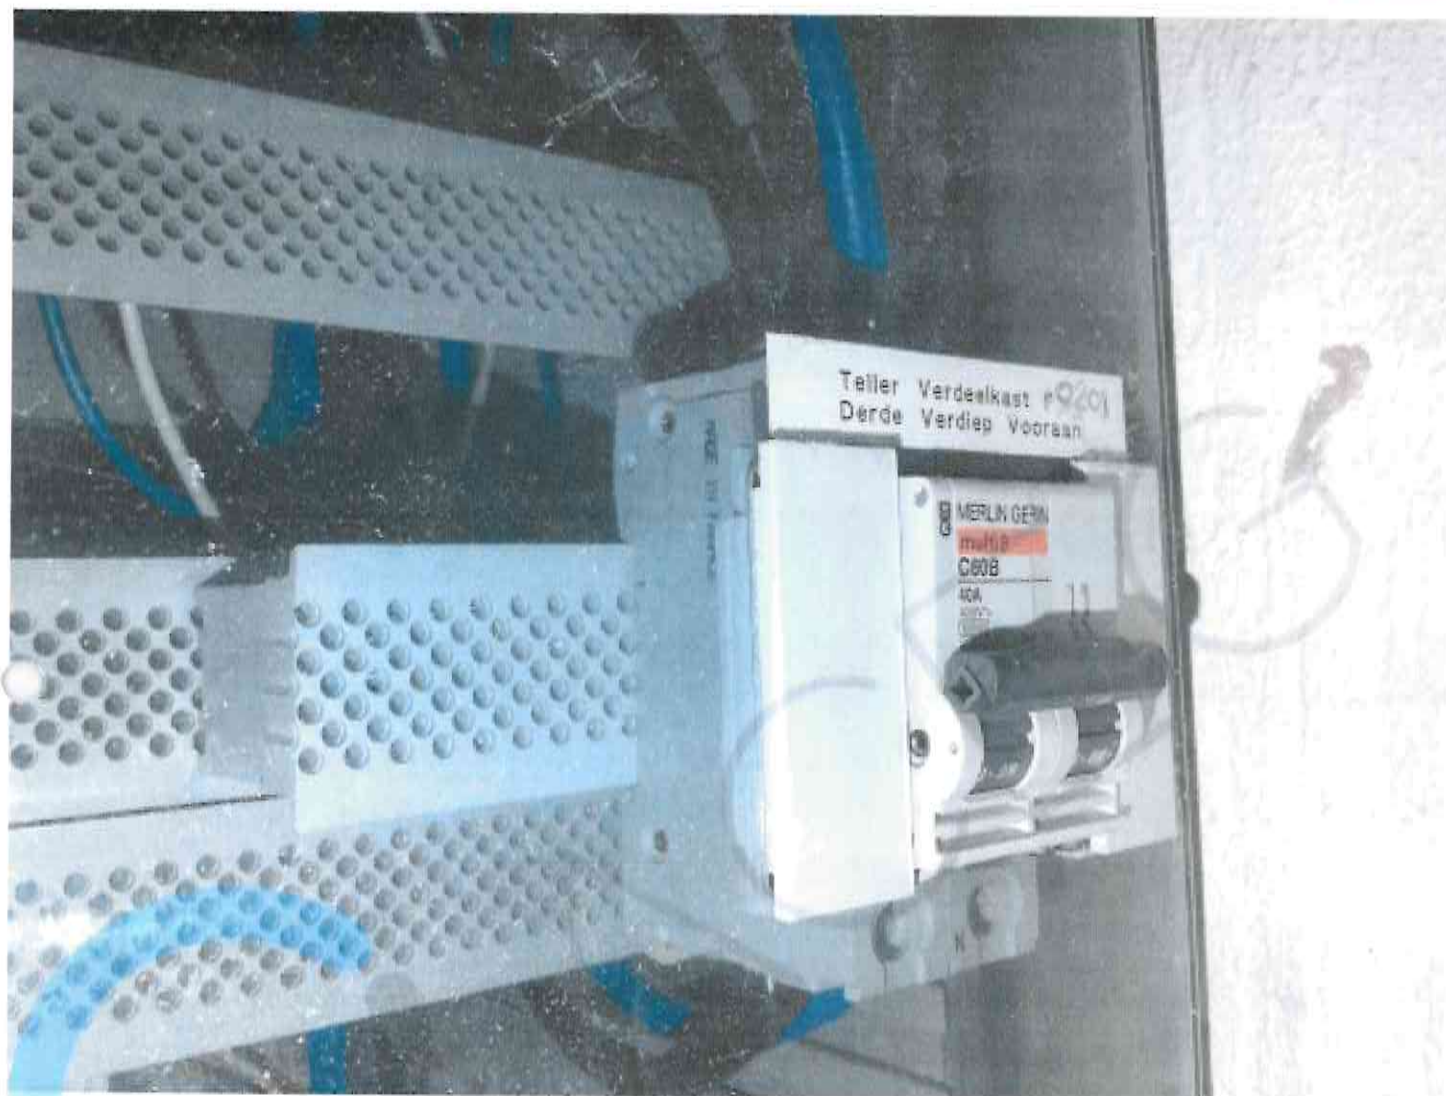

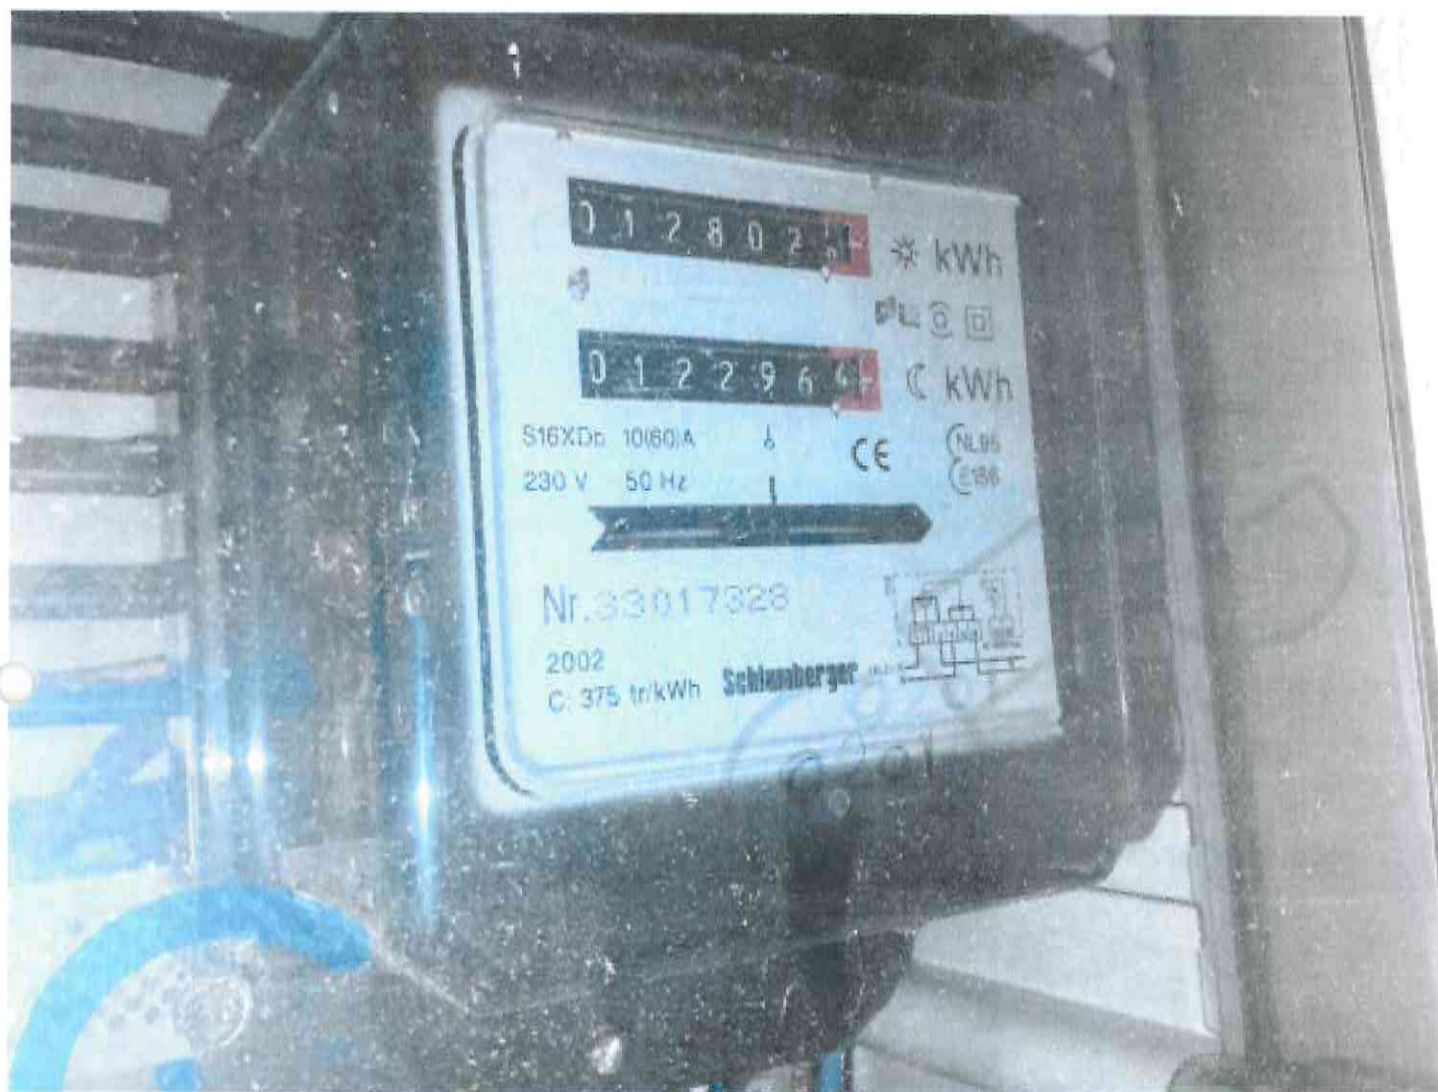





TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZV



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91

Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15

1040 Brussel

Tel. (02) 230.81.82

Fax (02) 230.80.08



STROOMLEVERANCIER: Elektabel

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: 21053/f

L. ref.: _____

VERSLAG NR: 3020121/06

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: School de Buijnckx 22

Blaiken Bepc

EIGENAAR: VANCLAIR

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: Persam Installation

Geraardsbergen

BTW OF IK: _____

Datum van het onderzoek: 21/01/02 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: _____

Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 220 V

Bescherming van de aansluiting no

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type 10A/17 1380V olieborst

pe van de aardelektrode: lus baren pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 5; RA: 3,5 Ohm; RI tot 5 15 MOhm

BESCHRIJVING: _____

5 eelf kringen 20A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eendradige en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/01/2017 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien onder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr + naam + handtekening

De directeur,