

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 20/12/2025

Inspecteur: Brahim Ichamrach

Mentor:

Installateur: Algemene
Elektriciteitswerken Wesley Van Kessel

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0656 805 509

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI
3102 BT

Serienummer: 23021928

Datum verslag: 21/12/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Sergeant de Bruynestraat
Huisnummer 22
Busnummer 001
Postcode 8370
Gemeente BLANKENBERGE
Land België

Eigenaar

Naam lov
Straatnaam Sergeant de Bruynestraat
Huisnummer 22
Busnummer 001
Postcode 8370
Gemeente BLANKENBERGE
Land België

Installateur

Naam Algemene Elektriciteitswerken Wesley
Van Kessel
BTW nr. BE 0656 805 509
Telefoonnummer +32 473 29 74 47
E-mail info@lessek.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820039475914



Teller Nr.: : 33017327

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 0.73 MΩ

RE: 17.08 Ω

OK

OK



Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A


Aantal kringen: 8


DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle kringen	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE


Pagina 2 van 11 | EK1

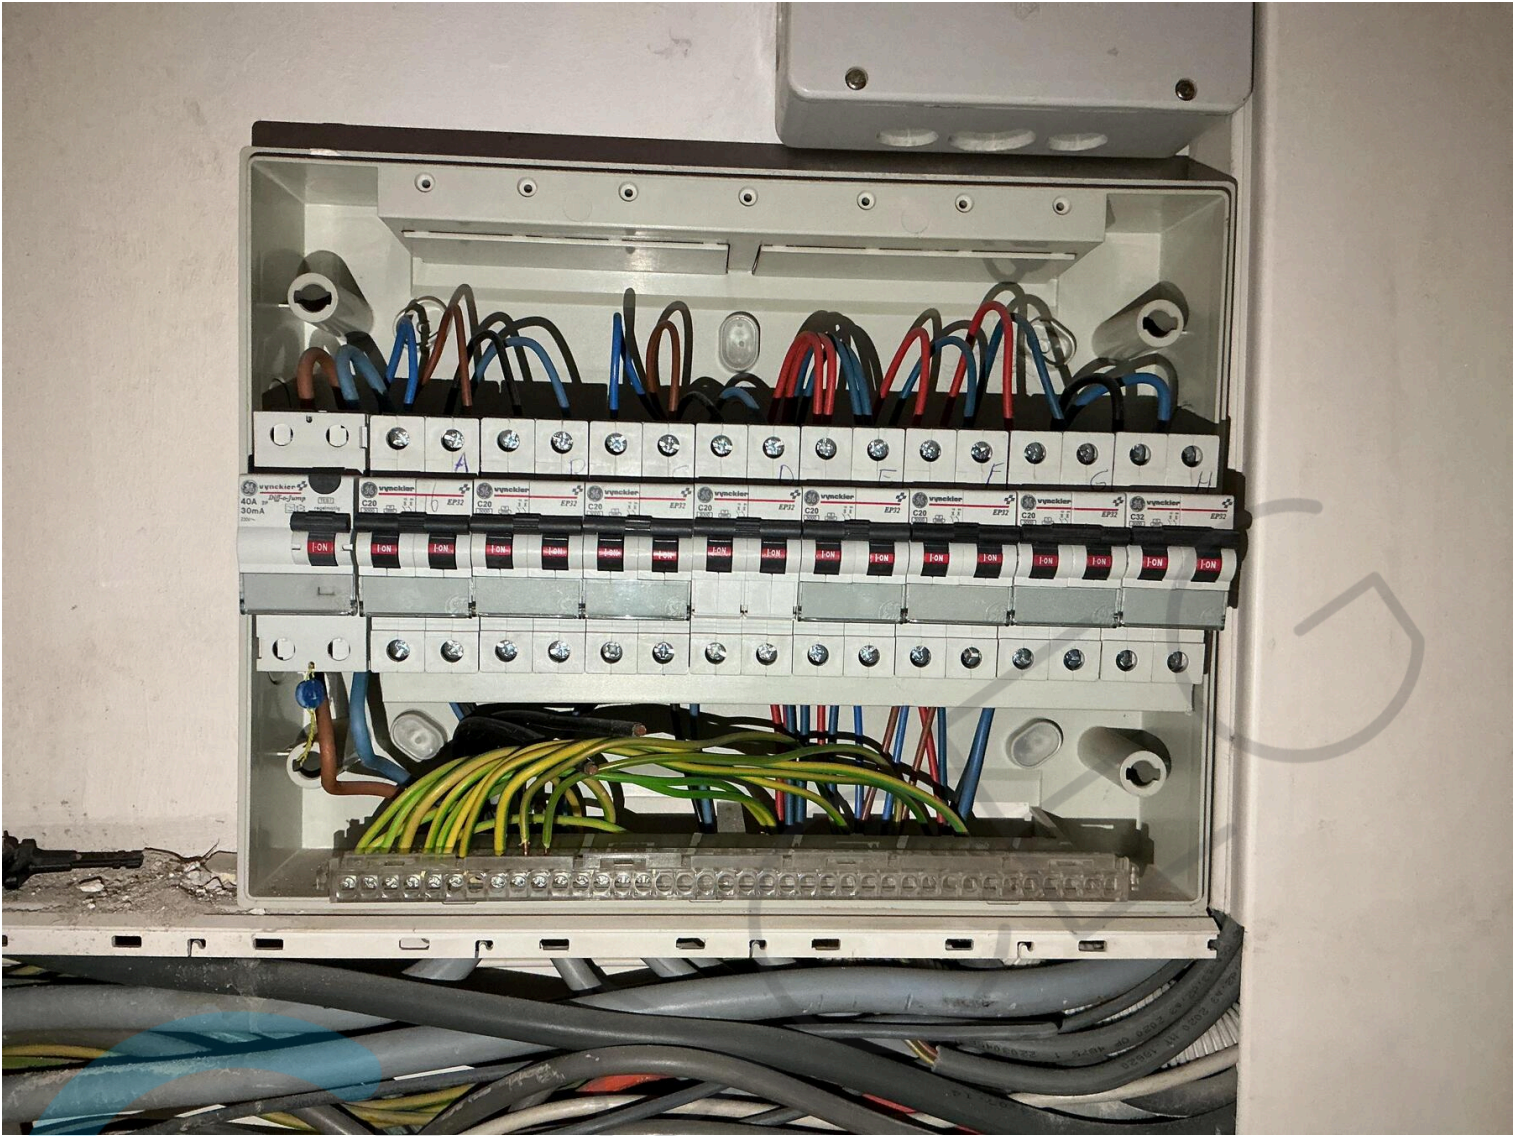

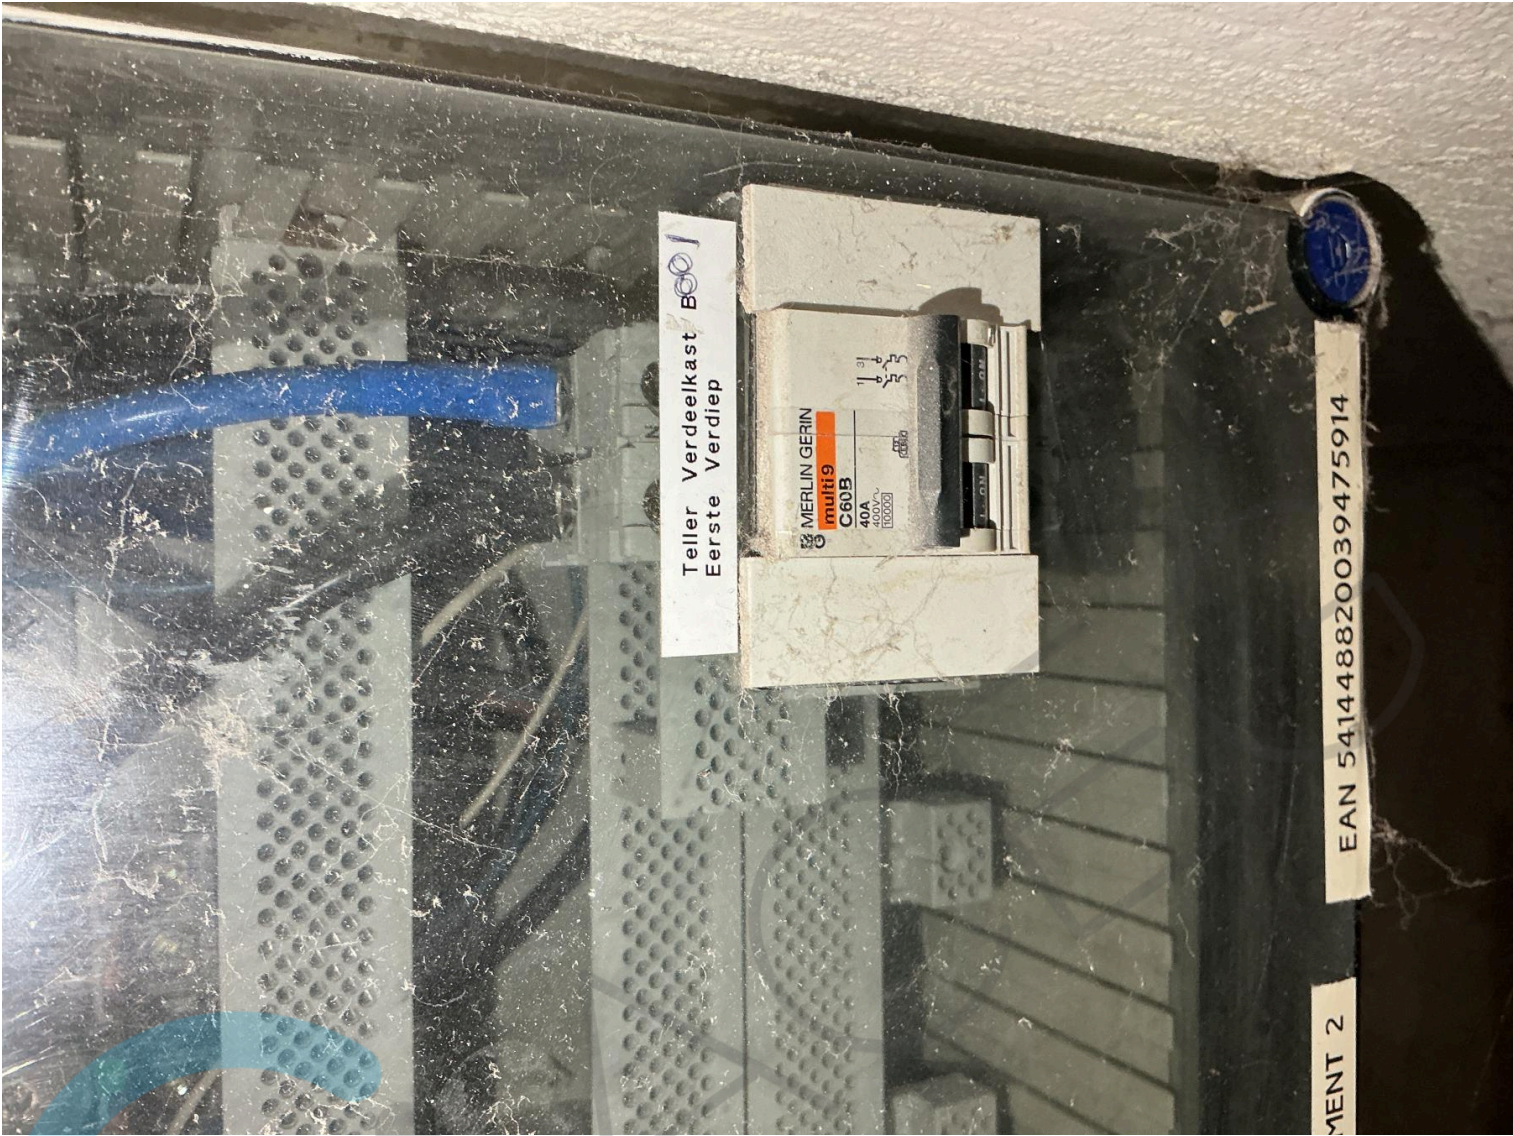

MENT 2





ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN

☎ 0473297447


✉ info@lessek.be


BTW: 0656805509

f **o** 8420 Wenduine
Noordzeelaan 28



p. 2/4
Situatieplan
2 x 230V ~

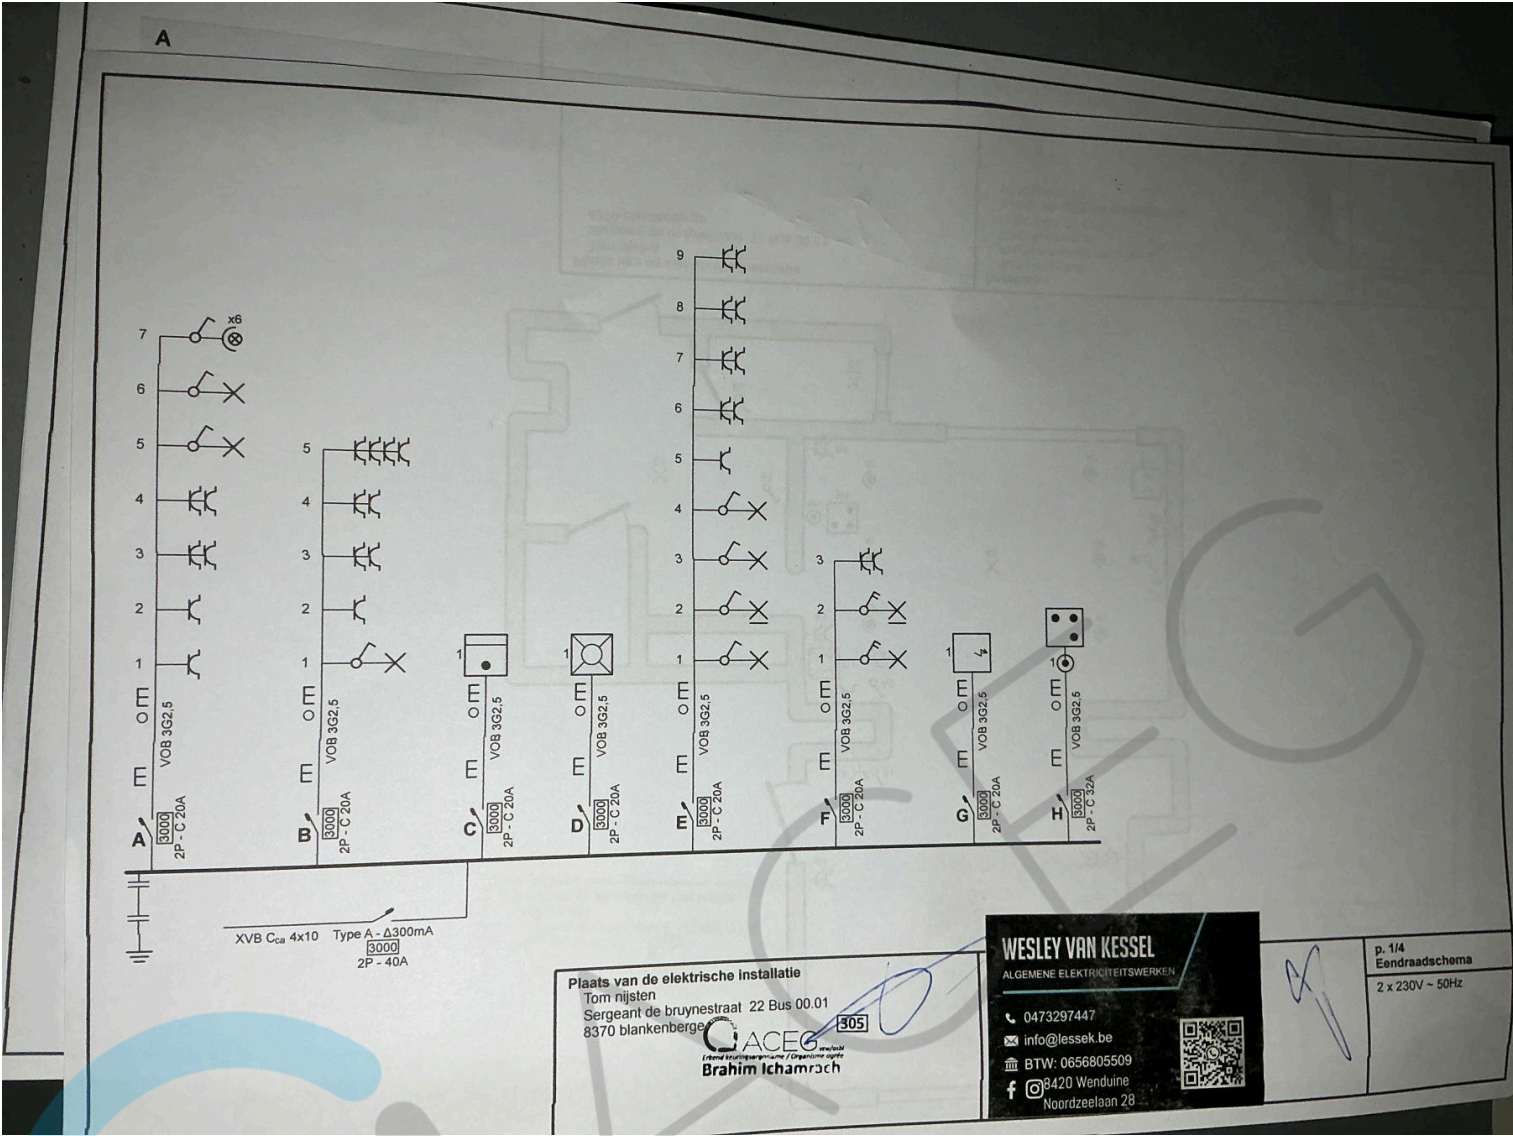

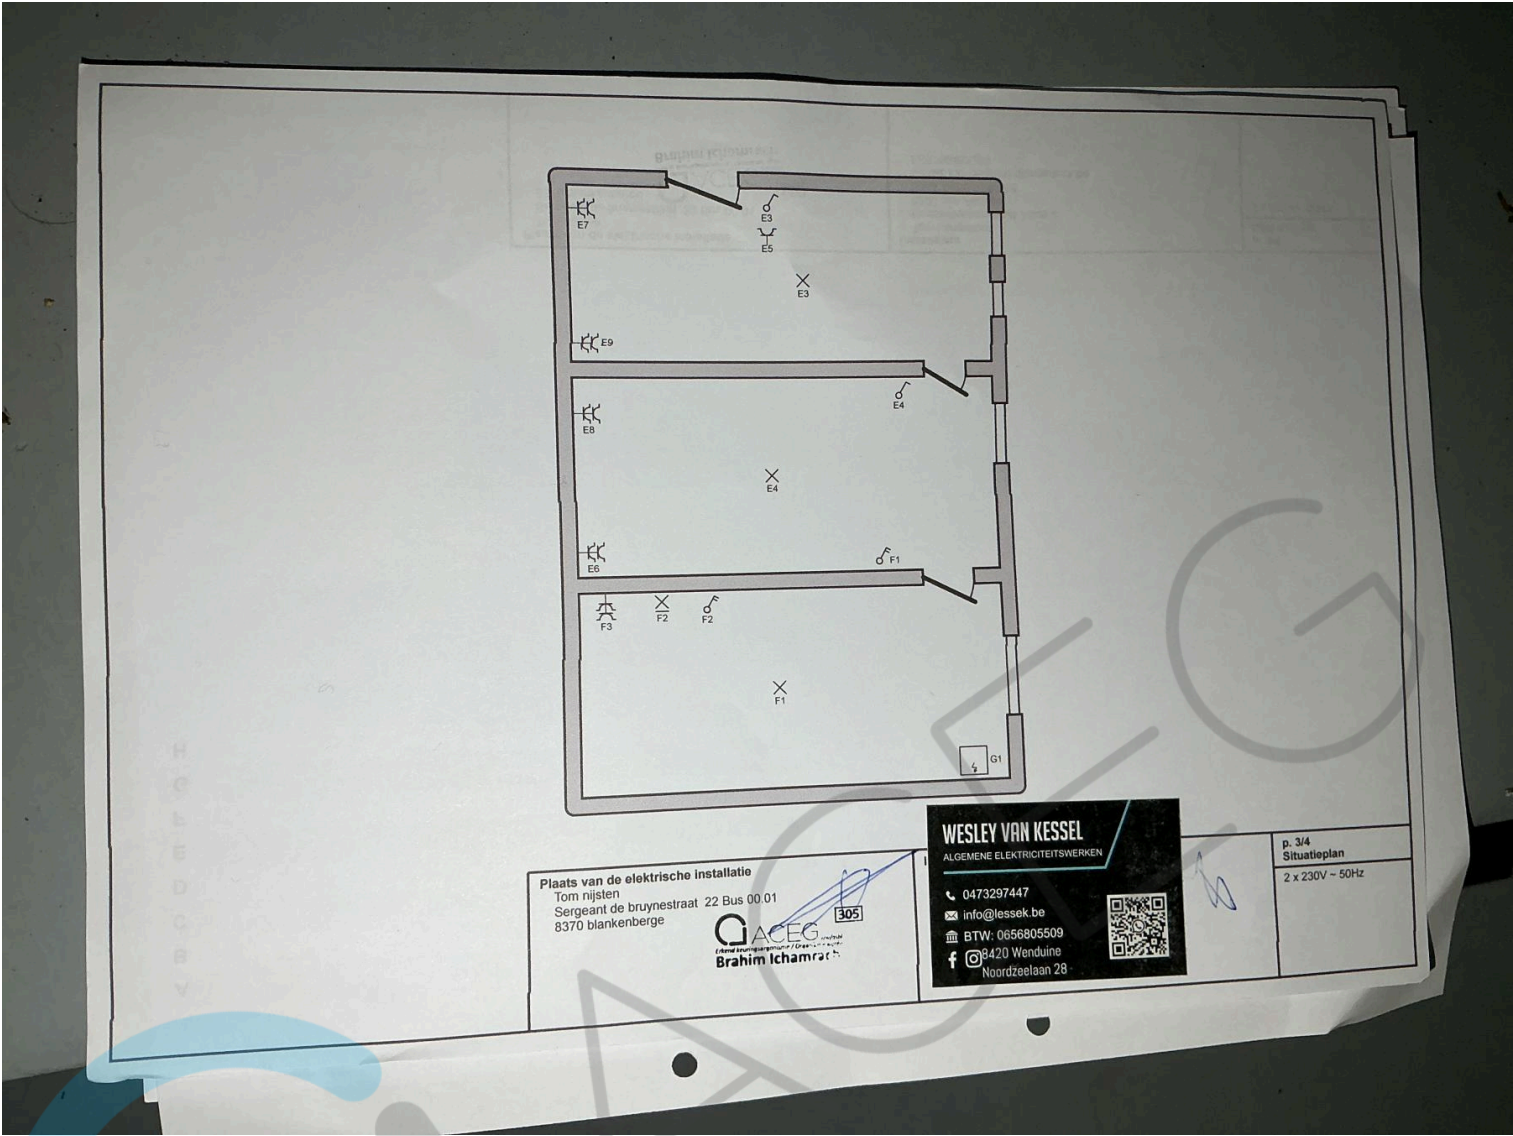

Plaats van de elektrische installatie
Tom nijsten
Sergeant de bruynestraat 22 Bus 00.01
8370 blankenberge

ACEG
Energie Advies & Service
Brahim Ichamrat

WESLEY VAN KESSEL

ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN

0473297447
info@lessek.be
BTW: 0666805509
@420 Wenduline
Noordzeelaan 28



p. 3/4
Situatieplan
2 x 230V ~ 50Hz

