

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 15/07/2023 Inspecteur: Bashmichankadi Mentor: Installateur: Kaskin
ID-label: B.T.W. nr: BE0674546017 Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metel M 3102 Serienummer: 21021791

Datum verslag: 15/07/2023

De rapport vervangt rapport met rapportnummer 1198336

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Sergeant de Bruynestraat
Huisnummer: 22
Busnummer: - 101
Postcode: 8370
Gemeente: Bunkenberg
Land: België

Eigenaar

Naam: ivv
Straatnaam: Sergeant de Bruynestraat
Huisnummer: 22
Busnummer: 201
Postcode: 8370
Gemeente: Bunkenberg
Land: België

Installateur

Naam: Kaskin Kaskin
BTW nr: BE0674546017
Telefoonnummer: +32 498 48 66 00
E-mail: Kaskin160@hotmail.com

Teller Nr.: 33017360

Type: appartement

EAN: 54

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel en verdoelboord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal buizen: 1

Aantekening: verslaaf of schuif in de grond gedurende staven, pennen of geleiders

R- gemiddeld: 4,34 MΩ

OK



Controletoets van een handhoudelijke installatie volgens (KB 05/09/2019) AFD Book 1: 4.5 en 4.2.4.1

Spanning: 1~230V

Motor / load verandering: 10 uen

Max. beveiliging: A

Aantal kringen: 15

RI: 13,32 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22.5kA2s (3000A)	A	Ake	OK	OK
30	40		22.5kA2s (3000A)	A	15	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Secse (mm)
1	C	32		2	0
2	C	16		2	1.5
12	C	20		2	2.5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aantaking	OK	Indirecte aantaking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

notariatum 2 C-oon inbreuken verdragsfeld

notante 27 het EAN-nummer kan ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - A-REI Boek 1. Het volgende onderzoek is te voeren van 15/7/2024
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentiaalbeschermingsinrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontvankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
 - ☒ Het (in) de aardingsschema(s) en het (de) situatiediagrammen weergegeven door het erkend bureau voor zaken getekend

Deze pdf-versie van het koninkwantsag is de originele versie en mag verder verspreid.

Алгебра логикоты 7

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Brammich



Fichiers van de nijveraar, zuchtiger, houder voor de installatie onderwerpen van het ARE) Gevee Linteling 9.1.1

- Het verslag dient te worden bevestigd in het dossier van de elektrische installatie.
- Het verslag dient te worden verspreid in het veldwerk.
- Het origineel van het verslag moet worden bewaard, evenals de technische tekeningen, aan de afdeling van de elektrische installatie van de centrale energiecentrale van de afdeling van de Technische Dienst van de Federale Overheidsdienst Economie.


en.vondit.nl

1. De reparatie van de schade aan het vliegtuig wordt betaald door de verzekering van het vliegtuig, maar de schade aan de bagage wordt betaald door de verzekering van de bagage.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij u graag naar www.scoq.be


8233 0680 0200 2063 | BTW 8E0839 H05 4H |

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees de proces-verbaal zorgvuldig af. Besteed aandacht aan de eventuele noties.	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten portretteren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 15/7/2048	ACEG staat uit uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

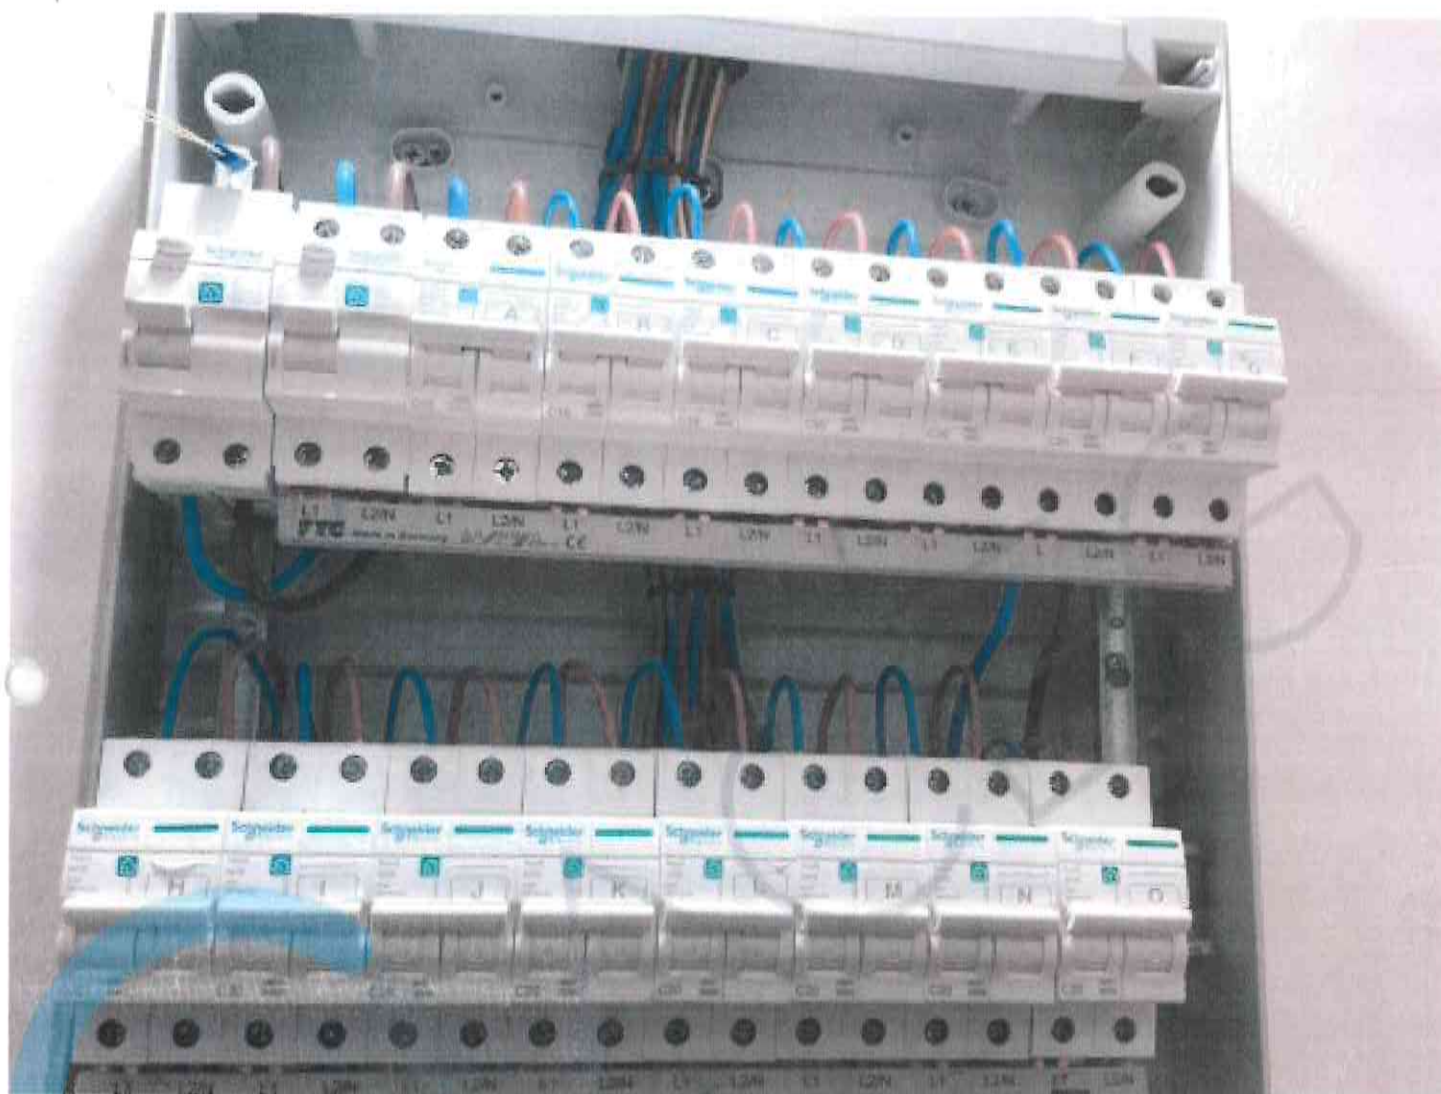



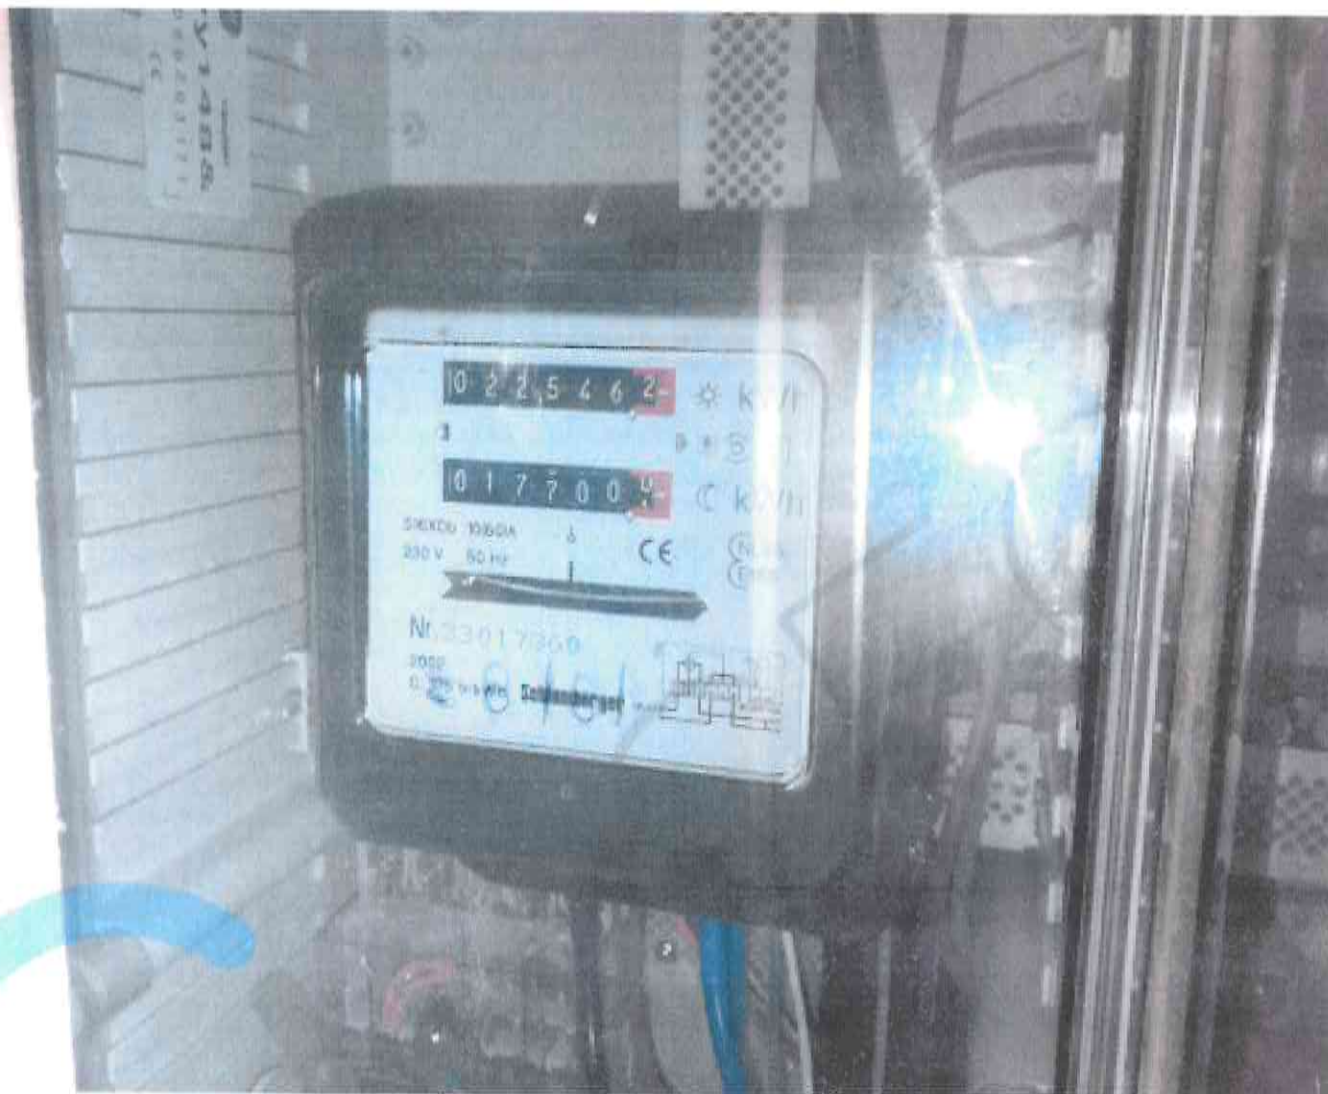

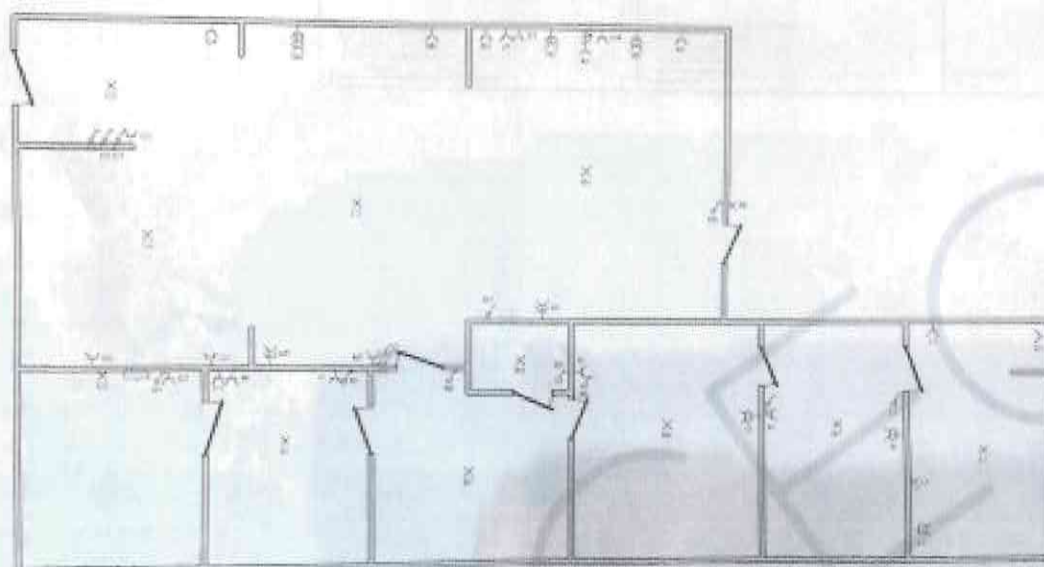

QACOG **ENGLAND**
 QUINCY ANTHROPOLOGICAL
 QUINCY ANTHROPOLOGICAL
 QUINCY ANTHROPOLOGICAL

Please print the following for postcard:
 Title: Signal
 Complete the questionnaire 22 Nov - 1
 0114 516 4444
 0114 516 4444

Endnote 4
 Foreign Affairs
 Department
 100 King Street
 Ottawa, Ontario K1N 8S9
 Canada
 Tel: (613) 993-9201
 Fax: (613) 993-9202
 E-mail: info@foreign.gc.ca

2-10

[illegible]

1-800-368-5828
 1-800-368-5829
 1-800-368-5830
 1-800-368-5831
 1-800-368-5832

© 1998 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 243: 391–397





ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08

G. Juyk

STROOMLEVERANCIER: Elektra Bel
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: 21053/13
U. ref.: _____

VERSLAG NR 25020121/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Regt. Verhuurstr 21
Brussels Capex

EIGENAAR: KANCLAIR

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: Bram Janssens

Adres: Geraards Capex

BTW OF IK: _____

Datum van het onderzoek: 21/01/02 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) Elektra Bel

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: Gezinswoning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting Ho A

Voedingskabel hoofdbord: 9 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 40A/15/30V 01/34

Type van de aardelektrode: lus baren pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 5; RA: 2,5 Ohm; RI tot 5 MOhm

BESCHRIJVING: Verplaatsen van teller

5 eind. kringen 16A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT ① De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éé draads en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/01/02 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke
belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie is niet conform.
De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

DE AGENT-ONDERZOEKER
nr. + naam + handtekening

De directeur,