

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20190725010001 Datum onderzoek: 25/07/2019 Agent: Geoffrey De Grave conform

ALGEMENE GEGEVENS

volgens TP01b

Plaats van onderzoek: Zeedijk 60 bus 2B, 8370 Blankenberge (België)
 Opdrachtgever: Gijde Aaron - Kleiputstraat 5, 8377 Zuienkerke (België)
 Bedrijf: Gelek Ond nr / IDnr: BE0693916125
 Eigenaar:
 Type lokalen: Appartement
 Doel onderzoek: 271 - Controle onderzoek

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Zegel nr:	000027	Continuïteitsmeting:	OK
Nominale spanning:	1 X 230V	ADS testknop:	OK
Hoofdbeveiliging:	40A	ADS foutlus:	OK
Voedingsleiding:	2 x 10 mm ² VOB	Bescherming RA OA:	OK
Elektrode type:	Pen/Baren	R isolatie:	OK, > 0,5 M Ohm
Aantal borden:	2	R aarde:	12.2 Ohm
Aantal stroombanen:	4	Schema's:	OK
Waarde ADS:	300mA 40A	staat vast elektrisch materieel	OK



TOELICHTING

Volgens art. 278

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld	Vaststelling

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 25/07/2044 of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Engergie in te lichten.

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek.



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw
Meulestraat 31
8730 Beernem
Ondnr BE 0831.542.002

TEL: 050 68 55 55
info@keurteam.be
www.keurteam.be



526-INSP


RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20190725010001 Datum onderzoek: 25/07/2019 Agent: Geoffrey De Grave conform

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Geoffrey De Grave**

Datum vrijgave: 25/07/2019

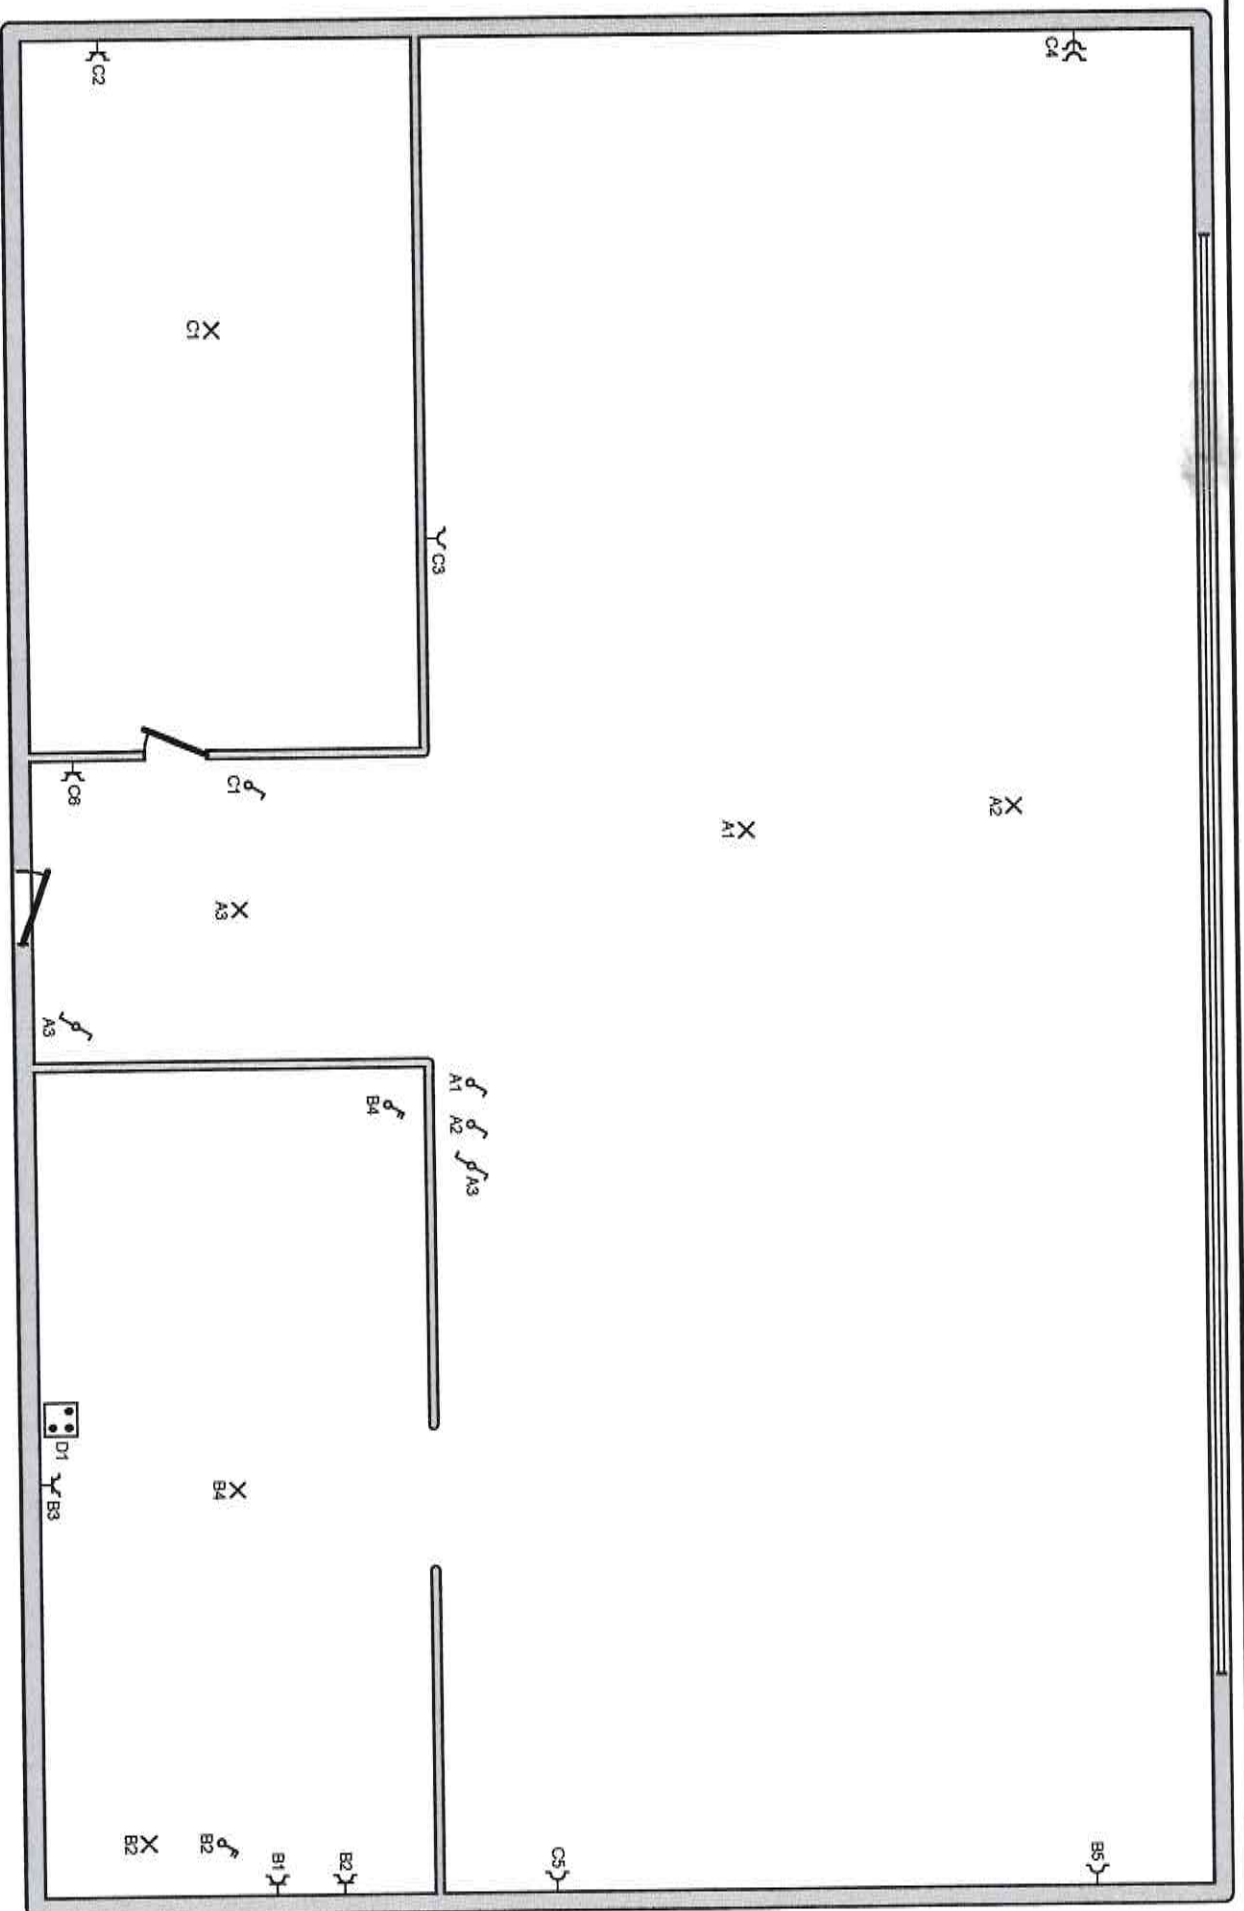

Erkend Organisme

KEURteam
Meulestraat 31
8730 Oedelen
Tel.: 050 68 55 55 GSM: 0497
e-mail: info@keurteam.be

Plaats van de elektrische installatie

Zeedijk 60 Bus 2b
Blankenberge

Installateur


Gijde
Kleiputstraat 5
8377 Zuienkerke
GSM: 0498 42 31 58
e-mail: aaron@gelek.be
BTW BE 0693.916.125



ALGEMENE ELEKTRICIËN

p. 2/3 Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

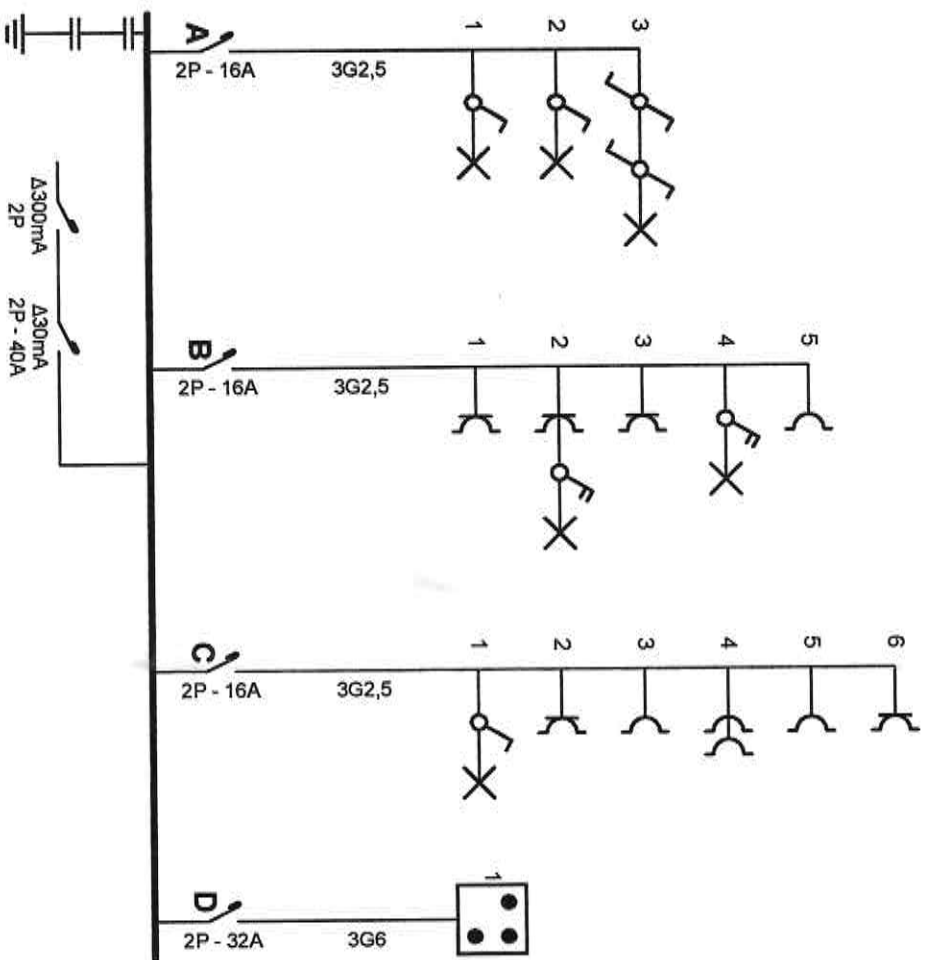

Erkend Organisme

KEURteam
Meulestraat 31
8730 Oedeleem
Tel.: 060 68 55 55 GSM: 0497
e-mail: info@keurteam.be

Plaats van de elektrische installatie

Zeedijk 80 Bus 2b
Blankenberge

Installateur

Gilde
Kleiputstraat 5
8377 Zuienkerke
GSM: 0498 42 31 58
e-mail: aaron@gelek.be
BTW BE 0693.916.125



P. 1/3
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz