



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| ☐ BTV Antwerpen | Tel. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brabant-Wallon | Tel. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brussel | Tel. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tel. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Liège | Tel. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limburg | Tel. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Namur / Luxembourg | Tel. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Oost-Vlaanderen | Tel. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Vlaams-Brabant | Tel. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☐ BTV West-Vlaanderen | Tel. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: 37/151017105

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Wercktersstraat 52

EIGENAAR: Alk'lin nv

Adres: te

OPDRACHTGEVER: Bleuwater Japen B&B

Adres: Herengedreef 18 3312 Antwerpen

INSTALLATEUR: [Signature]

Adres: _____

BTW of IK: BE-081.477.152

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 17/12/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: HWF

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 12040 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 1/40 1630

Type van de aardelektrode: lus - boren - perinnen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 2 Ohm; RI tot 2 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: Re: 8,2 ohm

BESCHRIJVING: zo zie bijgevoegde sedans

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelier

naam:

handtekening:

BESLUIT


- ☒ 1 De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/12/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2 De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

Plicht van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: zie keerzijde.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)



voor de Directeur,

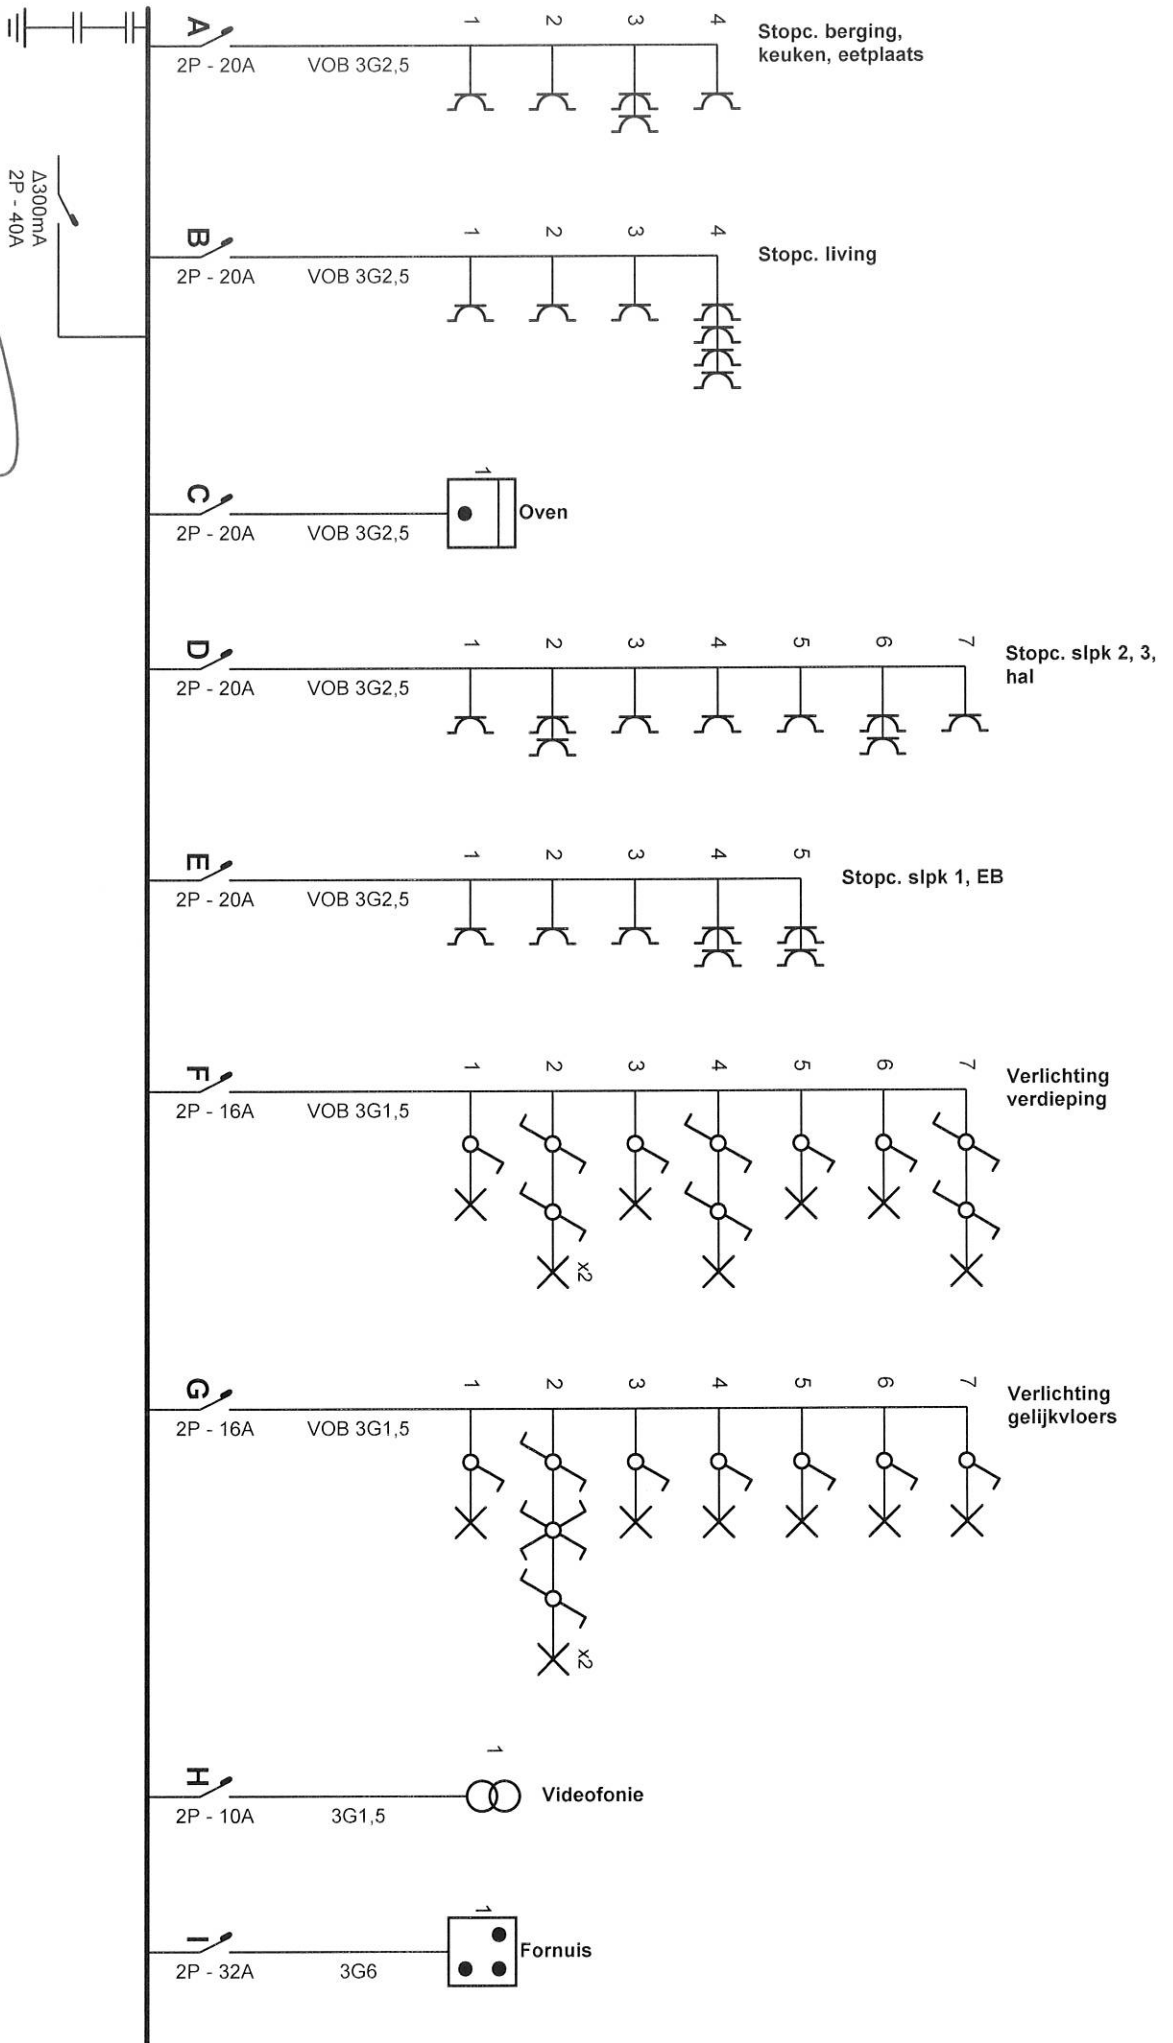


Erkend Organisme
BTW vzw

Plaats van de elektrische installatie
Alkim NV
Wercherssesteenweg 51
3130 Begijnendijk



Installateur
Elektrowerken Degens B.V.B.A.
Meijesschootstraat 8
3321 Outgaarden
GSM: 0472 68 41 10
e-mail: info@elektrowerkendegens.be
BTW BE 0822.477.252

p. 1/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

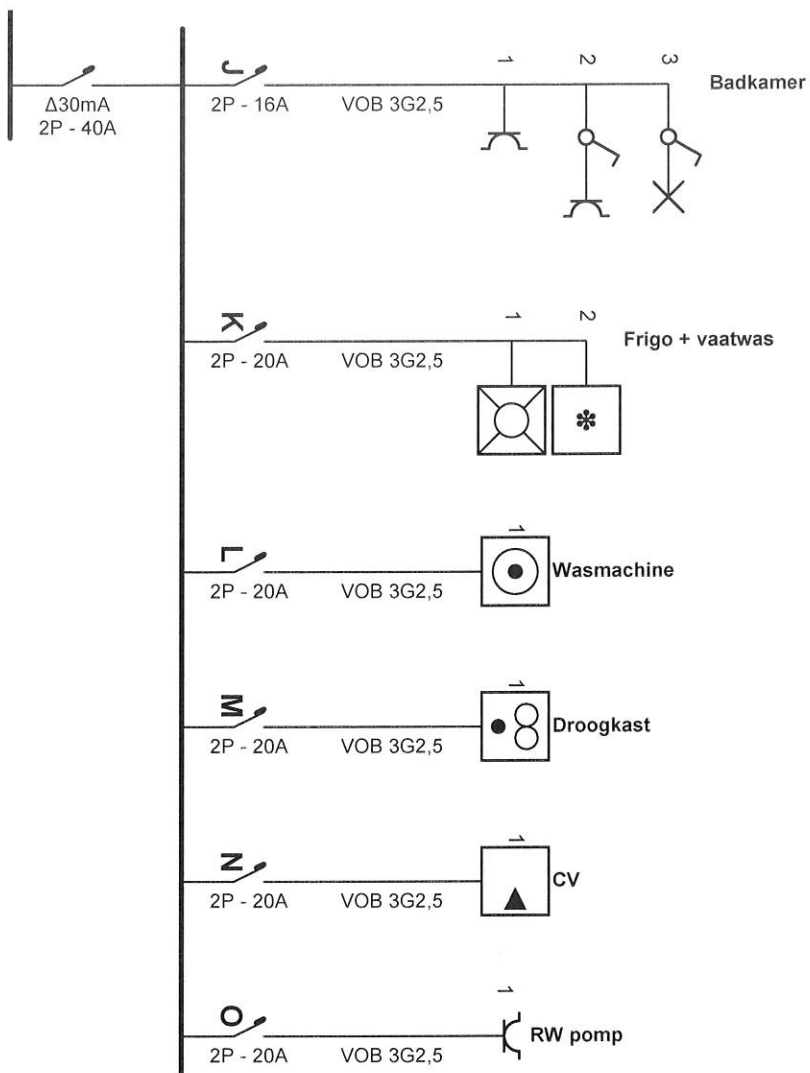

Erkend Organisme
BTW vzw

Plaats van de elektrische installatie


Aklm NV
Wercherssesteenweg 51
3130 Begijnendijk

Installateur

Elektrowerken Degens B.V.B.A.
Meisjesschoolstraat 8
3321 Outgaarden
GSM: 0472 68 41 10
e-mail: info@elektrowerkendegens.be
BTW BE 0822 477 252

p. 2/5
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

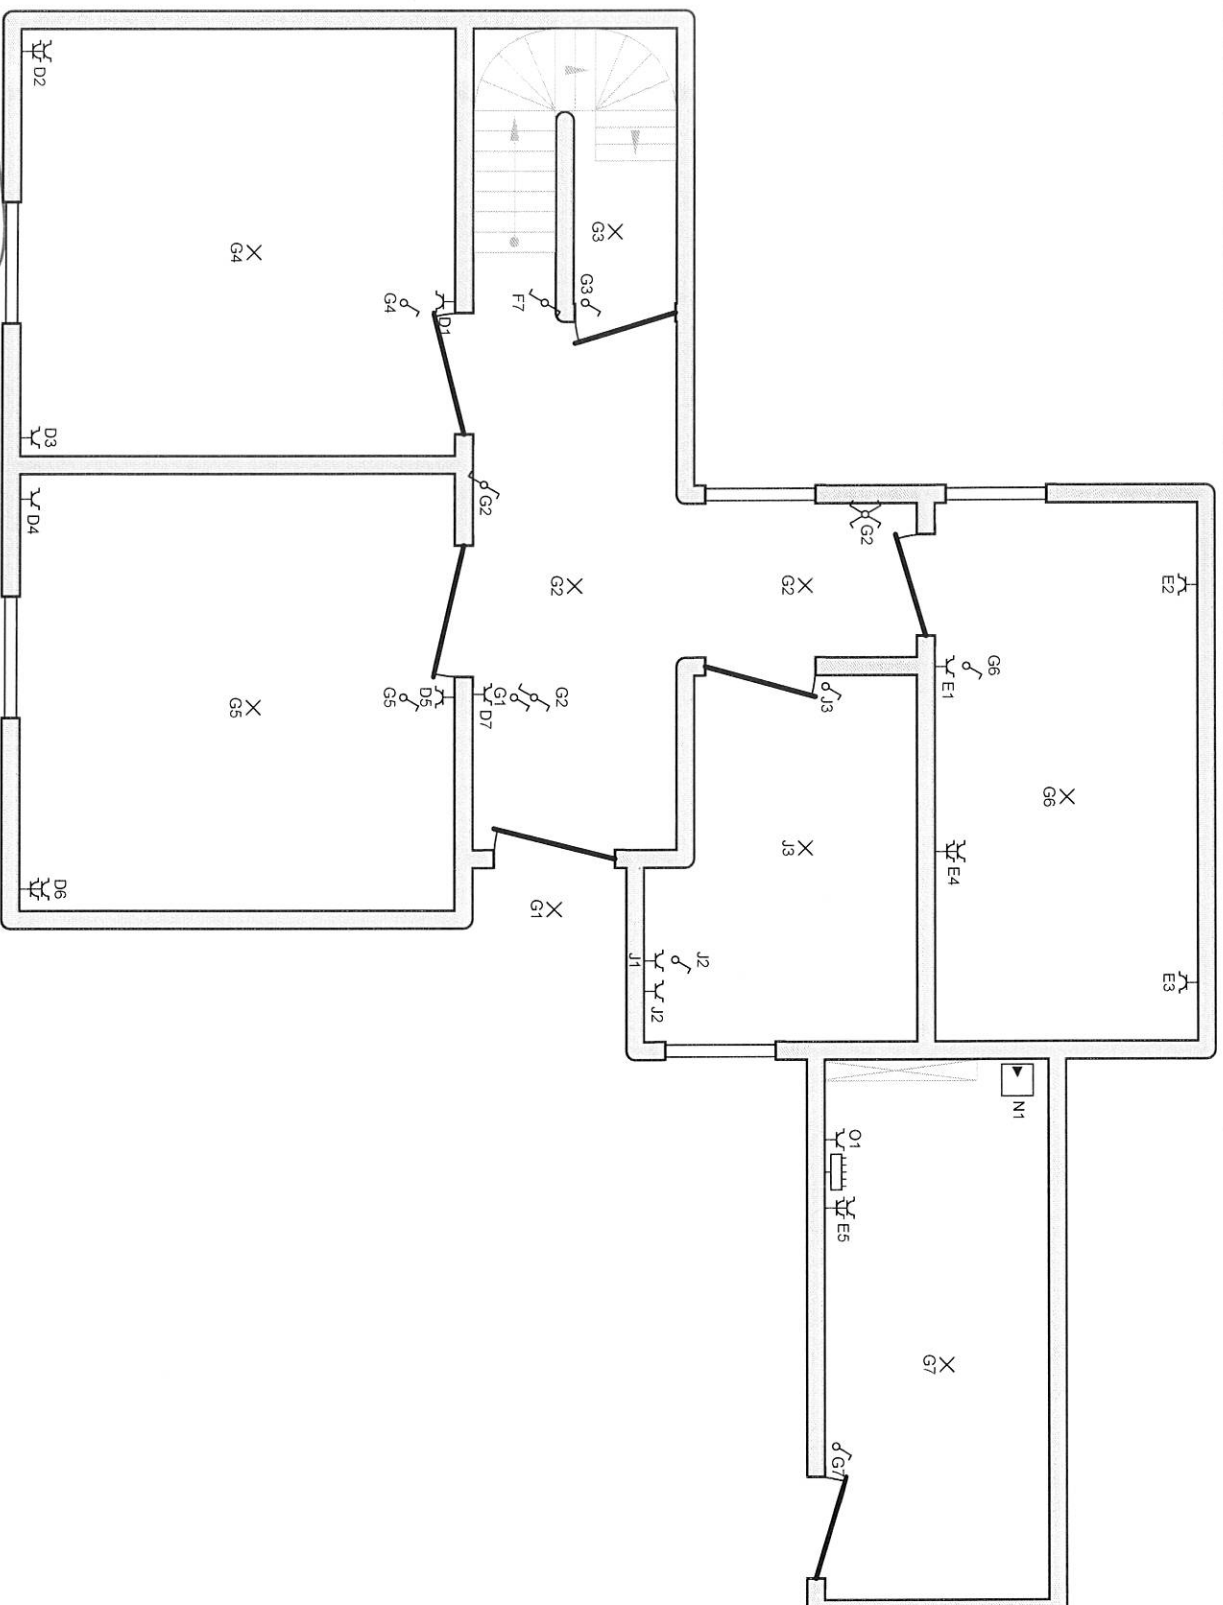


Erkend Organisme
BT V vzw

Plaats van de elektrische installatie
Alkim NV
Werchterssesteenweg 51
3130 Begijnendijk

Installateur
Elektrowerken Degens B.V.B.A.
Meisjesschoolstraat 8
3321 Outgaarden
GSM: 0472 68 41 10
e-mail: info@elektrowerkendegens.be
BTW BE 0822 477 252

p. 3/5
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

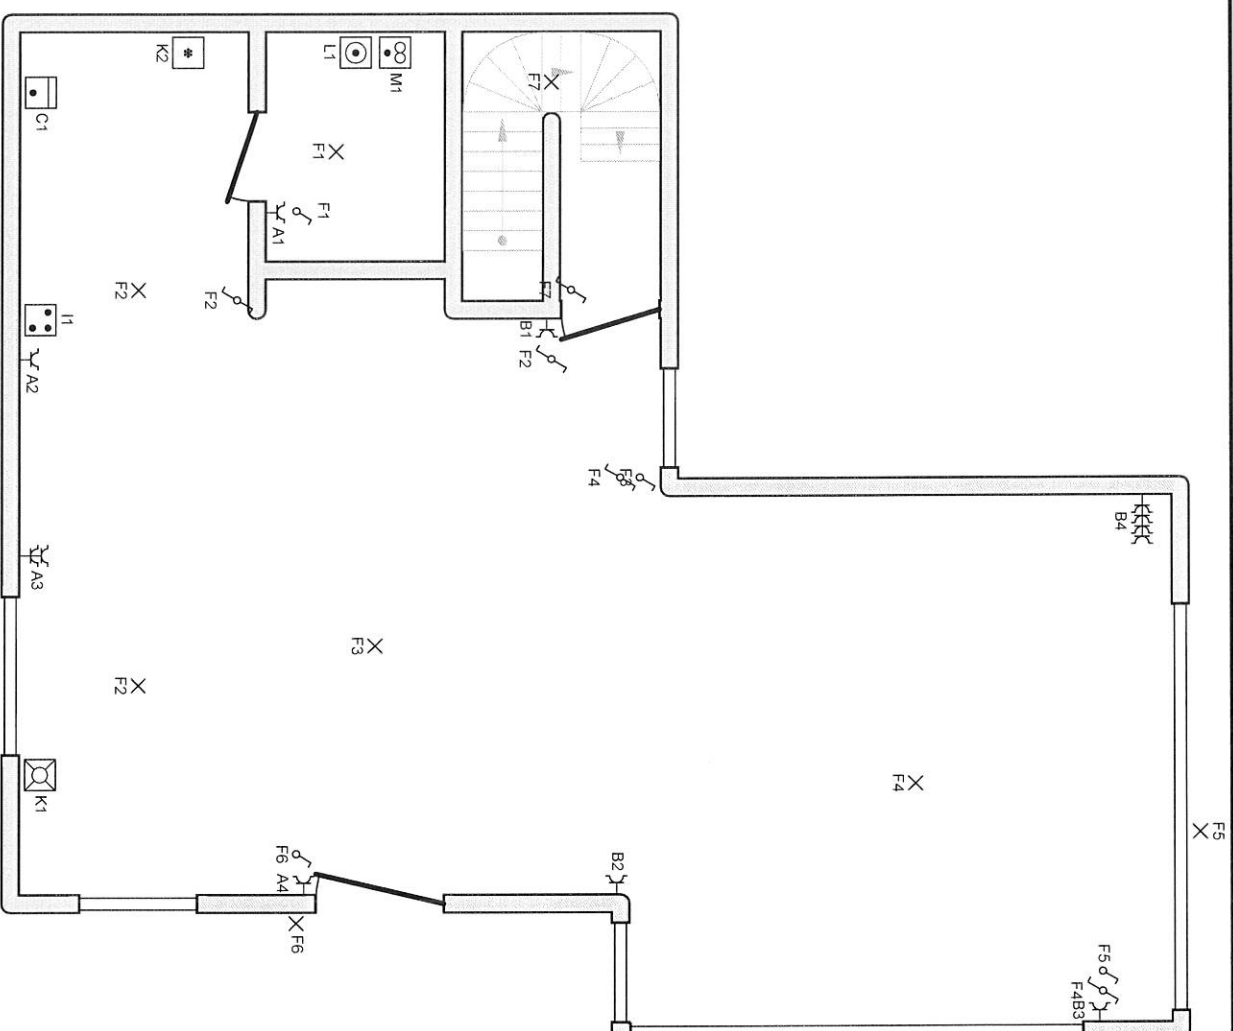

Erkend Organisme
BTW vzw

Plaats van de elektrische installatie
Aklim NV
Werchtersesteenweg 51
3130 Begijnendijk

Installateur
Elektrowerken Degens B.V.B.A.
Meisesschoolstraat 8
3321 Outgaarden
GSM: 0472 68 41 10
e-mail: info@elektrowerkendegens.be
BTW BE 0822.477.252

p. 4/5
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

- A Stopc. berging, keuken, eetplaats
- B Stopc. living
- C Oven
- D Stopc. slpk 2, 3, hal
- E Stopc. slpk 1, EB
- F Verlichting verdieping
- G Verlichting gelijkvloers
- H Videofonie
- I Fornuis
- J Badkamer
- K Frigo + vaatwas
- L Wasmachine
- M Droogkast
- N CV
- O RW pomp

Erkend Organisme
BTW vzw

Plaats van de elektrische installatie

Aikim NV
Werchtersesteenweg 51
3130 Begijnendijk

Installateur

Elektrowerken Degens B.V.B.A.
Meisjesschoolstraat 8
3321 Outgaarden
GSM: 0472 68 41 10
e-mail: info@elektrowerkendegens.be
BTW BE 0822 477 252

p. 5/5
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz