

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 23/09/2026

ID-label: Groenstraat 252

Inspecteur: Bram Van Nuffel

B.T.W. nr.: BE 0799 547 838

Mentor:

Klantreferentie:

Installateur: De Mulder Technieken

Merk en type meettoestel: Metrel
Eurotest ET61557

Serienummer: 19481267

Datum verslag: 28/09/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Groenstraat
Huisnummer: 252
Busnummer:
Postcode: 9300
Gemeente: AALST
Land: België

Eigenaar

Naam: Sam De Mulder
Straatnaam: Groenstraat
Huisnummer: 252
Busnummer:
Postcode: 9300
Gemeente: AALST
Land: België

Installateur

Naam: De Mulder Technieken
BTW nr.: BE 0799 547 838
Telefoonnummer: +32 472 97 57 27
E-mail: demulderniels@hotmail.com

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820062507347

Teller Nr.: 1SAG1100411567



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 3

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A


Aantal kringen: 16

Ri algemeen: 0.864 MΩ

RE: 15.43 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
----------------	-------	--------------------	----------	---	--------------

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.
N37 Aanvang installatie dateert van voor 01/06/2020

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 23/9/2051
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:00 tot 08:36
De inspecteur Bram Van Nuffel

ACEG VZW - #128
De werknemer,
Bram Van Nuffel
NW

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtestreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 23/9/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.





Alle info
www.fluvius.be

Gasgeur?
0800 65 0 65

Onderbreking of defect?
078 35 35 00

eandis

Dringende oproepen (7/7 - 24/24)

- ▶ Gasreuk **0800 65 0 65**
- ▶ Storingen en defecten **078 35 35 00**
(Zonaal tarief)

Voor mensen met een spraak- en/of
gehoorstoornis: sms-codebericht **8635**


Online


- Hulp en info bij stroomonderbreking
www.eandis.be/stroom
[@eandis_cvba](https://twitter.com/eandis_cvba)
- Defecte straatlampen www.eandis.be/straatlampen
- Meterstanden doorgeven www.eandis.be/meterstanden
- Verhuizing melden www.eandis.be/verhuizen


Algemeen nummer
werkdagen 8-20 uur, zaterdag 9-13 uur

078 35 35 34
(Zonaal tarief)




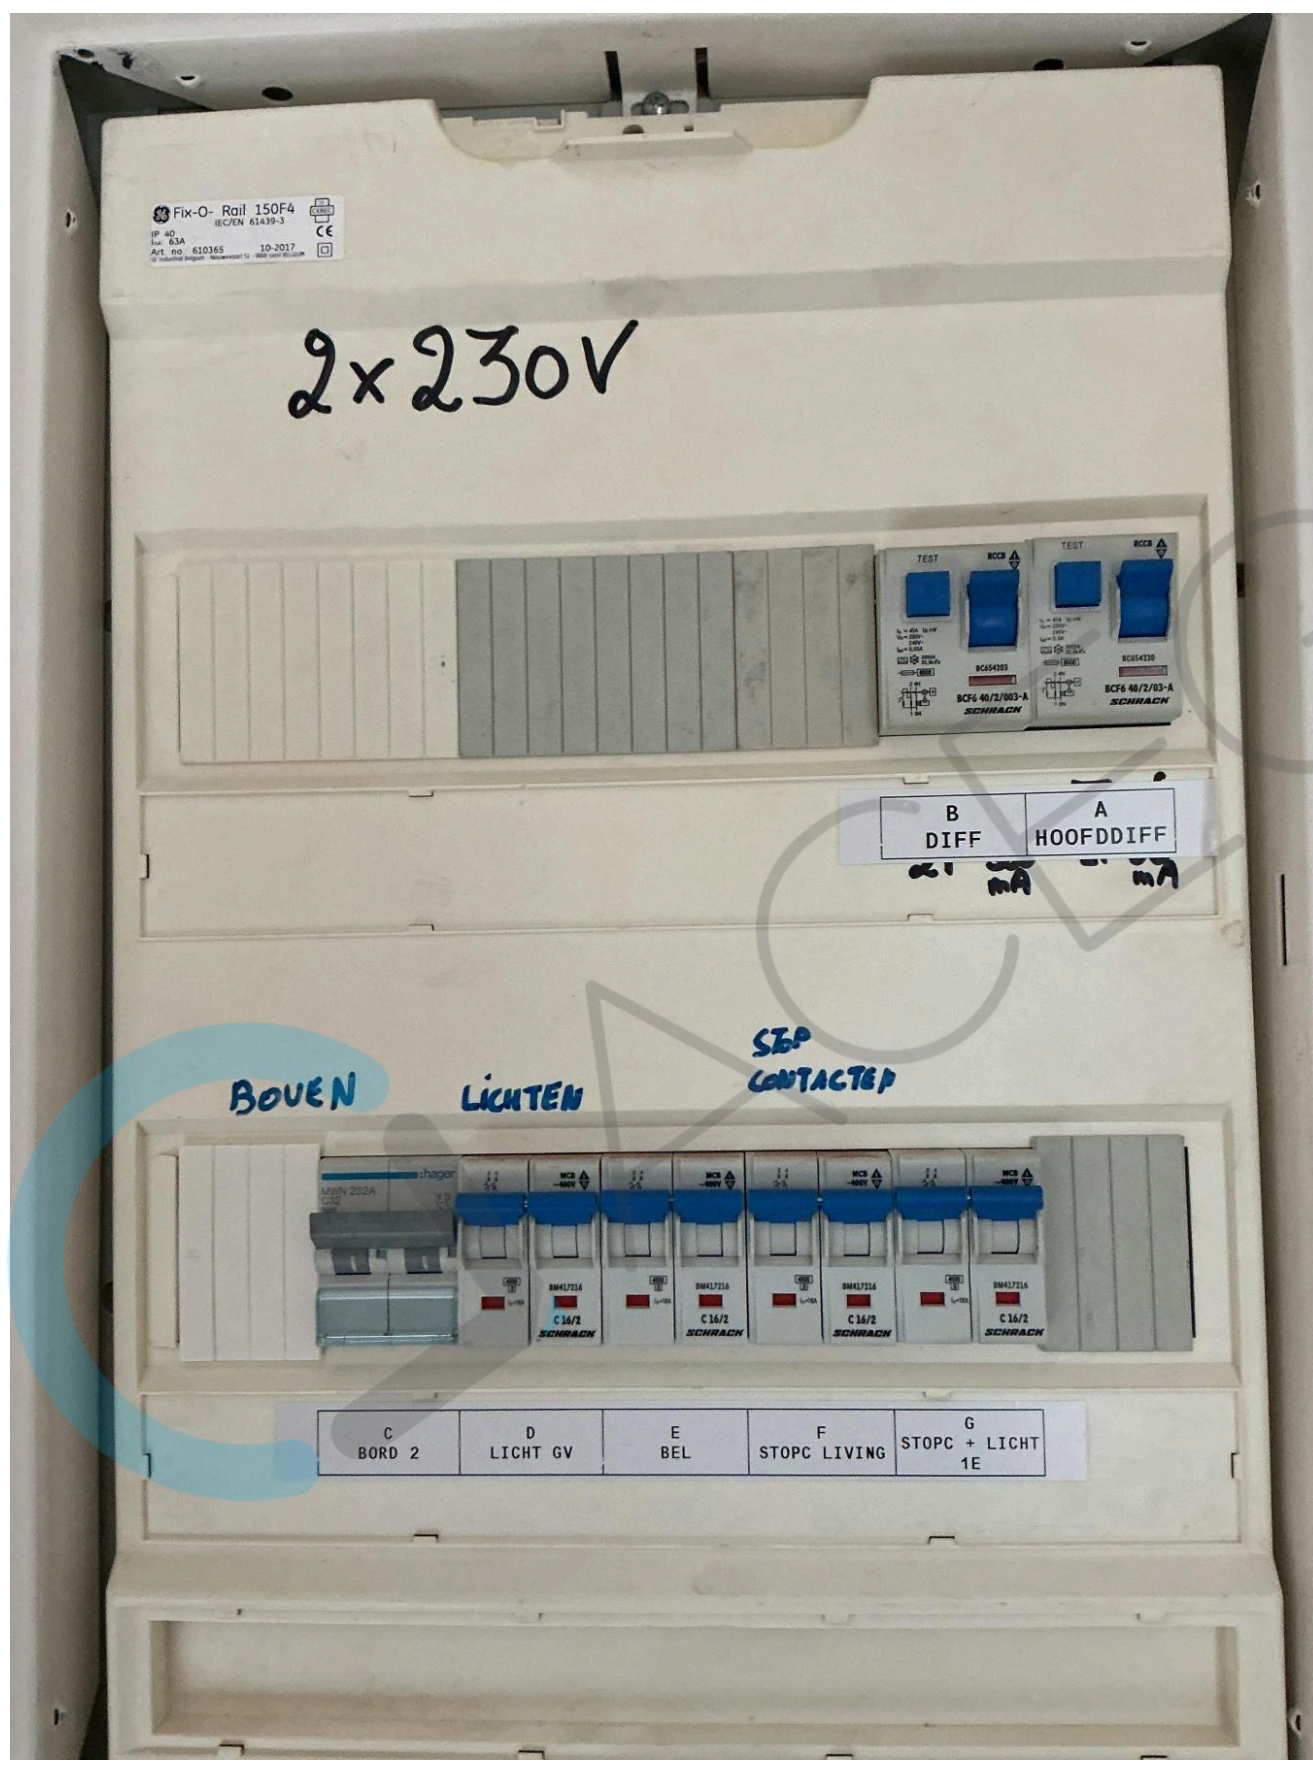


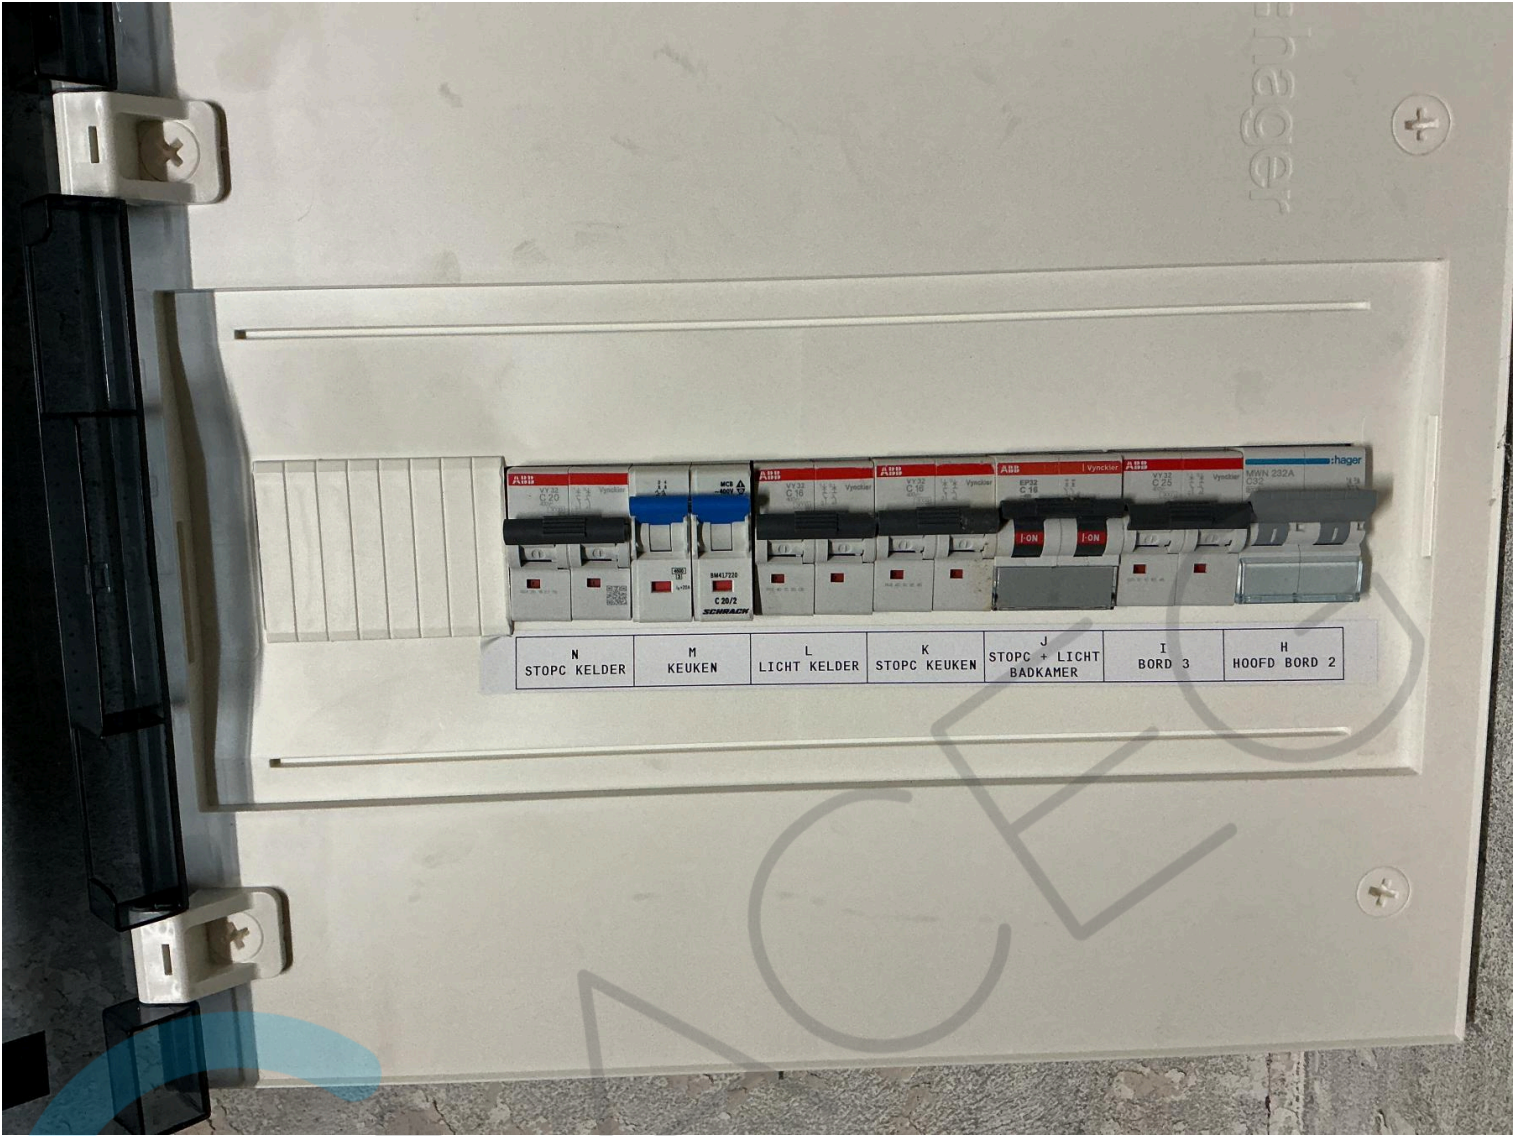


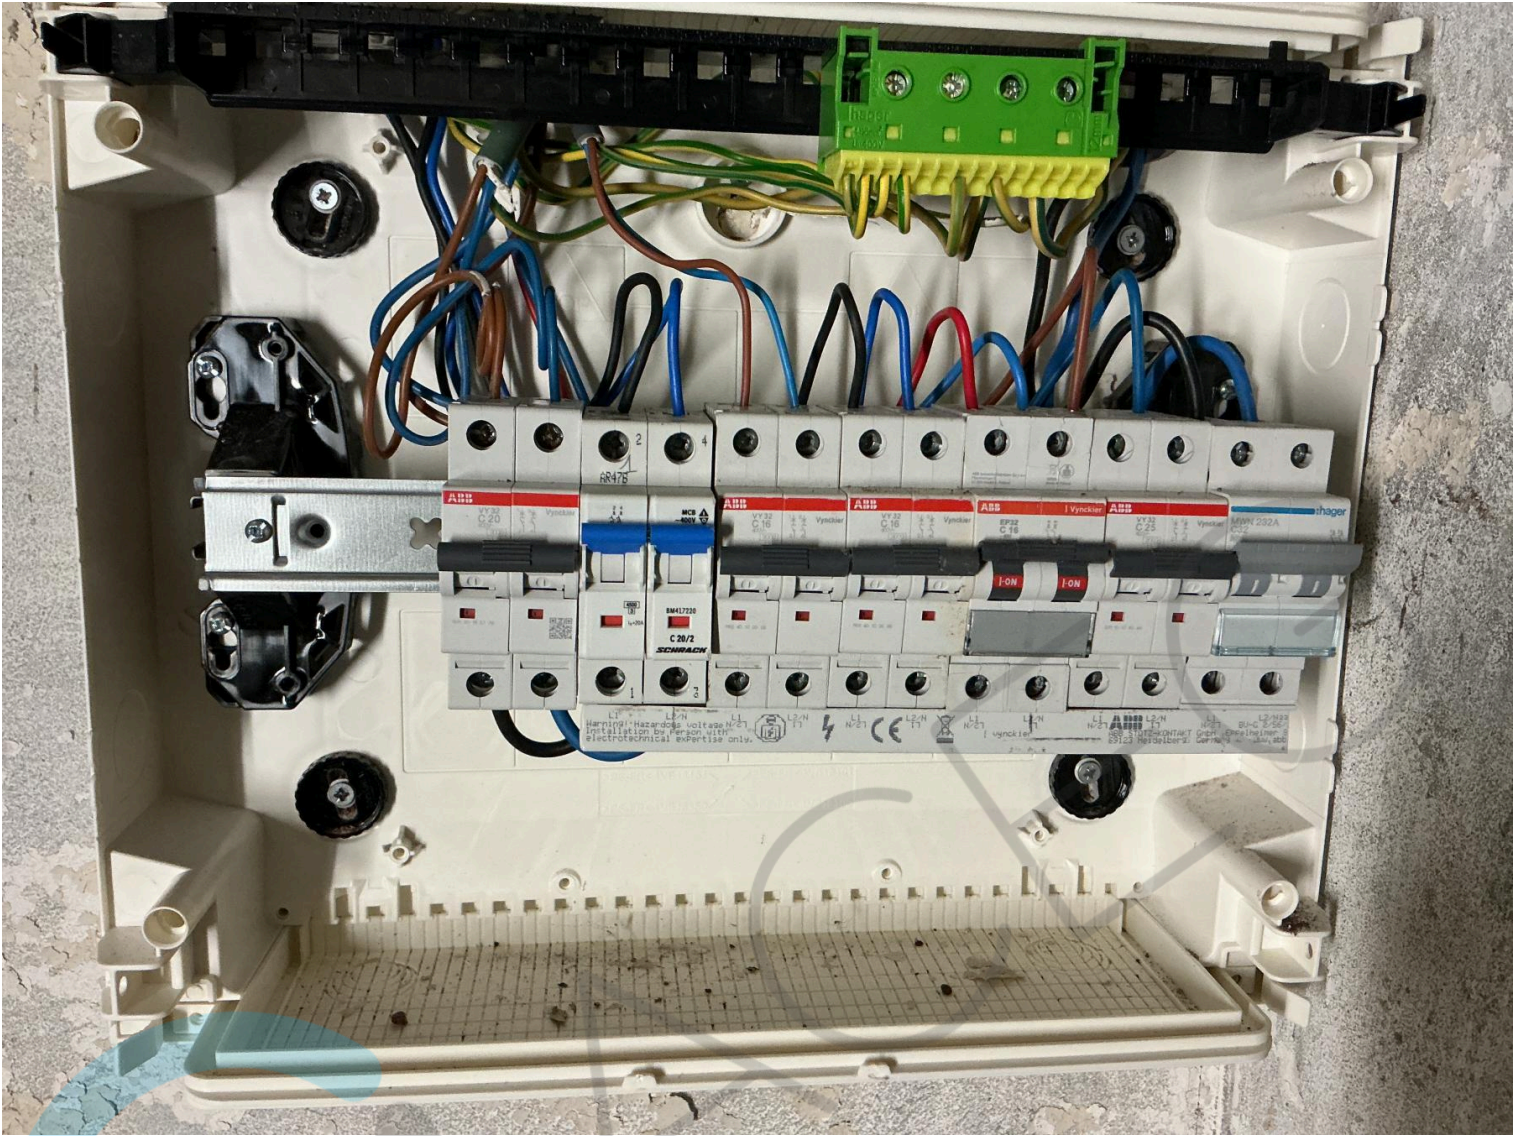




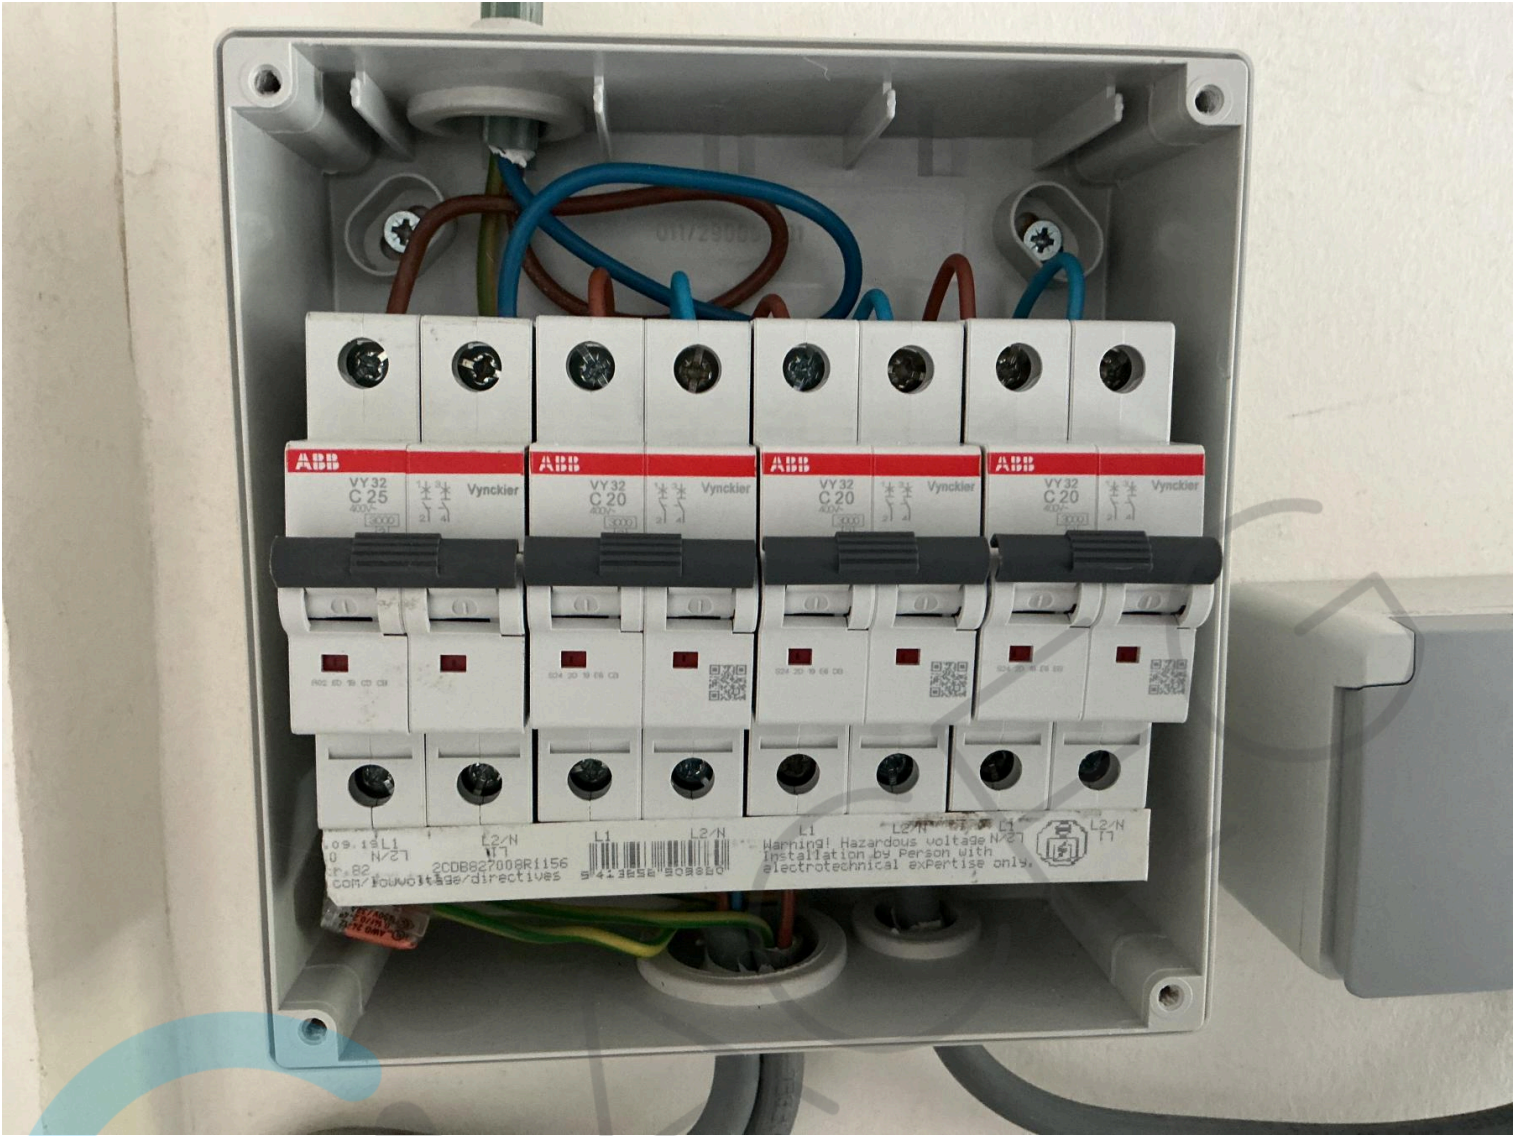

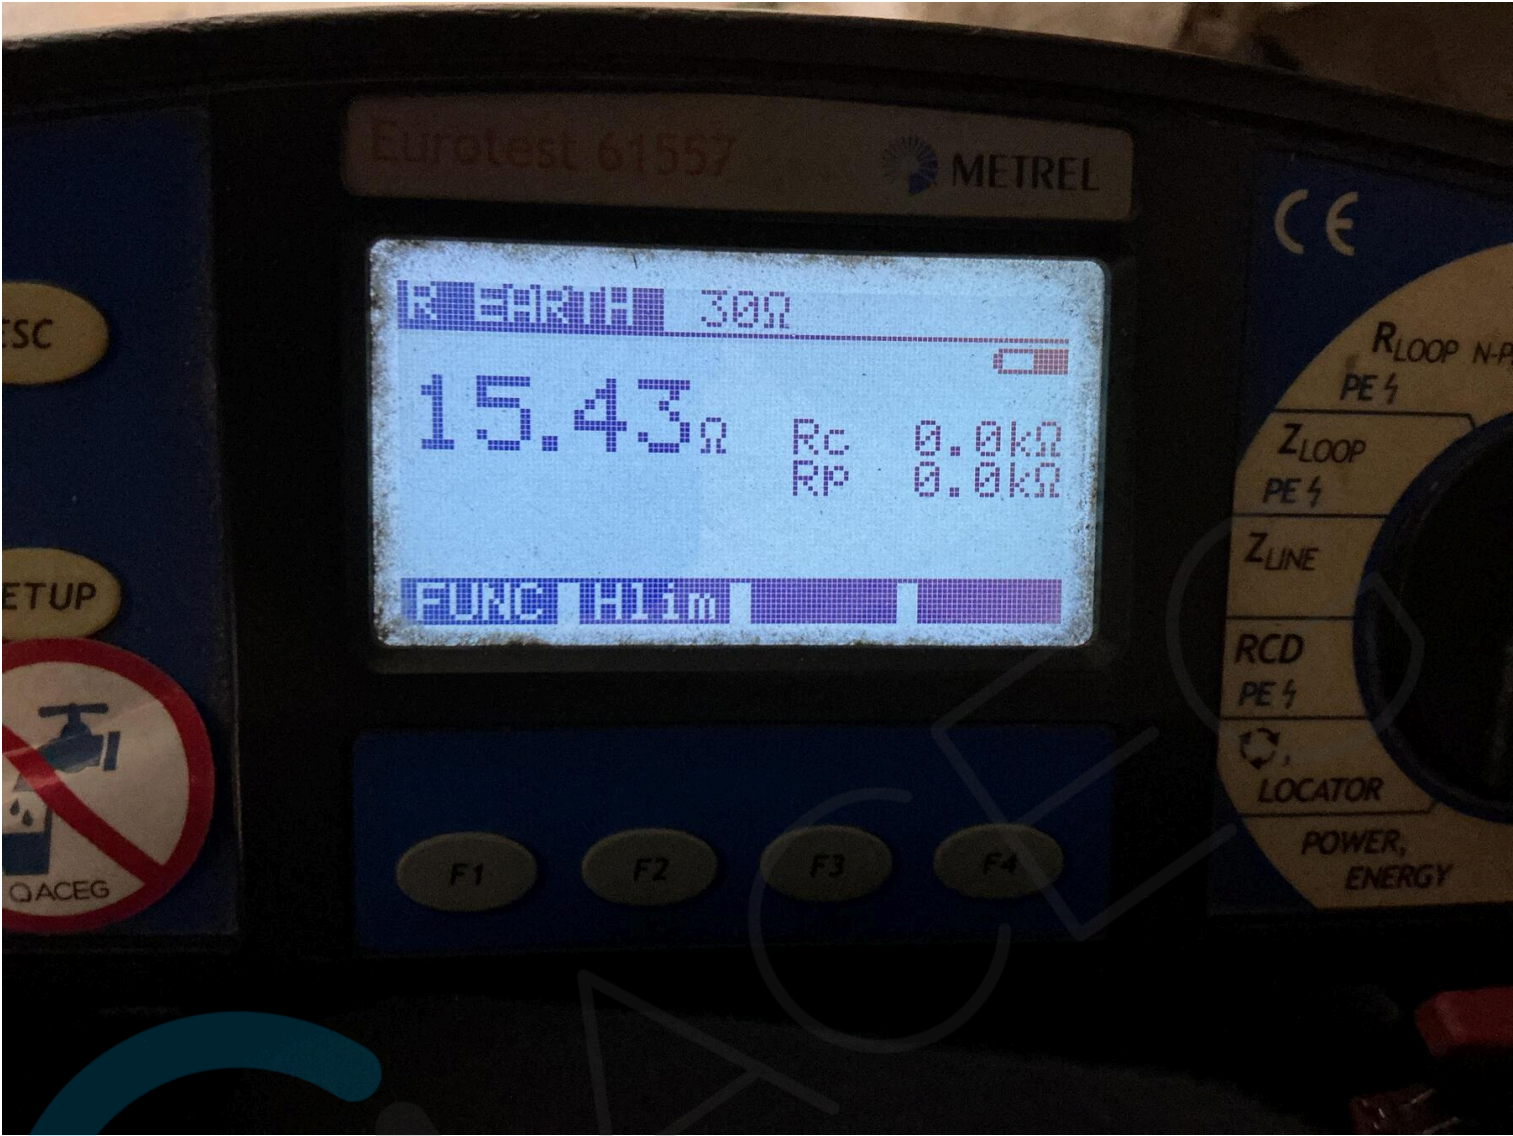

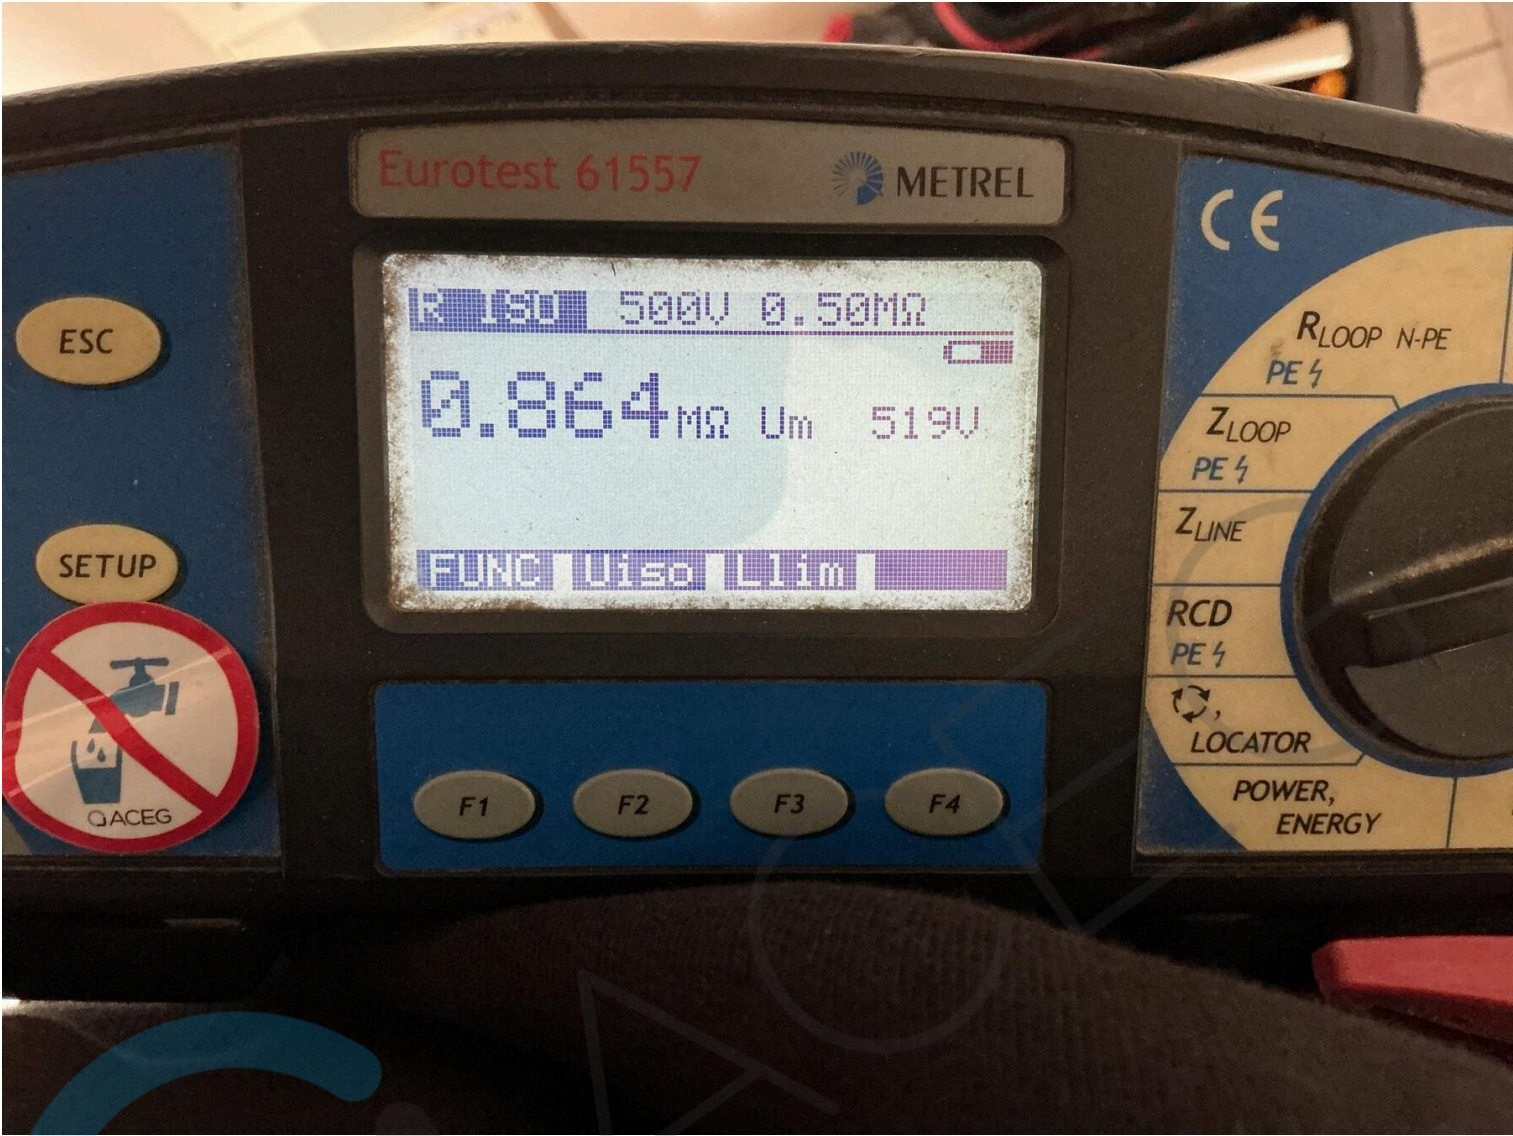

Verdeelbord 1

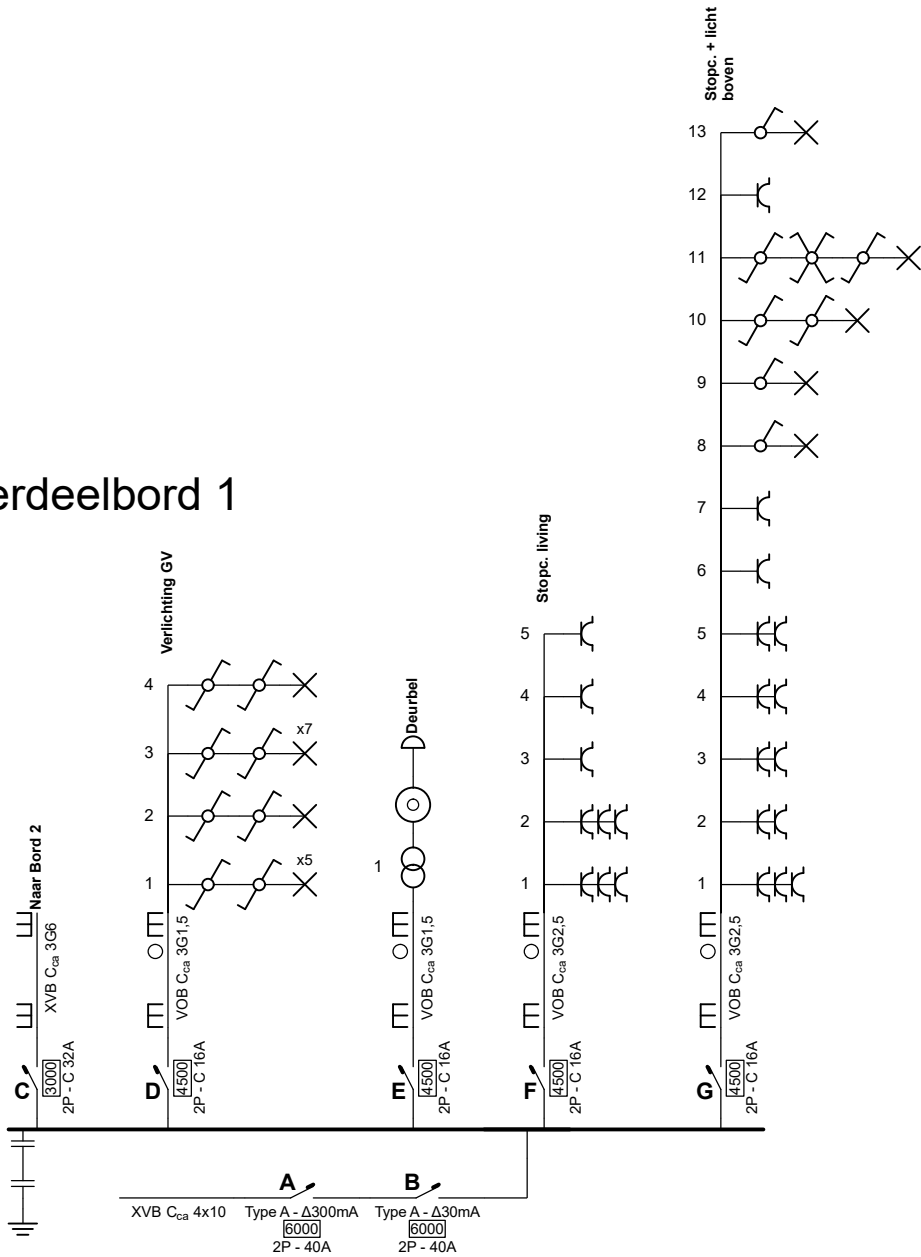

ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481


De Mulder Sam
Groenstraat 252
9300 Aalst
GSM: 0477/ 73 11 05

De Mulder Technieken bv
Elderbergstraat 16
9310 Baarddegem
GSM: 0472 97 57 27
e-mail: demulderniels@hotmail.com
BTW BE 0799.547.838


V.2026-09-28 10:58:38

 www.ck12.org


Bord 2

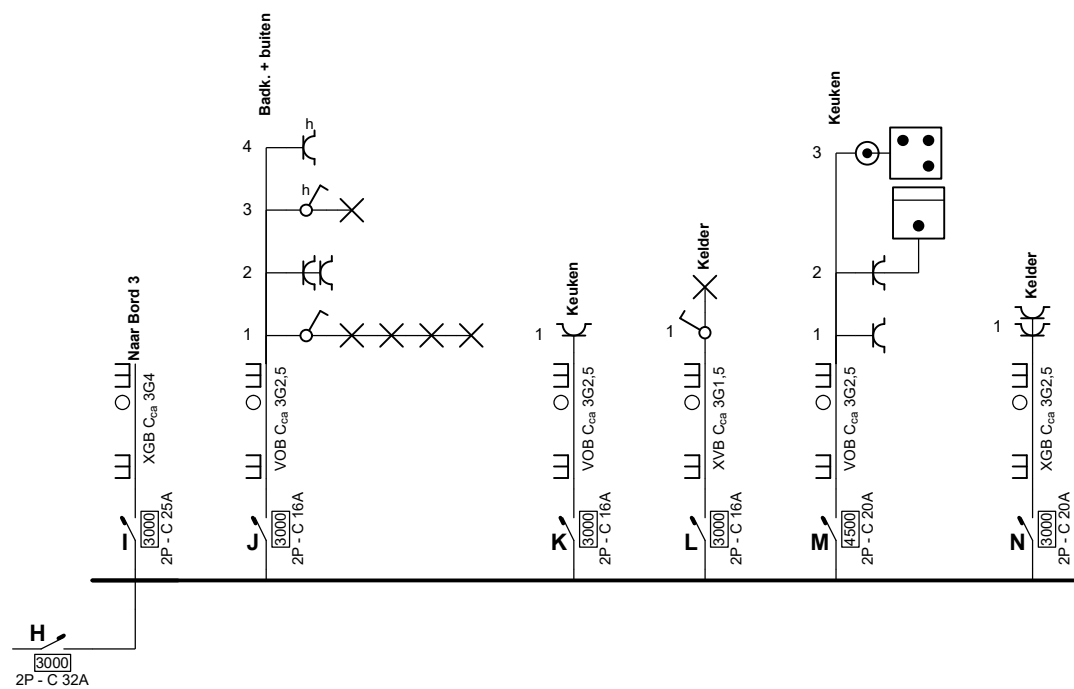

Bord 3

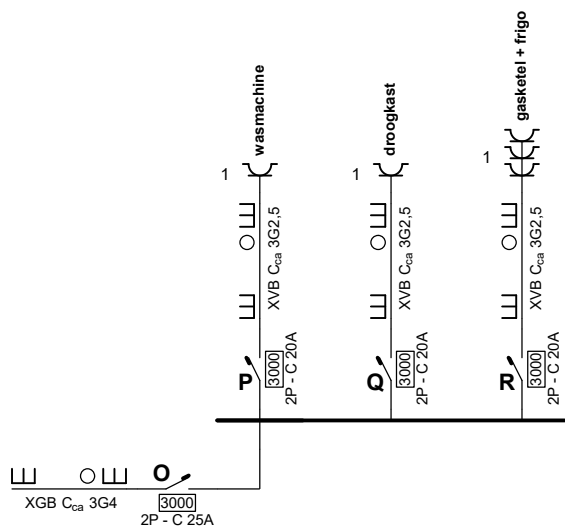

Erkend Organisme ACEG vzw - Brussel HQ Ringlaan 39 1853 Strombeek-Bever Tel.: 02 880 88 90 e-mail: info@aceg.be BE 0839.866.481	Plaats van de elektrische installatie De Mulder Sam Groenstraat 252 9300 Aalst GSM: 0477/ 73 11 05	Installateur De Mulder Technieken bv Elderbergstraat 16 9310 Baardegem GSM: 0472 97 57 27 e-mail: demulderniels@hotmail.com BTW BE 0799.547.838	p. 2/7 Eendraadschema Datum: 22/08/2026 2 x 230V ~ 50Hz V.2026-09-28 10:58:38
--	---	--	---

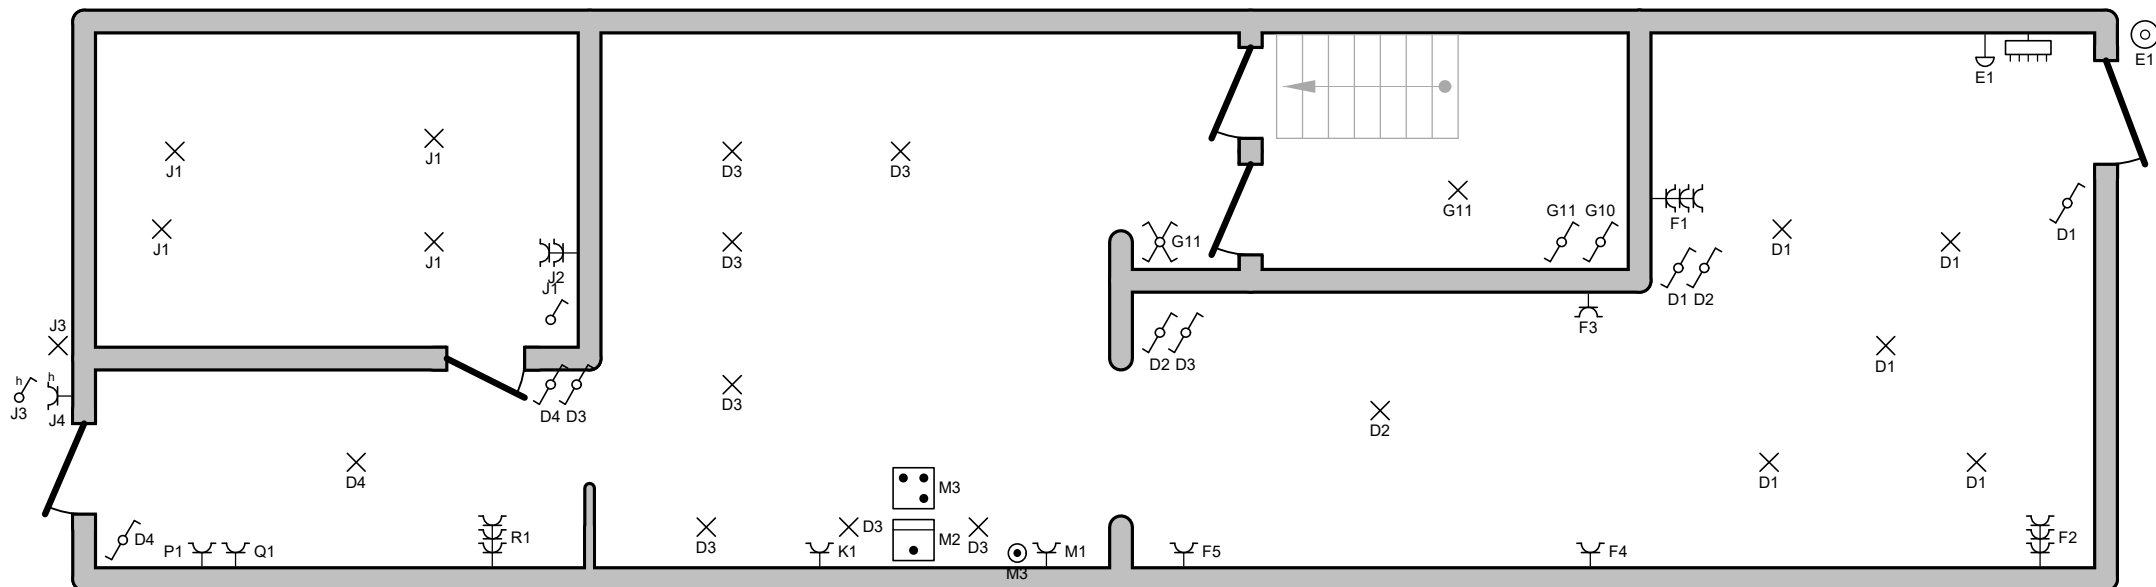

Erkend Organisme

ACEG vzw - Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie

De Mulder Sam
 Groenstraat 252
 9300 Aalst
 GSM: 0477/ 73 11 05

Installateur


De Mulder Technieken bv
 Elderbergstraat 16
 9310 Baardegem
 GSM: 0472 97 57 27
 e-mail: demulderniels@hotmail.com
 BTW BE 0799.547.838

p. 3/7 Situatieplan

Datum: 22/08/2026

2 x 230V ~ 50Hz

V.2026-09-28 10:58:38

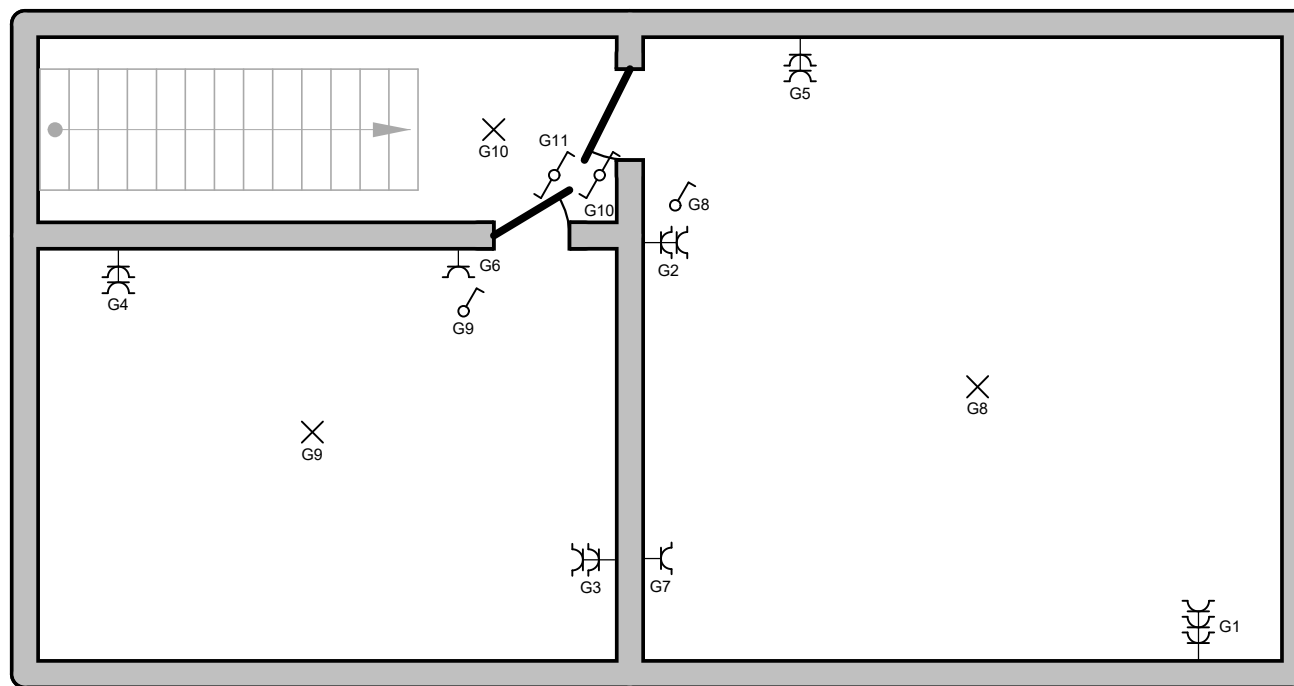

1e Verdiep

Erkend Organisme

ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie

De Mulder Sam
Groenstraat 252
9300 Aalst
GSM: 0477/ 73 11 05

Installateur

De Mulder Technieken bv
Elderbergstraat 16
9310 Baardegem
GSM: 0472 97 57 27
e-mail: demulderniels@hotmail.com
BTW BE 0799.547.838


p. 4/7

Situatieplan

Datum: 22/08/2026

2 x 230V ~ 50Hz

V.2026-09-28 10:58:38

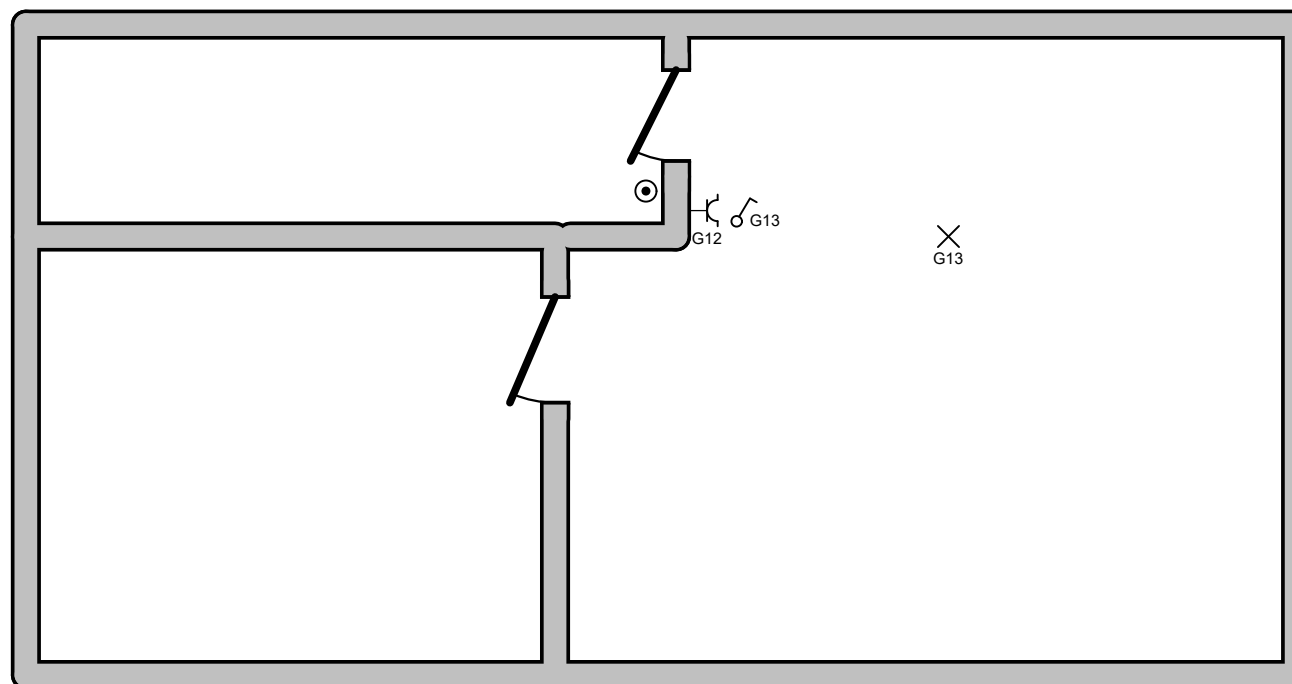

Zolder

Erkend Organisme

ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie

De Mulder Sam
Groenstraat 252
9300 Aalst
GSM: 0477/ 73 11 05

Installateur


De Mulder Technieken bv
Elderbergstraat 16
9310 Baardegem
GSM: 0472 97 57 27
e-mail: demulderniels@hotmail.com
BTW BE 0799.547.838

**p. 5/7
Situatieplan**

Datum: 22/08/2026

2 x 230V ~ 50Hz

V.2026-09-28 10:58:38

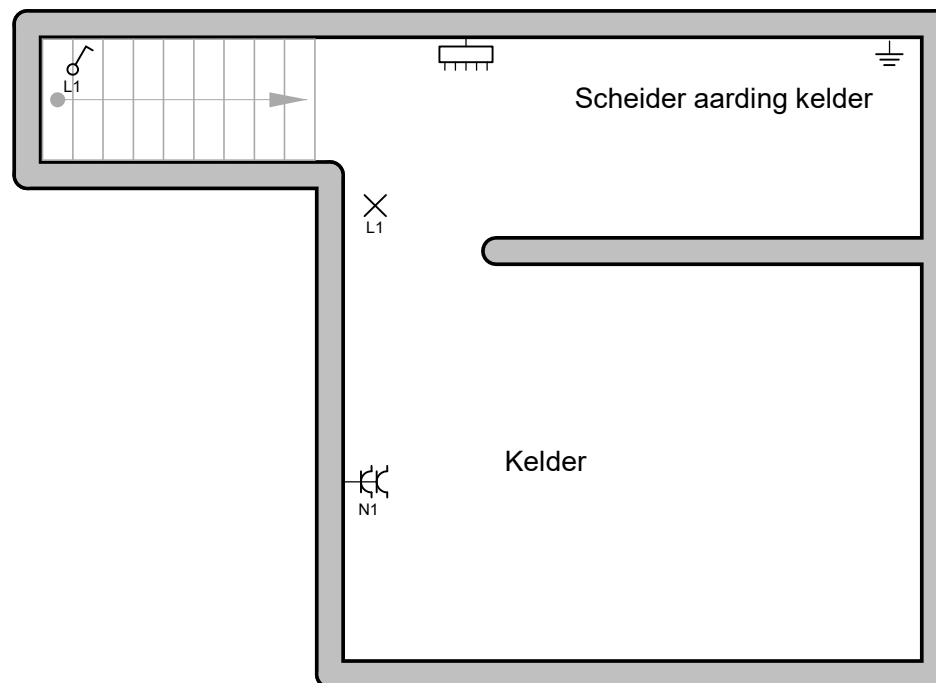

Erkend Organisme
 ACEG vzw - Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
 De Mulder Sam
 Groenstraat 252
 9300 Aalst
 GSM: 0477/ 73 11 05

Installateur
 De Mulder Technieken bv
 Elderbergstraat 16
 9310 Baardegem
 GSM: 0472 97 57 27
 e-mail: demulderniels@hotmail.com
 BTW BE 0799.547.838

p. 6/7
Situatieplan
 Datum: 22/08/2026
 2 x 230V ~ 50Hz
 V.2026-09-28 10:58:38

A	
B	
C	Naar Bord 2
D	Verlichting GV
E	Deurbel
F	Stopc. living
G	Stopc. + licht boven
H	
I	Naar Bord 3
J	Badk. + buiten
K	Keuken
L	Kelder
M	Keuken
N	Kelder
O	
P	wasmachine
Q	droogkast
R	gasketel + frigo

Erkend Organisme
 ACEG vzw - Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
 De Mulder Sam
 Groenstraat 252
 9300 Aalst
 GSM: 0477/ 73 11 05

Installateur
 De Mulder Technieken bv
 Elderbergstraat 16
 9310 Baardegem
 GSM: 0472 97 57 27
 e-mail: demulderniels@hotmail.com
 BTW BE 0799.547.838



p. 7/7
Lijst Kringen
 Datum: 22/08/2026
 2 x 230V ~ 50Hz
 V.2026-09-28 10:58:38