Be R1ght VZW
BE1006.872.569
Kerkstraat 71
9250 Waasmunster

Tel. 052 21 53 46
info@ber1ght.be
www.ber1ght.be

762-INSP

Inspectie verslag van een oude/bestaande huishoudelijke elektrische installatie

Algemene Informatie

Datum controle: 2026-05-20T08:00:00
Mentor: -
Datum uitgave: 2026-05-20T08:00:00

Agent-bezoeker: De Pauw Jelle
Merk & Type: Metrel EurotestXD
Serienummer: 24080645

Plaats van onderzoek

Straatnaam	Lange Breestraat
Huisnummer	30
Busnummer	
Postcode	9280
Gemeente	Lebbeke
Land	Belgium

Opdrachtgever

Naam	Keurmeesters -
Adres	
Mail	info@keurmeesters.be
Telefoonnummer	0473821269

Controle Informatie


Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3

Netbeheerder:	Spanning:	Meter / bord verbinding:	Max beveiliging (A):
Fluvius	3N400V	16mm²	20A

EAN Nummer:	Teller Nummer:	Aantal borden:	Aantal kringen:
541448820064246732	1SAG3200371374	1	20

Aardelektrode: Aardingslus

RI Algemeen: 0.65MΩ	Continuïteit	RE: 18.24Ω
Ok	Ok	Ok

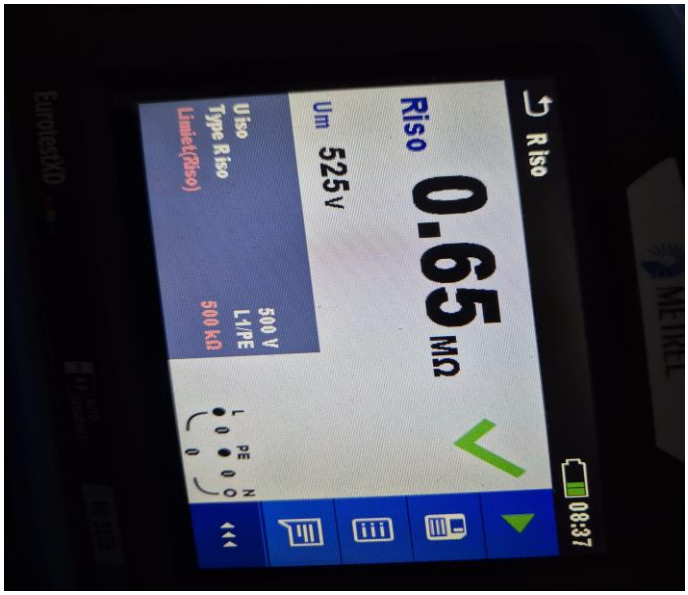




Technische Informatie

Type gebouw: Woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord

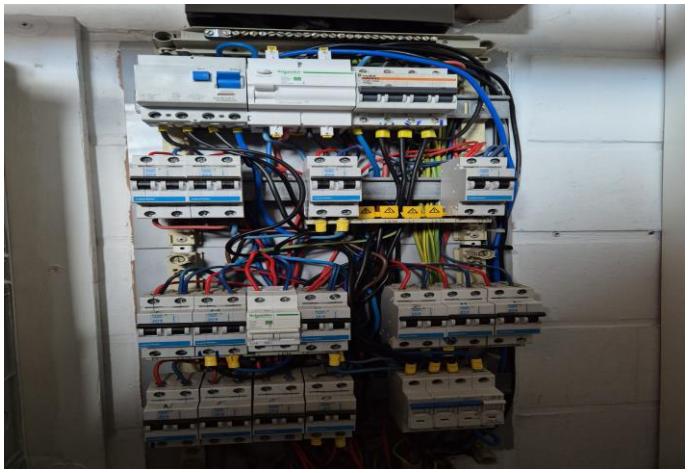

Differentieelstroominrichting

IΔ (mA)	In (A)	I^2t	Type	Beveiligde Kringen	Test	RCD
300mA	40A	22.5kA2s (3000)	A	20	OK	OK
10mA	40A	22.5kA2s (3000)	A	4	OK	OK

Beschrijving Installatie

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm^2)
10	U	20	-	2	2.5mm^2
1	U	25	-	4	6mm^2
1	U	6	-	2	1.5mm^2
3	U	16	-	2	1.5mm^2
2	C	16	-	2	2.5mm^2
1	C	20	-	2	2.5mm^2
1	C	25	-	4	6mm^2
1	C	20	-	4	2.5mm^2

Schema's: Ok
Testen: Ok
Kabels/connecties: Ok

Verdeelbord: Ok
Transformatoren: Ok

Differentieelstroominrichting: Ok

Vermogensschakelaar(s): Ok
Aarding/Equipotentiale verbindingen: Ok


Toestellen, contactdozen/schakelaar: Ok

Opmerkingen, Nota's en Besluit

GOEDGEKEURD: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 – AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 2051-05-20

Extra opmerking(en):

Handtekening Controleagent:

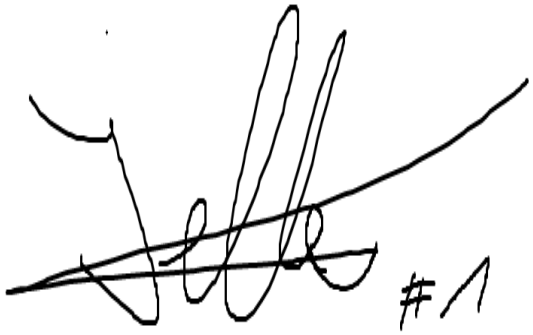

Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende voorschriften van het Boek 1:

a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
b) de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.