

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
Belgique

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

8.717

Date du contrôle:

28/03/2022

Lieu du contrôle:

16 place du 11 novembre 5060 Velaine sur
sambre

Agent-visiteur:

Toni Arnould

Type de contrôle:

Avant mise en service (Livre 1 6.4)

Date d'émission:

28/03/2022 23:09:57

Données générales

Adresse de l'installation

16 place du 11 novembre 5060 Velaine sur
sambre

Type de locaux

Maison 16/3

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Duarte

Adresse du propriétaire

16 place du 11 novembre 5060 Velaine sur sambre

Installateur

Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

Pas de compteur

Code EAN

Liaison compteur-tableau

EXVB 4X10

Tension de service

2 x 230 V

Protection générale

40 A 2P

Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Voir annexe

Nombre de tableaux

1

Différentiel de tête

300mA - 63A - type A

Test BP du DDR

OK

ΔI_n

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre (Ω)

10

Isolement ($M\Omega$)

> 50 MOhms

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse et à très basse tension. Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique et qu'il a visé le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le

Atlas Contrôle


Chaussée De La Hulpe 181 bte 1

1170 Bruxelles

Belgique

contrôle.

Signature de l'agent-visiteur

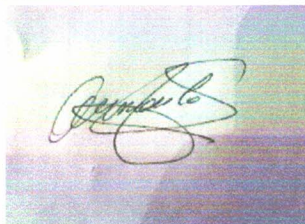

Liste des remarques

Libellé

Référence