



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 320689/4

EAN
code

: niet meegedeeld

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Tijdelijk : Temporaire :	☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	☐	Indienststelling : Mise en service :	☒	Uitbreiding : Extension :	☐	Vernieuwing : Renouvellement :	☐
-----------------------------	--------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle : onderwijssm. 262.2 3740 Bilzen

Eigenaar

Propriétaire : Sreegen

Adres :

Adresse : idem

Installateur : Vongronsveld bvba

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle : 23/9/08

Ik. / C.I. :

Inspecteur : Hoelen David

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. ☐

Spanning : 230V

Tension :

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau : 2x10

Max. beveiliging : 40A/2p

Protection max. :

Aardelektrode : bus

Electrode de terre : 3

Isolatie :

Isolement :

Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux : 7

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 15				Test AIn 2,5 AIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :				OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
40A/2p 3300 AIST			zie schema in bijlage				☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐☐ Indirecte aanraking : OK NOKContact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ☒NOK ☐

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK ☒NOK ☐

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

geen inbreuken

VISUM :

Nota: Verlichting + sanitaire bestellen met geplaatst

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ tijdelijk in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
 L'installation est ~~niet~~ conforme au RGIE et peut ~~niet~~ temporairement être mise en service ~~rester en service~~.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /


Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 23/09/2033
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :


voor de directeur,
de inspecteur :pour le directeur,
l'inspecteur :

Hoelen David

NOTE : a) obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique ; b) obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ; c) obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'entrée dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ; d) obligation jusqu'à la visite de contrôle, de constater les infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

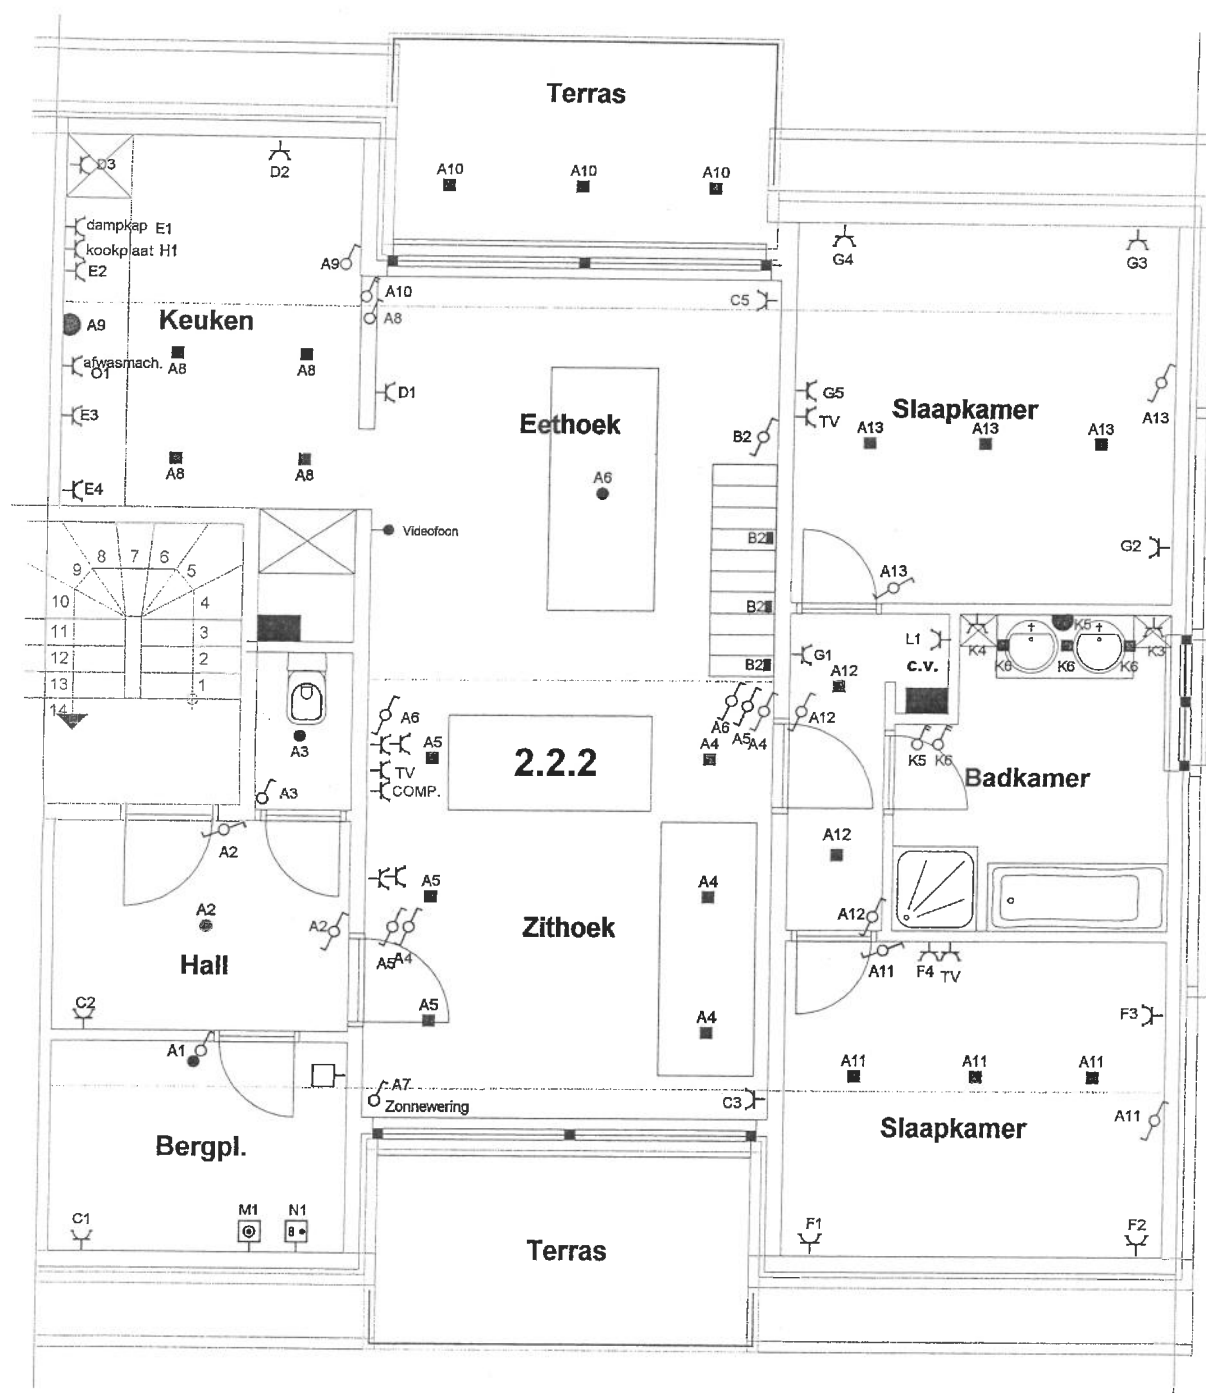

- STOPCONTACT
- SCHAKELAAR
- WISSELSCHAKELAAR
- KRUISSCHAKELAAR
- CENTRAAL LP
- INBOUWSPOT

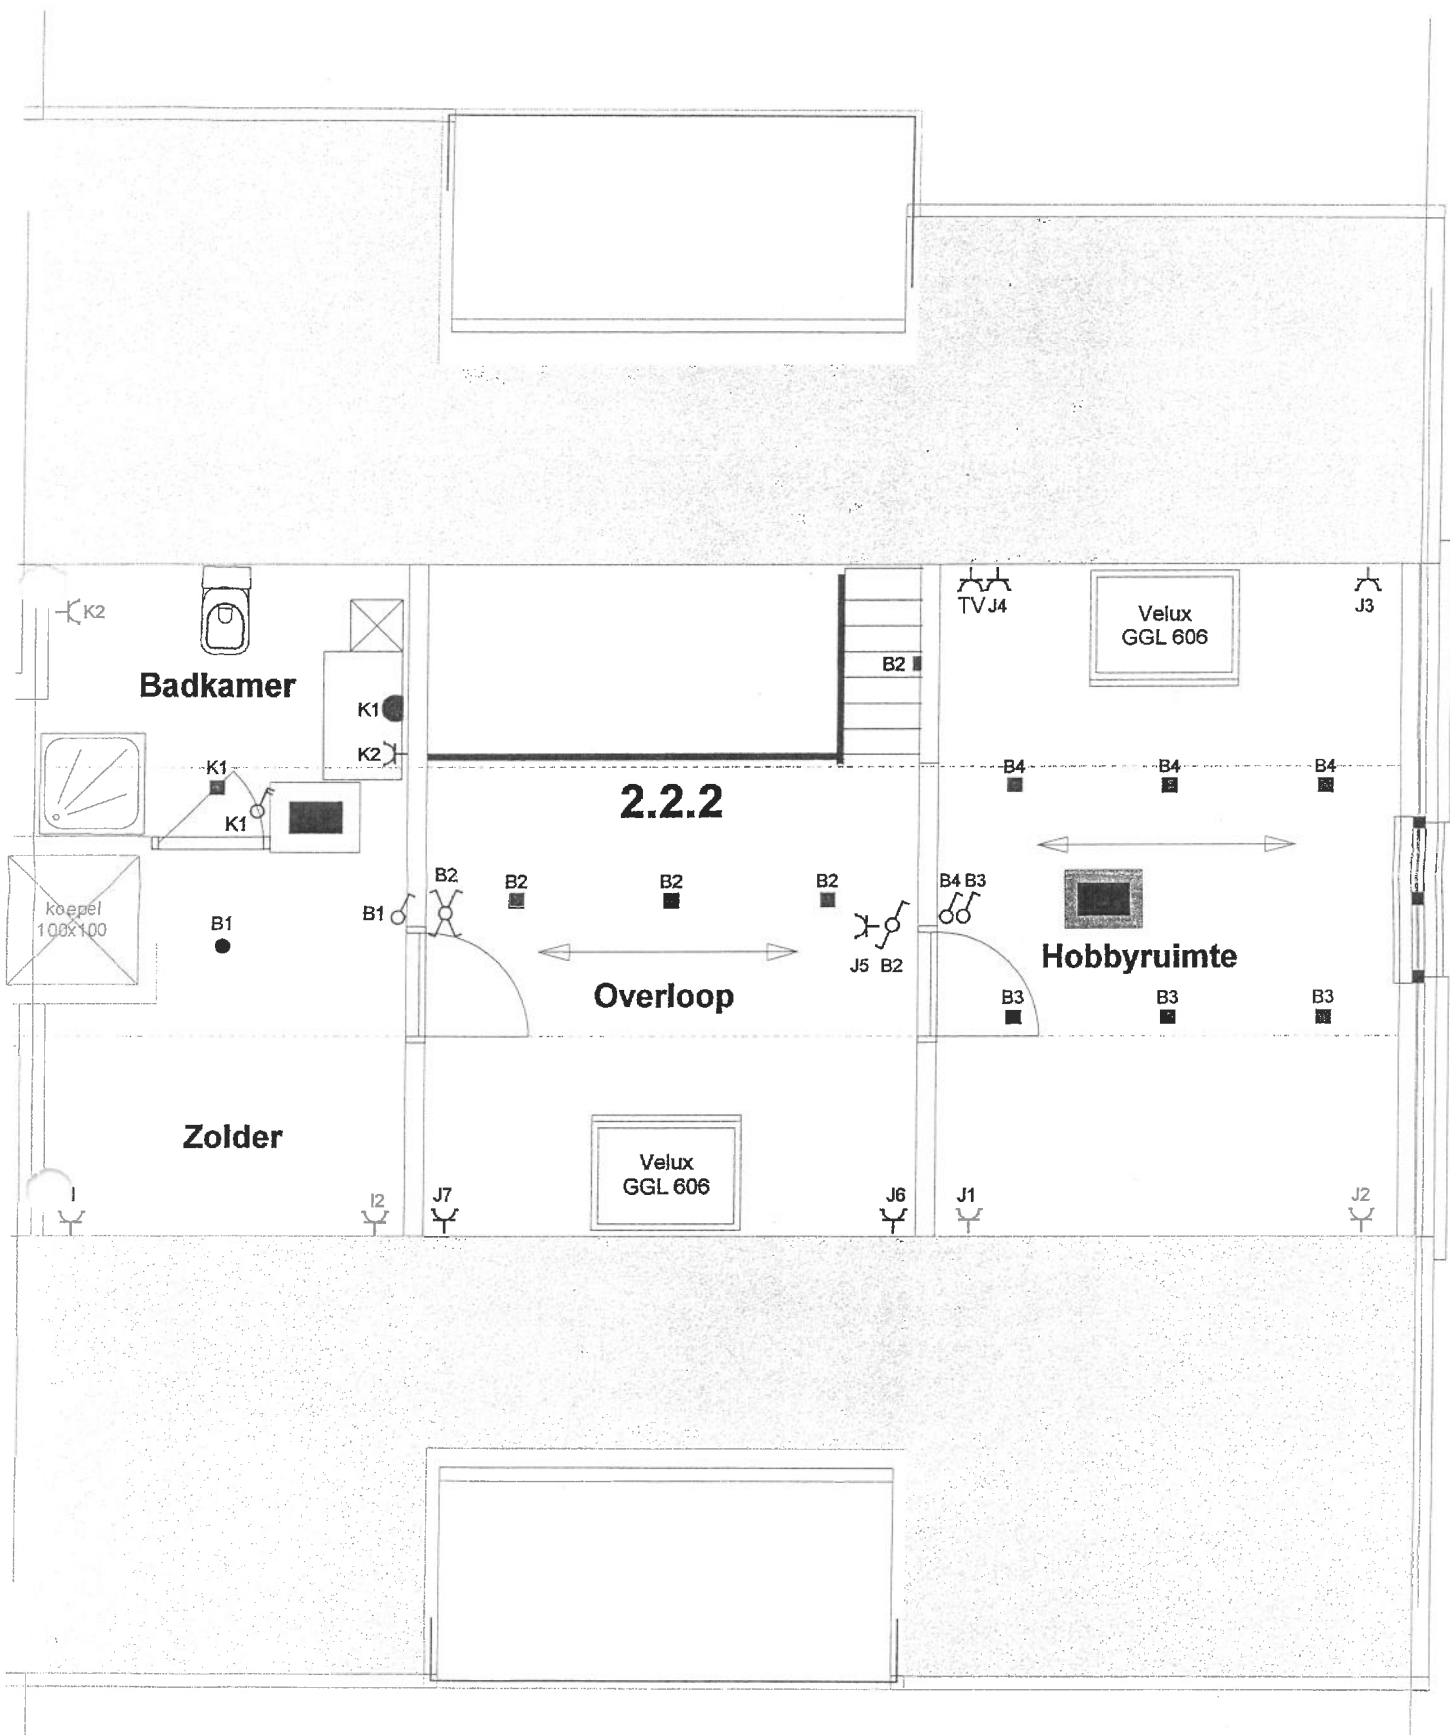

STEEGEN

