

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie


CONFORM

Datum keuring: 12/07/2021	Inspecteur: Badr Amri	Mentor:	Installateur: -
D-label:	B.T.W. nr.:-	Klantreferentie:	
Merken en type meettoestel: metrel ET61557	Serie Nr.: 19481293		
Plaats van het onderzoek		Eigenaar	Fadegh Karimi
Straatnaam	deurnestraat	Naam	deurnestraat
Huisnummer	164	Straatnaam	164
Busnummer	12	Huisnummer	12
Postcode	2640	Busnummer	2640
Gemeente	MORTSEL	Postcode	MORTSEL
Land	België	Gemeente	België
		Land	
Naam contactpersoon	Fadegh Karimi	Installateur	-
Telefoon	0484105744	Naam	-
Gsm nr. (SMS)		BTW nr.	-
		Telefoonnummer	-
		E-mail	-

Teller Nr.: : 41621975

Type : appartement
Abbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 54144

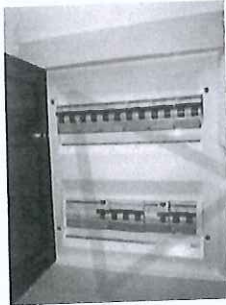

Aard onderzoek:
Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1

Spanning: 3N400V
Aantal kringen: 8

Meter / bord verbinding: 6 mm²

Ri algemeen: 2,14 MΩ

Max beveiliging: : 30 A

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders



Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1


Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

: 9,62 Ω

OK

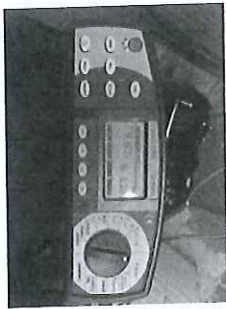

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

ESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
6	C	16		2	2,5
1	C	20		2	2,5
1	C	25		3	4

veel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK
ansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA
quipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK
ontluitelt	OK	Verlichting / toestellen	NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- 28 Volgens AREI boek 1 8.2.1. is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten.
- 31 Deze installatie dateert van voor '81, er werd rekening gehouden met de 15 uitzonderingen vermeld in Boek 1 Afdeling 2.1.

ESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 12/7/2046

- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

RIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Badr Amri

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 12/7/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




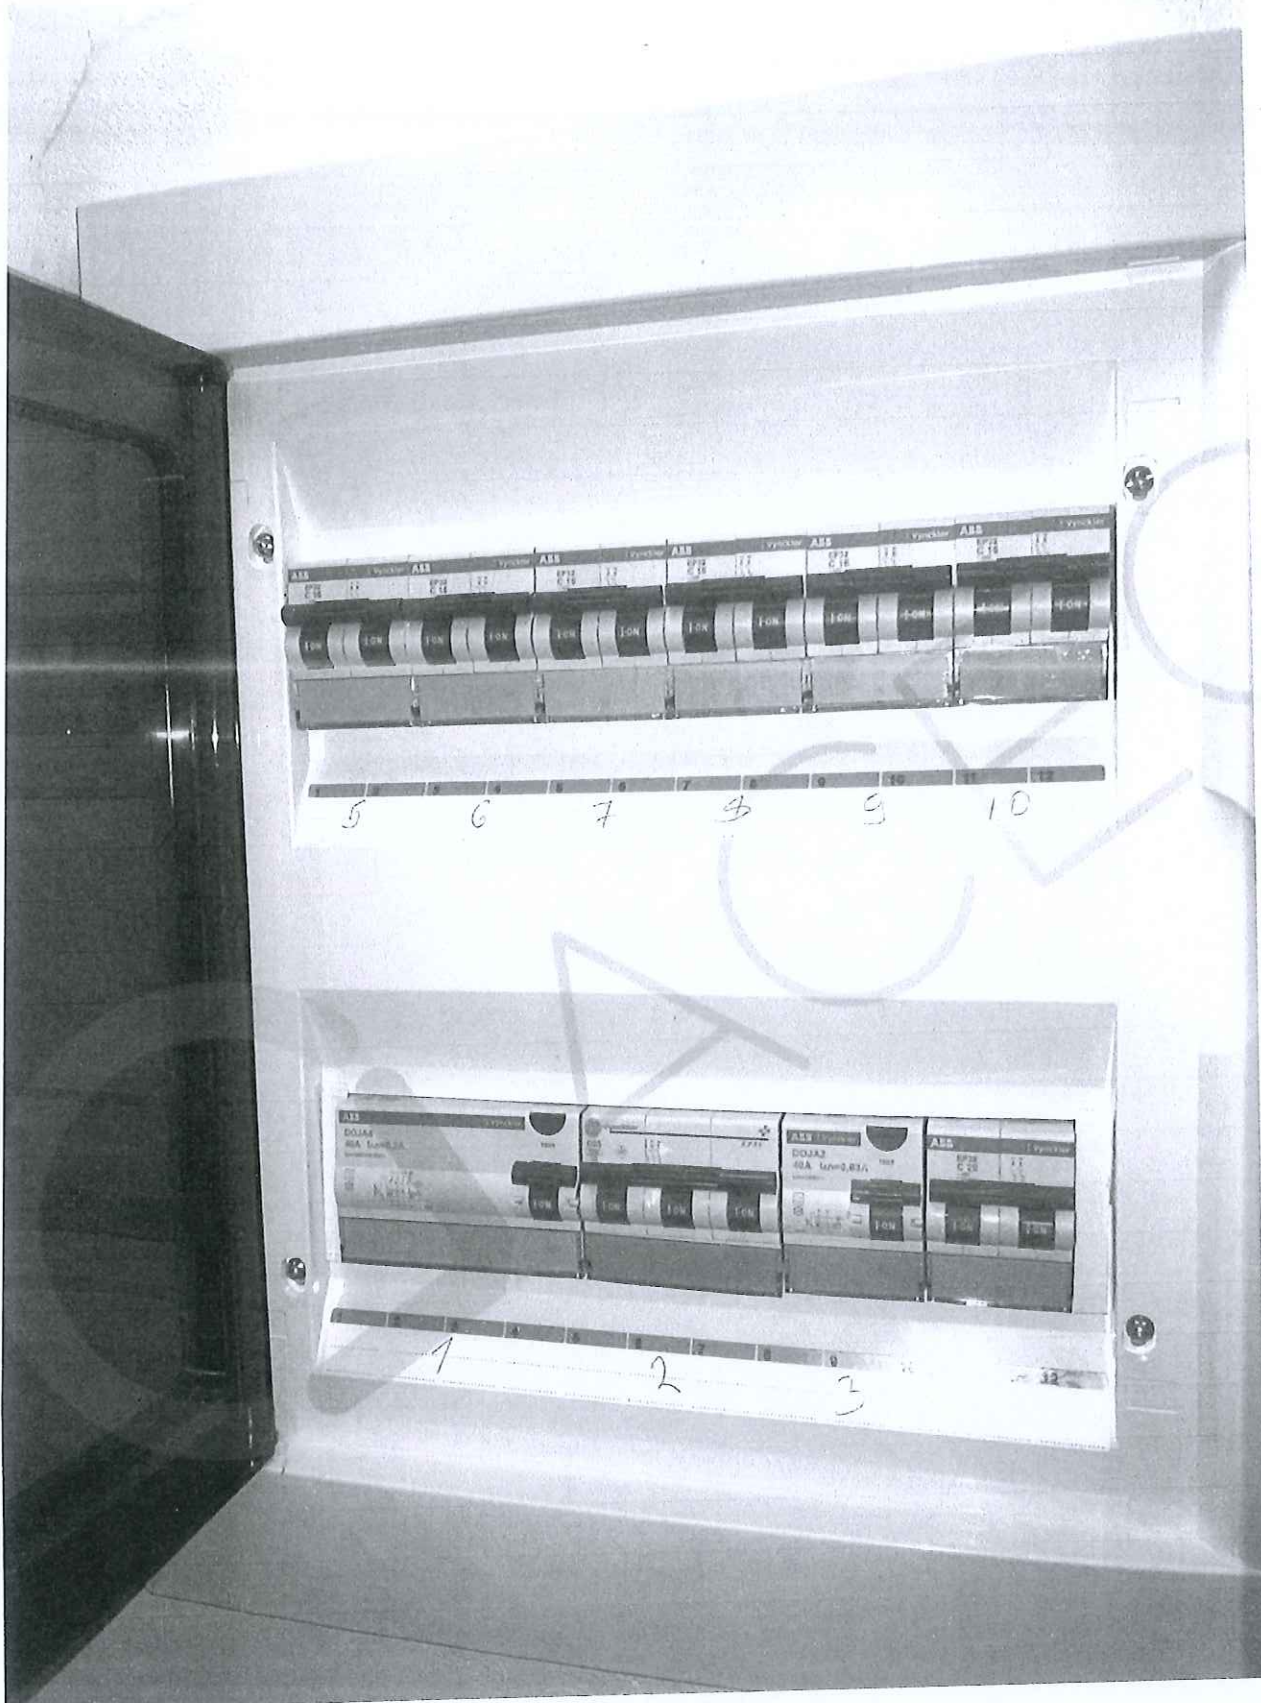






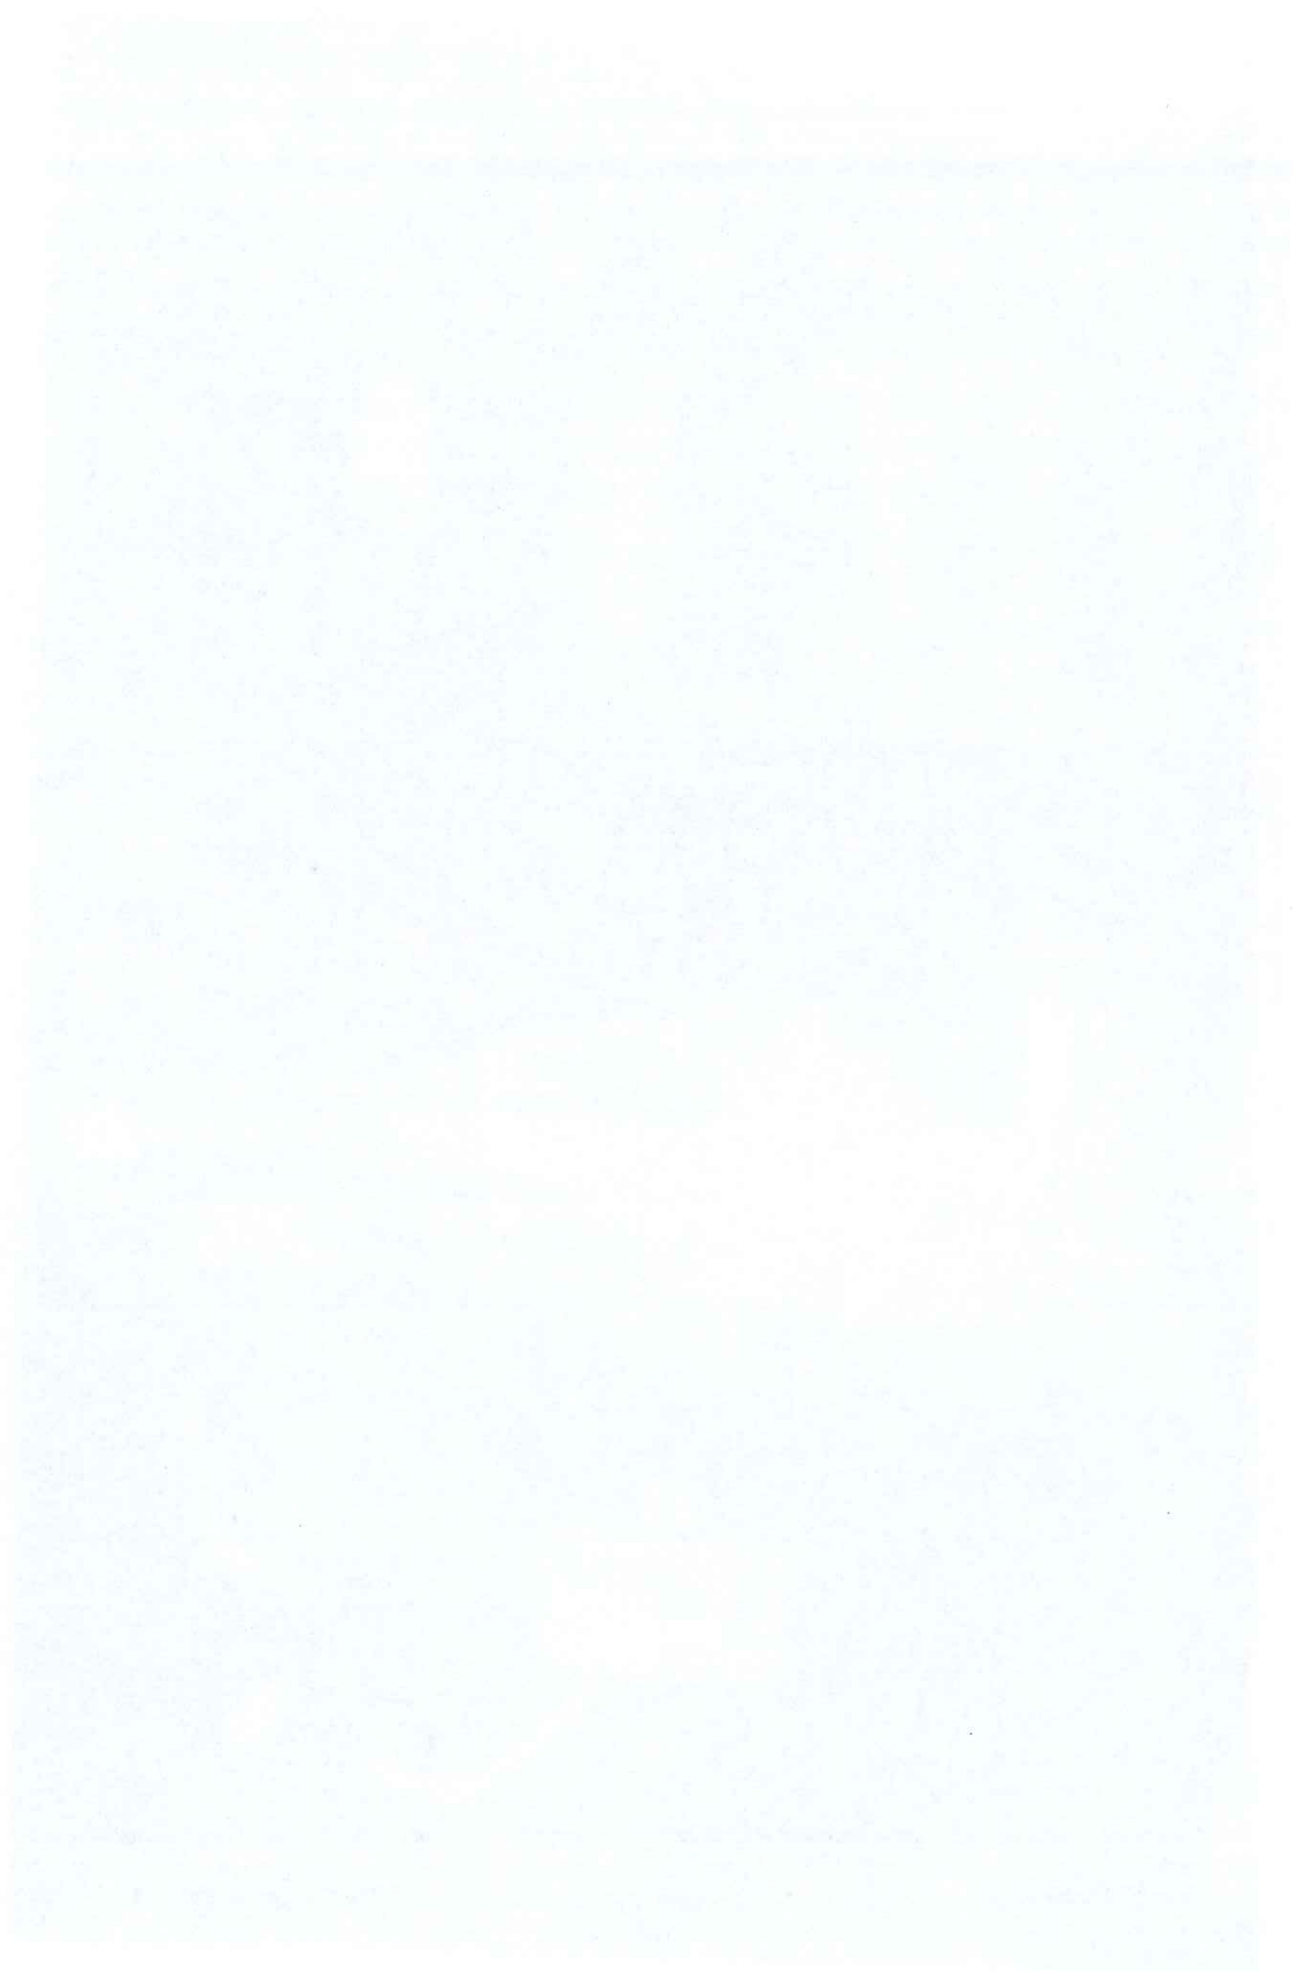

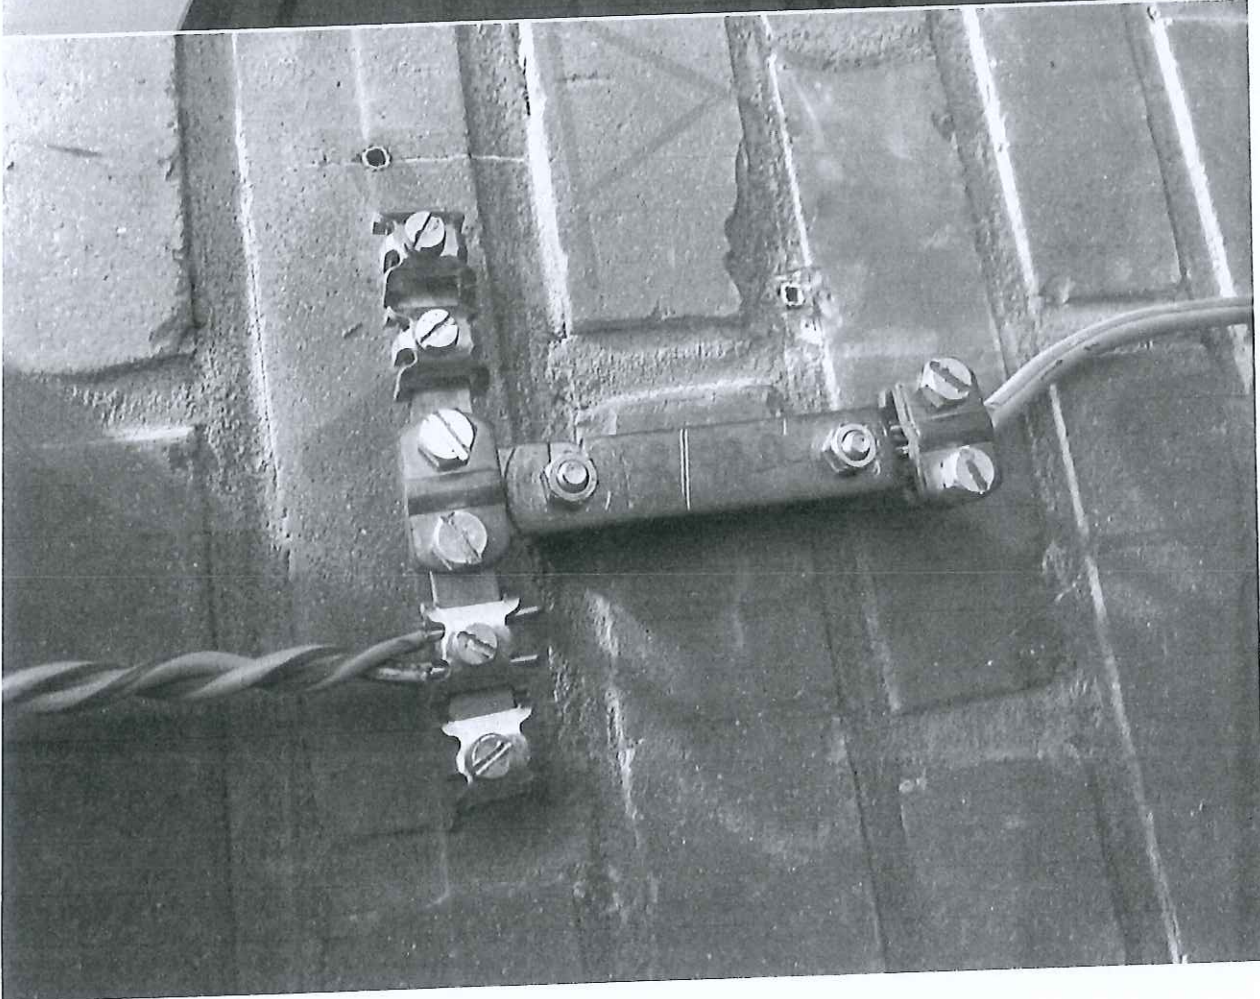

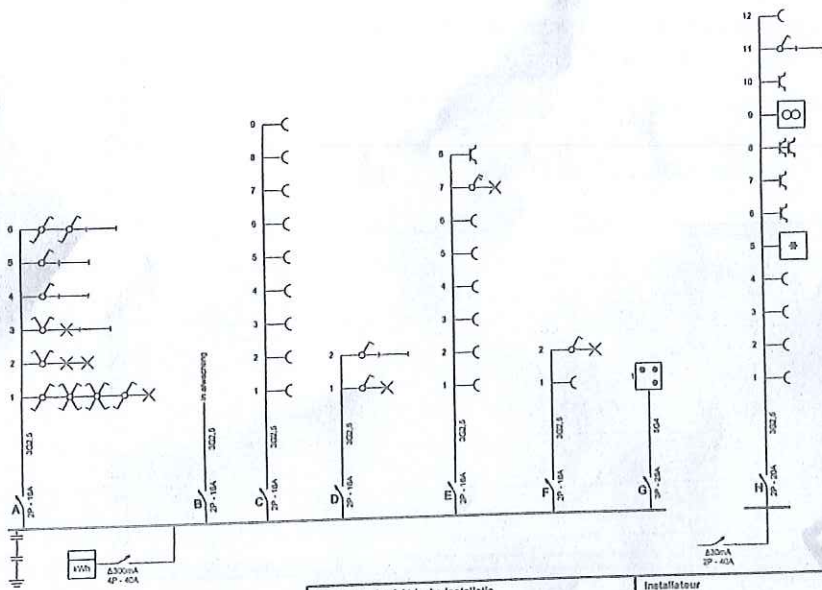


ACEG 160
Badr Amri

Plaats van de elektrische installatie
Karim Sadegh
Deumesstraat 164 Bus 12
2640 Mortsel
Tel.: GSM: +32484105744
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Tel.: GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 114
Eendradenschema
2 x 230V - 50Hz

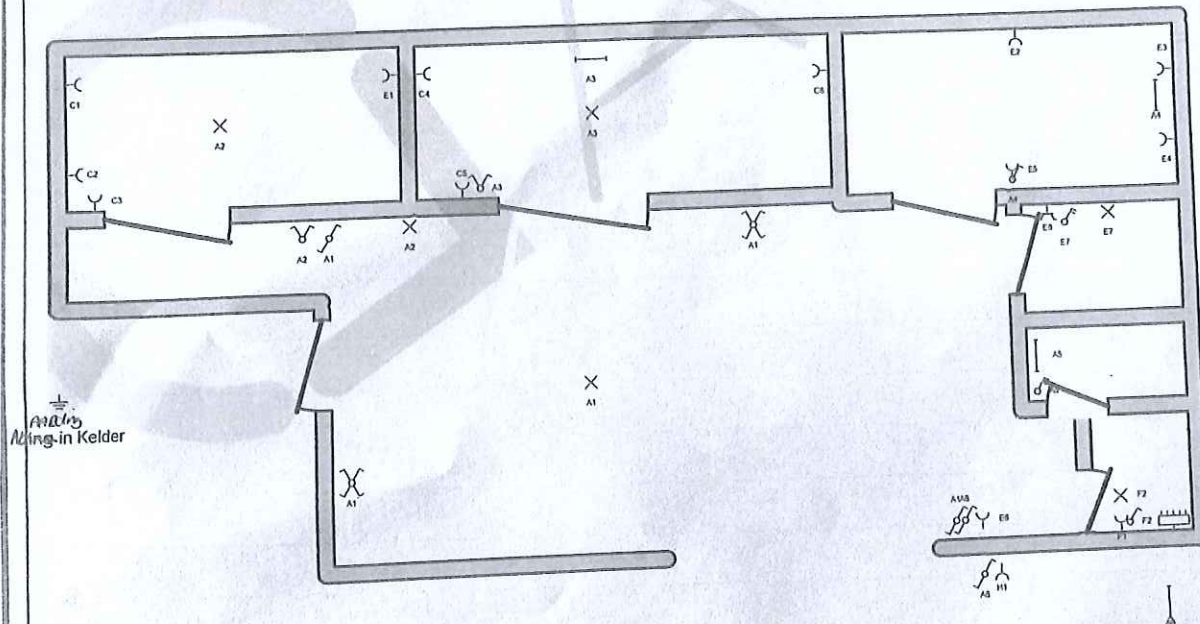



ACEG 160
Badr Amri

Plaats van de elektrische installatie
Karim Sadegh
Deumesstraat 164 Bus 12
2640 Mortsel
Tel.: GSM: +32484105744
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Tel.: GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 214
Situatieschema
2 x 230V - 50Hz

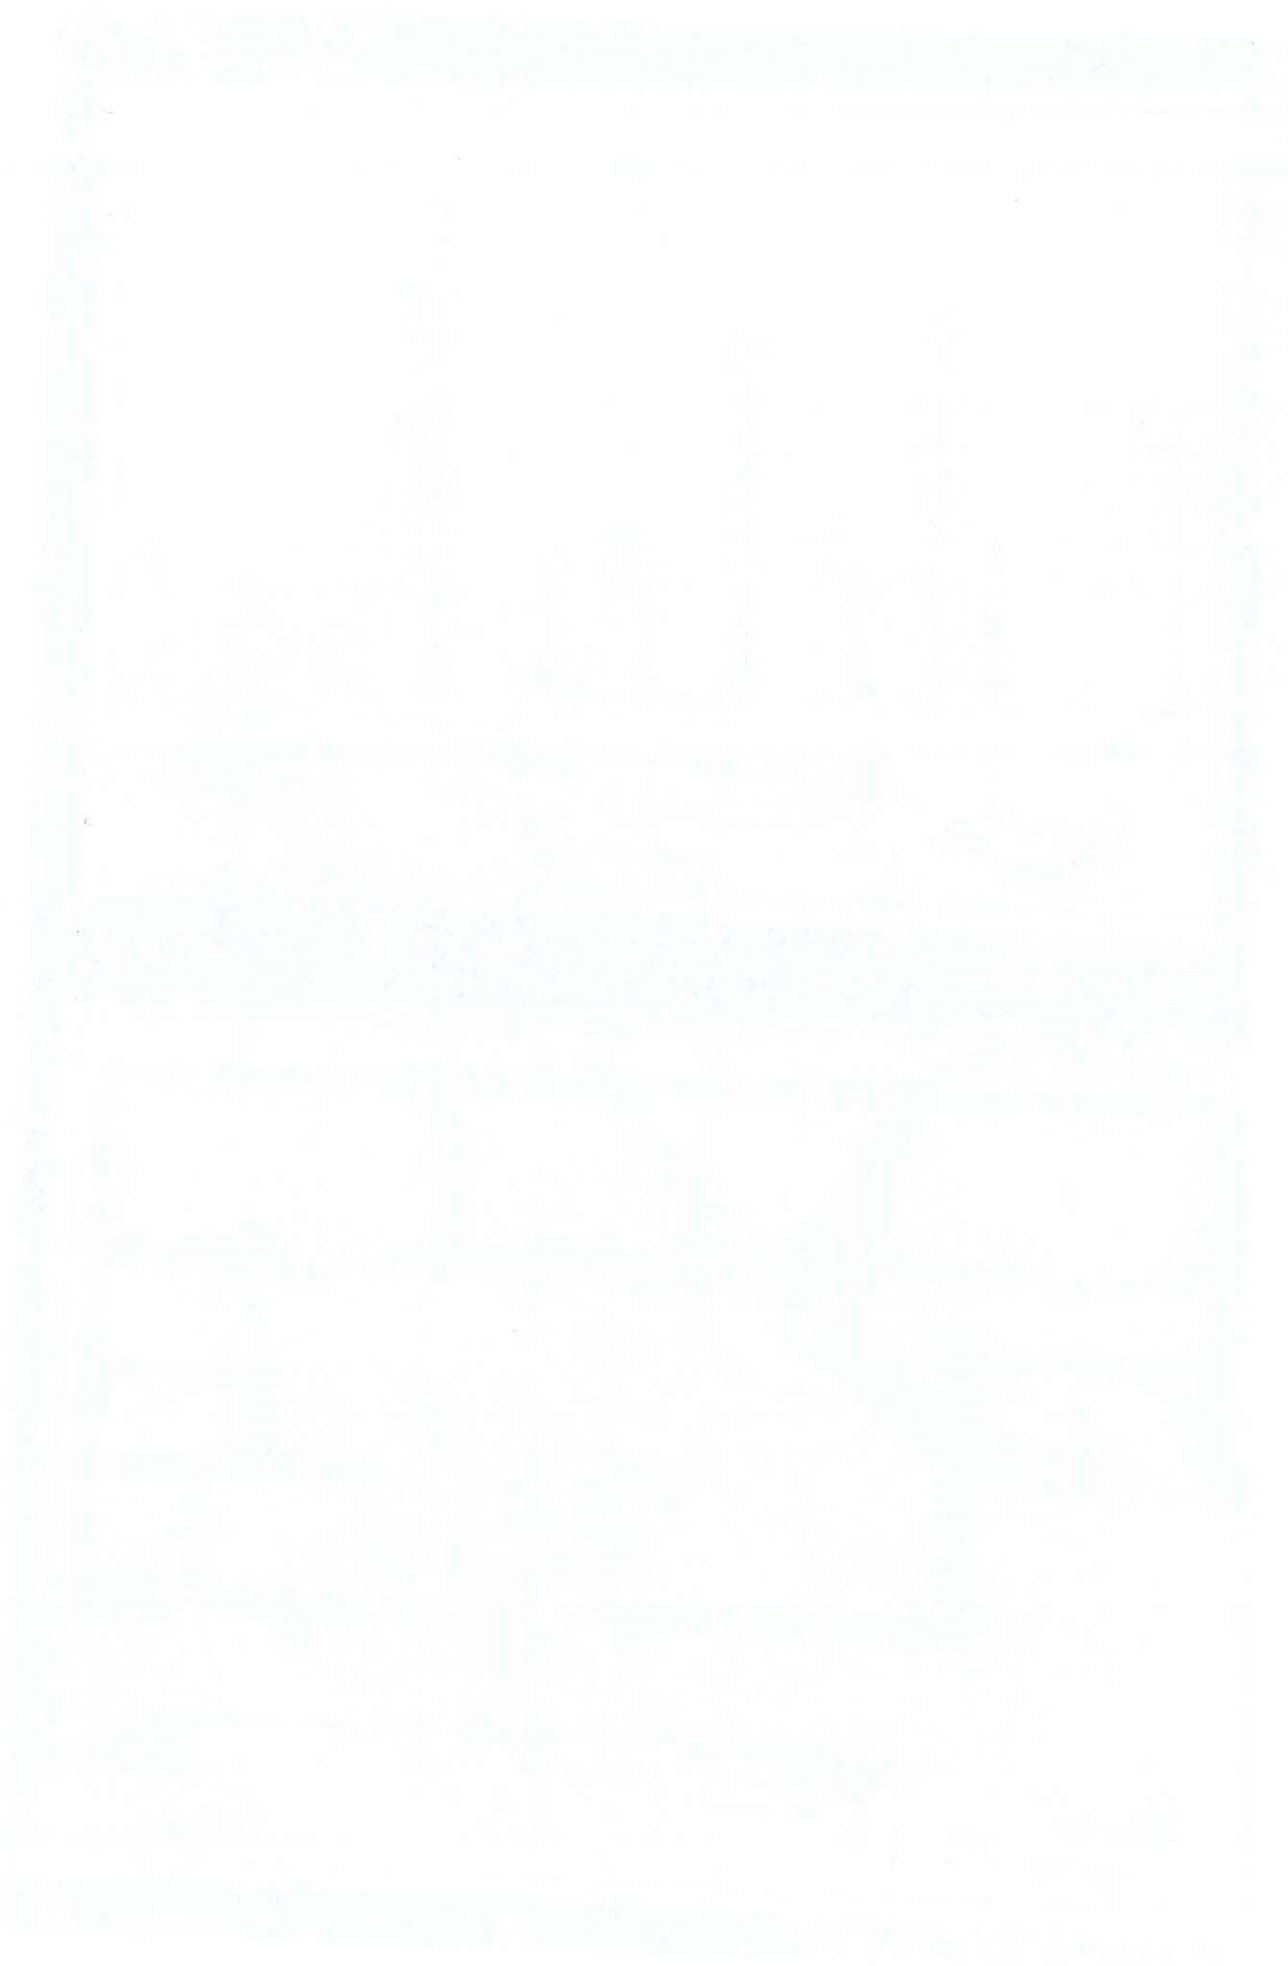

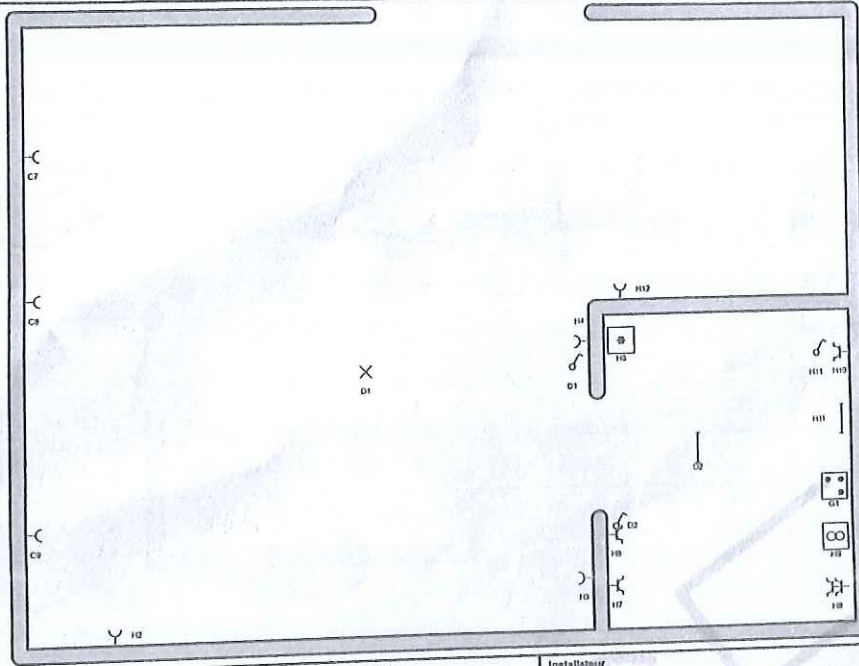

QACEG 160
Badr Amri

12/6/21

Plaats van de elektrische installatie
Karim Sadeh
Damenstraat 164 Bus 12
2640 Mottel
Tel.: GSM: +32404105744
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM -
Fax: -
e-mail: -

p. 3/4
Situatieschema
2 x 230V - 50 Hz




















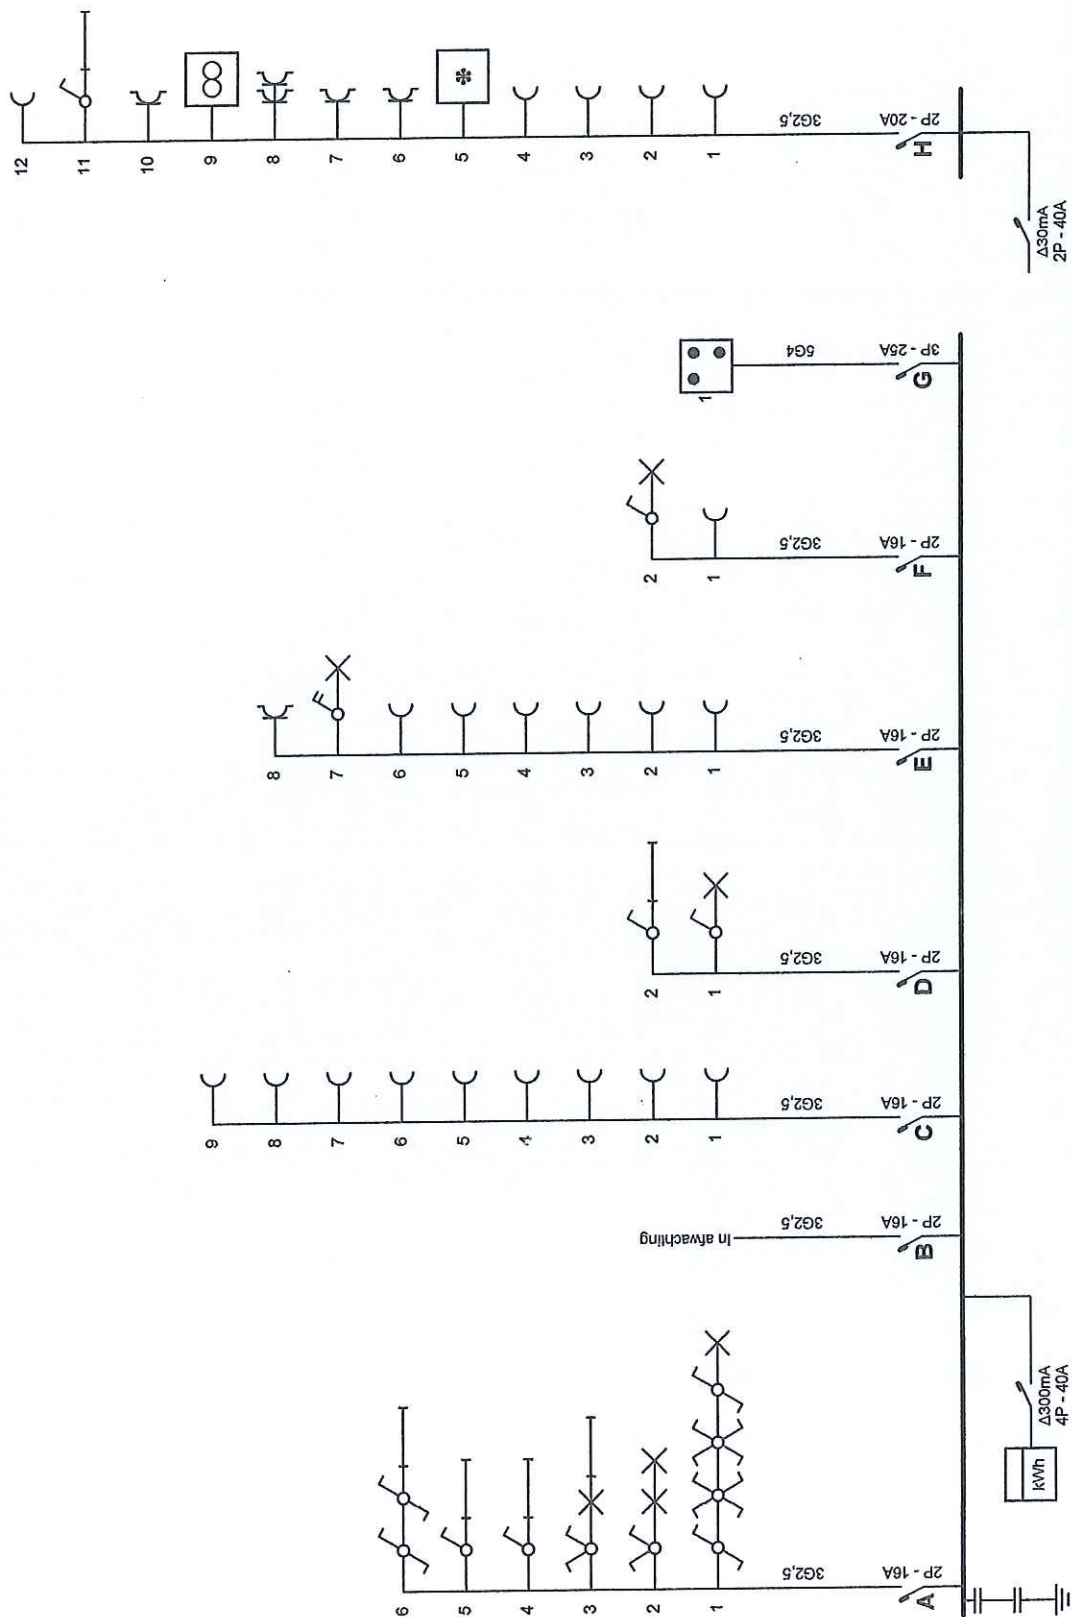

p. 1/4
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Plaats van de elektrische installatie

Karimi Sadegh
Deurnestraat 164 Bus 12
2640 Mortsel
Tel.: - GSM: +32484105744
Fax: -
e-mail: -

GACEG 160
Grand Amplitude / Organisme agréé
Badr Amri

12/6/21


[Signature]

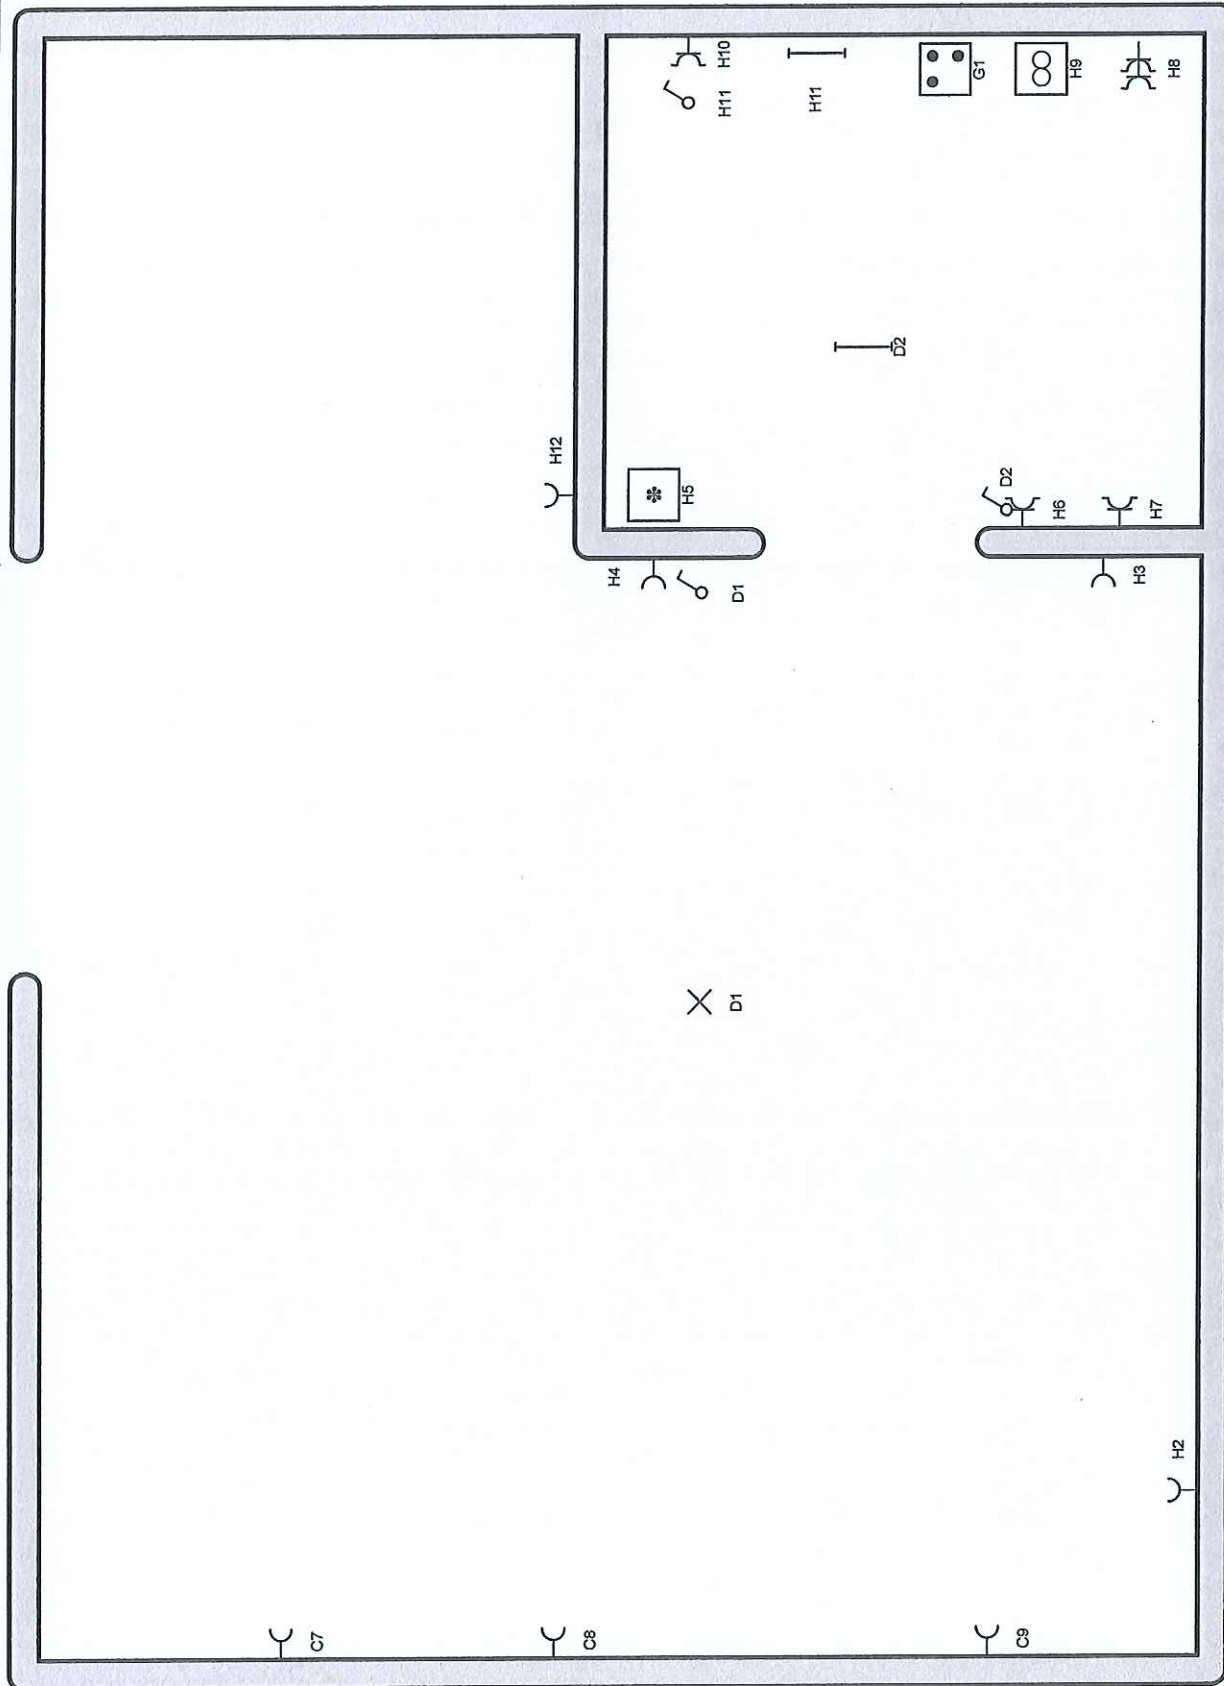

Plaats van de elektrische installatie

Karimi Sadegh
 Deurnestraat 164 Bus 12
 2840 Mortsel
 Tel.: - GSM: +32484105744
 Fax: -
 e-mail: -

12/6/12

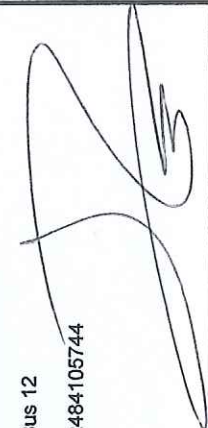


Installateur


Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

160

ACEG
 Electriciteitsinstallaties / Dynamische opbouw
 Badr Amri



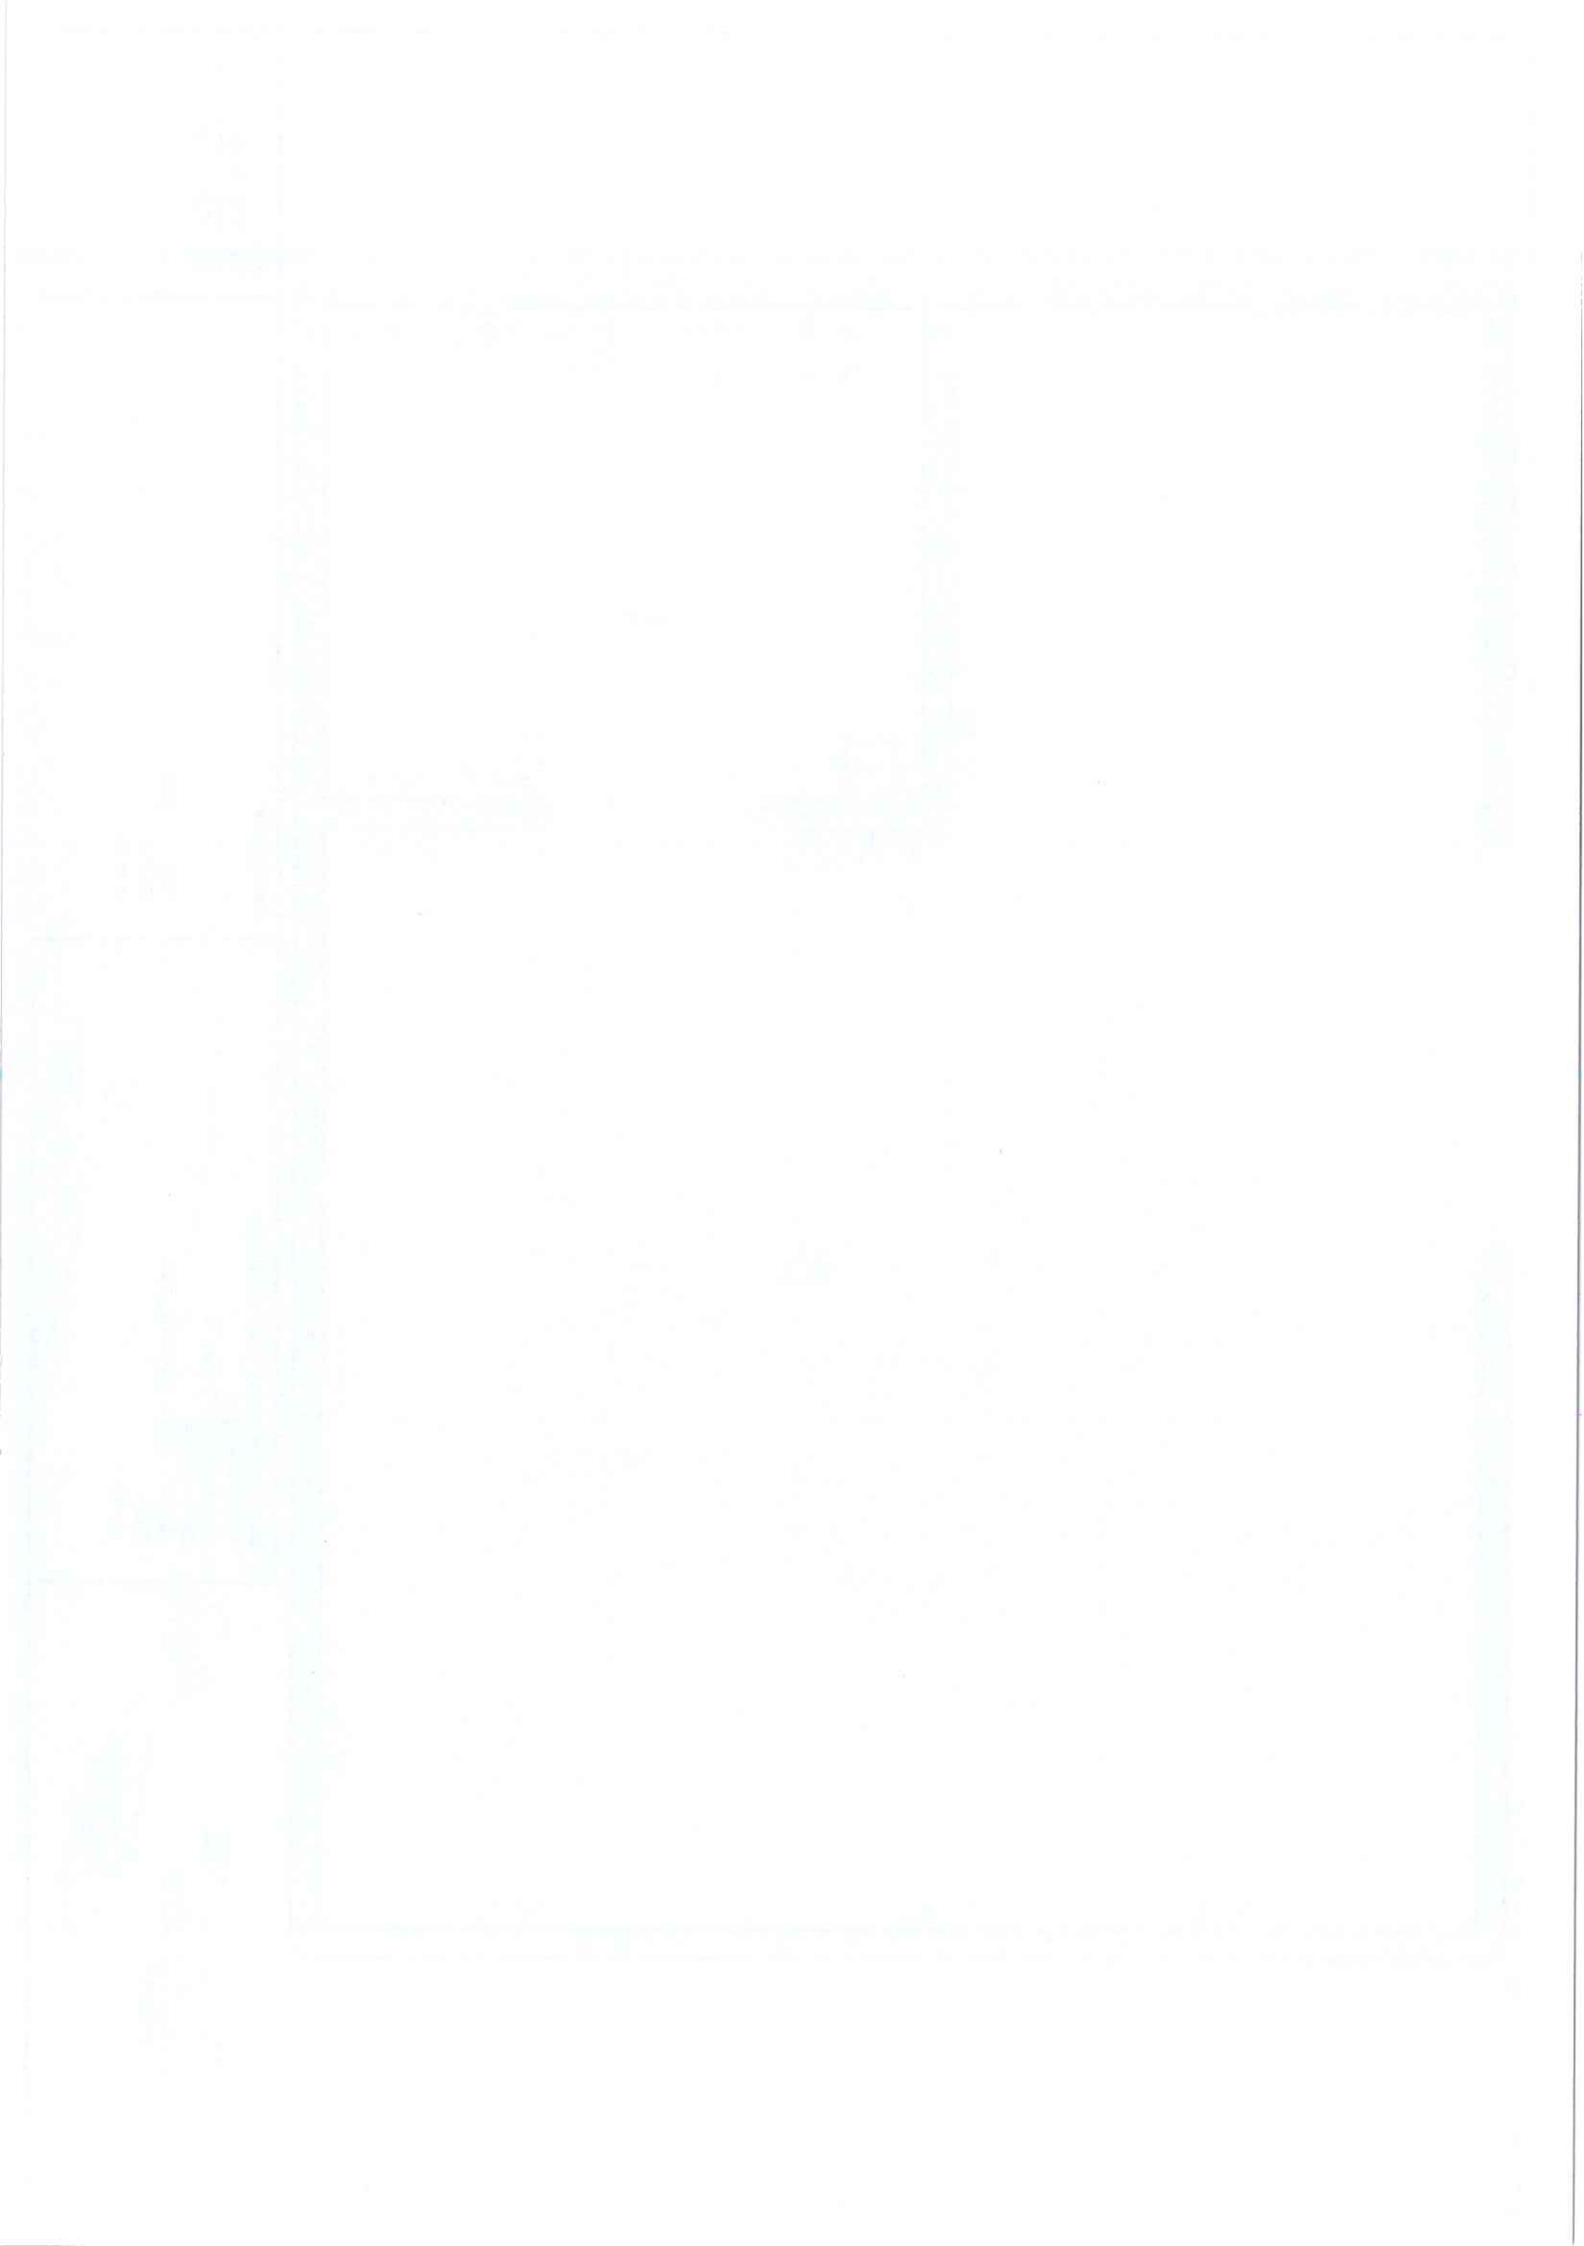

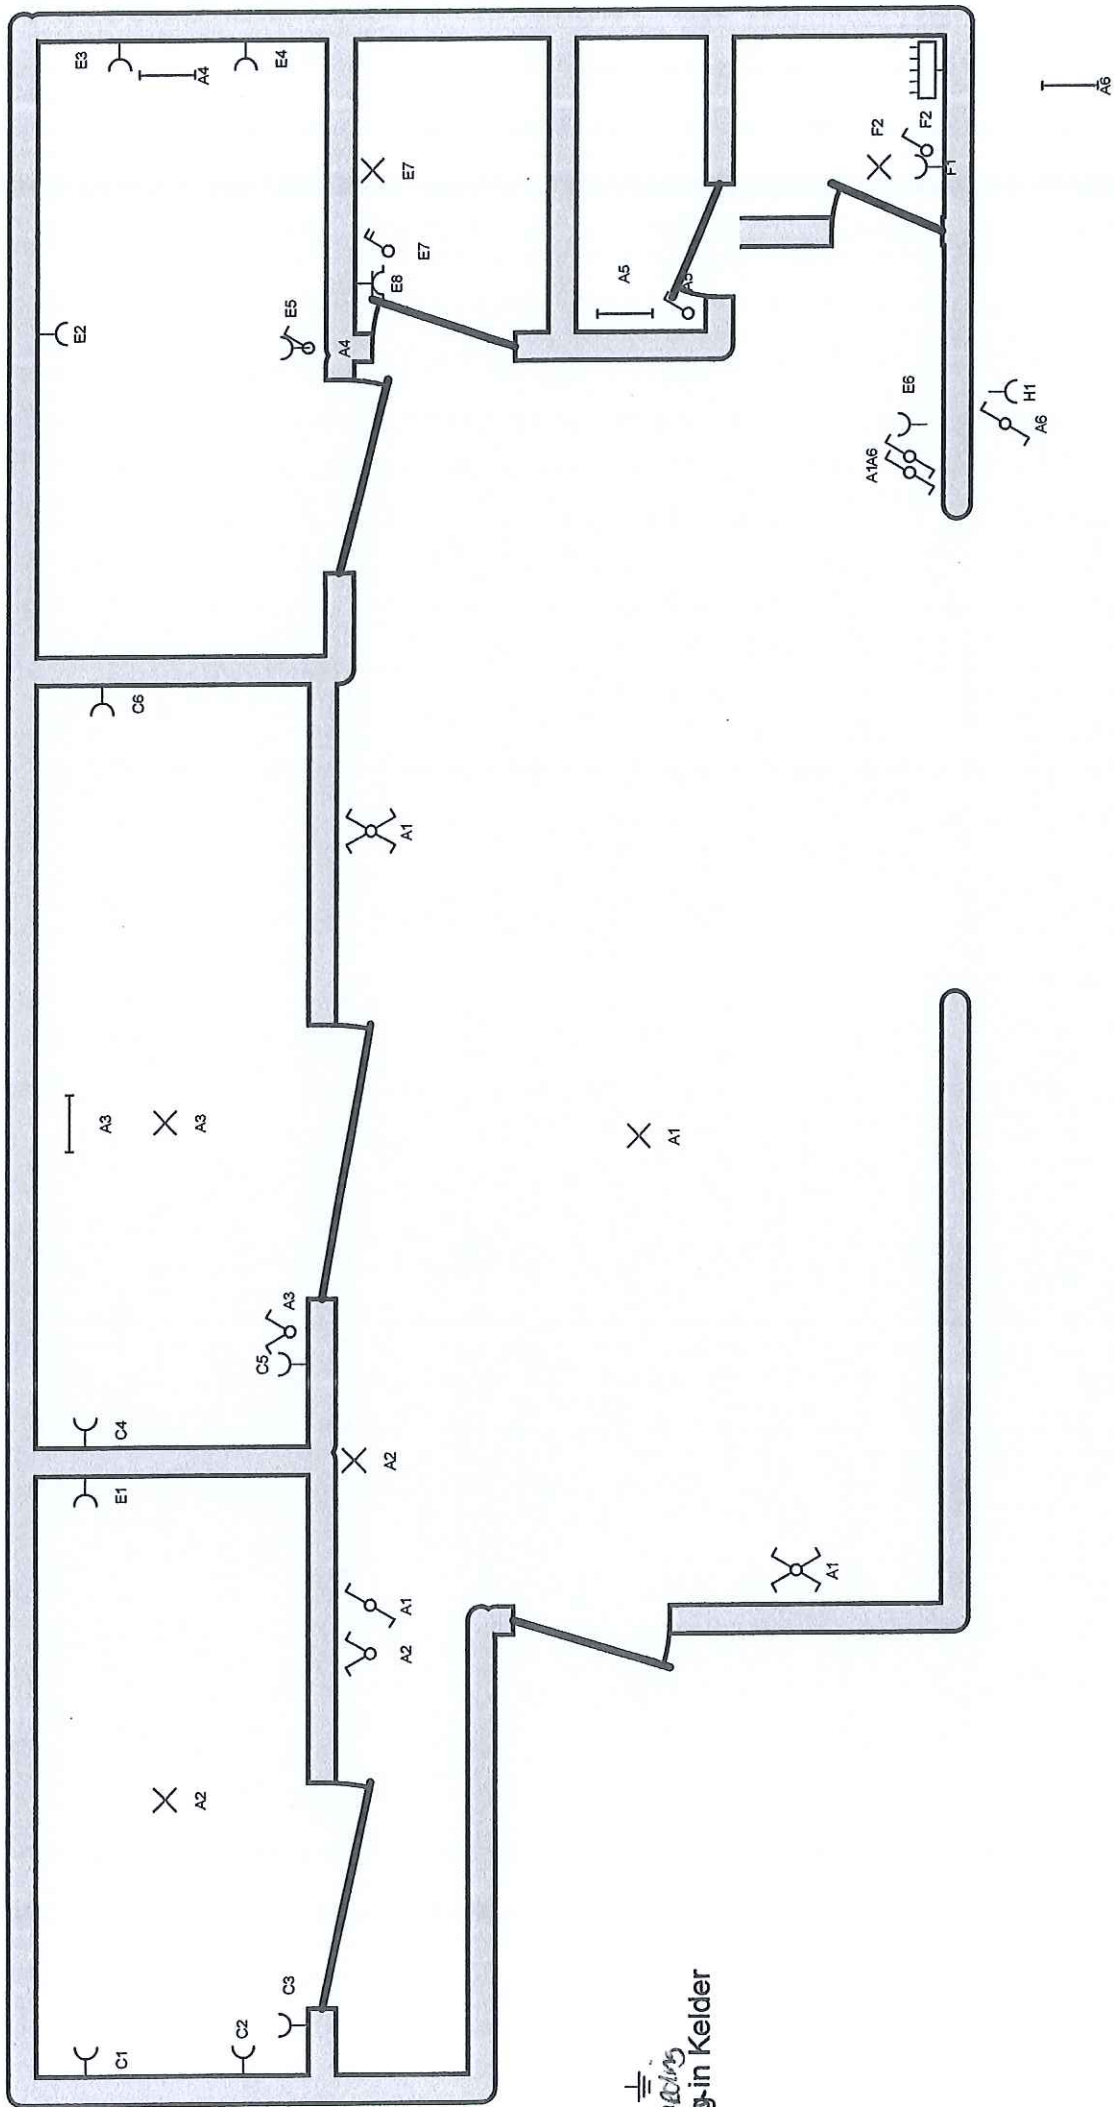

Plaats van de elektrische installatie

Karim Sadegh
Deurnestraat 164 Bus 12
2640 Morsel

Tel.: - GSM: +32484105744
Fax: - e-mail: -

[160]

GACEG
Badr Amri

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: - e-mail: -

p. 2/4
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

