


Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie De Roest d'Alkemadelaan 68 bus 2 8D, 2600 Berchem
Naam eigenaar jacquet
Adres eigenaar Peerlaarstraat 86, 2820 bonheiden
Type object appartement
EAN-code niet beschikbaar
Aard installatie bestaand
Doel onderzoek verkoop wooneenheid

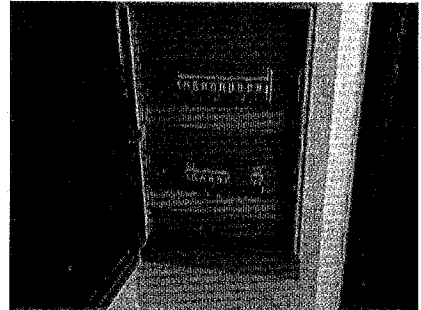

Het onderzoek is verricht op 26-2-2016 volgens artikel 271 en 276bis van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3N400 (3f + N)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	pen	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 & 30
\varnothing voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	6

Metingen

Ra / Zs (Ω)	0,07 /	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolati weerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. Nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar installatie: voor oct 1981
Zie schema's voor de omschrijving.

Besluit

De installatie is conform het AREI.


De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 26/2/2041, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 26/2/2016


Naam agentonderzoeker: Sofiane Zarki

Handtekening:

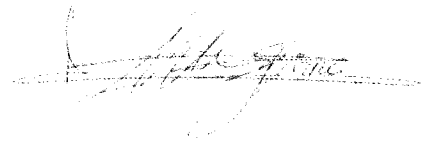

Beoordelingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

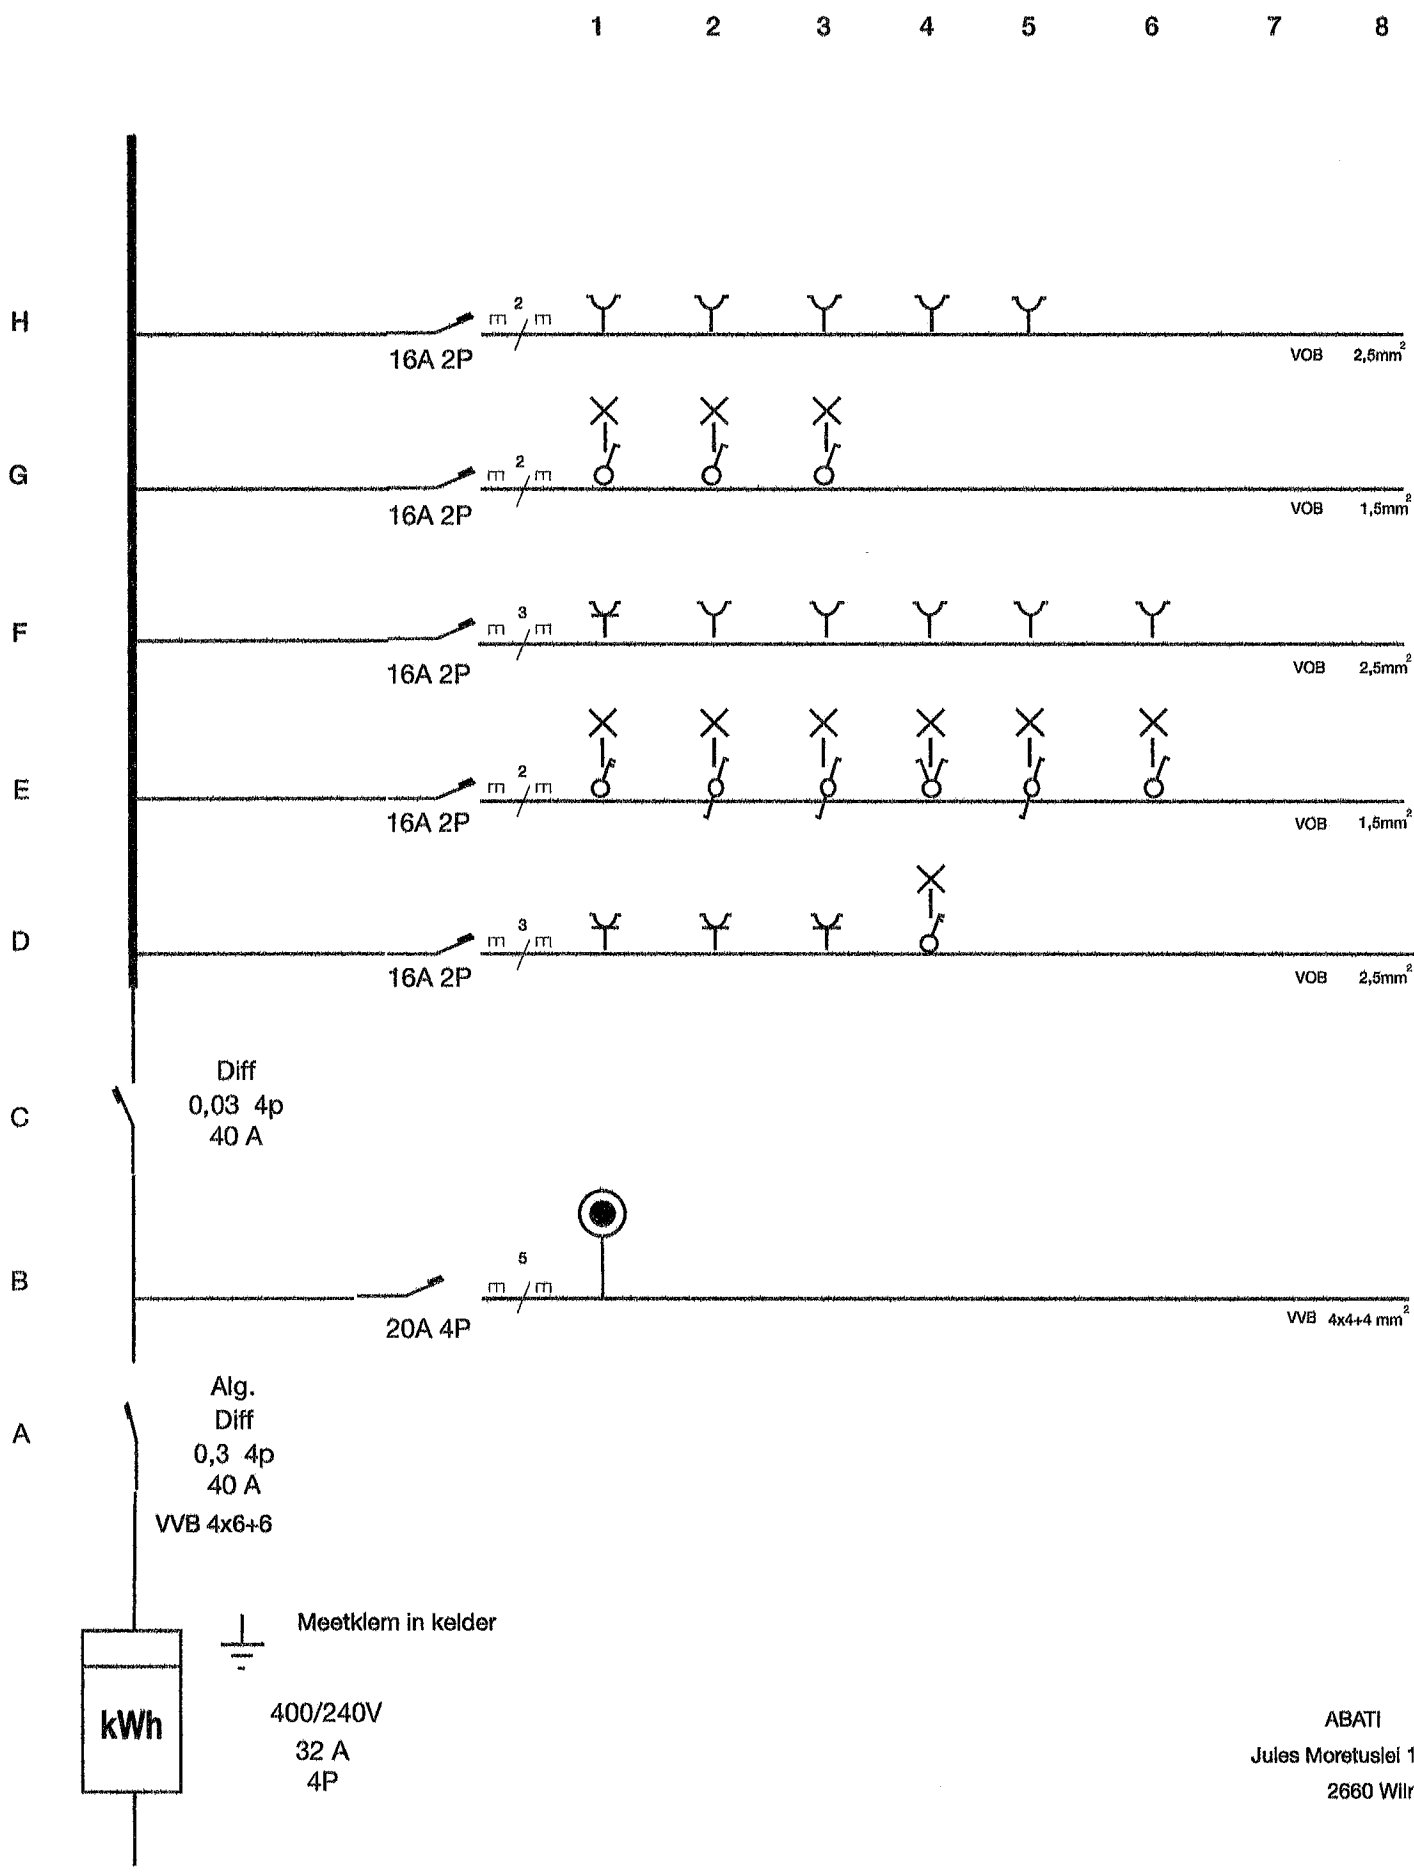


ABATI
 Jules Moretuslei 158
 2660 Wilrijk

Erkend Keuringsorganisme

 **Sofiane Zarki**
 KEURTECH vzw
 info@keurtech.be

Appartement 8D
 De Roest d'Alkemadelaan 2
 2600 Berchem

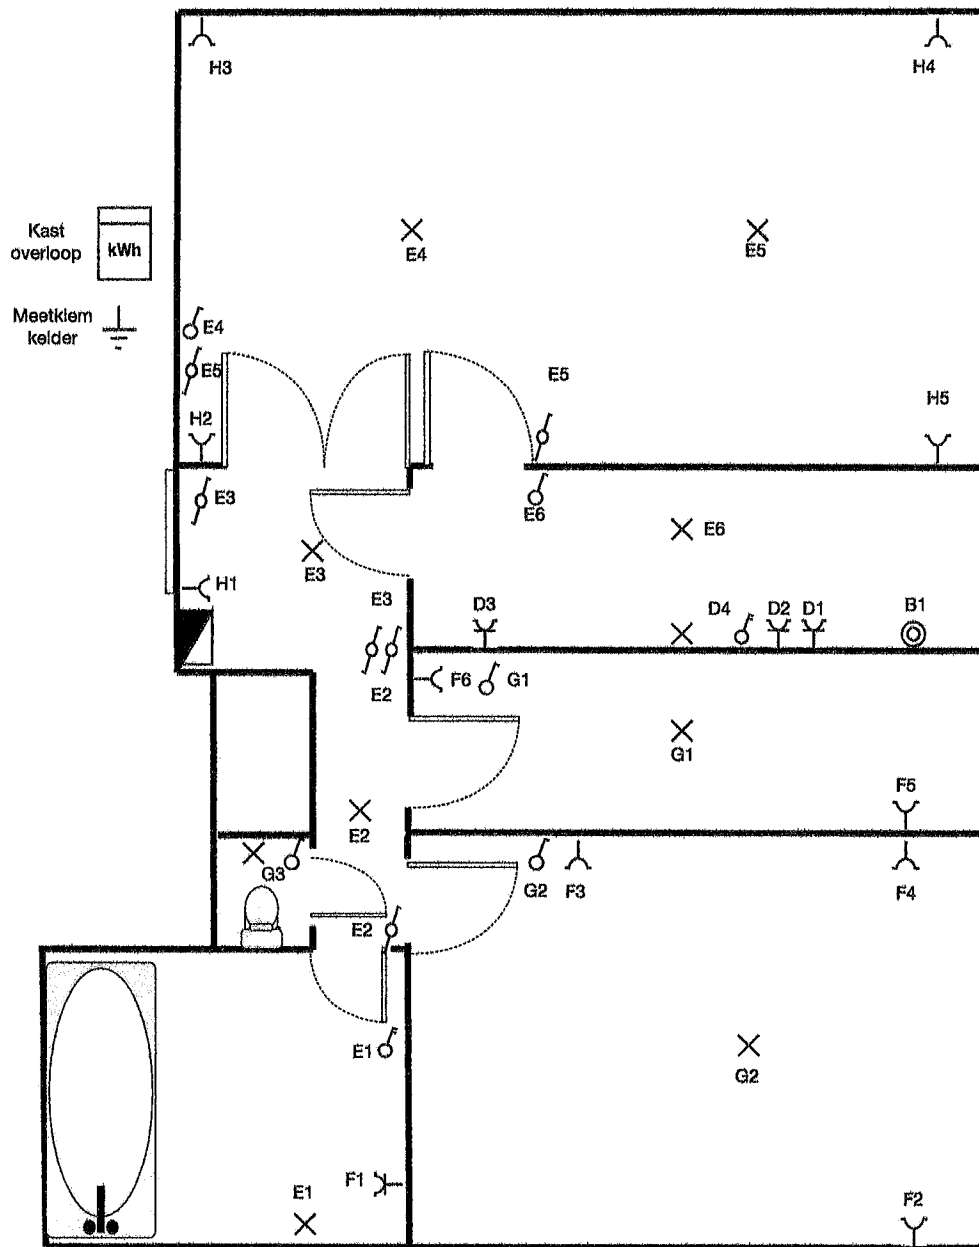

Erkend Keuringsorganisme



Sofiane Zarki
 KEURTECH vzw
 info@keurtech.be

ABATI
 Jules Moretuslei 188
 2660 Wilrijk

Appartement 8D
 De Roest d'Alkemadelaan 2
 2600 Berchem