

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 20/06/2025

Inspecteur: Yoshi Van den Eynden

Mentor: -

Installateur: BERCKMOES
INSTALLATIE TECHNIEKEN BVBA

ID-label: -

B.T.W. nr.: BE 0454 454 601

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481297

Datum verslag: 20/06/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Prins Albertlei
Huisnummer 33
Busnummer 4c
Postcode 2018
Gemeente ANTWERPEN
Land België

Eigenaar

Naam Driessens Mark
Straatnaam Prins Albertlei
Huisnummer 33
Busnummer 4c
Postcode 2018
Gemeente ANTWERPEN
Land België

Installateur

Naam BERCKMOES INSTALLATIE
BTW nr. TECHNIEKEN BVBA
Telefoonnummer BE 0454 454 601
E-mail 0495572210
bit1@telenet.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 54

Teller Nr. : 36023641



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 2

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A



Aantal kringen: 17

Ri algemeen: 4.69 MΩ

RE: 1.11 Ω

OK

OK

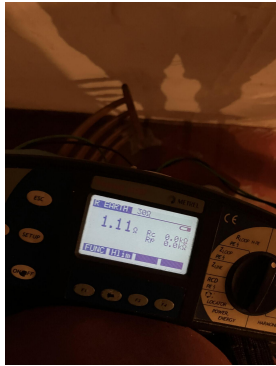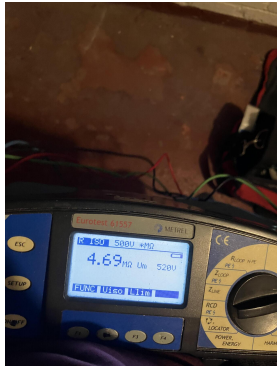

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	17	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 20/6/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 11:01 tot 11:37
De inspecteur Yoshi Van den Eynden

Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 20/6/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.














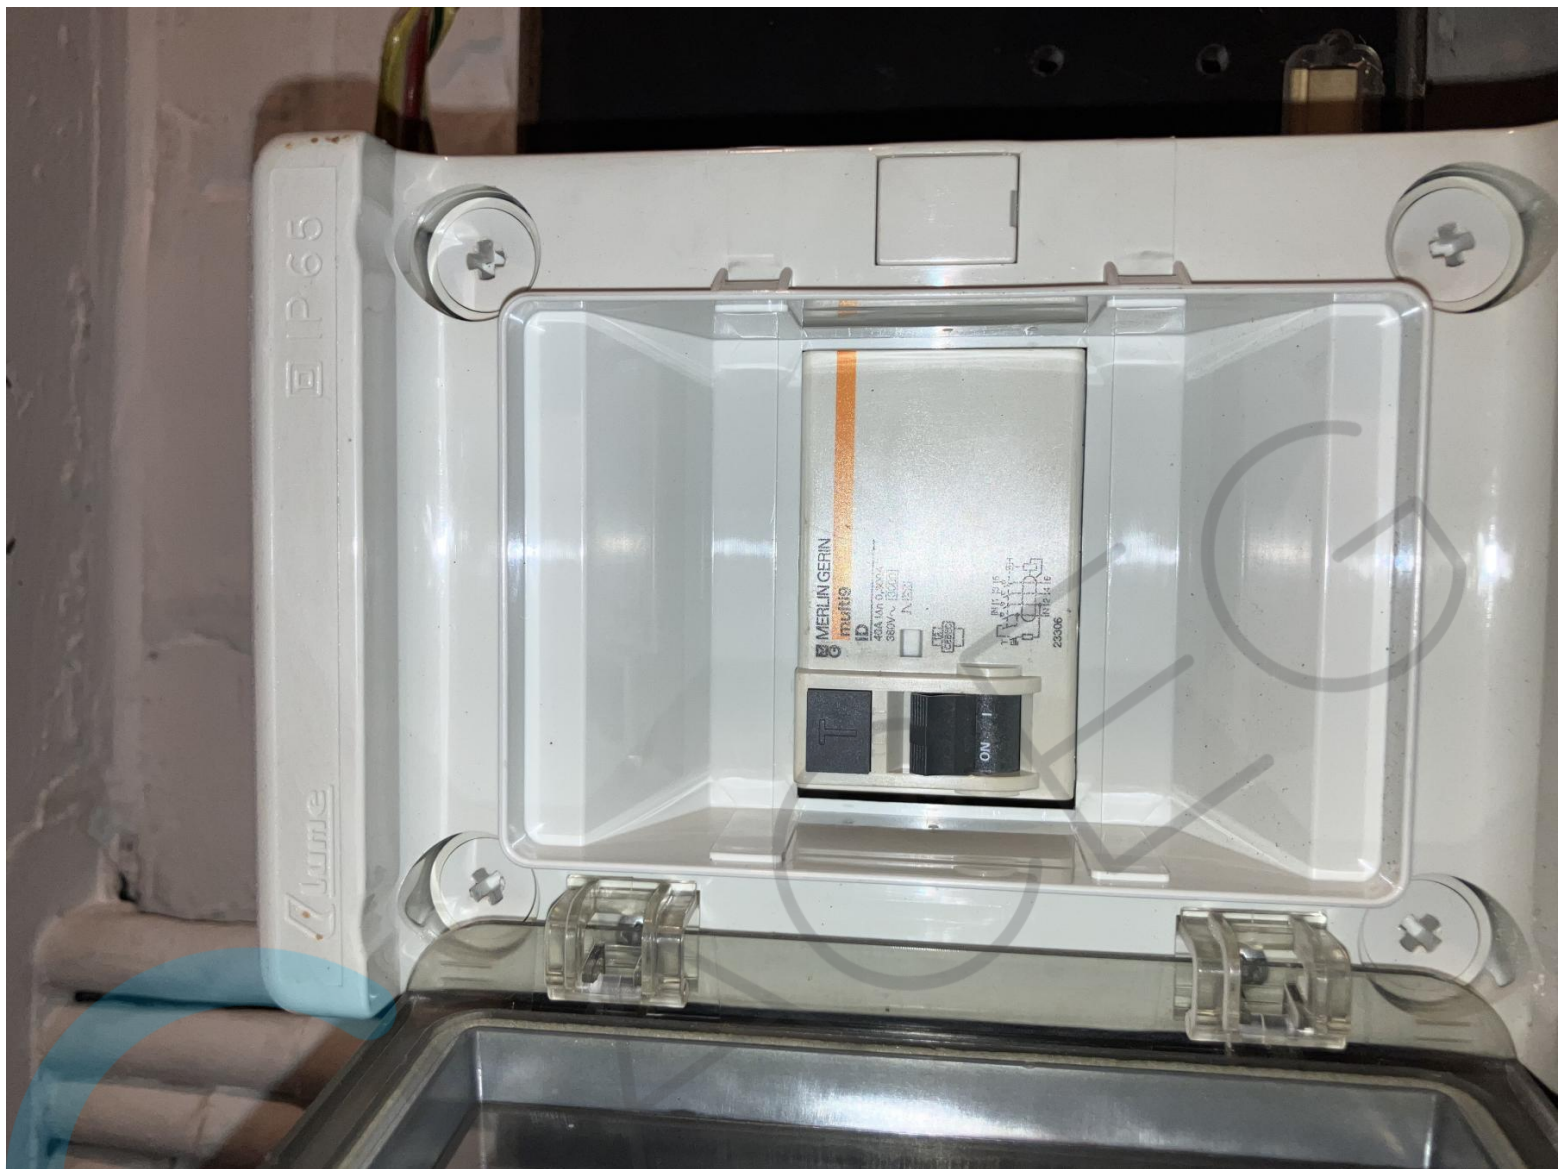



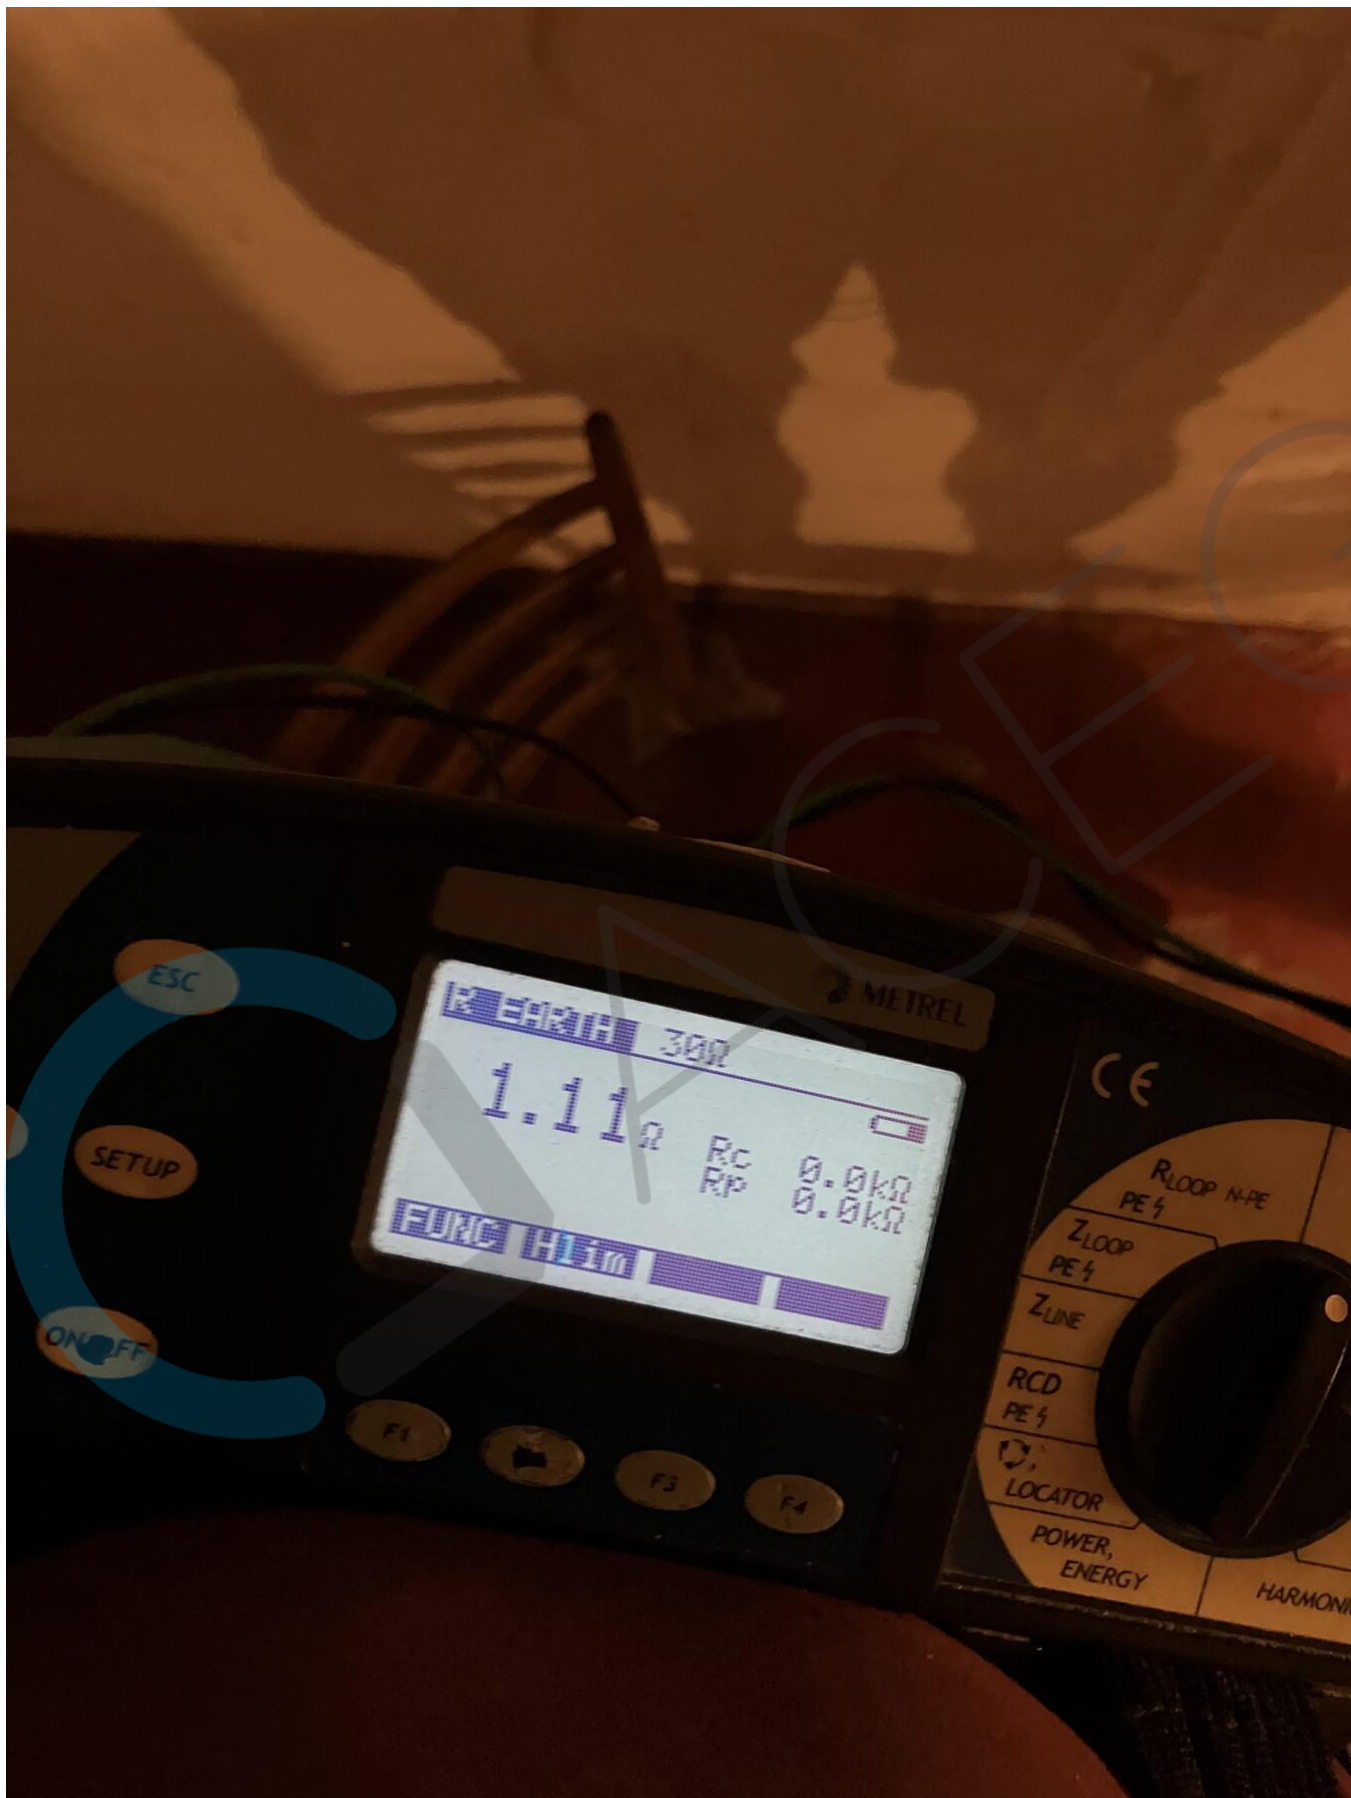



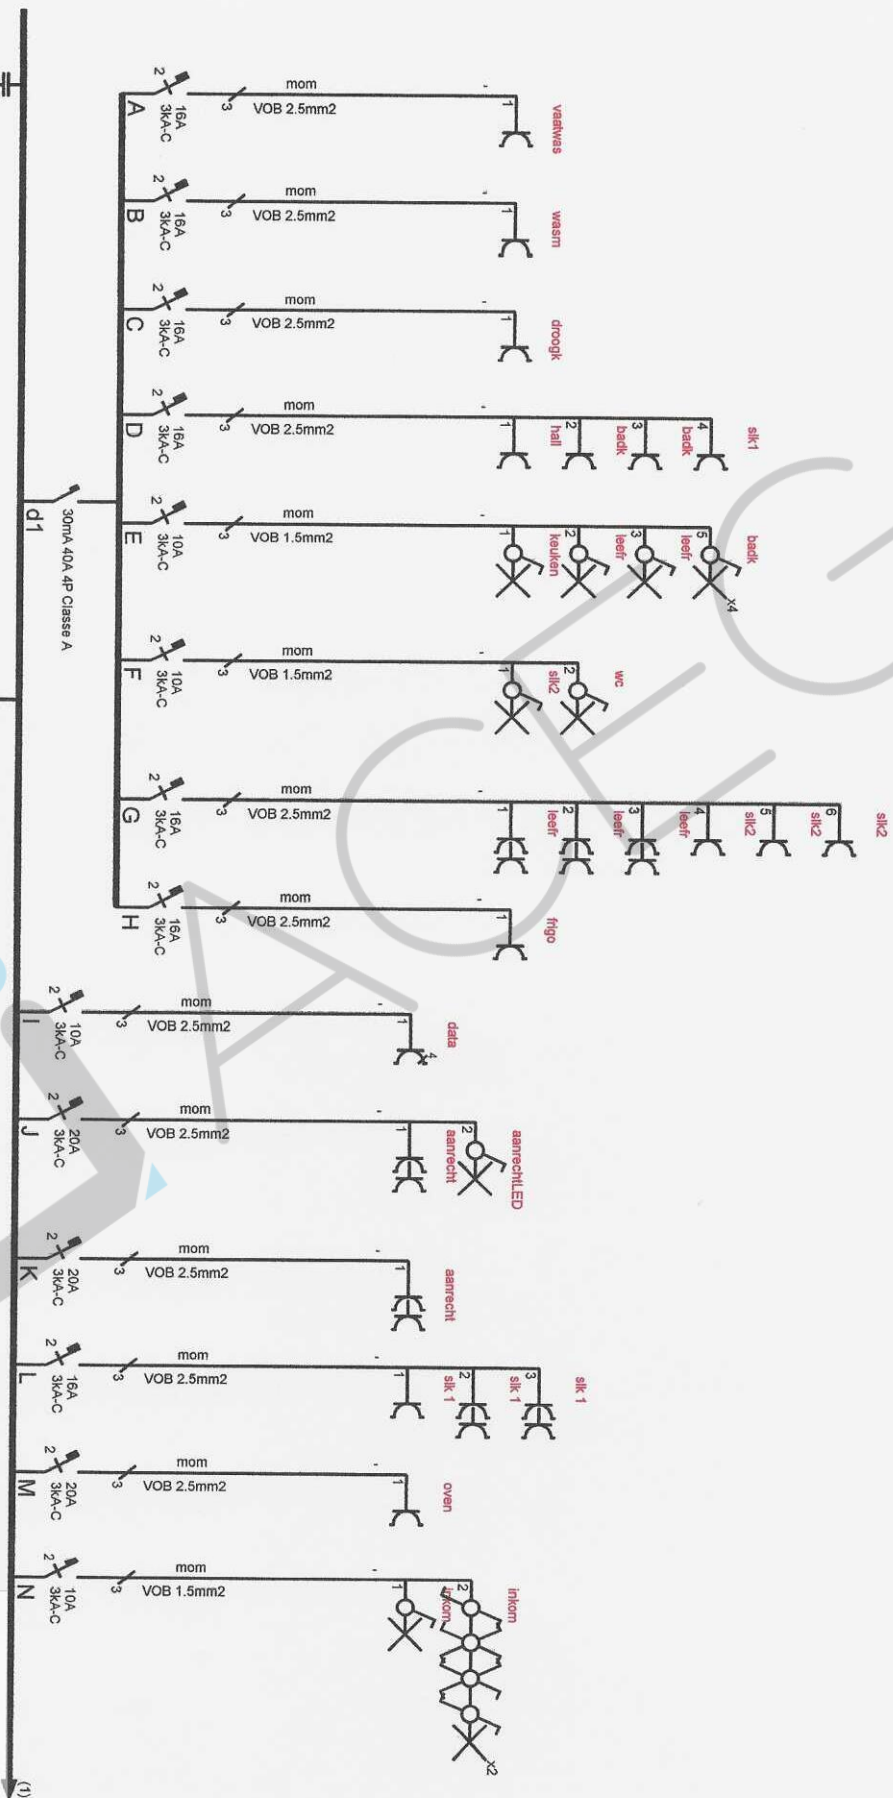

Afgev. erkend organisme

.. / .. / 2025

Driessens Mark

Prins albertlei 33 4C

2600 Berchem

Verantw. uitvoering

.. / .. / 2025


Berckmoes Installatie Technieken

Grensstraat 37

3140 Keerbergen

GSM 0495 57 22 10

BTW BE 0454 454 601





ACEG VZW #412

20/06/2025




Berckmoes Installatie Technieken
Grensstraat 37
3140 Keerbergen
GSM 0495 57 22 10
BTW BE 0454 454 601

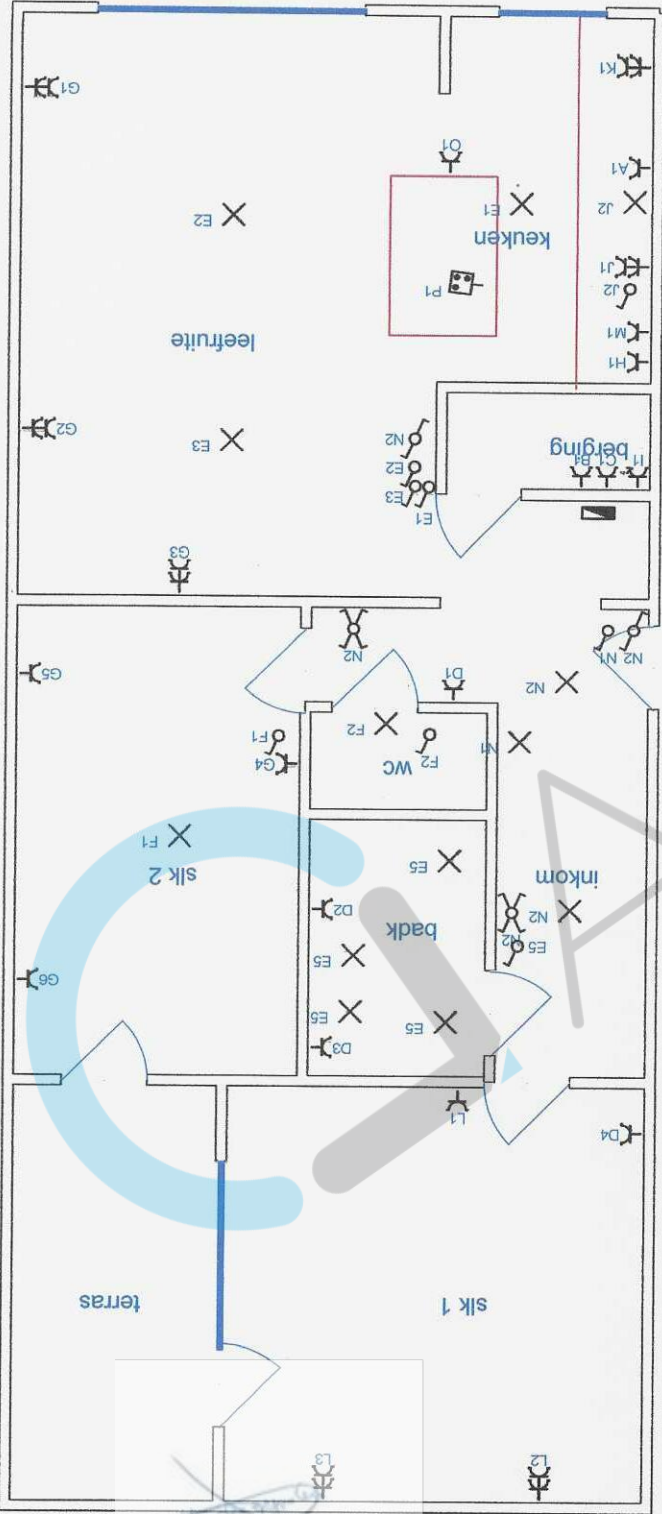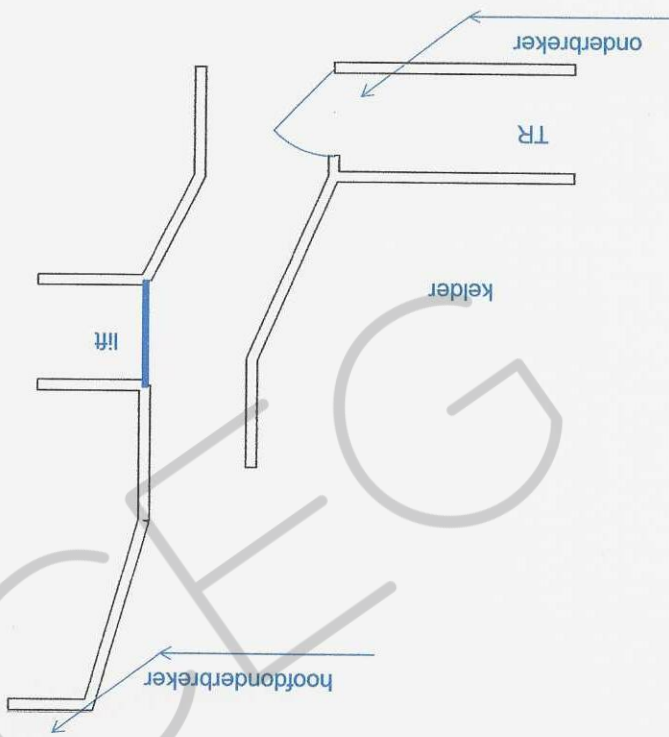

Yoshi Van den Eynden

AEG VZW - #412

20/06/2025

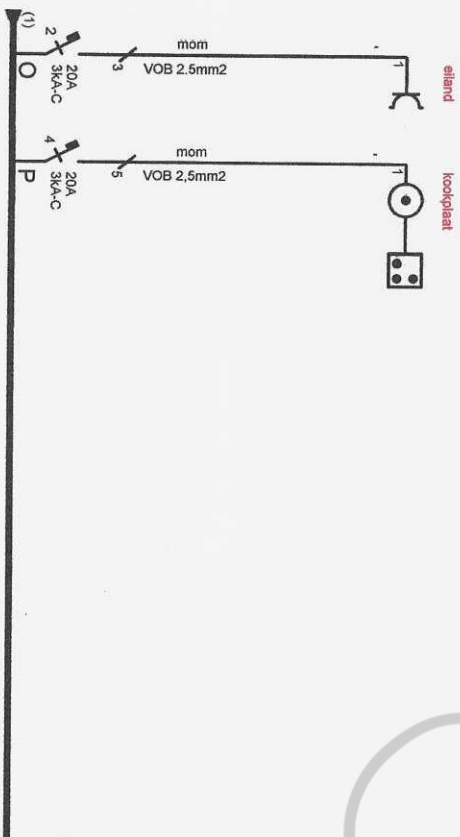

Afgev. erkend organisme

... / .. / 2025

Driessens Mark
Prins albertlei 33 4C
2600 Berchem

Verantw. uitvoering

... / .. / 2025

Berckmoes Installatie Technieken



Grensstraat 37
3140 Keerbergen
GSM 0495 57 22 10
BTW BE 0454 454 601

Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412

20/06/2025