

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 12/03/2021

Inspecteur: Nico Van De Vyver

Mentor:

Installateur: BERCKMOES INSTALLATIE
TECHNIEKEN BVBAID-label: Installateur: Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens
AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3. EK1.06

Klantreferentie:

B.T.W. nr.: BE 454 454 601

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest
ET61557

Serie Nr.: 19481253

Plaats van het onderzoek

Straatnaam borsbeeksebrug 5b
Huisnummer 5b
Busnummer 6f
Postcode 2140
Gemeente Borgerhout
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam borsbeeksebrug 5b
Huisnummer 5b
Busnummer 6f
Postcode 2140
Gemeente Borgerhout
Land België

Naam contactpersoon

BERCKMOES INSTALLATIE TECHNIEKEN
BVBA

Installateur

Naam BERCKMOES INSTALLATIE TECHNIEKEN
BVBA

Telefoon

0495572210

BTW nr.

BE 454 454 601

Gsm nr. (SMS)

Telefoonnummer

0495572210

E-mail

bit1@telenet.be

Type : woning

EAN : 541

Teller Nr.: : 894731

Aard onderzoek:

Herkeuring van huishoudelijke installaties van voor 1981 die bij het gelijkvormigheids- onderzoek of het
controlebezoek in overtreding zijn met de voorschriften volgens AREI boek 1 hoofdstuk 9.1.3.2. en 8.2.1. en 4.2.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 6

Isolatie: 6,72 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 17,4 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	Ok	Ok
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
3	C	16		2	-
2	C	20		2	-
1	C	40		2	-

Visueel nazicht (algemeen)

 OK NOKDirecte aanraking OK NOKIndirecte aanraking OK NOK

Aansluitingen

 OK NOKCorrecte schema's OK NOKschema in bijlage door Aceg vzw

Equipotentiale verbindingen

 OK NOK niet van toepassing in afwachting

Continuïteit

 OK NOKVerlichting / toestellen OK NOK NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O26 Op moment van controle konden wij geen aardingsmeting uitvoeren volgens de wettelijk voorgeschreven manier, een
vereenvoudigde meting werd tijdelijk uitgevoerd. Men dient een degelijke meting uit te voeren om een definitief standpunt in
te nemen over de aardingsweerstand. De waarde van de vereenvoudigde meting is:

O27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 12/3/2046
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) één-draads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Nico Van De Vyver

De werknemer,



Nico Van De Vyver
ACEG VZW - #137

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be


02 880 88 90



BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 12/3/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



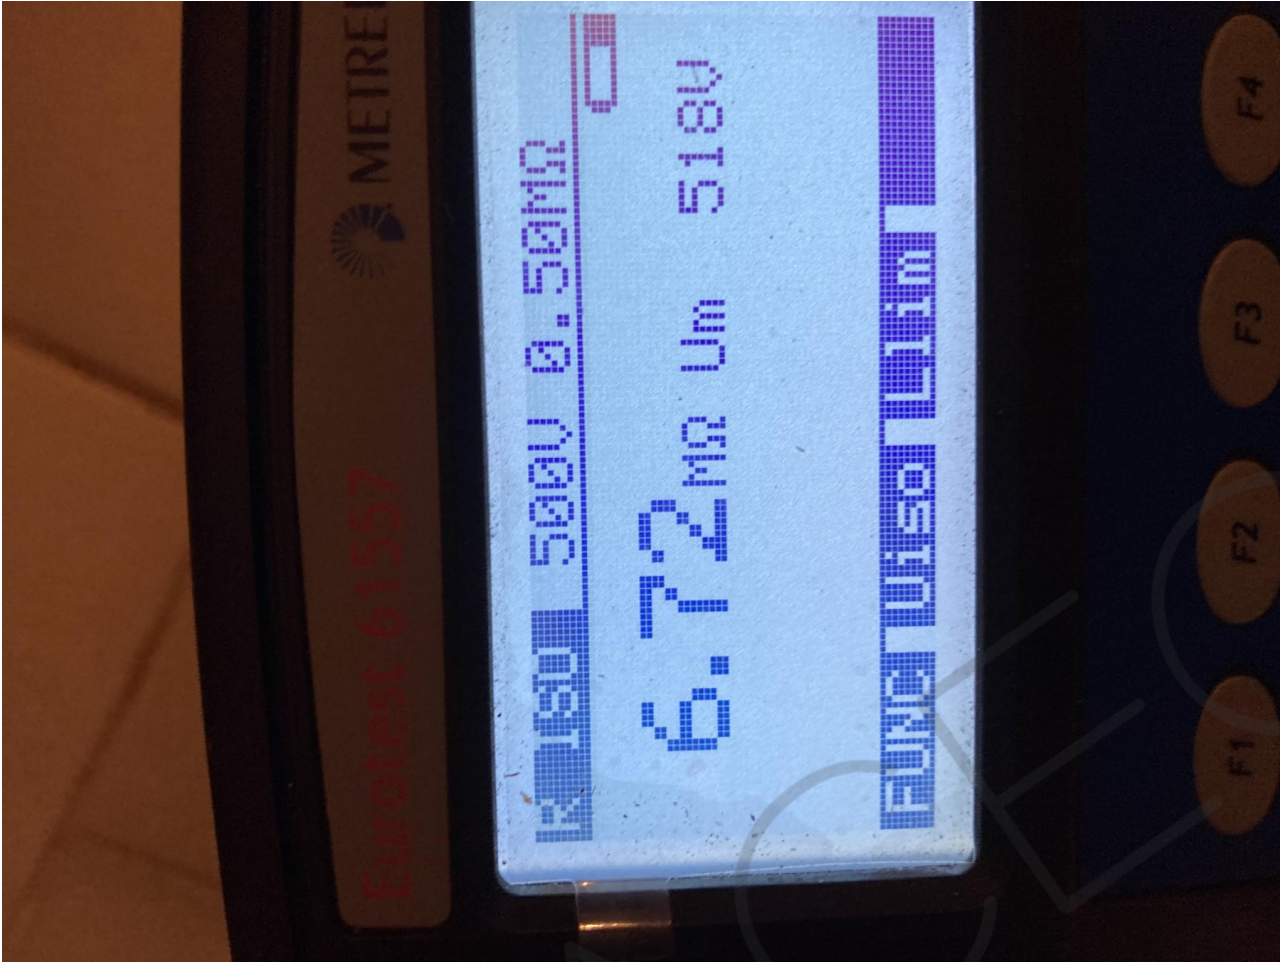

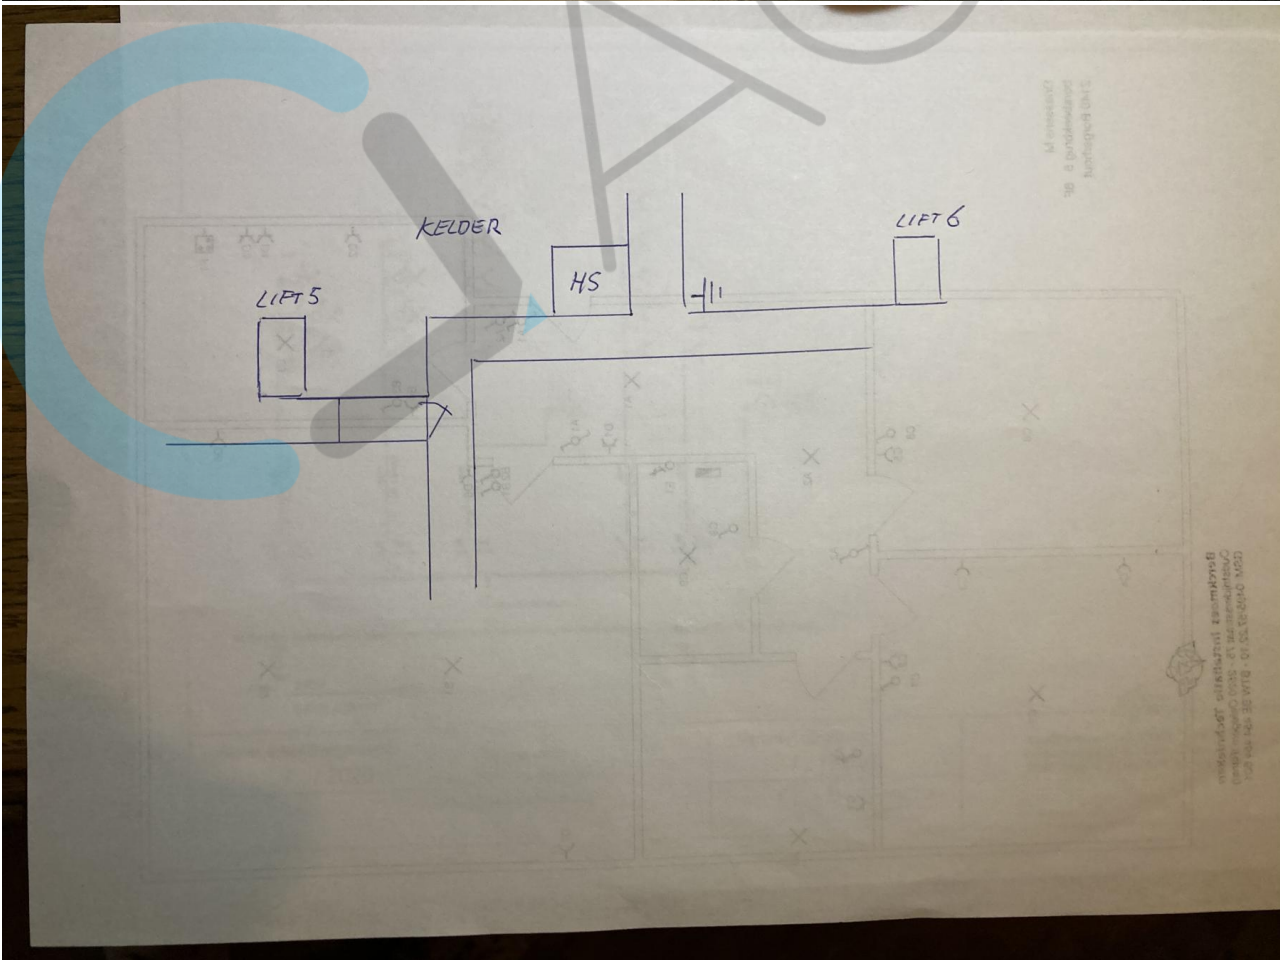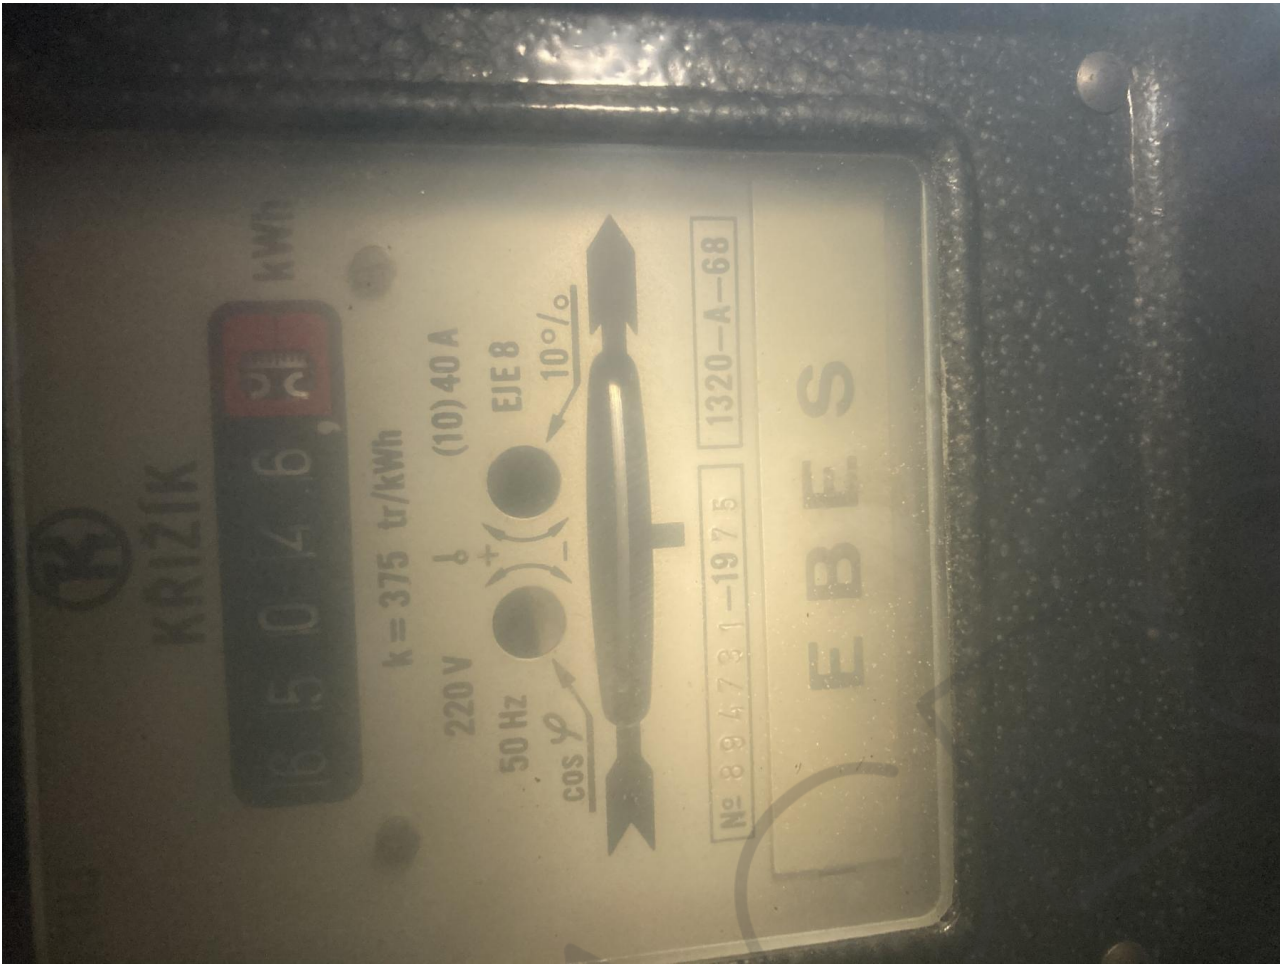

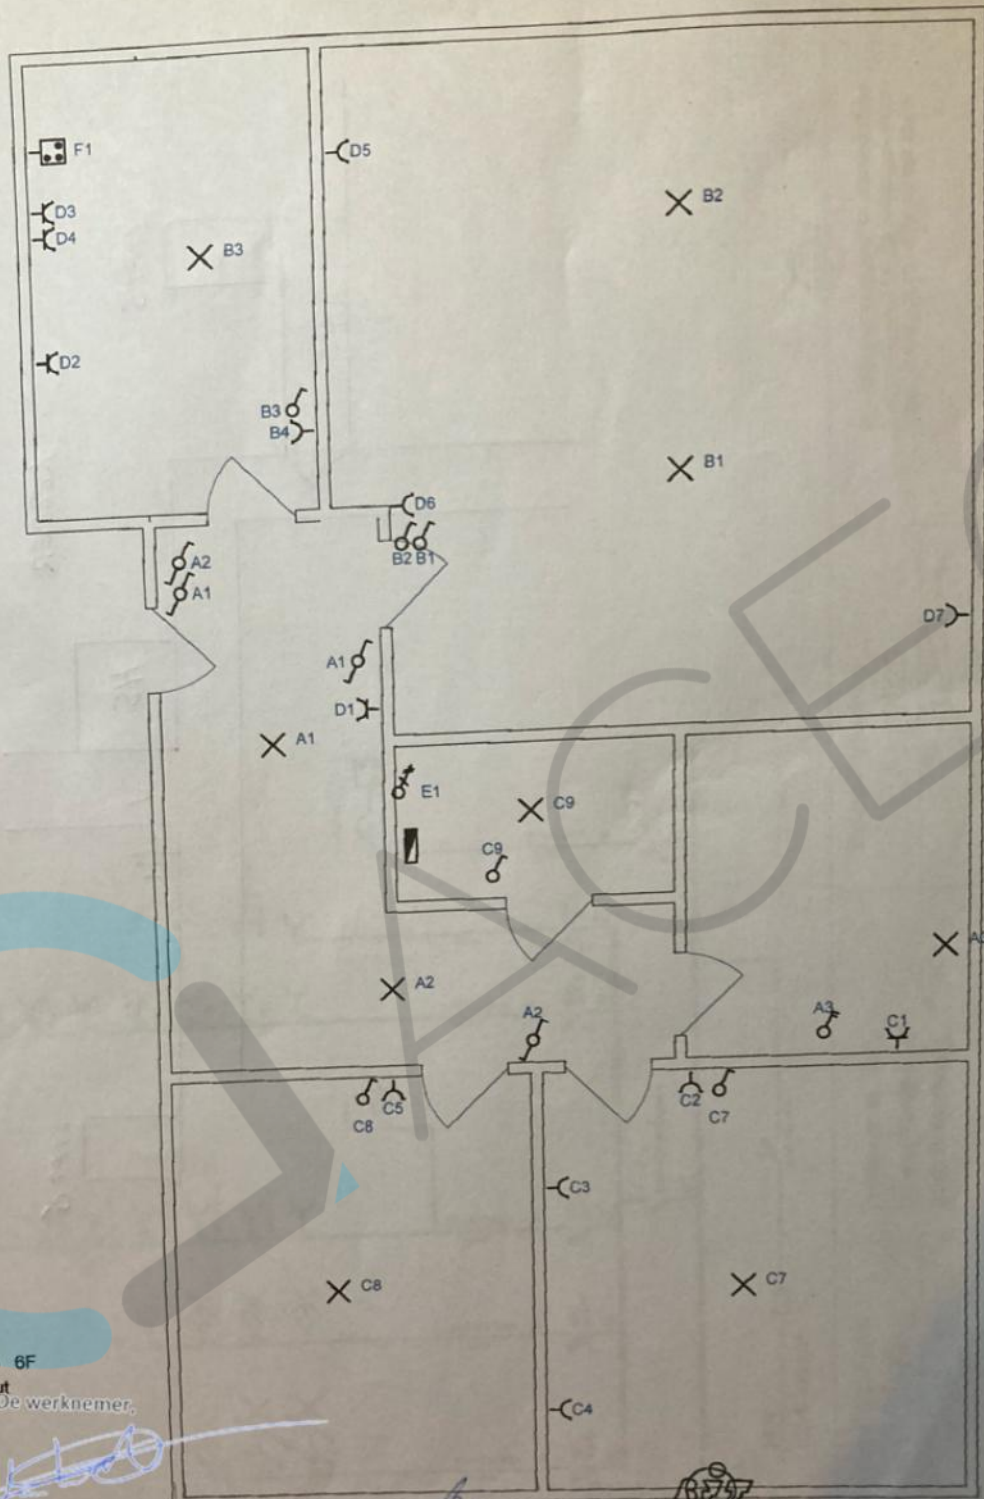

Driessens M
borsbeekbrug 5 6F
2140 Borgerhout

De werknemer,

Nico Van De Vyver
ACEG VZW - #137

Berckmoes Installatie Technieken
Oudstrijdersstraat 75 - 2520 Oelegem (Ranst)
GSM: 0495/57.22.10 - BTW BE 454 454 601

