



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitationezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 202188 1744/ANJ

N 053751

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

14

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: IMPEM

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: IMPEM Naam, Voornaam: APP. GLU LINKS
Adres: MARCEL AUBERTIN STRAAT 62
Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: 2600 BERCHEN
BTW nr.: BE Tel.: / /

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ ① Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☒ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwaren	☒ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art	☒ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN																☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 2066056	Meterstand dag:		nacht:													☐ kWh excl. nacht meter:	
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A):	☐ 20	☐ 25	☐ 32	☐ 40	☐ 50	☐ 63	☐ 80	☐ 100								nr.:	Meterstand:
	Ontworpen voor U _N :	☒ 230V	☐ 3x230V	☐ 3N400V													Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A):	☐ 20	☐ 25	☐ 32	☒ 40	☐ 50	☐ 63	☐ 80	☐ 100								☐ aardingslus	☐ pen / baar
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord:	4	X	4	mm ²	Type:	BEZEMIN										☒ BEZEMIN	
	Algemene differentieelstroominrichting:	40	A /	3	mA	Aantal borden:	2	Aantal eindstroombanen:	2									
	☒ Zie bijlage																	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☐ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ >/doorsnede ☒ Schema's
☐ Aardingsweerstand: 172 ☐ Algemeen isolatieniveau: MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☐ werd verzegeld ☒ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		
☒ Nihil		Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen		Visum:
☒ Nihil		

Besluit(en):

☐ De nieuwe installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.
☒ De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 06/04/2009

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: MUYS HONDT 100 Agent nr.: 2182

Datum: 06/04/2009

Voor de directeur generaal: Handtekening

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): ☒ Ééndraadsschema(s): 1

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



ééndraadsschema :

Marcel Aubertinlar 67

Postnr : 2600..... Gemeinde: Reichheim

licht living
t hall

2x 25mm² 16A

... X ... mm² ...

.... x mm²

6

1 polig
In ...

Voeding bord
2 x 4 mm²

Δ 3.0 mA

I polig
 InA
 Type A...
 ΔmA

Het erkend controleorganisme

AIB - Vincotte Belgium vzw

Agentbezoeker: Naam: IVO Muijsmond
Agentnr.:

VINCOTE

Ivo Muyschondt Agentnr.:
..... Inspecteur
0477/521824

Handtekening :

06 APR. 2009

De eigenaar

Naam: Imbens David

Datum :/...../.....

Handtekening



De verantwoordelijke voor de uitvoering van de werken


Naam :

BTW nr. :

Cl. nr. :

Opgesteld op : voor:

Datum :/...../..... Handtekening

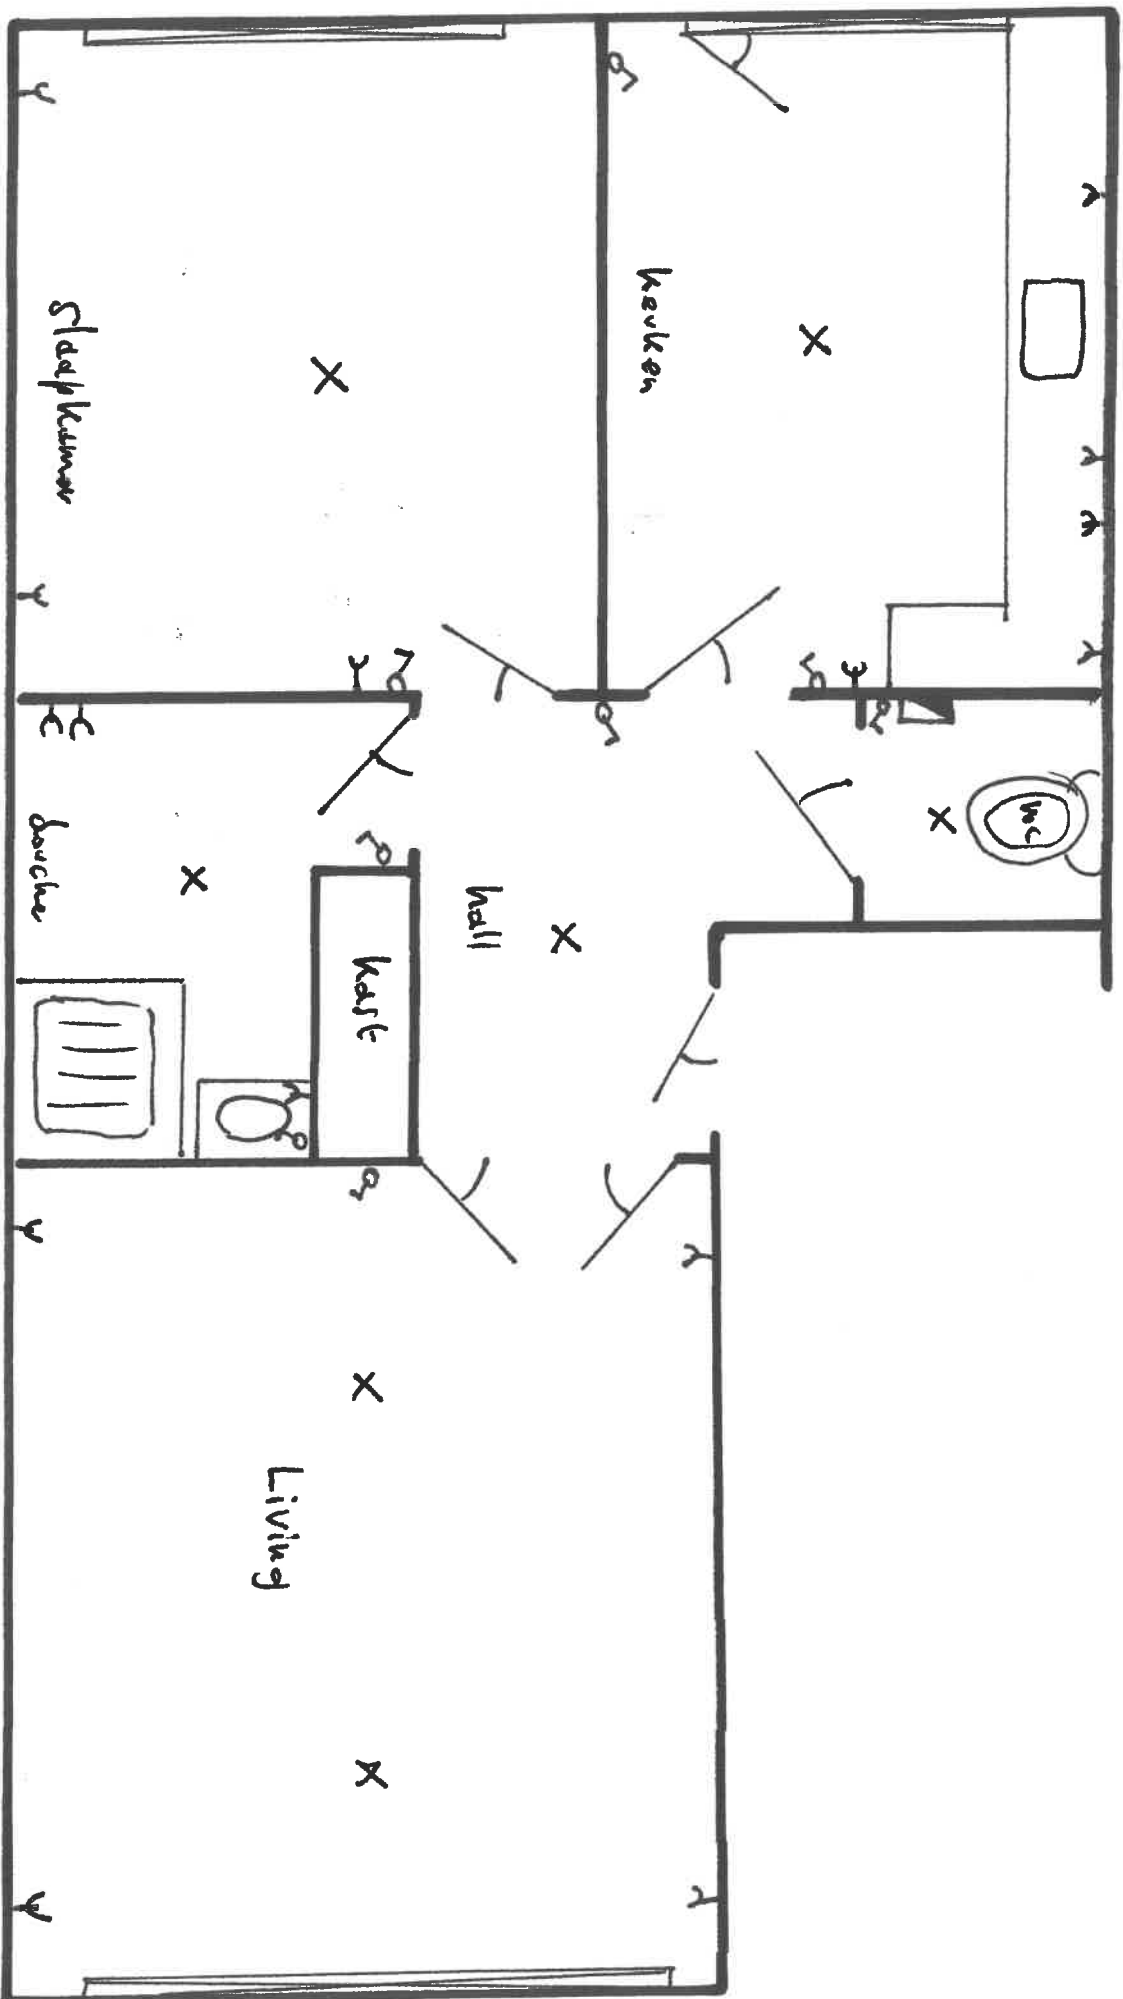

Ivo Muijsshoof
Inspecteur
0477/52 82.12

06 APR. 2009

Impens Budin
Marcel Aubertin laan 67
2600 Berchem



Maxel Aubertin 1447
Post nr : 2600 Gemeinde: Birschen

Adres van de installatie: Marcel Averbukhinlaan 67
Post nr : 2600 Gemeente: Breda

[illegible]

.... **x** mm²


6

.....mA

DC APR. 2009



Datum : Handtekening :

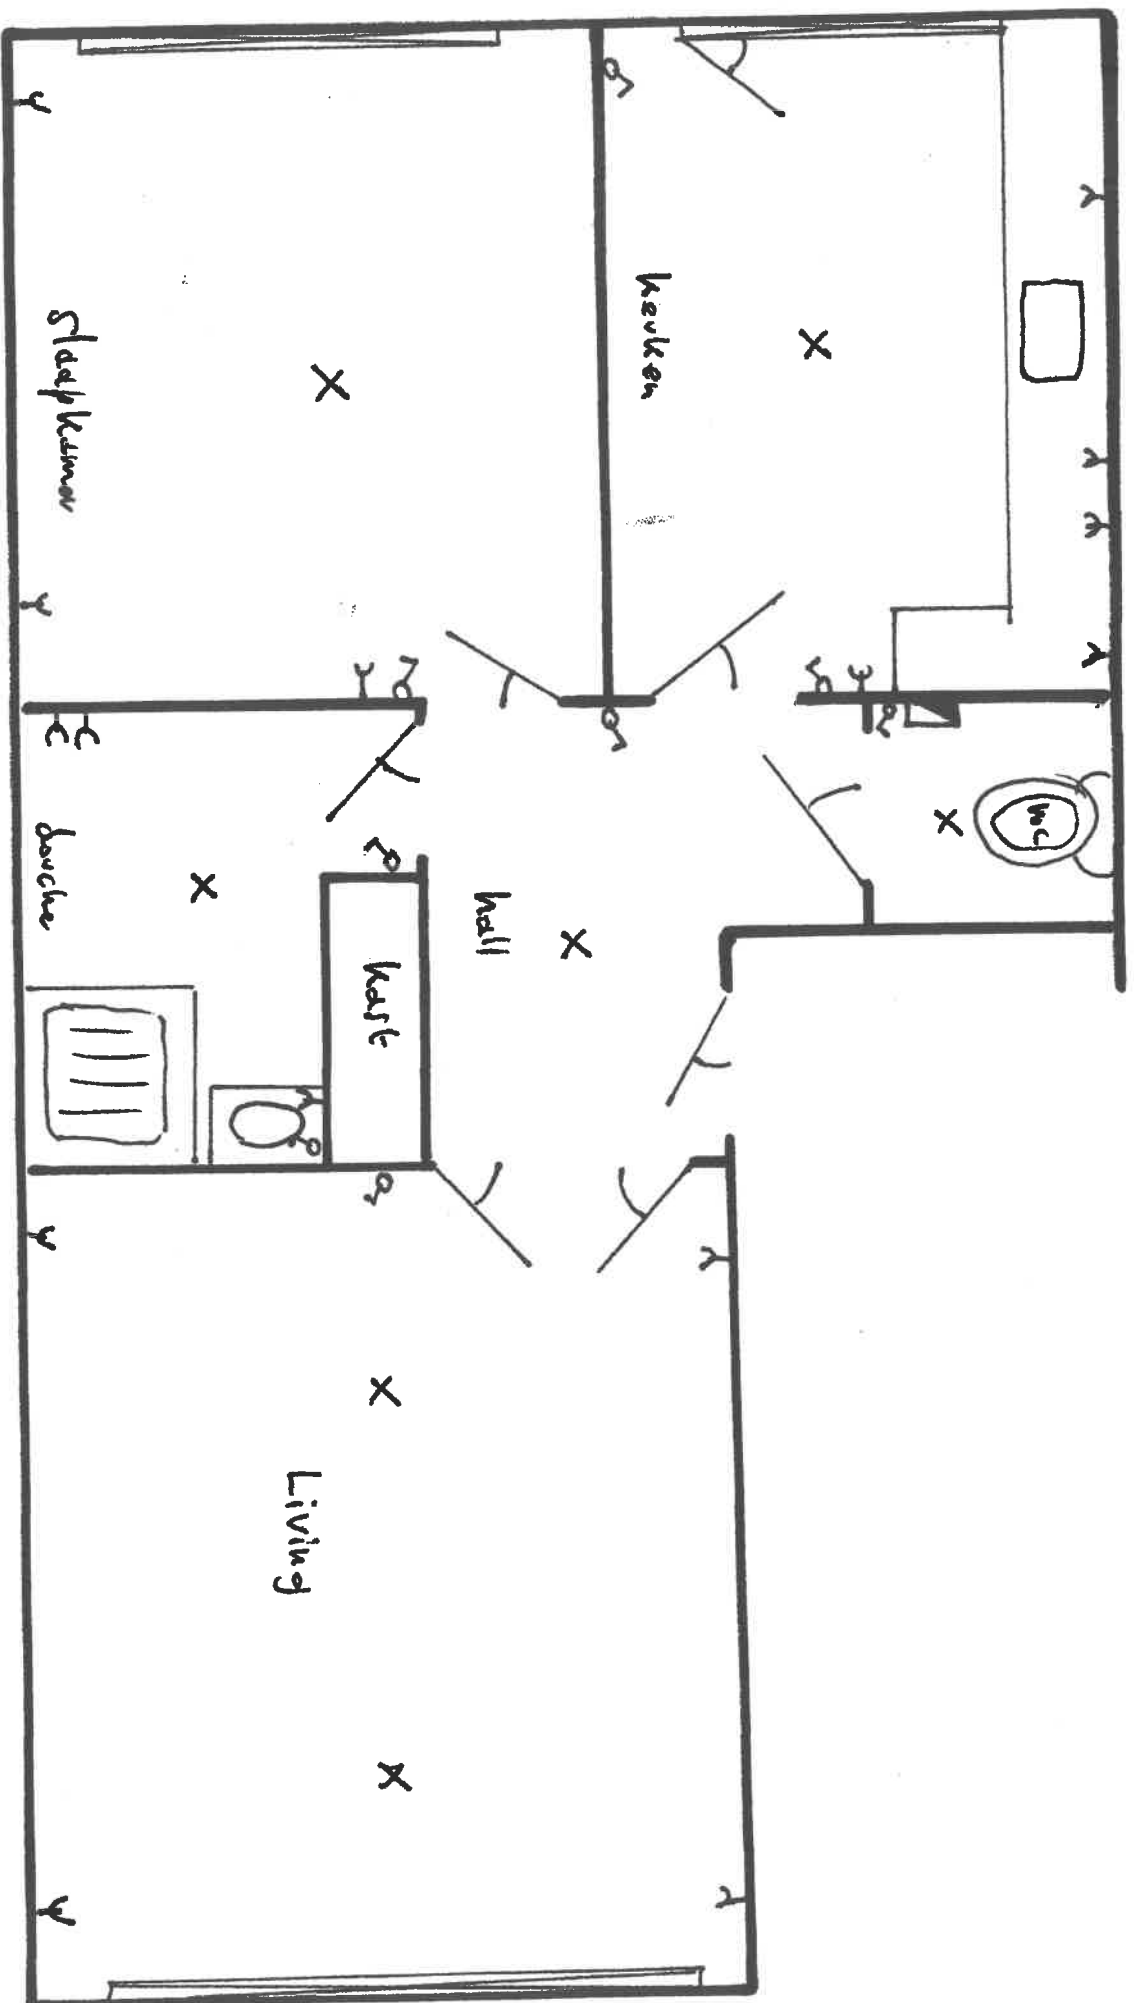

Tuin X Teras



 Ivo Muyshondt

 Inspecteur

 0477/52 82-42

 06 APR. 2009

Impens Budin

 Marcel Auburbin laan 67

 2600 Berchem