




ELECTRO
BROSENS - VAN DYCK BVBA
 Peepolderlaan 13 - 2910 Essen
 BTW: BE 0461 030 805
 Tel./Fax: 03-677 39 59

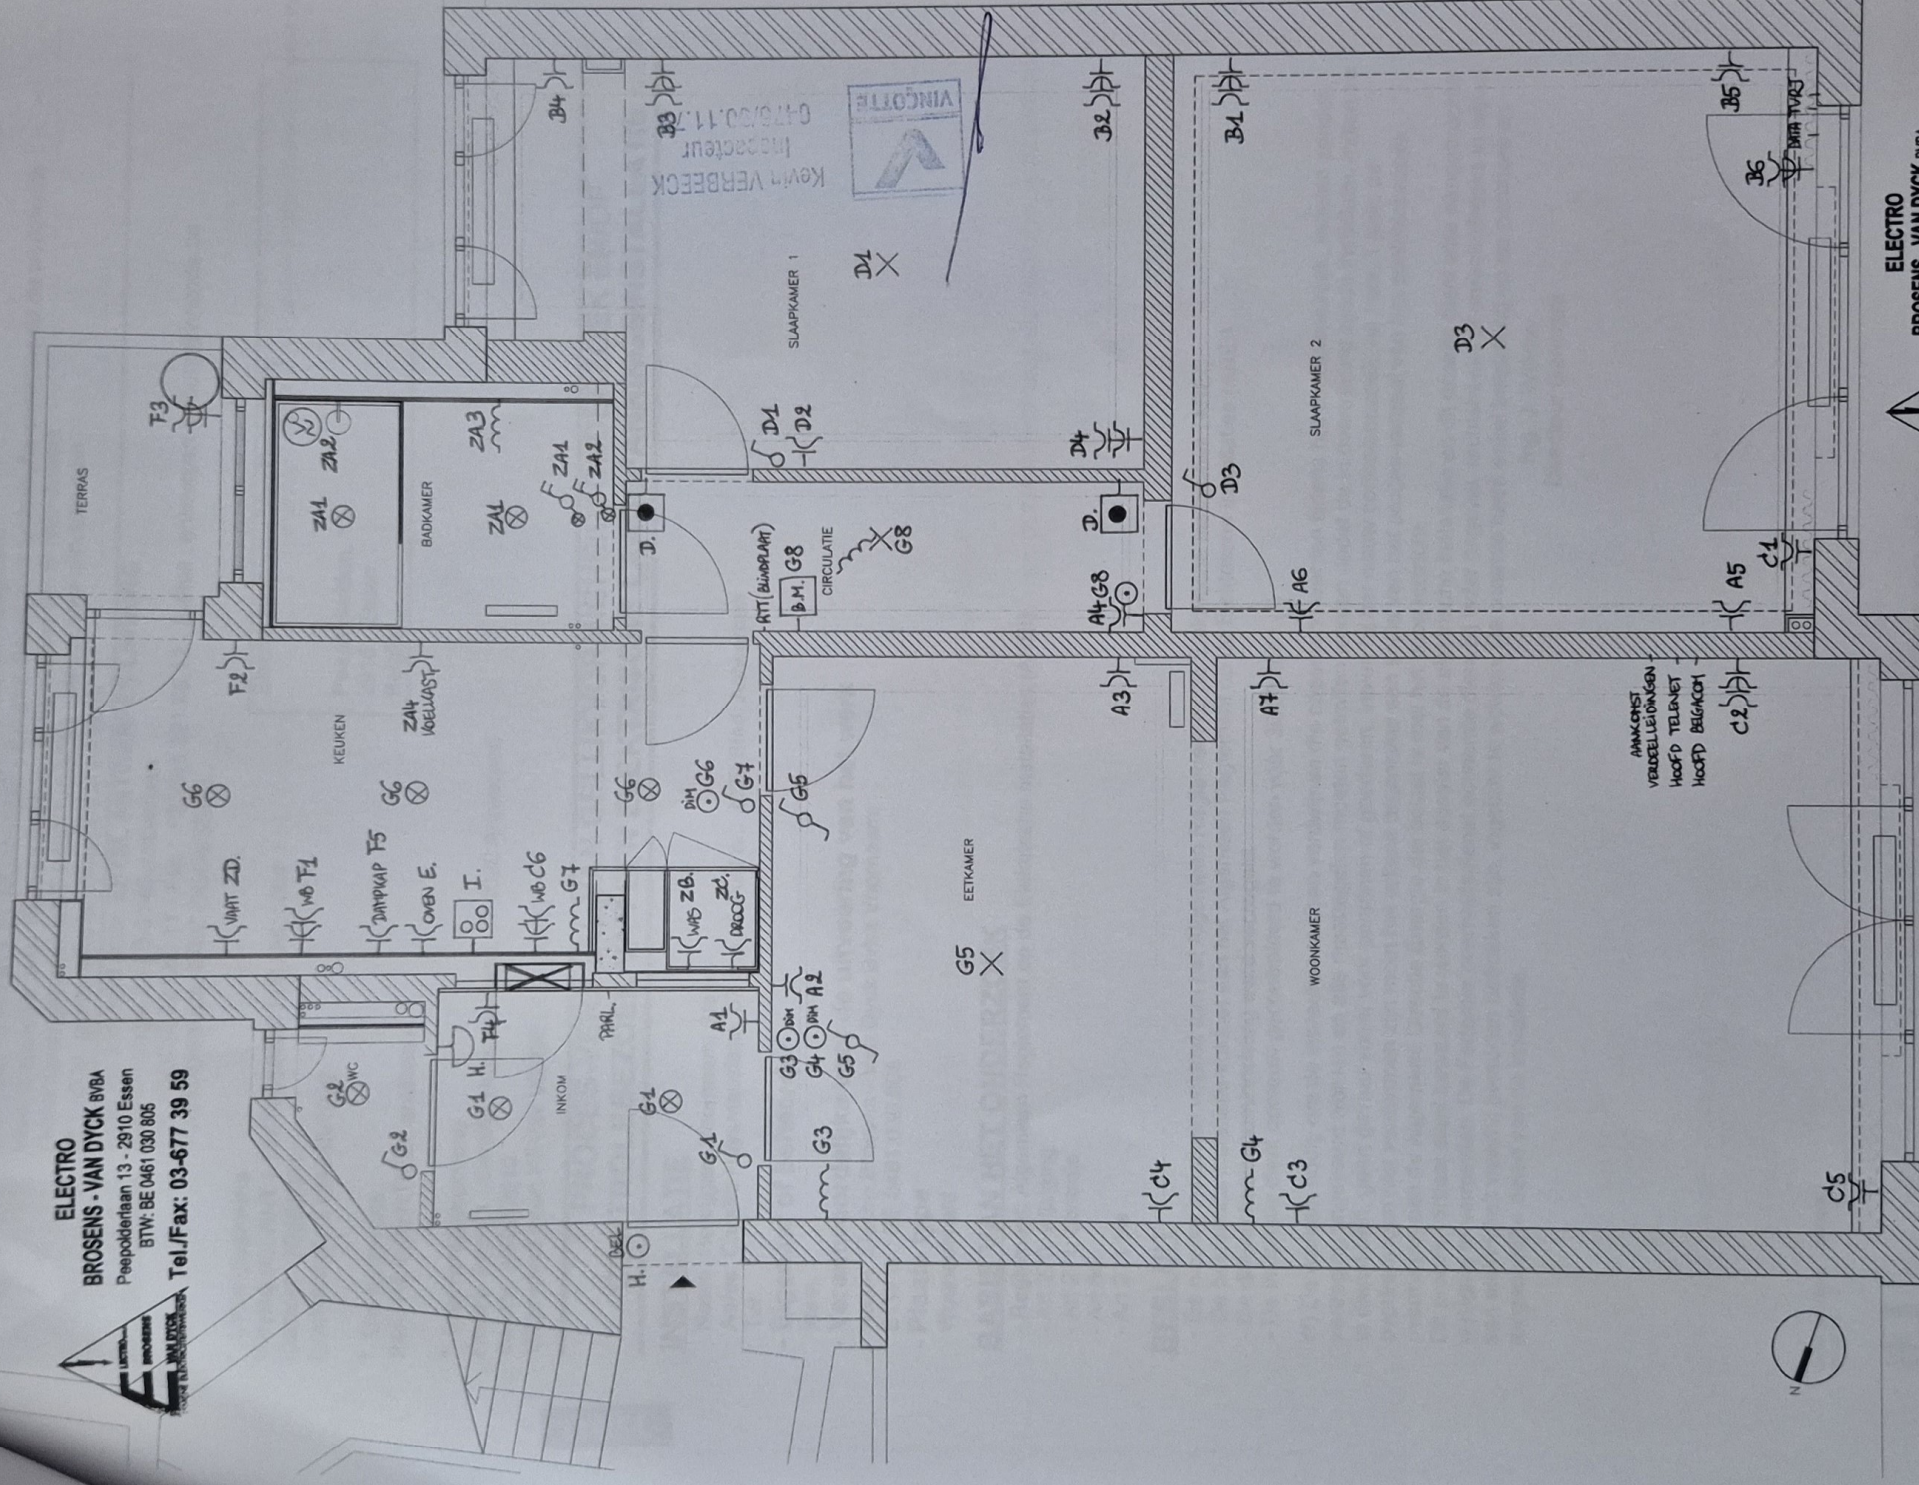

ELECTRO
BROSENS - VAN DYCK BVBA
 Peepolderlaan 13 - 2910 Essen
 BTW: BE 0461 030 805
 Tel./Fax: 03-677 39 59





AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winsttoegmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG**

Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen
Tel: +32(0)3 221.86.11 - Fax: +32(0)3 221.86.12 - E-Mail: antwerpen-limburg@vincotte.be
Contactpersoon: ERIC GOOSSENS,

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT / 15 / 60588326 / 00 / NL / 001

Klantref.: 76265001

Contractref.: 2134748/1000

• Uw gegevens

Ref.: RESIDENTIEEL ant/limb /

• Interventiegegevens

Plaats: App 21 : Camille Huysmanslaan, 37 2020 Antwerpen

Datum: 30/08/2016

Uitgevoerd door: KEVIN VERBEECK (3076)

Electro Brosens - Van Dyck Bvba

Peepolderlaan, 13
2910 Essen
België

15001

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Hereijgers Voornaam: Stefan

Adres: Camille Huysmanslaan, 37 app 21 Post nr.: 2020 Stad: Antwerpen

Tel:

- Eigenaar of beheerder

idem

- Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam: Electro Brosens - Van Dyck Bvba Voornaam:

BTW nr.: BE 0461.030.805

- Plaats type

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- Art 270: wijziging

- Art 271: controle

- Art 86

- Art 271 bis

BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.

- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 30/08/2041.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 14.3 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: >20 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN: 541448820037627476
kWh meter nr.: 50506737
Meterstand dag: 42411
Bescherming aansluiting: 25 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale

spanning van:

Maximale nominale stroom:

Voedingsleiding hoofdbord - type:

Voedingsleiding hoofdbord - sectie:

Type aardelektrode:

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:

Aantal borden:

Aantal eindstroombanen:

Situatieschema('s):

Eéndraadsschema('s):

541448820037627476

50506737

42411

25 A

3N400 V

25 A

VOB

4 x 4 mm²

pen / baar

40A300mA

2

14

zie bijlage(n)

zie bijlage(n)

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

R-O-F Nihil

- Bestaande installatie

R-O-F Nihil

ANDERE BIJLAGE(N)