

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: RUDY Van Gestel
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0478/230.346
e-mail: vangestel.rudy@proximus.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6012972
Voorl. verslagnr.:
Datum: 16/11/2023



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

Rudy Van Gestel
Fruthoflaan 98/8
2600 BERCHEM (ANTWERPEN)

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 286 ALAERS TOM
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Rudy Van Gestel Adres: Berchem
Installateur/verantw. werk: Naam: YDH Electrics Adres: Kontich B.T.W.:
Adres installatie: RUDY VAN GESTEL FRUTHOFLAAN 98/8 BERCHEM Private HS-cabine: NEE
(ANTWERPEN) 2600 Toestel/install. ID:
Type installatie: appartement Teller nr.: Nachtteller nr.:
EAN nr.: nog toe te wijzen Netbeheerder: Fluvius

CONTROLE

Basis: KB van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole ná ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4)
Kies een item.

Installatiedatum: ☒ vóór 01/10/1981 ☒ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☒ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023
Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: nvt
Datum: 16/11/2023 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/11/2048

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: niet aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 3N400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 20A Alg. scheidingsschak.: aut.maatschappij
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2x 4p 40A/300mA bijkomende: 2x 4p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 9 + 6

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: >4,4 MOhm Spreidingsweerstand: 18,90 Ohm
Testknop diff.schak.: nvt Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	geen

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldeet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

<u>Eigenaar van het gebouw:</u> Van Gestel - Vandijck	<u>Verantwoordelijke uitgevoerde werk:</u> YDH Electrics	<u>Datum:</u> 26/09/2022	<u>Pagina:</u> 1 / 9
<u>Installatieadres:</u> Fruithoflaan 98/8 2600 Berchem	<u>TEKENING:</u> Voorblad		

Elektrisch Dossier

Van Gestel – Vandijck
Fruithoflaan 98/8
2600 Berchem

Keurder

Installateur

Eigenaar

Eigenaar van het gebouw:
Van Gestel - Vandijck


Verantwoordelijke uitgevoerde werk:
YDH Electrics

Datum:
21/01/2023

Pagina:
4 / 9


Installatieadres:
Fruihoflaan 98/8
2600 Berchem

TEKENING:
Eéndraadschema (A1)

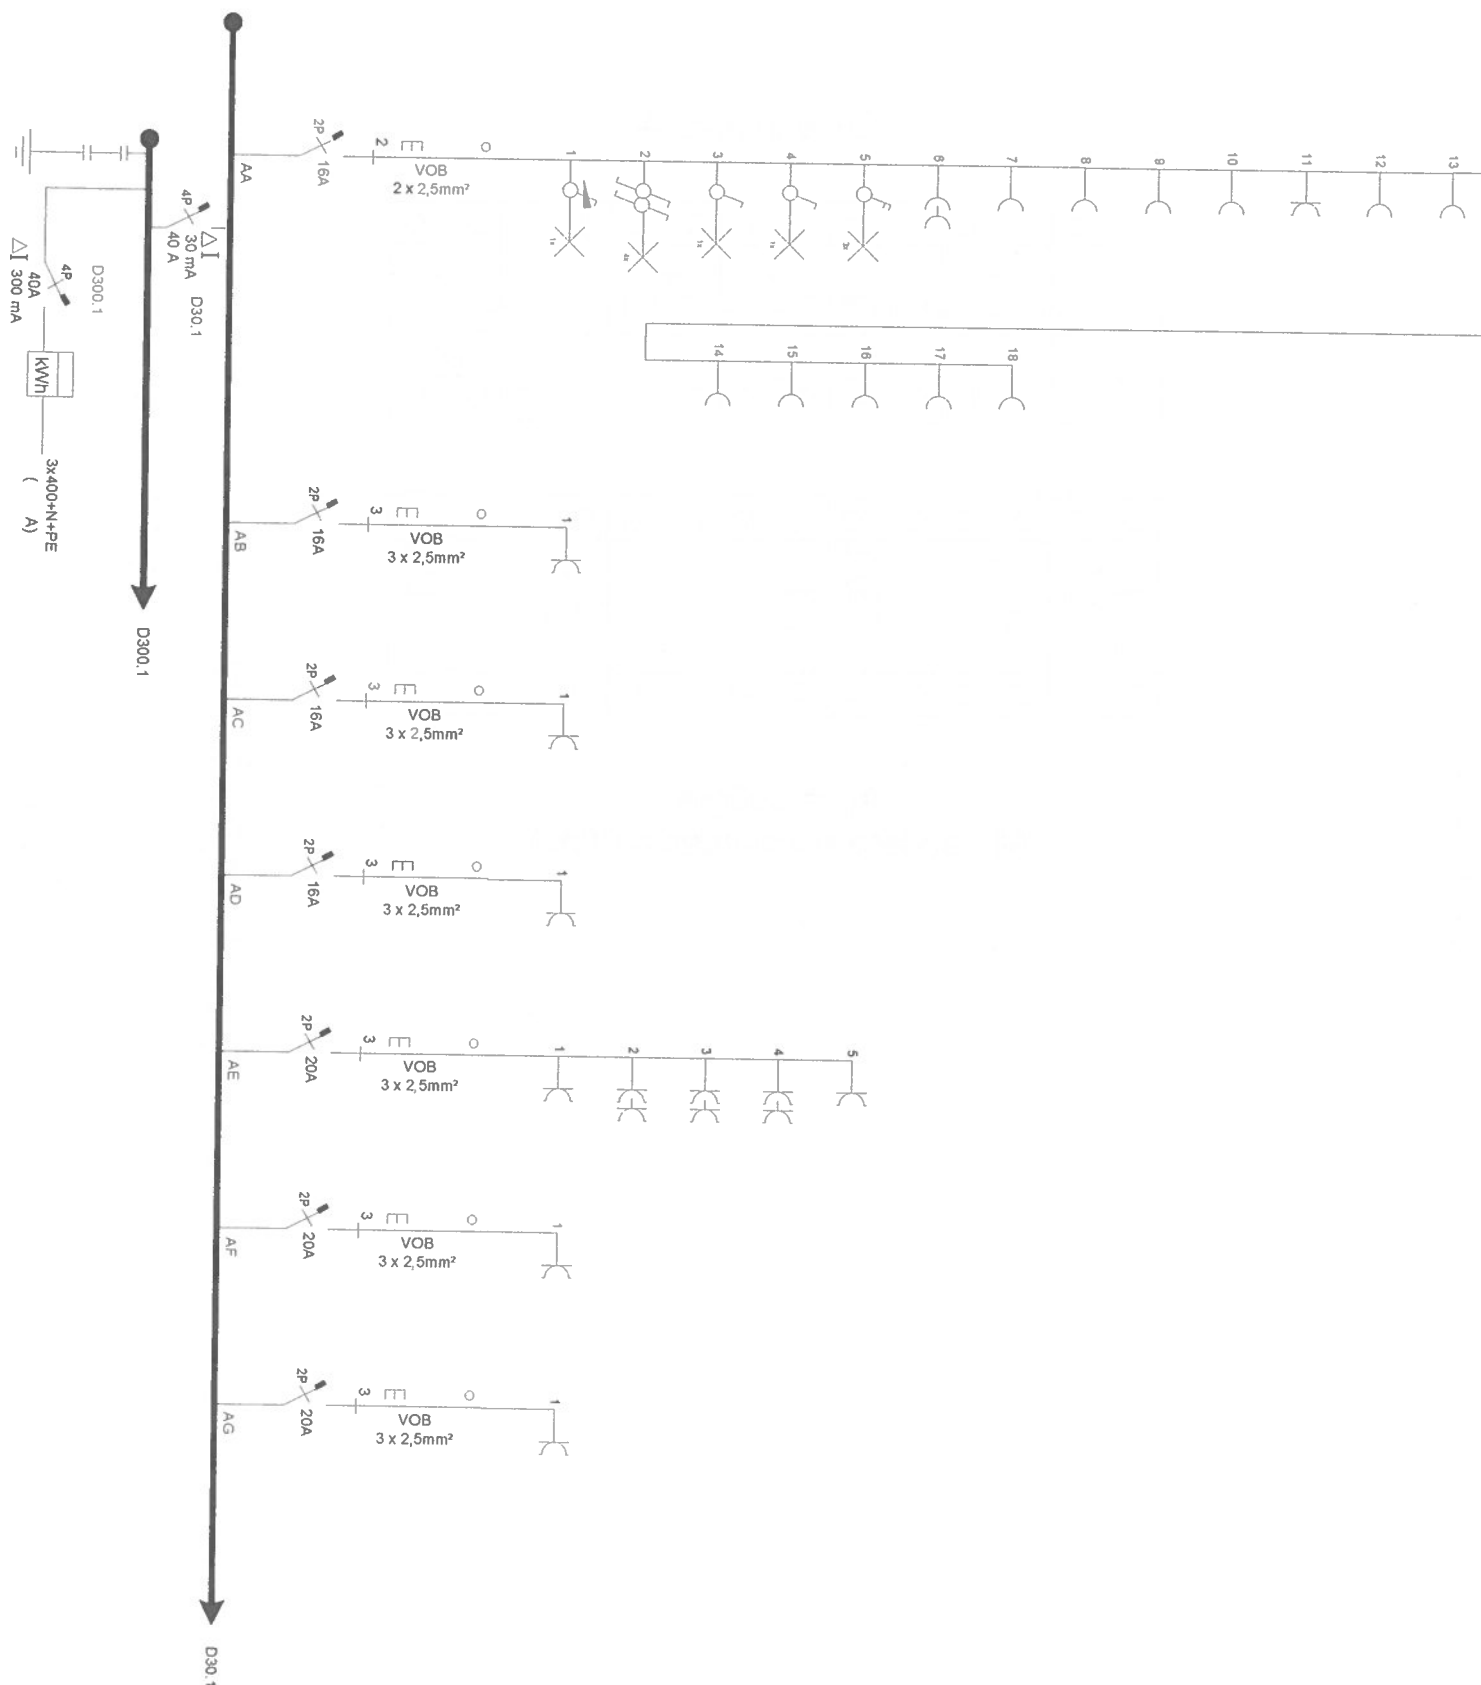


<u>Eigenaar van het gebouw</u> Van Gestel - Vandijck	<u>Verantwoordelijke uitgevoerde werk</u> YDH Electrics	<u>Datum</u> 21/01/2023	<u>Pagina</u> 3 / 9
<u>Installatieadres</u> Fruithoflaan 98/8 2600 Berchem	<u>TEKENING</u> Indeling Zekeringkast A		

Zekeringkast A

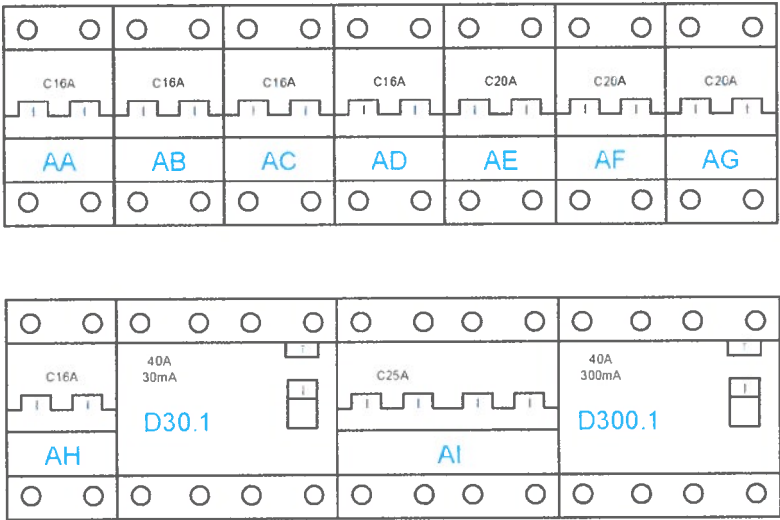



AH = 300mA
Alle andere zekeringen = 30mA

<u>Eigenaar van het gebouw:</u> Van Gestel - Vandijck	<u>Verantwoordelijke uitgevoerde werk:</u> YDH Electrics	<u>Datum:</u> 21/01/2023	<u>Pagina:</u> 5 / 9
<u>Installatieadres:</u> Fruithoflaan 98/8 2600 Berchem	<u>TEKENING:</u> Eéndraadschema (A2)		

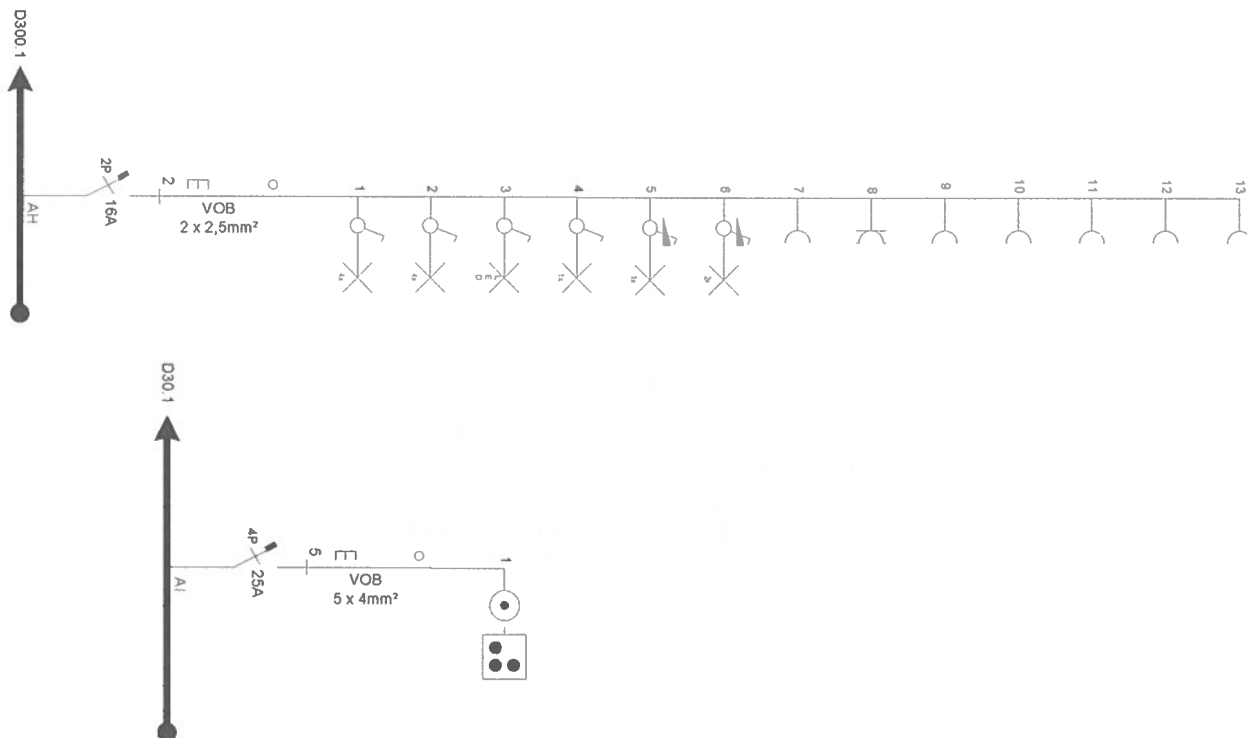

Eigenaar van het gebouw Van Gestel - Vandijck	Verantwoordelijke uitgevoerde werk YDH Electrics	Datum 21/01/2023	Pagina 6 / 9
Installatieadres Fruithoflaan 98/8 2600 Berchem	TEKENING Indeling Zekeringkast B		

Zekeringkast B

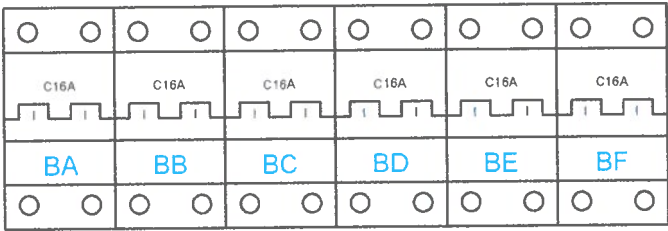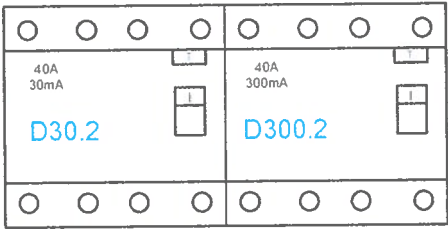

Alle zekeringen = 30mA

Eigenaar van het gebouw:

Van Gestel - Vandijck

Verantwoordelijke uitgevoerde werk:

YDH Electrics

Datum:

21/01/2023

Pagina:


7 / 9

Installatieadres:

Fruithoflaan 98/8
2600 Berchem

TEKENING:

Eéndraadschema (B1)

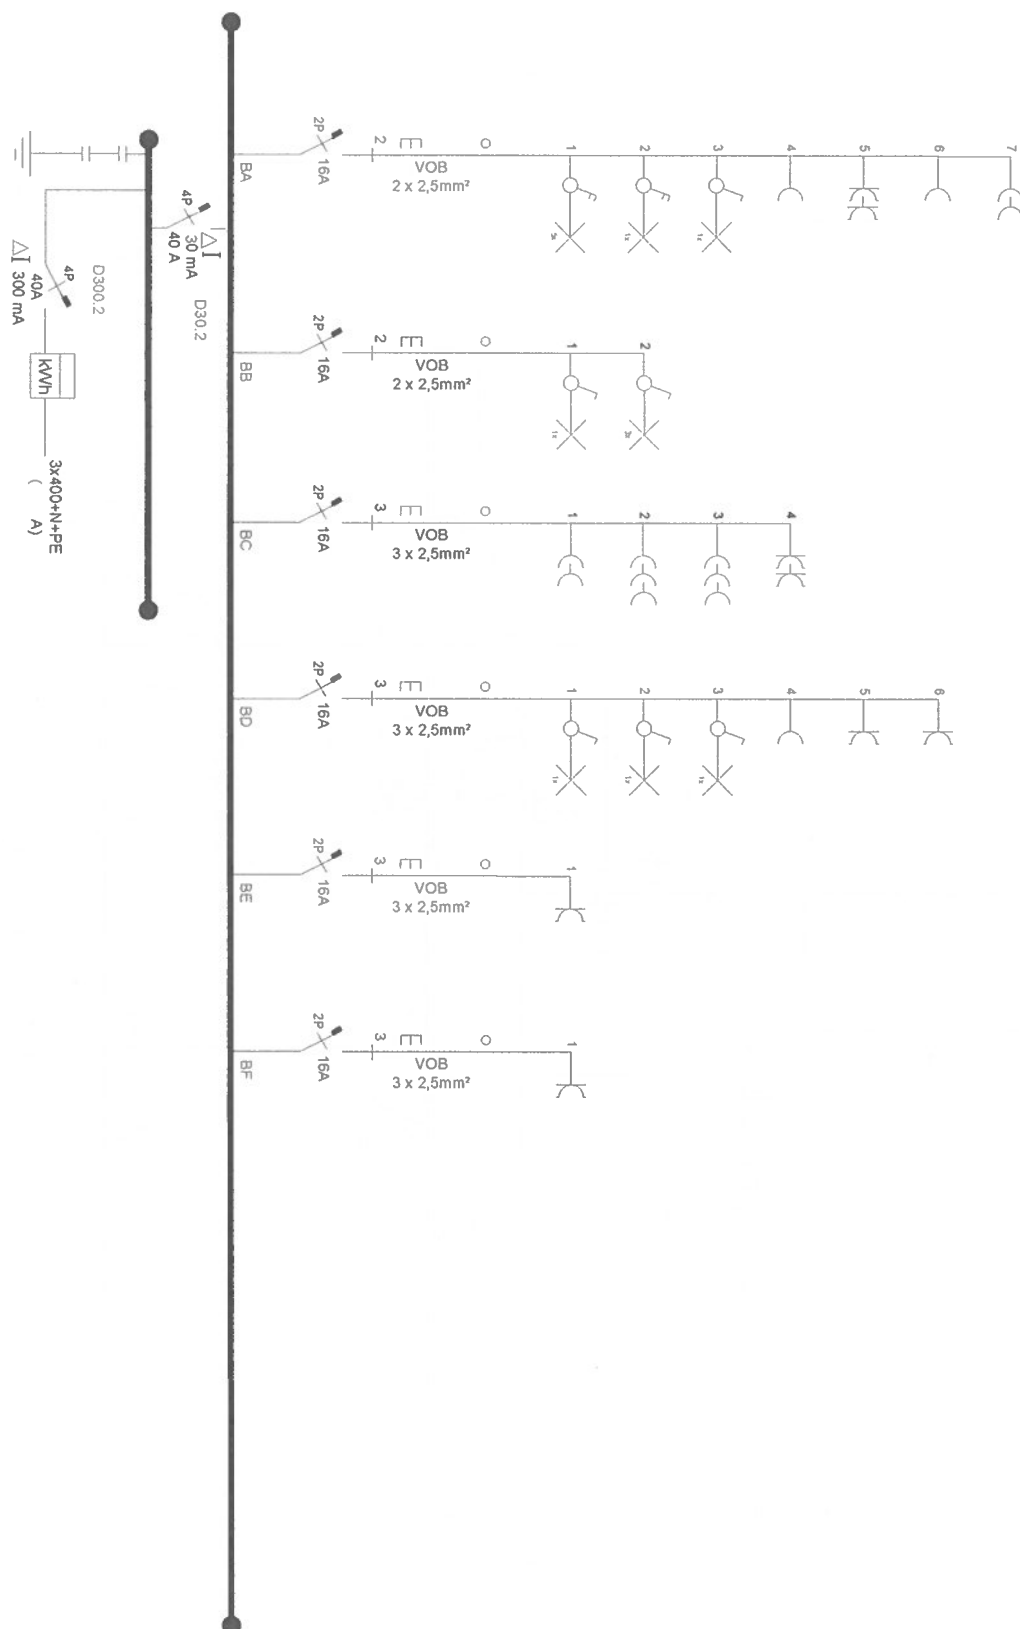

Eigenaar van het gebouw:
Van Gestel - Vandijk


Verantwoordelijke uitgevoerde werk:
YDH Electrics

Datum:
21/01/2023

Pagina:
8 / 9

Installatieadres:
Fruithoflaan 98/8
2600 Berchem

TEKENING:
Stopcontacten

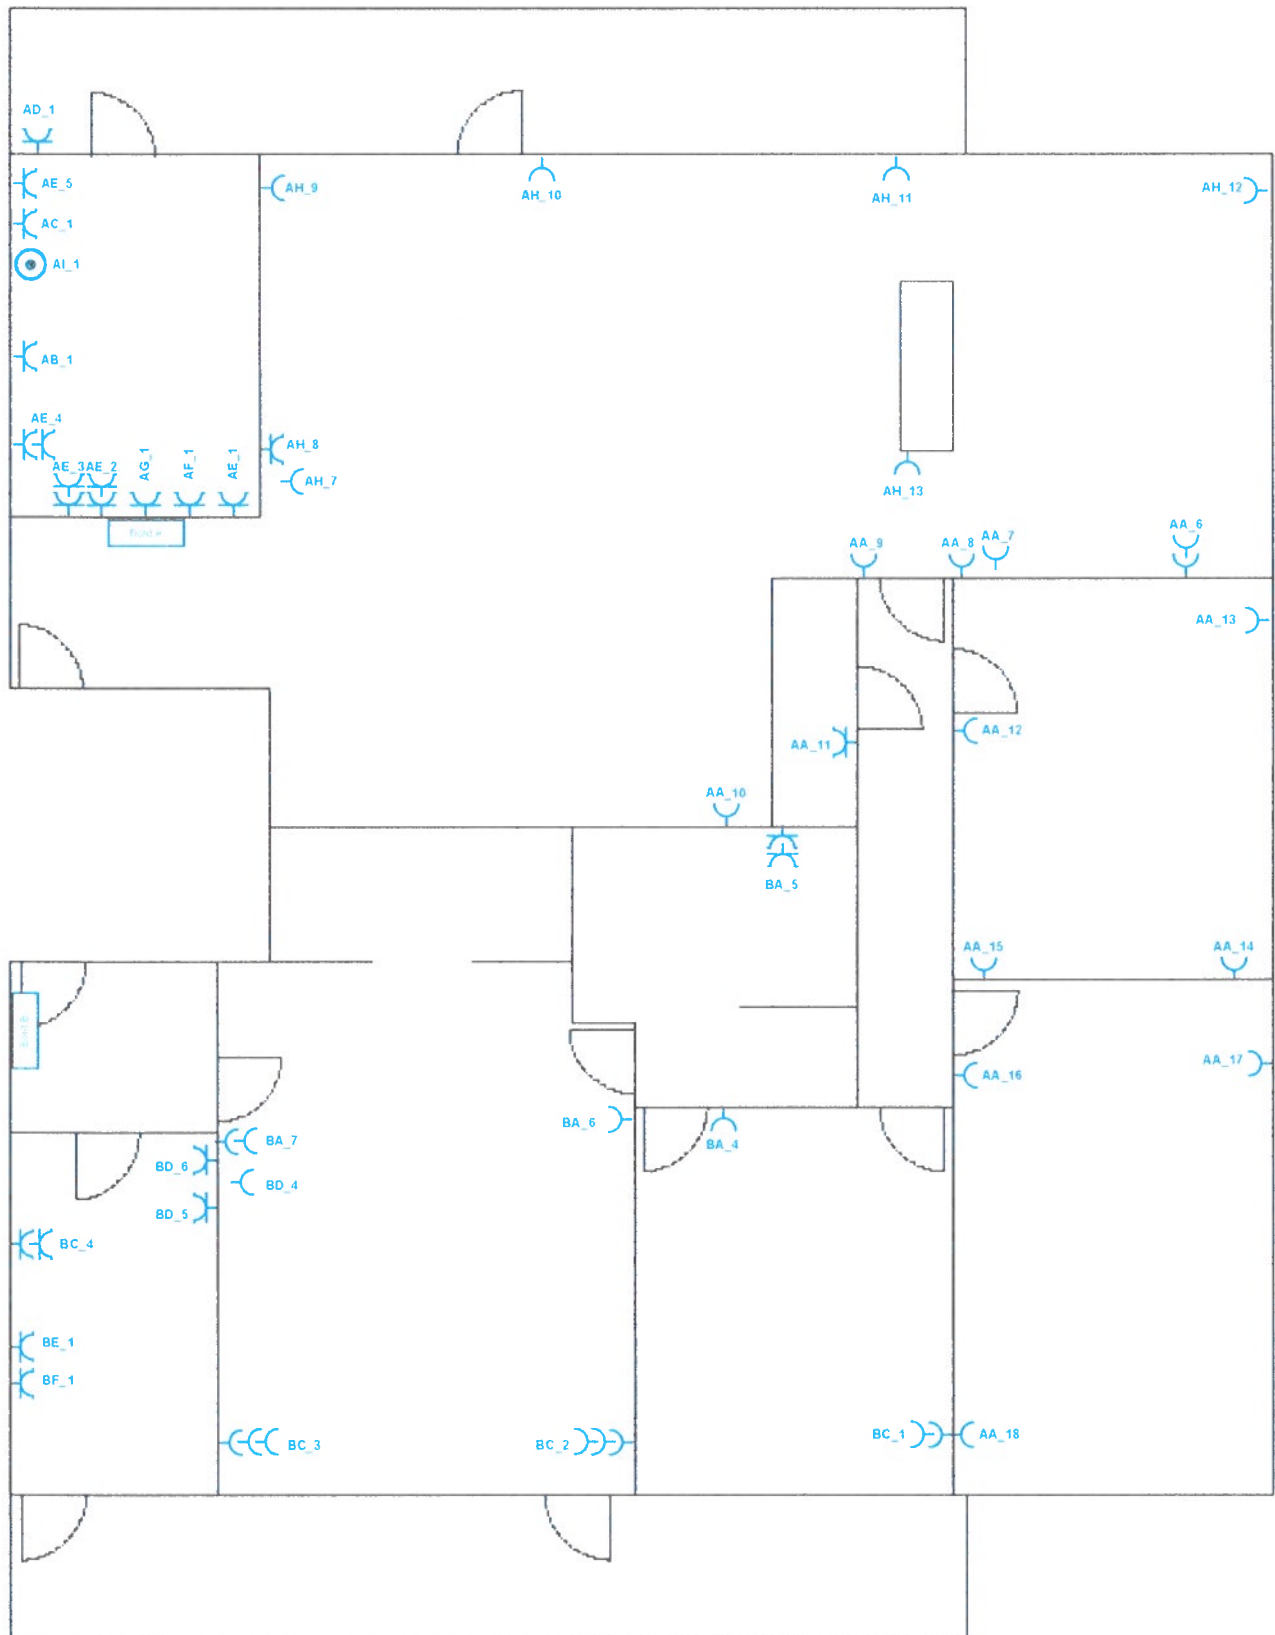

<u>Eigenaar van het gebouw:</u> Van Gestel - Vandijk	<u>Verantwoordelijke uitgevoerde werk:</u> YDH Electrics	<u>Datum:</u> 21/01/2023	<u>Pagina:</u> 9 / 9
<u>Installatieadres:</u> Fruithoflaan 98/8 2600 Berchem	<u>TEKENING:</u> Verlichting		

