



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : R 2022 33151 ANT



N 137471

040-INSP

Resi code:

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West -Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>GARCIA</u>	Naam, voornaam : <u>WONINE - APP</u>	Naam, voornaam : <u>NICOLAS GARCIA</u>
	Adres : <u>ROBERT BOSCHWEG 10</u>	
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : <u>2600 BIERCHEM</u>	
BTW nr.: BE	Tel. : / /	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ ① Wooneenheid
	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwaring	☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			☐ Art	☐ Art	☐ ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst									
	kWh meter nr.: <u>2003001</u>	meterstand dag : nacht : Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐										
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N :	☒ 230 V	☐ 3x230 V	☐ 3N400 V	☐	Type aardelektrode :						
	Maximale nominale stroom (A) :	☐ 20	☐ 25	☐ 32	☒ 40	☐ 50	☐ 63	☐ 80	☐ 100	☐	☐ aardingslus	☐ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord :	<u>2</u> X <u>10</u> mm ²	Type :	<u>EDVB</u>	<u>2 DE JORDAN</u>							
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting :		<u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden :	<u>1</u>	Aantal eindstroombanen :	<u>11</u>					
	<u>ZIE SCHEMMA</u>											
☒ zie bijlage(n)												

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ >/doorsnede	☐ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>0,1</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>200</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☐ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	☐ Nihil	
Opmerkingen	☐ Nihil	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie voldoet ~~oldoet niet~~ aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

11/11/2035 (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.


Agent bezoeker :

Voor de directeur generaal : Handtekening

Naam : MUYSENDR 10 Agent nr. : 2180 Datum : 11/11/2020

Bijlage(n) : ☐ Situatieschema('s) : 1 ☐ Eéndraadsschema('s) : 3 ☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- ☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- ☐ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

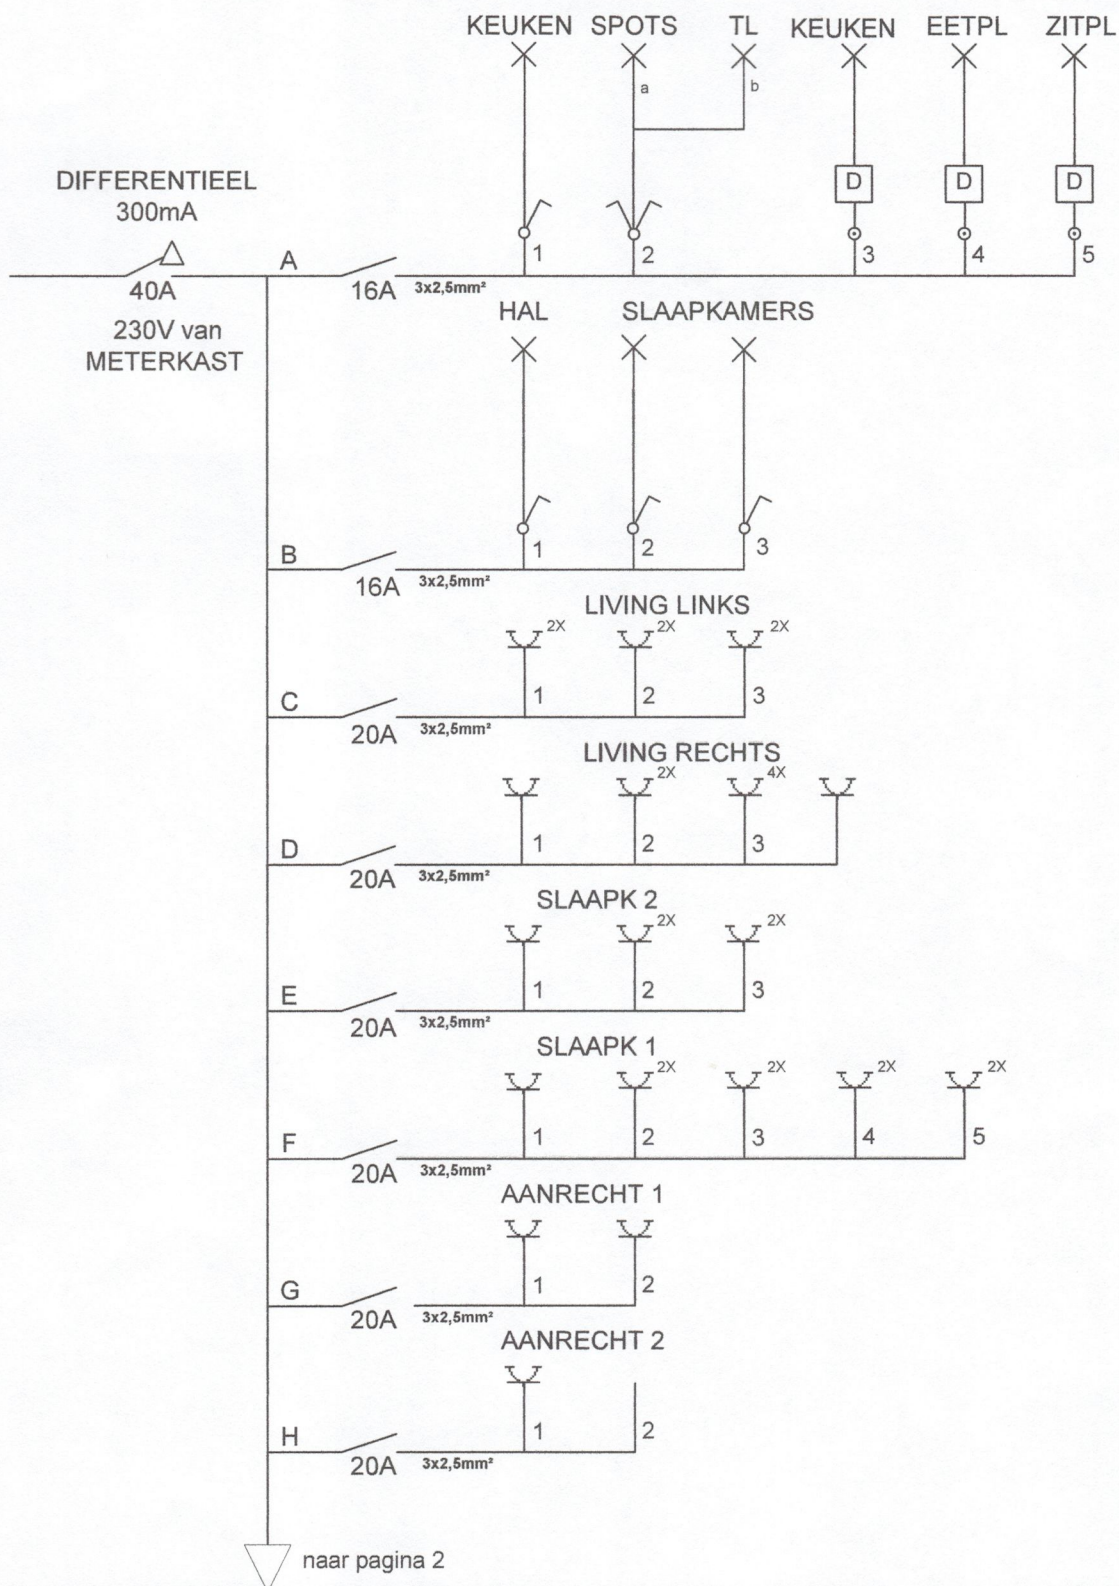

Nicolas Garcia
Robert Bossaertstraat 10
2600 Berchem




Ivo MUYSHONDT
Inspecteur
0477/2 82 12

DATUM 17/11/2010

pagina 1 van 4

naar pagina 1

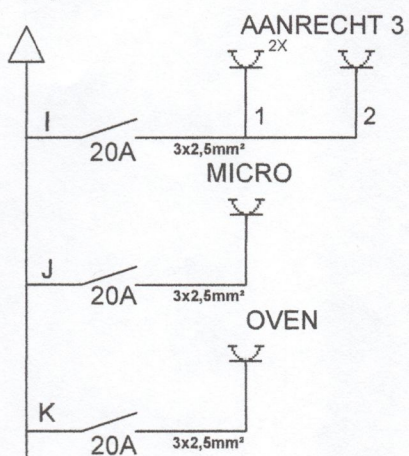

naar pagina 3


Nicolas Garcia
Robert Bossaertstraat 10
2600 Berchem



Ivo MUYSHONDT
Inspecteur
0477/52 62 12

DATUM 17/11/2010

pagina 2 van 4

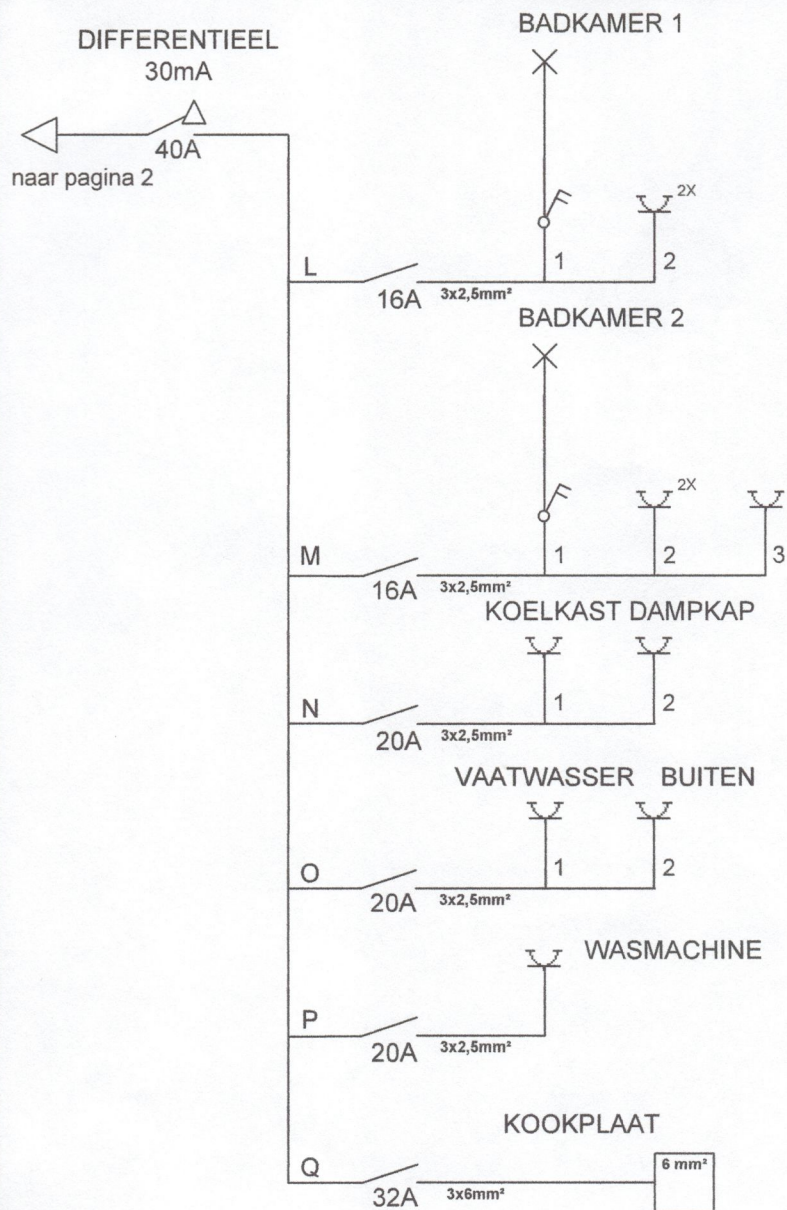

Nicolas Garcia
Robert Bossaertstraat 10
2600 Berchem



Ivo MUYSCHONDT
Inspecteur
077/52.82.12

DATUM 17/11/2010

pagina 3 van 4

LEGENDE

	DRUKKNOP
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR
	TWEEPOLIGE SCHAKELAAR
	SERIE SCHAKELAAR / ROLLUIKSCHAKELAAR
	WISSEL SCHAKELAAR
	KRUISSCHAKELAAR
	AUTOMATISCHE ZEKERING 20A
	STROOMVERLIESSCHAKELAAR 40A
	LICHTPUNT
	VENTILATOR/MOTOR
	STOPCONTACT MET AARDING EN VEILIGHEID
	DIM MODULE
	ZEKERINGKAST
	PULSAR

Nicolas Garcia
Robert Bossaertstraat 10
2600 Berchem



Ivo MUYSHONDT
Inspecteur
0477/52 82 12



DATUM 17/11/2010

pagina 4 van 4

1	A	B	C	D	E	F	G	H
STROOM VERLIES SCHAKELAAR	LICHT HAL, WC, LIVING KEUKEN 16A	LICHT SLAAPKAMERS 16A	STOPC LIVING LINKS 20A	STOPC LIVING RECHTS 20A	STOPC SLAAPKAMER 2 20A	STOPC SLAAPKAMER 1 20A	STOPC AANRECHT 1 20A	STOPC AANRECHT 2 20A
300mA								

I	J	K						
STOPC AANRECHT 3	STOPC MICRO 20A	STOPC OVEN 20A						
20A								

2	L	M	N	O	P	Q		
STROOM VERLIES SCHAKELAAR	LICHT + STOPC BADKAMER 1 16A	LICHT + STOPC BADKAMER 2 16A	STOPC KOELKAST DAMPKAP 16A	STOPC VAATWASSER BUITEN 20A	STOPC WASMACHINE 20A	KOOKPLAAT 20A		
30mA								

