

Technisch Bureau Verbruggen vzw, www.btvcontrol.be

- | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| ☐ 8TV Antwerpen | Tel. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ 8TV Brabant-Wallon | Tel. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ 8TV Brussel | Tel. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ 8TV Hainaut | Tel. 064 33 64 65 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ 8TV Liège | Tel. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☒ 3TV Limburg | Tel. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ 3TV Namur / Luxembourg | Tel. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ 8TV Oost-Vlaanderen | Tel. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☐ 8TV Vlaams-Brabant | Tel. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☐ 8TV West-Vlaanderen | Tel. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: _____

Teller nr. _____

Index: _____

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

LATIE:
Kannik Peetersstraat 73 bus 1
2600 Berchem.

EIGENAAR :

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK :

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 3/18/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle ~~controlebezoek~~ volgens: (AREI art. 270) ~~(AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 234)~~ (Voorschr. DNB)

Aard installatie : ~~Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen : Appartement

Begin werken : Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230/400 V

Bescherming van de aansluiting max 40 A

Bedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm²

Alg. schakelaar : type Diff 40A / 300 mA 4p

type van de aardelektrode : lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~

Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 12 ; RA : 3 Ohm; RI tot 210 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

Zie bijbehorende schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S :

Green

Nota: Keuken, badk., cv mag te plaatsen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de de draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 31/12/2040 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.


De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

Neven P.


voor de Directeur.

63.



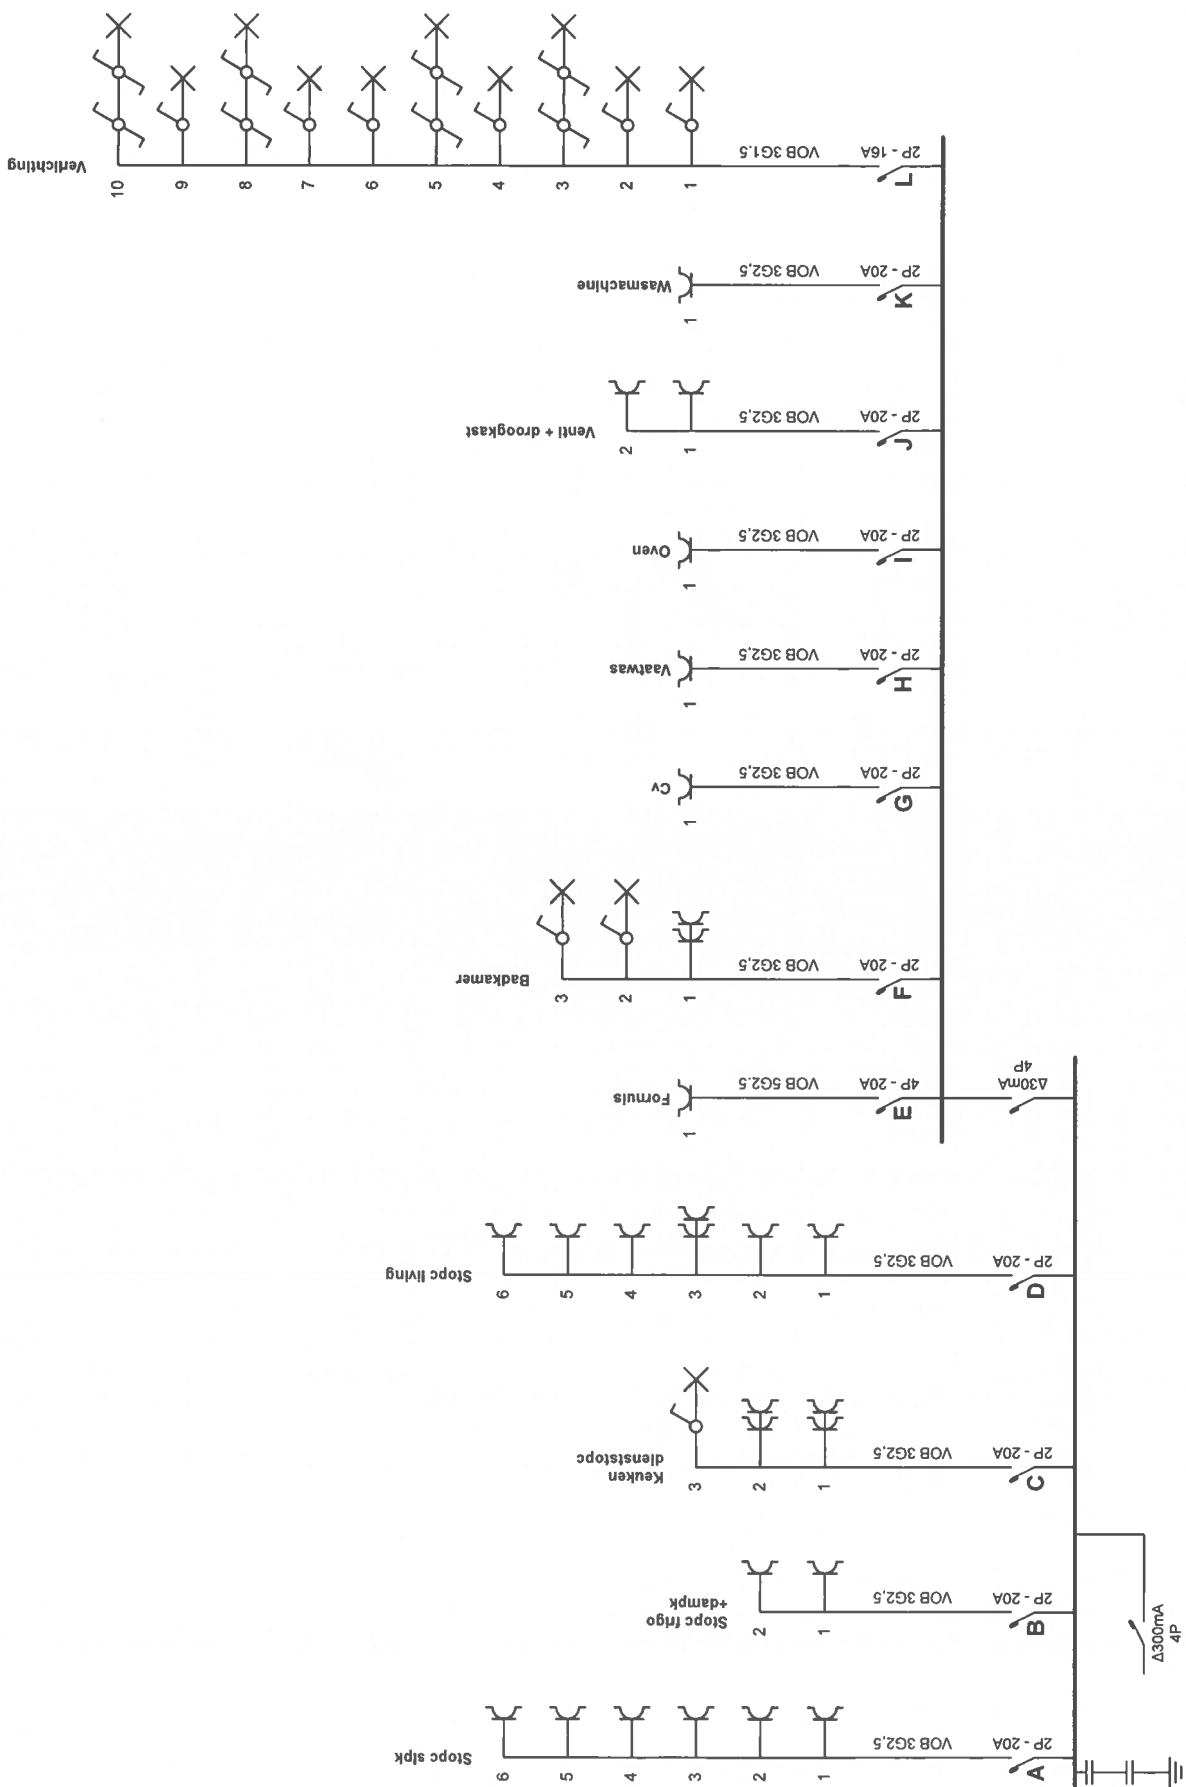

Plaats van de elektrische installatie Democo Kanunnik Peetersstraat 73 Bus 1 2600 Antwerpen		Installateur Electro Technics Bremakker 12 370 Blizen Be-0480.054.582	
Schema's getekend door: E.S.L. BVBA - BTW BE 0500.683.415		ELECTRO TECHNICS ARCO ELECTRICIEN NED INNOVATIE	
p. 1/3 Eendraadschema		App c0.06	

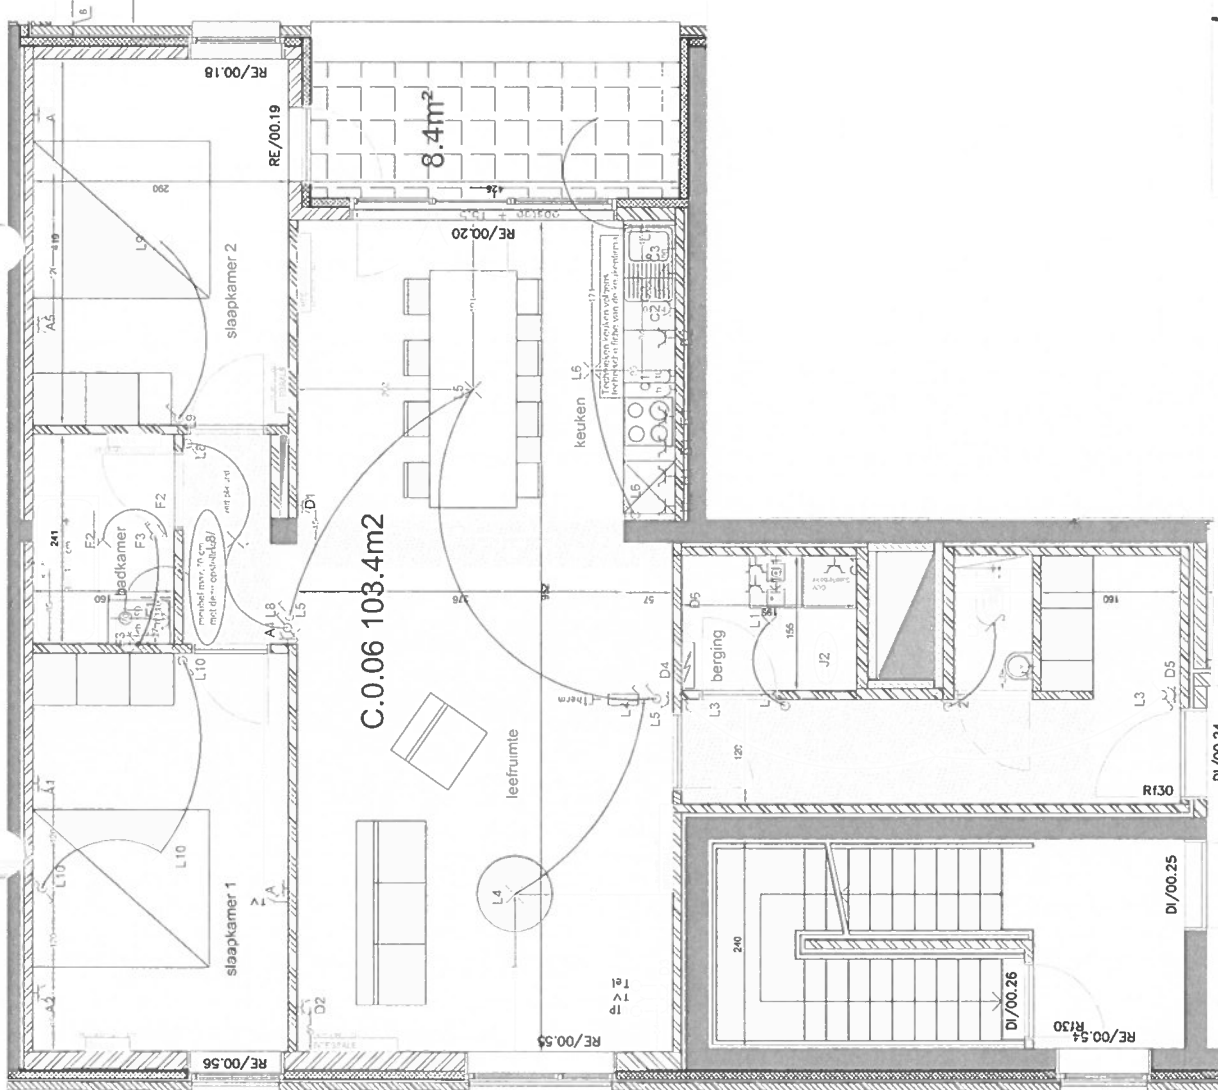

Plaats van de elektrische installatie
 Democo
 Kanunnik Peetersstraat 73 Bus 1
 2600 Antwerpen

Installateur
 Electro Technics
 Bremakker 12
 370 Blizen
 Be-0480.054.582



A	Stopc slpk
B	Stopc frigo +dampk
C	Keuken dienststopc
D	Stopc living
E	Fornuis
F	Badkamer
G	Cv
H	Vaatwas
I	Oven
J	Venti + droogkast
K	Wasmachine
L	Verlichting

Plaats van de elektrische installatie
 Democo
 Kanunnik Peetersstraat 73 Bus 1
 2600 Antwerpen

Installateur
 Electro Technics
 Bremakker 12
 370 Bilzen
 Be-0480.054.582

