



VINCOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME -
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG**

Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen

Tel: +32(0)3 221.86.11 - Fax: +32(0)3 221.86.12 - E-Mail: antwerpen-limburg@vincotte.be

Contactpersoon: Eric Goosens

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT / 19 / 70063174 / 00 / NL / 000

Klantref.:

Contractref.:

• Uw gegevens

Ref.:

Stephanie Daemen

Wapenhagestraat 19
2600 Berchem
B

• Interventiegegevens

Plaats: Wapenhagestraat 19, 2600 Berchem

Datum: 06/06/2014

Uitgevoerd door: Marc Bruynseels - 3945

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Voornaam:

Adres: Wapenhagestraat 19, 2é verdiep rechts Post nr.: 2600 Stad: Berchem

Tel:

- Eigenaar of beheerder

idem

- Plaats type

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- Art 270: wijziging

- Art 276: verzwaring

- Art 86

BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.

- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 06/06/2039.(*).

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal

Datum van afdruk: 6/06/2014

Aantal blz.: 2

Bijlage(n): 1



442-IMP

Belgium - Netherlands - France - Luxembourg - Italy - Hungary - Morocco - Algeria - UAE - Oman - USA - India

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 22 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 442 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	33899347
Bescherming aansluiting:	20 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	63 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	XVB F2
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	2x10 mm ²
Type aardelektrode:	aardingslus

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:	63A/300mA
Aantal borden:	2
Aantal eindstroombanen:	15
Situatieschema('s):	zie bijlage(n)
Eëndraadsschema('s):	zie bijlage(n)

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

- Bestaande installatie


ANDERE BIJLAGE(N)


8/7/2014,
T. B. R. O. U.

Eéndraadschema 2R verdeelkasten 1+2

KELDER 2R VERDEELKAST 1

VERDIEPING 2R VERDEELKAST 2

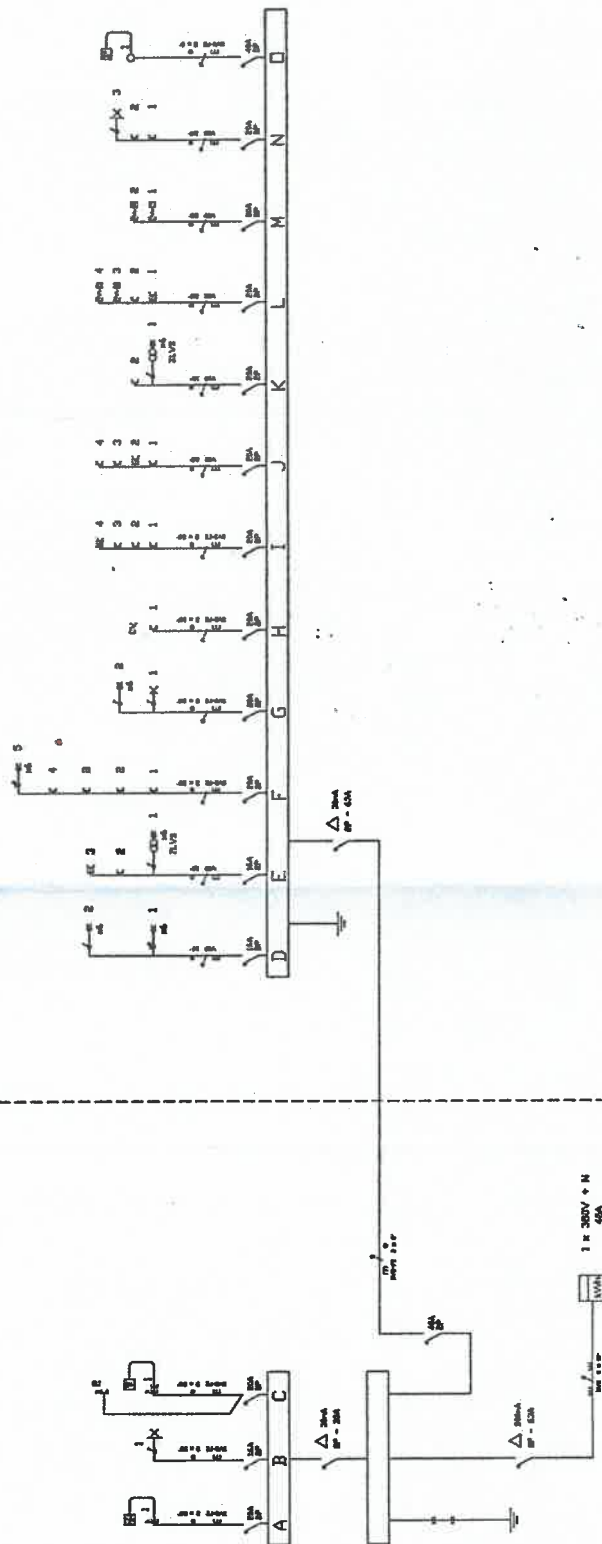

Eigenaar van de installatie : Stephanie Daenen
Adres van de uitvoering : Wapenhagestraat 19 / 2R
2600 BERCHEM

Handtekening eigenaar :
Handtekening uitvoerder :


Keuringorganisme :

Datum :


Eéndraadschema 2R verdeelkasten 1 + 2

KELDER 2R VERDEELKAST 1

VERDIEPING 2R VERDEELKAST 2

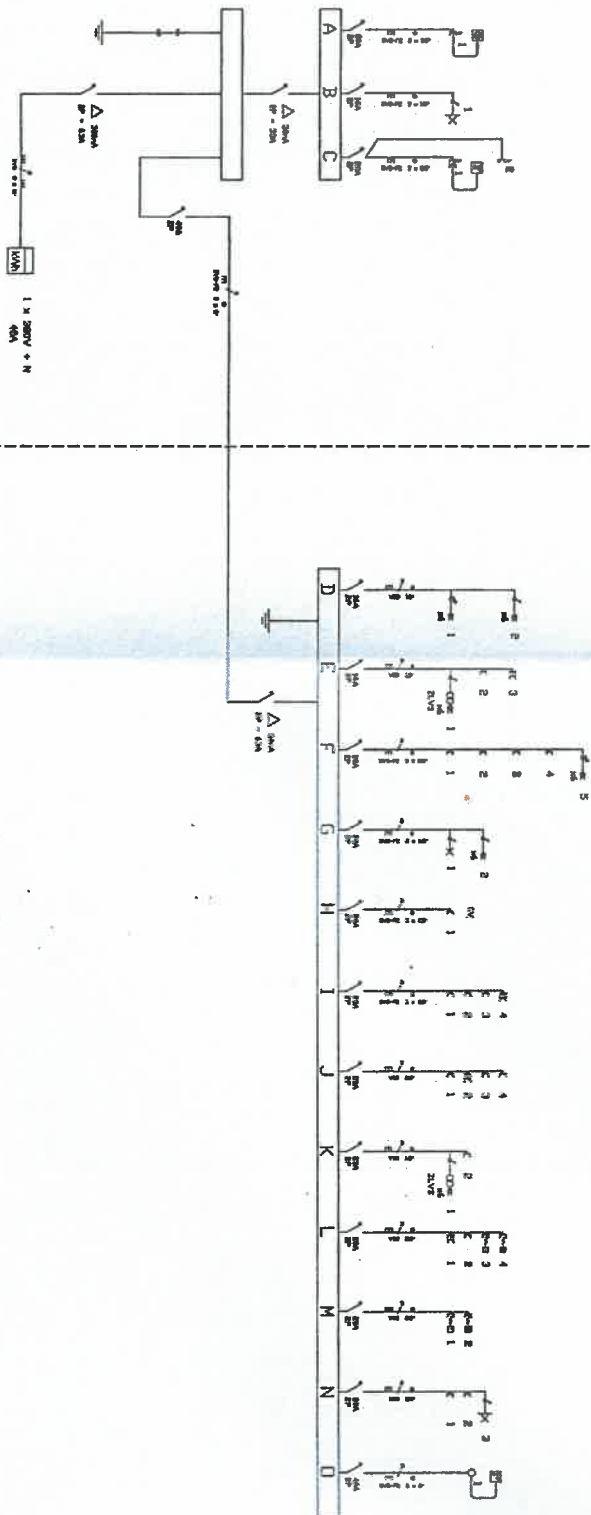


Eigenaar van de installatie : Stephanie Daemen
 Adres van de uitvoering : Wapenhagestraat 19 / 2R
 2600 BERCHEN
 Keuringsorganisme :
 Datum :
 Handtekening eigenaar :
 Handtekening uitvoerder :

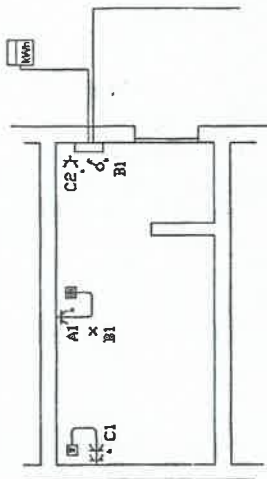

SITUATIE SCHEMA KELDER 2R

NAAR VERDEELBORD 2de VERDIEPING

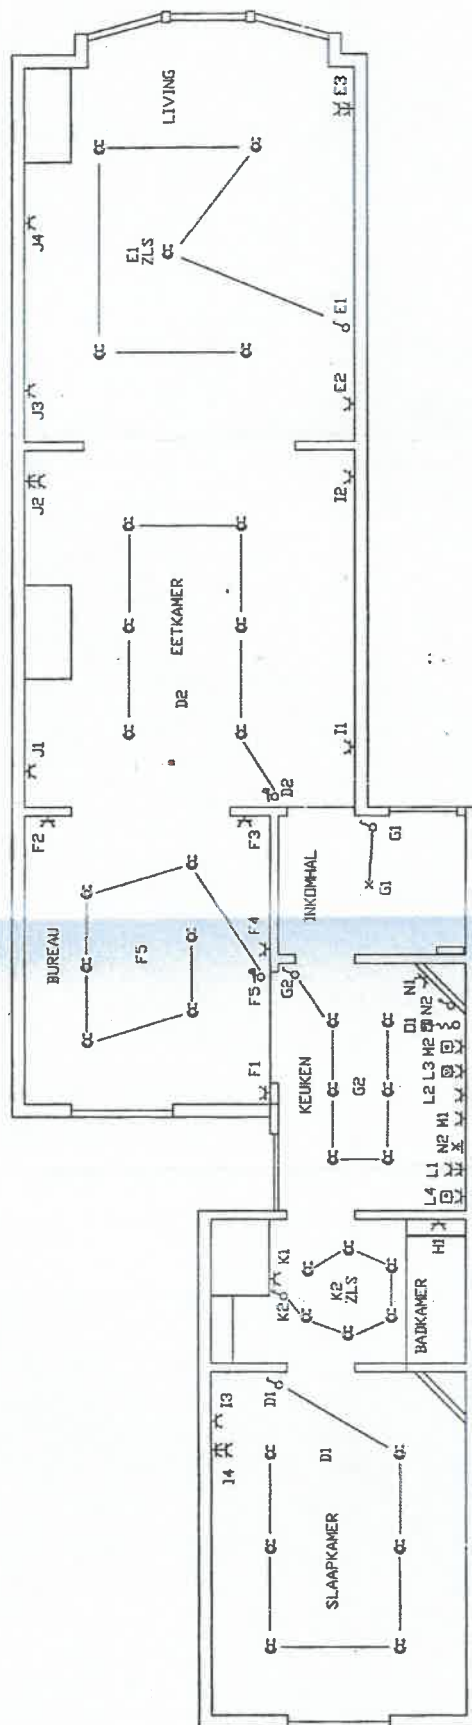

SITUATIE SCHEMA VERDIEPING 2R

Eigenaar van de installatie : Stephanie Daemen
Adres van de uitvoering : Wapenhagestraat 19 / 2R
Handtekening uitvoerder : 2800 BERCHEM

Keuringsorganisatie : Datum :




BRUYNSEELS MARC
Inspecteur
0474/556367

244

Layout verdeelkast 2

Verdieping 2R

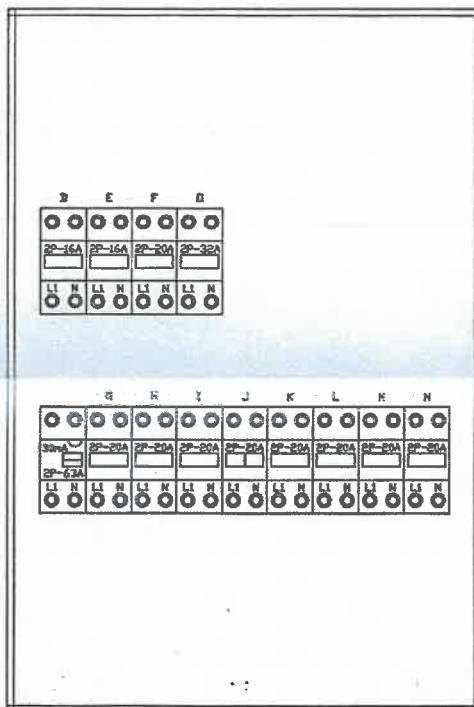

LAYOUT ZEKERINGENKAST 2

L.I.N	TYPE	BESCHRIJVING
	2P-30A	HOOFDDIFFERENTIEEL NOED B
D	2P-16A	VERLICHTING SLAAPKAMER + EETKAMER
E	2P-16A	VERLICHTING LIVING + STOPKONTAKTEN
F	2P-16A	VERLICHTING BUREAU + STOPKONTAKTEN
G	2P-20A	VERLICHTING KEUKEN + INKOMHAL
H	2P-20A	STOPKONTAKT CV
I	2P-20A	STOPKONTAKTEN EETKAMER + SLAAPKAMER
J	2P-20A	STOPKONTAKTEN EETKAMER + LIVING
K	2P-20A	STOPKONTAKTEN + VERLICHTING BASKAMER
L	2P-20A	STOPKONTAKTEN KEUKEN
M	2P-20A	STOPKONTAKTEN KEUKEN
N	2P-20A	STOPKONTAKTEN OVEN
O	2P-32A	KROONPLAAT

Eigenaar van de installatie : Stephanie Daemen

Adres van de uitvoering : Wapenhaghestraat 19 / 2R
2500 Berchem

Keuringsorganisme :

Handtekening eigenaar:

Handtekening uitvoerder :

Datum :



BRUYNSEELE MARC
Inspecteur
0474/556367

