



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 27/05/2025

Inspecteur: Luc Albinovanus

Mentor:

Installateur: Elektro Torfs

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0685 669 343

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102
BT

Serienummer: 23280797

Datum verslag: 27/05/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Driekoningenstraat
Huisnummer	83
Busnummer	
Postcode	2600
Gemeente	Berchem
Land	België

Eigenaar

Naam	Argenta
Straatnaam	Driekoningenstraat
Huisnummer	83
Busnummer	
Postcode	2600
Gemeente	Berchem
Land	België

Installateur

Naam	Elektro Torfs
BTW nr.	BE 0685 669 343
Telefoonnummer	+32 471 51 69 28
E-mail	info@elektro-torfs.be

Type : niet huishoudelijke installatie (winkelpand, kantoor, restaurant) ≤ 63A

EAN : 541448820039013765

Teller Nr.: : 1sag3100742245

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 15


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 2,68 MΩ

RE: 13,63 Ω

OK

OK

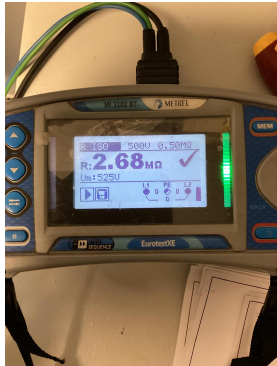

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		
Uitwendige invloeden	NVT				

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 27/5/2030
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 06:51 tot 07:32

De inspecteur Luc Albinovanus

Luc Albinovanus
ACEG VZW - #408

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrecht reeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 27/5/2030	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



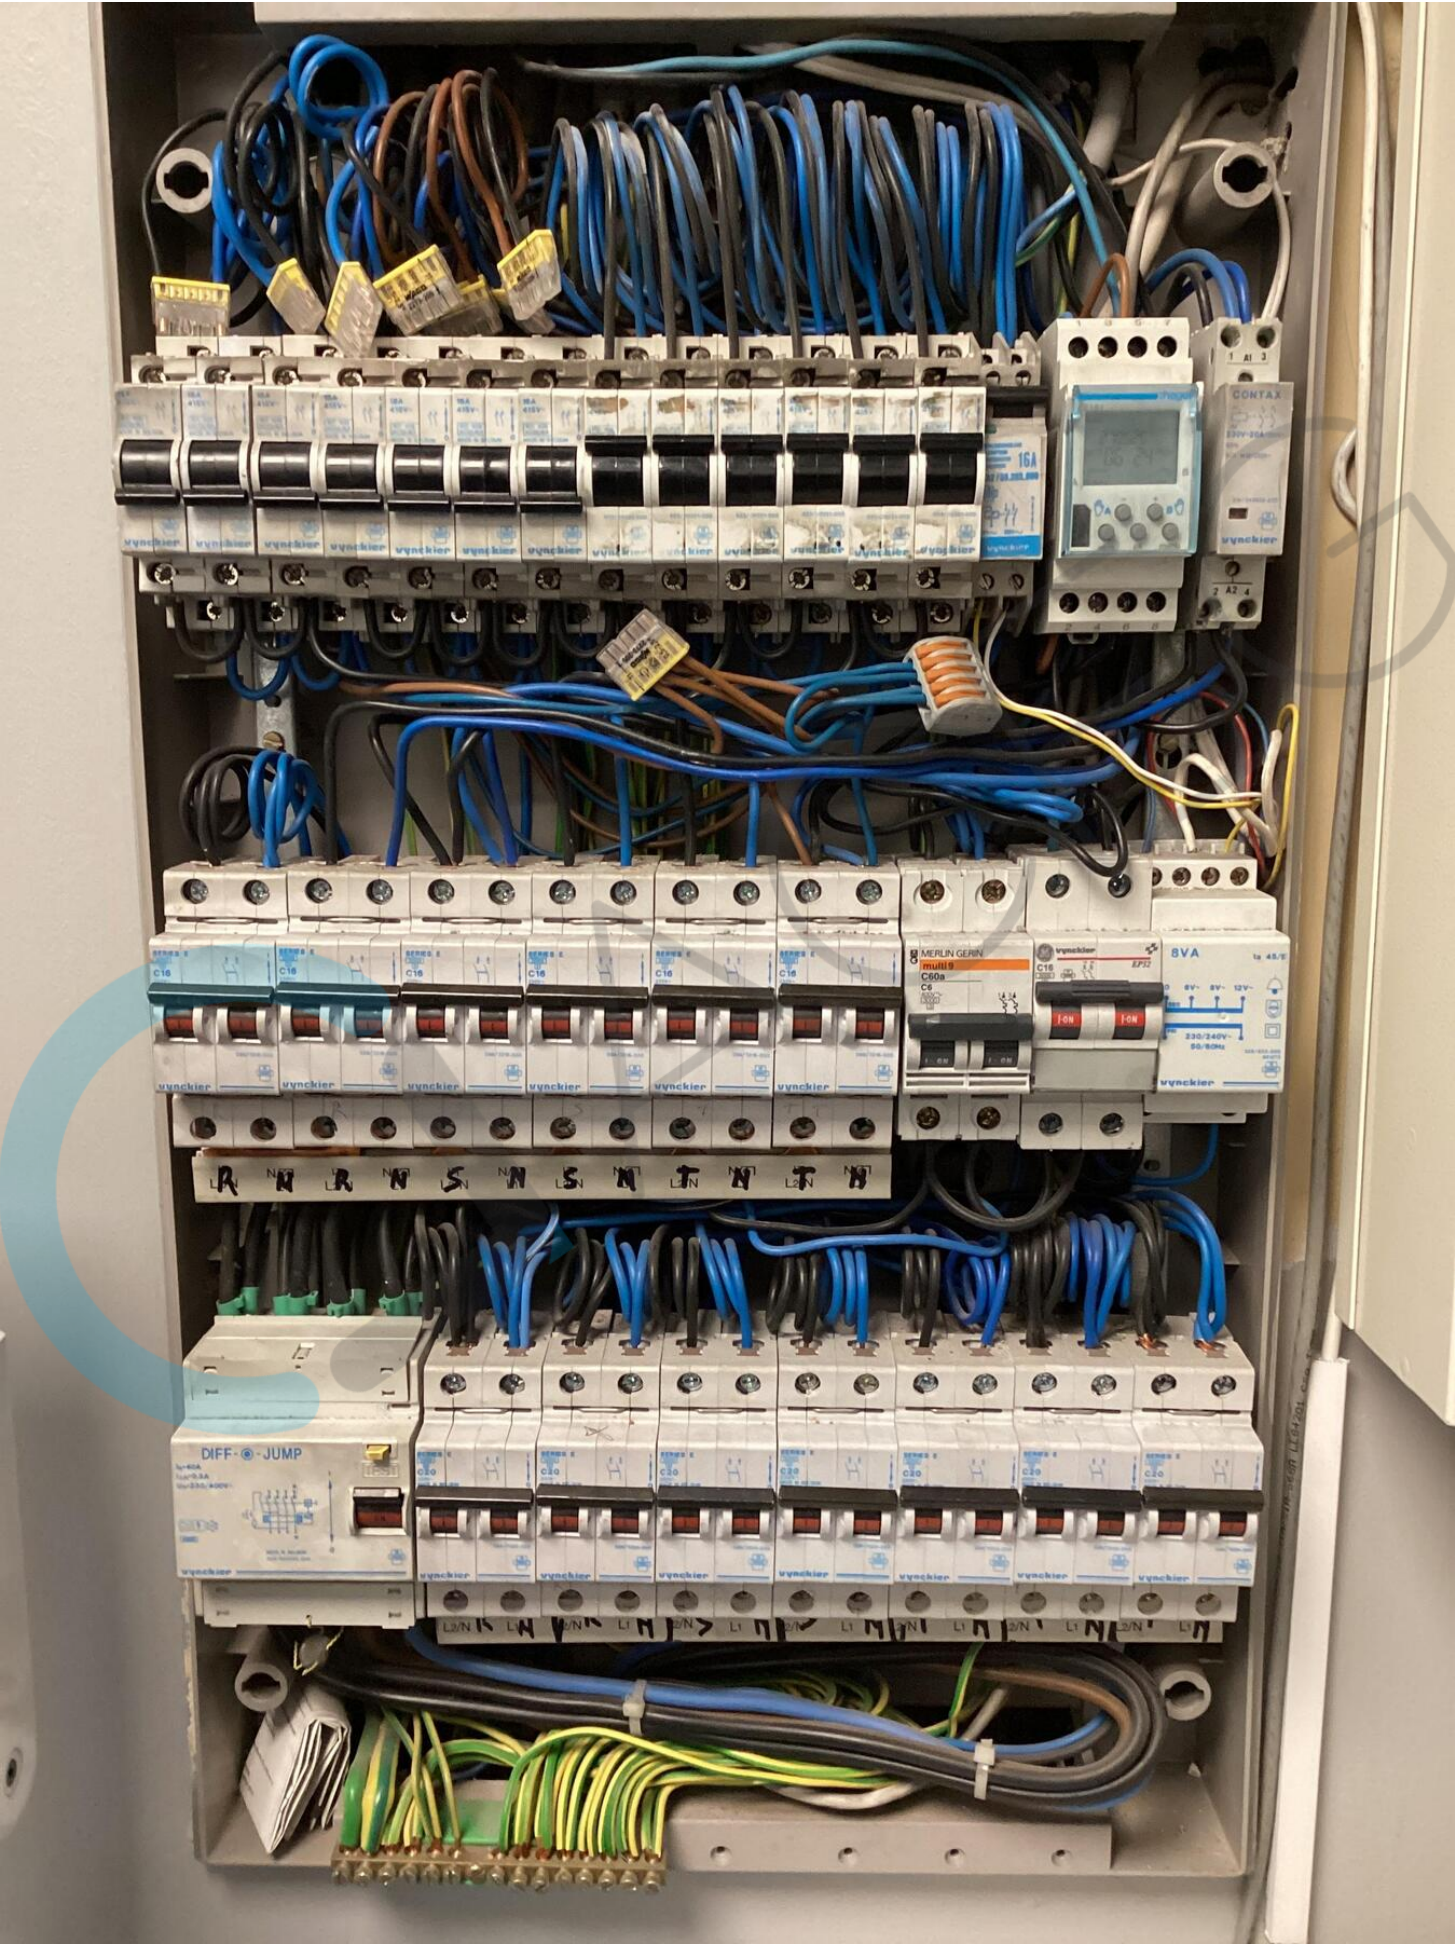













p. 1/6
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

Gelijkvloers

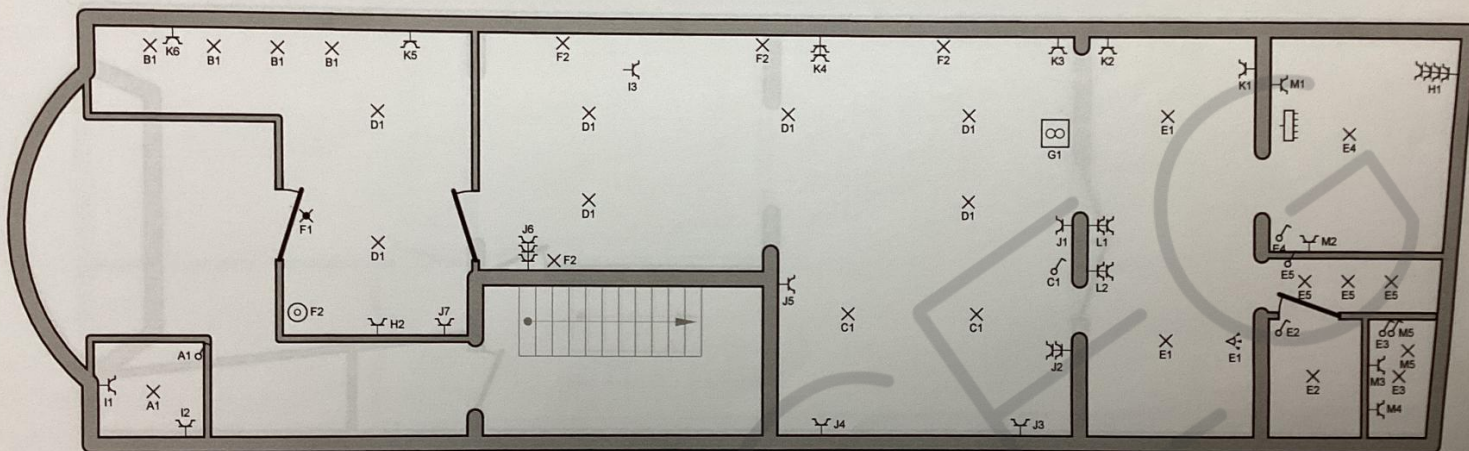


ACEG 408
Bekend staatsrechtelijk Orgaan
Luc Albinovanus

Plaats van de elektrische installatie
argenta
driekoningenstraat 83
2600 berchem

Installateur
Elektro Torfs
Handelslei 5
2980 Zoersel
GSM: 0471 51 69 28
e-mail: info@elektro-torfs.be
BTW BE 0685.669.343

p. 3/6
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

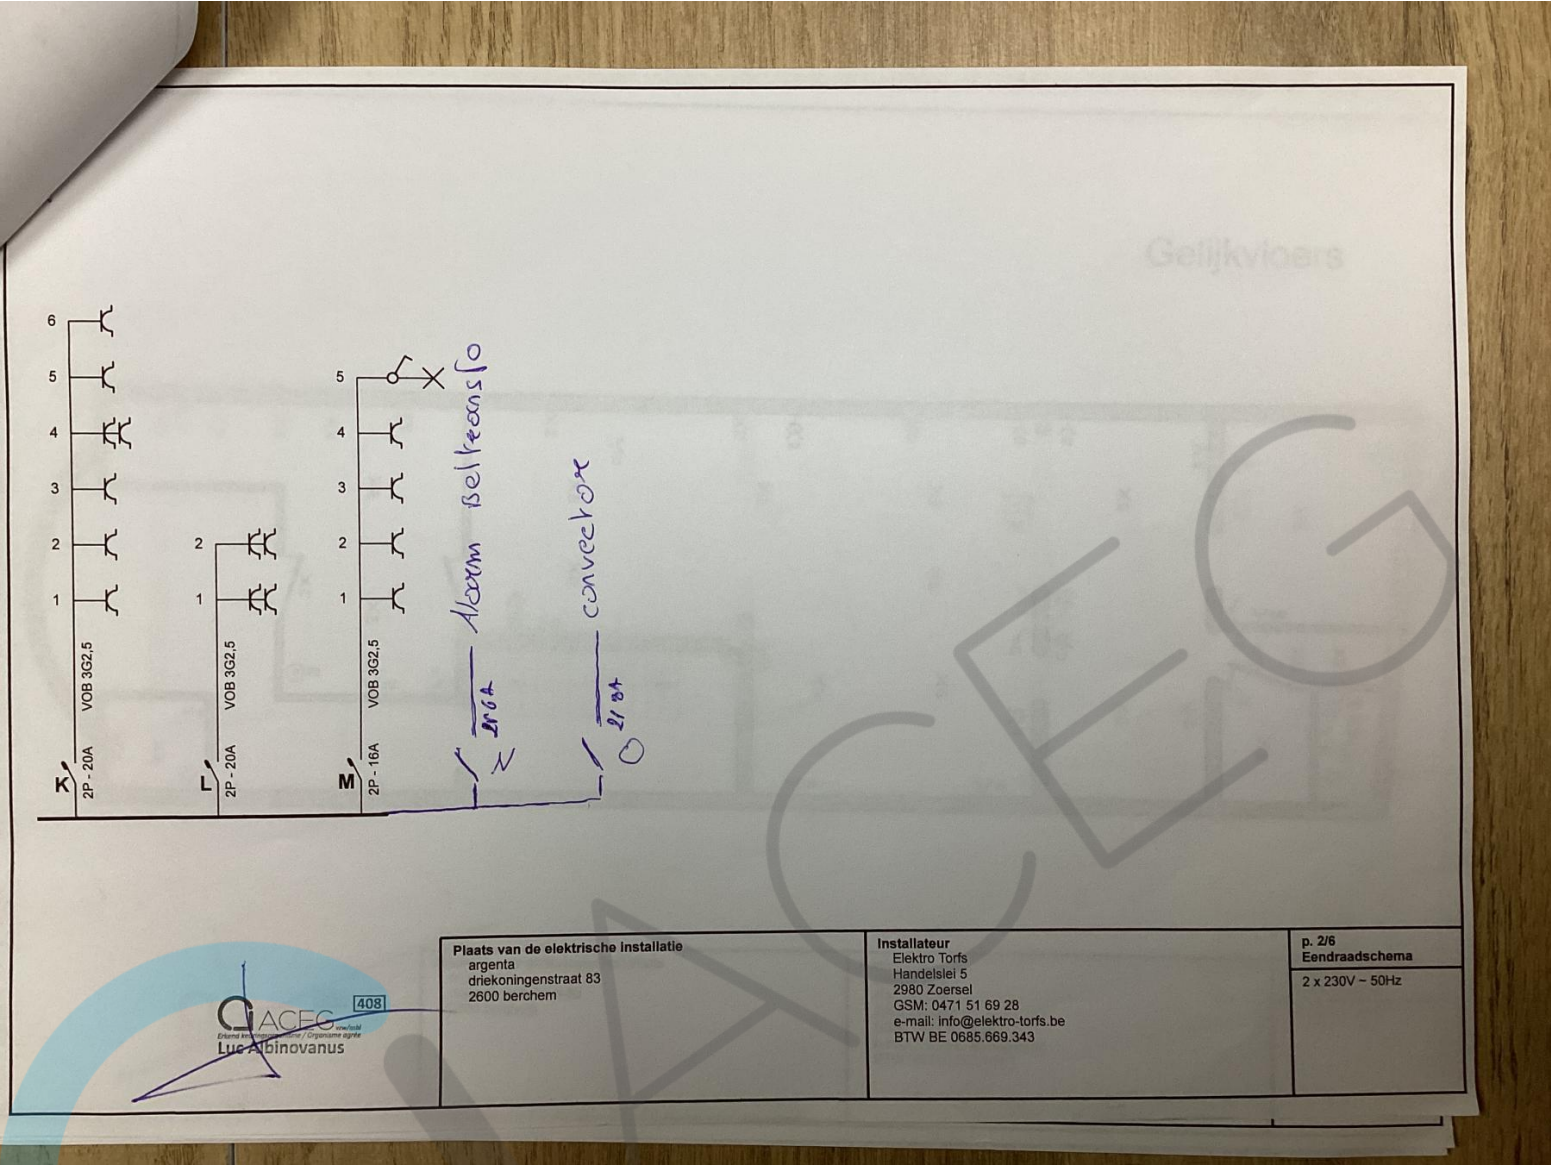

Behorend bij controleverslag met nummer :

- () Er werden geen bijzondere invloedsfactoren gemeld.
() De hierna vermelde, in tabelvorm, bijzondere invloedsfactoren zijn aanwezig :

[illegible]

Exploitant of zijn vertegenwoordiger		Vertegenwoordiger van het Erkend Organisme	
Datum	27/05/2025	Datum	
Naam	Dimitri Toes	Naam	
Handtekening		Handtekening	



