8E

vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 ☐ Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
☐ Brabant tel.: 02 674 57 11 ☐ Wallonië tel.: 081 432 611

Verslag nr. : P030765980

BELAC 040-INSP

Resi code: 13

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK - EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr. : | **Aanvrager : Electriciteit van Mechelen**

Verantwoordelijke voor de werken :	**Installatie :**	**Eigenaar of beheerder :**
Naam,voornaam : Electriciteit van Mechelen Ident. Kaart nr. : BTW nr.: BE0687.396.834	Naam, voornaam : Passim Adres : K.Elisabethlaan 4 (app8E) Post nr. + Stad : 2600 Berchem Tel. :	idem

Basis van het onderzoek : ☒ *Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)* ☐ ***ARAB*** ☐

☐ Art 270	☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ ① **Wooneenheid**
☐ Art 271	☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 87	☒ Art 278	☐ ② **Huishoudelijke werkeenheid**
☐ Art 276	☐ verzwaring ☒ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ **Gemeenschappelijke delen**
		☐ Art	☐ Art	☐ ④ **Werkeenheid**

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	*EAN* ☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 2192348 meterstand dag : 52282 nacht :	☐ kWh excl. nacht meter : nr. : meterstand :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400 V ☐	Type aardelektrode : ☐ aardingslus ☒ pen / baar ☐
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type : XVB	
Beschrijving installatie ☒ zie bijlage	Algemene differentieelstroominrichting : 63 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 7	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ I>/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 12.8 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau : >15 MΩ ☒ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting : ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☒ **Nihil**		Visum DNB :
Inbreuken Bestaande installatie ☐ **Nihil**		Aangestelde DNB : Naam :
Opmerkingen ☒ **Nihil**		Visum :

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ **voldoet niet** aan het AREI.
☐ De bestaande installatie ☐ voldoet ☐ **voldoet niet** aan het AREI.


De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor: 18/09/2037(*)
☐ door hetzelfde erkend organisme (**).
(*) Termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering


Agent bezoeker :

Naam : Verbeeck Kevin Agent nr. 3076 Datum : **18/09/2012** **Voor de directeur generaal / Handtekening**

Aantal bijlagen : ☒ Situatieschema('s) : 1 ☒ Eéndraadsschema('s) : 1 ☐

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

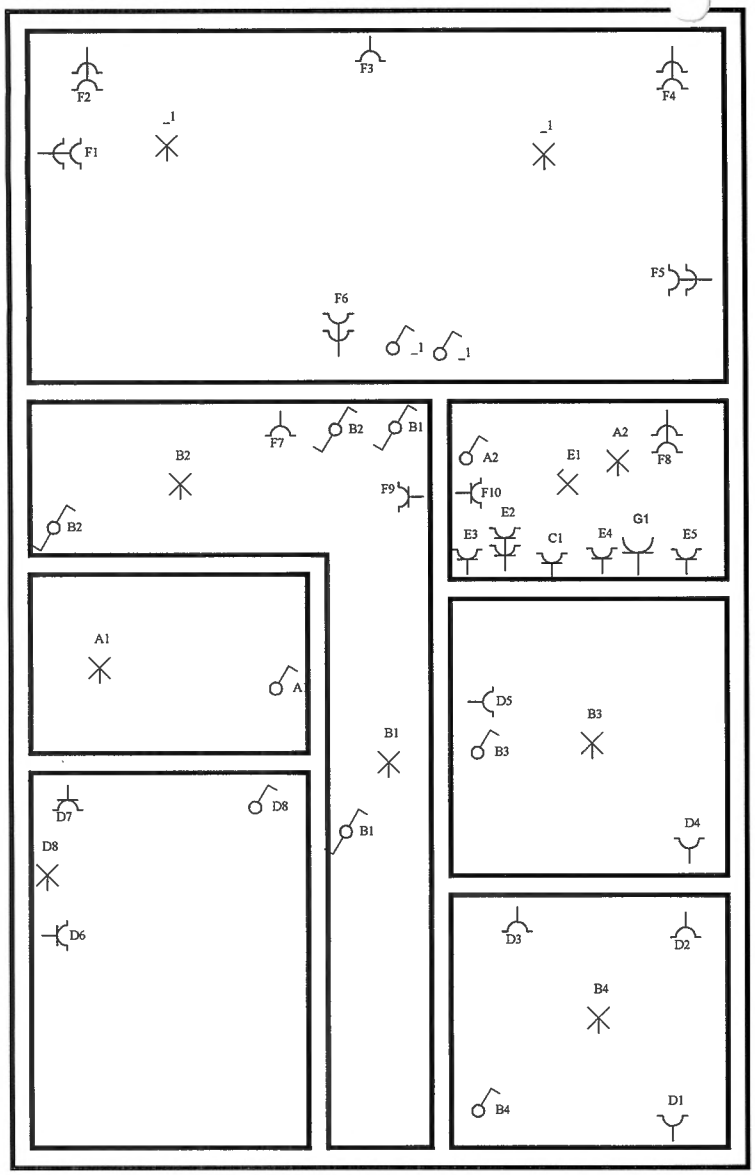

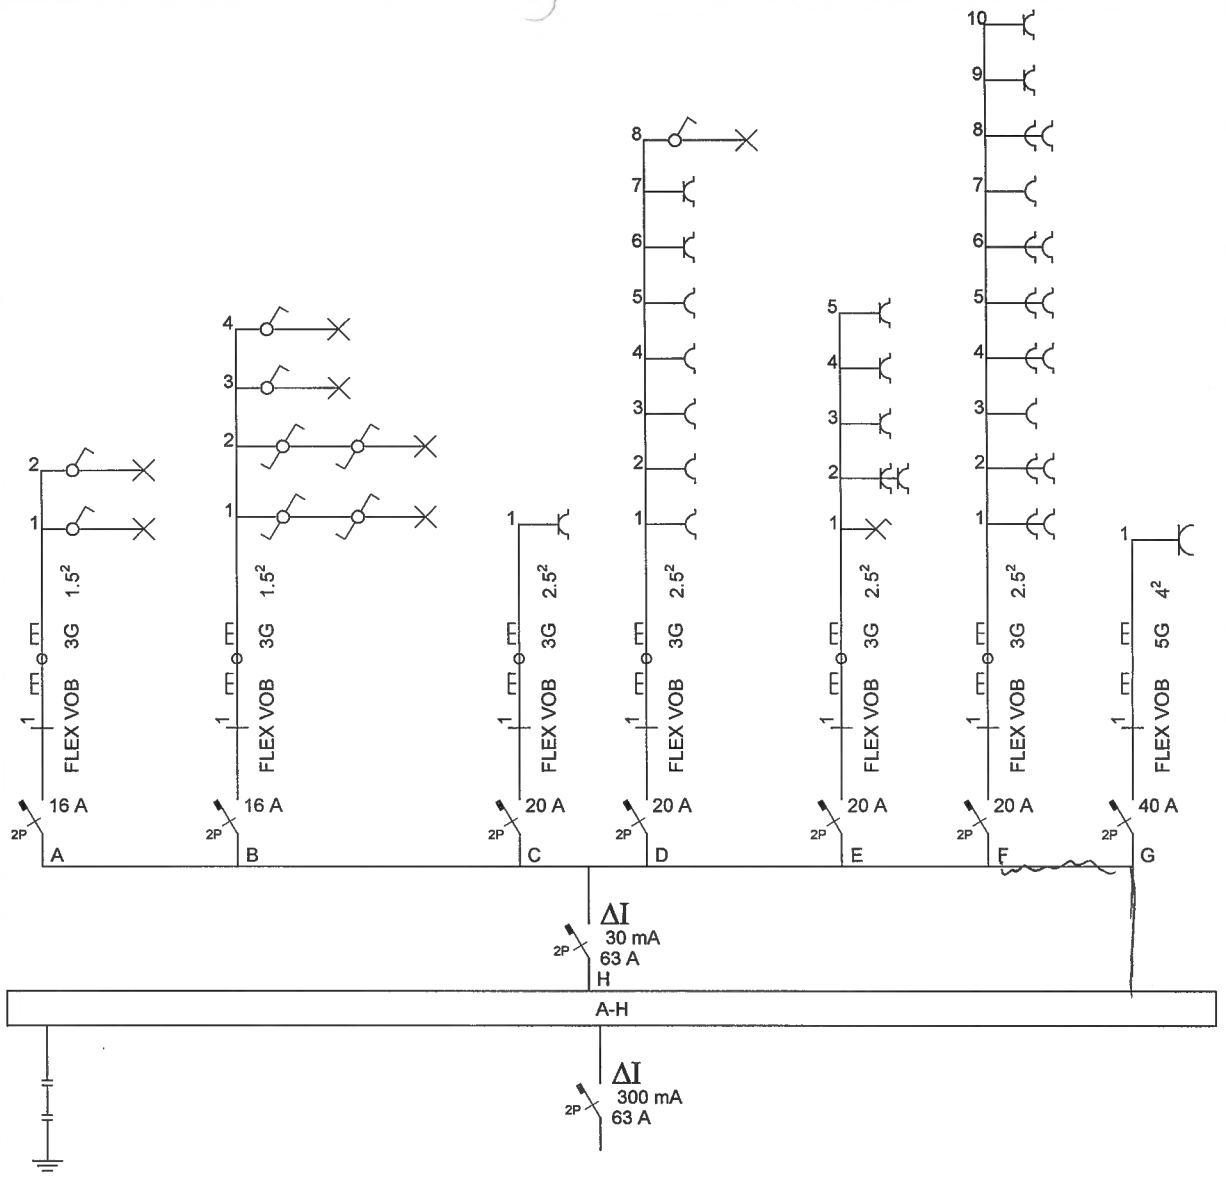

appartement 8E

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom **Elektriciteit Van Mechelen**	Organis. **Vincotte**	Naam/Nom **Passim**	**FIX-O-CAD**
BTW / TVA **BE 687,396,834**	Naam/Nom **K. Verbeeck**	Straat/Rue **K. Elisabethlaan 4 (app 8E)**	vynckier
Datum/Date **09-07-2012**	Datum/Date	Gemeen/Comm **2600 BERCHEM**	
Handtek/Sign	Handtek/Sign	Handtek/Sign	**02541**

VERBEECK Kevin
Inspecteur
0475 / 90 11 79