

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 19646
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0498/14.21.29
e-mail: erik.devocht@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5427968
Voorl. verslagnr.:
Datum: 21/08/2020

Klant / Opdrachtgever:
DE VOCHT ERIK
AZALEALAAN 38
2560 NIJLEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 530 CUYPERS VINCENT
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Adres:
Installateur/verantw. werk: Naam: DE VOCHT ERIK Adres: AZALEALAAN 38
2560 NIJLEN B.T.W.:
Adres installatie: WOONPLUS INVEST FRUITHOFLAAN 83 3E VERDIEP Private HS-cabine: NEE
BERCHEM (ANTWERPEN) 2600
Type installatie: appartement Toestel/Install. ID:
EAN nr.: Leverancier: Teller nr.: Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole na ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4) Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast
(* Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 21/08/2020 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/08/2045 Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 3N400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: DNB Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA bijkomende: 4p 40A/300mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☒ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 8+4

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 94,70 MOhm Spreidingsweerstand: 9,63 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
	2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
	3. Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.
I	Geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf



O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be


Woonplus Invest
Fruithoflaan 3de verdiep 83
2600 Berchem

Stalietuut
 Elektriciteitswerken Erik De Vocht bvba
 Azalealaan 38
 2560 Nijlen
 GSM: 0498 14 21 29
 e-mail: erik.devocht@telenet.be
 BTW BE 0889.780.802

p. 1/4
Eendraadschema

Datum: 27/05/2020

3 x 400V + N ~ 50Hz

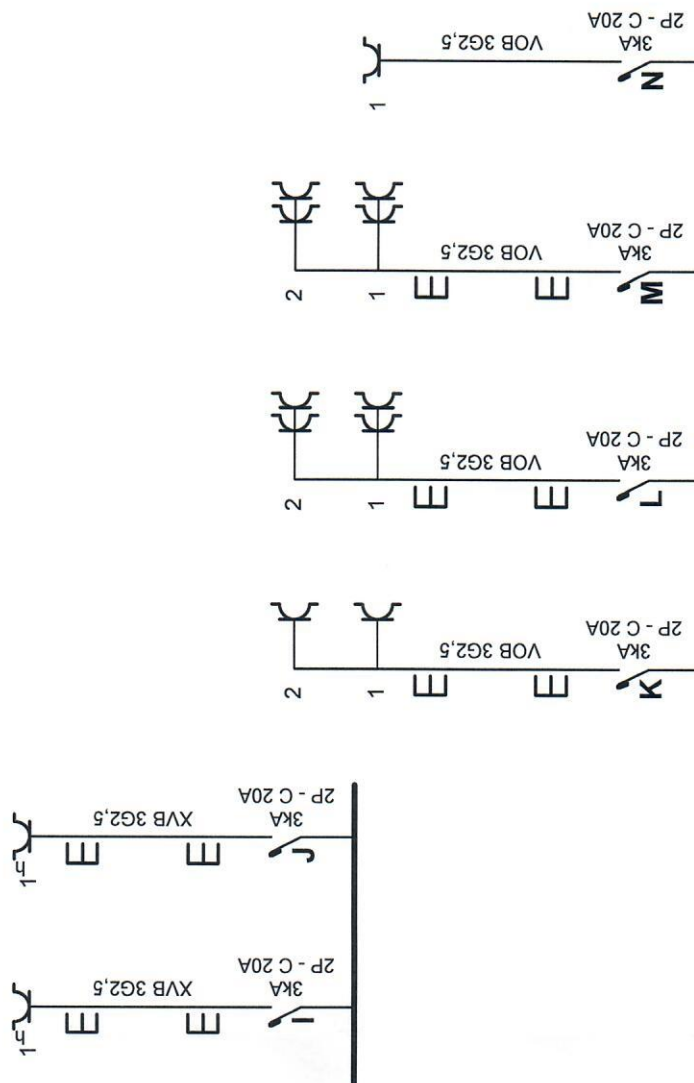

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

Woonplus Invest
Fruijthoflaan 3de verdiep 83
2600 Berchem

Installateur

Elektricitetswerken Erik De Vocht bvba
Azalealaan 38
2560 Nijlen
GSM: 0498 14 21 29
e-mail: erik.devocht@telenet.be
BTW BE 0889.780.802

[Handwritten signature]


p. 2/4

Eendraadschema

Datum: 27/05/2020

3 x 400V + N ~ 50Hz

Verlichting

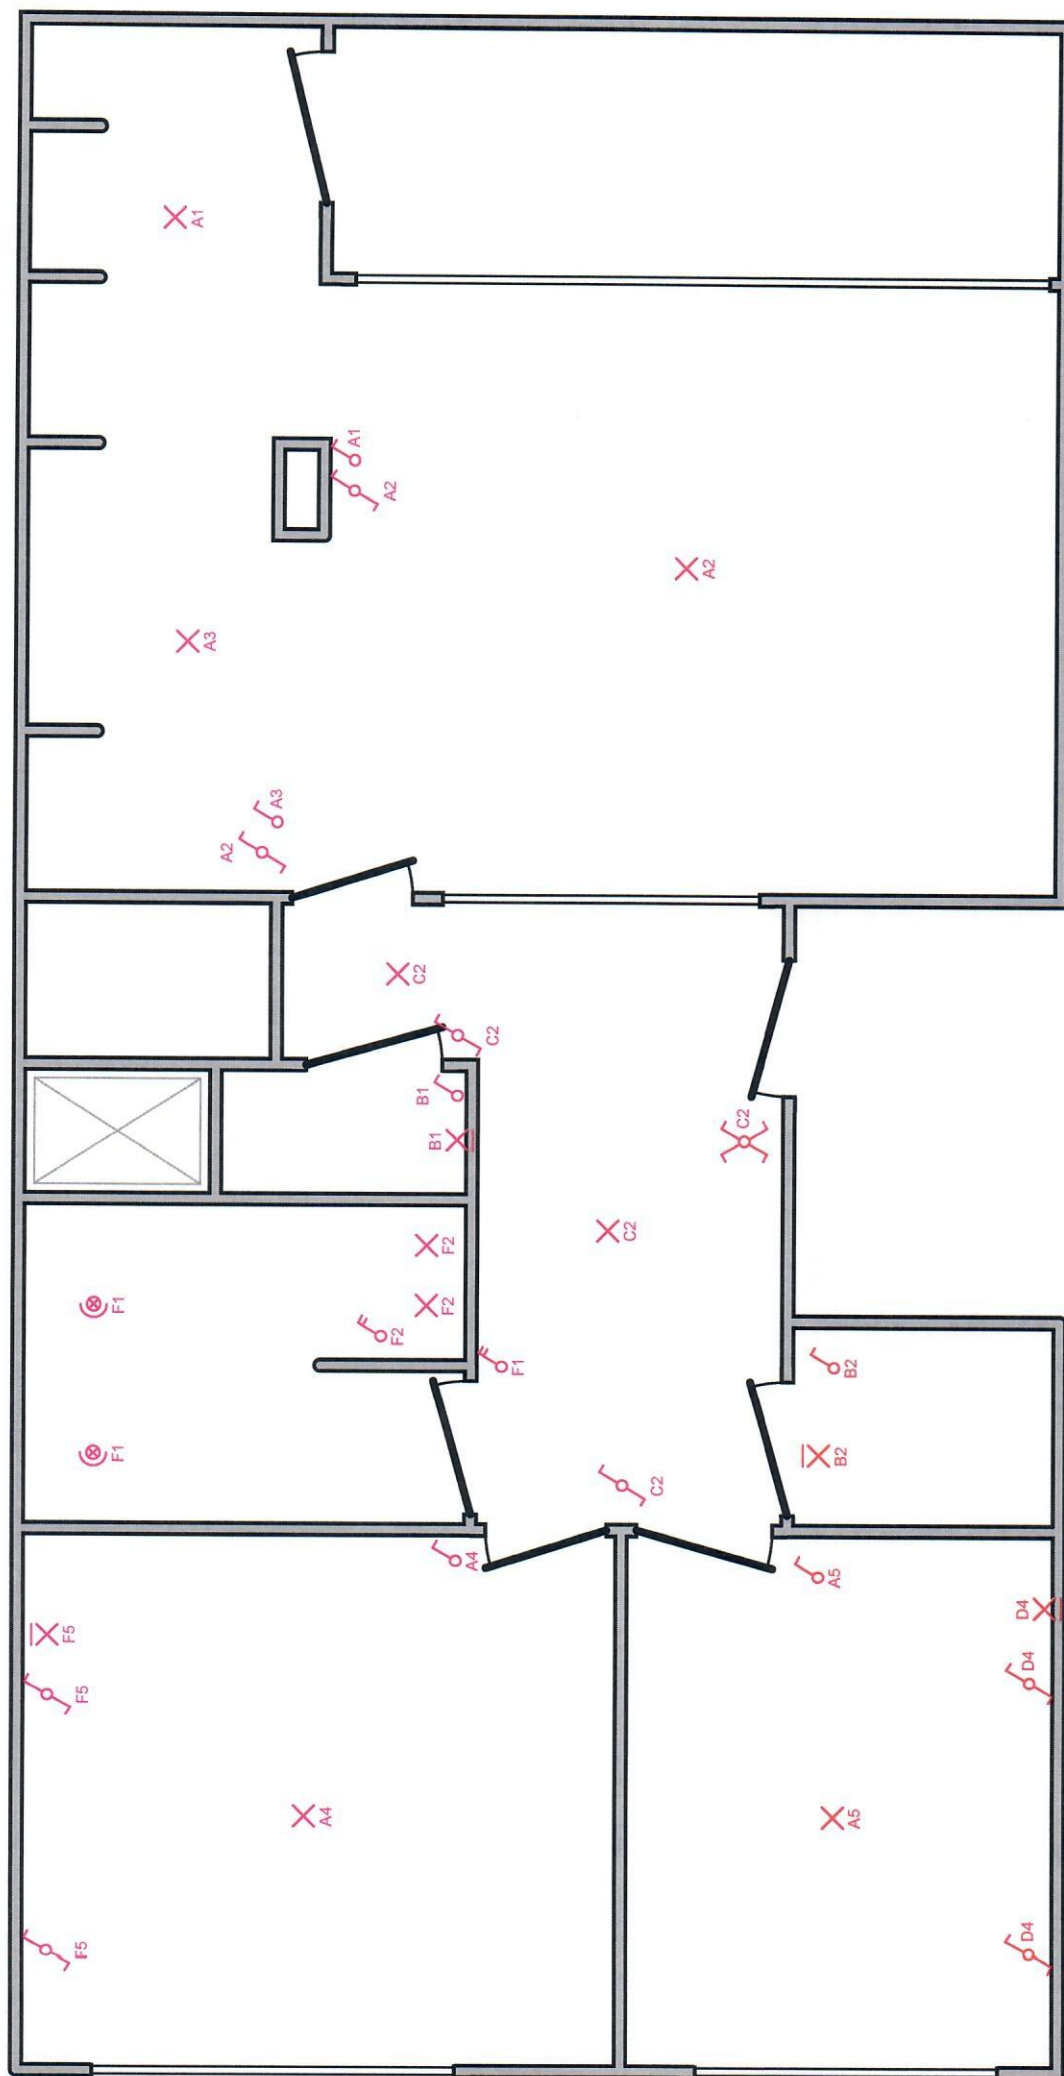

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

Woonplus Invest
Fruihoflaan 3de verdiep 83
2600 Berchem

Installateur

Elektricitetswerken Erik De Vocht bvba
Azalealaan 38
2560 Nijlen
GSM: 0498 14 21 29
e-mail: erik.devocht@telenet.be
BTW BE 0889.780.802


p. 3/4
Situatieschema

Datum: 27/05/2020

3 x 400V + N ~ 50Hz

[Handwritten signature]

Stopcontacten

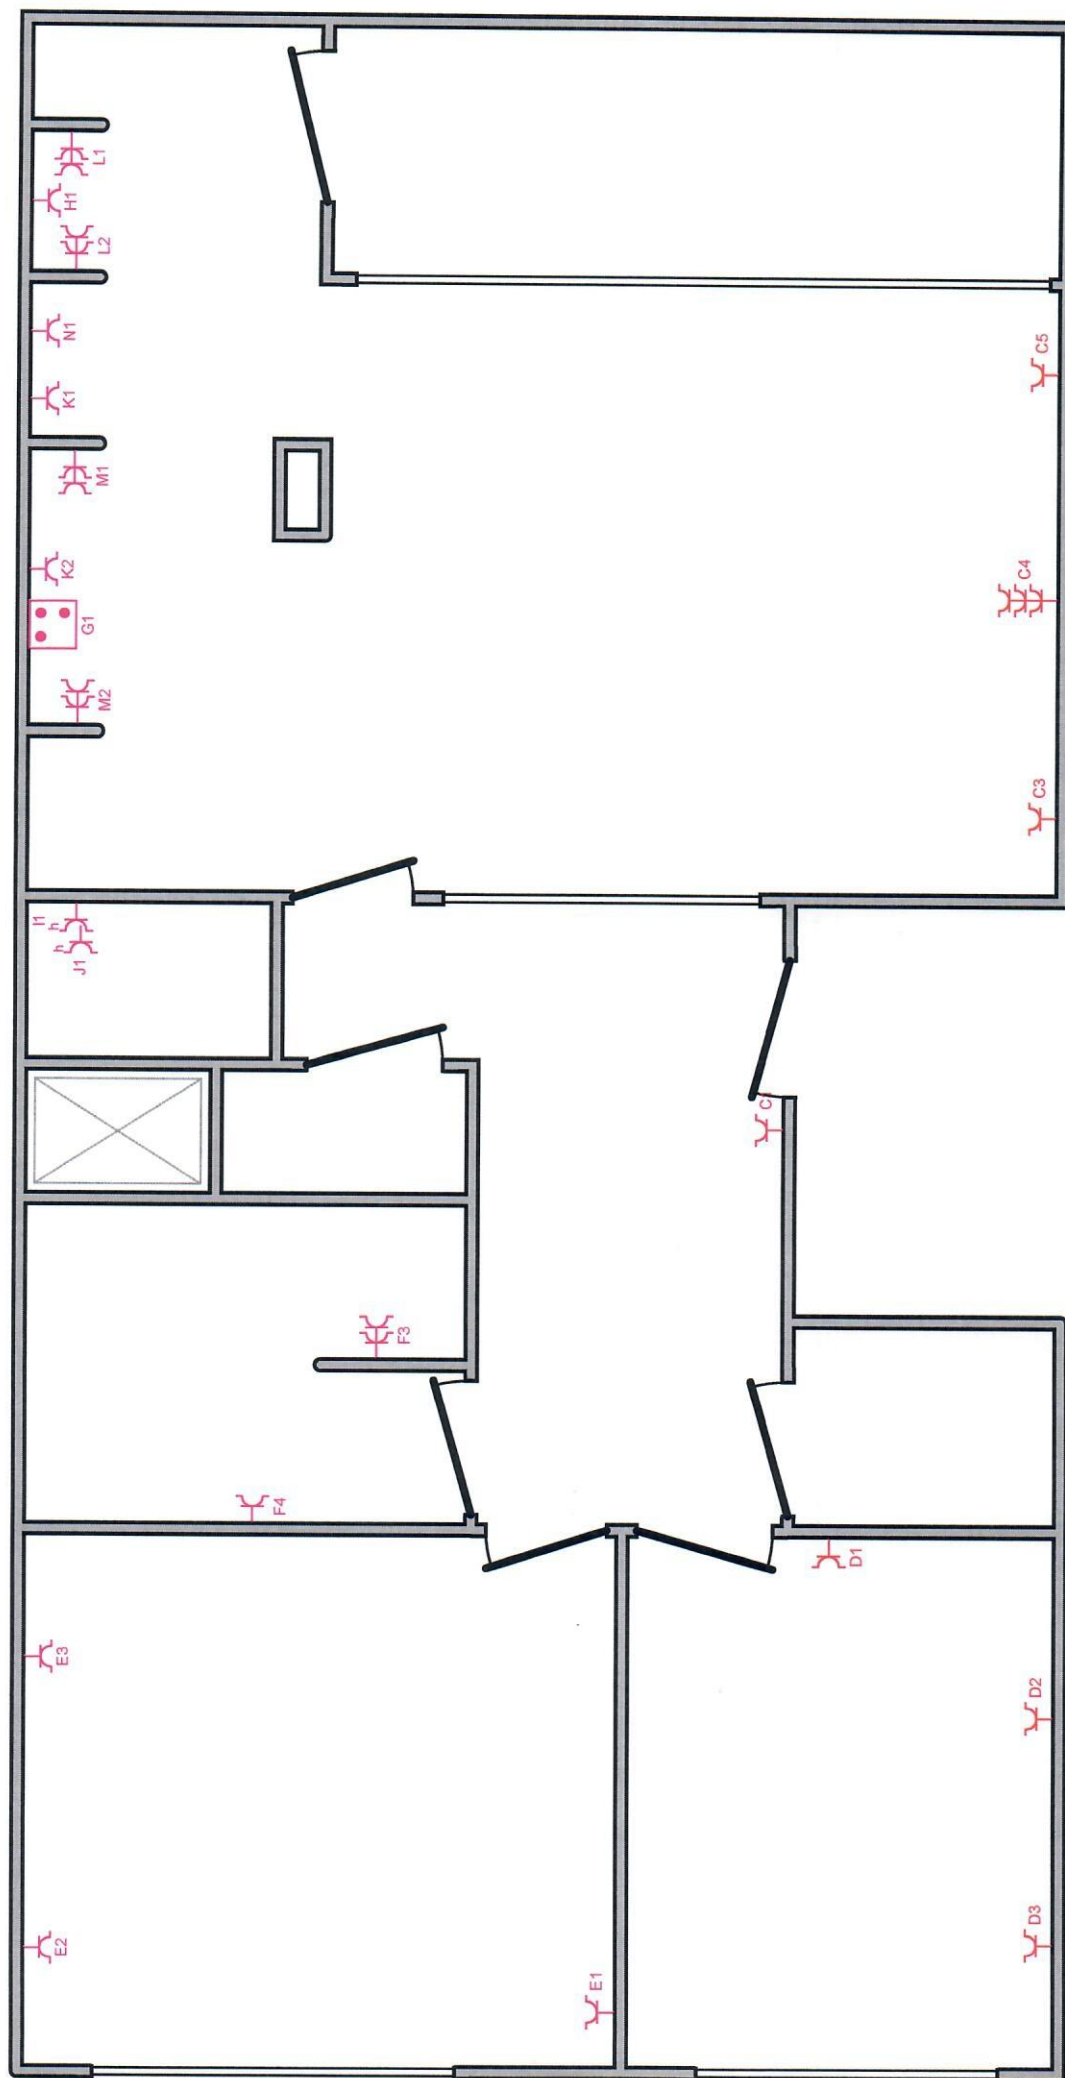

Erkend Organisme
 O.C.B.
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tel.: 03 451 37 00
 Fax: 03 451 37 10
 e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
 Woonplus Invest
 Fruithoflaan 3de verdiep 83
 2600 Berchem

Installateur
 Elektriciteitswerken Erik De Vocht bvba
 Azalealaan 38
 2560 Nijlen
 GSM: 0498 14 21 29
 e-mail: erik.devocht@telenet.be
 BTW BE 0889.780.802

p. 4/4
Situatieschema
 Datum: 27/05/2020
 3 x 400V + N ~ 50Hz

[Handwritten signature]

