



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Imeus
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 11547951
N° comp :

**Verslag van onderzoek :
Rapport de contrôle :**

N° : 180074

EAN code

Niet gekend

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek : Peperstraat 74, 9000 Gent
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Devliegen Adres : Festienlaan 43, 9600 Ronse
Propriétaire : Ben Mannix Adresse :

Installateur : Ben Mannix BTW / TVA : 736 199 732
Datum van het onderzoek : 21/02/2011 Ik. / C.I. : W. Gommers
Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.
Max. beveiliging : 25A
Protection max. :

Spanning : 110V Meter / bord verbinding : V08 1a
Tension : Liaison compteur-tableau :

Aardelektrode : PEN Isolatie : 1,8 M Mohm
Electrode de terre : 1,5 M Ohm Isolement :

Aardeleedtoestand : 1.54 Ohm			Isolatie : 100%			Testplan				270		271b	
Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :			OK	NOK	OK	NOK				
In (A)	Δ In (mA)	type				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16	30	A	Ng. Krige A → H			☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
16	30	A	Krige C → H			☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
			S			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Indirecte aanraking : OK						Indirecte aanraking : OK						OK	

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK directe aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ OK ☐ NOK contact direct : ☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen : ☒ OK ☐ NOK ☐ Potentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOK
Raccordements : Liaisons équipotentiëles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen / Remarques :

Geen

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☒	☐	☐	
271 AK		271 HK		
☐		☐		
276 AK		271 HK		
☐		☐		

Besluit / Conclusion
De installatie is niet conform met het AREI
en mag niet in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est n'est pas conforme au RGIE
et peut ne peut pas temporairement être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het céndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken
te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen
gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être
exécutés sans retard et les mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne
constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.
Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 21/02/2016
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ; c) l'obligation d'aviser immédiatement le
S.P. si l'installation électrique est mise en service avant la date de la visite de contrôle, de la visite de contrôle, de faire effectuer une
procure verbale de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préparée à la suite de la visite de contrôle des installations électriques domestiques.

Rapp. EIS/EI1.1.04

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09

info@electro-test.be
www.electro-test.be

Dexia 068-2117692-15
KBC : 734-1126000-33

IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB


BE 0434.433.603
APA Brussel

Max Mor Derkloper
 Extension 43
 3600 Rome

Werk: Raygouit 74
 3000 Cent

Algemene Electriciteit ON3N
 Savet 155
 3600 Rome
 B TW 0736.193.772.



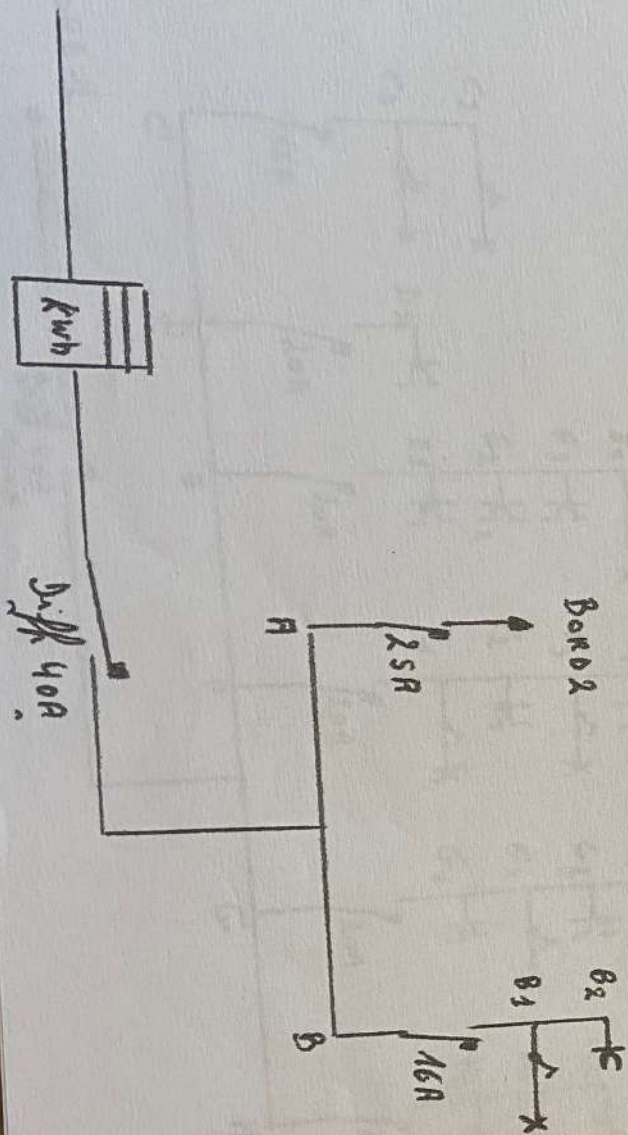

ELECTRO-TEST v.z.00.
 VERMIDDELEN
 04 77189.44.51

Bord 2

Max Mus vertegen

Forkenlaan 43

3600 Rome

Werk: Papeguitrust 77

3000 Gent


Algemeen elektricit 0494

Sueteitrust 155

9600 Rome

BTW: 0736.193.772.



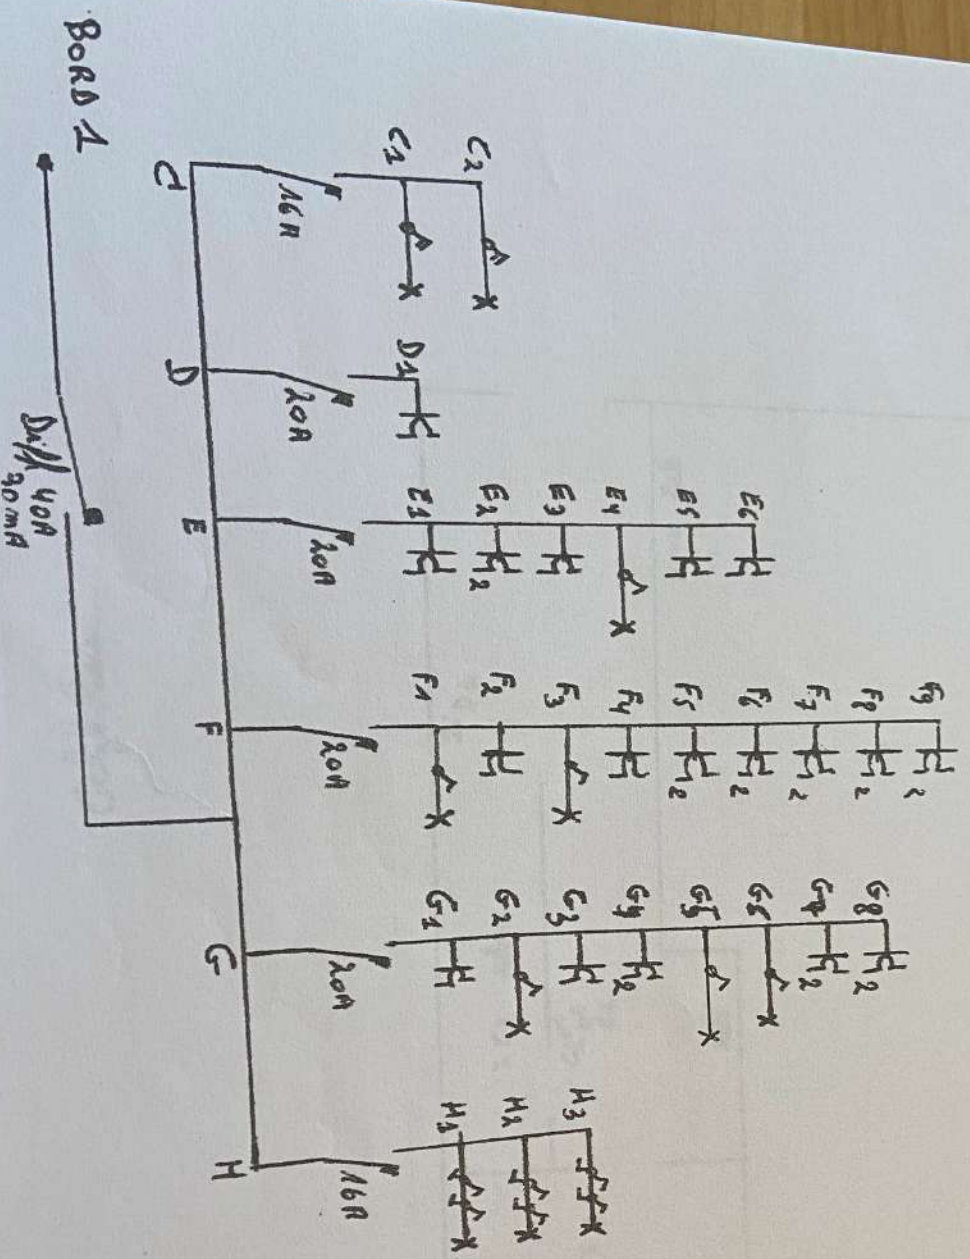


ELECTRO-TEST vzw
Ulrich Vermaessen
Medischexpert
Gsm: 0477/894451

Maas Derlagen

Forkieren 43

3600 Rente

Werk: Payerwerk 77
8000 Cent

Agemore elektricit ONN


Saverwerk 155

3600 Rente

BTW: 0736.153 772.




Cellulose.

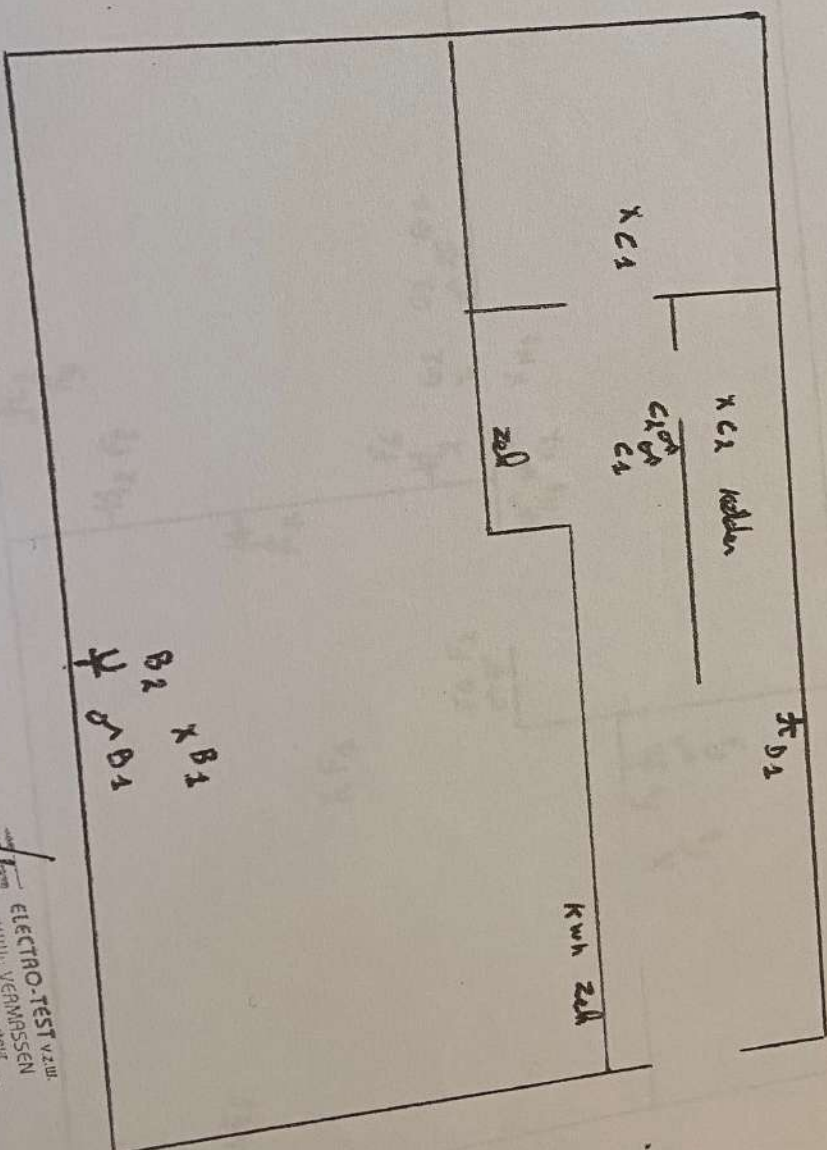


ELECTRO-TEST v.z.w.
Utility VERMIDDELEN
Inspection
G.S.M. 0877/89 44 51

1° Medley

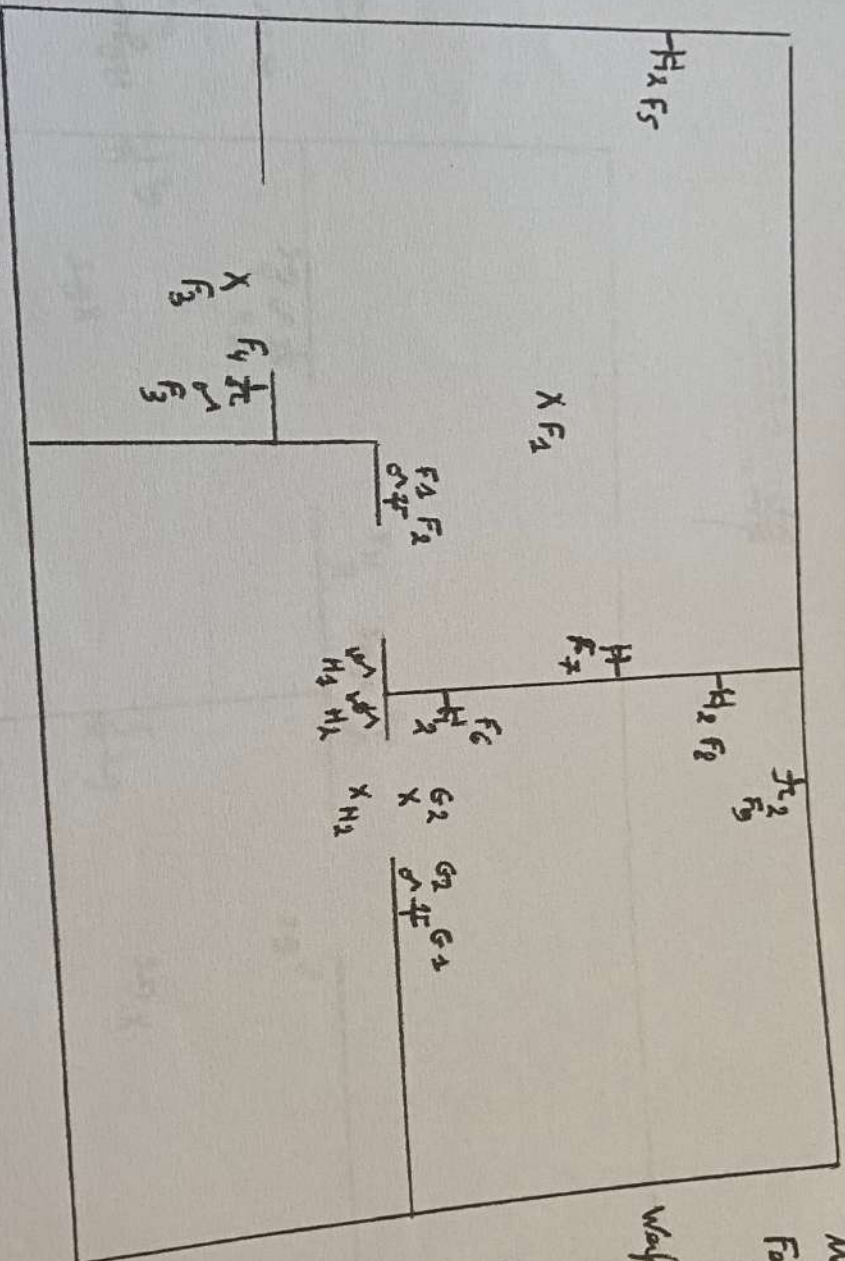


ELECTRO-TEST v.z.m.
 Utility VERMISSEN
 Incalderpeter
 G.S.M. : 0877/89.44.51

Muller Donaghen
 Forcarlen 43
 3600 Rome
 Waf: Rappanick 77
 9000 Gent

Algemene elektriciteit ON3N
 Sommeitnick 155
 3600 Rome
 BTW: 0736.193.772.


2 e Verduyn

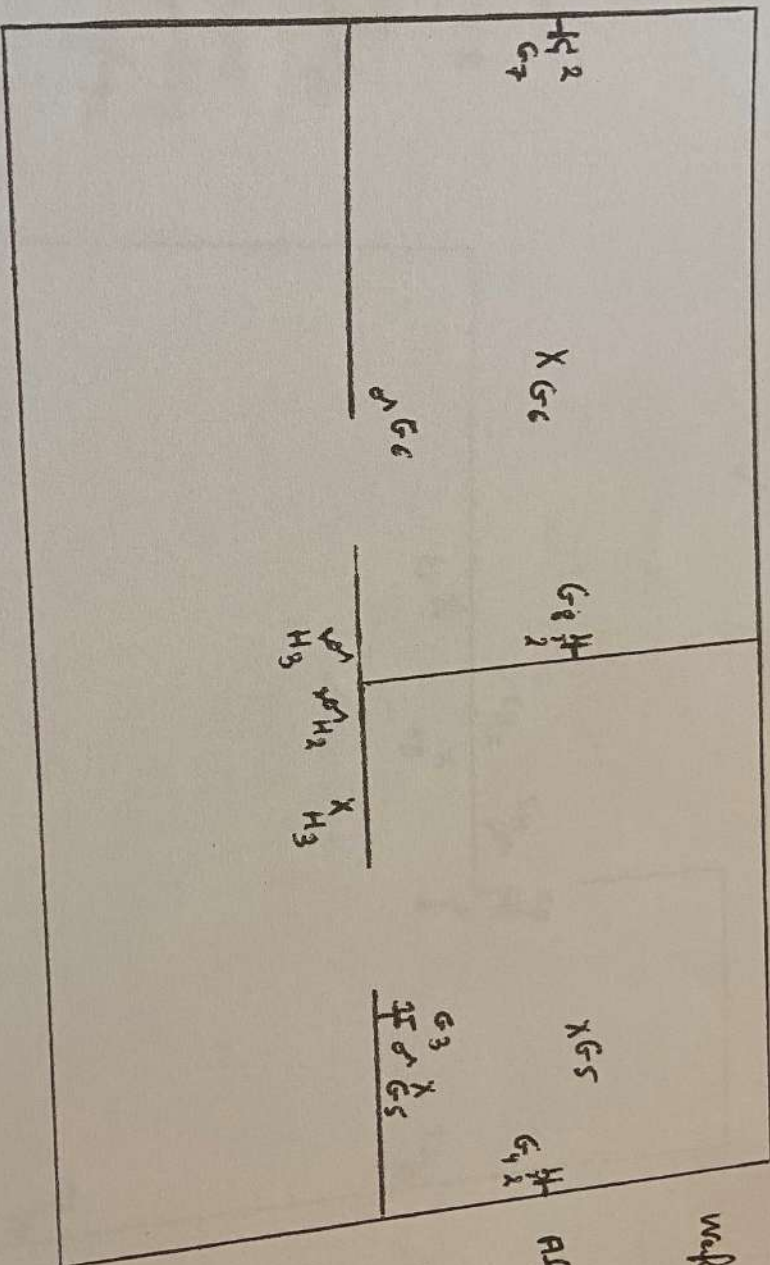

ELECTRO-TEST
WILLY VERMISSEN
 Heerlen
 G.S.N. : 0477/89.44.51

Dr. a.
 Fortuin
 360
 Werk P. 7
 36
 Algemeen
 Bureau
 8
 B.T.V.
 24.7.72.
 50V
 24.7.72.

3^e Verdien

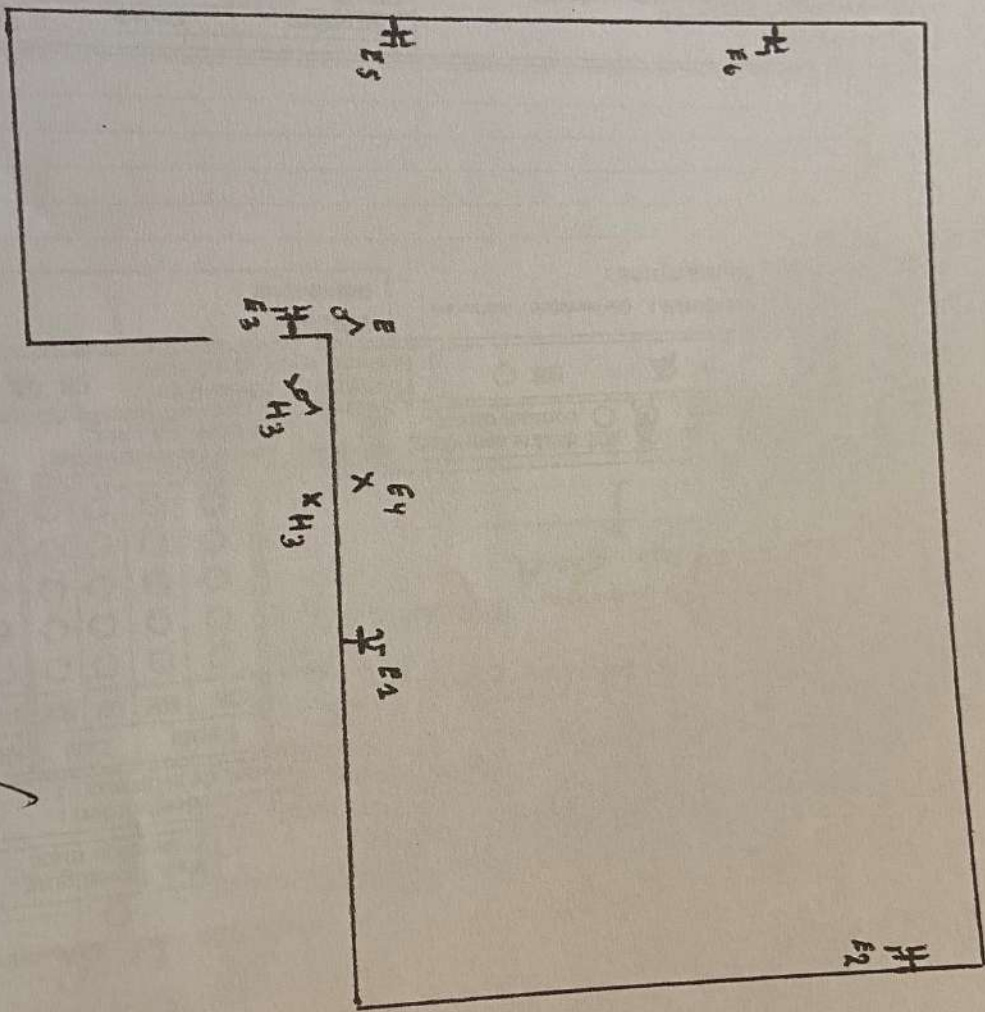

ELECTRO-TEST v.2.10
 Willy VERMISSEN
 Hoofdspecteur
 G.S.M. : 047789 44 51

Mr. & Mrs. Derkx
 Fortkoren 43
 8600 Rome

Werk
 Rijpheidswat 77
 8000 Gent

Algemene Elektriciteitsw
 Smeetsw 155
 8600 Rome
 B.T.W. 0736.193.772.

[Signature]