Resp. client: N° commande. N° client: 175009 Pers.cont.: Tél.: -Fax: -

GSM: e-mail:

ProKo.: LS01 N° rapport : 6391761 N° rapp. prov.: Date: 19/12/2024





Client / Mandant:

**BATICREA SCES** 

CHAUSSEE DE CHARLEROI 112

1060 BRUSSEL 6

Département: ELE

## RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT

(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION** 

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 459 WAGNY RUDY

Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: Adresse: Voir installation

Adresse: CHAUSSEE DE CHARLEROI 112 Installat. / respons. travaux: Nom: BATICREA SCES

1060 BRUSSEL 6 T.V.A.: BE0535541255

AV DE LA CALECHE 24 LIMAL Adresse installation: Cabine HT - privée: 1300

Type installation: unité d'habitation Appareil/Install. ID:

EAN nr.: Voir schéma Gestionn, Rés.: ORES Compteur: 89547760 Compteur nuit:

**CONTROLE** 

Date:

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.

Type: visite de contrôle (chap. 6.5)

02/12/2024.

Date installation: ☐ avant 01/10/1981 ■ entre 01/10/1981 et 01/06/2020 ☐ entre 01/06/2020 et 01/06/2023 ☐ dès 01/06/2023

Dérogations: partie 8 du livre 1: appliqué et point 1 du sous-section 6.5.8.1: pas d'applic.

Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 31/12/2049

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les

cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION** 

Présence tension: Raccordement: -Fourreau: -Plaque d'isolat.: -

Tension nominal: 3 x 220V Protection max.: 40A Interr. princip.: interr. diff. général Protection princip.: 40A

section: 10 mm<sup>2</sup> Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: EXVB nombre conduct.: 4 Câble de raccordement au réseau: type câble: nombre conduct :: section: - mm<sup>2</sup>

accessibilité : en ordre Prise de terre individuelle genre: Électrode de terre: type: boucle section: 35 mm<sup>2</sup> Interrupteur Diff.: général: 4p 40A/300mA supplémentaire: 4p 40A/30mA

Schéma unifiliaire et plan de position: références: voir annexe

Exécutée conform. aux schémas et plan: État du matériel fixe ou - à pose fixe: en ordre en ordre

Installations spéciaux: photovoltaïque □ piscine □ sauna ☐ aliment. véhic. électrique П-

Ne sont pas encore ☐ cuisine □ salle de bains □ chauffage central □ compteur de gaz □ compteur d'eau

placés: □ principale - □ supplémentaire liaison équipotentielle □ luminaires

Nombre de tableaux: Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:

Résistance de dispersion: 5.14 Ohm Résist. d'isolem. général: 378 MOhm

Bouton d'essai diff.: Boucle de défaut: en ordre Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre en ordre contact direct: en ordre contact indirect: en ordre Protection contre les chocs électriques:

Protection contre la surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

Néant N

**RESULTATS** 

1/2

organisme de contrôle

l	Néant

#### CONCLUSION

<u>L'installation électrique est conforme</u> aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.** 

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,

Ir. G. Croes

# CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions reglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\_prescriptions\_reglementaires.pdf

# Installation contrôlée par : **Rudy Wagny** 02/12/2024 3 - ÖJL-X 3 - JL-X 2 0 1 ×4 EXVB E<sub>ca</sub> 4x10 Type A - Δ300mA VOB E<sub>ca</sub> 3x10



boucle 35 mm² de terre;4.57 ohms

### Adresse de l'installation électrique

avenue de la calèche 24 1300 Limal

EAN 541455700000135293

## Installateur


Baticrea SC chée de charleroi 112 1060 Bruxelles BE 0535 541 255

02/12/2024

#### p. 1/5 Schéma unifilaire

3 x 230V ~ 50Hz

Installation entre le 1/10/1981 et 1/06/2020 numero de compteur: 89547760 gestionnaire de réseau: ORES

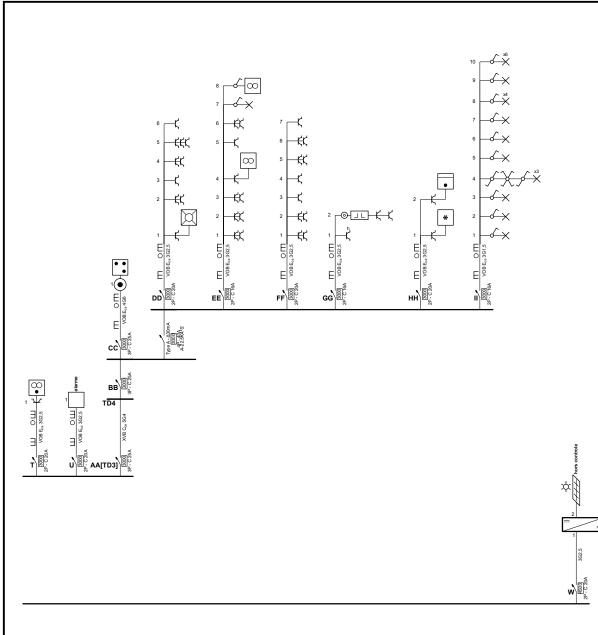

Installation contrôlée par : Rudy Wagny

02/12/2024

Organisme agréé O.C.B. Antwerpen

O.C.B. Antwerpen Koningin Astridlaan 60 2550 Kontich

Tél.: 03 451 37 00 e-mail: info@ocb.be BE 0404.312.034 Adresse de l'installation électrique

avenue de la calèche 24 1300 Limal

EAN 541455700000135293

Installateur


Baticrea SC chée de charleroi 112 1060 Bruxelles BE 0535 541 255


02/12/2024

p. 2/5 Schéma unifilaire


3 x 230V ~ 50Hz

Installation entre le 1/10/1981 et 1/06/2020 numero de compteur: 89547760 gestionnaire de réseau: ORES

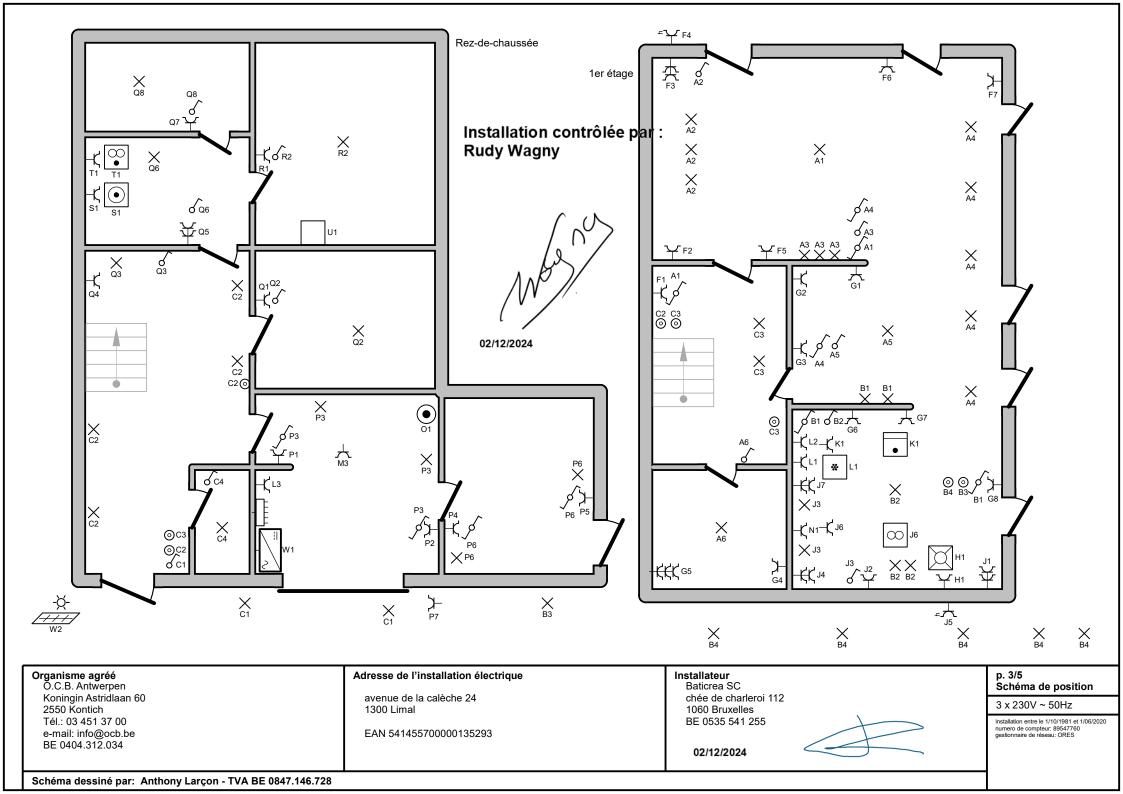

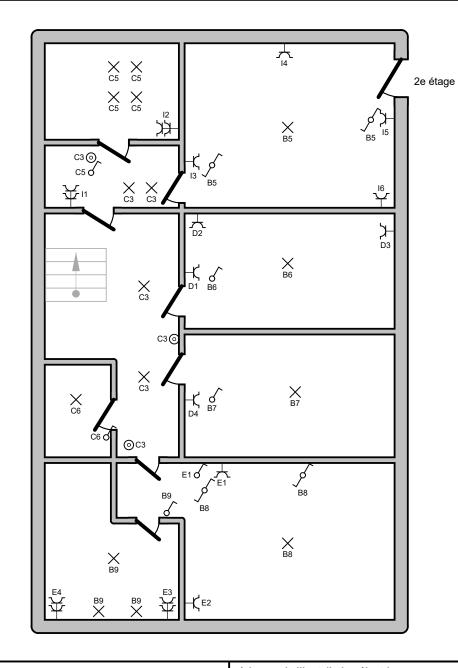

Grenier

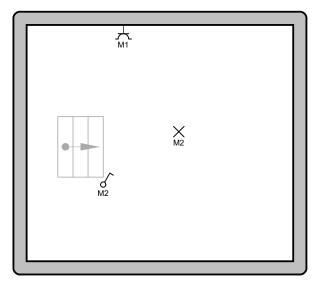

# Installation contrôlée par : **Rudy Wagny**



Organisme agréé O.C.B. Antwerpen Koningin Astridlaan 60 2550 Kontich Tél.: 03 451 37 00

e-mail: info@ocb.be BE 0404.312.034

## Adresse de l'installation électrique

avenue de la calèche 24 1300 Limal

EAN 541455700000135293

#### Installateur

Baticrea SC chée de charleroi 112 1060 Bruxelles BE 0535 541 255


02/12/2024



# Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz

Installation entre le 1/10/1981 et 1/06/2020 numero de compteur: 89547760 gestionnaire de réseau: ORES

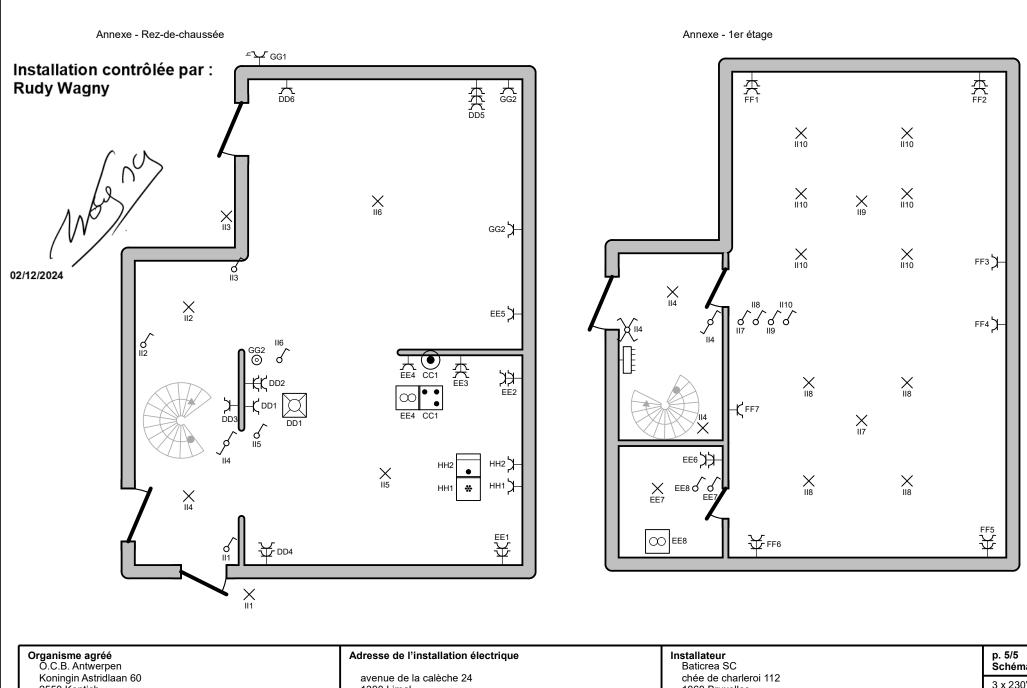

2550 Kontich Tél.: 03 451 37 00 e-mail: info@ocb.be BE 0404.312.034

avenue de la calèche 24 1300 Limal

EAN 541455700000135293

chée de charleroi 112 1060 Bruxelles BE 0535 541 255

02/12/2024

# Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz

Installation entre le 1/10/1981 et 1/06/2020 numero de compteur: 89547760 gestionnaire de réseau: ORES