



Installation électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 Lieu du contrôle: Chaussée de Louvain 77 1300 Wavre Belgique

Boîte: Rez commercial bihoraire

📄 Type de contrôle: Visite périodique (Livre 1 6.5)

📅 Date du contrôle:
07/10/2024

📅 Prochaine visite avant le:
07/10/2029

👤 Agent-visiteur:
Vincent Draye

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre

Nom
Adresse

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire

Nom
Adresse

Installateur

Nom
TVA

Identification de l'installation électrique

Adresse	Chaussée de Louvain 77 1300 Wavre Belgique
Code EAN	
Numéro de compteur	51951200
GRD	Rew SC
Type de locaux	Non-domestique Rez bihoraire

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Luchthavenlaan 25A/6 1800 Vilvoorde

Tel: +32 2 226 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles



Base(s) Règlementaires



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de contrôle	Visite périodique (Livre 1 6.5)
Mise en oeuvre de l'installation	Après le 01/10/1981 et avant le 01/06/2020
Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques ancien RGIE ont été appliquées (Livre 1 8.2.2)	

Description de l'installation électrique et du raccordement

GRD	Rew SC
Numéro de compteur	51951200
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	XVB 4X10
Tension de service	3 x 400 V + N
Protection générale	25 A 4P
Nombre de tableaux	2
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Prise de terre	Boucle
Résistance de terre (Ω)	9,3
Description de l'installation	Voir schémas



Contrôles et essai

Testeur d'installation: TI-041/6272094

Schémas/plans	OK
Liaisons équipotentielle	OK
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Résistance de terre (Ω)	9,3
Isolement ($M\Omega$)	10,31
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK

Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/plans	OK
---------------	----



**Atlas
Contrôle .**

**Rapport de contrôle d'une installation électrique
Basse Tension**
Rapport N° 54.527
Original



Infractions

Néant

Remarques



Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 5 années suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.



Annexes


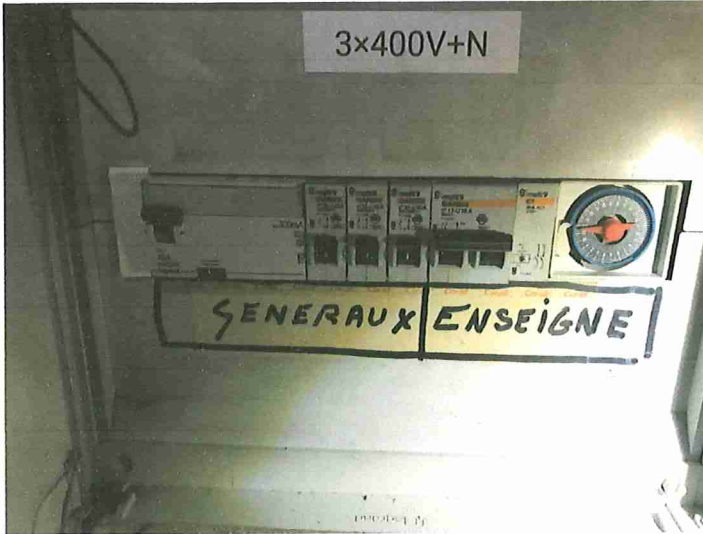


Tableau 1


Libellé

Photo

Schémas

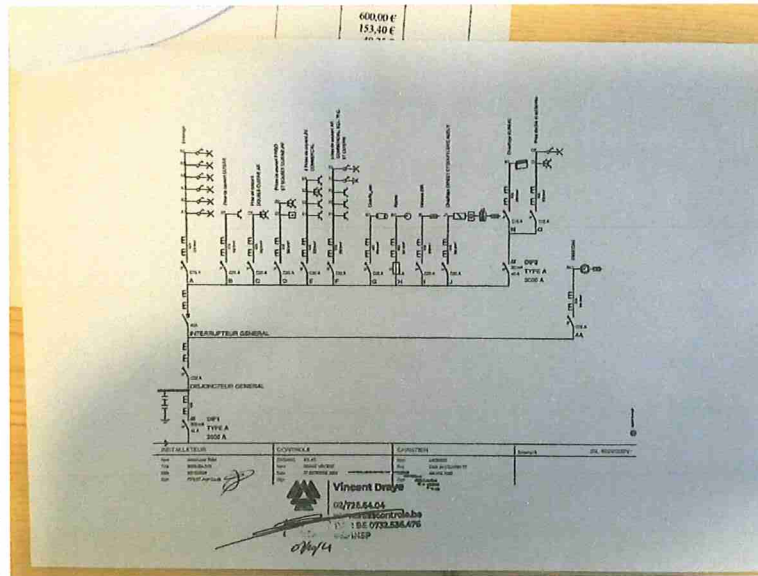

Schémas

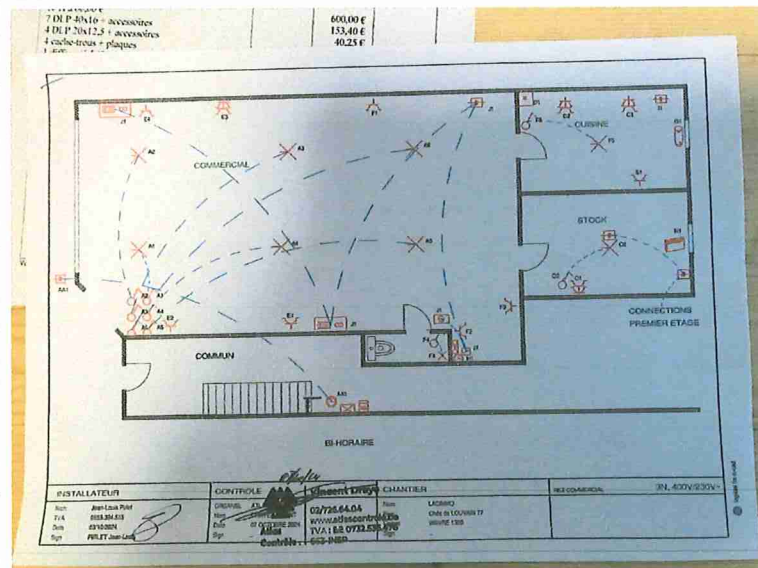



Libellé

Photo

Influences externes

LAGIMSE
CNEB LOUVAIN 77
URVAC 13.00

Influences externes / désignation du local ou du lieu	Température	Humidité	Corps solides	Corrosion	Champs	Interférences	Proximité	Autres	AM	AN	NA	BB	BC	BD	BE	CA	CB
BUREAU	AB5	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AI1	AL1	/	/	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1
CUVIERE	AB5	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AI1	AL1	/	/	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1

Vincent Droye
0277646404
www.gisardotryal.be
0792.86.6476
0277 646404

Modification exécutée initialement branché sur appartement 1^{er} étage.
10 HA 60,00 € 600,00 €
153,40 €

Terre



Isolément





Libellé

Photo

Compteur

