

**ACA asbl**Organisme de contrôle agréé
Installations domestiquesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexla: 068-2516997-68
Numéro de TVA: BE 0811 407 869**RAPPORT DE MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE/ CONTRÔLE PERIODIQUE****Données générales**

Lieu du contrôle:	Rue Madame 18 / 3 (22) , 7500 TOURNAI		
Propriétaire:			
Client:			
Type de locaux:	Appartement	Distributeur d'énergie:	ORES
Code EAN::	NC		
Installateur:	NC		
N° TVA:	/	ou n° carte ID: NC	Émis à: TOURNAI le 02/05/2016
Agent-visiteur:	Simon Lemaître	Date du contrôle: 02/05/2016	

Type de contrôle

Conformément aux exigences (conditions) du Règlement général sur les installations électriques (RGIE)	
Type contrôle:	Art 271/271bis Contrôle périodique
Info complément:	/
Réinspection à:	/

Données générales de l'installation électrique

Tension nominale:	3x230v	Courant nominal max:	40A	Courant nominal sécurité principale:	25,00
Section du câble d'arrivée:	4 X 10 mm ²	- Type:	VVB		
Type d'électrode:	Barre ou piquet de terre	Section:		Conduct. de terre:	16 mm ²
Interrupteur différent. général - In:	40 A	- DI :	300 mA	Nombre de pôles:	4
Interrupteur(s) différentiel(s) général(s) extra: /					
Interrupteur différent. second. - In:	40 A	- DI :	30 mA	Nombre de pôles:	4
Interrupteur(s) différentiel(s) secondaire(s) extra: /					
Nombre de circuits:	13	Nombre de tableaux:	1	Tarif:	Jour

Mesures et contrôles

Résistance de dispersion:	25.8 Ohm	Protect. contre les contacts indir.:	En ordre	Plombage du différentiel:	/
Isolément générale:	381 MOhm	Test du différentiel:	En ordre	Etat du materiel fixe:	En ordre
Test de continuité:	En ordre	Test de défaut:	En ordre	Schémas:	En ordre
Protect. contre les contacts dir.:	En ordre				

Conclusion :**L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE**

L'installation doit de nouveau être contrôlée:

avant le: 25 ans après date

 par le même organisme (*)

NOMBRE Schéma d'implantation: Oui
D'ANNEXES Schéma unifilaire: Oui
Autres: /


L'AGENT-VISITEUR:

Visa du distributeur (art 270)

Visa de l'organisme de contrôle

ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Le PV de visite doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier. Le Ministre des Affaires économiques, Direction Energie électrique doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

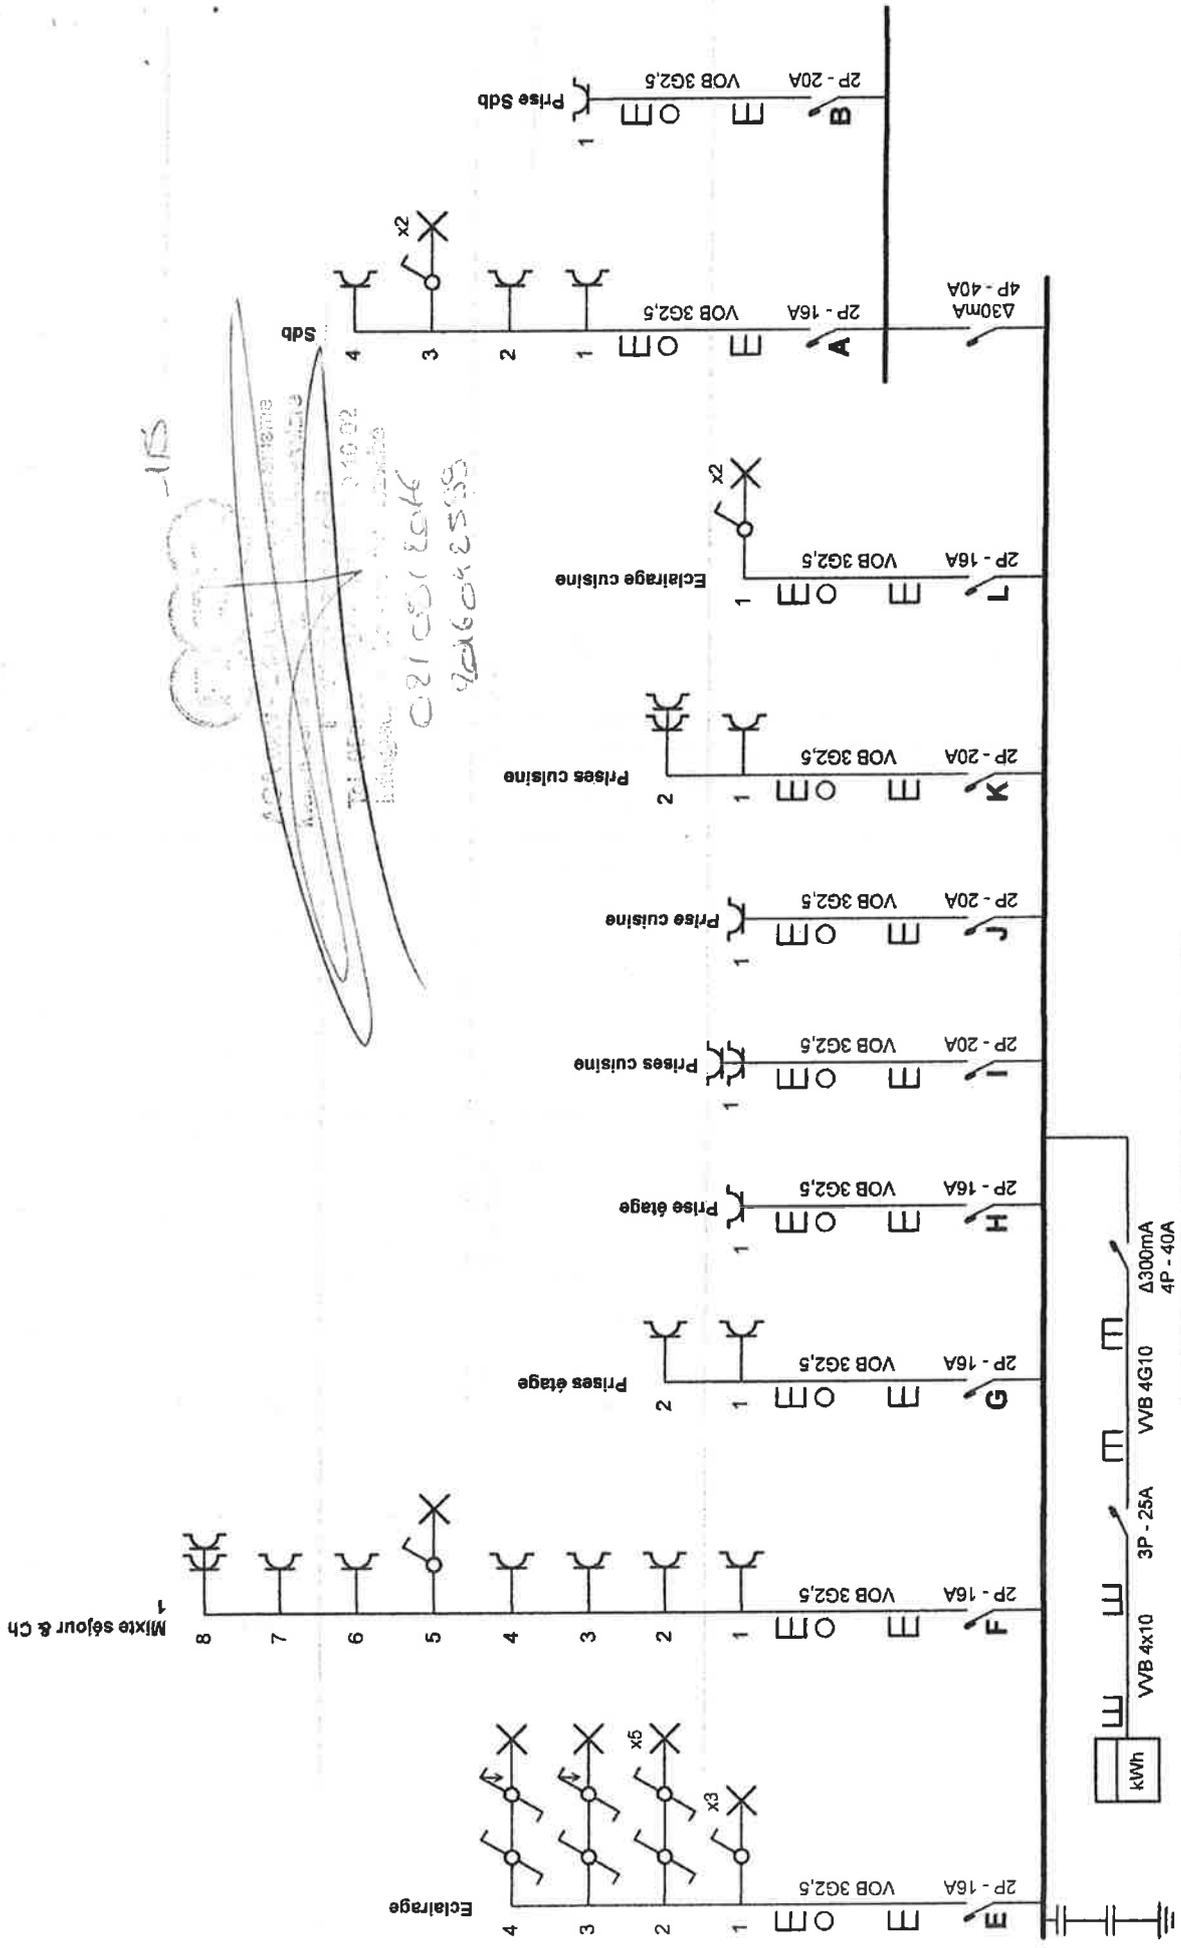

-115

Sdb


21002

0210512046

7226042535

Mixte séjour & Ch

<p>p. 1/5 Schéma unifilaire</p>	<p>3 x 230V ~ 50Hz</p>
<p>Installateur</p>	<p>Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -</p>
<p>Adresse de l'installation électrique</p> <p>rue Madame 18 / 3 (22) 7500 Tourmal Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -</p>	

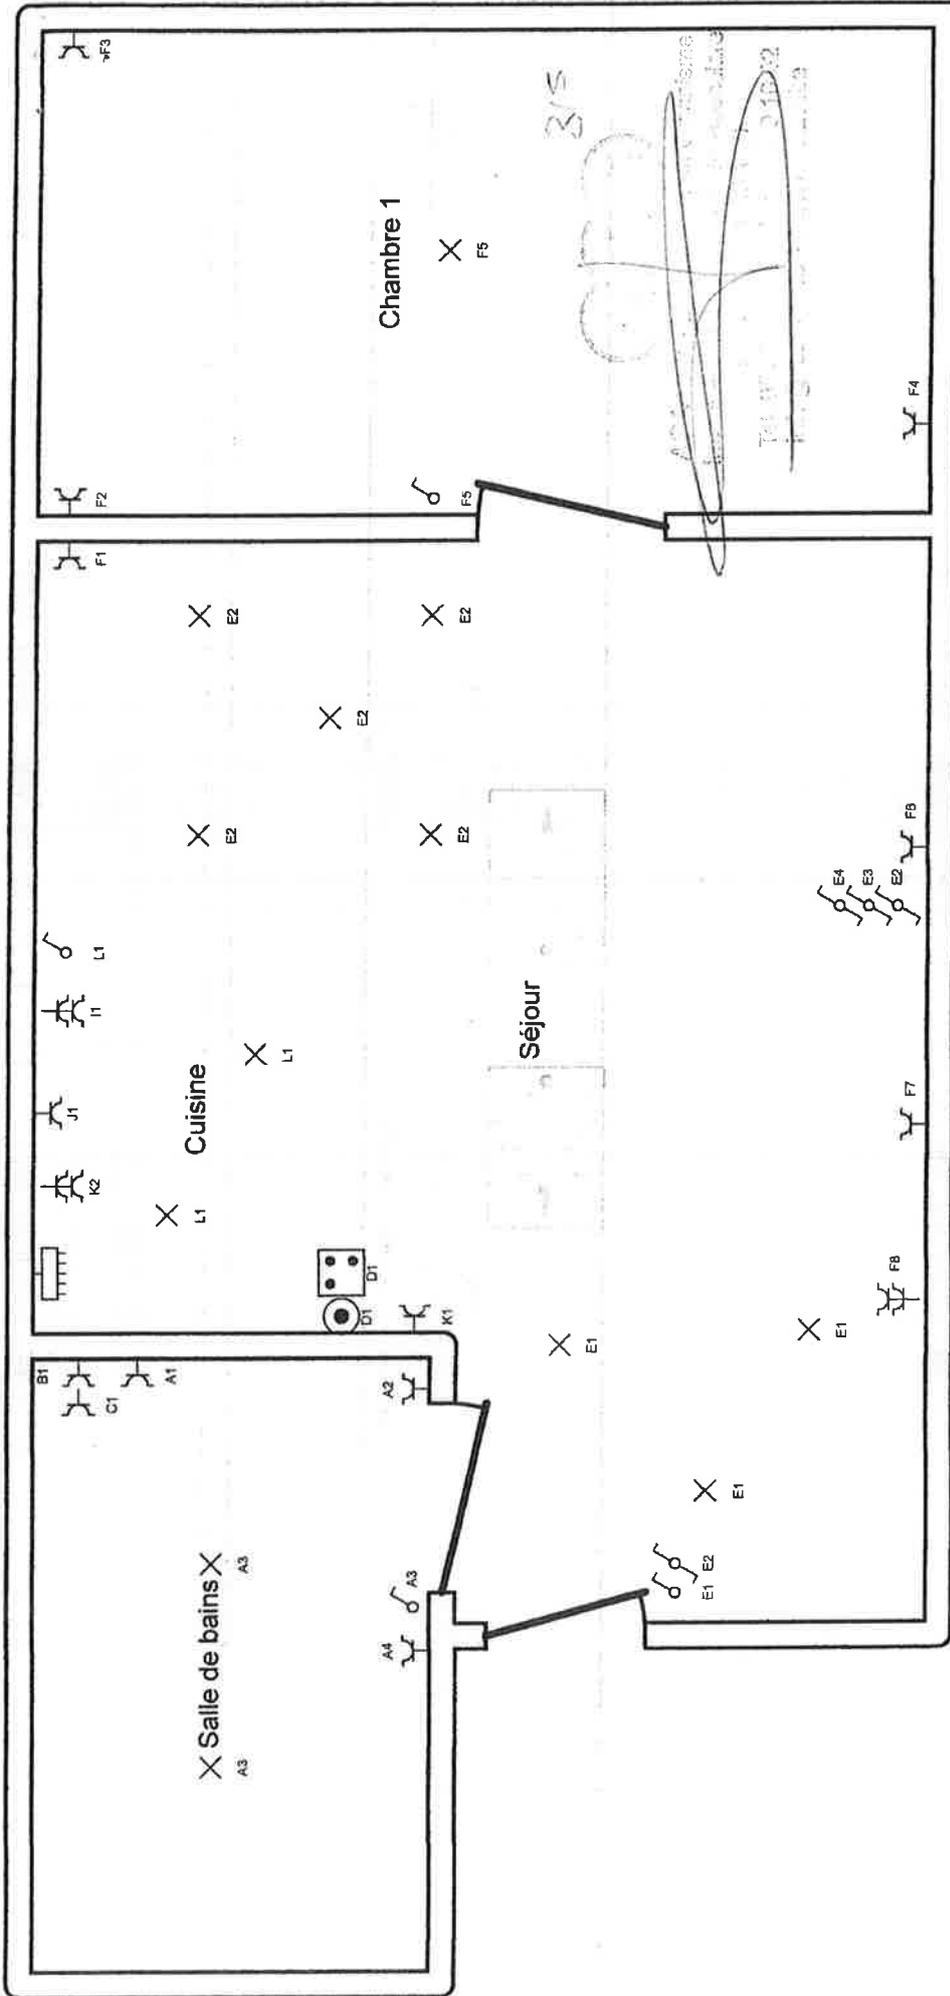

Adresse de l'installation électrique

Rue Madame 18 / 3 (22)
 7500 Tournai
 Tél.: - GSM: -
 Fax: - GSM: -
 e-mail: -

Installateur


Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 3/5
 Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz

- E: Eclairage
- F: Mixte séjour & Ch 1
- G: Prises étage
- H: Prise étage
- I: Prises cuisine
- J: Prise cuisine
- K: Prises cuisine
- L: Eclairage cuisine
- A: Sdb
- B: Prise Sdb
- C: Prise Sdb
- D: Taque

5/5


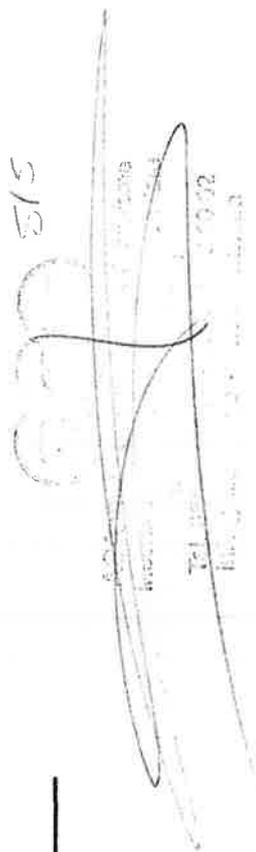


Signature
 Date: 10/02/2002
 Lieu: ...

Adresse de l'installation électrique
 Rue Madame 18 / 3 (22)
 7500 Tourmai
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 5/5
 Liste des circuits
 3 x 230V ~ 50Hz

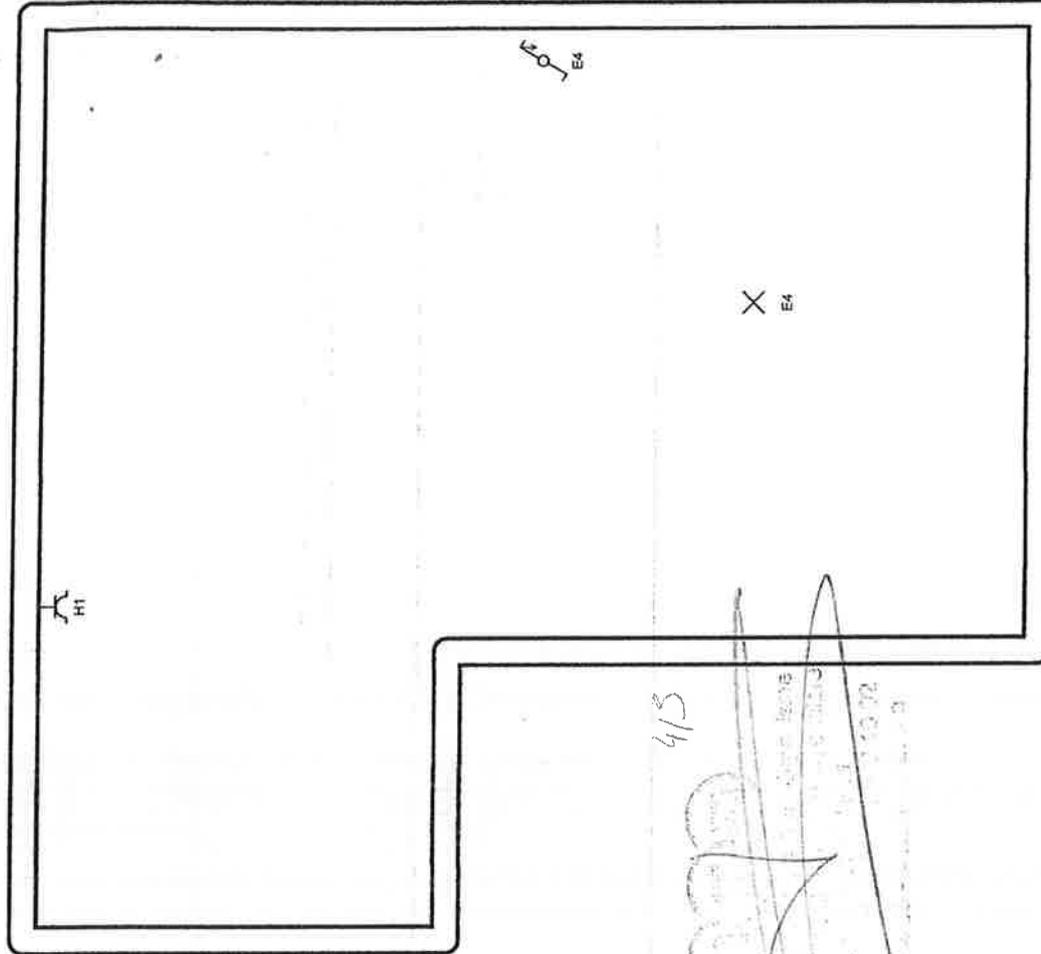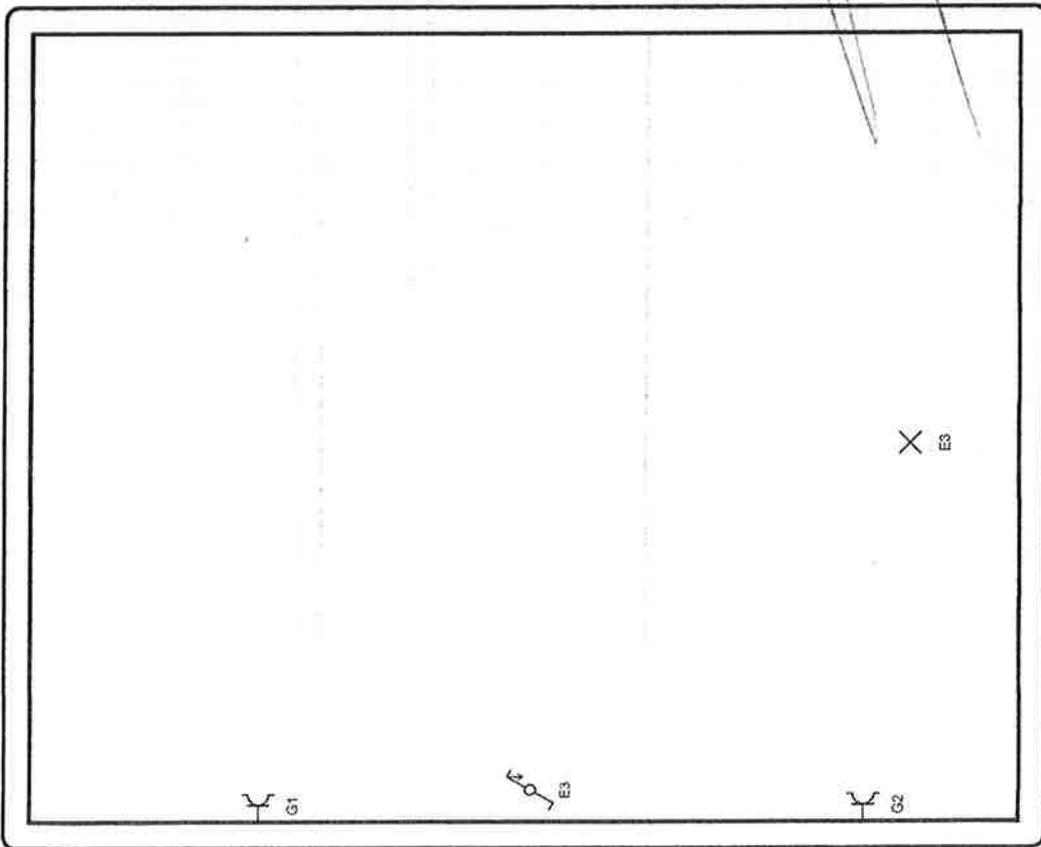

4/5

[Handwritten signature]
 Société de l'Électricité de la Région de Bruxelles-Capitale
 Tél. 02 73 73 73 72
 Fax 02 73 73 73 73

Adresse de l'installation électrique

Rue Maquaine 18 / 3 (22)
 7500 Tourmai
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 4/5

Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz