



AIB-VINÇOTTE Belgium - Association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE - Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social : Diamant Building - Boulevard A. Reyers 80 - B-1030 Bruxelles
Numéro d'entreprise : BE 0402.726.875 - Internet : www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

Contrat géré par : **SIEGE DE WALLONIE**

Parc Scientifique Créalys - Rue Phocas Lejeune, 11 / B-5032 Les Isnes - Gembloux
Tél. : +32(0)81 43.26.11 - Fax : +32(0)81 43.26.15 - E-Mail : wallonie@vincotte.be
Personne à contacter : LAURENT LALOUX , Electricité

• Nos coordonnées
Rapport N° : GEM / 19 / 70038157 / 00 / FR / 000
Réf. client : BTOCGEM
Réf. contrat : /

• Vos coordonnées
Ref. : /

• Données d'intervention
Lieu : : APPARTEMENT 5 IEME ETAGE DROIT Rue Fusch, 2/5D 4000 Liège
Date : 24/09/2012
Effectuée par : LAURENT LALOUX (3892)

PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

INSTALLATION

Nom : : APPARTEMENT 5 IEME ETAGE DROIT Rue Fusch, 2/5D 4000 Liège Prénom :

Adresse : CP: Commune :

Tél :

- **Propriétaire ou gestionnaire**

idem

- **Type de local**

Unité d'habitation

BASE DE L'EXAMEN

- Règlement : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)
- Art 271 : contrôle LOCATION
- Art 86

CONCLUSION

- L'installation existante est conforme au Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE).
- Le dispositif différentiel général a été plombé.
- L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 24/09/2037(*)

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation. Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Ing. J. Windey
Directeur Général

CONTENU DE L'EXAMEN

- Contrôle visuel

- Mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs.
- Mesures de protection contre les chocs électriques par contacts indirects.
- Etat (fixations, détérioration,...) du matériel électrique d'installation fixe.
- Matériel fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens.
- Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent.
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas.
- Continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection.

- Mesures - tests

- Résistance de dispersion de la prise de terre : <30 Ohm.
- Isolement général : >0.5 MOhm.
- Fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test.

DONNÉES GÉNÉRALES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Données du distributeur

N° EAN : EAN non communiqué
Compteur kWh n° : 6243053
Index jour : 34351.2

- Données de l'installation

Installation conçue pour une tension nominale 3N400 V
de :
Courant nominal maximum : 25 A
Câble d'alimentation du tableau principal - type : VVB
Câble d'alimentation du tableau principal - section : 4X4 mm²

Type de prise de terre : EXISTANTE

- Description de l'installation


Dispositif différentiel général : 40A300MA
Nombre de tableaux : 2
Nombre de circuits terminaux : 2+9
Tableau(x) : voir annexe(s)
Schéma(s) de position : voir annexe(s)
Schéma(s) unifilaire(s) : voir annexe(s)

INFRACTIONS - REMARQUES

- Nouvelle installation

- Installation existante : Néant
R-O-F

AUTRE(S) ANNEXE(S)

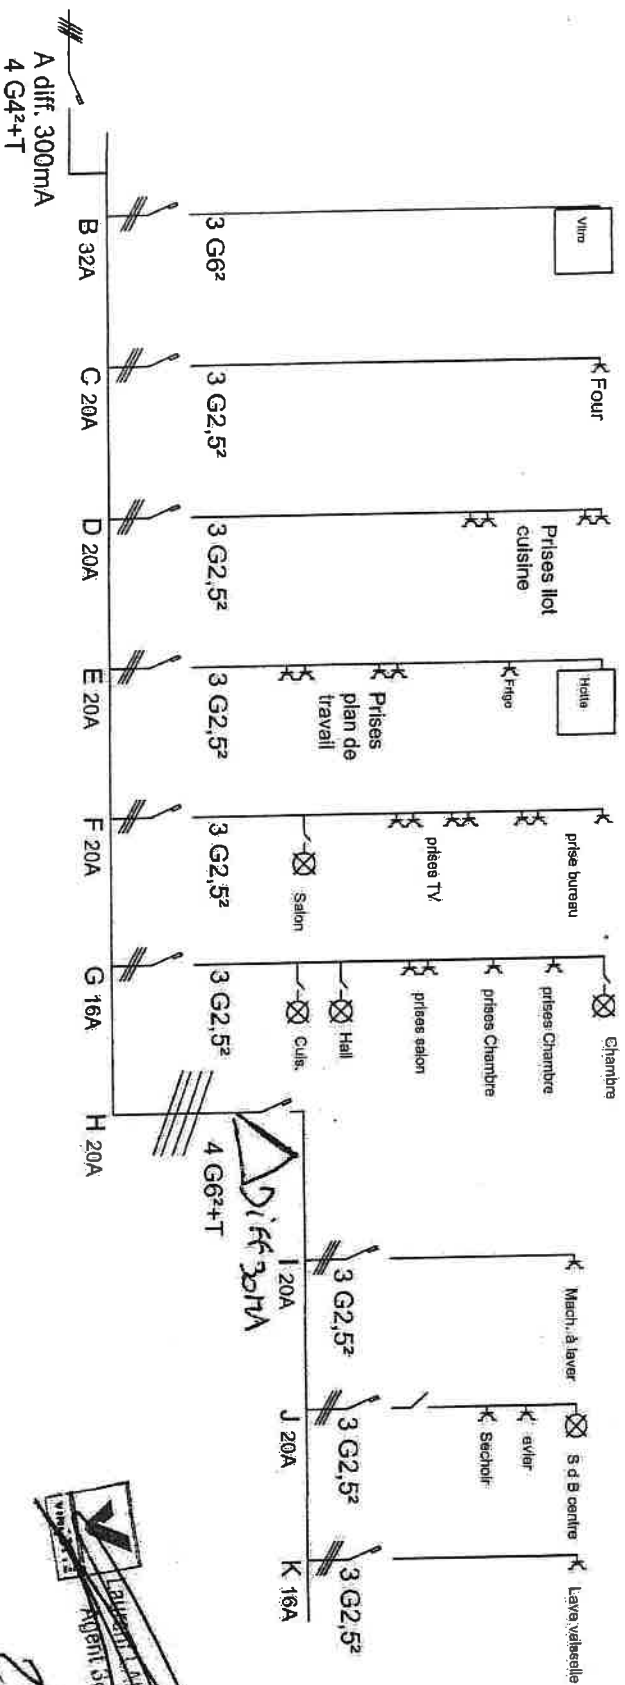

Rue Fusch 2/5d 4000 LIEGE

Schéma unifilaire

LAURENT DOMBRET
Agent 50582

24/3/12

113

Laurent Dombret

Non Prend


Bon de Commande

7003 8153

Rue Fusch 2/5d 4000 LIEGE

Schéma d'implantation

Laurent Dombret

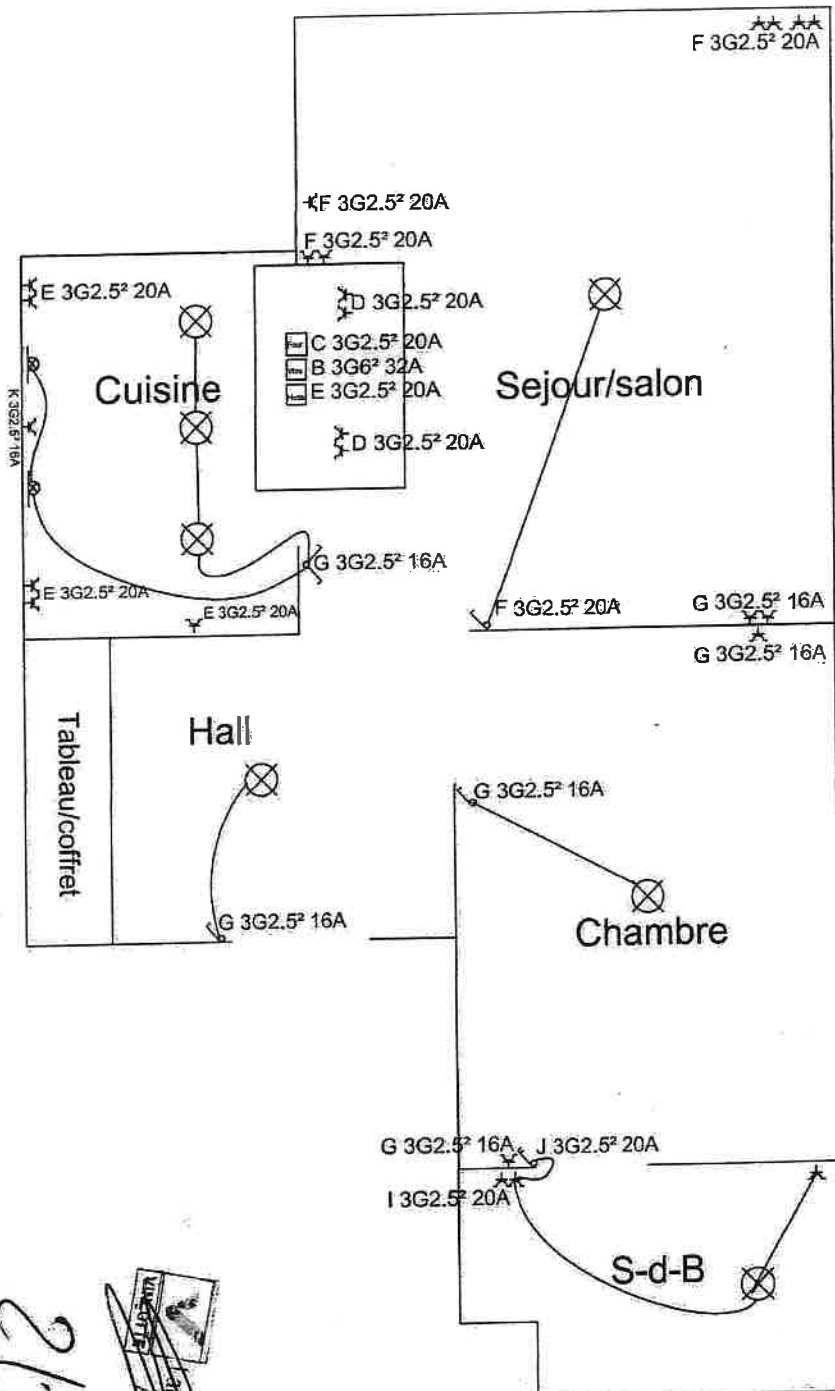

Laurent Dombret
Agent 3892

2/3 24/9/12

Appartement

Ecl. Cave


3G1,5²

CAVE 6A

4G4²

Appart. 25A

4G4² GENERAL
Diff. 300mA

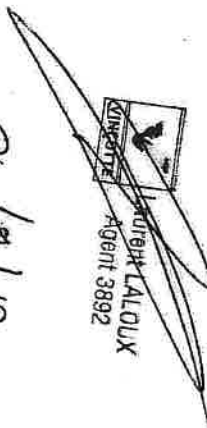
Laurent LALOUX
Agent 3892

2463102

3/3

Rue Fusch 2/5d 4000 LIEGE

Schéma unifilaire

Laurent Dombret