

Melis Carina

From: Carina [carina.melis@skynet.be]
Sent: woensdag 23 mei 2012 20:13
To: Melis Carina
Subject: Fw: keuringsrapport Provinciale Steenweg 51
Attachments: RAP.1000.005.3579875.REV0.pdf

----- Original Message -----

From: Dries Coose
To: carina.melis@skynet.be
Sent: Friday, May 18, 2012 4:55 PM
Subject: keuringsrapport Provinciale Steenweg 51

Met vriendelijke groeten,

Dries Coose




Technische Controles en Opleidingen
Steenstraat 103
2180 Ekeren

GSM: 0485/333.768
email: dries.coose@keurtech.be
web: www.keurtech.be

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Provinciale Steenweg 51 te Hemiksem
Naam eigenaar Melis
Adres eigenaar idem ,
Type object Eengezinswoning
EAN-code niet beschikbaar
Aard installatie bestaand
Doel onderzoek herkeuring

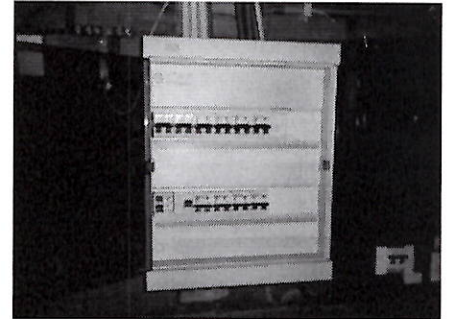

Het onderzoek is verricht op 18/05/2012 volgens artikel art 271 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	230 (1f+N)	Gegevens hoofdbeveiliging (A)	40
Type elektrode	pen	Waarde differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Ø voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
Waarde hoofdschakelaar (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	10

Metingen

RA / ZS (Ω)	14,81 / --	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatieweerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. De inbreuken/opmerkingen van het vorige rapport (Keurtech, RAP.1068.005.1481864.REV0) zijn weggewerkt.

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Besluit

De installatie is conform het AREI.


De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 18/5/2037, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 18/5/2012

Naam agentonderzoeker: Dries Coose

Handtekening:



Raadgevingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.