

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

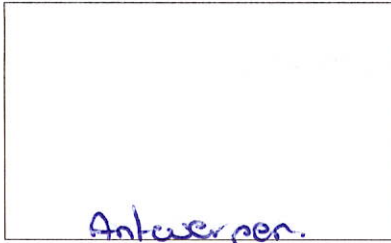

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. noq Te pl.
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 326/1402/13/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Benschard De Bouwellei 88
2100 Deurne

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Van Nieuwenhuyse Marc.

Adres: Van heetveldlei 145, 2100 Deurne.

INSTALLATEUR: idem.

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 13/02/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~AREI art. 276bis~~) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - ~~Voorlopig~~ - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Algemeendeel

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x 230v. V Bescherming van de aansluiting auto 40 A Masc

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type APS 40A 1300mA

Type van de aardelektrode: ~~lus~~ - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 12 Ohm; RI tot 200 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie Schemin

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen Inbreuken

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdeler	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT ① De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/02/2019 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
② De installatie is niet conform.
③ De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 326 SVL
nr. + naam + handtekening

De directeur,





VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

61015077

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gemblooux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gemblooux@vincotte.be



N 379415

Resi code : 1

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :

Installatie :

Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

Naam, voornaam : <u>AVL Service</u> <u>Stachinus laan 80</u>	Naam, voornaam : <u>De Eendens Appartement 19 verd</u>
Ident. Kaart nr. : <u>2060 Antwerpen</u>	Adres : <u>Boechaert Pe. Daeuwelaer 88</u>
BTW nr.: BE <u>0424 903 424</u>	Post nr. + Stad : <u>2100 Deurne</u>
	Tel. : <u>/ /</u>

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")

<input type="radio"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid	<input type="radio"/> Vóór 1/10/1981
<input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)	<input type="radio"/> Werkeenheid	<input checked="" type="checkbox"/> Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
<input type="radio"/> Controlebezoek (6.5.)	<input type="radio"/> Werfinstallatie	<input type="radio"/> Vanaf 1/06/2020
<input type="radio"/> Controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1.)	<input type="radio"/> Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel	
<input type="radio"/> Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)	<input type="radio"/> Technische lokalen van een residentieel geheel	
<input type="radio"/> Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)	<input type="radio"/> Gedecentraliseerde productie-installatie	
Afwijkingen Deel 8: <input checked="" type="checkbox"/> Toegepast <input type="checkbox"/> Niet toegepast	<input type="radio"/> Andere installatie:	

Algemene gegevens elektrische installatie :

Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr..... Datum

Gegevens verdeler Naam verd.:	EAN	<input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>1100288017</u>	meterstand dag : <u>134</u> nacht : <u>129</u>	<input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter : nr. : meterstand :
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : <input checked="" type="checkbox"/> mono 230 V <input checked="" type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V	Type aardelektrode : <input type="radio"/> <input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="checkbox"/> open / baar	
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	Aardverbindingssyst.: <input checked="" type="checkbox"/> TT <input type="radio"/>	
Beschrijving installatie <input checked="" type="checkbox"/> Zie bijlage(n)	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type : <u>WIB</u>	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40 A / 300 mA</u> Aantal borden : <u>2</u> Aantal eindstroombanen :	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Verplaatsb. materieel	<input checked="" type="checkbox"/> Vast materieel	<input checked="" type="checkbox"/> >/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>21</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : <u>630</u> MΩ	<input type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Continuïteit (equipot., PE)	<input checked="" type="checkbox"/> Test diff.		
Alg. diff. : <input type="checkbox"/> was verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden			Schema's en plannen getekend <input checked="" type="checkbox"/> Ja / Nee			

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken Nieuwe installatie <input checked="" type="checkbox"/> Nihil	
Vastgestelde inbreuken Bestaande installatie <input checked="" type="checkbox"/> Nihil	
Opmerkingen <input checked="" type="checkbox"/> Nihil	

Besluit :

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór

30/07/2021

door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam : Slangen Agent nr. : 2019 Datum : 30/7/2021

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :

Situatieplan(nen) : Eéndraadsschema('s) :

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

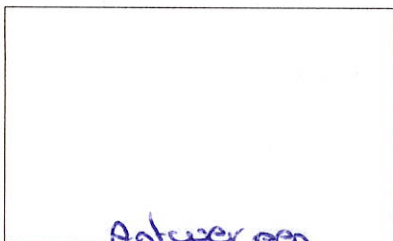

Antwerpen

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. noq Te pl
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 326/1402/13164

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Boschoerd de Bouwelle 88
2100 Deurne

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Van Nieuwenhuysse Max

Adres: 2100 Deurne

INSTALLATEUR: idem

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 13/02/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (AREI art.276) (~~AREI art. 276bis~~) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~Verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: app 3de

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 27730V V Bescherming van de aansluiting auto 40 A Max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS40A 1300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT _____

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 6; RA: 17 Ohm; RI tot 250 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie Schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen inbreuken

	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
<u>notas</u>	gezien op
<u>- Klasse II toestellen enkel afgevoerd met aarding</u>	de aangestelde van de stroomverdeler
	naam:
	handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/02/2039 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2 De installatie is niet conform.

3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 326 SVL

De directeur

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

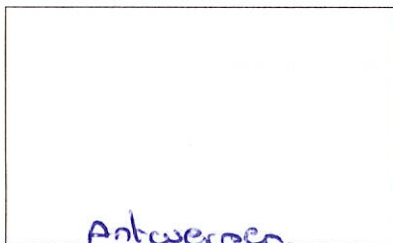

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. noq Te pl
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 326/1402 13/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Boschaert de Bouwellei 88
2100 Oeurne

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Van Nieuwehoop Marc

Adres: Van hoedveldlei 145, 2100 Oeurne

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 13/02/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 274) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (F.R. art. 231) (Voorsch. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: app. rdk.

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x230V V Bescherming van de aansluiting autoto A Max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type A0340A13comA

Type van de aardelektrode: ~~tu~~-baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 6; RA: 14 Ohm; RI tot 50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie Schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen inbreuken

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
<u>notas:</u>	gezien op
<u>- Klasse II toestellen enkel afgeprikt met aardling</u>	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam:
	handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/02/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

~~2. De installatie is niet conform.~~

~~3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____~~

DE AGENT-ONDERZOEKER: 326 SVL

De directeur