Mission: 40631 | No Client: 00042708 | Contact:
Client / Entreprise: APODIS | Adresse : Rue Neerveld 3 Bte 1, 1200 | TVA: 0476139346
ID Externe: | Woluwe Saint Lambert | Date d'emission: 2023-03-27
| Ref.PV precedent.:

Num. rapport: **20230004999-V.1** | **EXEMPLAIRE TRADUIT**

RAPPORT DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT NON DOMESTIQUE

GENERALITE

Type d'installation: Existante
Lieu d'inspection: Rue de Livourne 60, 1000 Bruxelles
Type d'exploitation: Partie commune (5 ans) - NON DOM
Inspecteur: Alein KOLUKISAOGLU
Propriete de: ACP Florence
Référence: Livre I Chapitre 6.5., Livre 1 Section 8.3.2.
Intensite Compteur: ⩽ 125 A
Date du début des travaux:

Date d'inspection: 31/01/2023

Prochain contrôle au plus tard le: 31/01/2028
Personne presente: Apodis
Procedure utilisee: QUA/GES/713/N01

CONCLUSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1.

Pour le Directeur Technique,
L'inspecteur,



CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11 () - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..
N12 () - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.
N13 () - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI

CONSEILS/REMARQUES:

Le propriétaire de l'installation électrique en présence ou son gérant est tenu par les prescriptions réglementaires suivantes :
1. l'obligation de conserver le dernier et l'avant-dernier rapport de contrôle dans le dossier de l'installation électrique;
2.l'obligation de soumettre le rapport de conformité et le rapport de contrôle périodique au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail et au Comité pour la Prévention et la Protection au travail;
3. l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation et l'obligation de faire procéder à un contrôle de conformité de toute modification ou extension importante de l'installation électrique soit par un organisme agréé soit par l'autorité habilitée ou chargée de le faire selon les prescriptions du Livre 1;
4. l'obligation de faire procéder avant la date mentionnée ci-dessus à un nouveau contrôle périodique de l'installation électrique soit par un organisme agréé, soit par l'autorité habilitée ou chargée de le faire selon les prescriptions du Livre 1;
5.l'obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant la Sécurité du Travail dans ses attributions et le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

Livre 1: RGIE approuvé (ou introduit) par l'arrêté royal du 08/09/2019.

Mission: 40631
Client / Entreprise: APODIS
ID Externe:

No Client: 00042708
Adresse : Rue Neerveld 3 Bte 1, 1200
Woluwe Saint Lambert
Ref.PV precedent.:

Contact:
TVA: 0476139346
Date d'emission: 2023-03-27

Num. rapport: **20230004999-V.1**

EXEMPLAIRE TRADUIT

Presents pendant le controle

- [x] Schema unifilaire
- [x] Plan de position
- [ ] Schema multifilaire
- [ ] Notes de calculs
- [x] Rapport des influences externes
- [x] Analyse de risque

Autre(s) document(s):

ANNEXES

- [x] Schema unifilaire
- [x] Plan de position
- [ ] Schema multifilaire
- [ ] Photos
- [ ] Notes de calculs
- [x] Rapport des influences externes
- [x] Analyse de risque

Autre(s) document(s):

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Installation alimentee au depart d'un: Reseau publique BT
Code EAN:
No de serie du compteur:
Marque compteur:
Index I:
Index II:
Intensité Max installation:

Alimentation principal TGBT
Tension: 3x230V
Mise a la terre general BT: TT
Section cable d'entre TGBT principal (mm2): 0
Type de cable: XVB
Type d'interrupteur-sectionneur general: Interrupteur-sectionneur
Nombre de pole sectionne: 4
Protection en tête d'installation: 3p 40A
Différentiel en tête d'installation: 4p 40A/300mA

CONTROLE ADMINISTRATIF

	Ok	Observations N-OK	PA
Notes de calcul	☐	☐	☑
Detection et extinction d'incendie	☐	☐	☑
Identification des circuits de sécurité	☐	☐	☑
Identification des circuits critiques	☐	☐	☑
Zone à risque d'explosion identifiée	☐	☐	☑
Plan de zonage	☐	☐	☑
Analyse de risque	☑	☐	☐

CONFORMITÉ DES PLANS ET SCHÉMAS

	Ok	Observations N-OK	PA
Schéma unifilaire	☑	☐	☐
Schéma multifilaire	☐	☐	☑
Plan de position coffret électrique	☑	☐	☐
Marquage et indentification des circuits	☑	☐	☐
Matériel électrique et influence externes	☑	☐	☐

Mission: 40631 | No Client: 00042708 | Contact:
Client / Entreprise: APODIS | Adresse : Rue Neerveld 3 Bte 1, 1200 | TVA: 0476139346
ID Externe: | Woluwe Saint Lambert | Date d'emission: 2023-03-27
Ref.PV precedent.:

Num. rapport: **20230004999-V.1** | **EXEMPLAIRE TRADUIT**

CONTRÔLE VISUEL

	Ok	Observations N-OK	PA
Canalisations	☑	☐	☐
Connexions	☑	☐	☐
Continuité du PE et équipotentialités	☑	☐	☐
Coffret électrique	☑	☐	☐
Matériel	☑	☐	☐
Protection contre les surintensités	☑	☐	☐
Protection contre les contacts directs	☑	☐	☐
Adéquation entre le différentiel et la valeur de la résistance de dispersion de terre:	☑	☐	☐

Présence de pictogramme de sécurité/premiers soins: OUI

ESSAIS ET MESURES

	Ok	Observations N-OK	PA
Continuité du PE et équipotentiels	☑	☐	☐
Boucle de défaut	☑	☐	☐
Différentiel temps de déclenchement	☑	☐	☐
Protection contre les contacts indirects	☑	☐	☐

Mesure resistance de dispertion Electrode de terre

Type D'electrode de terre	Section (mm2)	Resistance de dispertion (Ohm)	Observation
Piquet de terre	16	29,0	

Mesure resistance d'isolement

Domaine de tension	Tension d'essai DC (V)	L_1-PE (Mohm, ≥)	L_2-PE (Mohm, ≥)	L_3-PE (Mohm, ≥)	N-PE (Mohm, ≥)
B.T.	500	/	/	/	/
T.B.T.S.	/	/	/	/	/
T.B.T.P	/	/	/	/	/

DESCRIPTION DES TABLEAUX / REMARQUES ET INFRACTIONS

No/Identification du tableau: TGBT

Notes:

Icc Ph/Ph : 1,69 kA

Protection a l'entete [dis/fus] : 4P 40A

Differentiel d'entete : 4P 40A 300mA

Câble d'alimentation : XVB 4x6 me

Interrupteur/sectionneur : 4P 40A

Mesure de la résistance d'isolement :

Nombre circuit/disjoncteur/fusible: 9

Infraction(s) enregistrees(s):

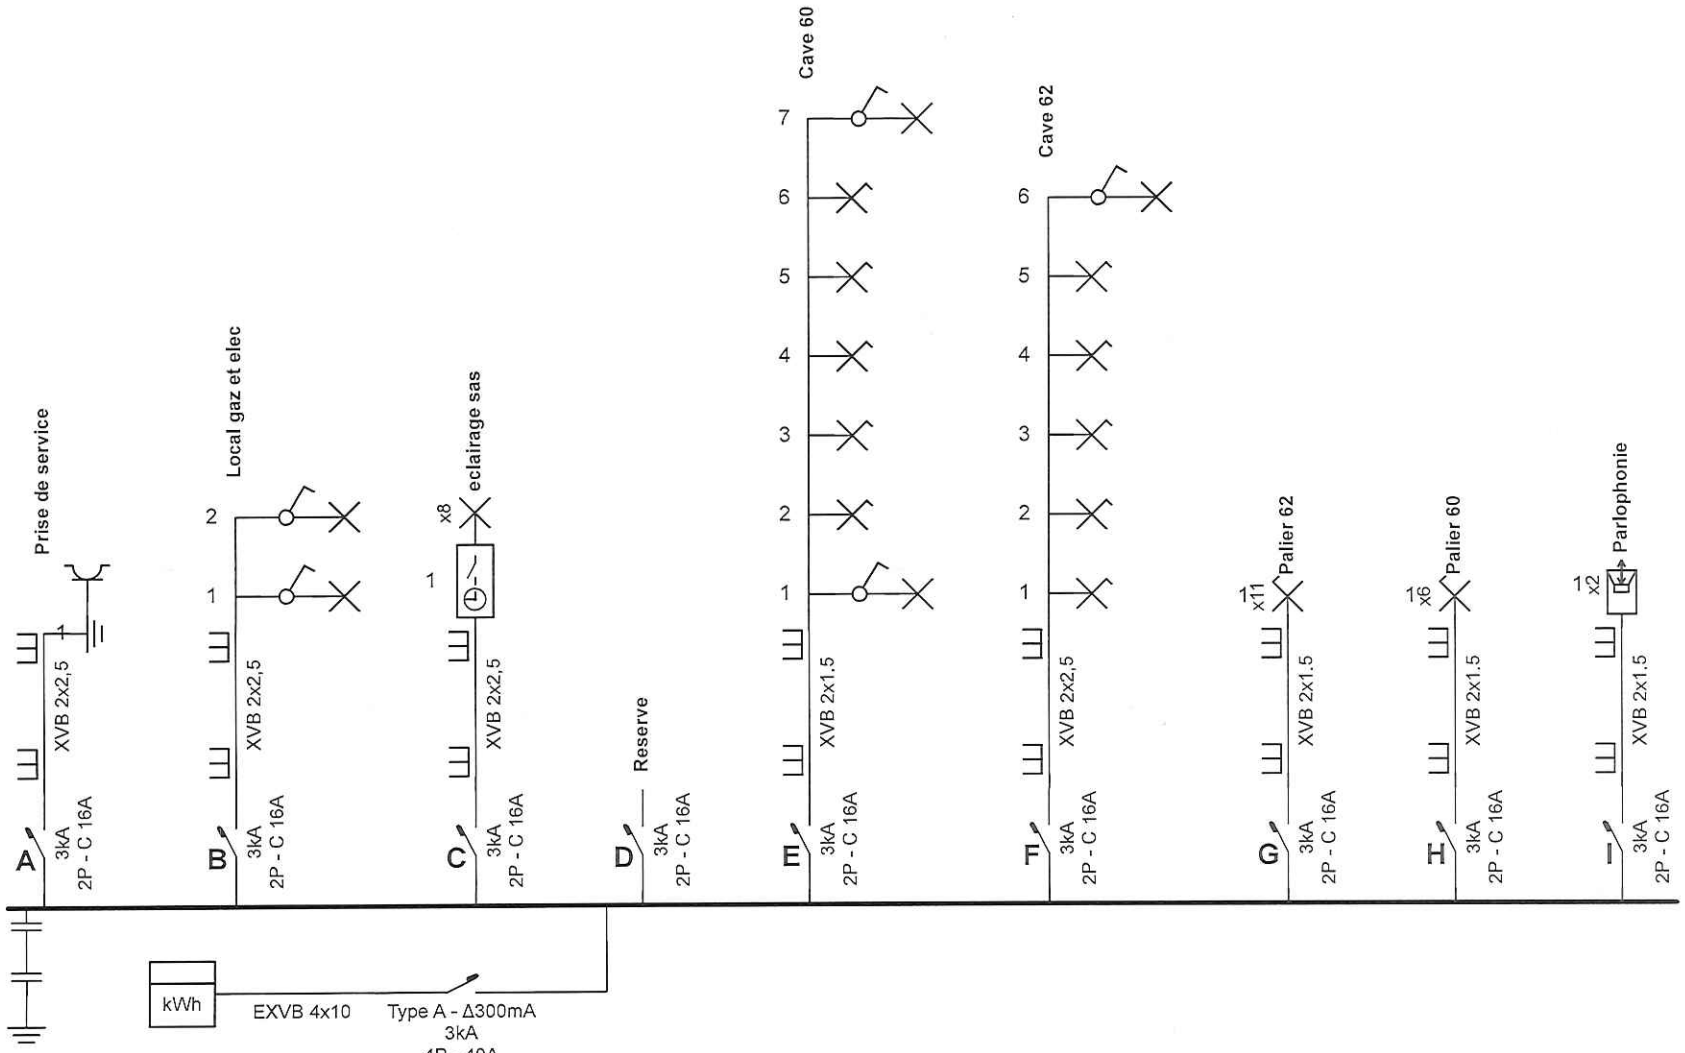

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:

INSPECT BELGIUM

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577
Inspecteur : KOLUKISAOGLU Alein
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

Adresse de l'installation électrique
ACP Florence (communs)
Rue de Livourne 60-62
1150 Bruxelles

FACILYMO SRL
RUE EDOUARD DEKOSTER 62
1140 BRUXELLES
BE 0833.369.956 - WWW.FACILYMO.BE
INFO@FACILYMO.BE - 02/511.71.00

Installateur
Apodis
Rue Neerveld 3 bte 1
1200 Woluwe-Saint-Lambert
GSM: 0476 47 8 61
e-mail: mathieu@apodis.be
TVA BE 0476.139.346

apodis

p. 1/5
Schéma unifilaire

Date: 31-01-23

3 x 230V ~ 50Hz

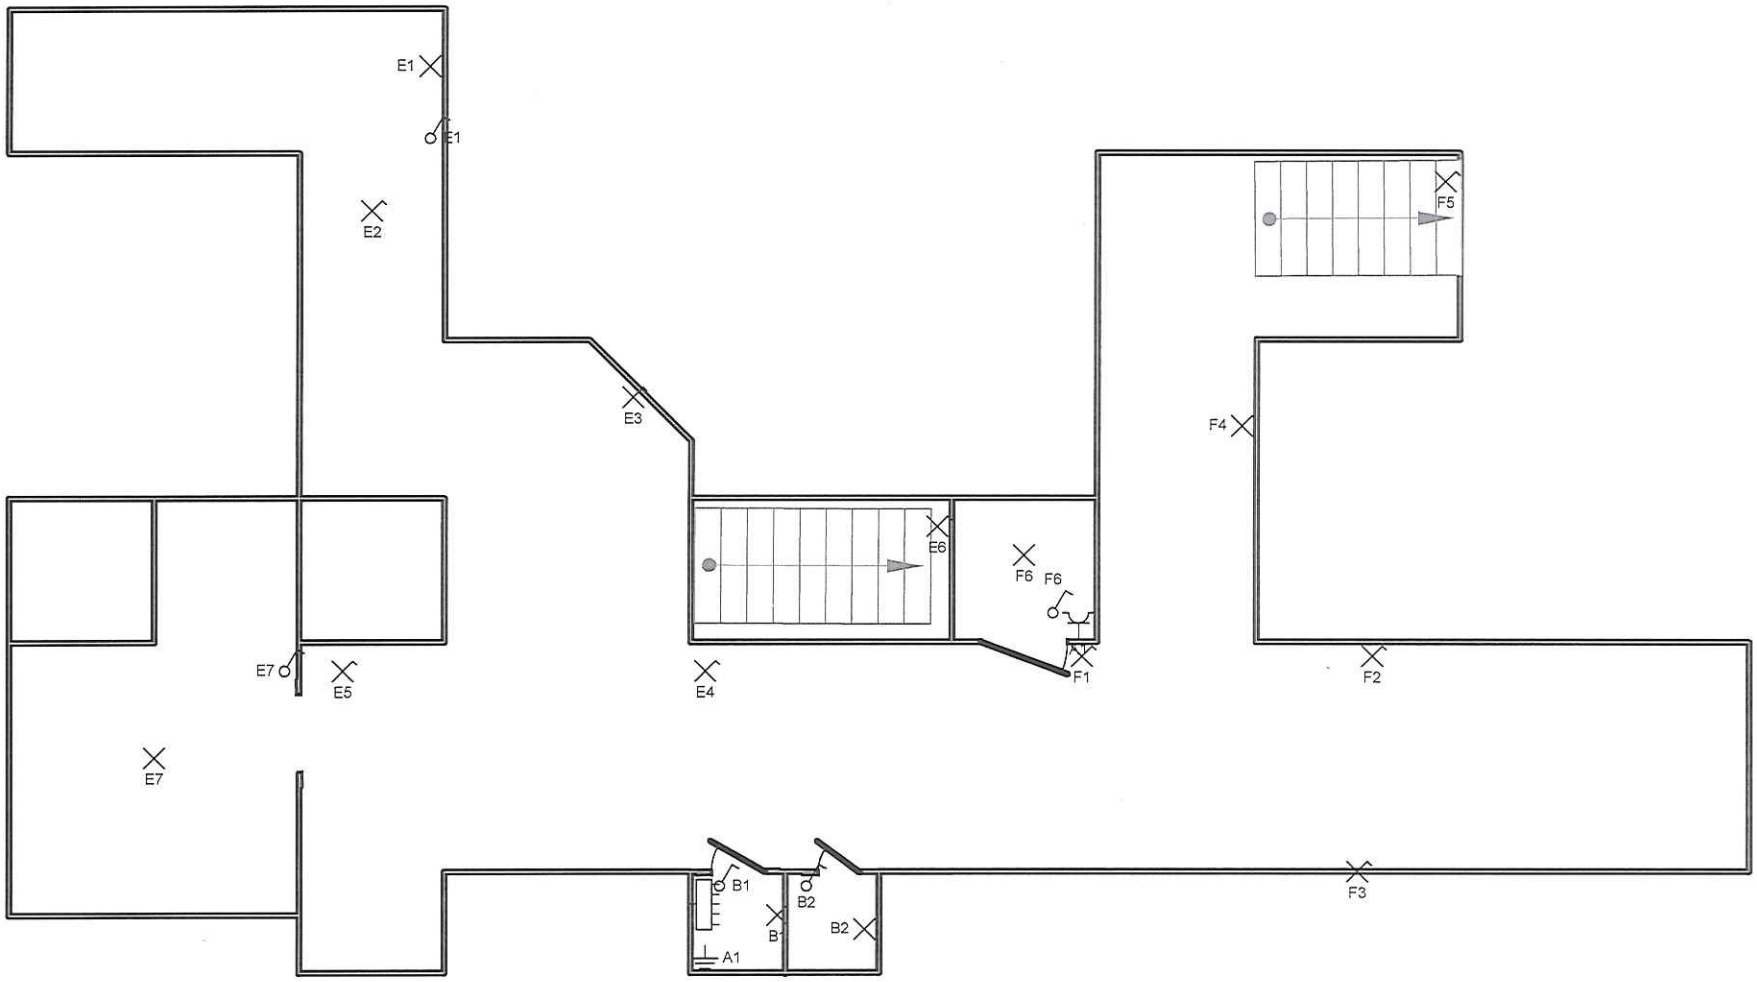

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:

INSPECT BELGIUM

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577
Inspecteur : KOLUKISAOGLU Alein
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

Adresse de l'installation électrique
ACP Florence (communs)
Rue de Livourne 60-62
1150 Bruxelles

FACILYMO SRL
RUE EDOUARD DEKOSTER 62C
1140 BRUXELLES
BE 0833.369.956 - WWW.FACILYMO.BE
INFO@FACILYMO.BE - 02/511 71.00

Installateur
Apodis
Rue Neerveld 3 bte 1
1200 Woluwe-Saint-Lambert
GSM: 0476 47 8 61
e-mail: mathieu@apodis.be
TVA BE 0476.139.346

apodis

p. 2/5
Schéma de position

Date: 31-01-23

3 x 230V ~ 50Hz

Rez-de-chaussée 60

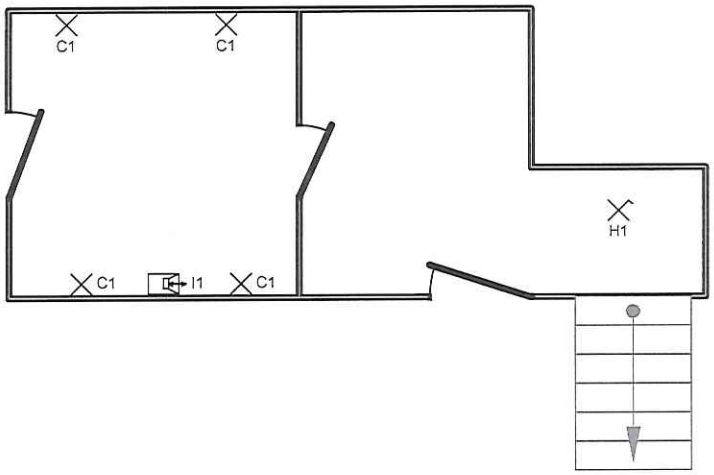

1er étage

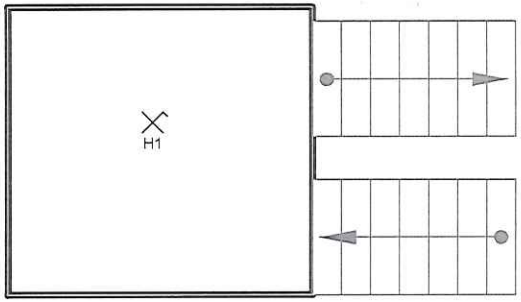

2ème étage

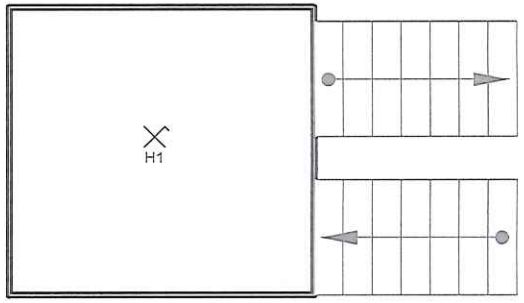

3ème étage

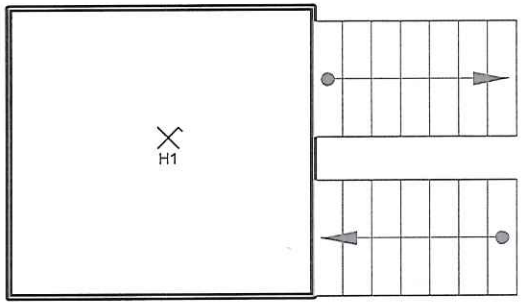

4ème étage

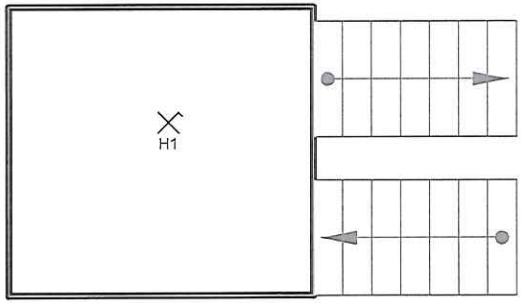

5ème étage

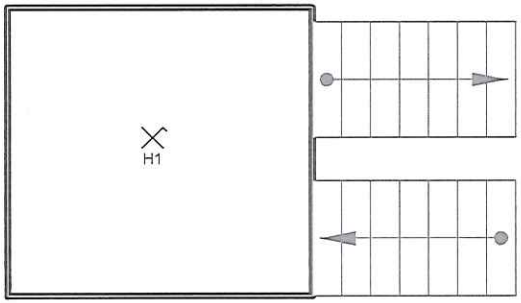

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:

INSPECT BELGIUM

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577
Inspecteur : KOLUKISAOGLU Alein
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

Adresse de l'installation électrique
ACP Florence (communs)
Rue de Livourne 60-62
1150 Bruxelles

FACILYMO SRL
RUE EDOUARD DEKOSTER 62
1140 BRUXELLES
BE 0833.369.956 - WWW.FACILYMO.BE
INFO@FACILYMO.BE 02/511.71.00

Installateur
Apodis
Rue Neerveld 3 bte 1
1200 Woluwe-Saint-Lambert
GSM: 0476 47 8 61
e-mail: mathieu@apodis.be
TVA BE 0476.139.346

apodis

p. 3/5
Schéma de position

Date: 31-01-23

3 x 230V ~ 50Hz

Rez-de-chaussée 62

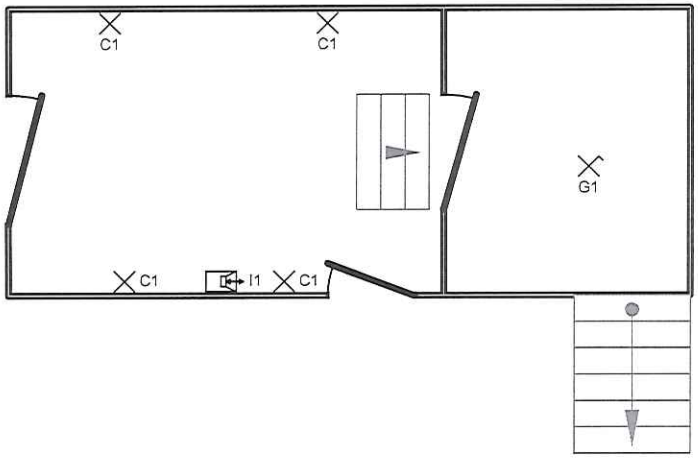

1er étage

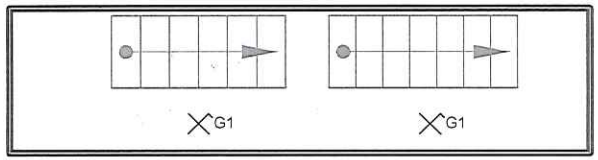

2e étage

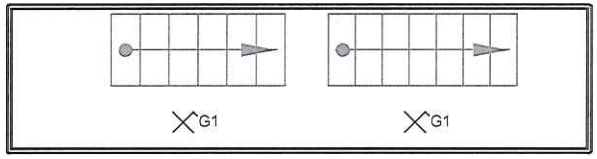

3e étage

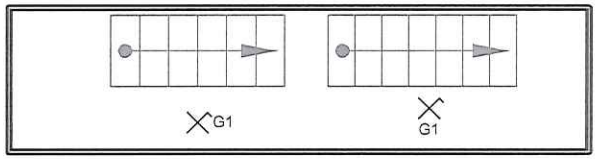

4e étage

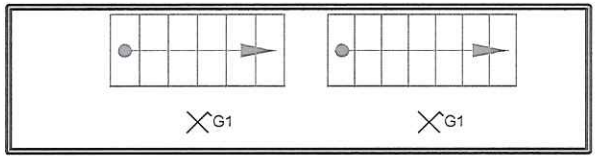

5e étage

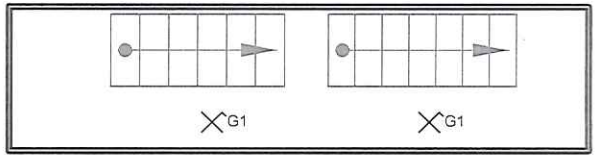

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door :

INSPECT BELGIUM

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577
Inspecteur : KOLUKISAOGLU Alein
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

Adresse de l'installation électrique
ACP Florence (communs)
Rue de Livourne 60-62
1150 Bruxelles

FACILYMO SRL
RUE EDOUARD DEKOSTER 62C
1140 BRUXELLES
BE 0833.369.956 - WWW.FACILYMO.BE
INFO@FACILYMO.BE - 02/511.71.00

Installateur
Apodis
Rue Neerveld 3 bte 1
1200 Woluwe-Saint-Lambert
GSM: 0476 47 8 61
e-mail: mathieu@apodis.be
TVA BE 0476.139.346

apodis

p. 4/5
Schéma de position

Date: 31-01-23

3 x 230V ~ 50Hz

A	Prise de service
B	Local gaz et elec
C	eclairage sas
D	Reserve
E	Cave 60
F	Cave 62
G	Palier 62
H	Palier 60
I	Parlophonie

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:

INSPECT BELGIUM

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577
Inspecteur : KOLUKISAOGLU Alein
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

Adresse de l'installation électrique
ACP Florence (communs)
Rue de Livourne 60-62
1150 Bruxelles

FACILYMO SRL
RUE EDOUARD DEKOSTER 62C
1140 BRUXELLES
BE 0833.369.956 - WWW.FACILYMO.BE
INFO@FACILYMO.BE - 02/511.71.00

Installateur
Apodis
Rue Neerveld 3 bte 1
1200 Woluwe-Saint-Lambert
GSM: 0476 47 8 61
e-mail: mathieu@apodis.be
TVA BE 0476.139.346

apodis

p. 5/5
Liste des circuits

Date: 31-01-23

3 x 230V ~ 50Hz

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:

INSPECT BELGIUM

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577
Inspecteur : KOLUKISAOGLU Alein
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :