

## Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

### EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 123/2023/76321/01:1

DATE DU CONTRÔLE 09/08/2023 AGENT VISITEUR Laurent Bergiers  
 ADRESSE DU CONTRÔLE Chaussée de Nivelles 335 - 5020 TYPE DE CONTRÔLE Visite de contrôle (6.5.)



#### › DONNÉES GÉNÉRALES

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Adresse de l'installation          | Chaussée de Nivelles 335 - 5020 Templeux  |
| Type de locaux                     | Unité d'habitation (maison)   |
| Propriétaire                       |   |
| Responsable des travaux            | non communiqué  |
| Dérogations applicables/appliquées | Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2) - Parties existantes des installations domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020 (6.5.8.1.) |
| Revisite Certinergie               | Revisite Certinergie  |
| Références du PV précédent         | 123/2023/66400/01:1   |

#### › DONNÉES DU RACCORDEMENT

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)    | ORES ASSETS                |
| Code EAN  | 541449020701645075         |
| Numéro du compteur                              | 50159109                   |
| Index jour/nuit                                 | 53527,1/47059,8            |
| Type de coupure générale                        | Teco                       |
| Câble compteur - tableau                        | VOB 4 x 16 mm <sup>2</sup> |
| Tension nominale de service                     | 3x230V - AC                |
| Courant nominal de la protection de branchement | 30A                        |

#### › CONTRÔLE

| Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position | OK                   | Nombre de tableaux 2                            | Nombre de circuits 27+9             |
|---|----------------------|---|-------------------------------------|
| Les fondations datent                                     | D'avant le 1/10/1981 | Dispositif différentiel de tête                 | ID - 40A - 300mA - type A - test OK |
| Type d'électrode de terre                                 | Piquets              | Dispositif différentiel supplémentaire          | ID - 40A - 30mA - type A - test OK  |
| Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)         | 26,9                 | Dispositif différentiel supplémentaire          | ID - 40A - 30mA - type A - test OK  |
| Conformité des liaisons équipotentielle et des PE         | OK                   | Fixation/Etat/Détérioration matériel            | OK                                  |
| Test de continuité  | Concluant            | Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles   | OK                                  |
| Contrôle boucle de défaut                                 | Concluant            | Protection contre les contacts directs          | OK                                  |
| Protection contre les contacts indirects                  | OK                   | Résistance générale d'isolation (MΩ)            | 1,42                                |
|   |                      | Adéquation DPCDR – prise de terre               | OK                                  |
|   |                      | Adéquation protections surintensités – sections | OK                                  |

## CONCLUSION : CONFORME

A la date du 09/08/2023 , l'installation électrique de Chaussée de Nivelles 335 - 5020 Templeux est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le 09/08/2048.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation sont (ou) ont été datés et signés.

Signature de l'agent

## Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 123/2023/76321/01:1

### REMARQUES

- Le début de la réalisation de l'installation électrique date d'avant le 1er juin 2023
- L'habitation étant meublée, il se peut que tout n'a pu être vérifié.

### Rappel sur les prescriptions réglementaires :

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension soient en tout temps observées ;
- c) de conserver les documents, en ce compris le ou les rapports de contrôle, de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
- h) si des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.


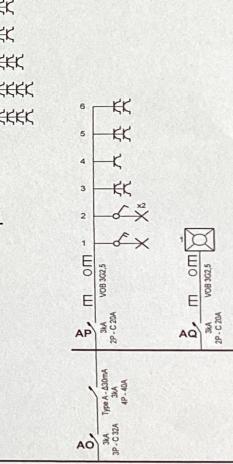


## Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension


**EXEMPLAIRE ORIGINAL**

**RÉF. 123/2023/76321/01:1**

### ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <br>Appartement 1er   | <br>Appartement 2 ème   |   |   |
| Organisme agréé<br>Certinergie - Brabant Wallon<br>Chaussee de Bruxelles 11<br>1300 Wavre<br>Tél.: 0800 82 171<br>e-mail: info@certinergie.be<br> | Adresse de l'installation électrique<br>Bodenghien Nadine<br>Ch. de Nivelles 335<br>5020 Templeux<br>GSM: 0475/45.82.96<br>e-mail: nadine.bodenghien@avilou.be<br>EAN 541449020701645075<br> | Installateur<br>ADP<br>Rue du Baty 63 D<br>5190 Ham-sur-Sambre<br>GSM: 0472 52 02 51<br>e-mail: adp.patte@gmail.com<br>TVA BE 0781.783.376<br> | p. 3/10<br>Schéma unifilaire<br>3 x 230V ~ 50-Hz<br> |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <br>Cuisine REZ   |   |   |  |
| Organisme agréé<br>Certinergie - Brabant Wallon<br>Chaussee de Bruxelles 11<br>1300 Wavre<br>Tél.: 0800 82 171<br>e-mail: info@certinergie.be<br> | Adresse de l'installation électrique<br>Bodenghien Nadine<br>Ch. de Nivelles 335<br>5020 Templeux<br>GSM: 0475/45.82.96<br>e-mail: nadine.bodenghien@avilou.be<br>EAN 541449020701645075<br> | Installateur<br>ADP<br>Rue du Baty 63 D<br>5190 Ham-sur-Sambre<br>GSM: 0472 52 02 51<br>e-mail: adp.patte@gmail.com<br>TVA BE 0781.783.376<br> | p. 2/10<br>Schéma unifilaire<br>3 x 230V ~ 50Hz<br> |

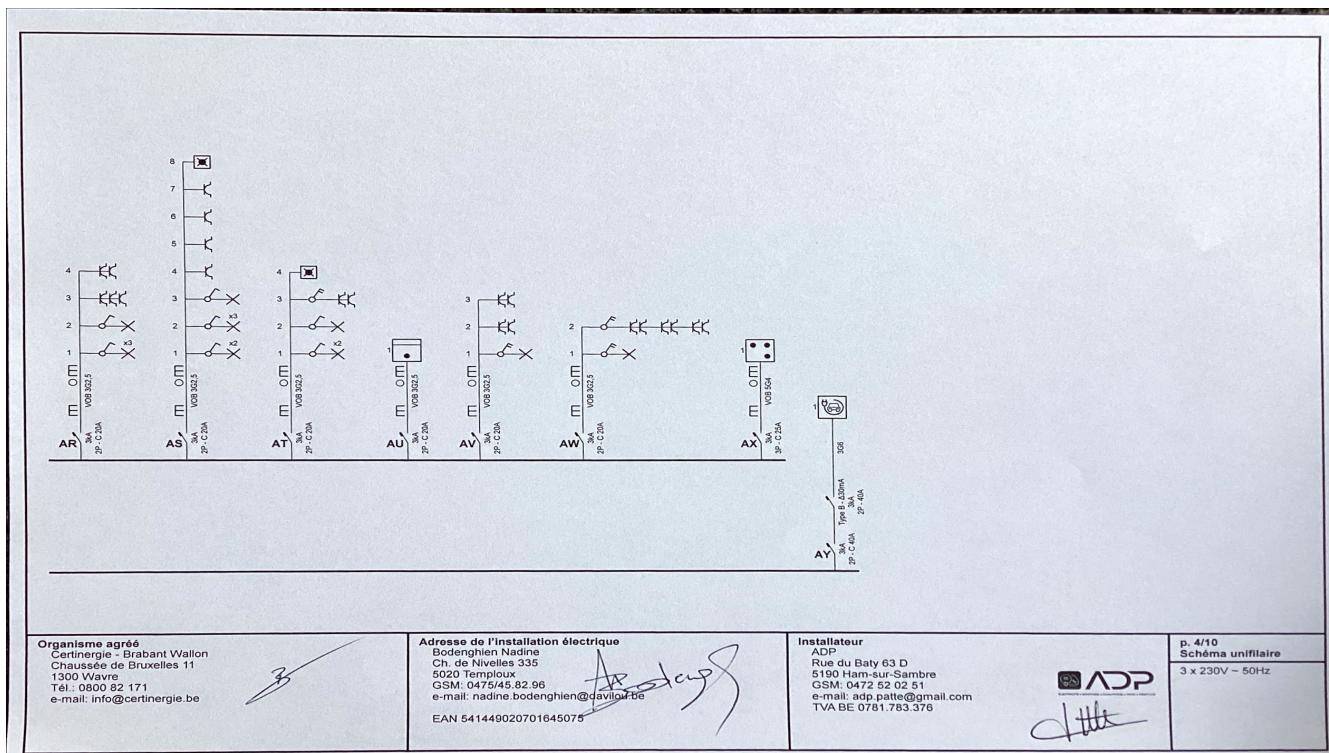
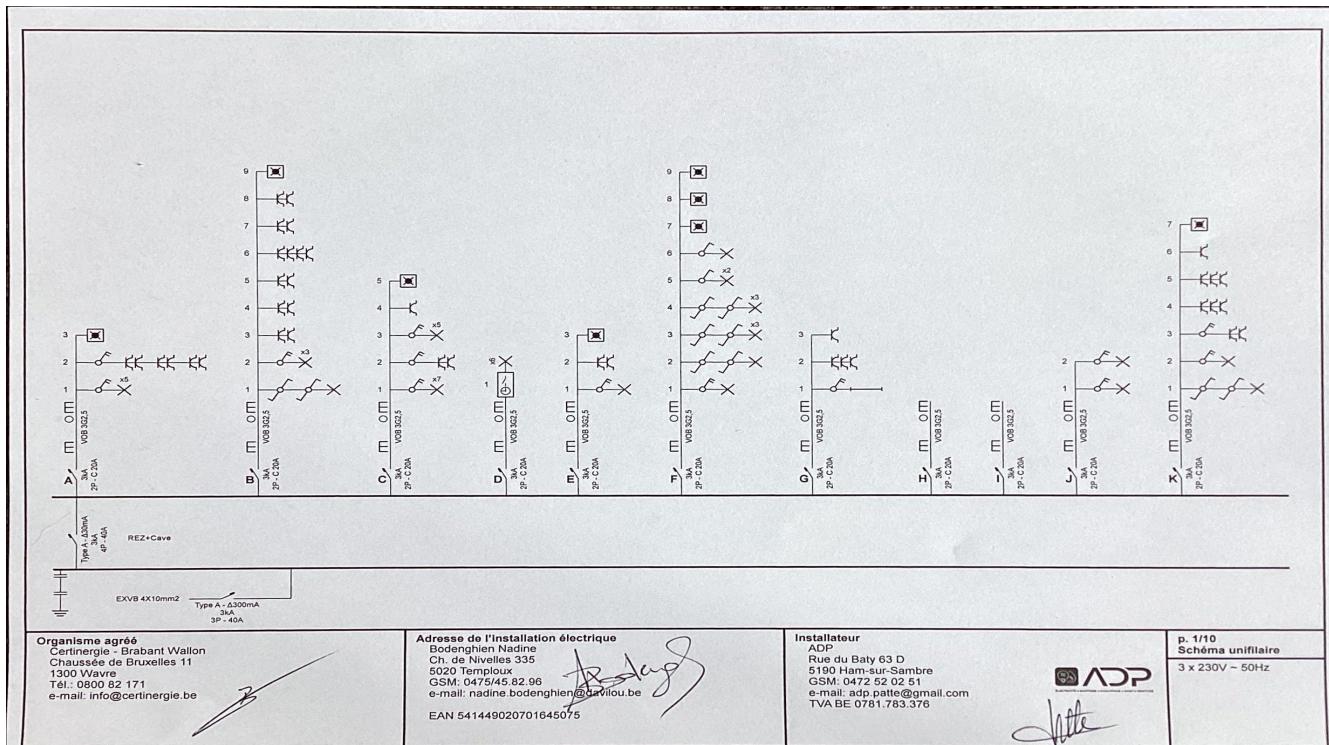
## Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 123/2023/76321/01:1

### ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation



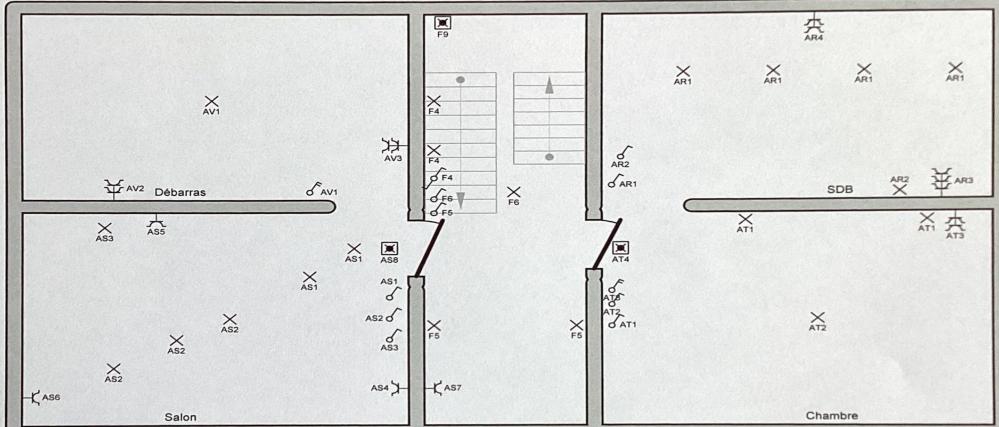
## Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

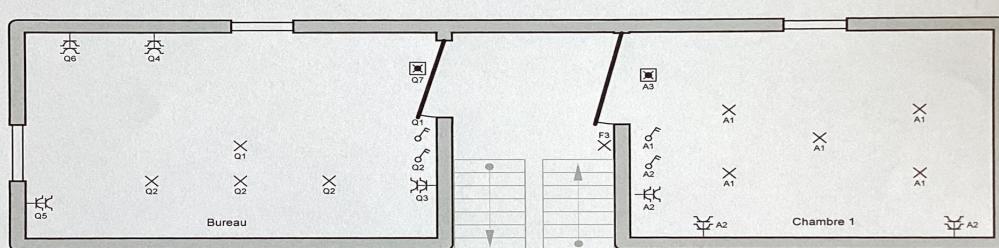
EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 123/2023/76321/01:1

### ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|    |  |  |   |
| Organisme agréé<br>Certinergie - Brabant Wallon<br>Chaussee de Bruxelles 11<br>1530 Waterloo<br>Tél.: 0800 82 171<br>e-mail: info@certinergie.be | Adresse de l'installation électrique<br>Bodenghien Nadine<br>Ch. de Nivelles 335<br>5020 Templeuve<br>GSM: 0475/45.82.96<br>e-mail: nadine.bodenghien@davilou.be<br><br>EAN 541449020701645075 | Installateur<br>ADP<br>Rue du Baty 63 D<br>5190 Ham-sur-Sambre<br>GSM: 0472 52 02 51<br>e-mail: adp.patte@gmail.com<br>TVA BE 0781.783.376 | p. 10/10<br>Schéma de position<br>3 x 230V ~ 50Hz |
|   |  |  |   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|    |  |  |  |
| Organisme agréé<br>Certinergie - Brabant Wallon<br>Chaussee de Bruxelles 11<br>1530 Waterloo<br>Tél.: 0800 82 171<br>e-mail: info@certinergie.be | Adresse de l'installation électrique<br>Bodenghien Nadine<br>Ch. de Nivelles 335<br>5020 Templeuve<br>GSM: 0475/45.82.96<br>e-mail: nadine.bodenghien@davilou.be<br><br>EAN 541449020701645075 | Installateur<br>ADP<br>Rue du Baty 63 D<br>5190 Ham-sur-Sambre<br>GSM: 0472 52 02 51<br>e-mail: adp.patte@gmail.com<br>TVA BE 0781.783.376 | p. 7/10<br>Schéma de position<br>3 x 230V ~ 50Hz |
|   |  |  |  |

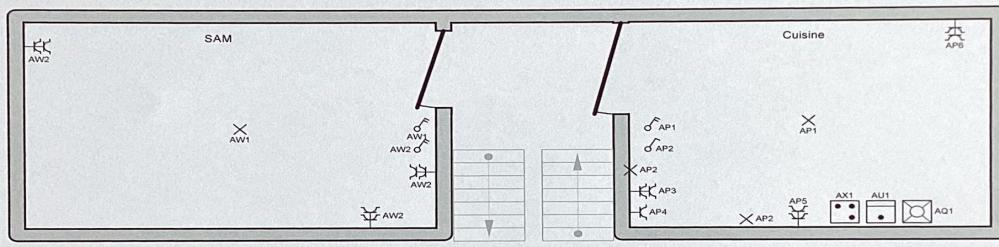
## Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

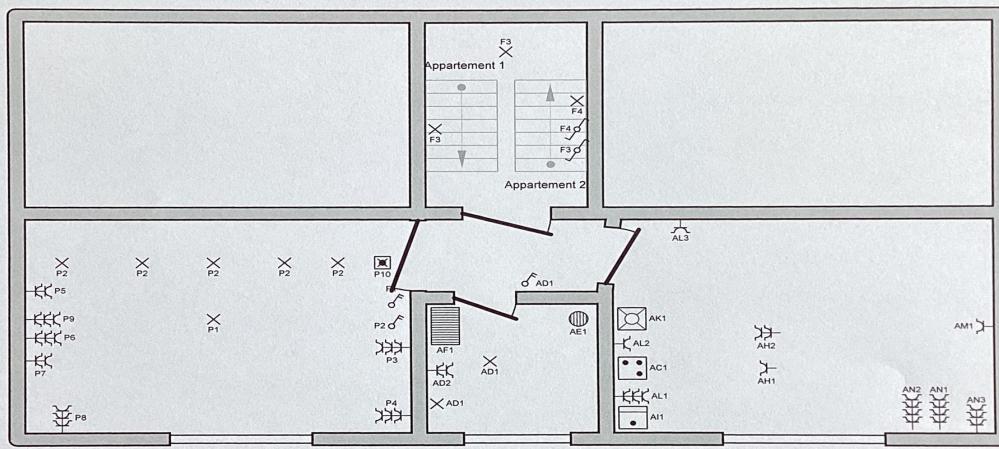
**EXEMPLAIRE ORIGINAL**

**RÉF. 123/2023/76321/01:1**

### ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    |   |   |  |
| Organisme agréé<br>Certinergie - Brabant Wallon<br>Chambre de Bruxelles 11<br>1000 Bruxelles<br>Tél : 0800 82 171<br>e-mail: info@certinergie.be | Adresse de l'installation électrique<br>Bodenghiere Nadine<br>Ch. de Nivelles 335<br>5020 Templeux<br>GSM: 0475/45.82.96<br>e-mail: nadine.bodenghiere@davilou.be<br><br>EAN 541449020701645075 | Installateur<br>ADP<br>Rue du Batty 63 D<br>5190 Ham-sur-Sambre<br>GSM: 0472 52 02 51<br>e-mail: adp.patte@gmail.com<br>TVA BE 0781.783.376 | p. 9/10<br>Schéma de position<br>3 x 230V ~ 50Hz |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    |   |   |  |
| Organisme agréé<br>Certinergie - Brabant Wallon<br>Chambre de Bruxelles 11<br>1000 Bruxelles<br>Tél : 0800 82 171<br>e-mail: info@certinergie.be | Adresse de l'installation électrique<br>Bodenghiere Nadine<br>Ch. de Nivelles 335<br>5020 Templeux<br>GSM: 0475/45.82.96<br>e-mail: nadine.bodenghiere@davilou.be<br><br>EAN 541449020701645075 | Installateur<br>ADP<br>Rue du Batty 63 D<br>5190 Ham-sur-Sambre<br>GSM: 0472 52 02 51<br>e-mail: adp.patte@gmail.com<br>TVA BE 0781.783.376 | p. 8/10<br>Schéma de position<br>3 x 230V ~ 50Hz |

## Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

**EXEMPLAIRE ORIGINAL**

**RÉF. 123/2023/76321/01:1**

### ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

