


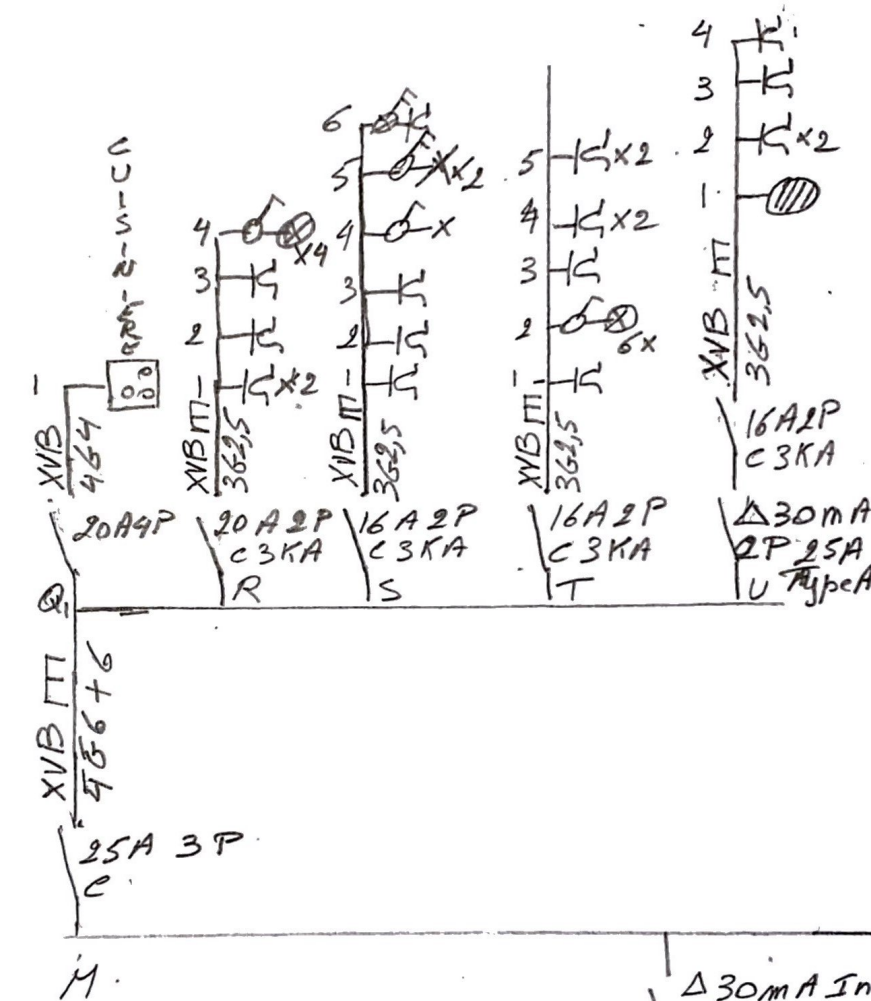


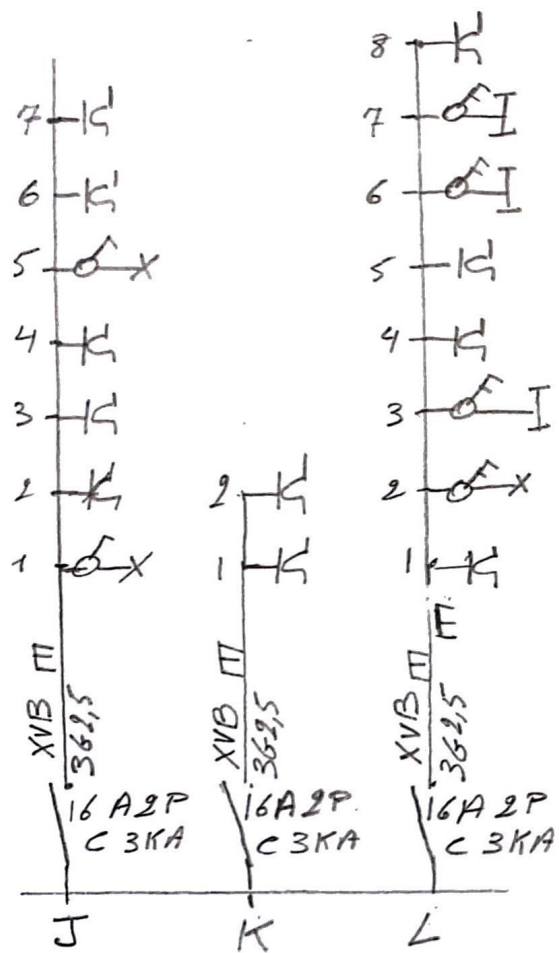

Δ 30mA In 40A
2P TYPE A

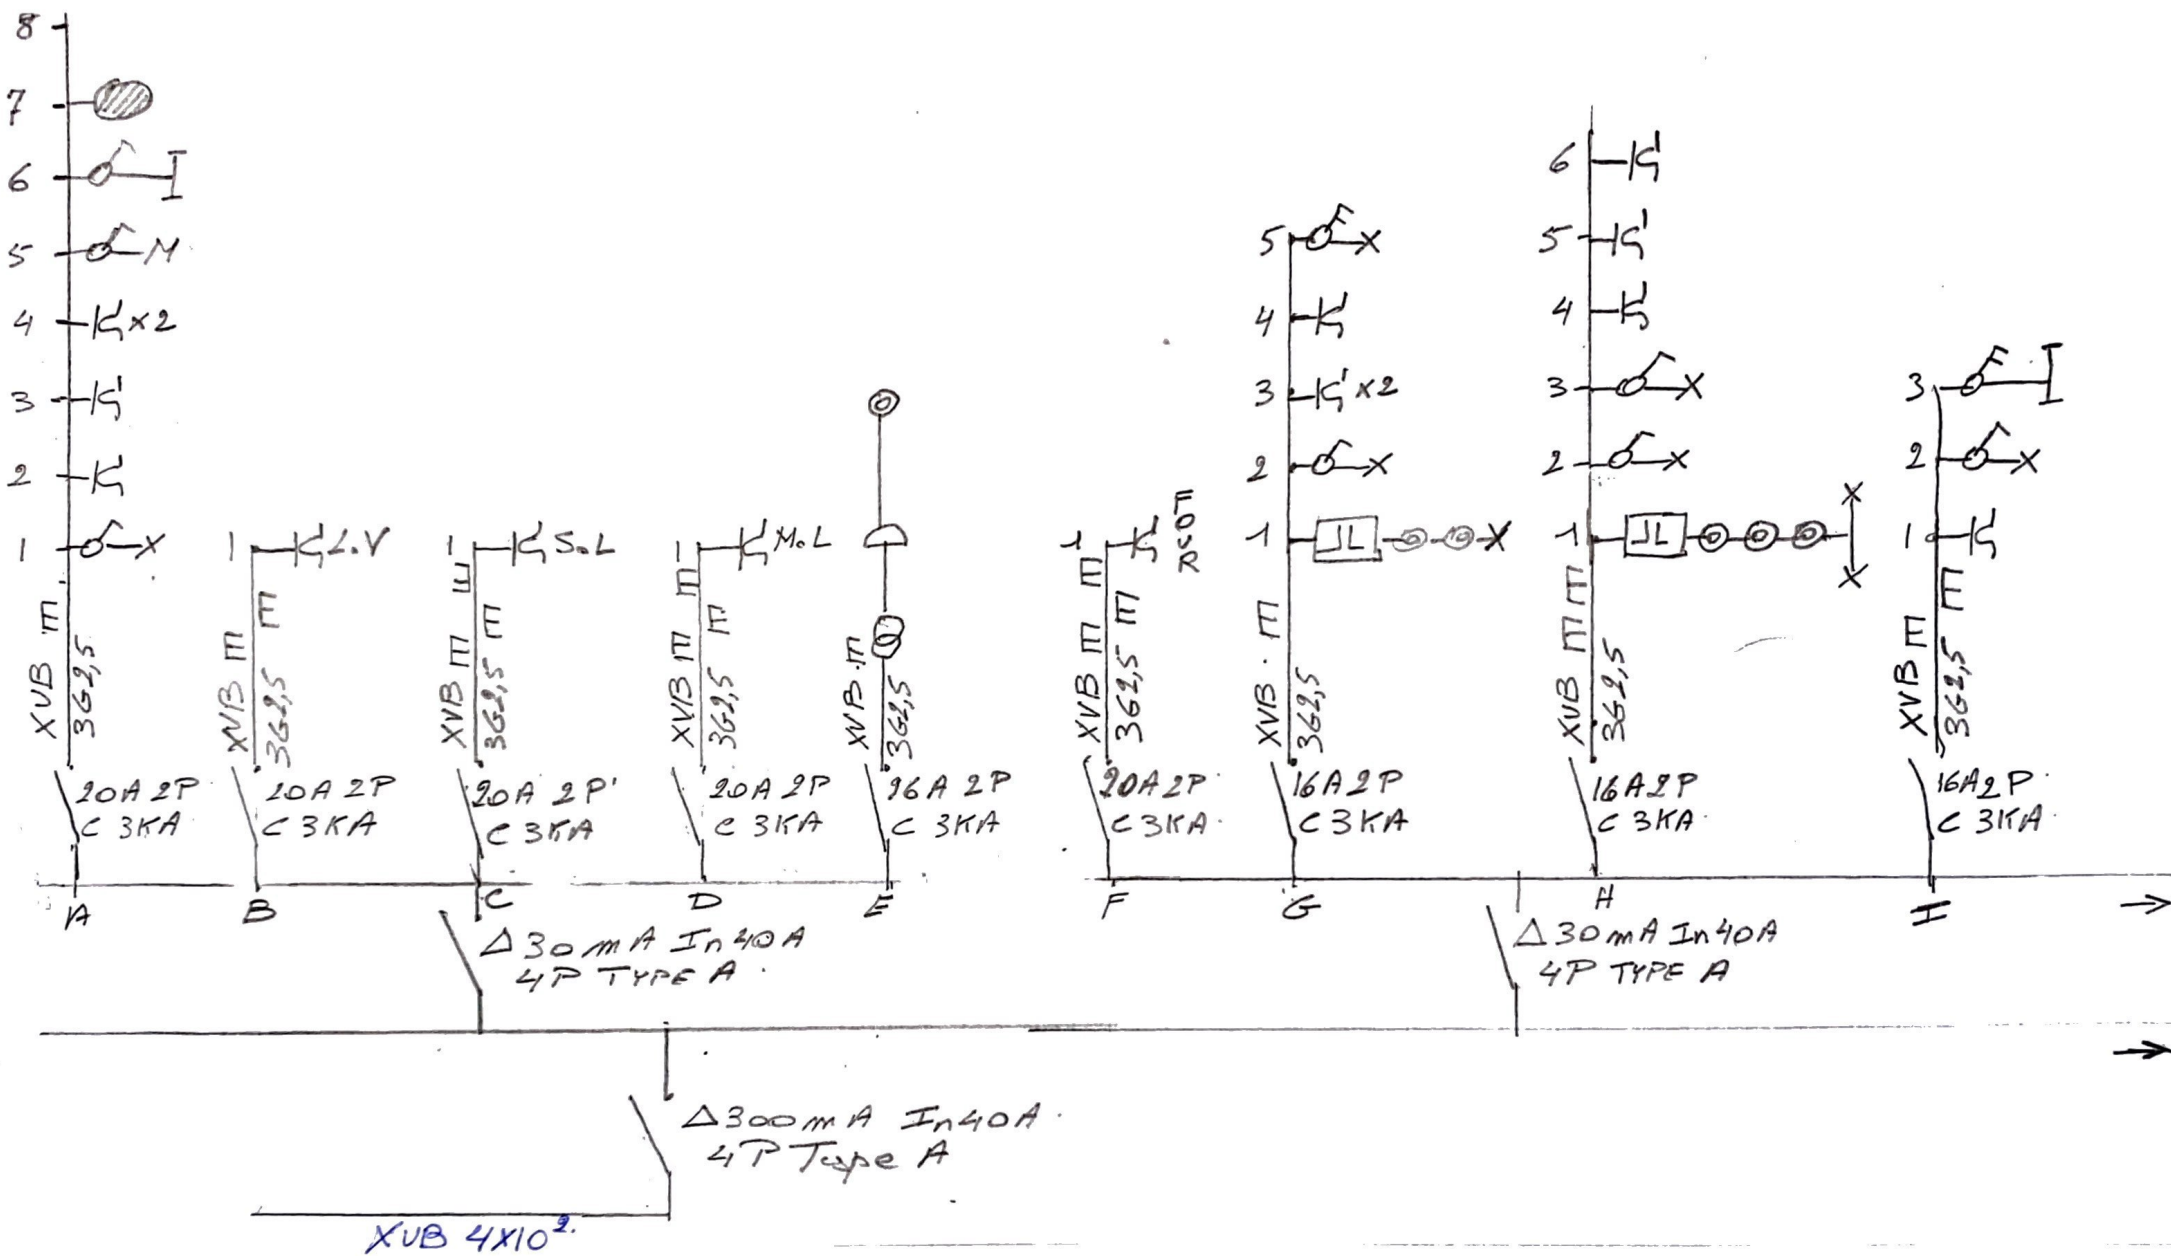


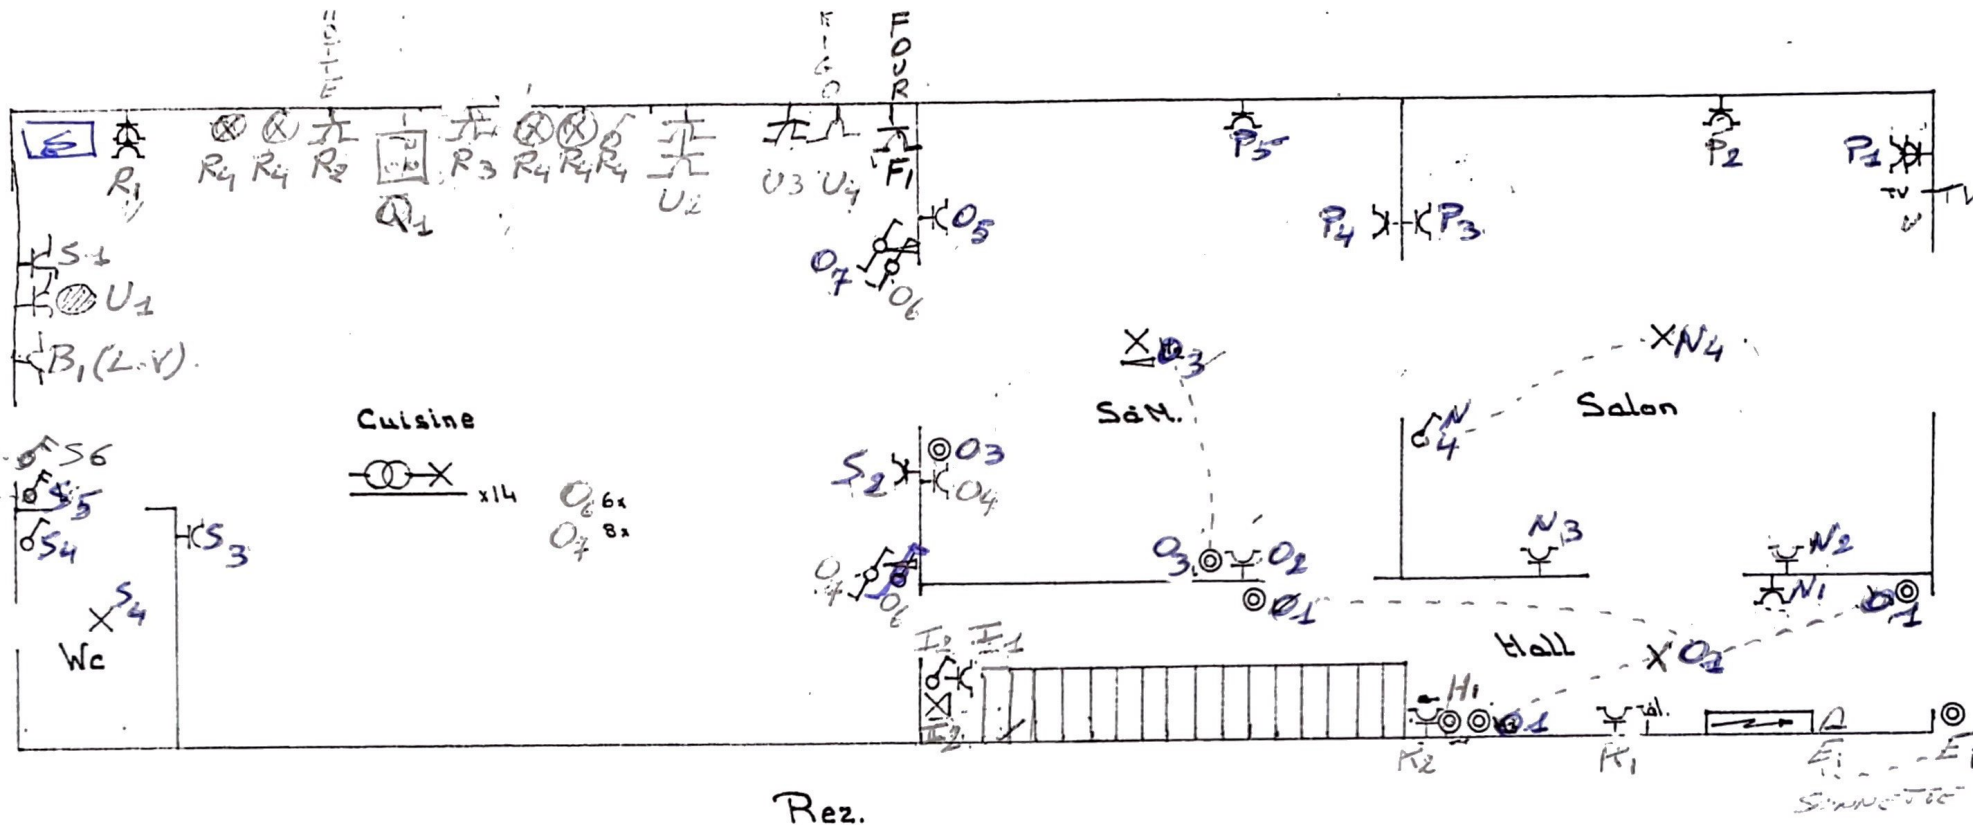

Le délégué de l'organisme agréé / De afgevaardigde van het erkend keuringsorganisme

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk / Le responsable de l'exécution du travail


rue de la Révoyance, 49 - 5000 Salzinnes.

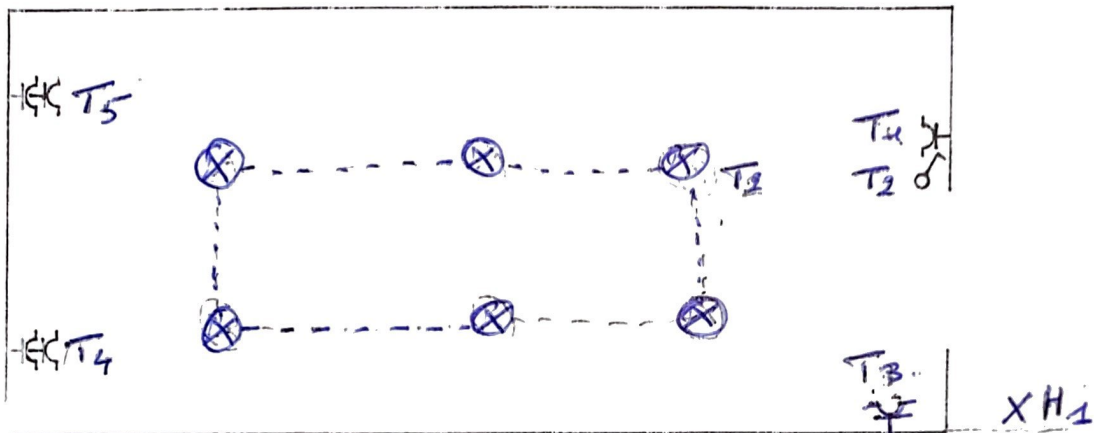

Bureau 1 entre étage.

Le délégué de l'organisme agréé / De afgevaardigde van het erkend keuringsorganisme


me de La Rivière, 49 Scott House

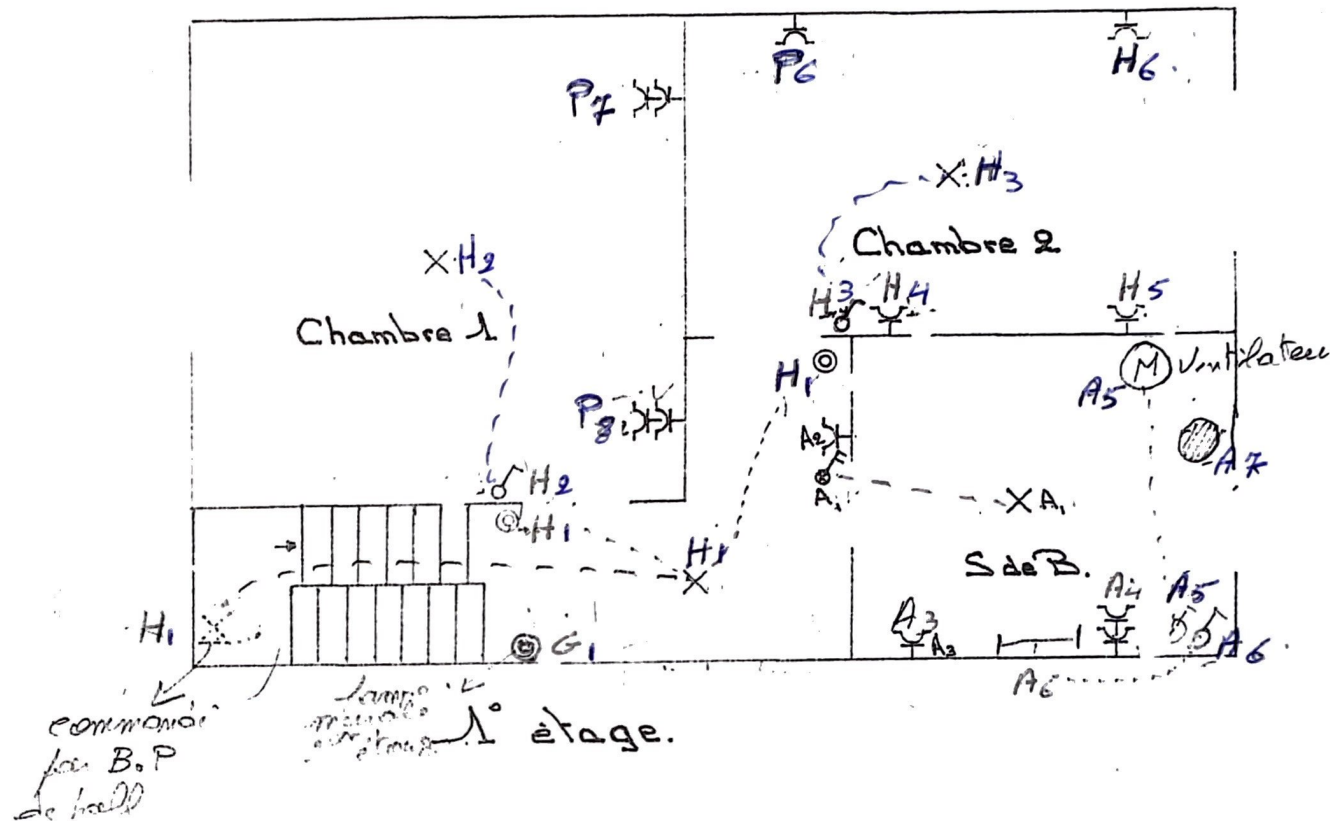

Le délégué de l'organisme agréé / De afgevaardigde van het erkend keuringsorganisme

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk / Le responsable de l'exécution du travail

me de la Régence, 49 - 500 La Rénée

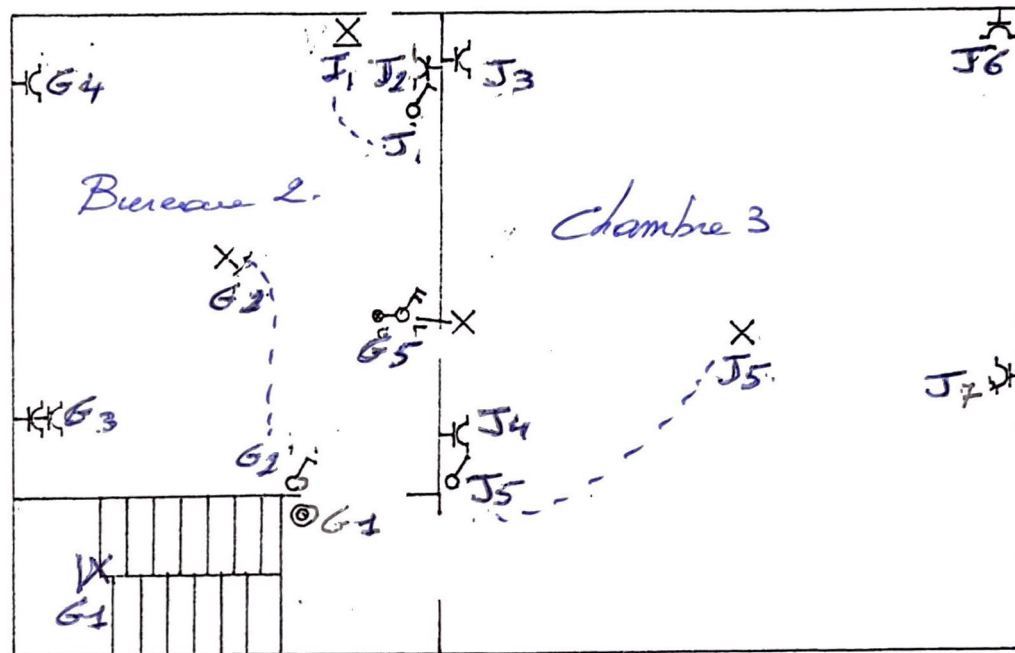


2^e étage

Le délégué de l'organisme agréé / De afgevaardigde van het erkend keuringsorganisme

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk / Le responsable de l'exécution du travail

mede la perronne, 19 - 5000 Salzinnes

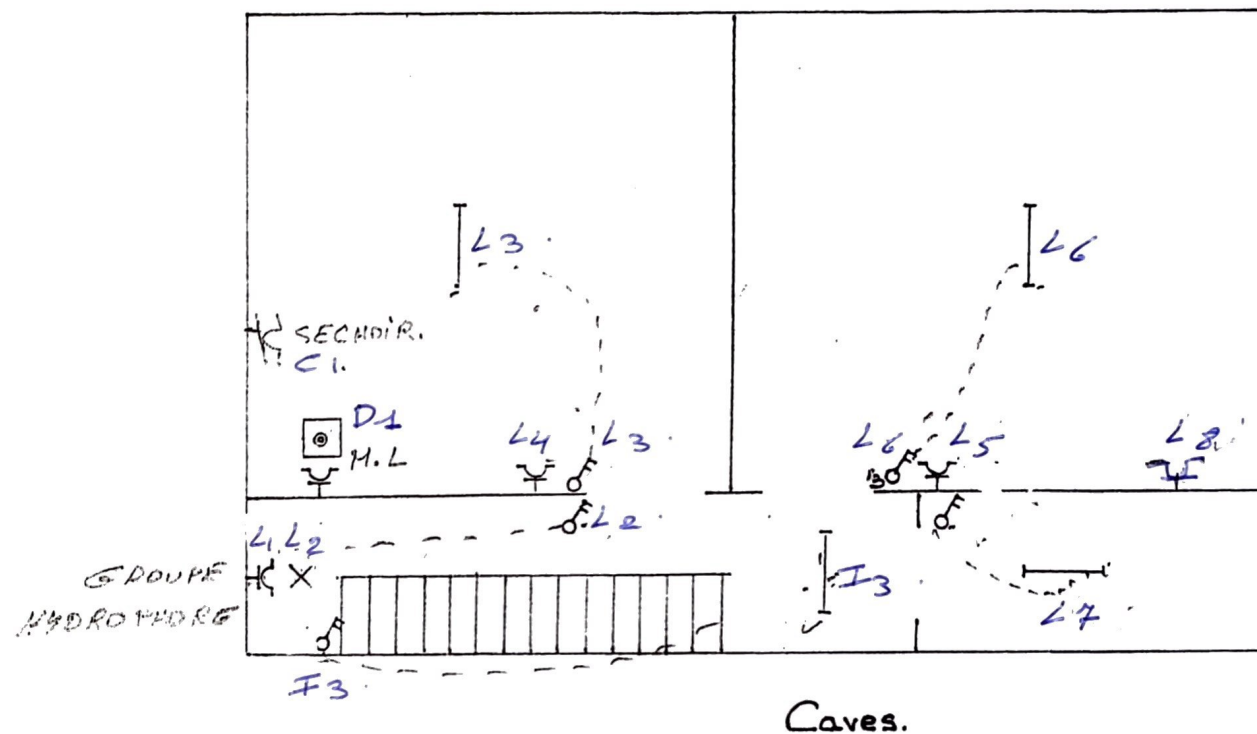

Le délégué de l'organisme agréé / De afgevaardigde van het erkend keuringsorganisme

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk / Le responsable de l'exécution du travail

me de la Rivière, 19 - Seco Salinas