



Ringlaan 39  
1853 - Strombeek-Bever  
tel. +32 2 880 88 90  
info@aceg.be  
www.aceg.be



## Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 30/06/2023

Inspecteur: Artan Shala

Mentor:

Installateur: GD-Energy

Étiquette d'identification:

N° TVA:BE 0525 764 942

Référence client:

Marque et type d'appareil de mesure:  
Metrel Eurotest ET61557

Numéro de serie: 19370721

Date rapport: 02/07/2023

### Adresse de l'installation

Rue Rue de la Ladresse  
Numéro 1  
Boîte  
Postcode 5330  
Commune Assesse  
Pays Belgique

### Propriétaire

Nom  
Rue Rue de la Ladresse  
Numéro 1  
Boîte  
Postcode 5330  
Commune Assesse  
Pays Belgique

### Installateur

Nom GD-Energy  
N° TVA BE 0525 764 942  
Numéro de téléphone +32 478 12 20 90  
E-mail aaron@gd-energy.be

Type : Installation PV et/ou une batterie domestique

EAN : 541449020700296742

N° compteur : 61 477 515

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



### Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une installation PV  $\leq 10\text{kVA}$  et/ou une batterie domestique (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3. et 7.112. et synergrid C10/11.

Distributeur: ORES

Tension: 3N400V

Liaison comp / tableau: 10 mm:

Protection Max: 20 A

Nombres tableaux: 1

Nombre de circuits: 1

Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s)

Ri général: 5,34 MΩ

RE: 10,93 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

| IΔ (mA) | In (A) | In - autres (A) | IΔt              | Type | Circuits protégés | Test | x 2,5 |
|---------|--------|-----------------|------------------|------|-------------------|------|-------|
| 300     | 40     | Général         | 22,5kA2s (3000A) | -    | Tous              | OK   | OK    |

DESCRIPTION INSTALLATION

| Nombres circuits          |     | Curve                          | Protection IN (A) |     | (autres)                  | P | Section (mm²) |
|---------------------------|-----|--------------------------------|-------------------|-----|---------------------------|---|---------------|
| 1                         |     | C                              | 10                |     | Pv                        | 4 | 6             |
| Contrôle visuel (général) | OK  | Contact direct                 |                   | OK  | Contact indirect          |   | OK            |
| Raccordement              | OK  | schéma en annexe par Aceg asbl |                   | NA  |                           |   |               |
| Liaisons équipotentielles | BON | Section des conducteurs        |                   | OK  |                           |   |               |
| Continuité                | OK  | Éclairage / machines           |                   | NVT | Fonctionnement en ilotage |   | OK            |

FORMULAIRE GRD-CWAPE


Meter type: Compteur magnétique

MAGNETIC METER

Jour: Index: 19006,7

Nuit: Index: 74752,5

Excl. Nuit: Index: -

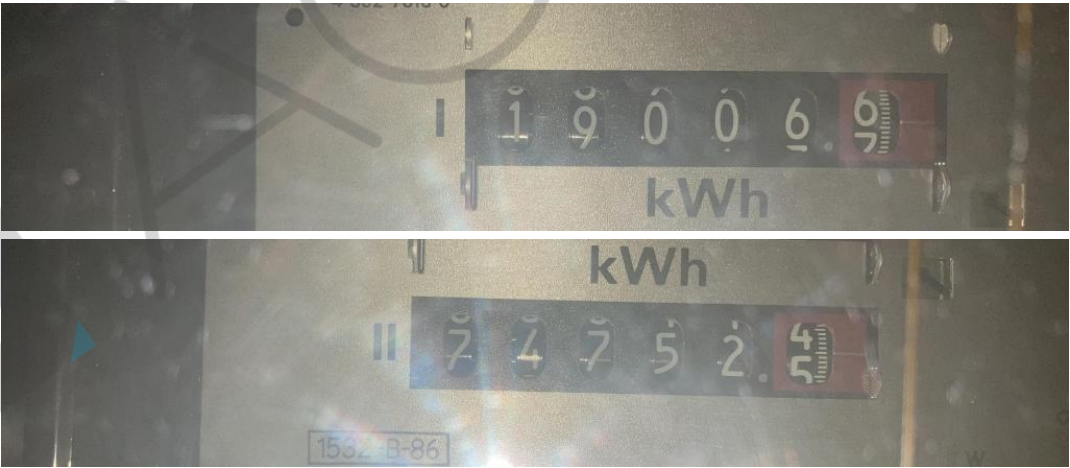

COMPTEUR VERT

| Phase | N° série | Affichage du compteur | CE marquage | MID marquage |
|-------|----------|-----------------------|-------------|--------------|
|-------|----------|-----------------------|-------------|--------------|

ONDULEUR

|                               |                 |                                   |                                               |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre: 1                     | GLV073-06-0021  |                                   |                                               |
| Marque: HUAWEI                | Series: SUN2000 | Type: SUN2000-6KTL-M1             | Raccordement: 3-phase                         |
| Numéro de serie: HV22A0153447 | Smax (VA): 6600 | I AC - nom (A): 9.53              | Convient pour le stockage de la batterie: Oui |
| Courbe: C                     | IN (A): 10      | UDC Max > UDC panelen/string: BON | IDC Max > I str1 + Istr2 + ...: BON           |

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE

| Nombre | Marque    | Type       | Puissance de crête (Wc) | Puissance de crête totale (Wc) |
|--------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 21     | Viessmann | Full black | 400                     | 8400                           |

BATTERIE DOMESTIQUE

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 30/6/2048
- ☐ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

L'installation a commencé avant le 01/06/2023, c'est en tenant compte des différentes dispositions mentionnées au 6.5.8. du Livre I.  
Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Artan Shala

Le travailleur,



Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité


- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Feuille de route pour une installation qui est conforme:

| Etape 1                                                                  | Etape 2                                                                                                      | Etape 3                                                  | Etape 4                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes. | Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler. | Le prochain contrôle périodique est prévu pour 30/6/2048 | ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires. |

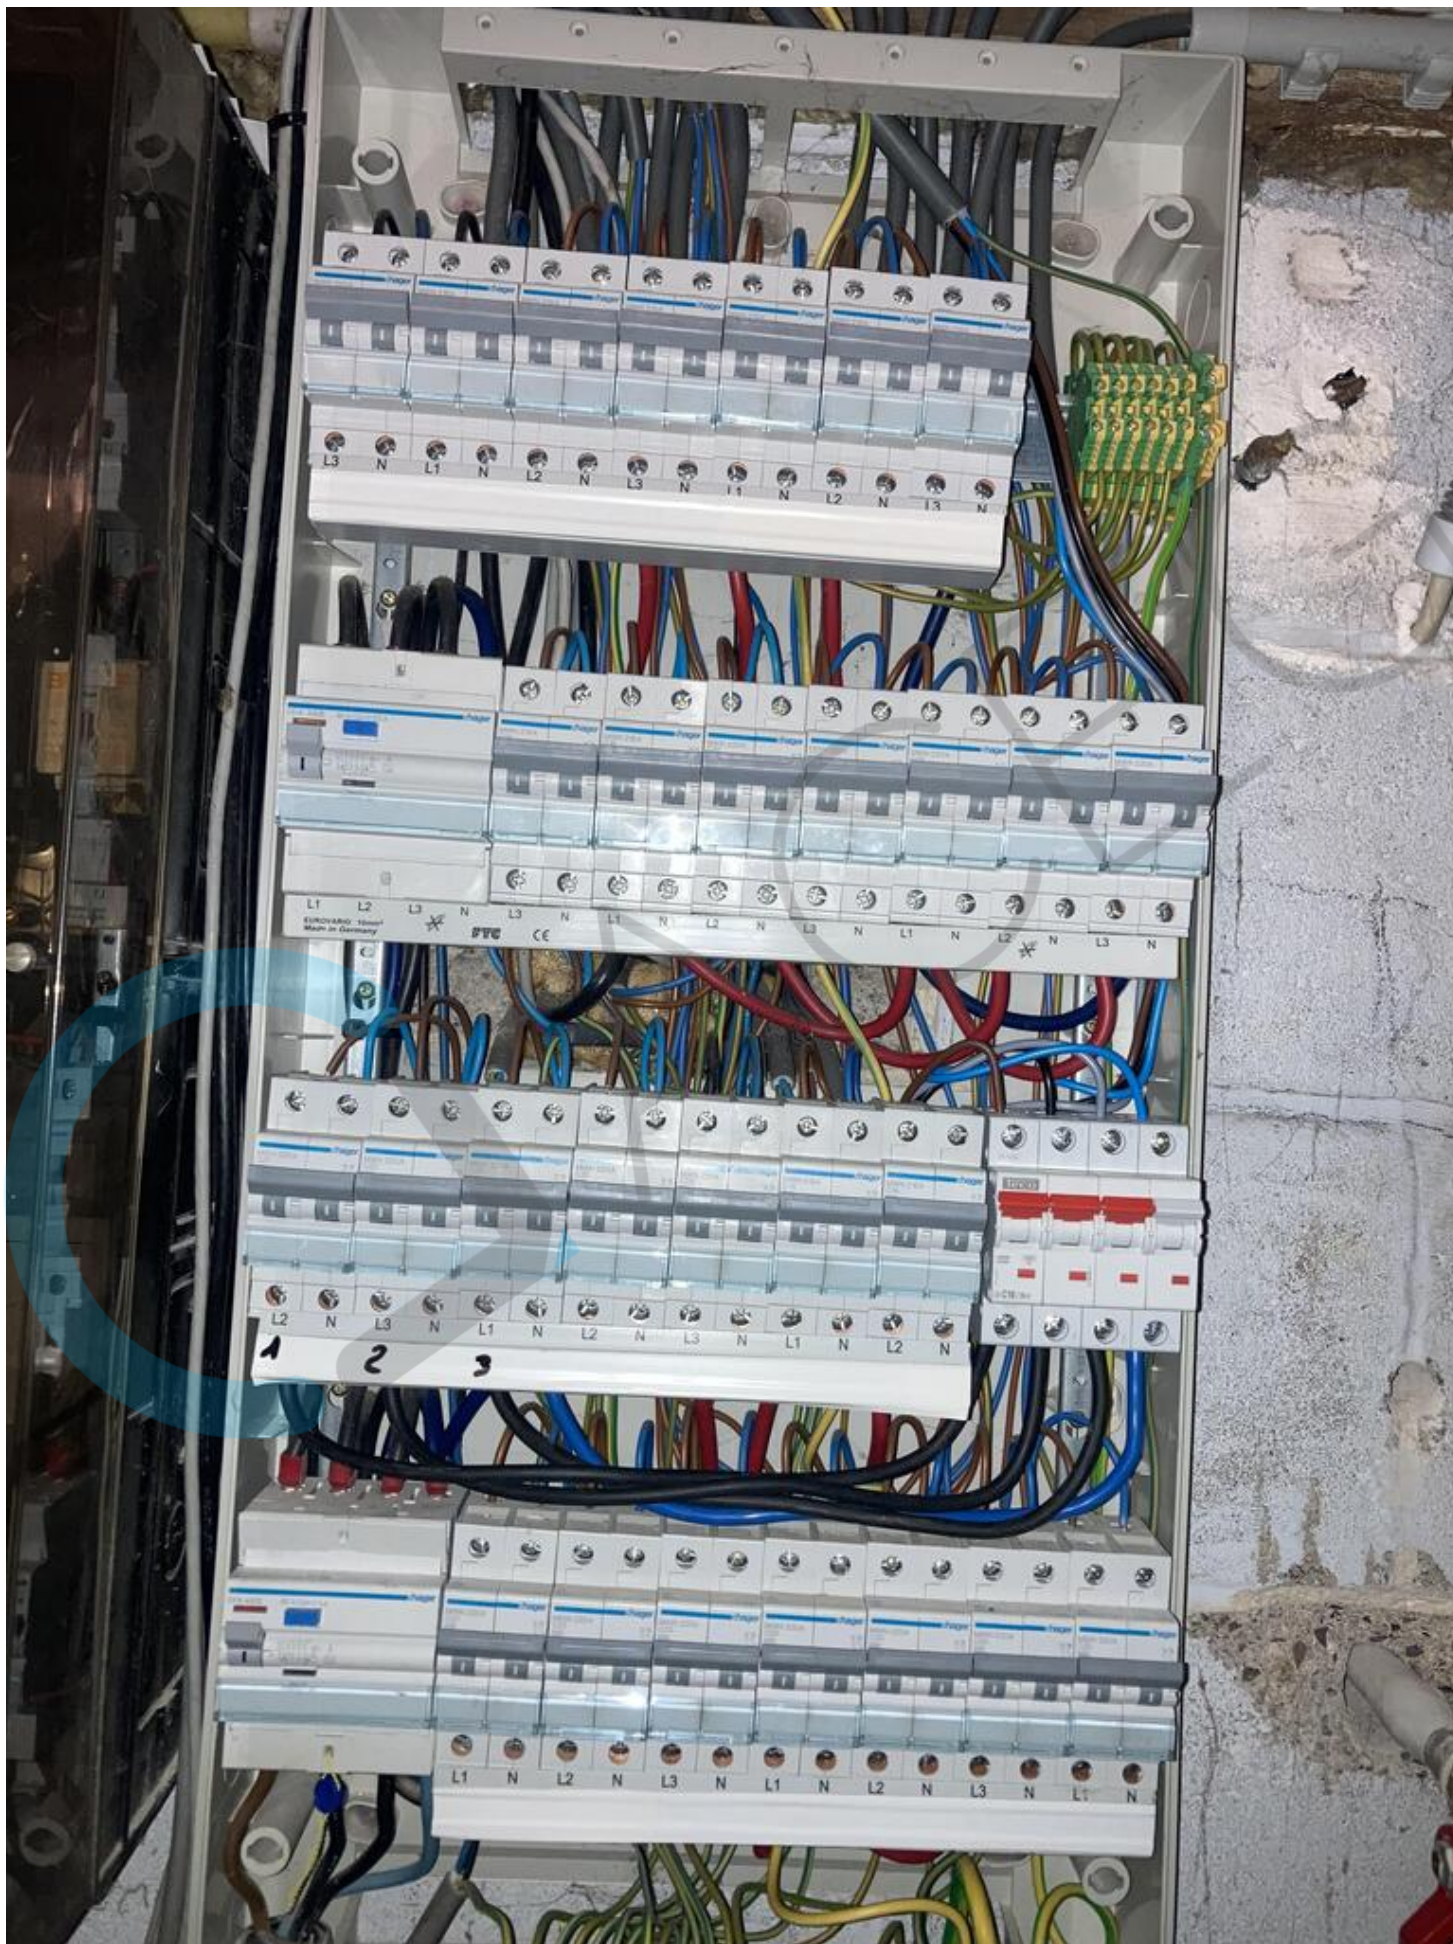






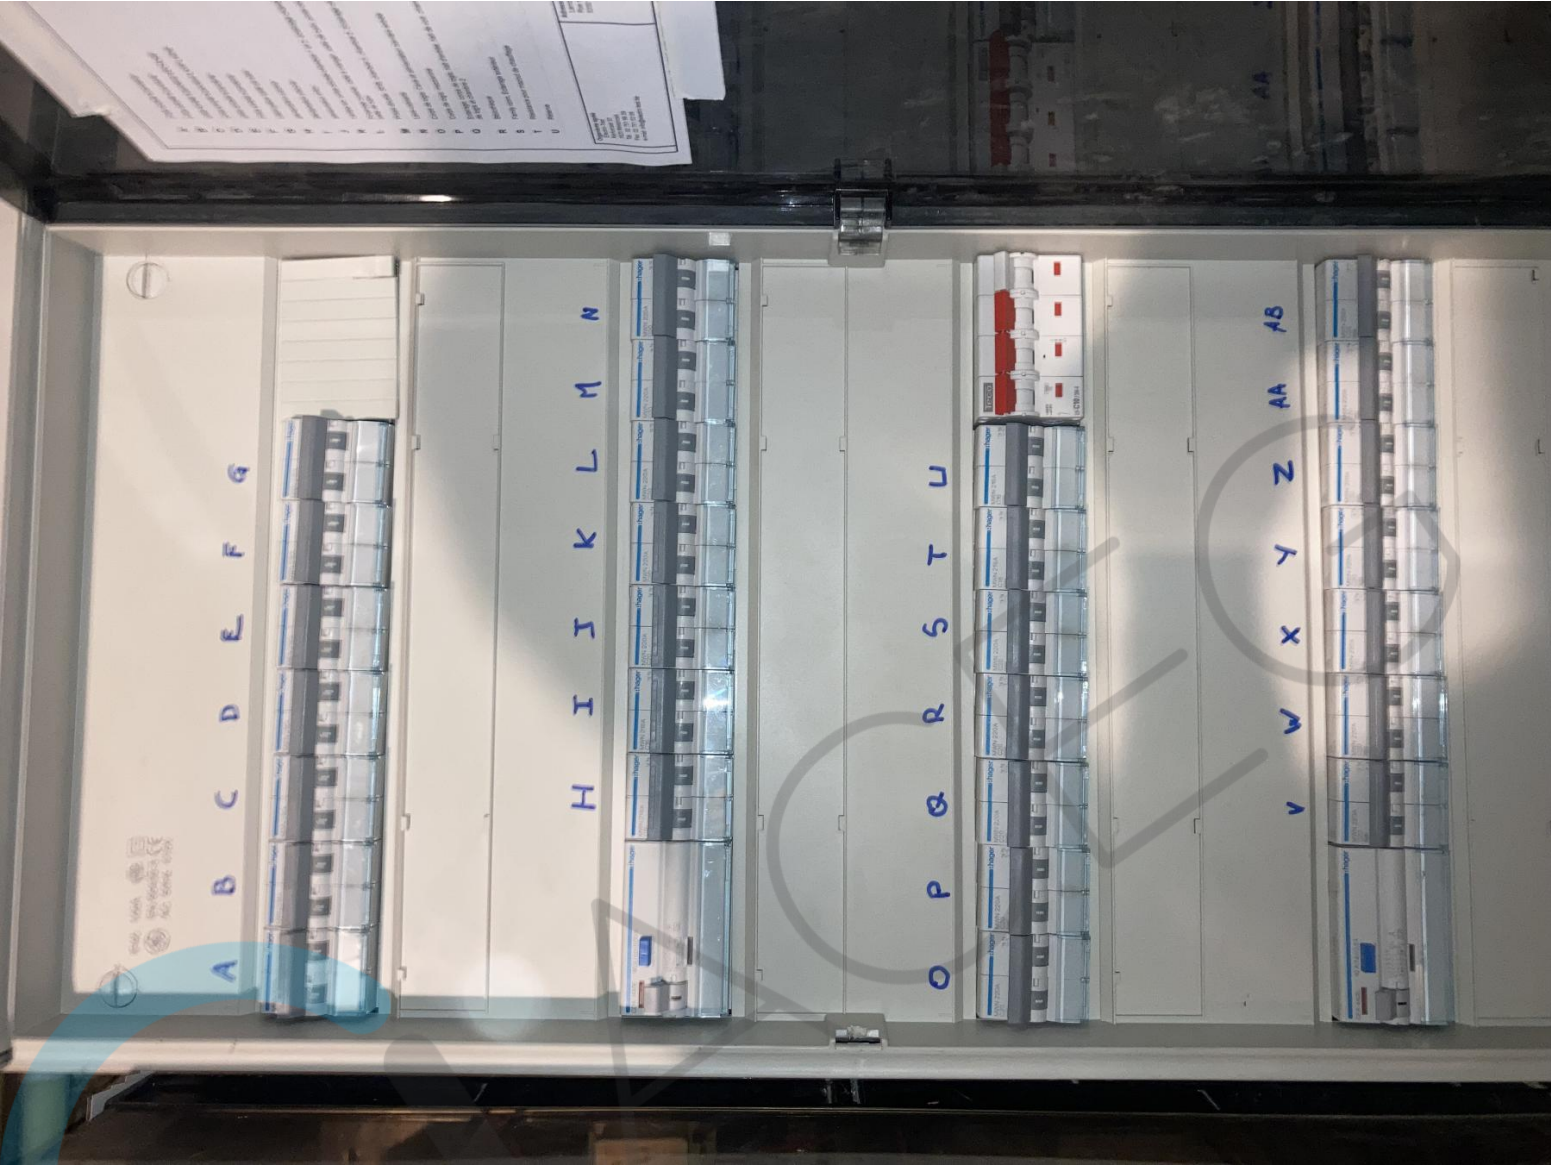





**Teeco**  
DISJONCTEUR / SECTIIONNEUR  
VERT VISIBLE = COÛRANT COUPE  
GROEN ZICHTBAAR = STROOM ONDERBROKEN  
DS IV/3 N° 9121 2303  
Im 200 A 5000  
20/40 A 400 V  
AANSLUITAUTOMAAT SCHEDINGSSCHAKELAAR

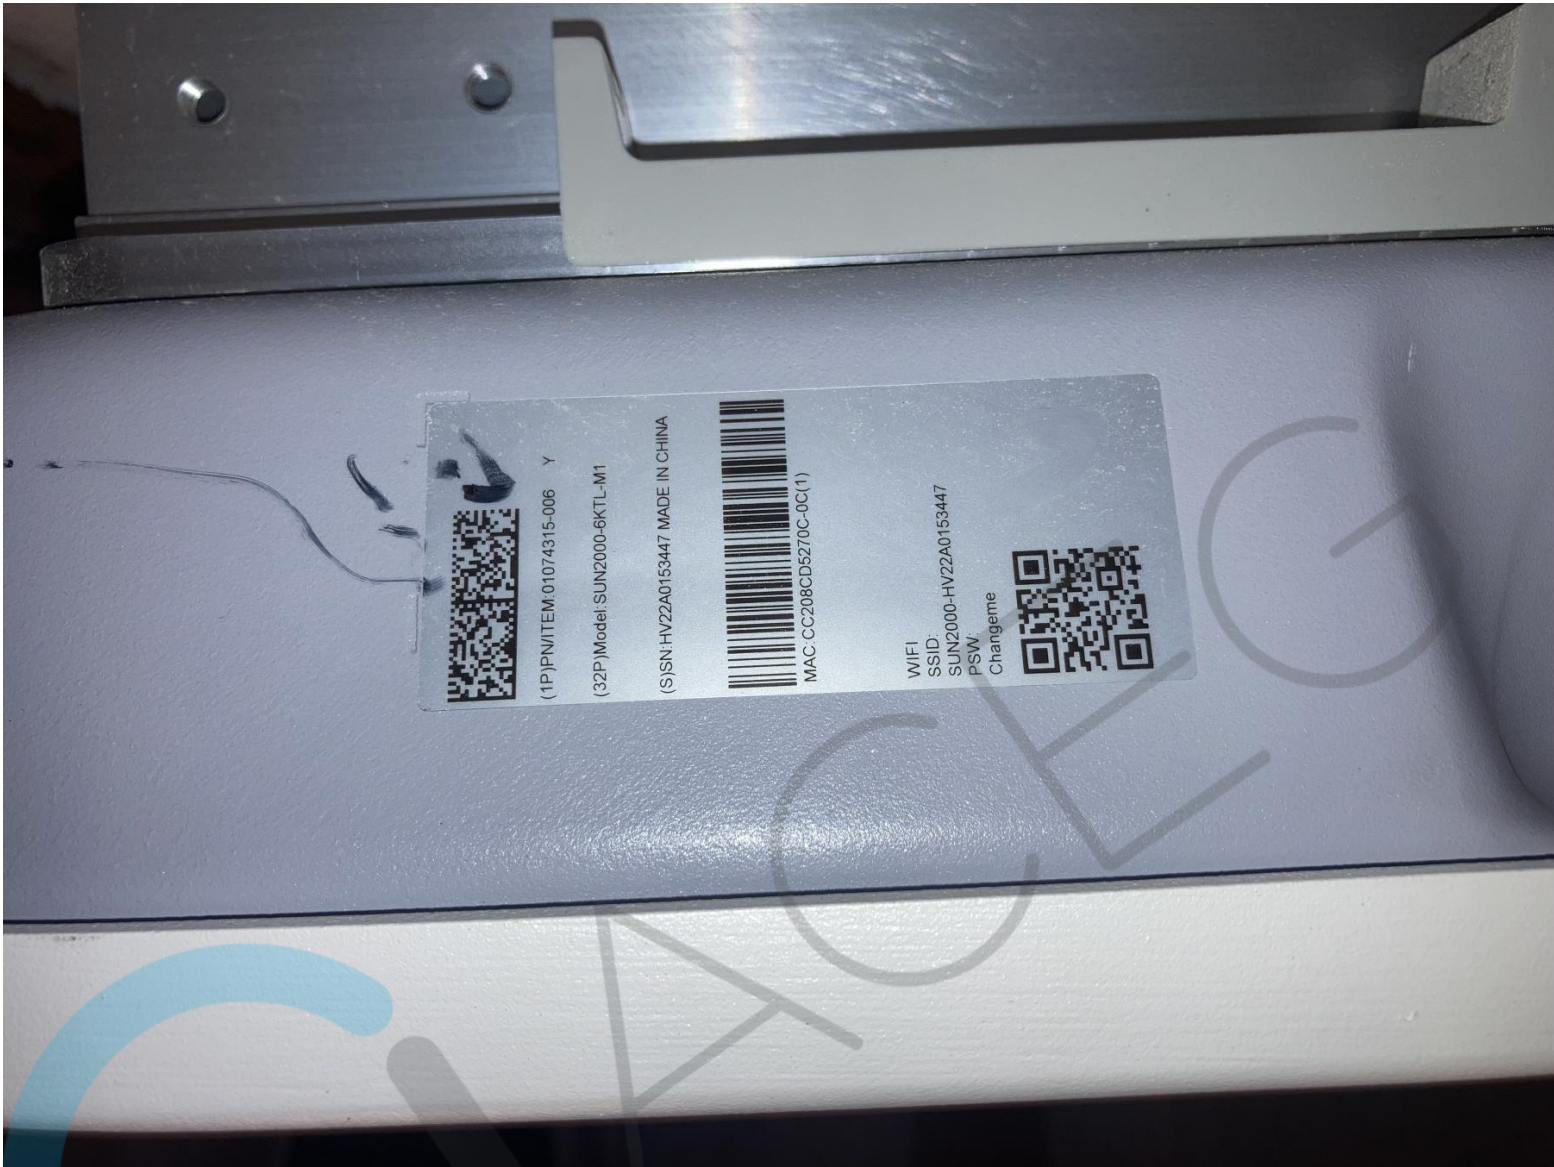






# Diagramme de situation



M. Rue de la Ladresse 1; Assesse 5330; BELGIUM  
N° de devis: **OF 50439**; N° de commande: **OR 19802**; N° bon de livraison: **DN 29663**;

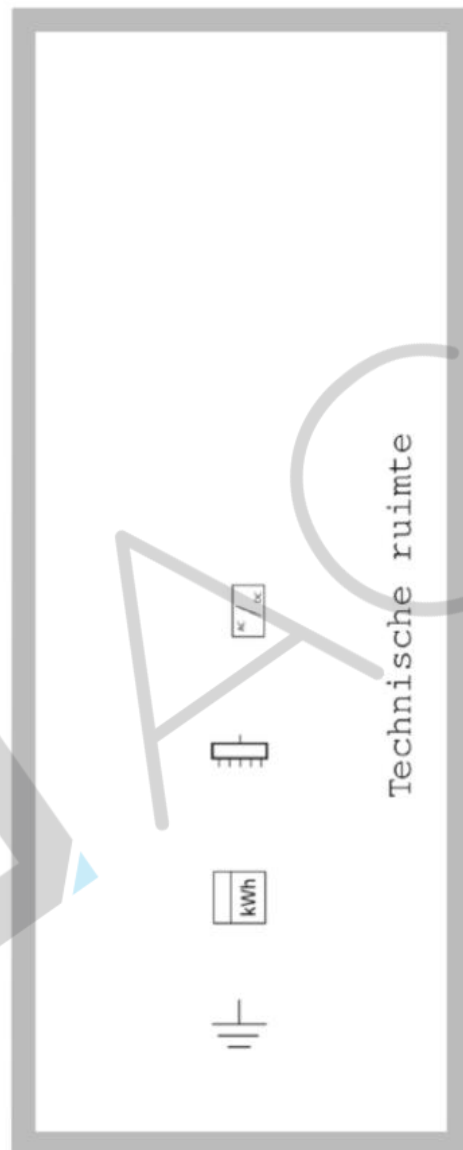

**ACEG** 151  
Shala Artan  
30/06/2023

Page 1


## G&D Energy BVBA (Green & Durable Energy)

Adresse: Prinsenweg 9 bus 17, 3700 Tongeren — Entrepôt: Kalkoven 37, 1820 Melsbroek

BE 0525.764.942 — RPR: Tongeren — KBC BE 74 7310 3082 0107 — BIC: KREDBEBB

Contact: 089 440 260 — [info@gd-energy.be](mailto:info@gd-energy.be) — [www.gd-energy.be](http://www.gd-energy.be) — [www.gd-energy.nl](http://www.gd-energy.nl)

Schema Electrique

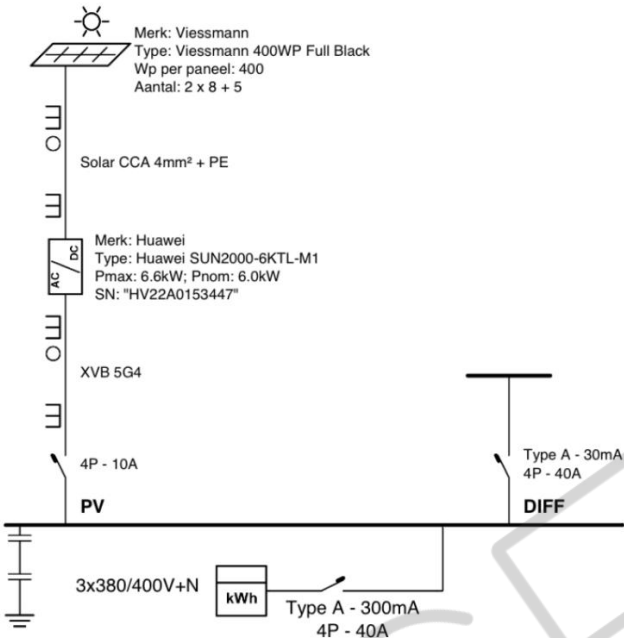

|                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Installateur:</b><br>G&D Energy BVBA<br>Prinsenweg 9 bus 17, 3700 Tongeren<br>GSM: 089 440 260<br>Email: info@gd-energy.be | <b>Adresse d'Installation:</b><br><br>Commande N°: OR19802; Offre N°: OF50439<br>EANnr: 541449020700296742 | Cachet + Signature<br>Organisme de<br>Réception<br><br>30/06/2023 | Signature Electricien<br><br>G&D-ENERGY<br>%0477/800088<br>INFO@GD-ENERGY.BE | Signature Client |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

