

Schéma(s) unifilaire(s) : 1

Plan(s) de position : 1

Annexe(s) : 0

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique domestique à basse tension et à très basse tension suivant les prescriptions du RGIE Livre 1 (AR 08/09/2019).

1. Identification

Adresse de l'installation (Unité d'habitation) : STEPHENNE Jean , avenue alexandre, 8- 1330 RIXENSART

Propriétaire/exploitant/gestionnaire : Idem,

Responsable de l'exécution des travaux : CB Energy sprl

TVA : 0553813085

Compteur : n°: 4632786

EAN : Non communiqué

Index Jour : 177940.8kWh

Nuit : 94564.4kWh

2. Branchement

Tension de service : 3N400V

Protection branchement : Existante de 25A

Alimentation tableau principal : EVAVB - 4x25mm²

Interrupteur général : 40A/300mA - type A

Cachet GRD : ORES

3. Prise de terre, circuits, protections

Type de prise de terre : Boucle(s) de terre

Nombre de tableau	Dénomination	Nombre de circuits
1	TD	1

4. Description

Installation datant d'après le 01/03/2025.

Voir plan(s) et/ou schéma(s) en annexe.

Photovoltaïque : Installation composée de 26 panneaux de 400Wc et de 1 onduleur de type Solar Edge S6K avec les caractéristiques suivantes :

Onduleur 1 : numéro de série 07E1D9D1D -55 de Pmax AC 6000VA

5. Contrôle

Type de contrôle : Chapitre 6.4. Contrôle de conformité avant mise en usage.

Base : Sous-section 4.2.4.3. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les lieux domestiques., Chapitre 7.112. Installations photovoltaïques (≤10kVA).

Dérogations : Néant.

Résistance de dispersion de la prise de terre : 6.9Ω

Isolement général : 6.2MΩ

☒ Adéquation entre les dispositifs de protection différentiels et la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre☒ Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités et les sections des circuits qu'ils protègent☒ Correspondance des schémas à l'installation☒ Etat du matériel d'installation fixe☒ Contacts directs et indirects☒ Fonctionnement des dispositifs de protection différentiel par leur bouton test☒ Boucles de défaut et raccordement correct des dispositifs de protection différentiel☒ Continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs de protection

6. Infractions/Observations

Inf/Obs

Article réf.

Néant

Infraction(s) – Observation(s)

7. Conclusions

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

La nouvelle installation est conforme aux prescriptions du RGIE Livre 1.

Le dispositif de protection différentiel : était plombé

Les schémas ont été visés

Le prochain contrôle est à effectuer avant le : 23/10/2050

8. Conseils (Rapport des prescriptions réglementaires)

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique. Toute modification intervenant dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier.

Il y a lieu d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral Economie, Direction Energie Electrique de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence de l'Electricité.

(1) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Pour OA : Robert Farrauto

Date : 23/10/2025

Visa:

Date d'émission : 23/10/2025


Robert Farrauto
0495/11.79.61

1779408

I

kWh

177990

28/10/2015

0945644

II

kWh


1624-B-89

34604

29/10/2015



G14 YDs 10(40)A



220/380V 50Hz

C=120tr/kWh

H204632786

CONTIGEA
Schröderberger


1990



solar **edge** **SE6K**
Photovoltaic Inverter

Operating Voltage Range (Delta/WYE) 97V - 600V / 500V - 660Vdc
 Max Input Current (Delta/WYE) 0.5 / 10Ade
 Max Output Power (Delta/WYE) 3000 / 6000 VA
 Max Operating Voltage (Delta/WYE) --- / 230VAC, L-L-N
 Max Output Current 20A / 400VAC, L-L-L
 Max Operating Frequency 50/60Hz
 Power Factor Range +/- 0.9 to 1
 Protective Class I
 Enclosure IP65

Wi-Fi Password: b3PFa97D
 Activation: SAE p7de UZIP V + ti sde xGHW RTM
 WiFi MAC:
 84:D8:C5:29:C5:85
 ZigBee MAC:



PN: SE6K - BE0TEBEN4
 SN: SJ2322 - 07E1D9D1D - 55



solar **edge**



Made in China

SolarEdge Technologies GmbH
 /Werner-Eckert-Straße 6/81829 Munich/Germany
 PATENT MARKING NOTICE SEE www.solaredge.com/groups/patent

7E1D9D1D-55



5 minutes



For more details refer to
 installation guide



MCG-LB-00171-A



STEPHENIE JEAN

PV *fixtec 400WC*

Schéma de position

- 1 : Compteur
- 2 : Coffret
- 3 : Terre
- 4 : Onduleur
- 5 : Panneaux

1 A RUT
2 QU ANDENIE
3 QAVE

marque : *SOLAR EDGE 6000 W*
type : *TRIPHASE*


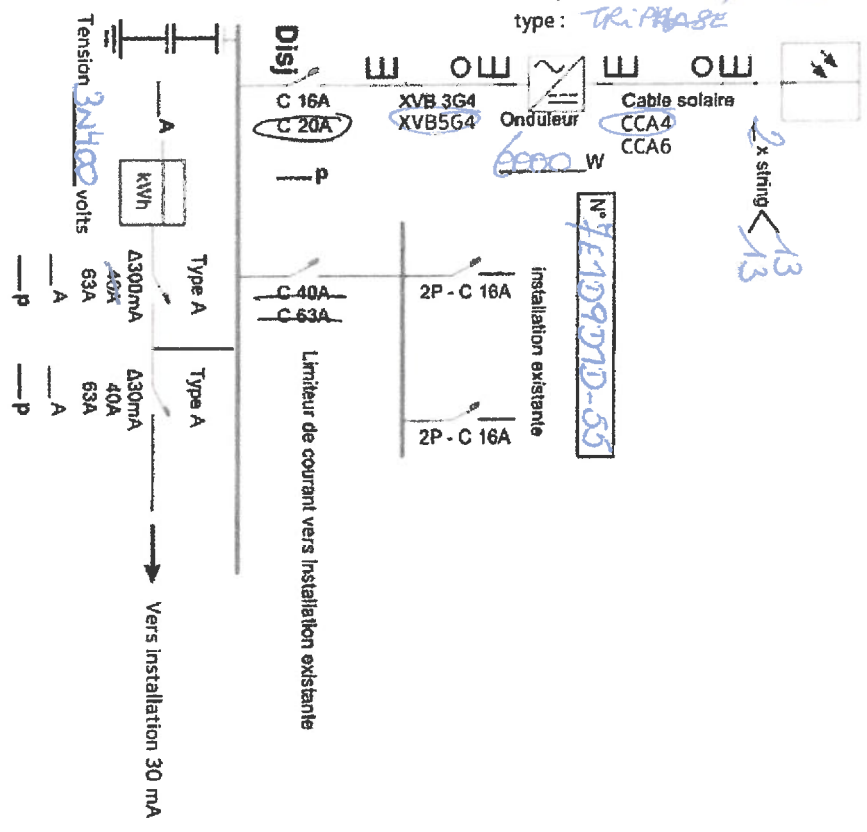


Schéma d'implantation des panneaux :

Versant avant :

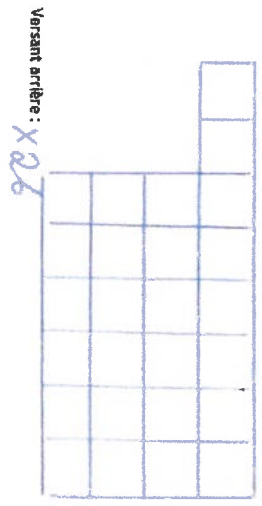

Code EAN : 54
N° de compteur : _____

Organisme agréé

ENERGETEC
R. FARRAUTO

Adresse de l'installation électrique

AVENUE ALEXANDRE 18
13300 RIXENSART
Tél : - GSM : -
Fax : - e-mail : -

p. 1/2
Schéma unifilaire

Schéma dessiné par : CB energy sprt

TVA : 0553 813 085

CB Eni'way SPD
Route de Gaudes, 15 - 6320 Frenne
Tél 071/20.04.11 - Fax 071/22.10.11
Mail : info@cbenergy.be