

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 02/01/2024
Rapport N°: 0428-240102-06

Date d'émission du rapport: 02/01/2024

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Normec BT

Adresse: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 083 21 35 27 E: namur-btv@normecgroup.com Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0428

Identification des tiers:

Client: [REDACTED]

Adresse: [REDACTED]

Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: [REDACTED]

Adresse: [REDACTED]

Responsable des travaux: [REDACTED]

Adresse: [REDACTED]

Numéro de TVA: [REDACTED]

Identification de l'installation électrique:

Nom: [REDACTED]

Adresse: [REDACTED]

Code EAN: [REDACTED]

Numéro compteur: A installer

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: unité d'habitation

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019:

Contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (6.4)

Date de la réalisation de l'installation:

A partir du 01/06/2020

VMA - 64.02



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Informations contenu contrôle:

- 1 Les appareils de salle de bains (bain, douche,...) ne sont pas encore installés.
- 2 Les appareils d'éclairages ne sont pas (tous) encore installés.
- 3 La cuisine n'est pas encore installée.
- 4 Les appareils ne sont pas (tous) encore installés.

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: pas appliqué.

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a

VMA - 64.02



Installations électriques à basse tension et à très basse
tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: Mono 230V

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: EXVB - Section: 4 x 10 mm²

Type d'électrode de terre: Piquet de terre

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection du branchement: Max. 40A

Type de coupure générale: 2P 40A/300mA


Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 19 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 2P 40 A 300 mA type A, circuit
(s) protégé(s): Voir schémas
nombre : 1

Dispositifs à courant différentiel installés: 2P 40 A 30 mA type A, circuit
(s) protégé(s): Voir schémas
nombre : 1

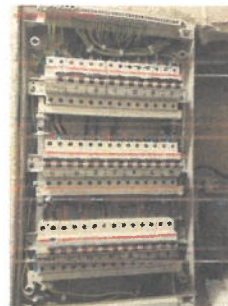

Réf. rapport du contrôle de conformité: pas d'application

Localisation des canalisations souterraines: pas d'application

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 22 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 0,7 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

VMA - 64.02



Installations électriques à basse tension et à très basse
tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Remarques:

- 1 La réalisation du projet ou les travaux sont entamés avant le 01/06/2023, le contrôle de conformité est effectué avec l'application du point 1 de la sous-section 6.5.8.1 du Livre 1.
- 2 Ce rapport est valable pour le renforcement de la puissance de raccordement.
- 3 Lors du contrôle, l'alimentation provenait de l'ancien compteur électrique qui va être remplacé ou raccordé correctement par l'AIEG.

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 02/01/2049
- Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.
 - Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ont été scellées.

Heure d'achèvement:

agent-visiteur 0428 p.o. du directeur technique
10/01/24 16:35

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum



VMA - 64.02



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Référence aux prescriptions réglementaires:**1. Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu:**

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, soient en tout temps observées;
- c) de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

VMA - 64.02




Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveidlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

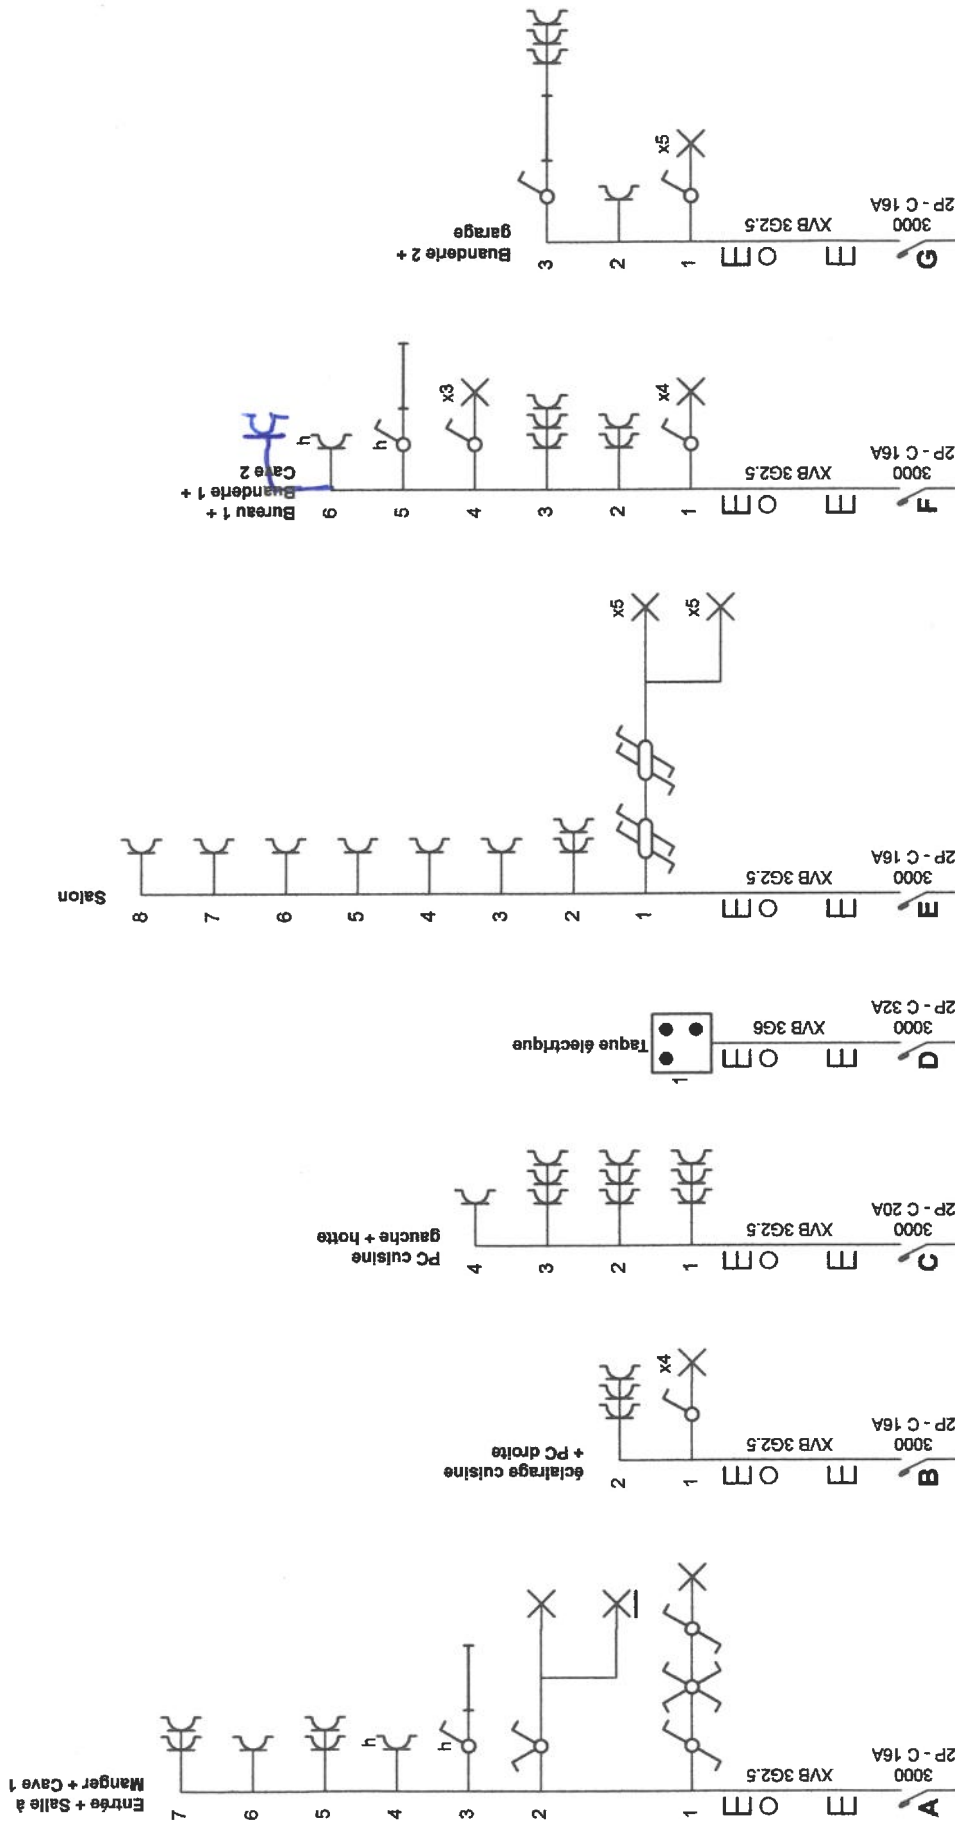

XVB 4x10 Type A - Δ300mA
3000
2P - 40A

Normec
SAV

02-21-2034
THIBAUT FABRY
428


Adresse de l'installation électrique

Installateur
Gaballo Pantaleo

p. 1/18
Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz

3

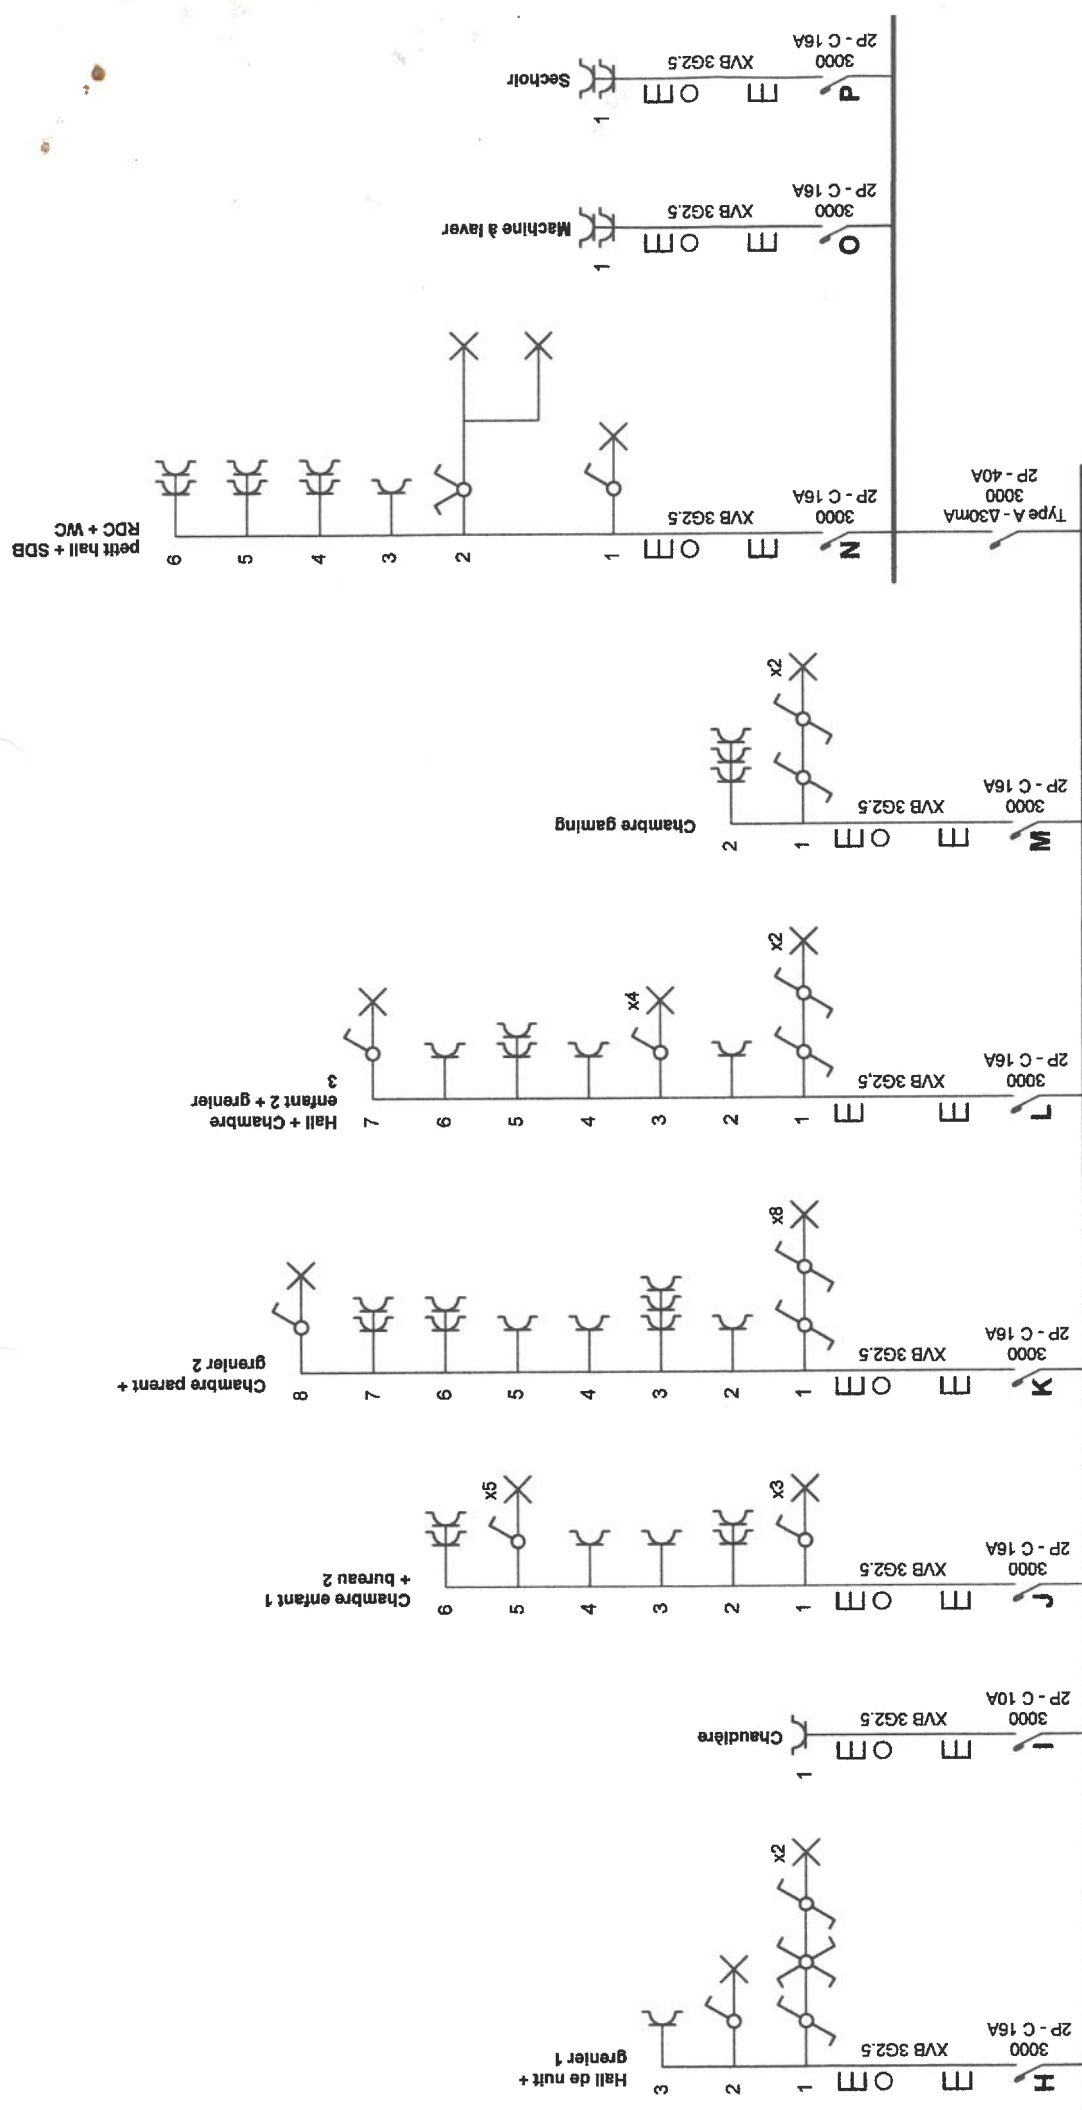


Normec
02-2034
THIBAUT FABRY
428

Adresse de l'installation électrique

Installateur
Gaballo Pantaleo

p. 2/18
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

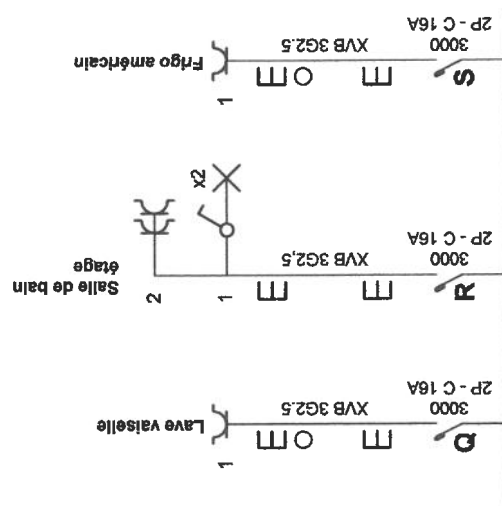

02-01-2034

THIBAUT FABRY
428


Adresse de l'installation électrique

[Redacted address]

Installateur
Gaballo Pantaleo

p. 3/18
Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz

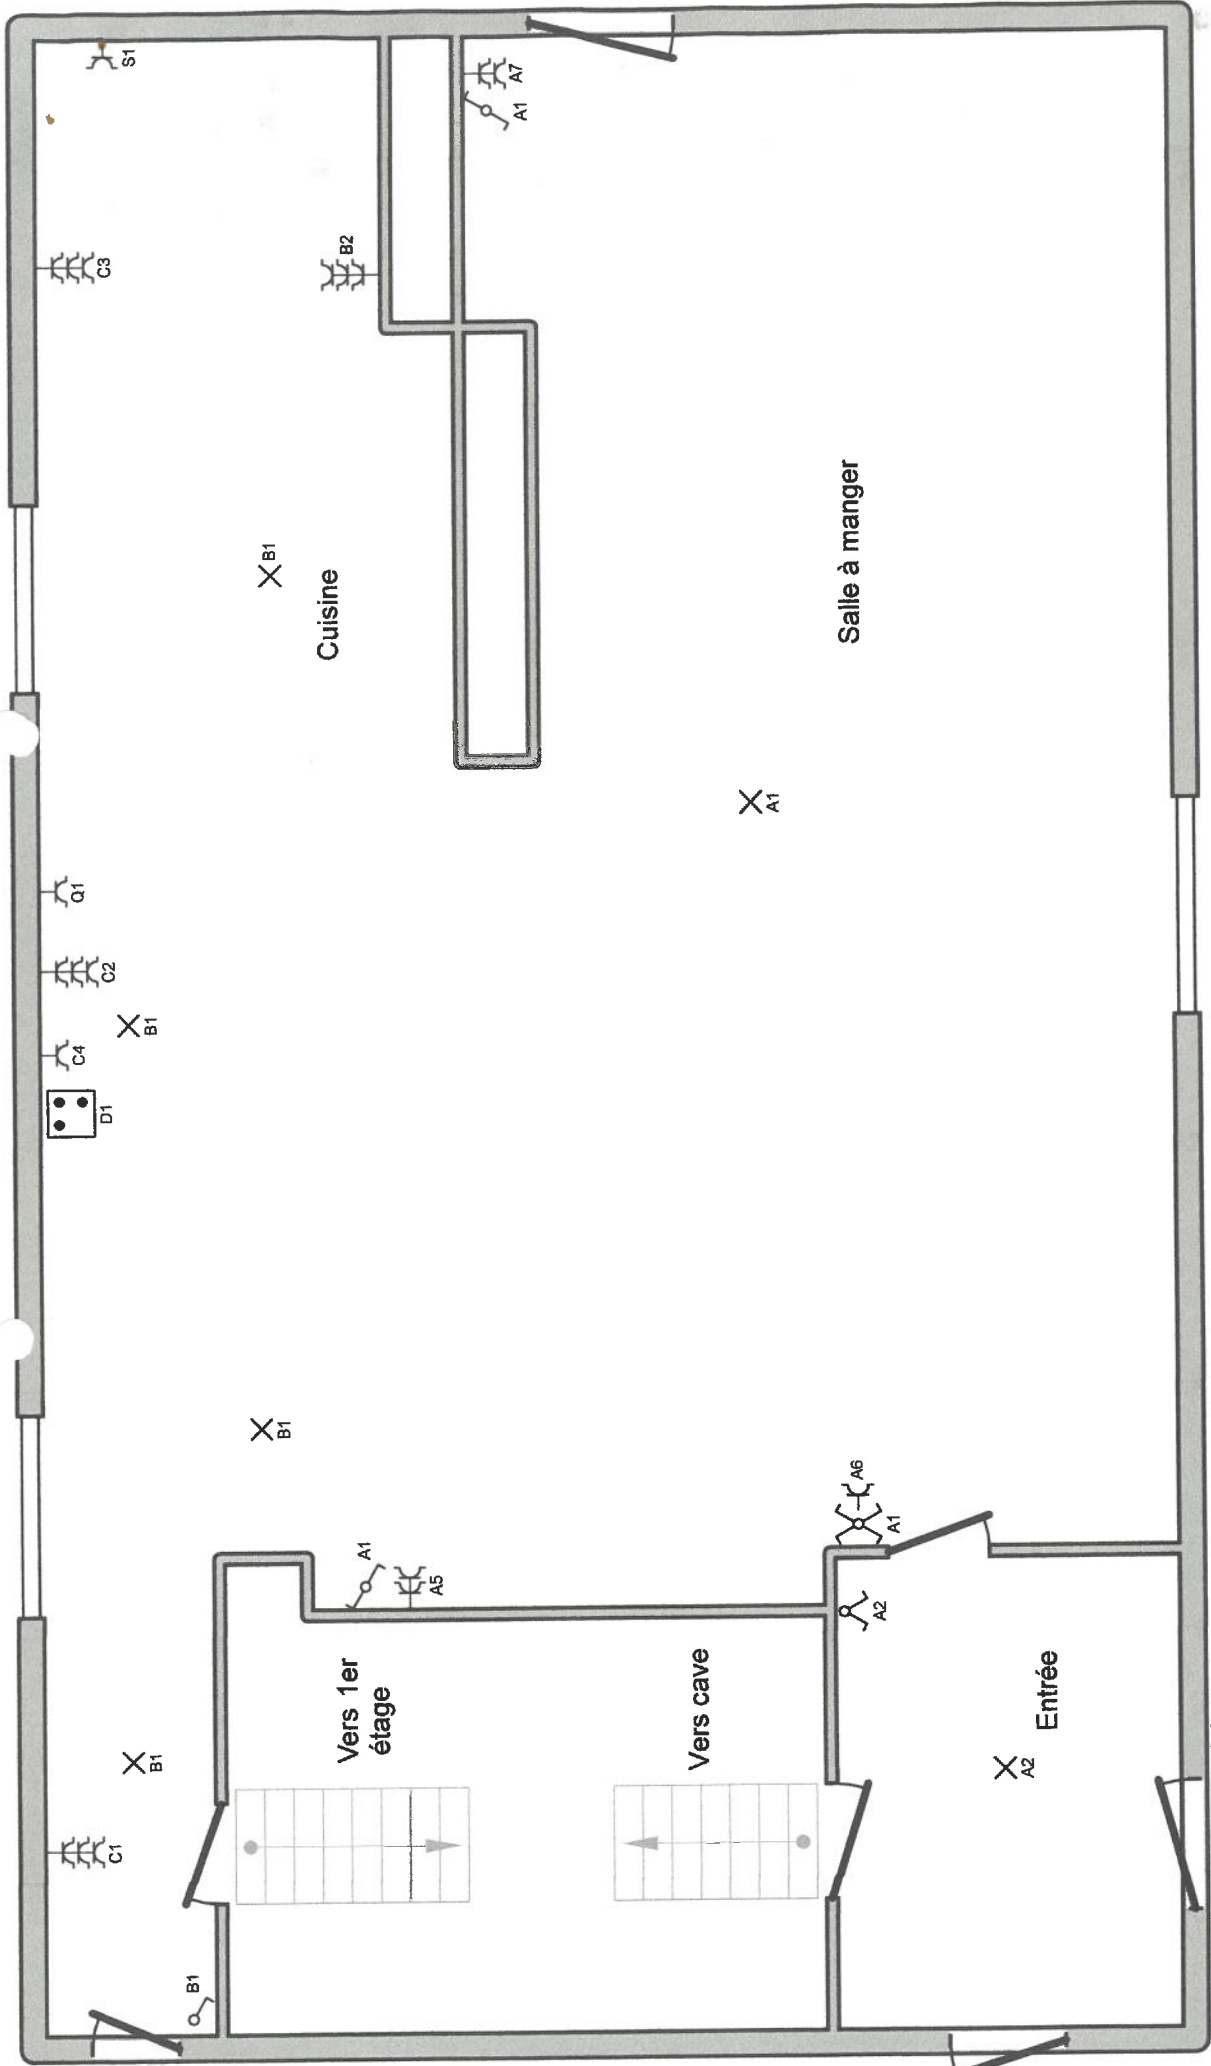

p. 4/18
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
Gaballo Pantaleo


Adresse de l'installation électrique

[Redacted address information]


Normec
SA

02-01-2034

THIBAUT FABRY
423

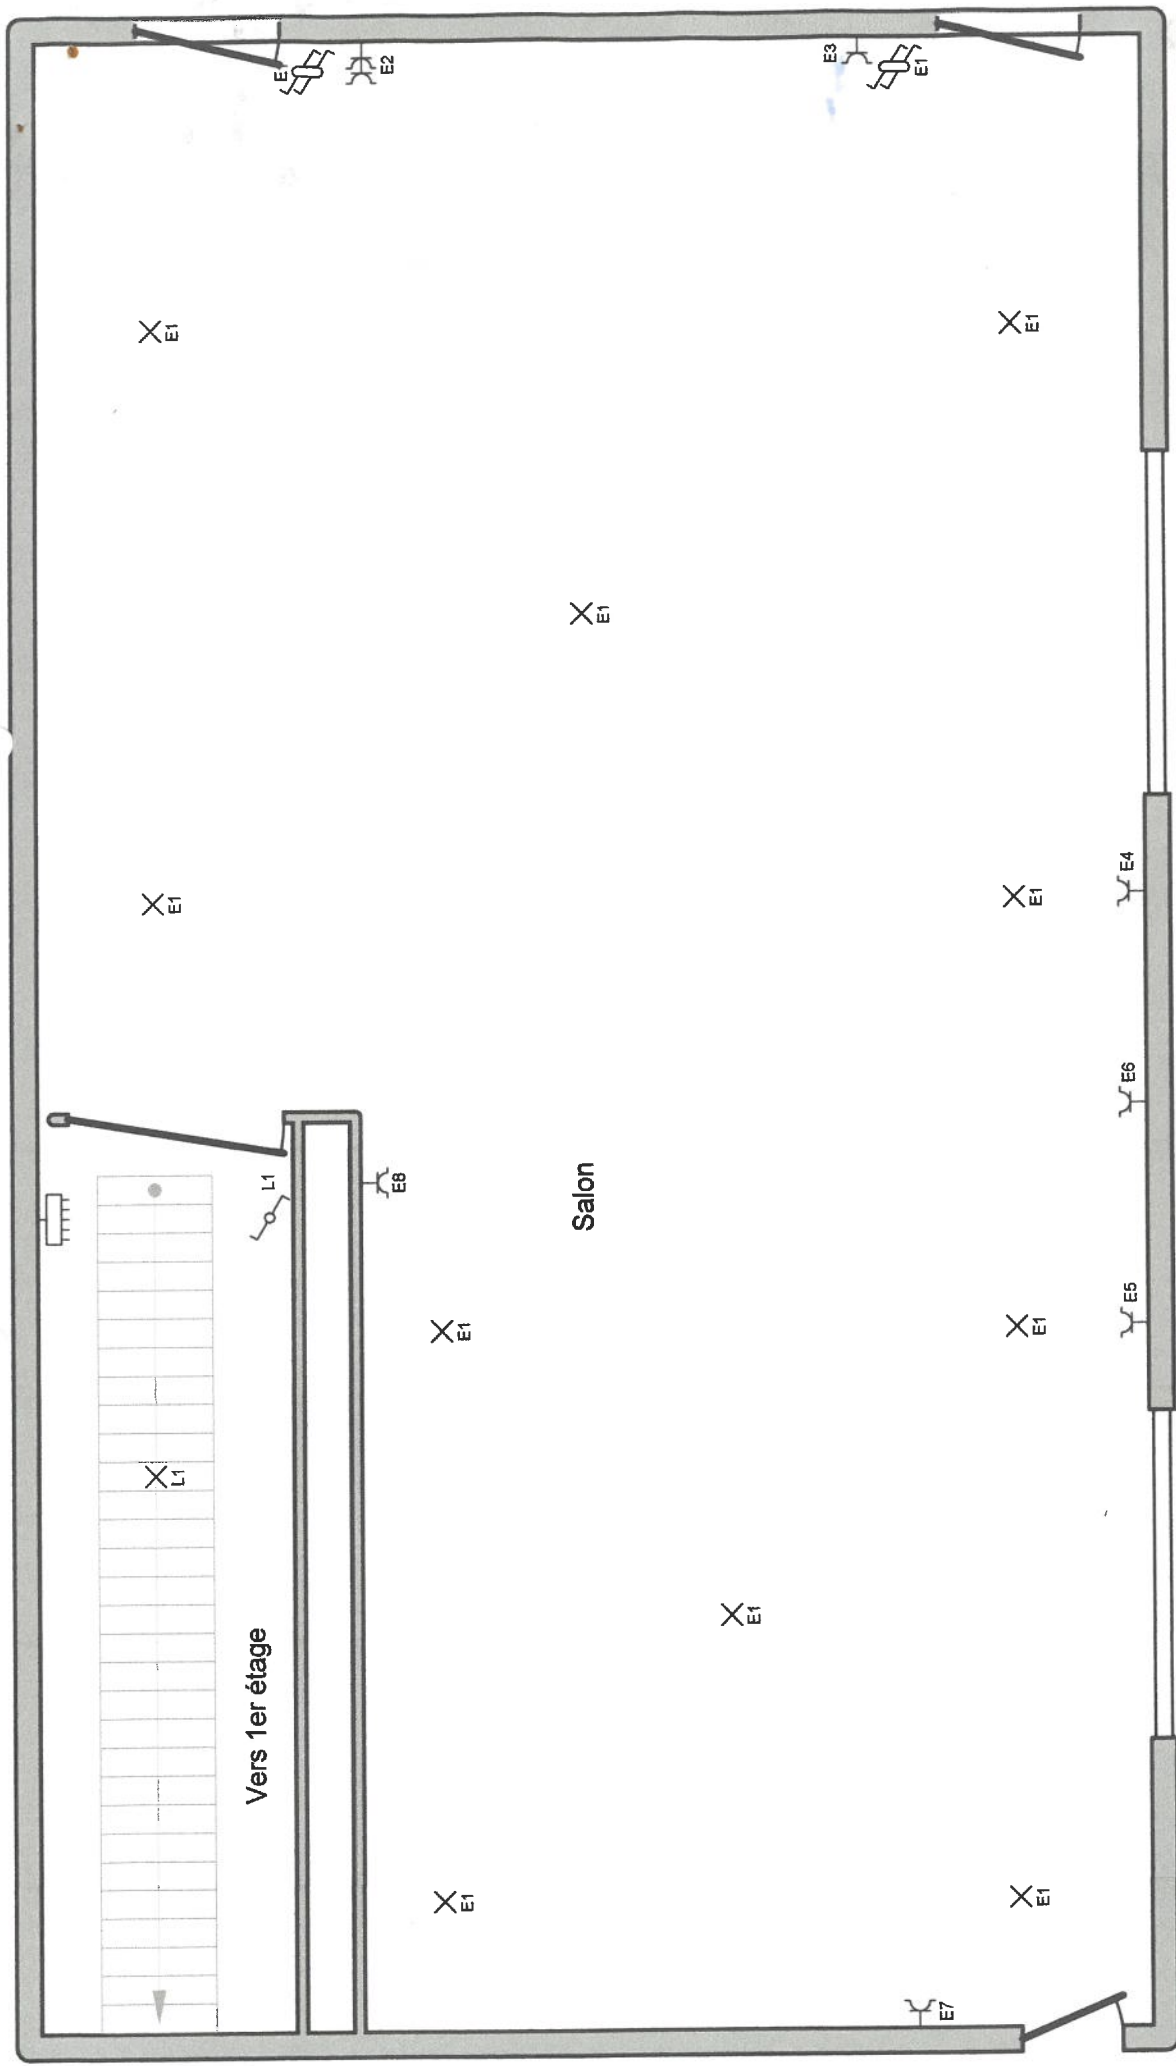

p. 5/18 Schéma de position 2 x 230V ~ 50Hz	Installateur Gaballo Pantaleo	Adresse de l'installation électrique ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	

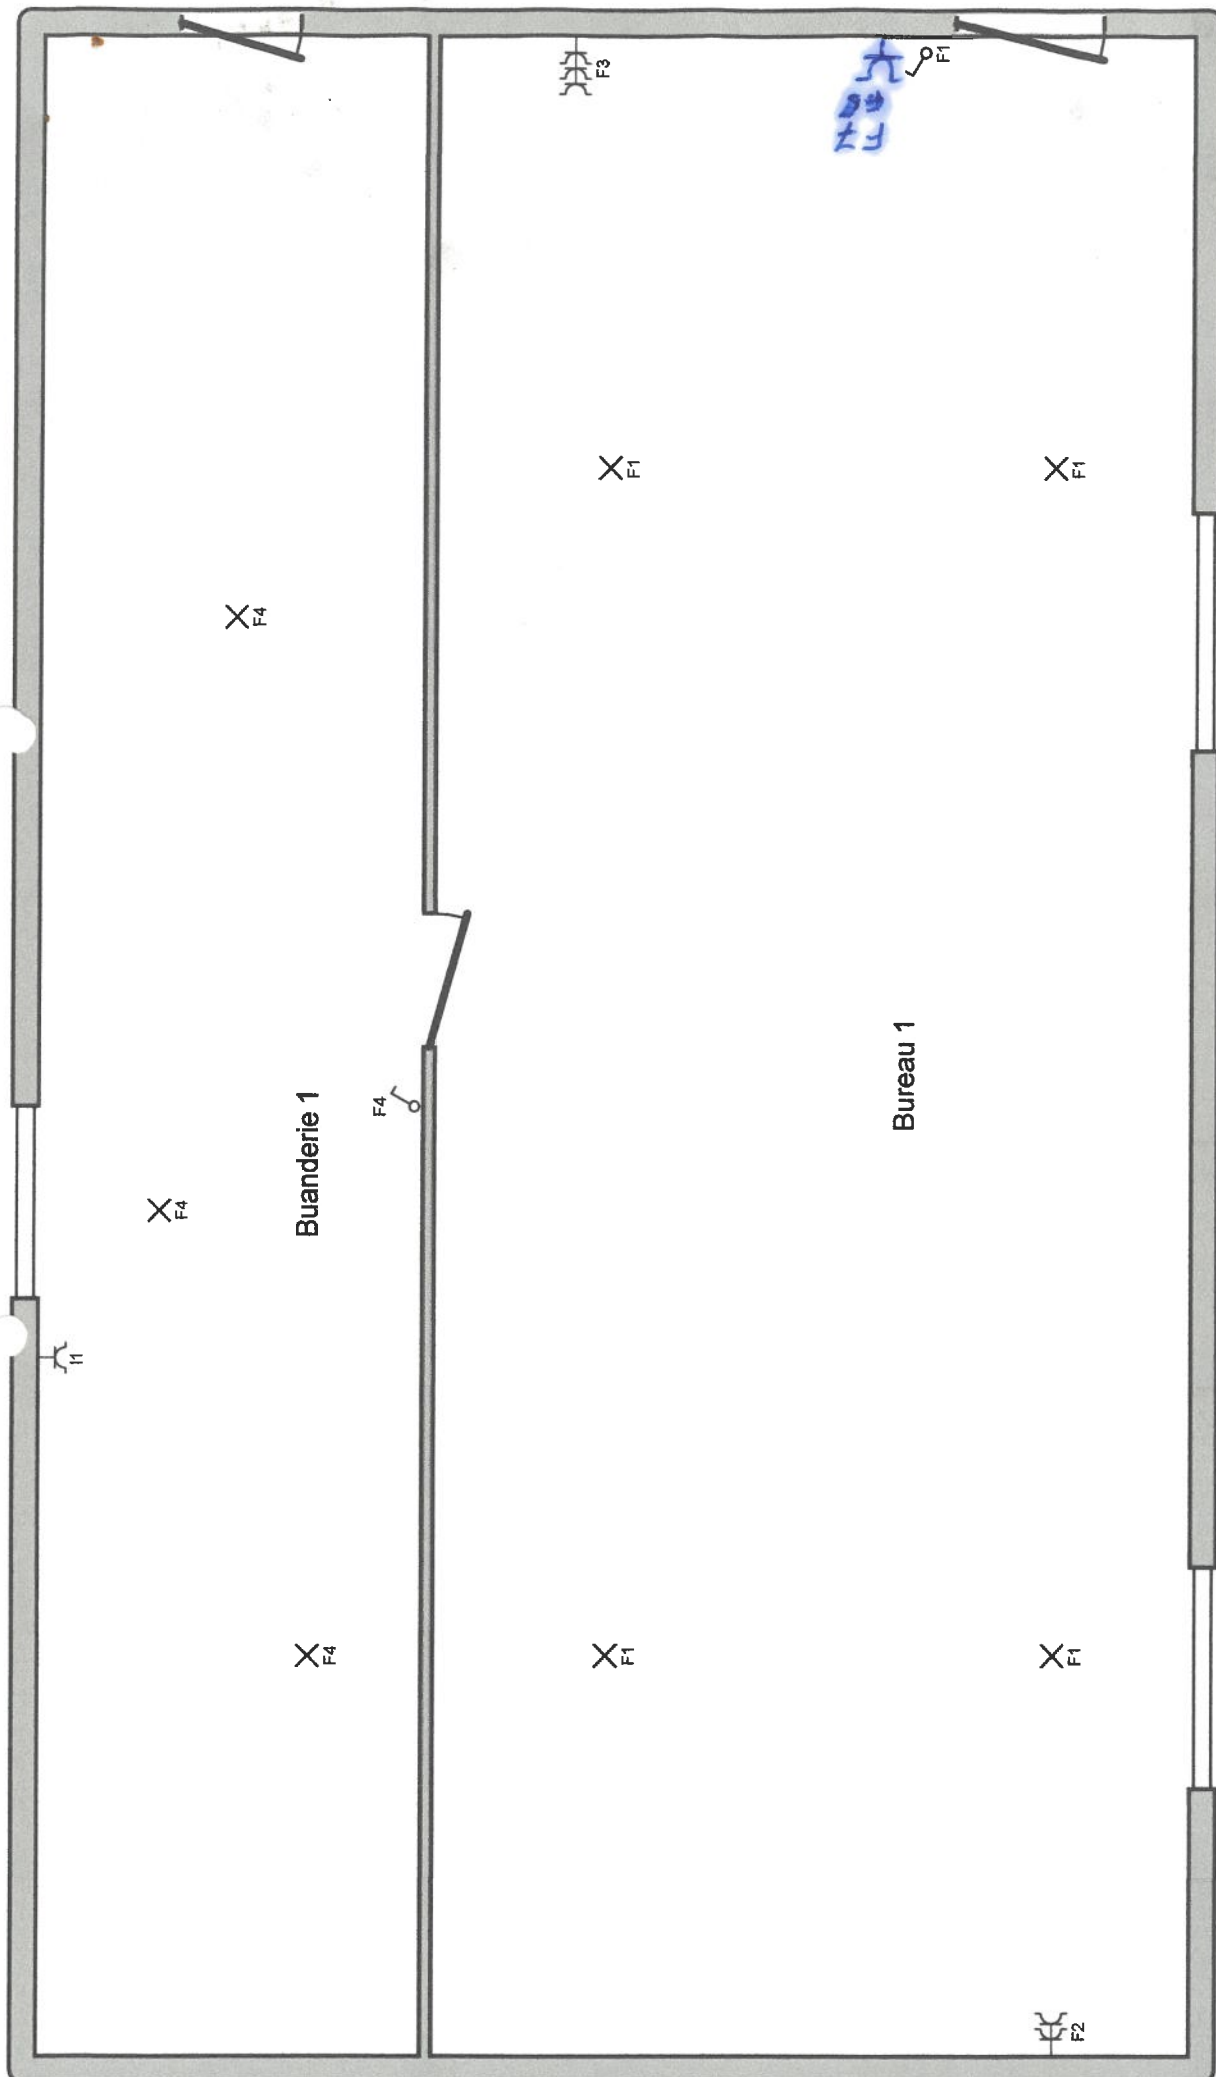

Adresse de l'installation électrique


[Redacted address information]

Installateur
Gaballo Pantaleo

p. 6/18
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

Normec
STV

02-01-2034
THIBAUT FABRY
428

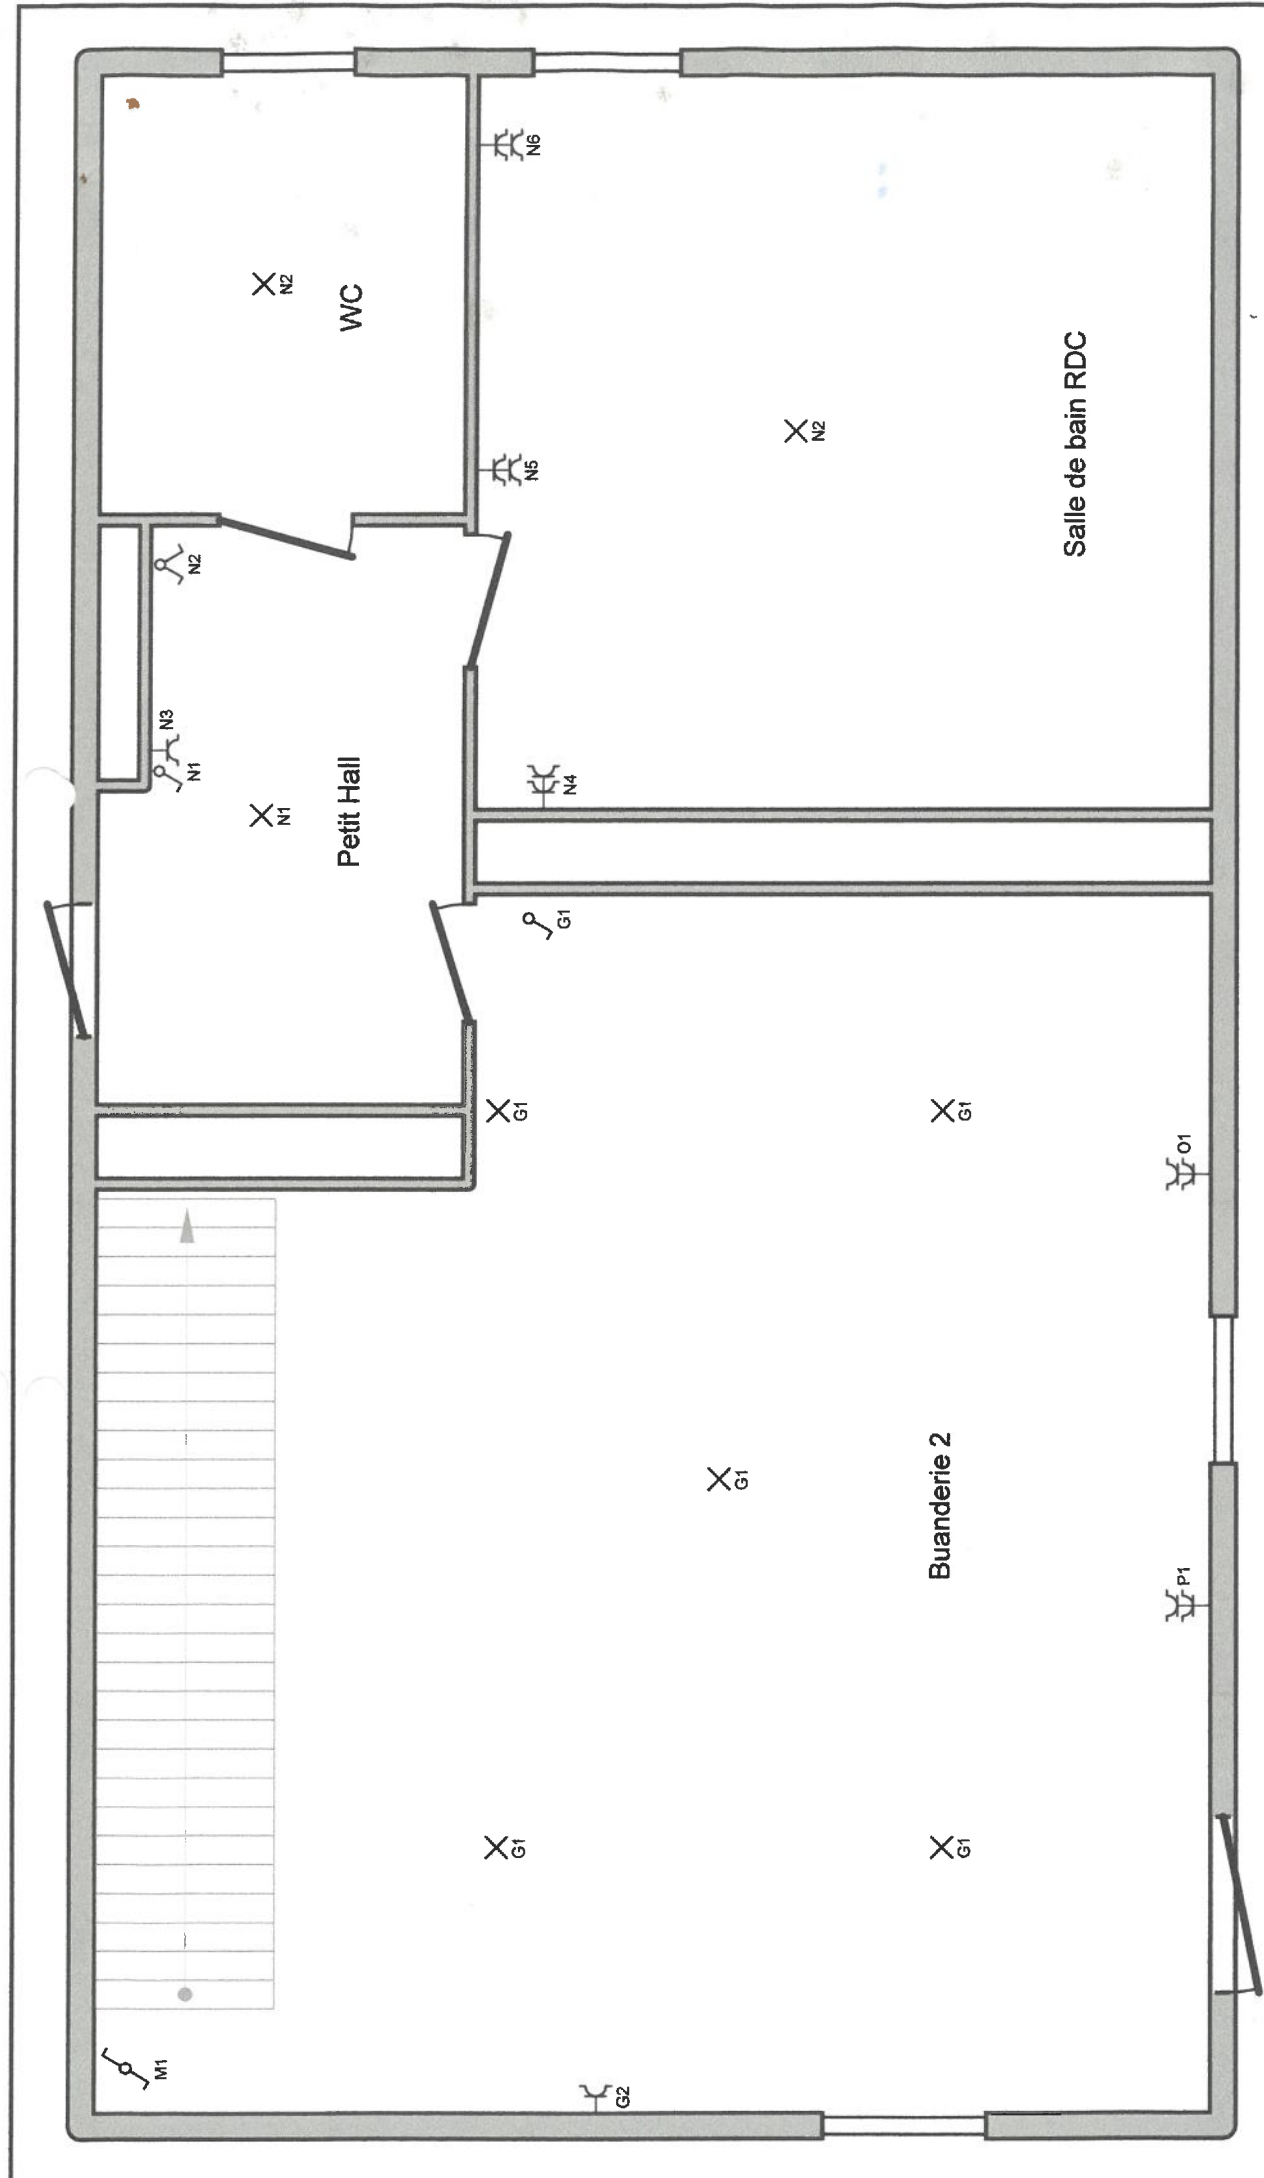

Normec
02-01-2034
THIBAUT FABRY
428

Adresse de l'Installation électrique

[Redacted Address]

Installateur
Gaballo Pantaleo

p. 7/18
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

M2

M1

M1

M1



Chambre gaming

Normec
SA

02-01-2034

THIBAUT FABRY
428

Adresse de l'installation électrique


Installateur
Gaballo Pantaleo

p. 8/18
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

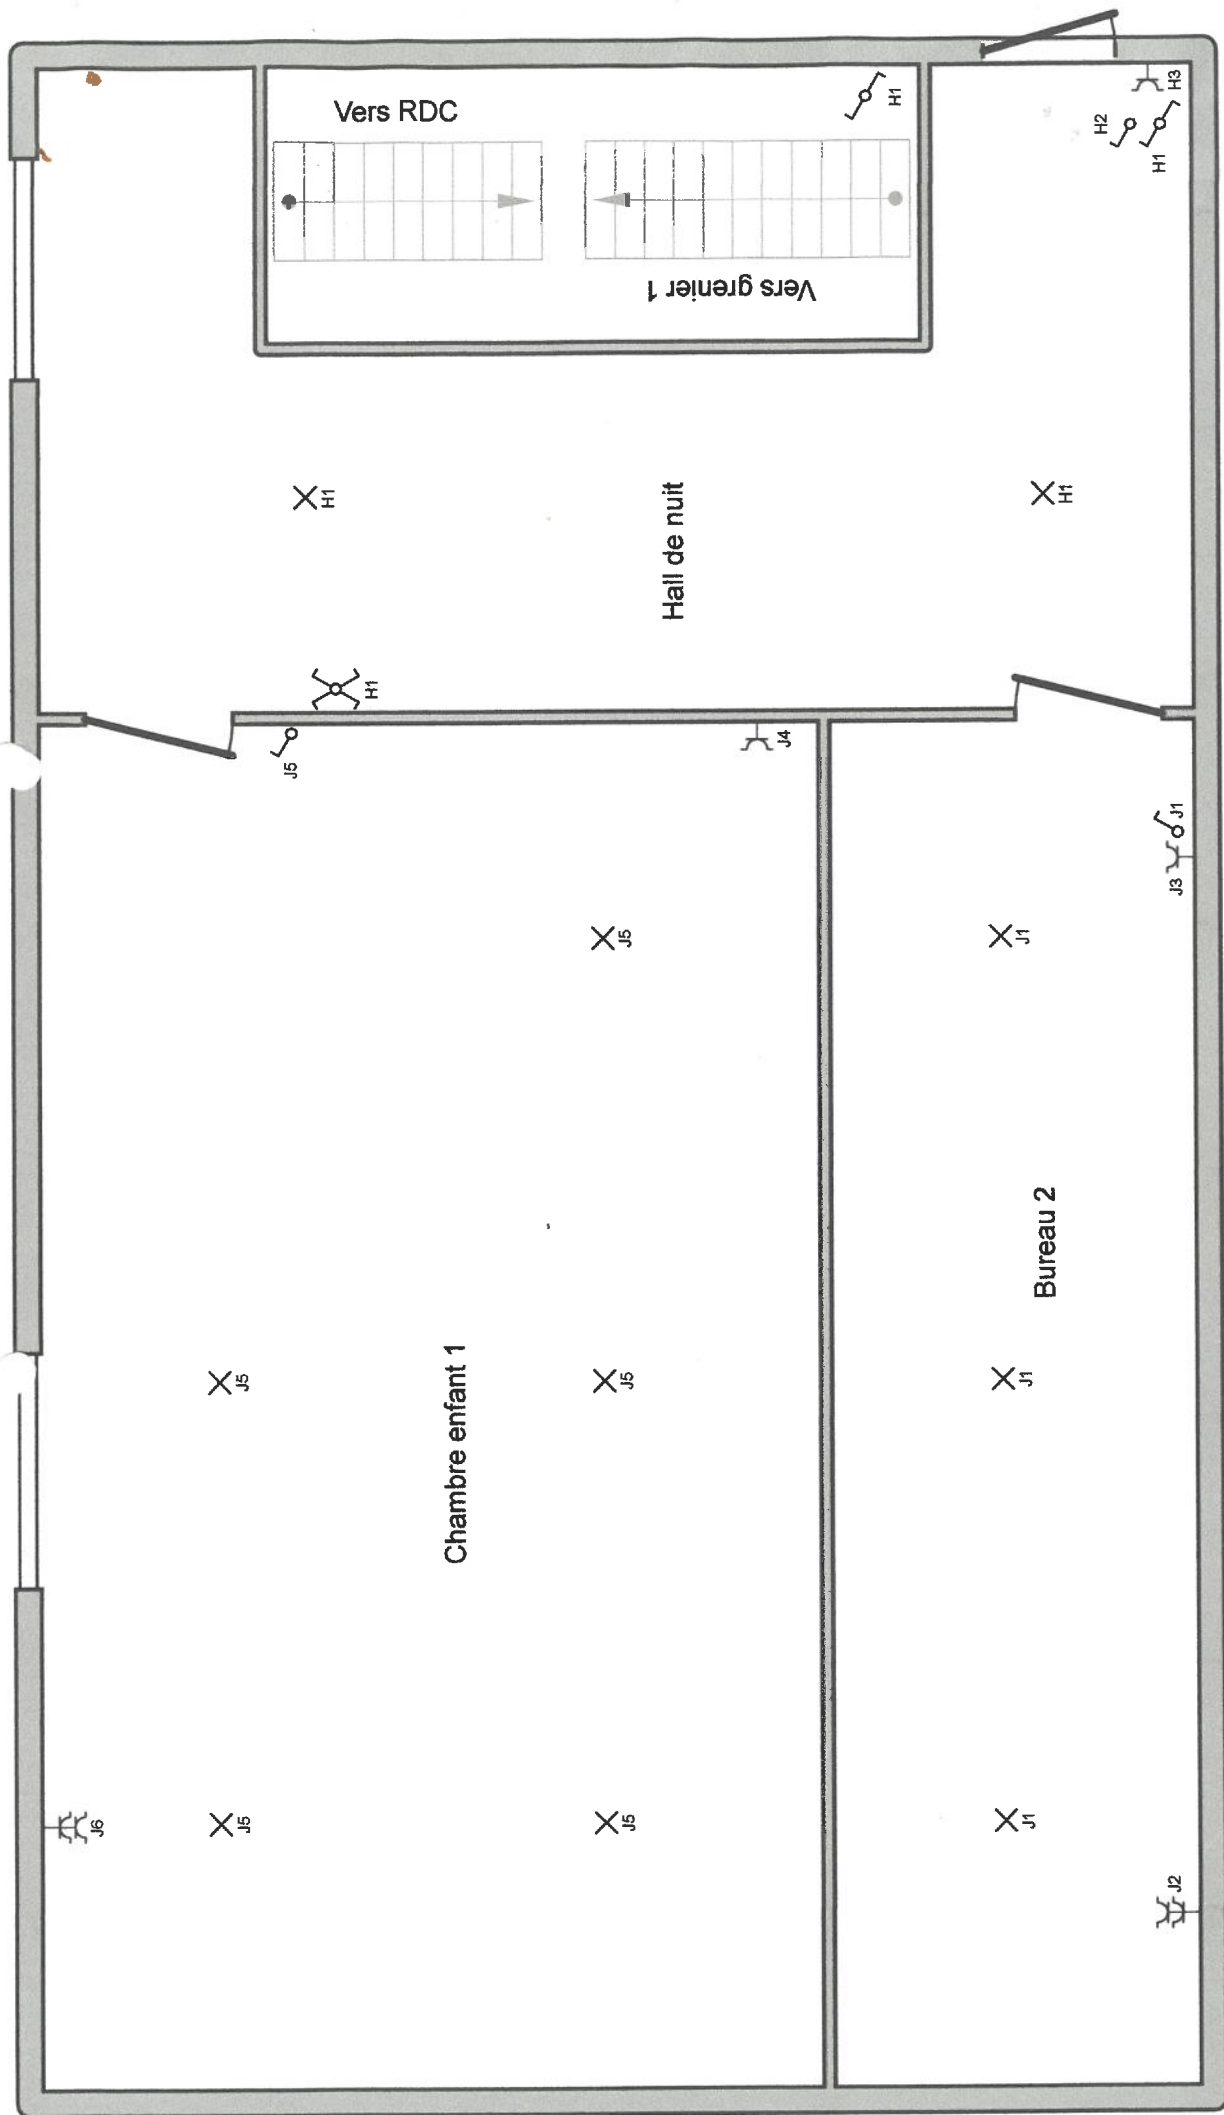

p. 9/18 Schéma de position 2 x 230V ~ 50Hz	Installateur Gaballo Pantaleo	Adresse de l'installation électrique [REDACTED]	Normec 02-01-2034 THIBAUT FABRY 428
---	--	---	---



X_{H2}
Grenier 1

Vers 1^{er} étage



Normec
ETV

02-01-2034


THIBAUT FABRY
428

Adresse de l'installation électrique

[REDACTED ADDRESS]

Installateur
Gaballo Pantaleo

p. 10/18
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

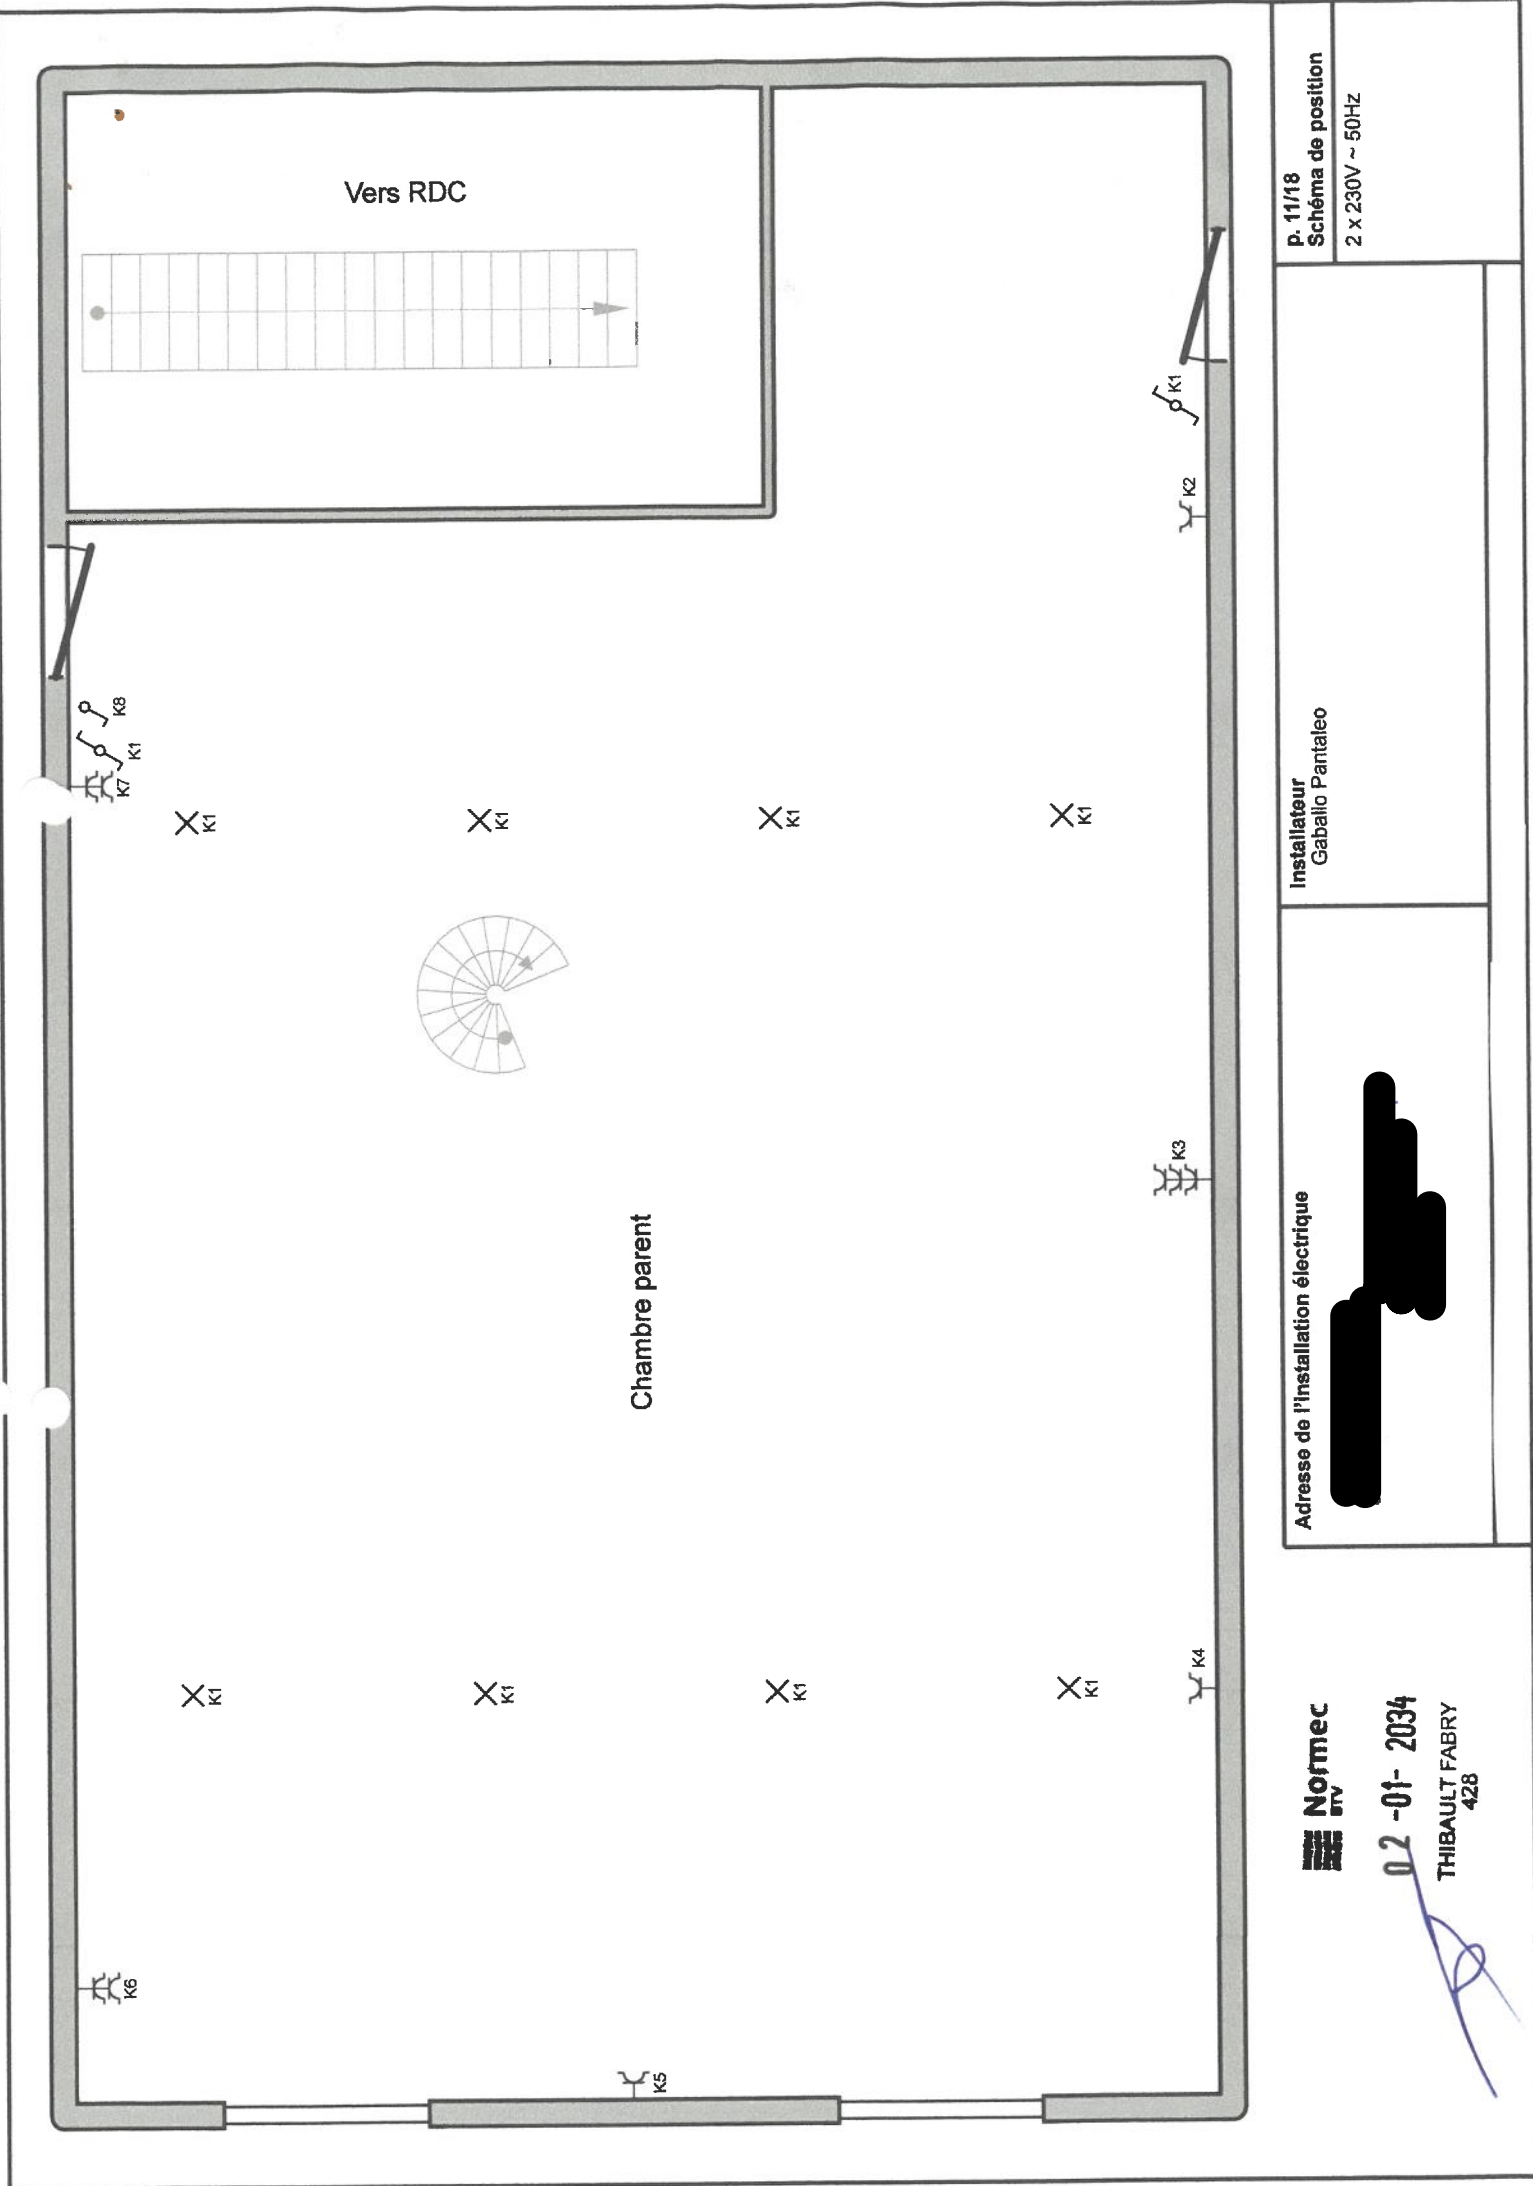

p. 11/18
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
Gaballo Pantaleo

Adresse de l'installation électrique

[Redacted address]

Normec

02-01-2034

THIBAUT FABRY
428



Grenier 2

X
K8



02-01-2034

THIBAUT FABRY
428


Adresse de l'installation électrique



Installateur
Gaballo Pantaleo

p. 12/18
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

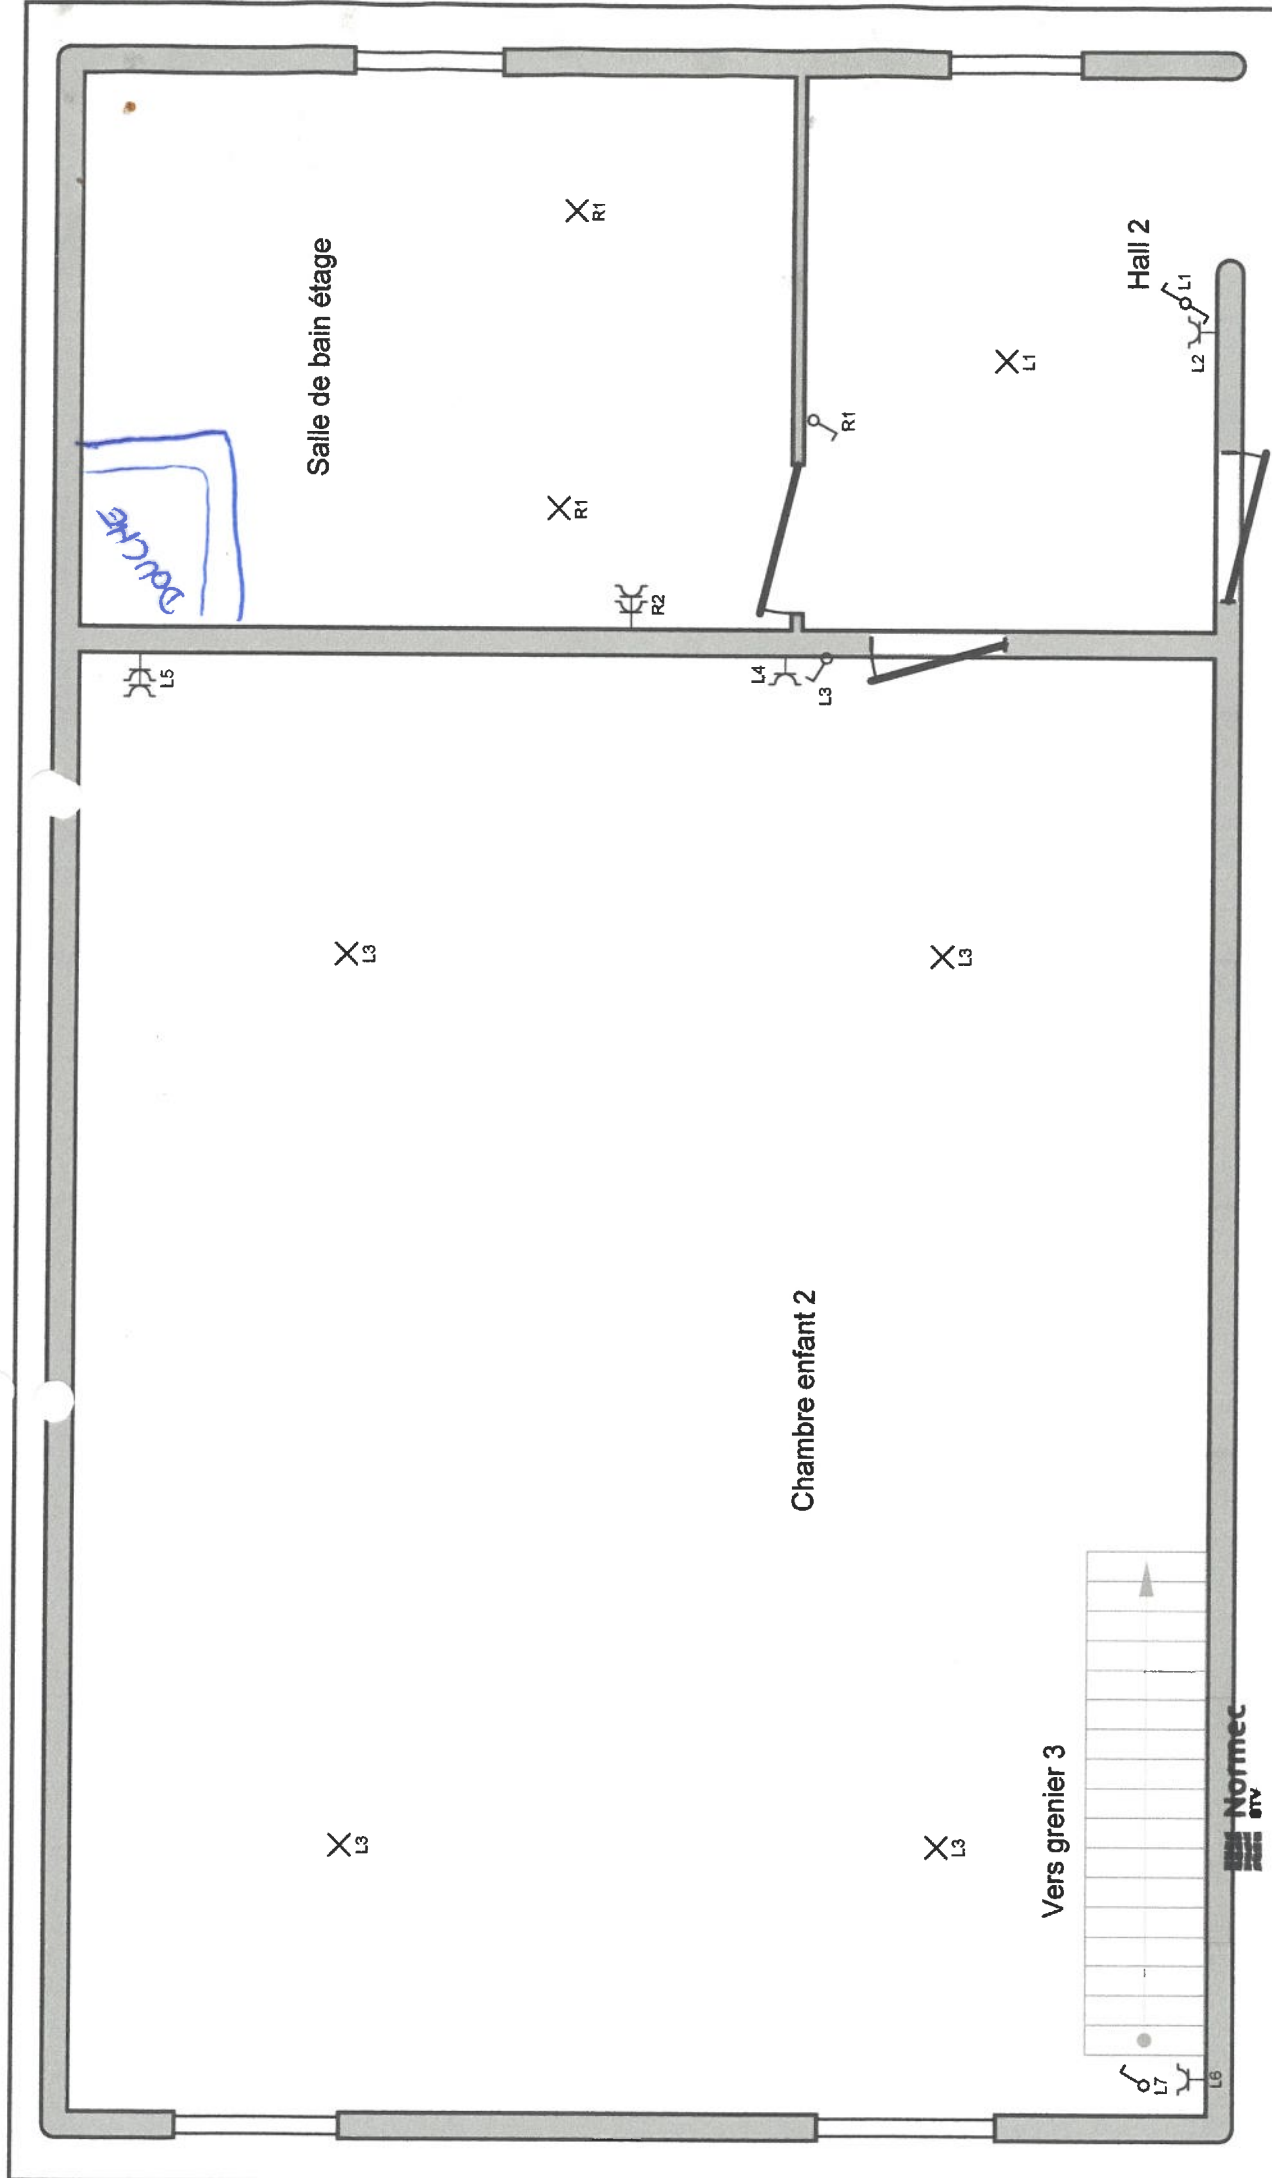


p. 13/18 Schéma de position 2 x 230V ~ 50Hz	
Installateur Gaballo Pantaleo	
Adresse de l'installation électrique [REDACTED]	
02 - 01 - 2034 THIBAUT FABRY 428 [Signature]	

✓

X_{L7}

Grenier 3

Vers ch. enfant 2

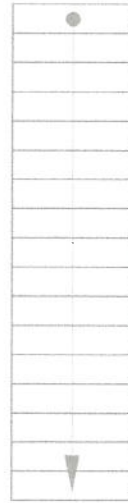

 Normec

02-01-2034


THIBAUT FABRY

428

Adresse de l'installation électrique

Installateur
Gaballo Pantaleo

p. 14/18
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

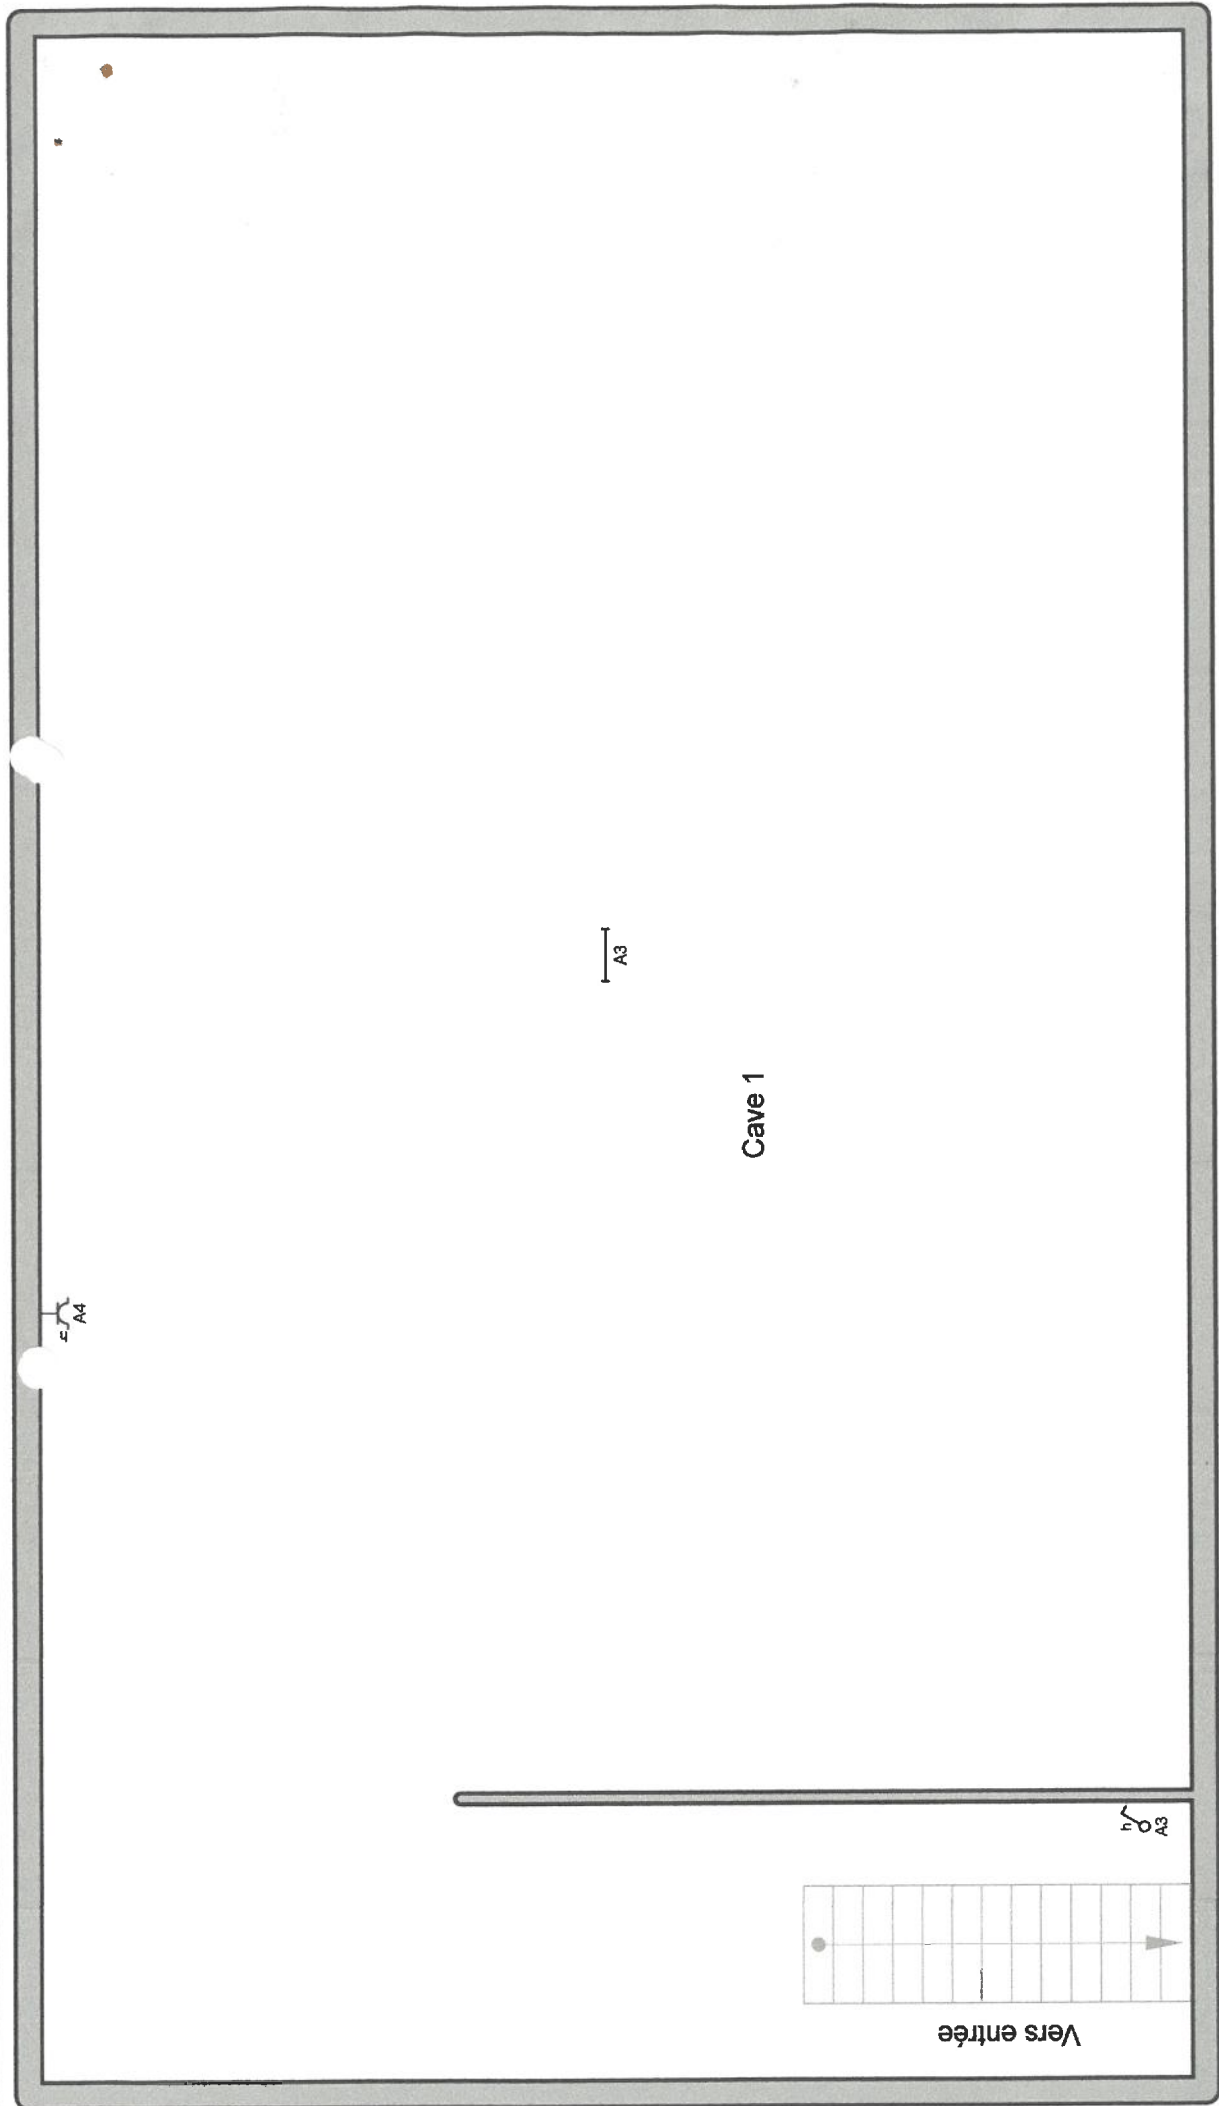


Cave 1

Normec
02-01-2034
FABRY
428

Adresse de l'installation électrique

Installateur
Gabailo Pantaleo

p. 15/18
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

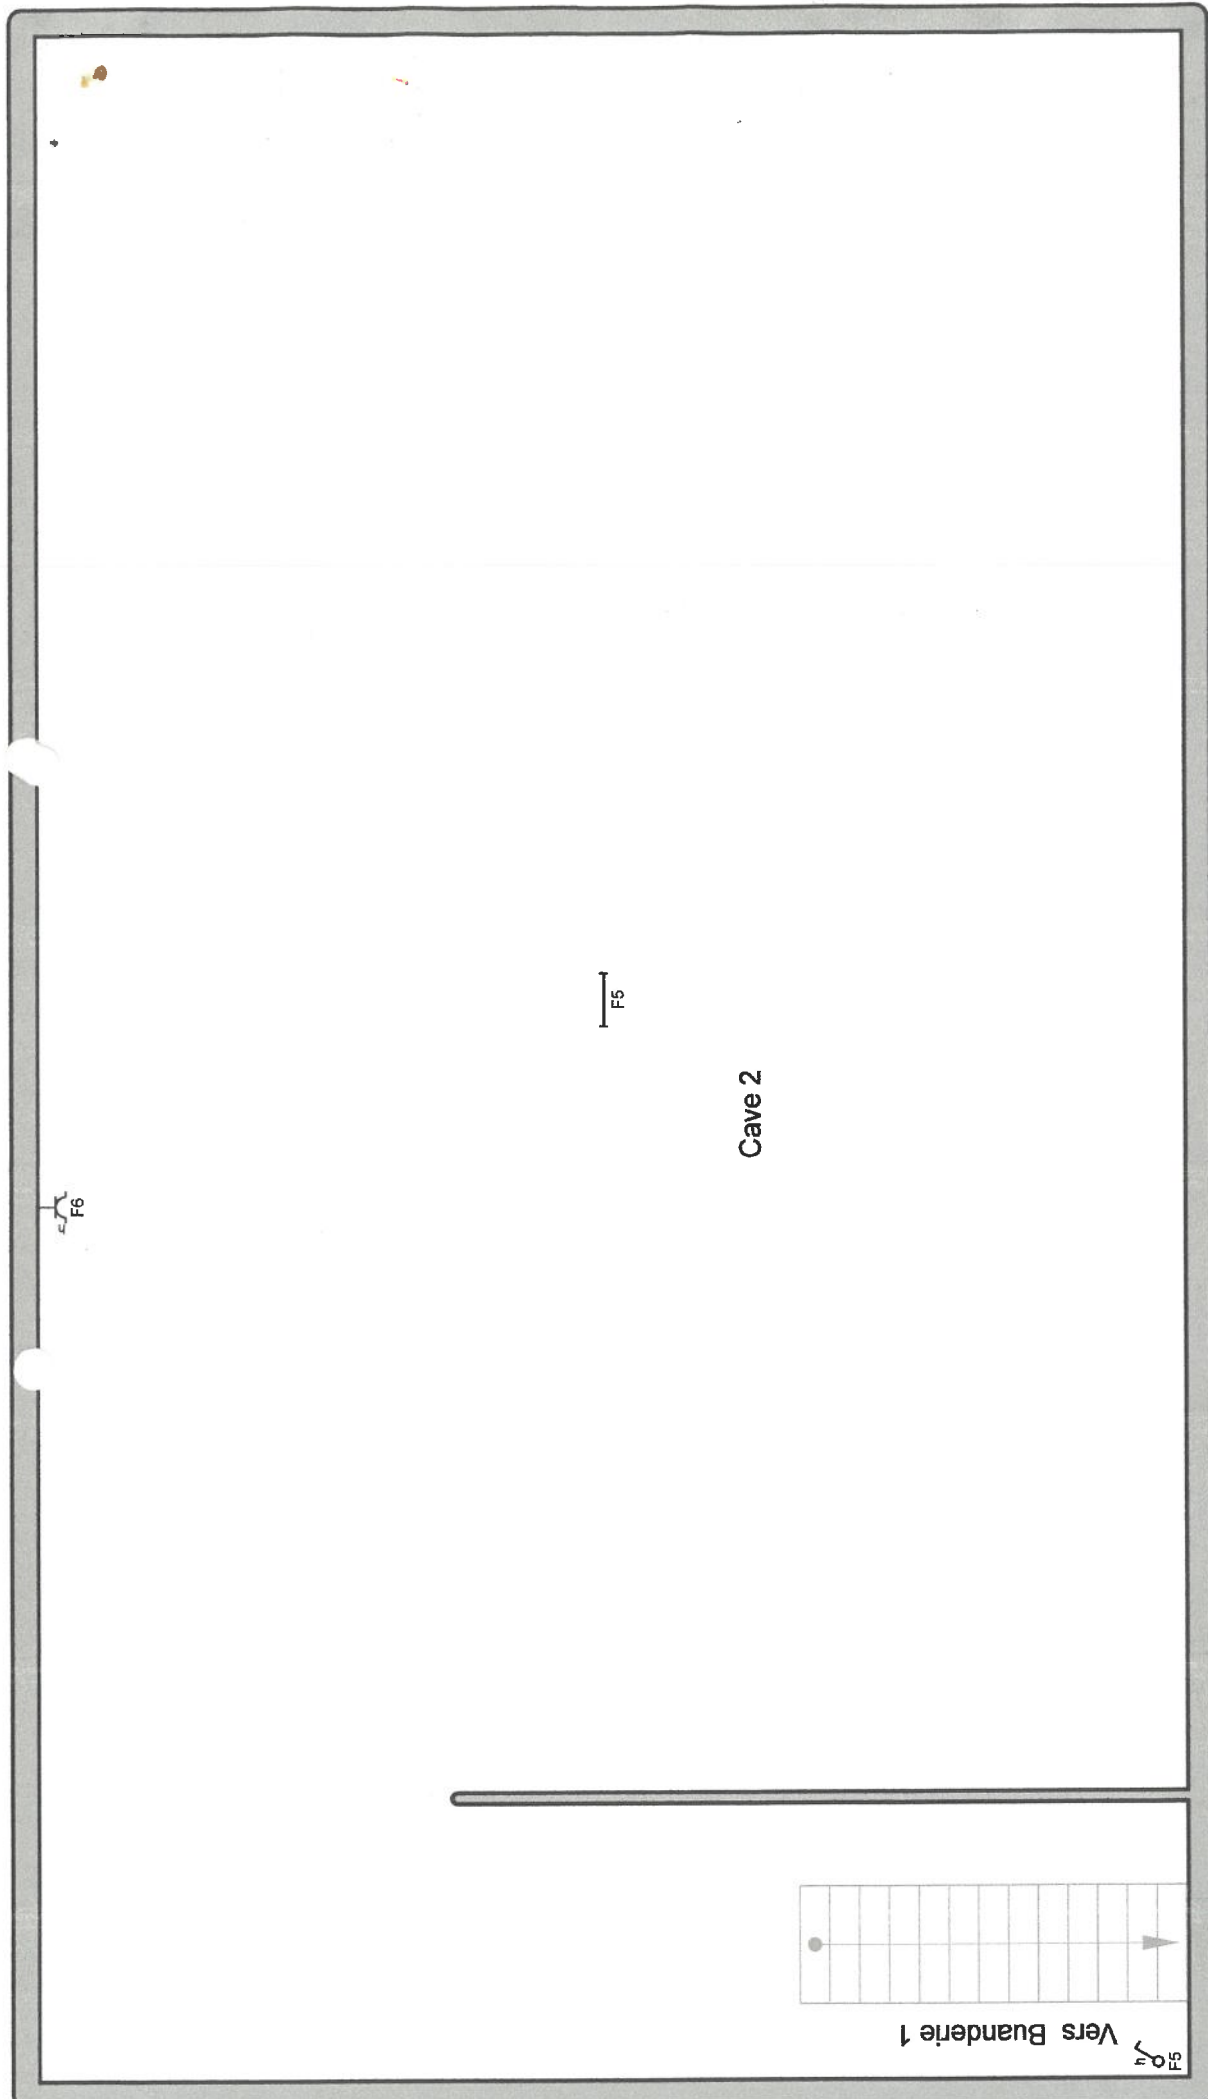

Cave 2

Normec

02-01-2034

THIBAUT FABRY
428

Adresse de l'installation électrique


[Redacted address information]

Installateur
Gaballo Pantaleo

p. 16/18
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

1. 1000 1000 1000
2. 1000 1000 1000
3. 1000 1000 1000
4. 1000 1000 1000
5. 1000 1000 1000
6. 1000 1000 1000
7. 1000 1000 1000
8. 1000 1000 1000
9. 1000 1000 1000
10. 1000 1000 1000

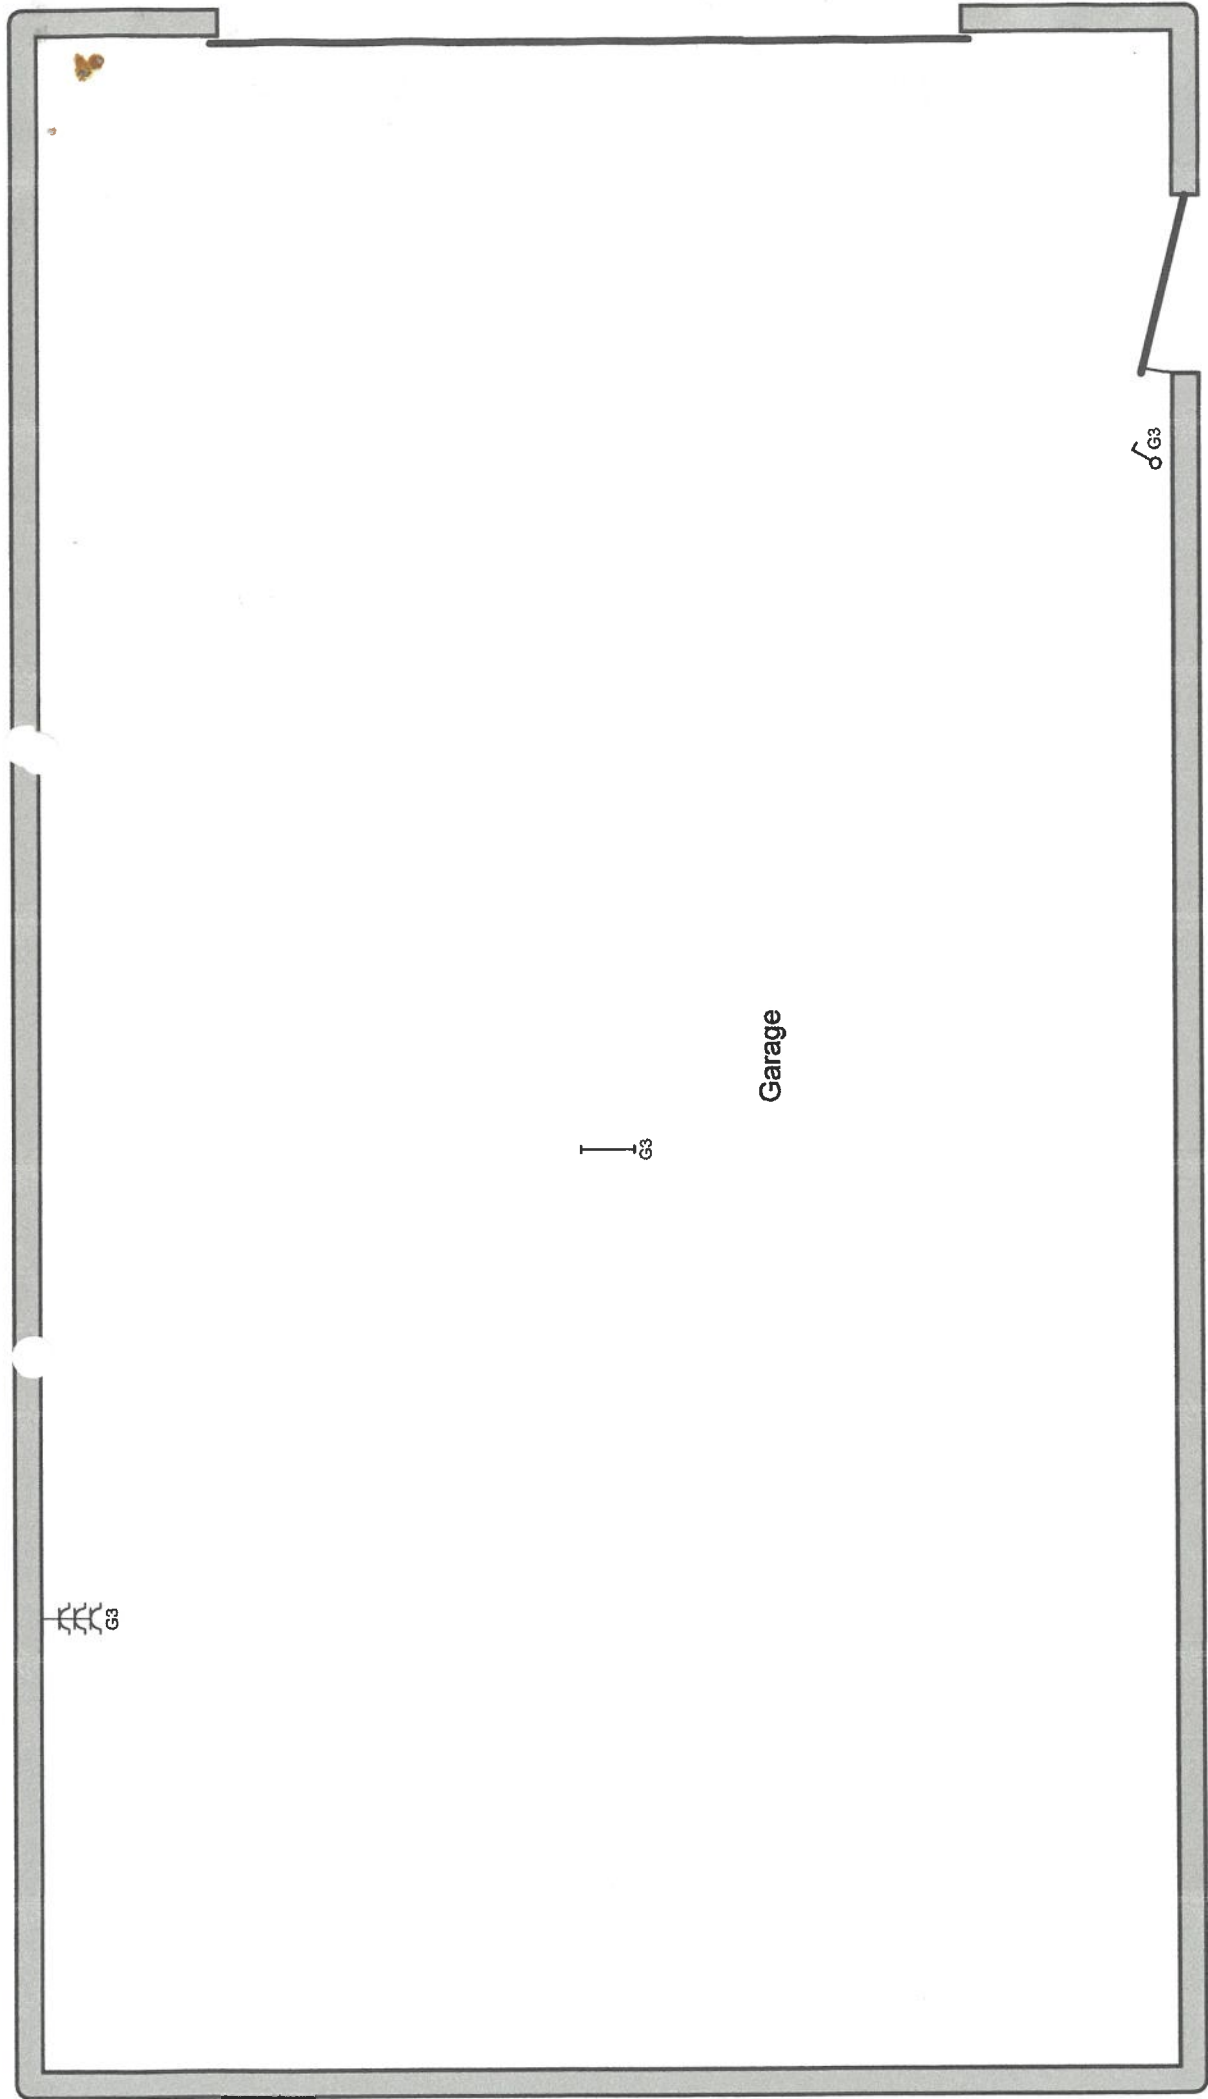

 **Normec**
SAV

02-01-2034

THIBAUT FABRY
428

Adresse de l'installation électrique

[Redacted address information]

Installateur
Gaballo Pantaleo

p. 17/18
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

- A Entrée + Salle à Manger + Cave 1
- B éclairage cuisine + PC droite
- C PC cuisine gauche + hotte
- D Taque électrique
- E Salon
- F Bureau 1 + Buanderie 1 + Cave 2
- G Buanderie 2 + garage
- H Hall de nuit + grenier 1
- I Chaudière
- J Chambre enfant 1 + bureau 2
- K Chambre parent + grenier 2
- L Hall + Chambre enfant 2 + grenier 3
- M Chambre gaming
- N petit hall + SDB RDC + WC
- O Machine à laver
- P Sechoir
- Q Lave vaiselle
- R Salle de bain étage
- S Frigo américain



02-01-2034

THIBAUT FABRY
428

Adresse de l'installation électrique

[Redacted address]

Installateur
Gaballo Pantaleo

p. 18/18
Liste des circuits
2 x 230V ~ 50Hz

