

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 12/07/2021	Inspecteur: Badr Amri	Mentor:	Installateur: -
ID-label:	B.T.W. nr.:-	Klantreferentie:	
Merk en type meettoestel: metrel ET61557	Serie Nr.: 19481293		
Plaats van het onderzoek		Eigenaar	Fadegh Karimi
Straatnaam	deurnestraat	Naam	deurnestraat
Huisnummer	164	Straatnaam	164
Busnummer	12	Huisnummer	12
Postcode	2640	Busnummer	2640
Gemeente	MORTSEL	Postcode	MORTSEL
Land	België	Gemeente	België
		Land	
Naam contactpersoon	Fadegh Karimi	Installateur	-
Telefoon	0484105744	Naam	-
Gsm nr. (SMS)		BTW nr.	-
		Telefoonnummer	-
		E-mail	-

EAN : 54144

Teller Nr.: : 41621975



Aard onderzoek:
Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1

Spanning: 3N400V
Aantal kringen: 8

Meter / bord verbinding: 6 mm-
Ri algemeen: 2,14 MΩ

Max beveiliging: : 30 A

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 9,62 Ω OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
6	C	16		2	2,5
1	C	20		2	2,5
1	C	25		3	4

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT

Indirecte aanraking	OK
---------------------	----

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- O2 Geen inbreuken vastgesteld.
- O27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- O28 Volgens AREI boek 1 8.2.1. is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten.
- O31 Deze installatie dateert van voor '81. er werd rekening gehouden met de 15 uitzonderingen vermeld in Boek 1 Afdeling 8.2.1.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 12/7/2046
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..


Aantal bijlage(n):
VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Badr Amri



- Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 - Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
 - Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtsreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
- Kwaliteit
- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
 - De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 12/7/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



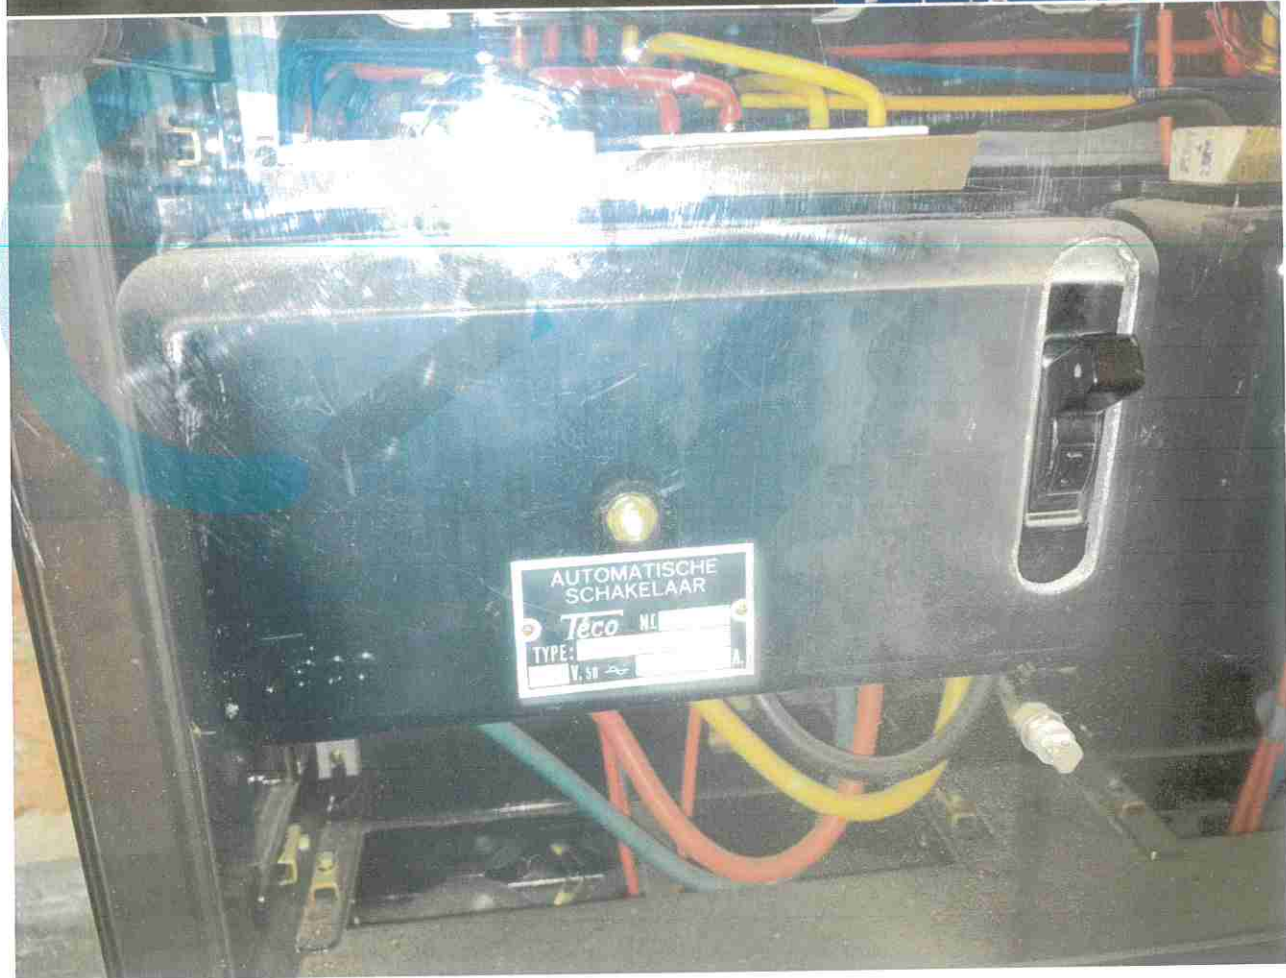



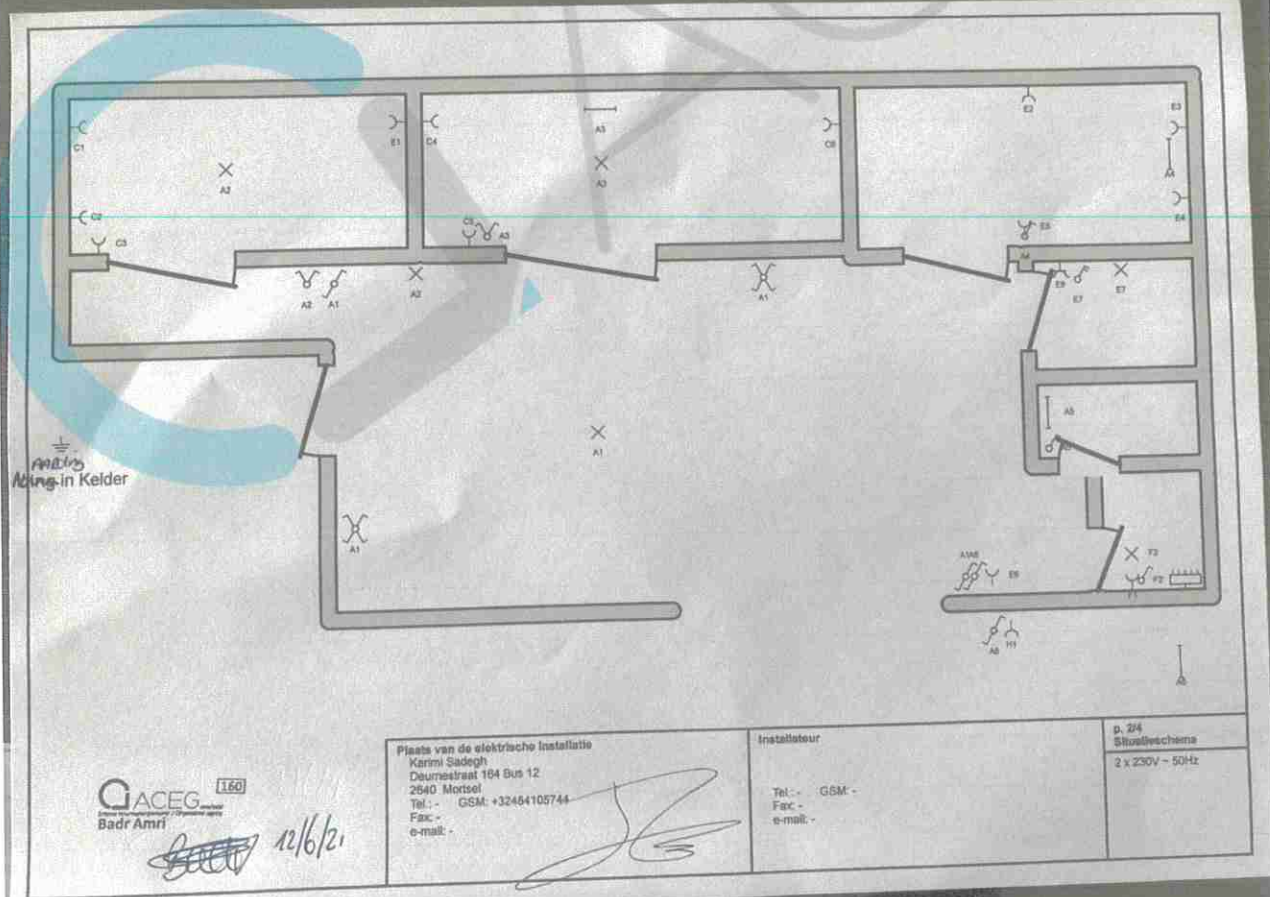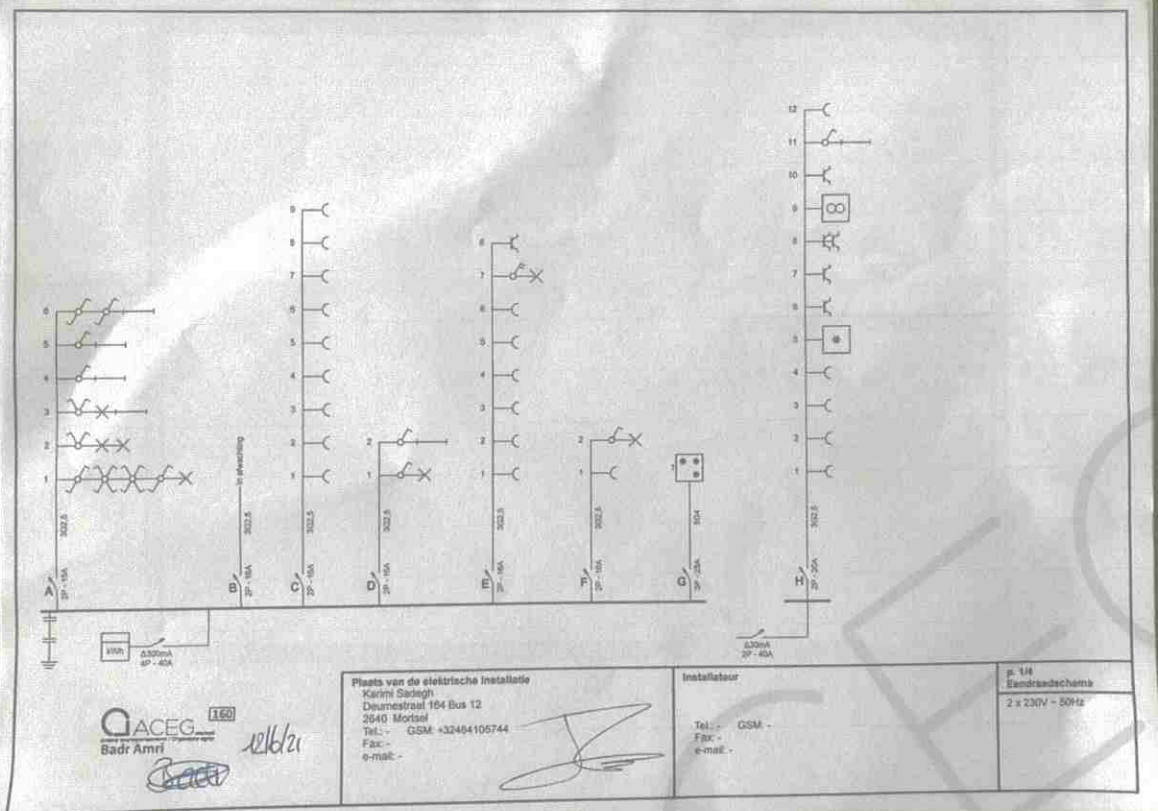

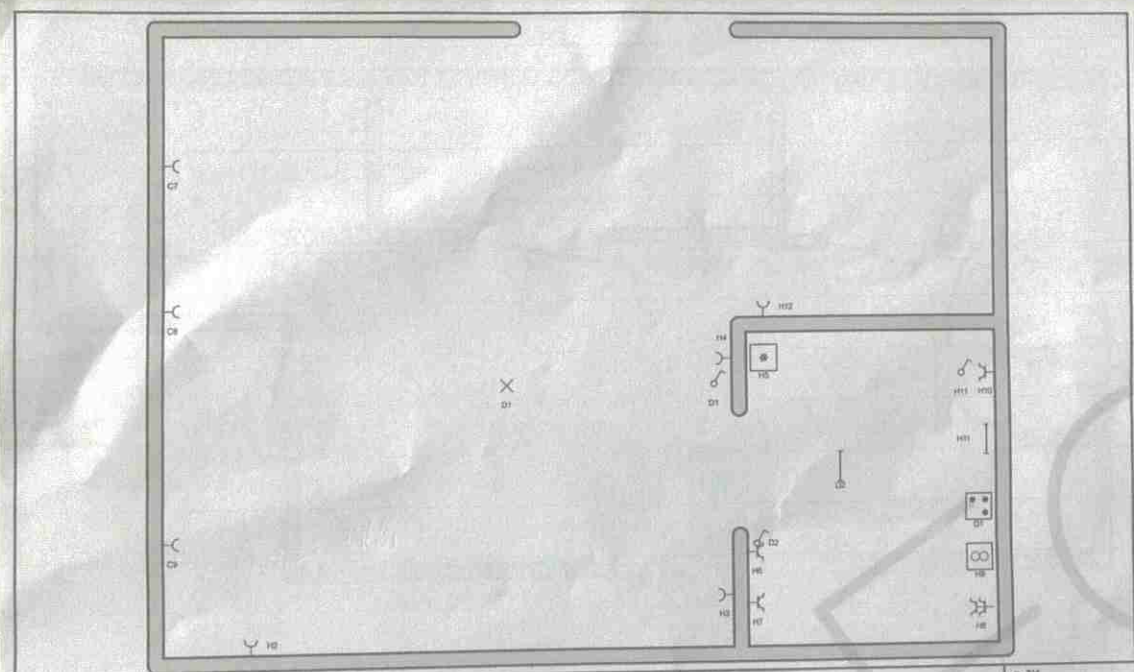

ACEG 160
Badr Amri

14/6/24

Plaats van de elektrische installatie
Karim Sadeh
Deumesstraat 164 Bus 12
Tel.: - GSM: +32484105744
Fax: -
e-mail: -

Installateur:

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


p. 34
Situatieschema
2 x 230V - 50Hz









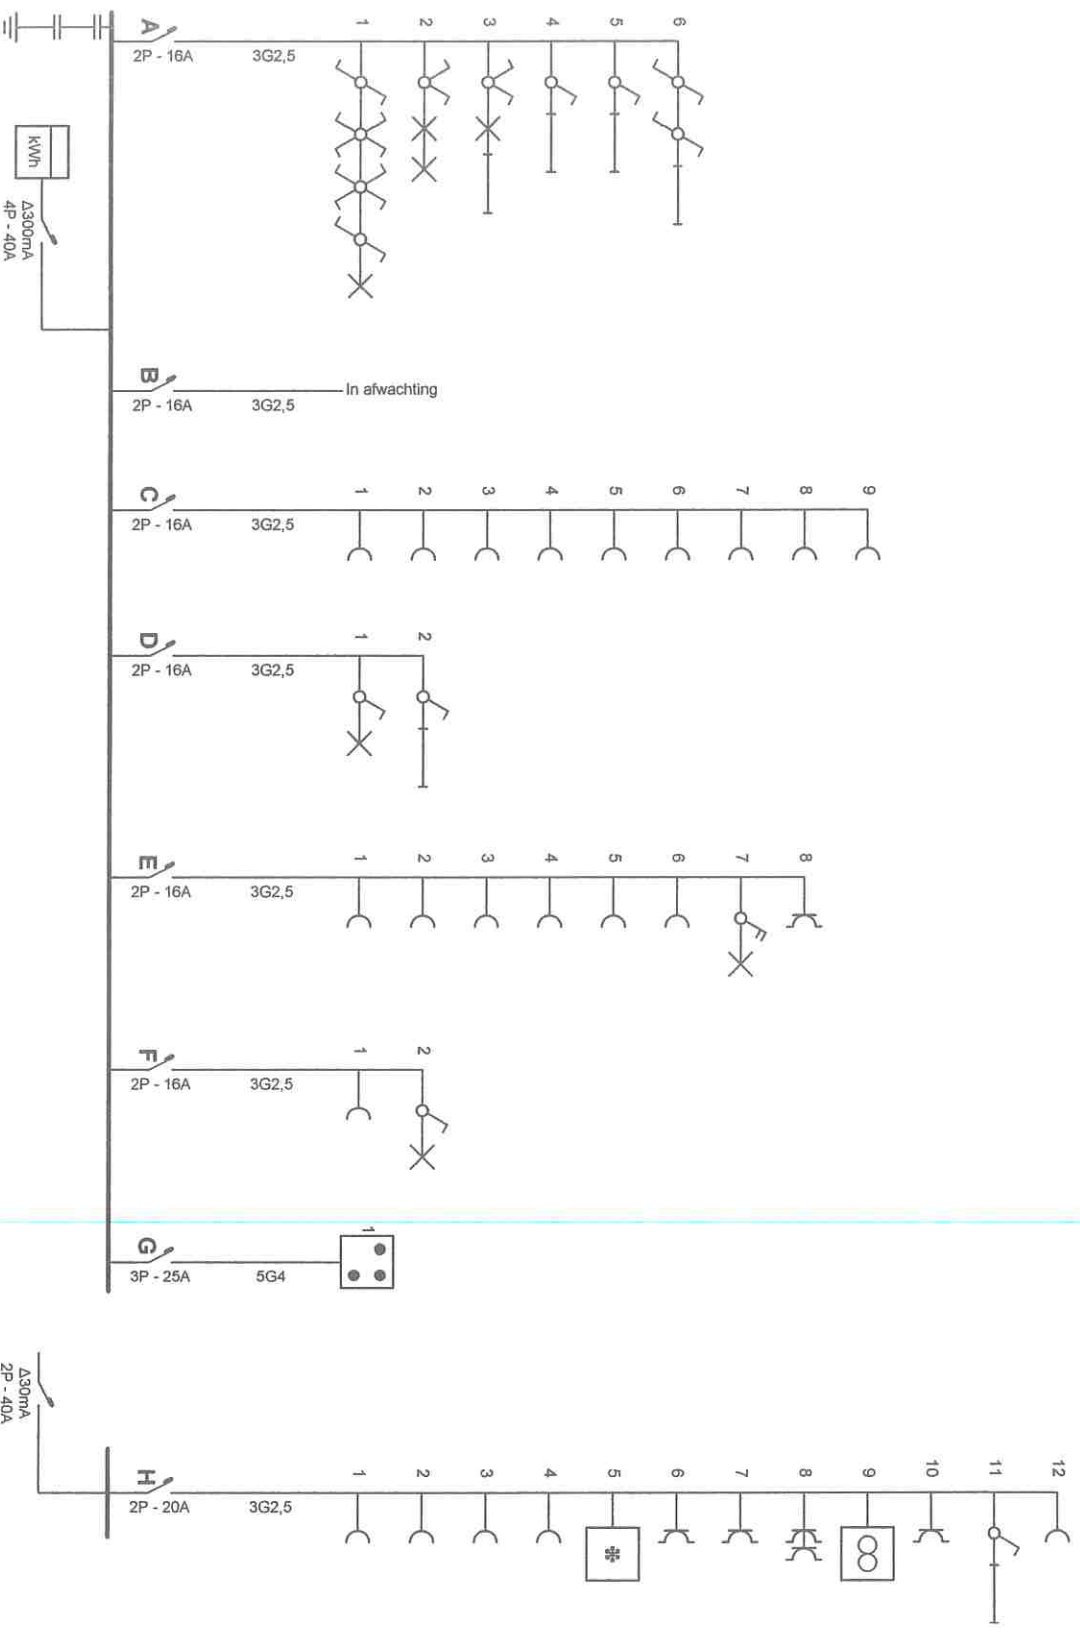

Plaats van de elektrische installatie

Karimi Sadeqh
Deunestraat 164 Bus 12
2640 Morsel
Tel.: -
Fax: -
GSM: +32484105744
e-mail: -

Installateur

Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: -

p. 1/4
Eendraadschema


2 x 230V ~ 50Hz

GACEG
160
Eindmontage - Opbouwmontage

Badr Amri




12/6/21

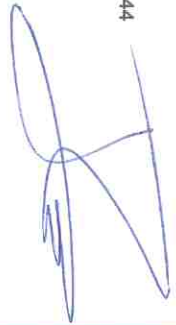


e-mail: -

e-mail: -

2 x 230V ~ 50Hz

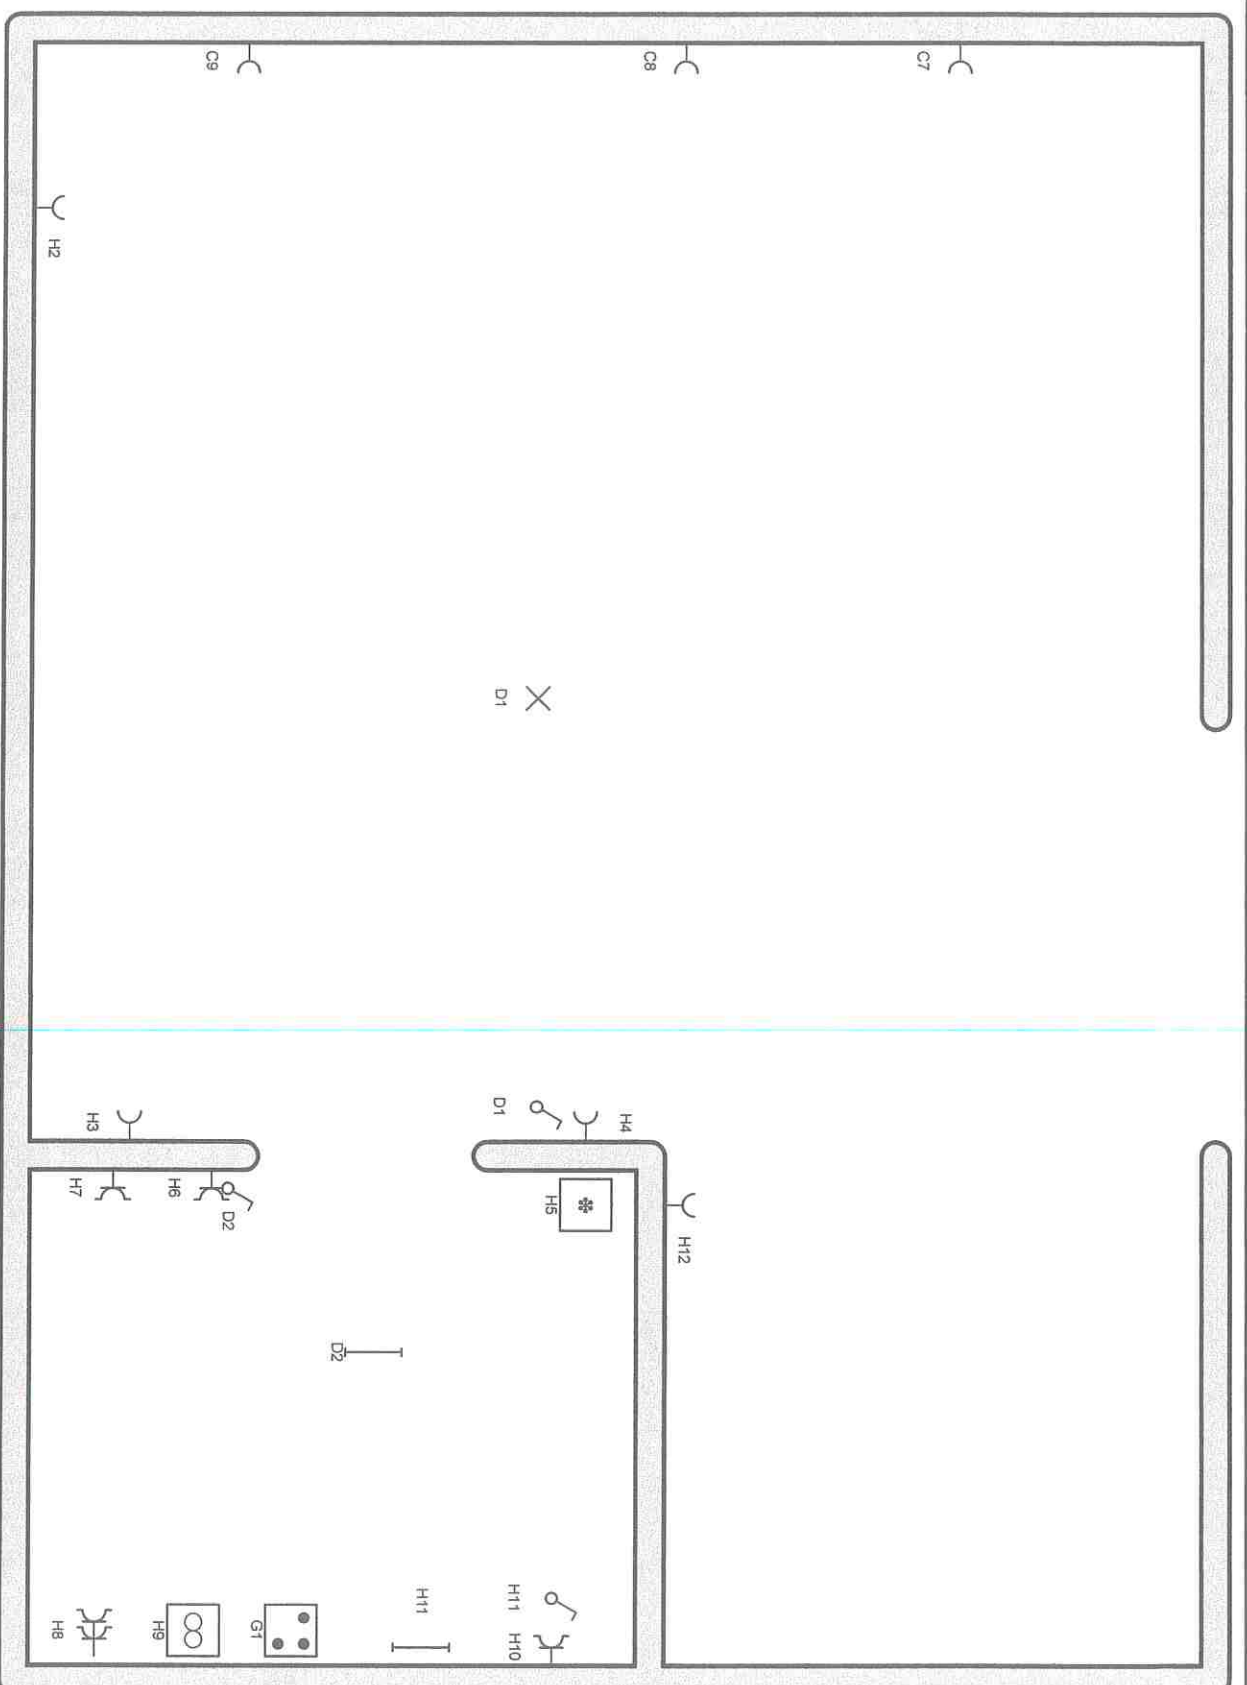

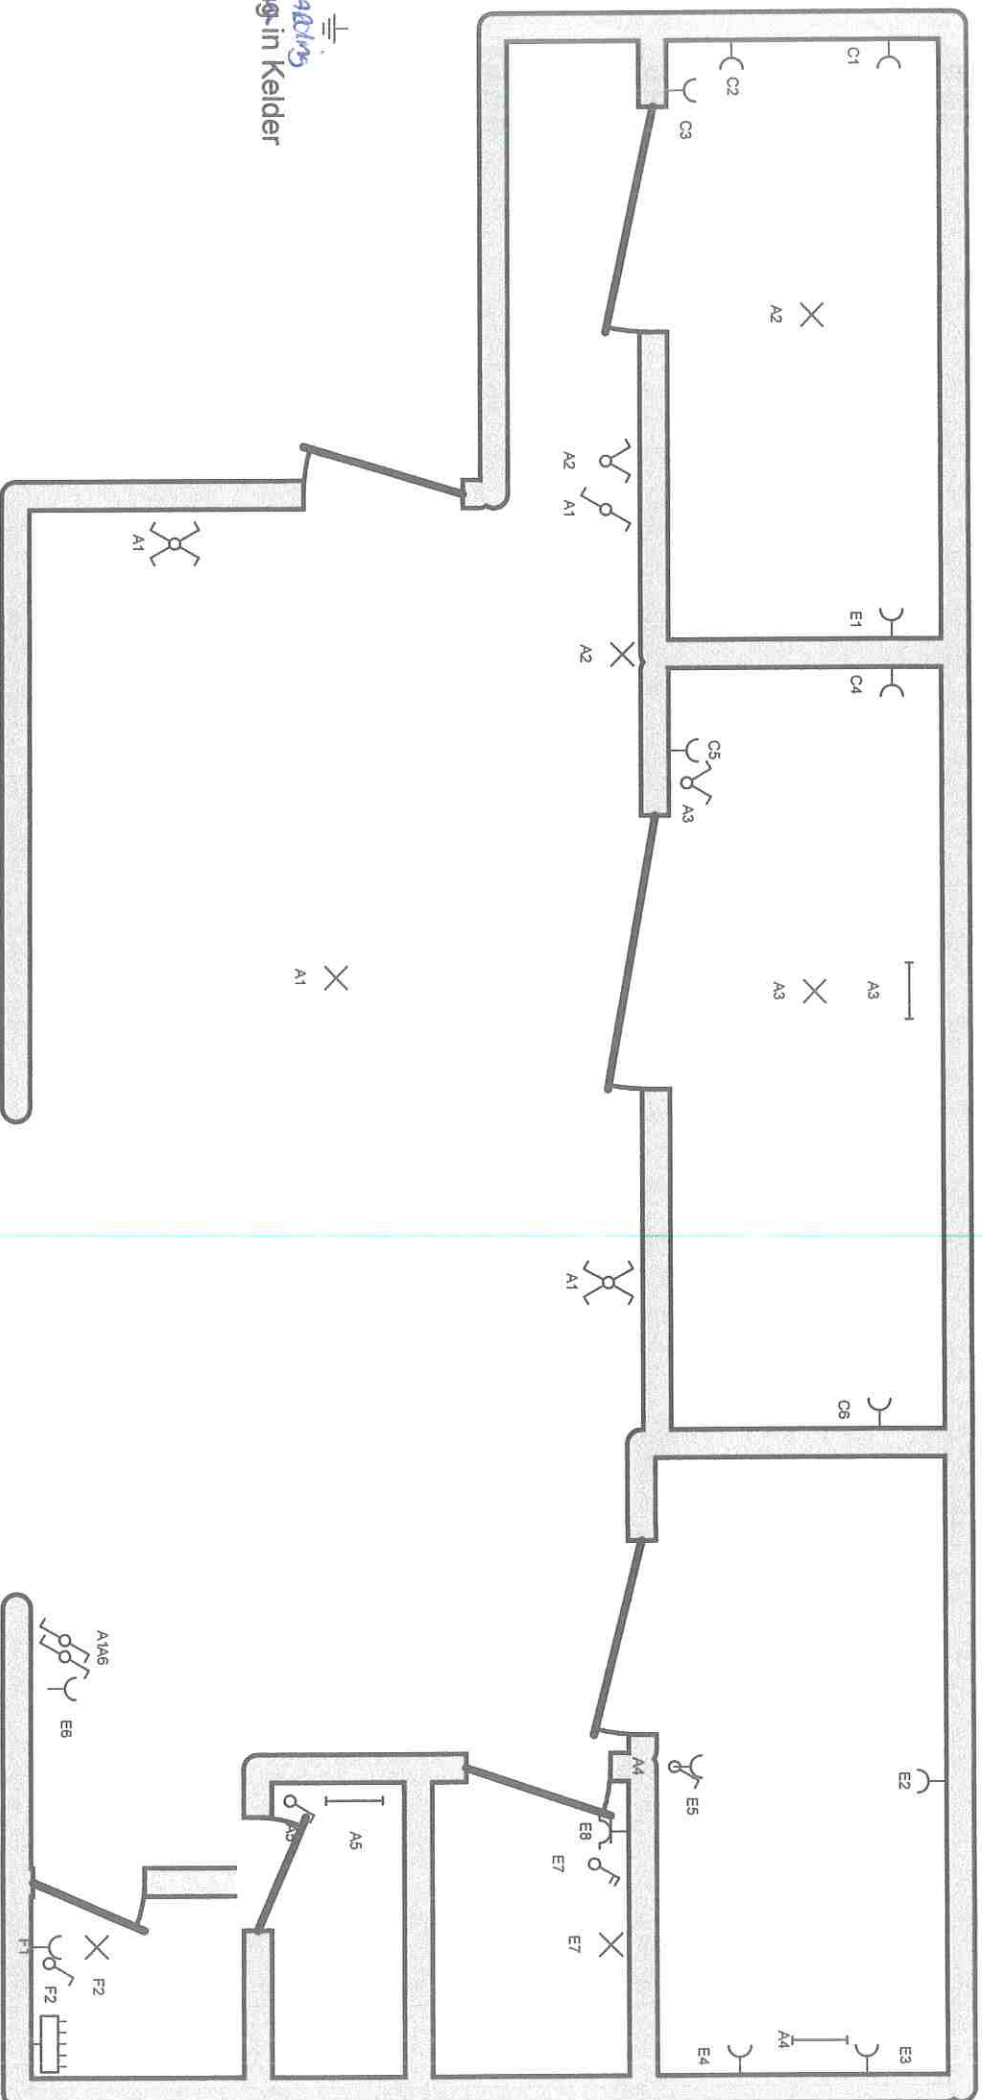

Ading in Kelder

JACEG
 160
 Badr Amri

12/6/21

Plaats van de elektrische installatie

Karimi Sadegh
 Deurnestraat 164 Bus 12
 2640 Montsel
 Tel.: - GSM: +32484105744
 Fax: - e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
 Fax: - e-mail: -

D. 2/4
 Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz