



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR. WV 110 / 31 - NO

ADRES INSTALLATIE: ONLIE GAASTRAAT 268

EIGENAAR: 2650 EDEGEM
Claeyns - VAN AKEN

Adres:

OPDRACHTGEVER: ESP

Adres:

INSTALLATEUR: Boon

Adres:

BTW of IK:

STROOMVERDELER:

Meter nr.:

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 19/1/2010 ; Aanvulling van verslag nr. DS 110/12/NO ; Type der lokalen: APP 2^e V
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring -
Begin werken : Fundering Vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór - na 1.10.81 - ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: NAK 4.0 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A/300mA
Netaftakkabel (type & sectie): KVB 4x2.5 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): KVB 4x10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem TN - IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 15 ; Spreidingsweerstand : 5,6 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 20,5 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A/300mA

1 - A - 15

DS 40A/30mA

2, 3, 4, 5, 8, 9, 15

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270
en de technische procedure(s) TPR E12
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde:

VISUM VAN DE VERDELER


RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. **BESLUIT** : De installatie voldoet - met - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de)
ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/1/2035
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende
uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag - met - in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet - met - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

ATK VZW
2820 BONHEIDEN
Weg naar VERVOORT
Geen onderzoek

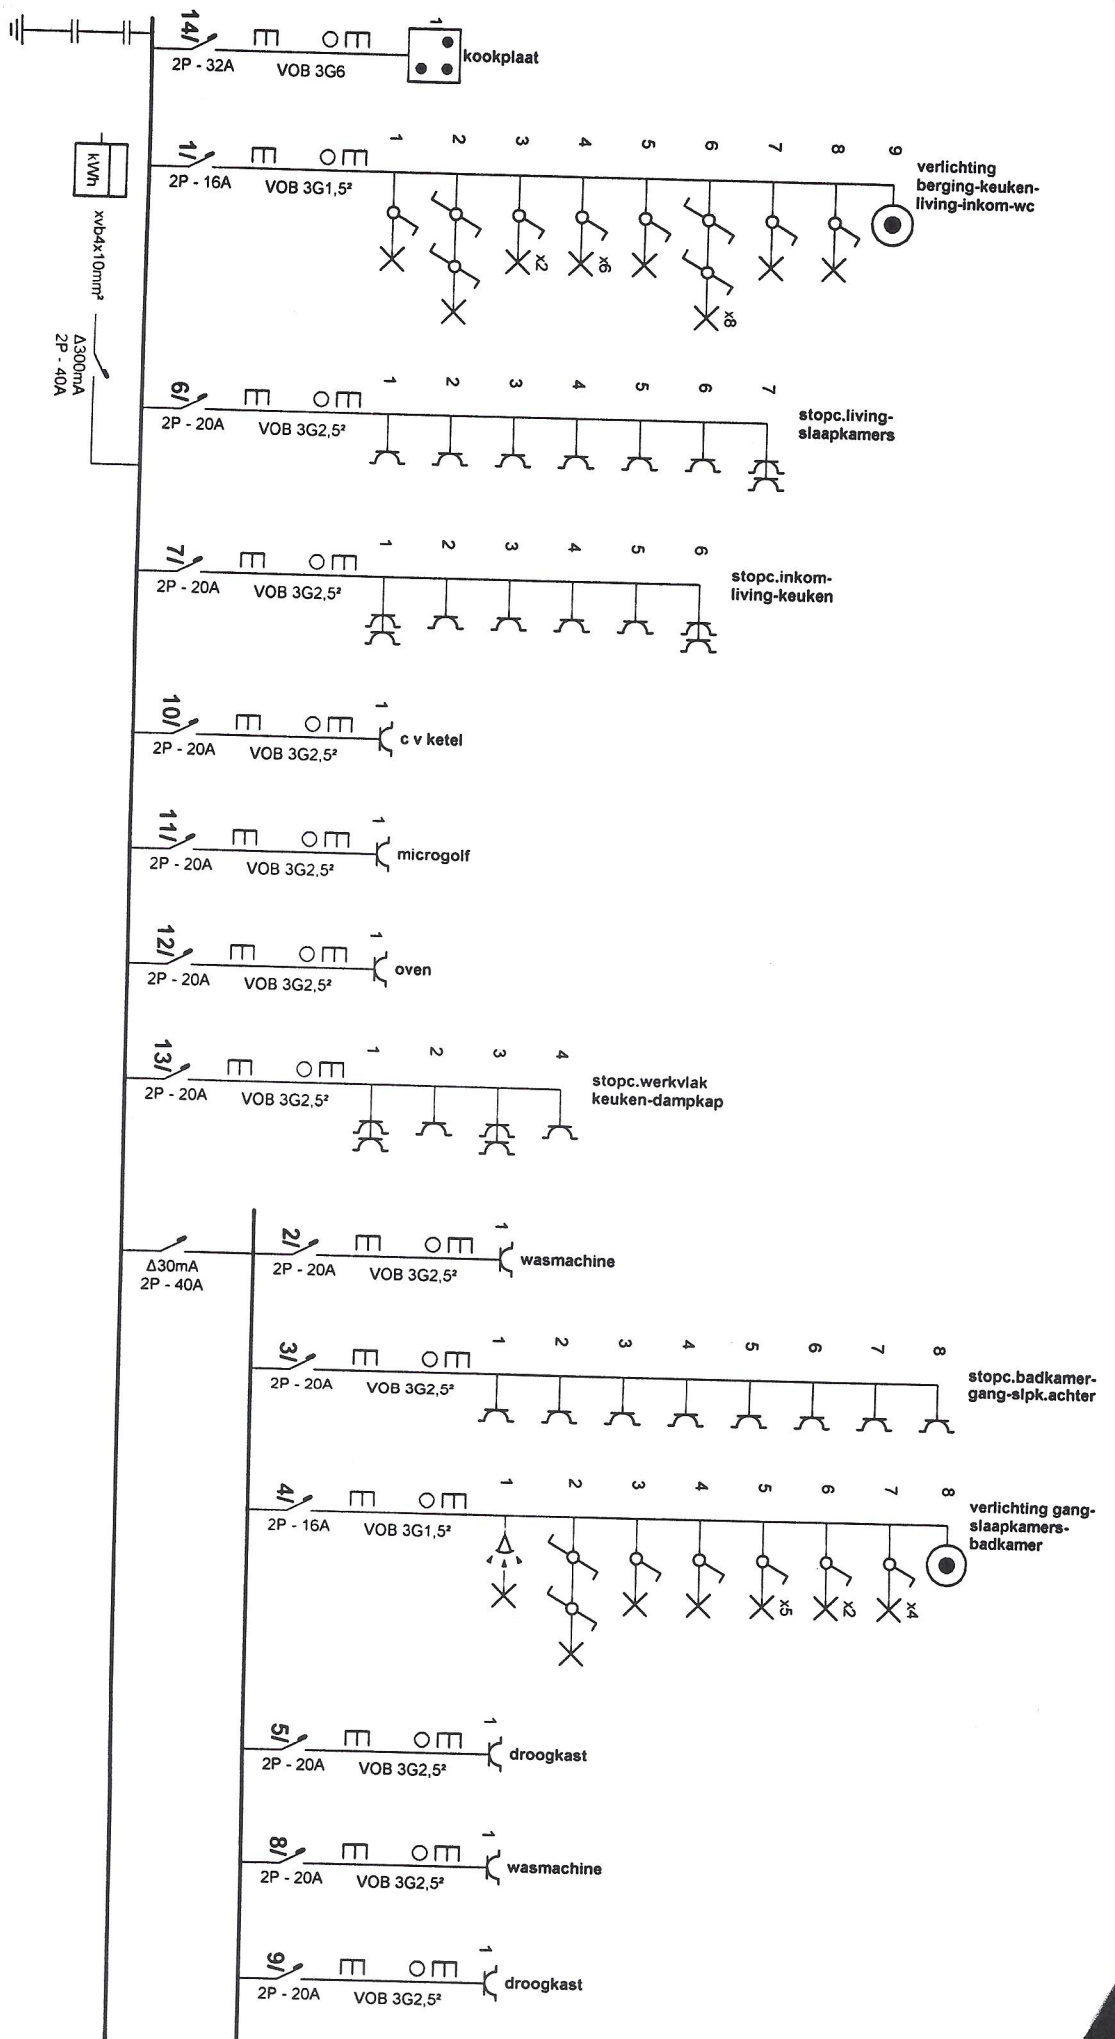

Plaats van de elektrische installatie
 claeys-van aken
 oude godstraat 248 - Bus app
 2650 edegem

Installateur

E.S.P. Elektrotechniek
 Hoek 116b
 2850 Boom

CONTROL E.S.P. S.M.W.

p. 1/4
Eendraadschema


Tel.: - GSM: 0475/36.86.45
 Fax: 03/293.90.05
 e-mail: hierry@esp-elektrotechniek.be
 BTW: 0472.361.492

14/:	kooplfaat
1/:	verlichting berging-keuken-living-inkom-wc
6/:	stopc.living-slaapkamers
7/:	stopc.inkom-living-keuken
10/:	c v ketel
11/:	microgolf
12/:	oven
13/:	stopc.werkvlak keuken-dampkap
2/:	wasmachine
3/:	stopc.badkamer-gang-slpk.achter
4/:	verlichting gang-slaapkamers-badkamer
5/:	droogkast
8/:	wasmachine
9/:	droogkast
15/:	vaatwas

Plaats van de elektrische installatie
 claey-van aken
 oude godstraat 248 - Bus app 2
 2650 edegem

Installateur
 E.S.P. Elektrotechniek
 Hoek 116b
 2850 Boom
 Tel.: - Gsm: 0475/36.86.45
 Fax: 03/293.90.05
 e-mail: ienry@esp-elektrotechniek.be
 BTW B.L. 0472.361.492

GECONTROLEERD
 VERKEER
 2850 BOOM
 VERKEER
 VERKEER

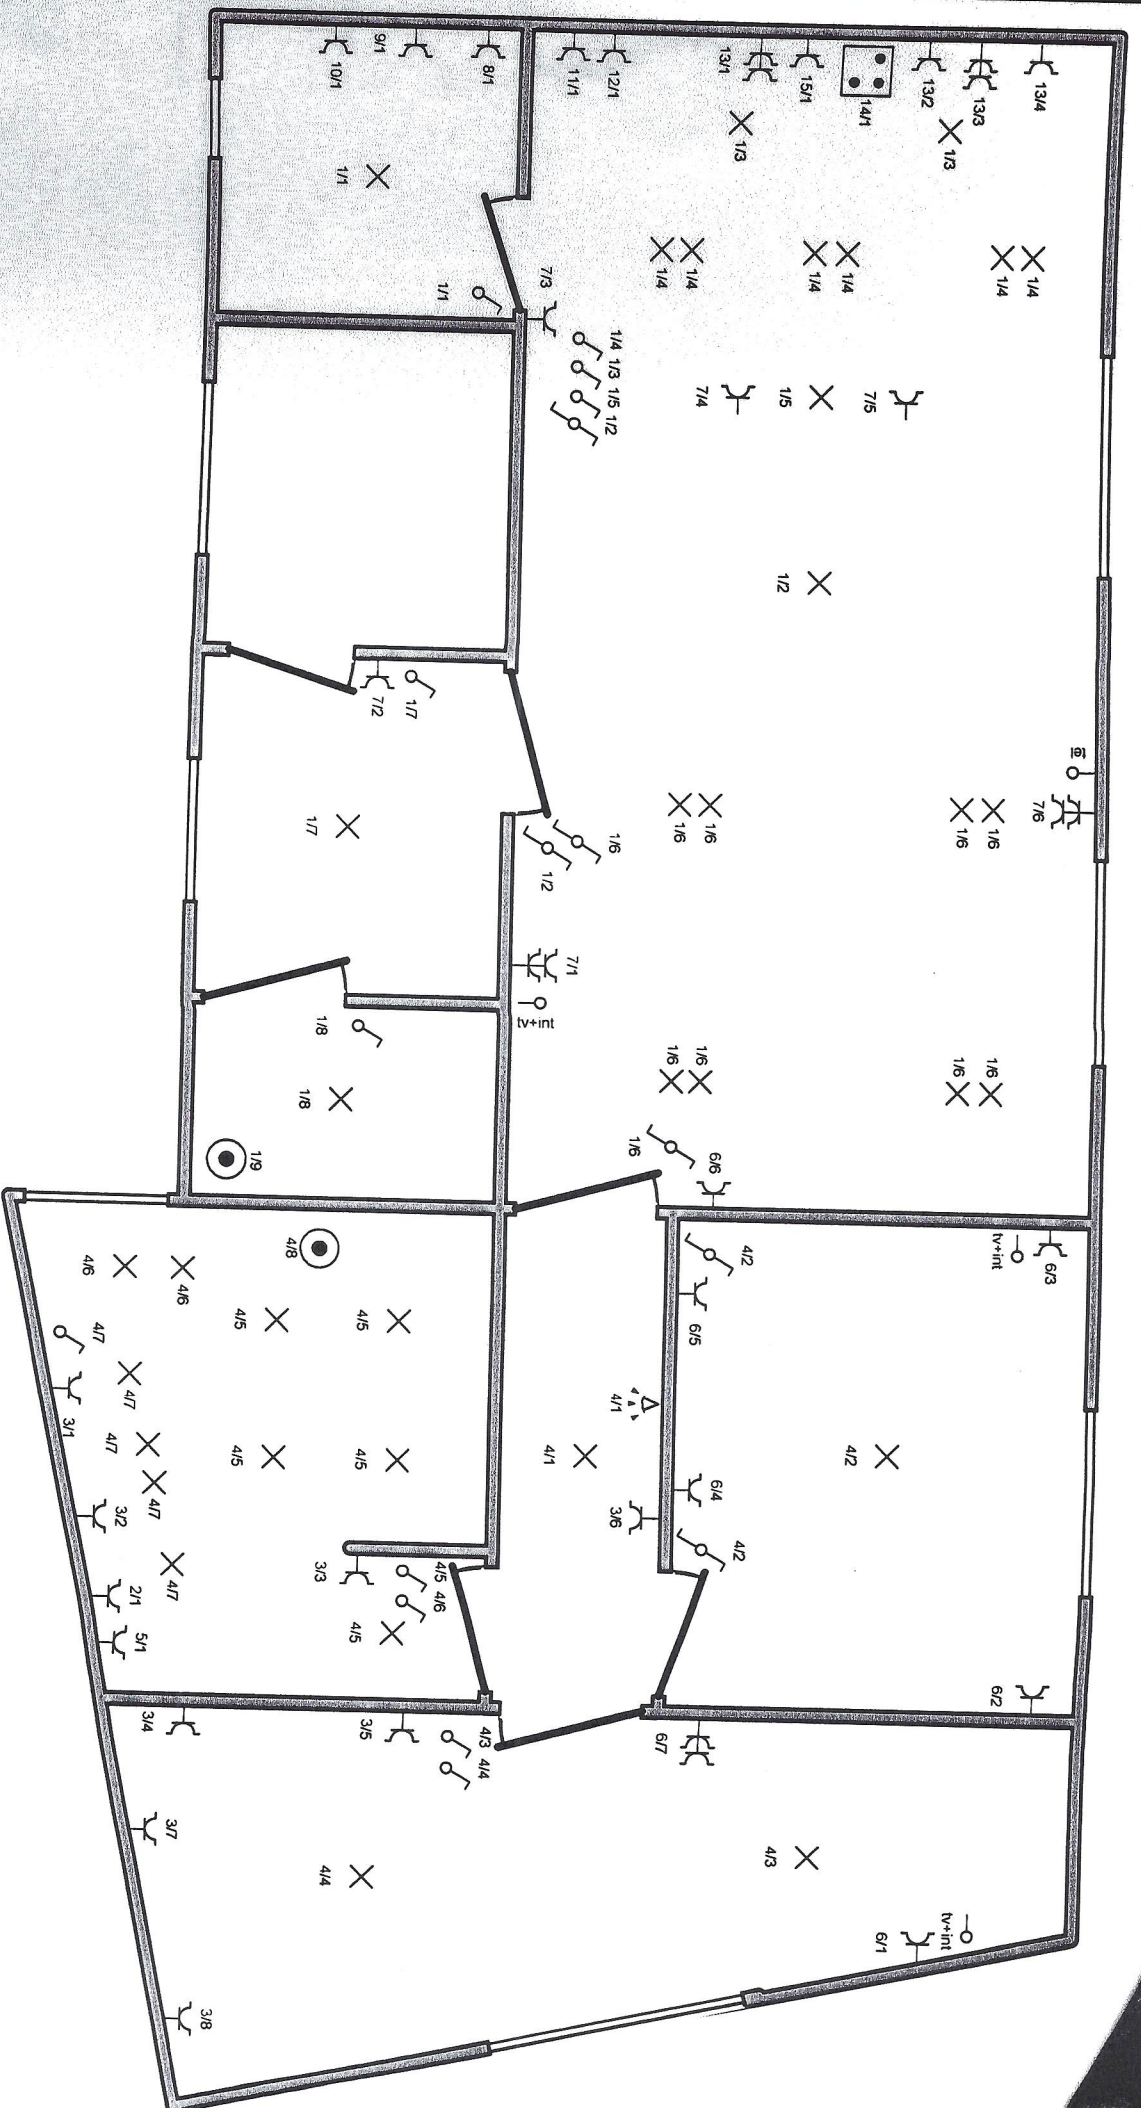

Plaats van de elektrische installatie
 claeys-van aken
 oude godstraat 248 - Bus app 2
 2650 edegem

Installateur

E.S.P. Elektrotechniek

Hoek 116b

2850 Boom

Tel.: - Gsm: 0475/36.86.45

Fax: 03/293.90.05

e-mail: erry@esp-elektrotechnik.be

BTW B.L. 0472.361.492

CONTROLFORUM
 INSIEME
 2000 BONNEN
 VRIJ VELD
 SYMBOLISCH
 BOEKER

p. 3/4
 Situatieschema

15/ 2P - 20A VOB 3G2,5² vaatwas

Plaats van de elektrische installatie
 claeys-van aken
 oude godstraat 248 - Bus app 2
 2650 edegem

Installateur

E.S.P. Elektrotechniek

Hoek 116b

2850 Boom

Tel.: - Gsm: 0475/36.86.45

Fax: 03/293.90.05

e-mail: erry@esp-elektrotechniek.be

BTW B. 0472.361.492

CONTROL BORD/ANISWIS

2850 BOOM
 WIM VERVOORT
 SIGN-OF-DE-TOEKER

p. 2/4
 Eendraadschema