

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens :

Verslag N°:	1606421	Datum verslag:	18/02/2026
Inspecteur:	Rexha Burim	Datum keuring:	18/02/2026
Controle volgens Boek 1:	4.2.4.3., 6.5.	Keuring N°:	202601787
Type keuring:	Controlebezoek	Aanwezigen:	Eigenaar

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek:	Osylei 75 , 2640 MORTSEL	Index teller:	Dag: 1343,00	Nacht: 2066,00
Teller n°:	1SAG3200246764			
Datum installatie:	Na 01/01/1983 en voor 01/06/2020			
EAN-code:	541448820052668976			
Naam opdrachtgever:	REEX	Adres opdrachtgever:	Prins Boudewijnlaan 43 bus 10, 2650 EDEGEM	
Naam eigenaar:		Adres eigenaar:	Osylei 75 2640 MORTSEL	
Installateur:	Bestaande installatie	Adres installateur:		
BTW-n° of ID:				
Type lokaal:	Woning			

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	3 x 400V + N	Max. beveiliging:	4 x 20 A	Meter – bord verbinding:	VVB 4 x 10 mm²
Type electrode:	Lus	# verdeelborden:	2	# stroombanen:	19
Netsysteem:	TT	Type alg. schakelaar:	Lastscheider		

Differentieelschakelaars:

In:	Id:	#p:	Type:	Icu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	4	AC	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	2	AC		OK	OK

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 19	Kring; A tem S	1,5², 2,5², 6²
Bijkomend # 2	Kring; O tem P	2,5²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	6,76	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	0,09	MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	NOK		Alg. visuele controle:	NOK
Correcte schema's:	NOK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	OK

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's):

Besluit: De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8.09.2019 betreffende de installaties van laagspanning en zeer lage spanning.
 De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.
 Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme te worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan uiterlijk vóór: 18/02/2027 (9.1.3.2.).

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieplannen: NEE

Andere:

De inspecteur,

Rexha Burim



ATECON vzw
 Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
 2650 Edegem
 BTW BE0408.677.925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Inbreuken brand :

- 3.02. : De isolatieweerstand van meerdere kringen is onvoldoende < 500 kOhm.

Inbreuken differentieels :

- 4.04. : De D.S.I. voldoet niet aan (één van) volgende kenmerken: Type A / aanduiding <<3000A; 22,5kA²s>> / verzegelbaar aan in- en uitgangsklemmen.

Inbreuken elektrisch dossier :

- 5.02. : Het situatieplan is niet aanwezig. ☐
- 5.03. : Het ééndraadschema strookt niet met de werkelijkheid.

Inbreuken leidingen :

- 7.01. : Niet gebruikte leidingen zijn niet verwijderd. ☐
- 7.09. : De kringen voor verlichting zijn niet uitgevoerd in min. 1,5mm² sectie. ☐
- 7.20. : De leidingen zijn niet passend beschermd op plaatsen waar ze blootgesteld zijn aan mechanische beschadiging.

Inbreuken schakelaars en stopcontacten :

- 9.03. : Elektrische installaties binnen de volumes voldoen niet aan de gestelde eisen.

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd. ☐
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

Extra nota's:

Woning is bemeubeld

Raadgevingen

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
 - de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd;
 - de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
 - het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
 - onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
 - de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
 - een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

De verkoper is er toe gehouden:

- het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht over te maken;

De koper is er toe gehouden:

- zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
 - elke volledige renovatie of elke afbraak van het gebouw met of zonder hergebouw mee te delen aan de Algemene Directie Energie « Hoog Toezicht energieinfrastructuur en -producten ». In dit geval, maakt de Algemene Directie Energie een dossiernummer over en ze nodig hem uit om een kopie van het verslag van controle van de elektrische installatie over te maken, zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen;
 - de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- De verkoper en de koper zijn er toe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**Algemene gegevens :**

Verslag N°: 1606421
Inspecteur: Rexha Burim
Controle volgens Boek 1: 4.2.4.3., 6.5.
Type keuring: Controlebezoek

Datum keuring: 18/02/2026
Keuring N°: 202601787
Aanwezigen: Eigenaar

SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

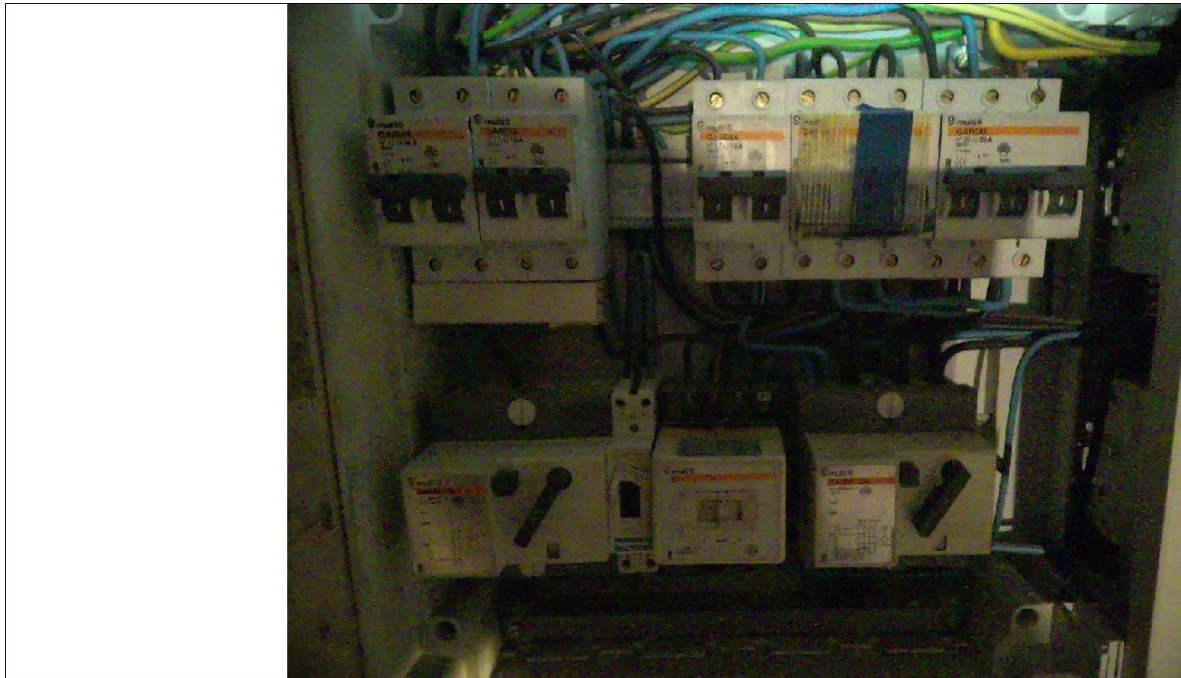
Handtekening inspecteur:

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**Algemene gegevens :**

Verslag N°: 1606421
Inspecteur: Rexha Burim
Controle volgens Boek 1: 4.2.4.3., 6.5.
Type keuring: Controlebezoek

Datum keuring: 18/02/2026
Keuring N°: 202601787
Aanwezigen: Eigenaar

SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

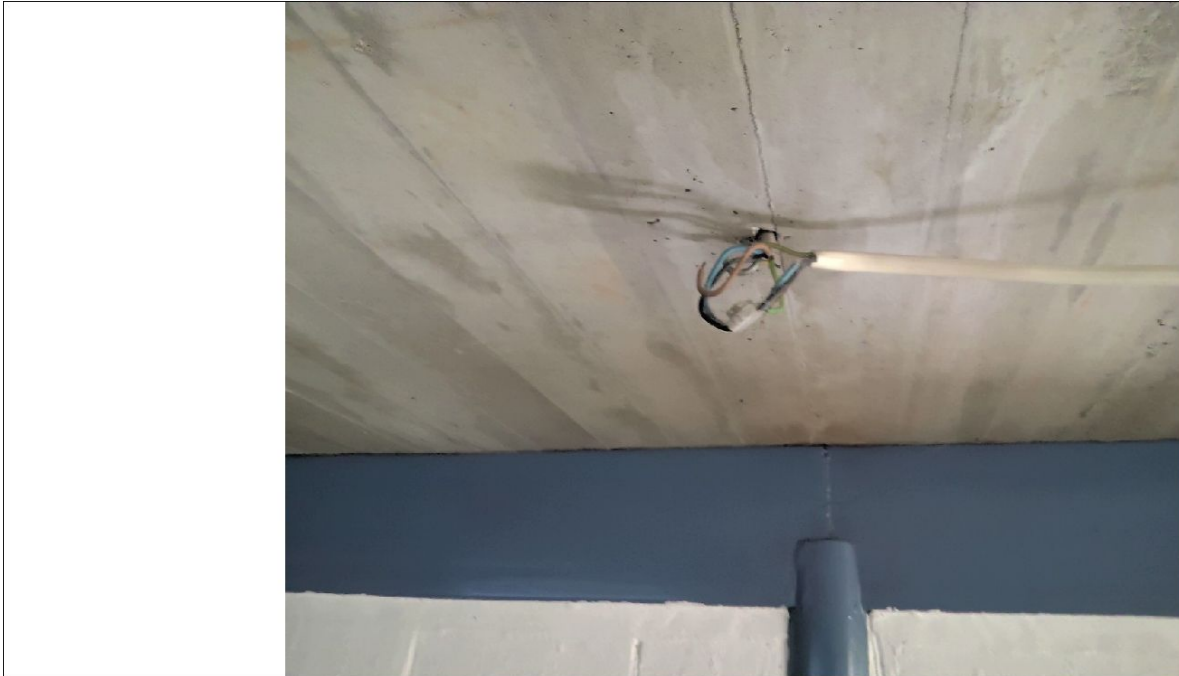
Handtekening inspecteur:

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**Algemene gegevens :**

Verslag N°: 1606421
Inspecteur: Rexha Burim
Controle volgens Boek 1: 4.2.4.3., 6.5.
Type keuring: Controlebezoek

Datum keuring: 18/02/2026
Keuring N°: 202601787
Aanwezigen: Eigenaar

SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur:

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**Algemene gegevens :**

Verslag N°: 1606421
Inspecteur: Rexha Burim
Controle volgens Boek 1: 4.2.4.3., 6.5.
Type keuring: Controlebezoek

Datum keuring: 18/02/2026
Keuring N°: 202601787
Aanwezigen: Eigenaar

SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Burim", written over a faint grid background.

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**Algemene gegevens :**

Verslag N°: 1606421
Inspecteur: Rexha Burim
Controle volgens Boek 1: 4.2.4.3., 6.5.
Type keuring: Controlebezoek

Datum keuring: 18/02/2026
Keuring N°: 202601787
Aanwezigen: Eigenaar

SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

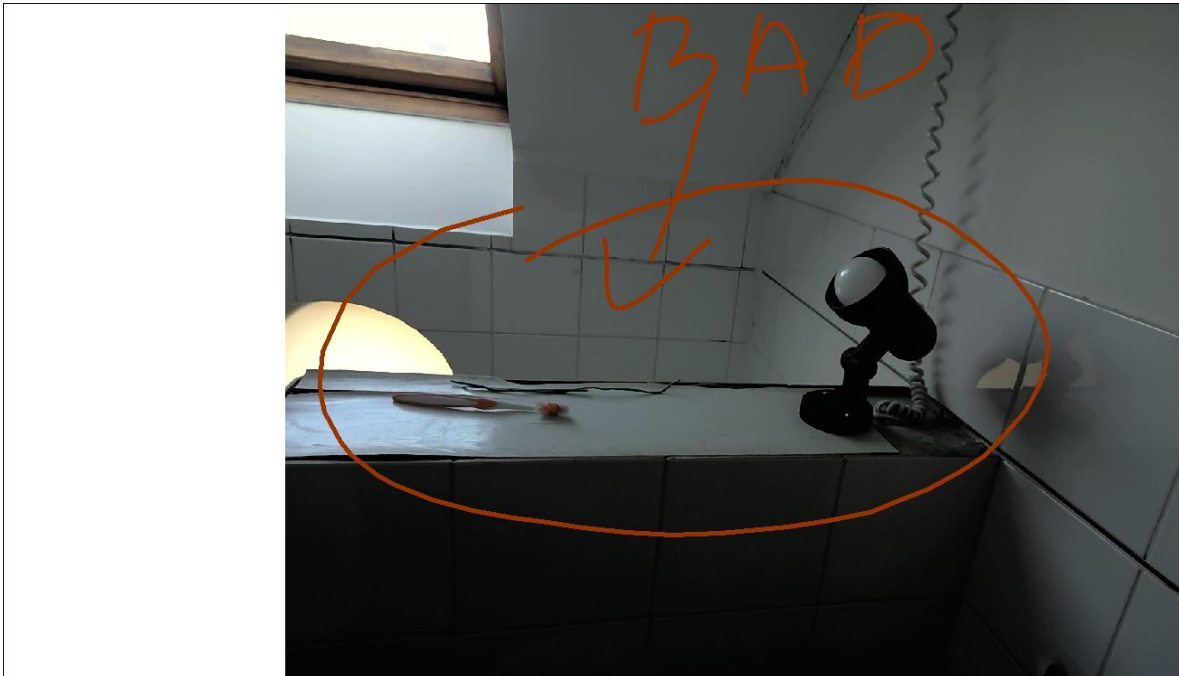
Handtekening inspecteur:

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**Algemene gegevens :**

Verslag N°: 1606421
Inspecteur: Rexha Burim
Controle volgens Boek 1: 4.2.4.3., 6.5.
Type keuring: Controlebezoek

Datum keuring: 18/02/2026
Keuring N°: 202601787
Aanwezigen: Eigenaar

SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur:

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

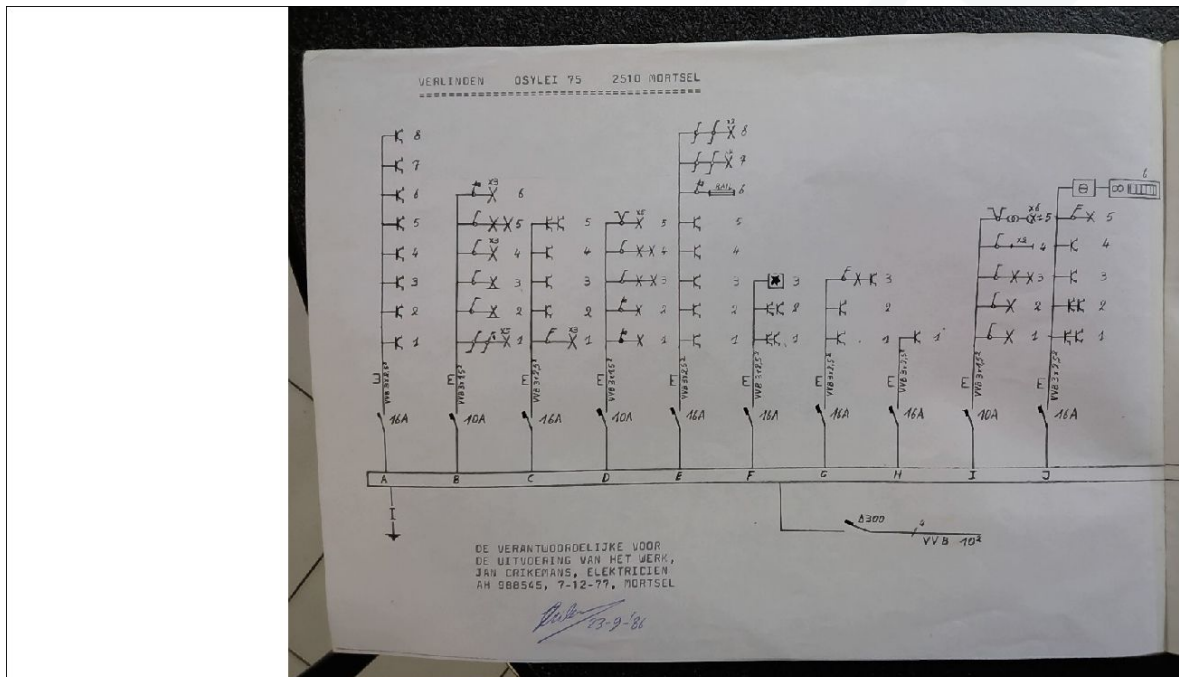


N°618-INSP

Algemene gegevens :

Verslag N°: 1606421
 Inspecteur: Rexha Burim
 Controle volgens Boek 1: 4.2.4.3., 6.5.
 Type keuring: Controlebezoek

Datum keuring: 18/02/2026
 Keuring N°: 202601787
 Aanwezigen: Eigenaar

SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur:

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

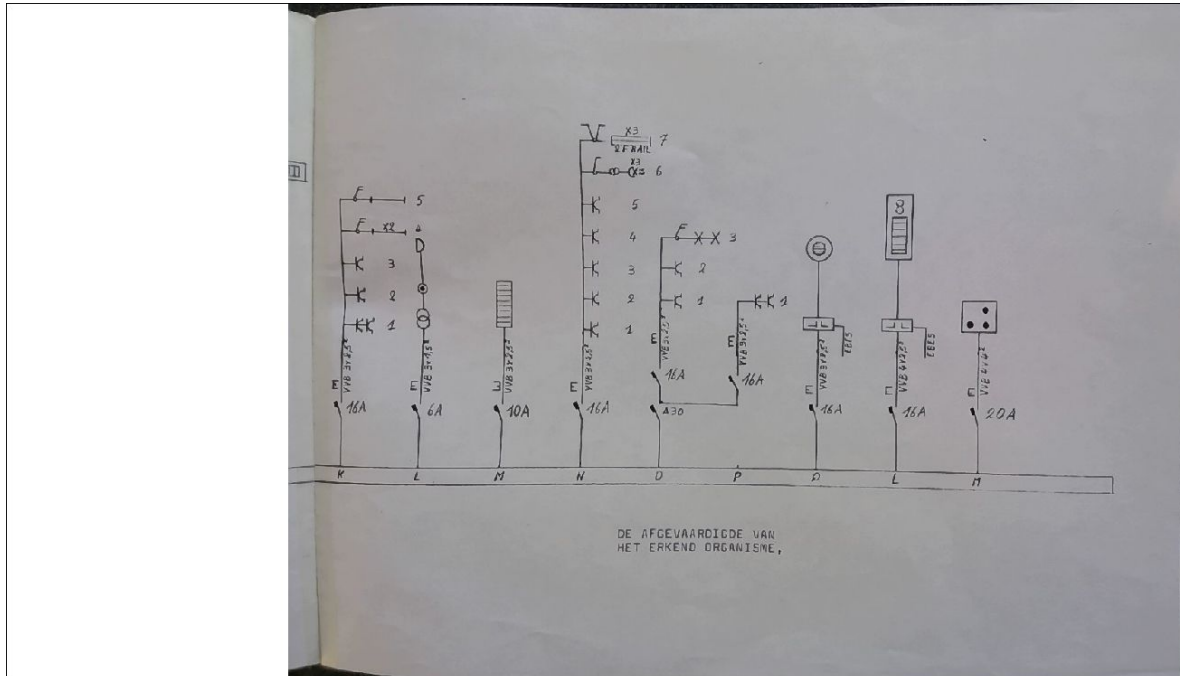


Algemene gegevens :

Verslag N°: 1606421
 Inspecteur: Rexha Burim
 Controle volgens Boek 1: 4.2.4.3., 6.5.
 Type keuring: Controlebezoek

Datum keuring: 18/02/2026
 Keuring N°: 202601787
 Aanwezigen: Eigenaar

SITUATIESHEMA



Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur:

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



N°618-INSIP

Algemene gegevens :

Verslag N°: 1606421
 Inspecteur: Rexha Burim
 Controle volgens Boek 1: 4.2.4.3., 6.5.
 Type keuring: Controlebezoek

Datum keuring: 18/02/2026
 Keuring N°: 202601787
 Aanwezigen: Eigenaar

SITUATIESCHEMA

J. VAN HEMELEN
 KEURINGSORGANISME
 VZW

W N° 0426
 PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK
 van een elektrische installatie volgens
 het A.R.E.L.

datum: 18/02/2026

Inrichtingen van: *Verhuizen*
 Plaats van onderzoek: *05451 75 Kerkhof*
 Aard van de inrichting: *Woningbouw*
 Installateur: *Behrens*
 Stroomverdelers: *E.B.E.S.*

Beschrijving: *3x 120V* Doorlopende voedingskabel: *4x 16mm²*
 Algemeen: *schakelaar of automaat*
 Aardleiding: *luc / kabelen* Verspreidingsweerstand: *2m*
 Algemene isoleringsweerstand: *5MΩ* Aantal borden: *2*
 Beschrijving van de groepen, hun bescherming, hun isolerings-
 weerstand: *groep 1: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 320A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A, 5000A, 6300A, 8000A, 10000A, 12500A, 16000A, 20000A, 25000A, 32000A, 40000A, 50000A, 63000A, 80000A, 100000A, 125000A, 160000A, 200000A, 250000A, 320000A, 400000A, 500000A, 630000A, 800000A, 1000000A, 1250000A, 1600000A, 2000000A, 2500000A, 3200000A, 4000000A, 5000000A, 6300000A, 8000000A, 10000000A, 12500000A, 16000000A, 20000000A, 25000000A, 32000000A, 40000000A, 50000000A, 63000000A, 80000000A, 100000000A, 125000000A, 160000000A, 200000000A, 250000000A, 320000000A, 400000000A, 500000000A, 630000000A, 800000000A, 1000000000A, 1250000000A, 1600000000A, 2000000000A, 2500000000A, 3200000000A, 4000000000A, 5000000000A, 6300000000A, 8000000000A, 10000000000A, 12500000000A, 16000000000A, 20000000000A, 25000000000A, 32000000000A, 40000000000A, 50000000000A, 63000000000A, 80000000000A, 100000000000A, 125000000000A, 160000000000A, 200000000000A, 250000000000A, 320000000000A, 400000000000A, 500000000000A, 630000000000A, 800000000000A, 1000000000000A, 1250000000000A, 1600000000000A, 2000000000000A, 2500000000000A, 3200000000000A, 4000000000000A, 5000000000000A, 6300000000000A, 8000000000000A, 10000000000000A, 12500000000000A, 16000000000000A, 20000000000000A, 25000000000000A, 32000000000000A, 40000000000000A, 50000000000000A, 63000000000000A, 80000000000000A, 100000000000000A, 125000000000000A, 160000000000000A, 200000000000000A, 250000000000000A, 320000000000000A, 400000000000000A, 500000000000000A, 630000000000000A, 800000000000000A, 1000000000000000A, 1250000000000000A, 1600000000000000A, 2000000000000000A, 2500000000000000A, 3200000000000000A, 4000000000000000A, 5000000000000000A, 6300000000000000A, 8000000000000000A, 10000000000000000A, 12500000000000000A, 16000000000000000A, 20000000000000000A, 25000000000000000A, 32000000000000000A, 40000000000000000A, 50000000000000000A, 63000000000000000A, 80000000000000000A, 100000000000000000A, 125000000000000000A, 160000000000000000A, 200000000000000000A, 250000000000000000A, 320000000000000000A, 400000000000000000A, 500000000000000000A, 630000000000000000A, 800000000000000000A, 1000000000000000000A, 1250000000000000000A, 1600000000000000000A, 2000000000000000000A, 2500000000000000000A, 3200000000000000000A, 4000000000000000000A, 5000000000000000000A, 6300000000000000000A, 8000000000000000000A, 10000000000000000000A, 12500000000000000000A, 16000000000000000000A, 20000000000000000000A, 25000000000000000000A, 32000000000000000000A, 40000000000000000000A, 50000000000000000000A, 63000000000000000000A, 80000000000000000000A, 100000000000000000000A, 125000000000000000000A, 160000000000000000000A, 200000000000000000000A, 250000000000000000000A, 320000000000000000000A, 400000000000000000000A, 500000000000000000000A, 630000000000000000000A, 800000000000000000000A, 1000000000000000000000A, 1250000000000000000000A, 1600000000000000000000A, 2000000000000000000000A, 2500000000000000000000A, 3200000000000000000000A, 4000000000000000000000A, 5000000000000000000000A, 6300000000000000000000A, 8000000000000000000000A, 10000000000000000000000A, 12500000000000000000000A, 16000000000000000000000A, 20000000000000000000000A, 25000000000000000000000A, 32000000000000000000000A, 40000000000000000000000A, 50000000000000000000000A, 63000000000000000000000A, 80000000000000000000000A, 100000000000000000000000A, 125000000000000000000000A, 160000000000000000000000A, 200000000000000000000000A, 250000000000000000000000A, 320000000000000000000000A, 400000000000000000000000A, 500000000000000000000000A, 630000000000000000000000A, 800000000000000000000000A, 1000000000000000000000000A, 1250000000000000000000000A, 1600000000000000000000000A, 2000000000000000000000000A, 2500000000000000000000000A, 3200000000000000000000000A, 4000000000000000000000000A, 5000000000000000000000000A, 6300000000000000000000000A, 8000000000000000000000000A, 10000000000000000000000000A, 12500000000000000000000000A, 16000000000000000000000000A, 20000000000000000000000000A, 25000000000000000000000000A, 32000000000000000000000000A, 40000000000000000000000000A, 50000000000000000000000000A, 63000000000000000000000000A, 80000000000000000000000000A, 100000000000000000000000000A, 125000000000000000000000000A, 160000000000000000000000000A, 200000000000000000000000000A, 250000000000000000000000000A, 320000000000000000000000000A, 400000000000000000000000000A, 500000000000000000000000000A, 630000000000000000000000000A, 800000000000000000000000000A, 1000000000000000000000000000A, 1250000000000000000000000000A, 1600000000000000000000000000A, 2000000000000000000000000000A, 2500000000000000000000000000A, 3200000000000000000000000000A, 4000000000000000000000000000A, 5000000000000000000000000000A, 6300000000000000000000000000A, 8000000000000000000000000000A, 10000000000000000000000000000A, 12500000000000000000000000000A, 16000000000000000000000000000A, 20000000000000000000000000000A, 25000000000000000000000000000A, 32000000000000000000000000000A, 40000000000000000000000000000A, 50000000000000000000000000000A, 63000000000000000000000000000A, 80000000000000000000000000000A, 100000000000000000000000000000A, 125000000000000000000000000000A, 160000000000000000000000000000A, 200000000000000000000000000000A, 250000000000000000000000000000A, 320000000000000000000000000000A, 400000000000000000000000000000A, 500000000000000000000000000000A, 630000000000000000000000000000A, 800000000000000000000000000000A, 1000000000000000000000000000000A, 1250000000000000000000000000000A, 1600000000000000000000000000000A, 2000000000000000000000000000000A, 2500000000000000000000000000000A, 3200000000000000000000000000000A, 4000000000000000000000000000000A, 5000000000000000000000000000000A, 6300000000000000000000000000000A, 8000000000000000000000000000000A, 10000000000000000000000000000000A, 12500000000000000000000000000000A, 16000000000000000000000000000000A, 20000000000000000000000000000000A, 25000000000000000000000000000000A, 32000000000000000000000000000000A, 40000000000000000000000000000000A, 50000000000000000000000000000000A, 63000000000000000000000000000000A, 80000000000000000000000000000000A, 100000000000000000000000000000000A, 125000000000000000000000000000000A, 160000000000000000000000000000000A, 200000000000000000000000000000000A, 250000000000000000000000000000000A, 320000000000000000000000000000000A, 400000000000000000000000000000000A, 500000000000000000000000000000000A, 630000000000000000000000000000000A, 800000000000000000000000000000000A, 1000000000000000000000000000000000A, 1250000000000000000000000000000000A, 1600000000000000000000000000000000A, 2000000000000000000000000000000000A, 2500000000000000000000000000000000A, 3200000000000000000000000000000000A, 4000000000000000000000000000000000A, 5000000000000000000000000000000000A, 6300000000000000000000000000000000A, 8000000000000000000000000000000000A, 10000000000000000000000000000000000A, 12500000000000000000000000000000000A, 16000000000000000000000000000000000A, 20000000000000000000000000000000000A, 25000000000000000000000000000000000A, 32000000000000000000000000000000000A, 40000000000000000000000000000000000A, 50000000000000000000000000000000000A, 63000000000000000000000000000000000A, 80000000000000000000000000000000000A, 100000000000000000000000000000000000A, 125000000000000000000000000000000000A, 160000000000000000000000000000000000A, 200000000000000000000000000000000000A, 250000000000000000000000000000000000A, 320000000000000000000000000000000000A, 400000000000000000000000000000000000A, 500000000000000000000000000000000000A, 630000000000000000000000000000000000A, 800000000000000000000000000000000000A, 1000000000000000000000000000000000000A, 1250000000000000000000000000000000000A, 1600000000000000000000000000000000000A, 2000000000000000000000000000000000000A, 2500000000000000000000000000000000000A, 3200000000000000000000000000000000000A, 4000000000000000000000000000000000000A, 5000000000000000000000000000000000000A, 6300000000000000000000000000000000000A, 8000000000000000000000000000000000000A, 10000000000000000000000000000000000000A, 12500000000000000000000000000000000000A, 16000000000000000000000000000000000000A, 20000000000000000000000000000000000000A, 25000000000000000000000000000000000000A, 32000000000000000000000000000000000000A, 40000000000000000000000000000000000000A, 50000000000000000000000000000000000000A, 63000000000000000000000000000000000000A, 80000000000000000000000000000000000000A, 100000000000000000000000000000000000000A, 125000000000000000000000000000000000000A, 160000000000000000000000000000000000000A, 200000000000000000000000000000000000000A, 250000000000000000000000000000000000000A, 320000000000000000000000000000000000000A, 400000000000000000000000000000000000000A, 500000000000000000000000000000000000000A, 630000000000000000000000000000000000000A, 800000000000000000000000000000000000000A, 1000000000000000000000000000000000000000A, 1250000000000000000000000000000000000000A, 1600000000000000000000000000000000000000A, 2000000000000000000000000000000000000000A, 2500000000000000000000000000000000000000A, 3200000000000000000000000000000000000000A, 4000000000000000000000000000000000000000A, 5000000000000000000000000000000000000000A, 6300000000000000000000000000000000000000A, 8000000000000000000000000000000000000000A, 100A, 12500000000000000000000000000000000000000A, 16000000000000000000000000000000000000000A, 200A, 25000000000000000000000000000000000000000A, 32000000000000000000000000000000000000000A, 400A, 500A, 63000000000000000000000000000000000000000A, 800A, 1000A, 125000000000000000000000000000000000000000A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A, 5000A, 6300A, 8000A, 100A, 12500A, 16000A, 200A, 25000A, 32000A, 400A, 500A, 63000A, 800A, 1000A, 125000A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A, 5000A, 6300A, 8000A, 100A, 12500A, 16000A, 200A, 250000000*