

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	176/2021//16/28	Datum van bezoek: Date de visite:	25/11/2021
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Lieve Helsen Jan Demanstraat 25, 2600 Berchem (ANTWERPEN)	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	onbekend 5005 8329 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Jan Demanstraat 25, 2600 Berchem (ANTWERPEN)		
Eigenaar: Propriétaire:	Lieve Helsen Jan Demanstraat 25, 2600 Berchem (ANTWERPEN)		
Installateur:	_Onbekend	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/RIJW1 (Periodieke controle van 1 woning)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	-	Art. onderzoek: 271
Onderzoek / Contrôle:	Woning/Maison			
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:		
1x400V+N	2 x 6 mm² VVB	40A		
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	11.9 Ohm	Isolatie / Isolement:	573 MOhm
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 3		
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 16		
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn
40A	300mA	A/s	18	OK
40A	30mA	A/s	7	OK
Visueel nazicht Algemeen: OK		Rechtstreekse aanraking: OK	Onrechtstreekse aanraking: OK	Aansluitingen: OK
Contrôle visuel général:		Contact direct:	Contact indirect:	Raccordements:
				Equipotentiale verbindingen: OK
				Liaisons équipotielles:

Inbreuken / Infractions: Geen inbreuken

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques: Geen opmerkingen.


Nota's / Notes:



Installateur
VL Elektriciteit
Hemelstraat 9 Bus 101
2018 Antwerpen
GSM: 0471/25.32.30
e-mail: vl.elektriciteit@gmail.com
BE0732961593

Schema's getekend door: Ambacht cvba - BTW BE 0459.389.723

25.11.21
Rump

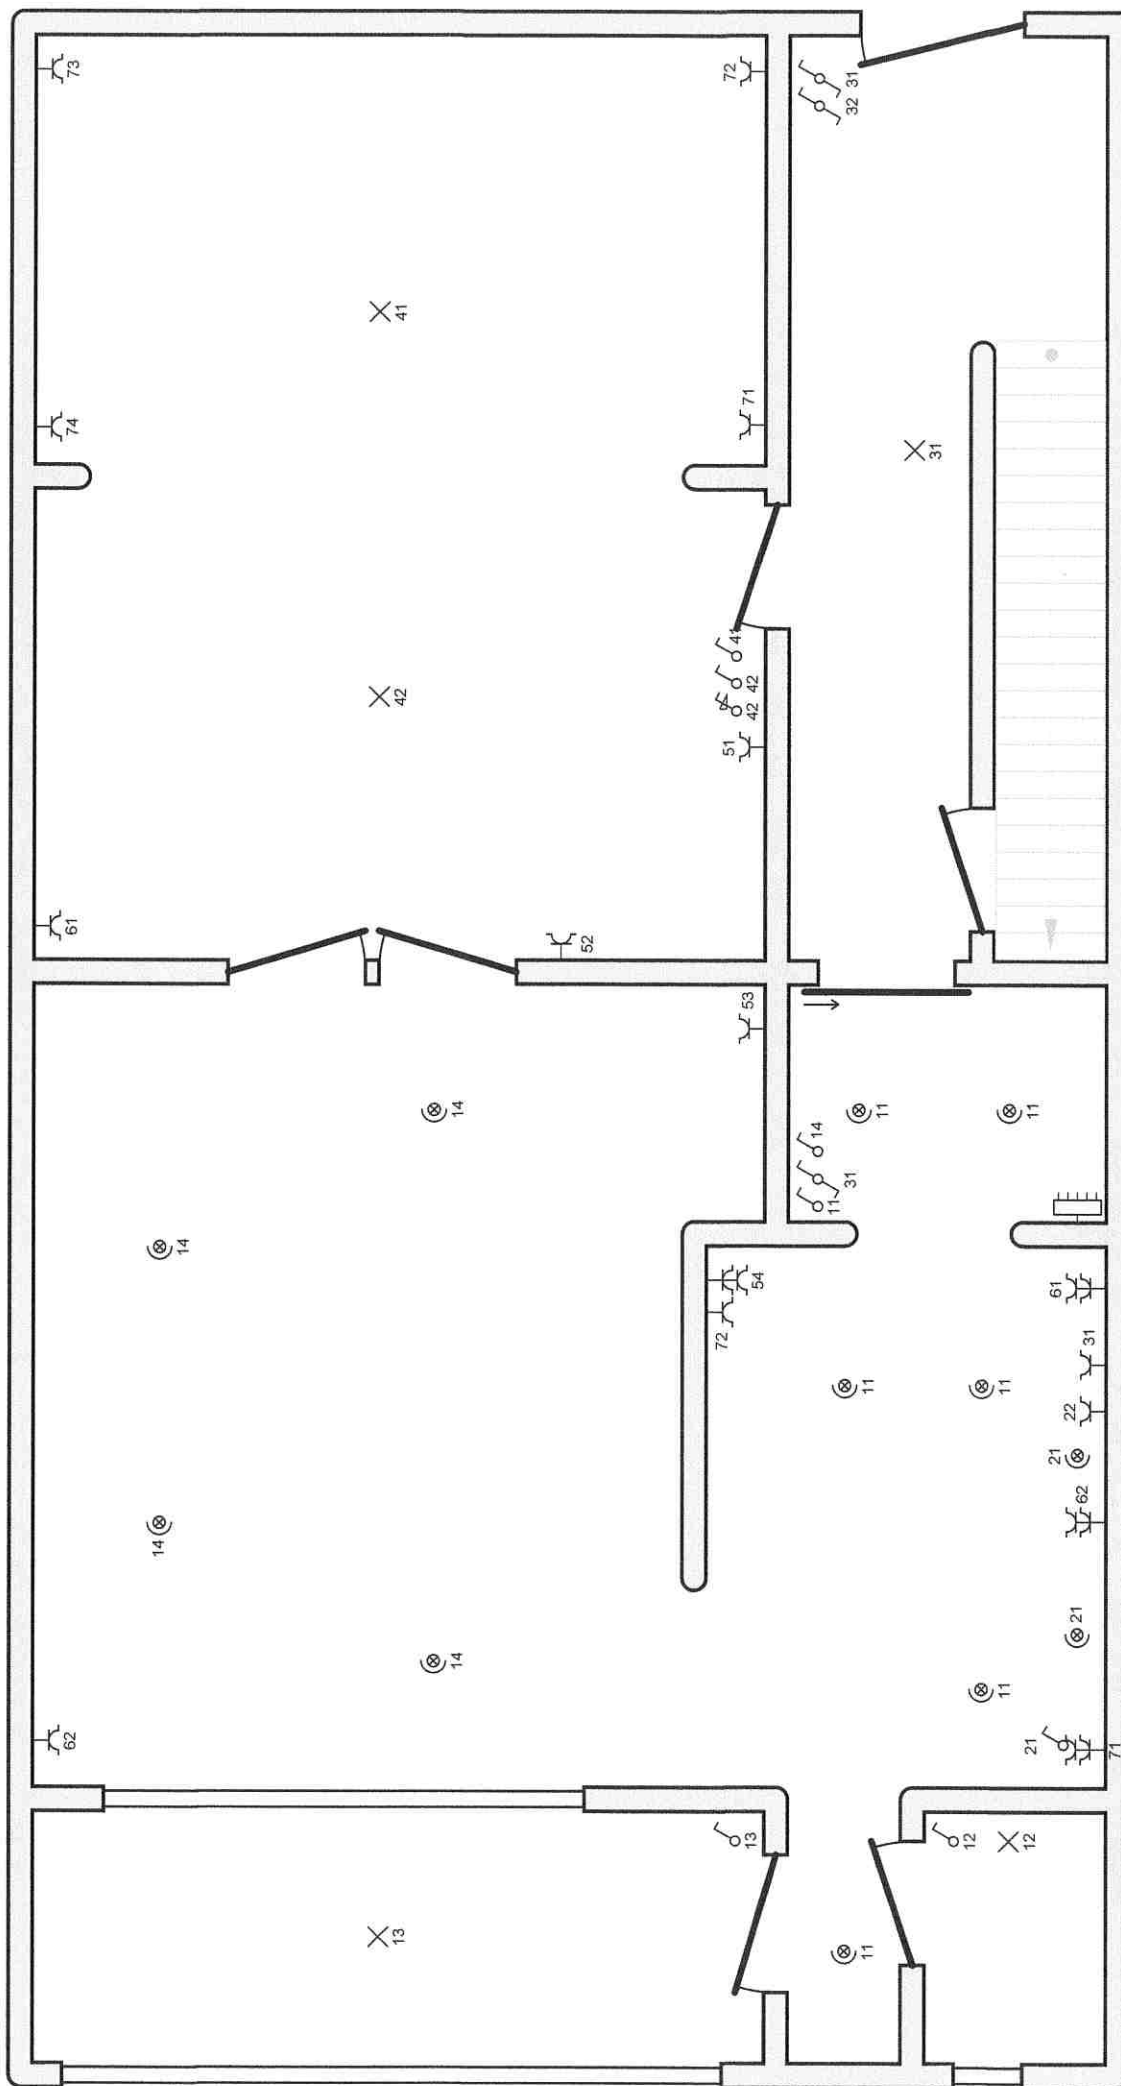


Plaats van de elektrische installatie
 Lieve Helsen
 Frans Demanstraat 26-25
 2600 Berchem

Installateur
 VL Elektriciteit
 Hemelstraat 9 Bus 101
 2018 Antwerpen
 GSM: 0471/25.32.30
 e-mail: vl.elektriciteit@gmail.com
 BE0732961593

p. 6/8
Situatieschema

Schema's getekend door: Ambacht cvba - BTW BE 0459.389.723

25.11.21
 P. W. K.

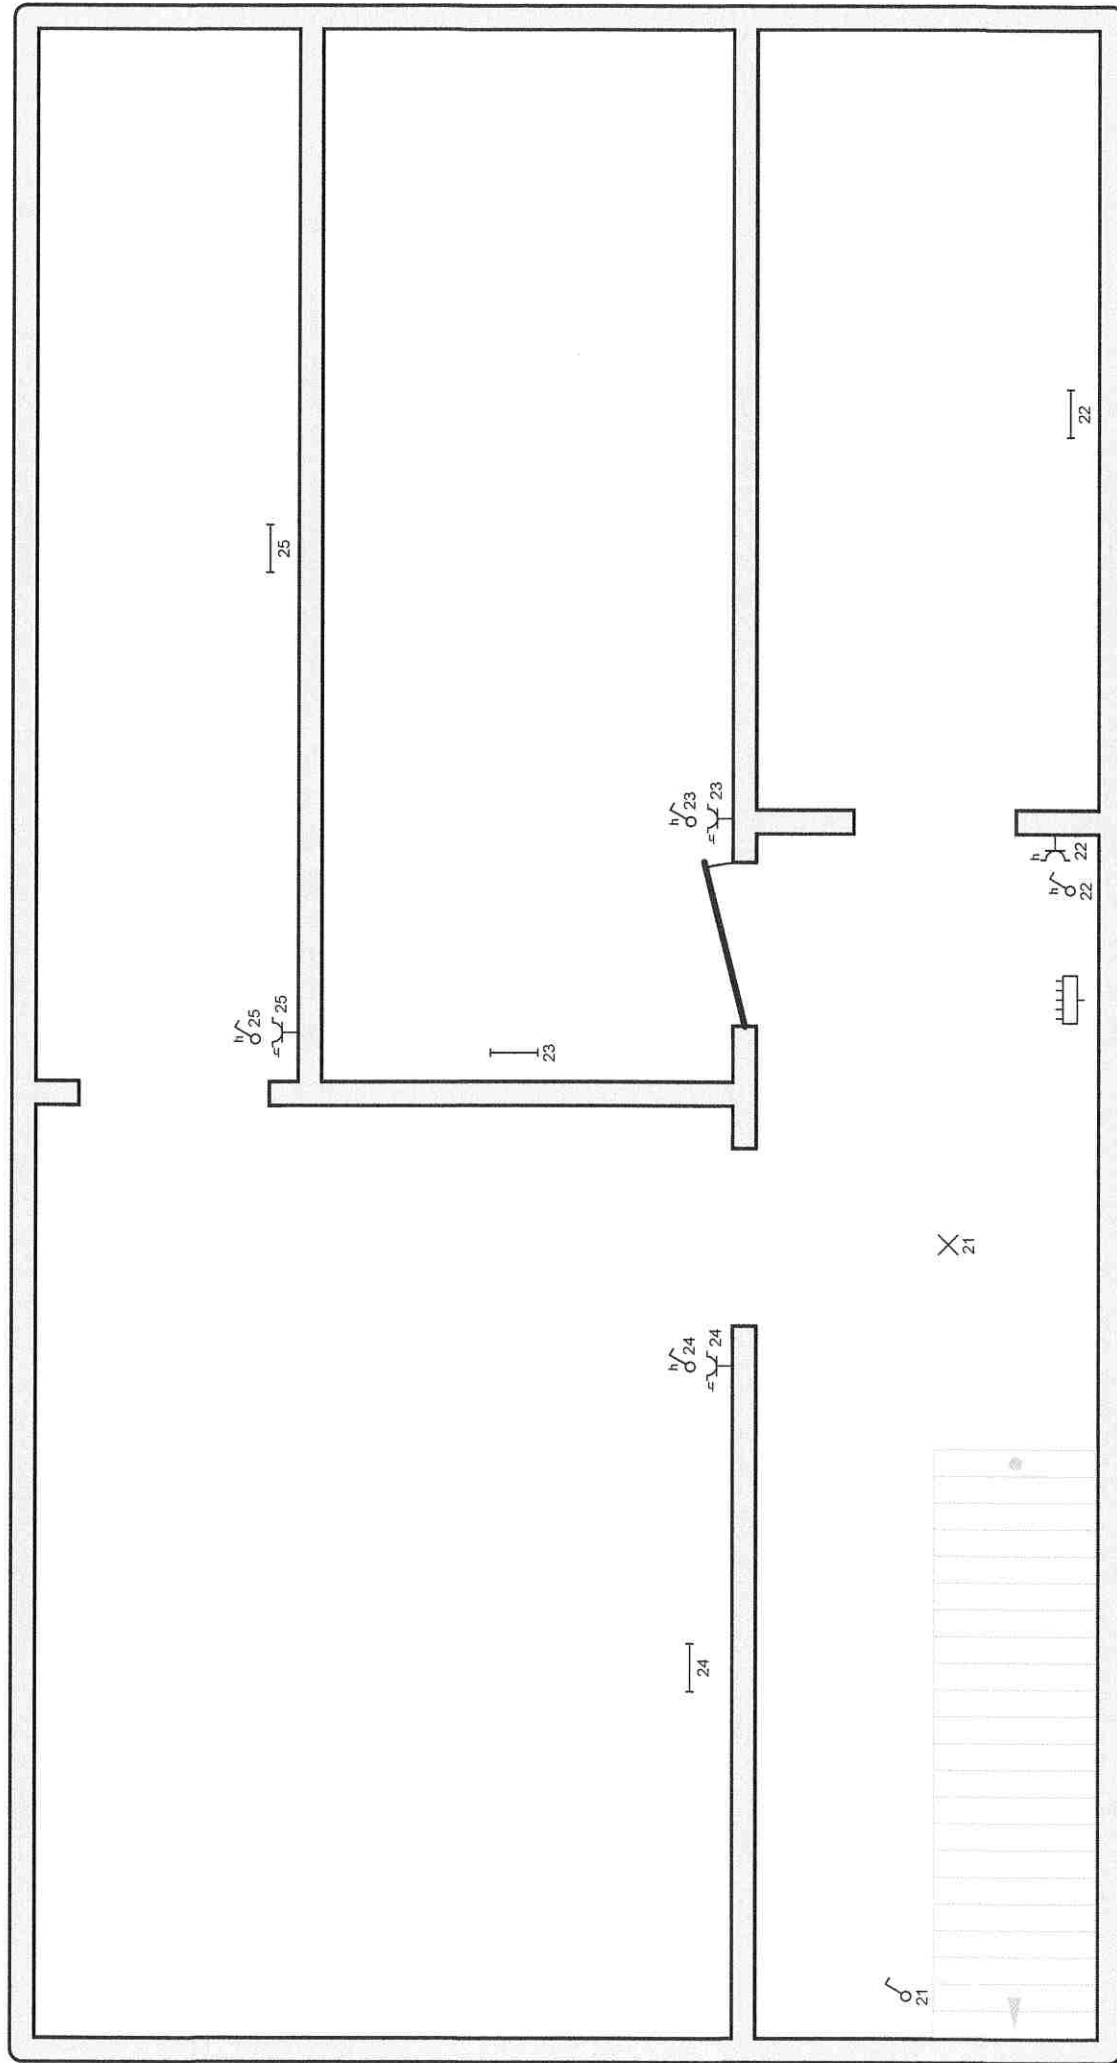


25.11.21
P. van der

Plaats van de elektrische installatie
Lieve Helsen
Frans Demanstraat 26 25
2600 Berchem

Installateur
VL Elektriciteit
Hemelstraat 9 Bus 101
2018 Antwerpen
GSM: 0471/25.32.30
e-mail: vl.elektriciteit@gmail.com
BE0732961593

p. 5/8
Situatieschema

Schema's getekend door: Ambacht cvba - BTW BE 0459.389.723

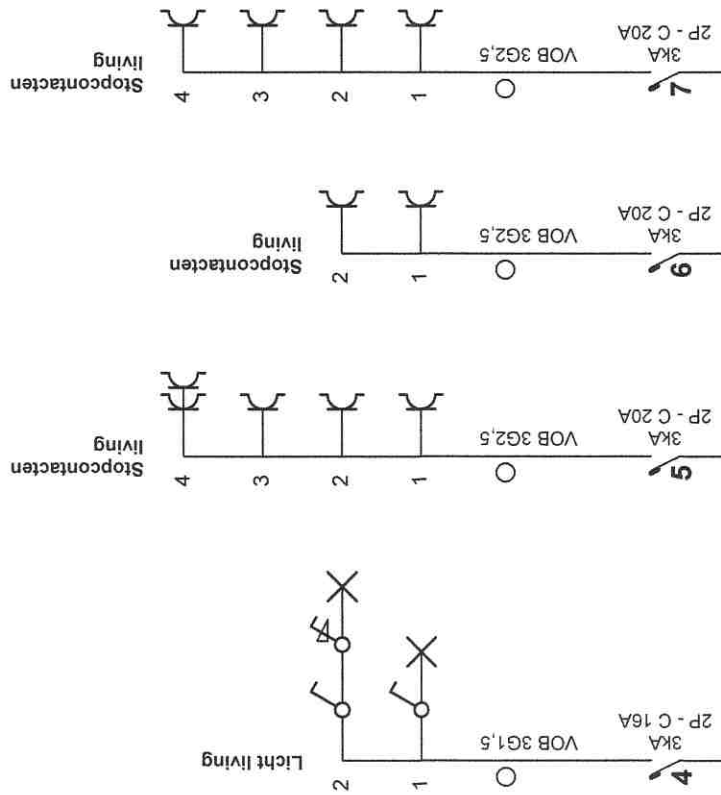


Plaats van de elektrische installatie
Lieve Heisen
Frans Demanstraat 26-25
2600 Berchem

p. 3/8
Eendraadschema

Installateur
VL Elektriciteit
Hemelstraat 9 Bus 101
2018 Antwerpen
GSM: 0471/25.32.30
e-mail: vl.elektriciteit@gmail.com
BE0732961593

25.11.21
Pauk

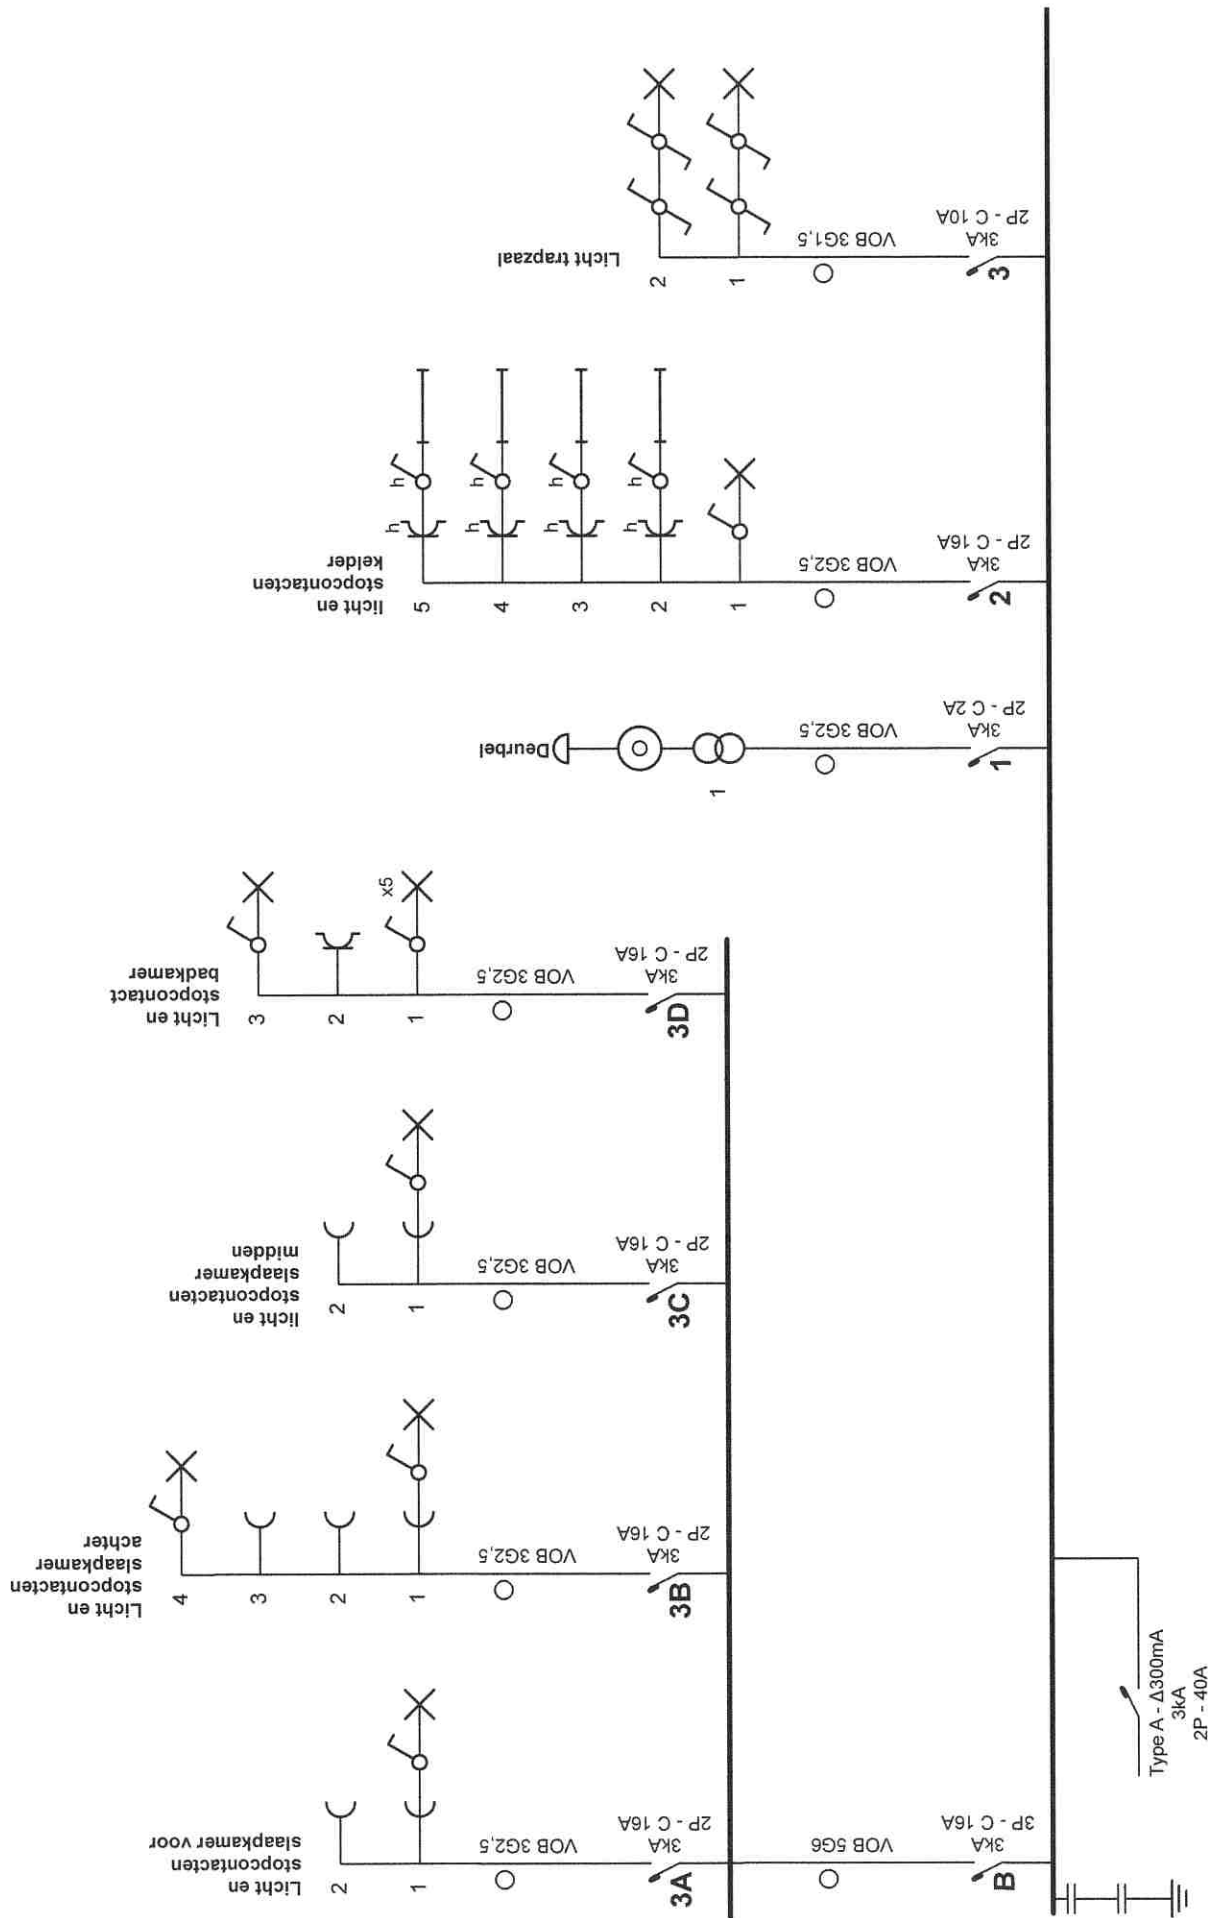

Plaats van de elektrische installatie
Lieve Heisen
Frans Demanstraat 26 25
2600 Berchem

p. 2/8
Eendraadschema

Installateur
VL Elektriciteit
Hemelstraat 9 Bus 101
2018 Antwerpen
GSM: 0471/25.32.30
e-mail: vl.elektriciteit@gmail.com
BE0732961593

Schema's getekend door: Ambacht cvba - BTW BE 0459.389.723

25.11.21
Pursh