

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 15/02/2022 **Inspecteur:** Alexander Bal

ID-label: EK Gallifortlei 180 bus 1 2100 Deurne

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3155 Serienummer: 21251362

Mentor:

Klantreferentie:

Installateur: Kaat Sleeger

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Gallifortlei
Huisnummer 180
Busnummer 1
Postcode 2100
Gemeente Deurne
Land België

Eigenaar

Naam Kaat Slegers
Straatnaam Gallifortlei
Huisnummer 180
Busnummer 1
Postcode 2100
Gemeente Deurne
Land België

Installateur

Naam Kaat Sleeger
BTW nr. .
Telefoonnummer 0472913503
E-mail Kaat.sleegers@telenet.be

Type : appartement

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr. : 51420665

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Spanning: 1~230V


Aantal kringen: 19

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 0,73 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 21,3 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	19	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
2	C	10		2	2,5
3	C	16		2	1,5
1	C	16		2	2,5
1	C	32		2	6
12	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale verbindingen OK

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen OK

Indirecte aanraking OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 15/2/2047

☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 10

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Alexander Bal

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.


- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 15/2/2047	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



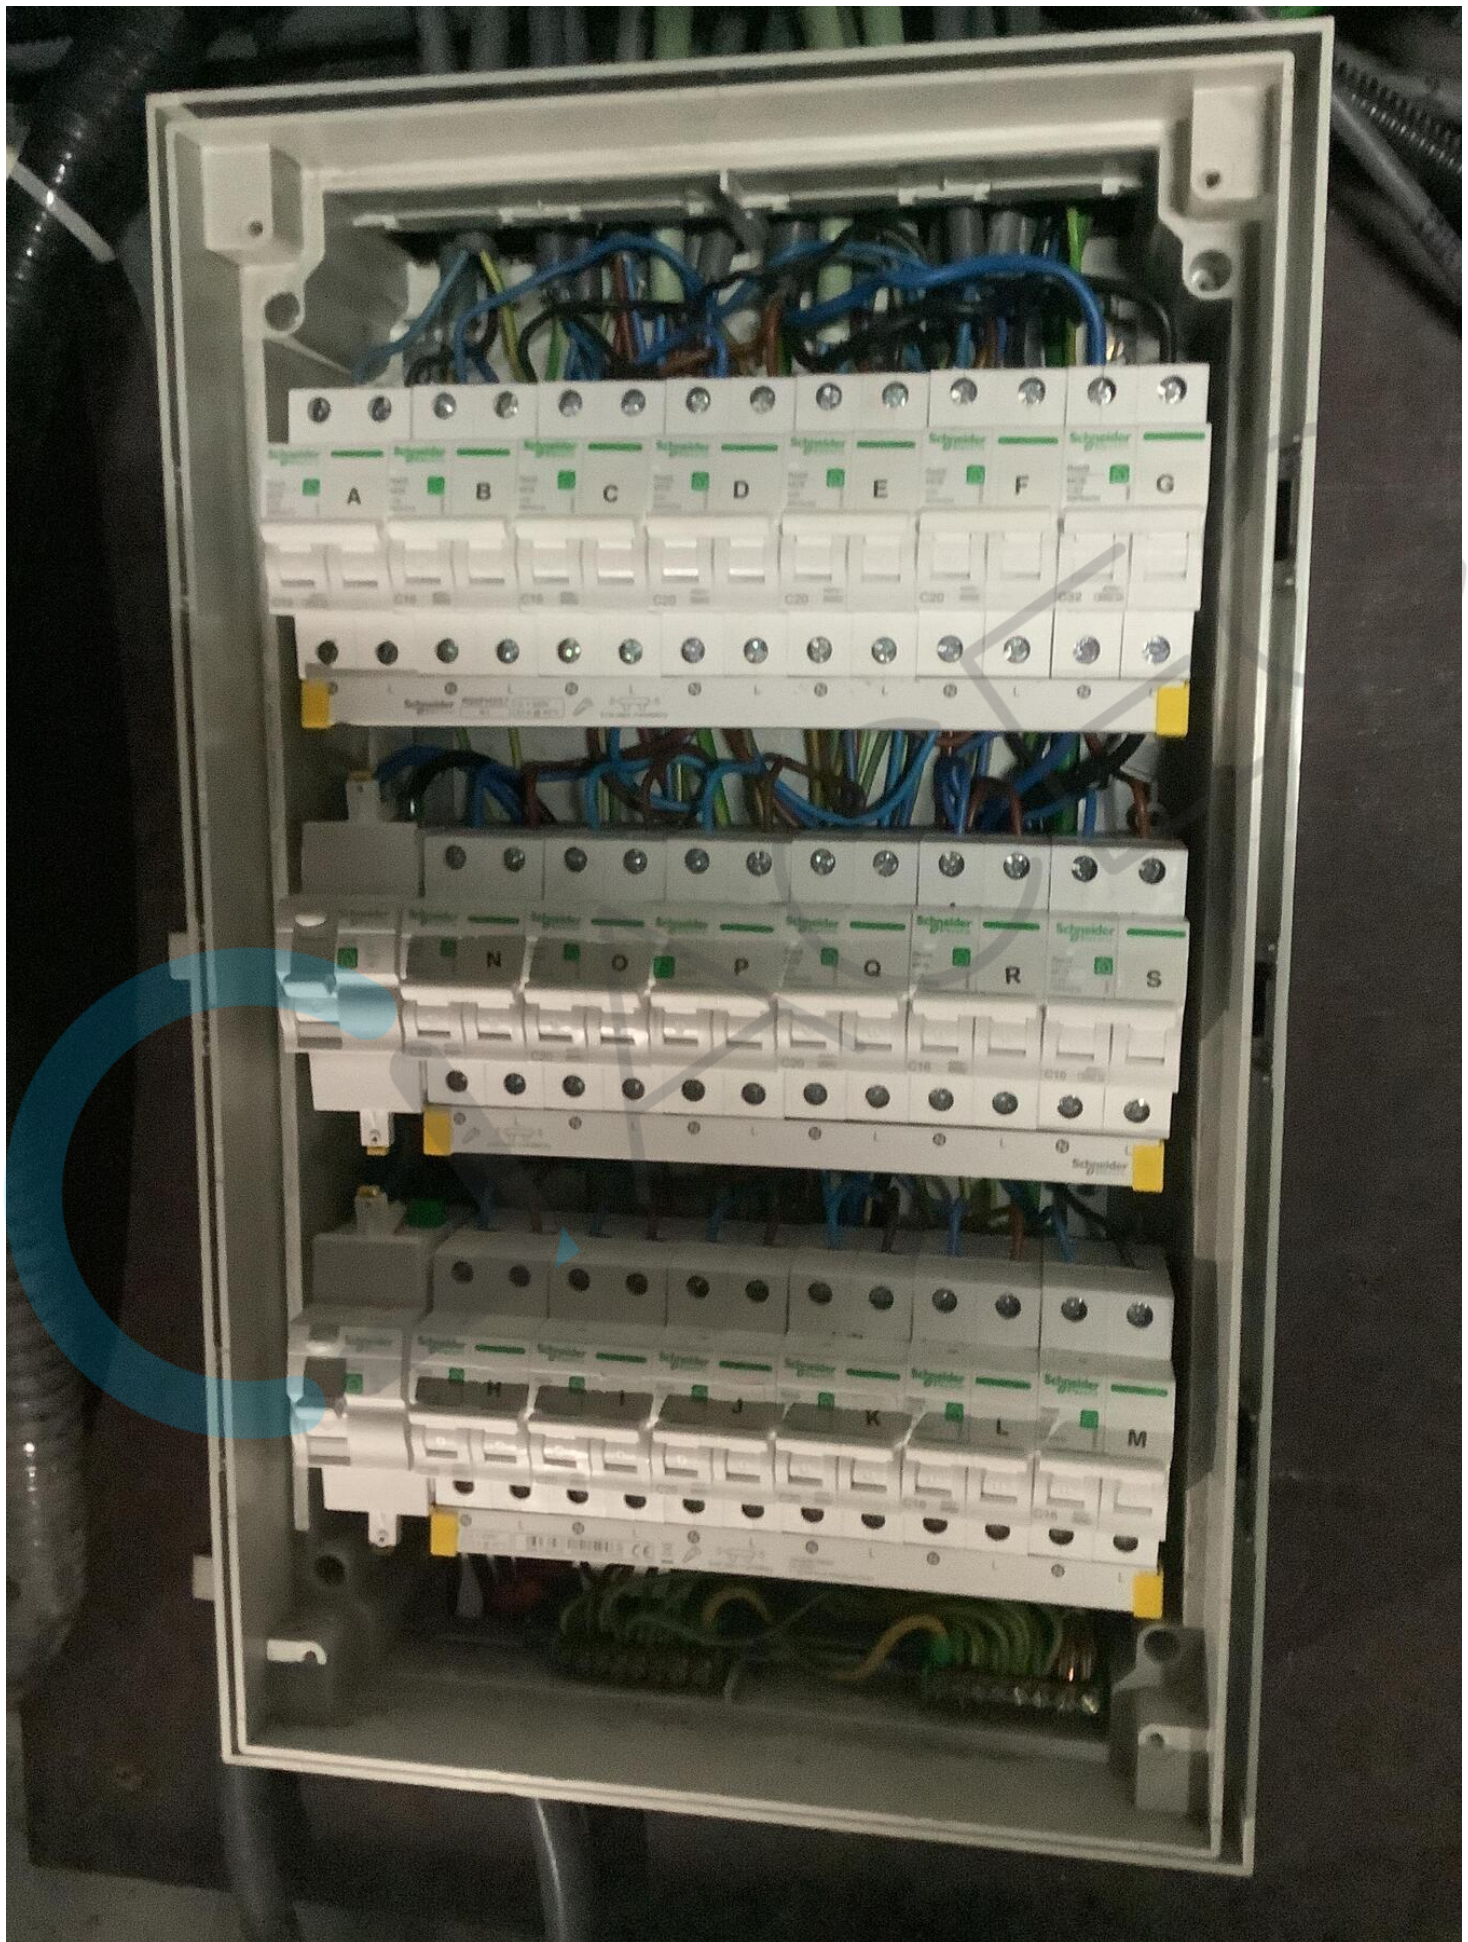


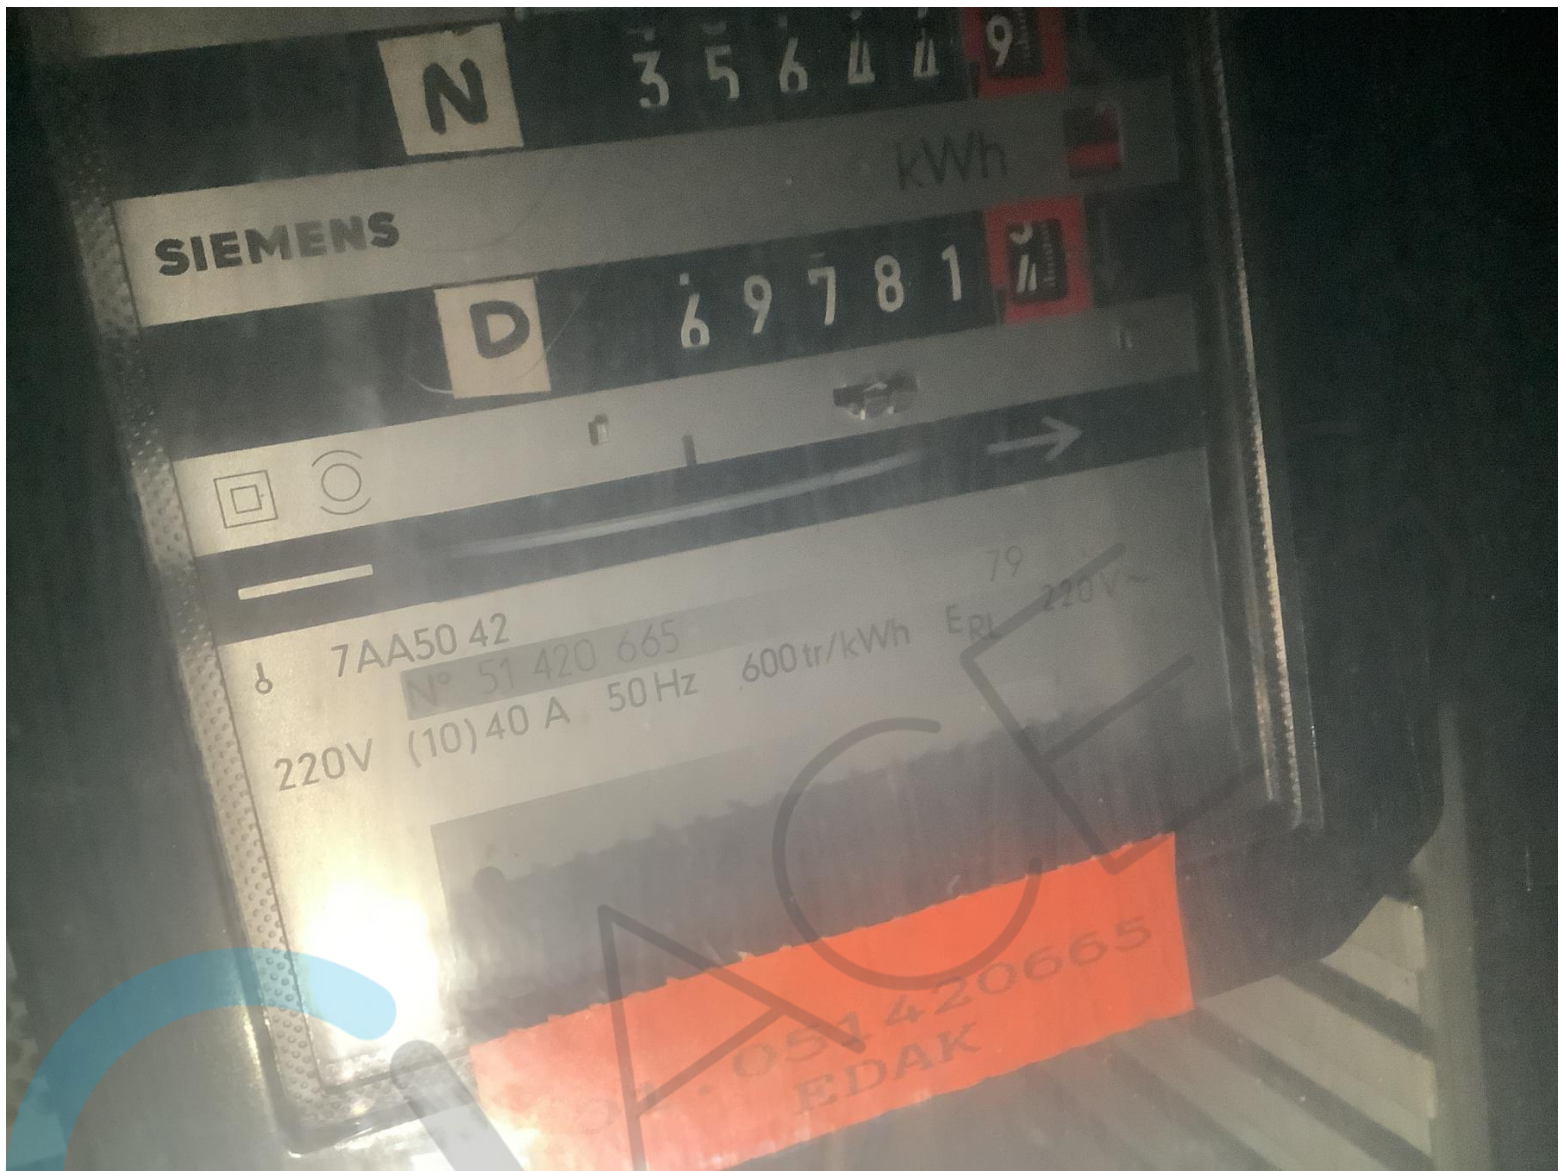


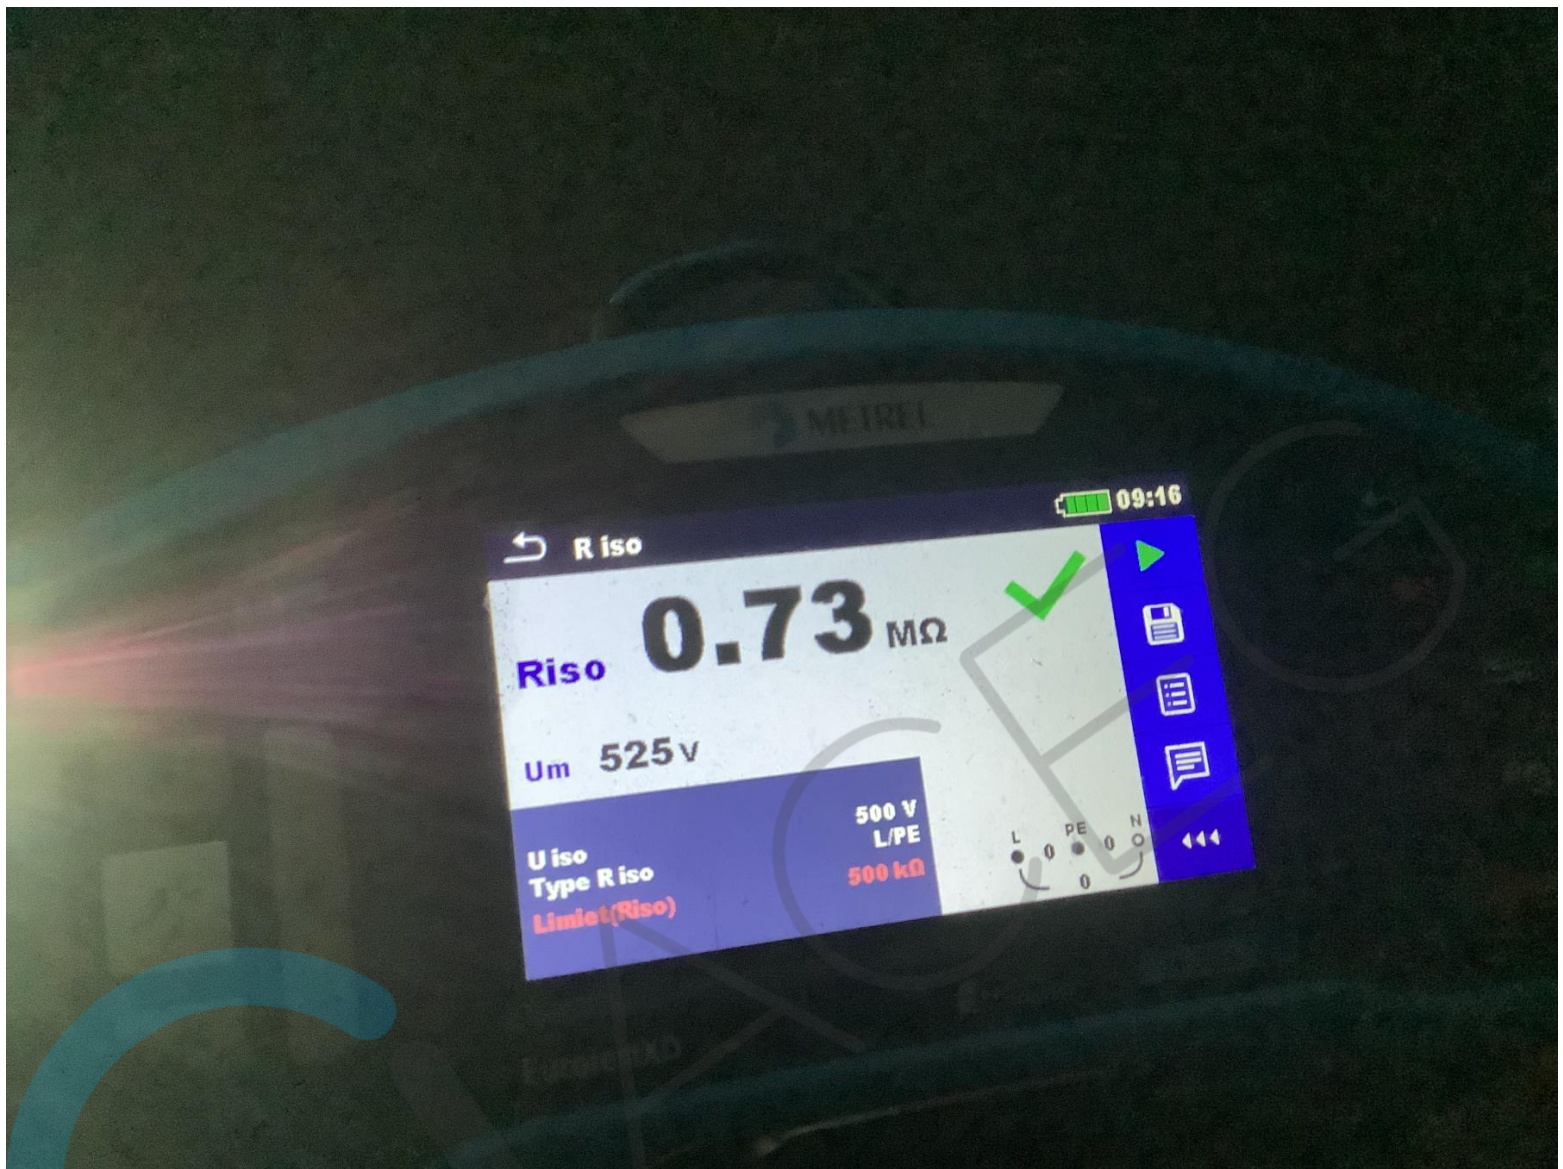






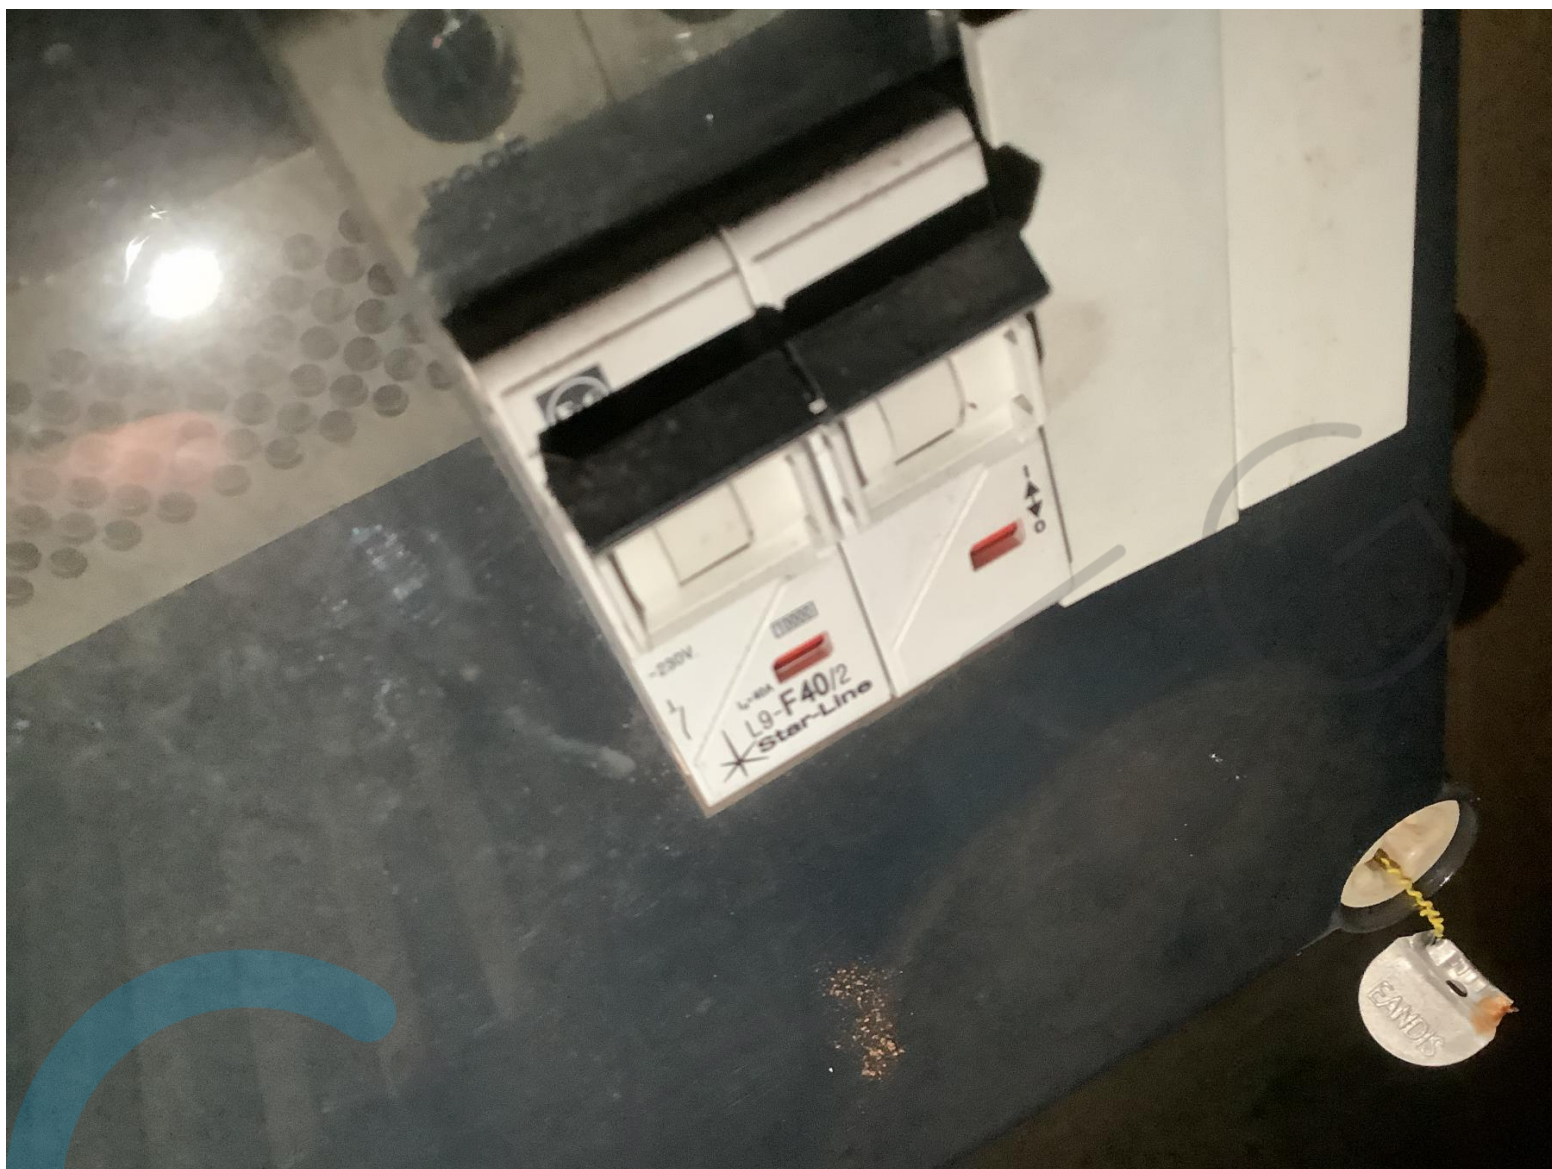

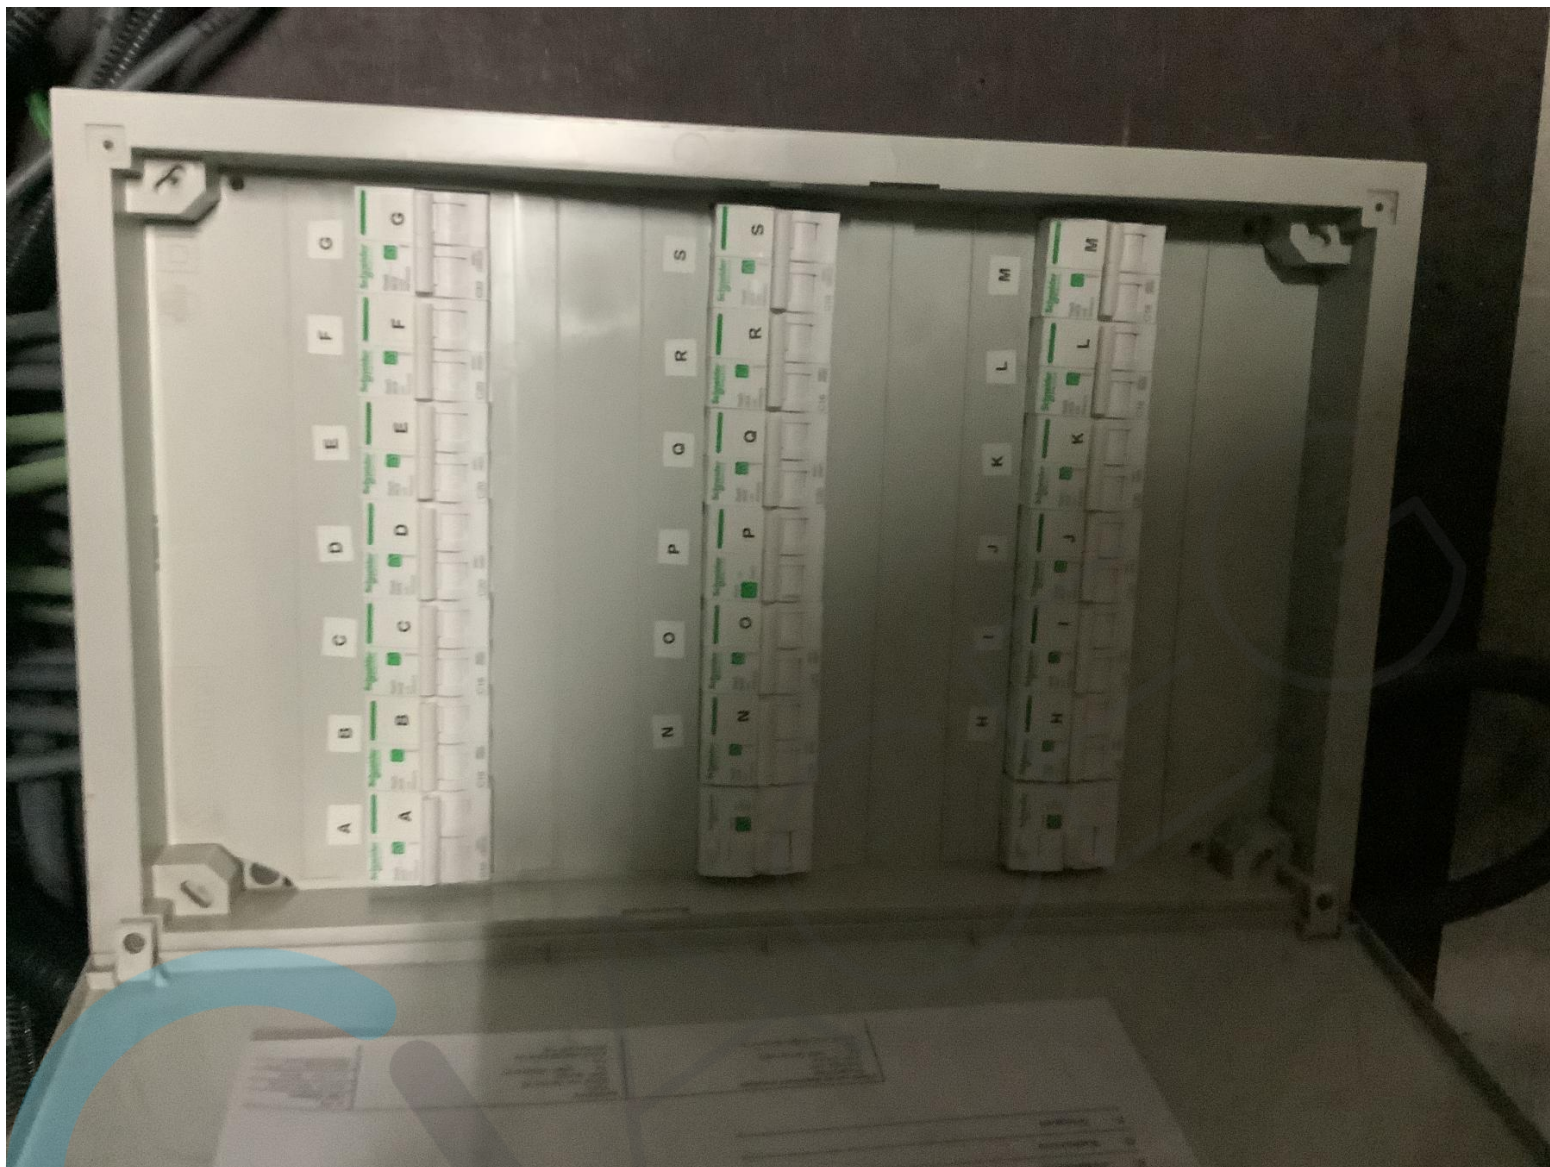


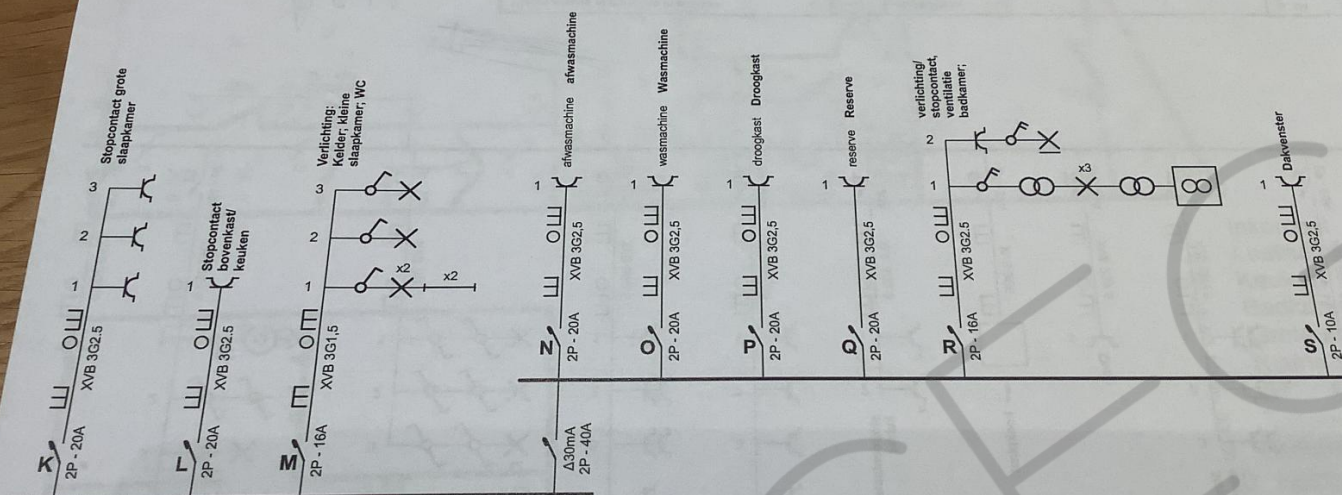


Plaats van de elektrische installatie
 Sleegers Kaat
 Galifortlei 180
 2100 Deurne
 Tel.: - GSM: 0472913503
 Fax: -
 e-mail: kaat.sleegers@telenet.be

Installateur
 SteFix
 Ridder Van Ranstlei 42
 2640 Mortsel
 Tel.: - GSM: 0489009787
 Fax: -
 e-mail: stefix@scarlet.be
 BE0543 305 116

p. 2/4
 Einddraadschema
 Datum: 19/01
 2 x 230V ~ 5

Electrische installatie besloten
 Verordening van 2002
 Elektrische installatie van 2002
 Er was geen tekening

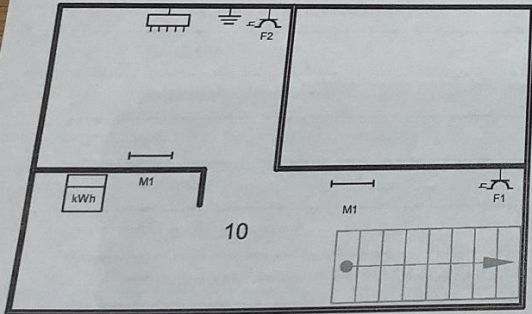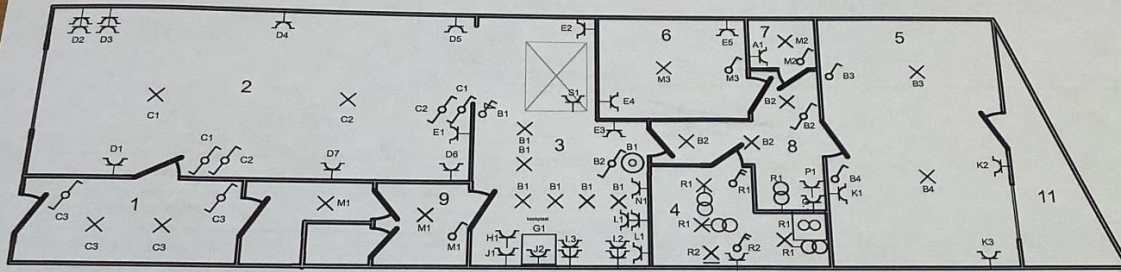


- 1 Inkomhal
- 2 Leefruimte
- 3 Keuken
- 4 Badkamer
- 5 Grote slaapkamer
- 6 Kleine slaapkamer
- 7 WC
- 8 Tussenhal
- 9 Kelderingang
- 10 Kelder
- 11 Terras

Bal A
Aceg 7
15/02/2022

Plaats van de elektrische installatie
 Sleegers Kaat
 Galilfortlei 180
 2100 Deurne
 Tel.: - GSM: 0472913503
 Fax: -
 e-mail: kaat.sleegers@telenet.be

Installateur
 SteFix
 Ridder Van Ranstlei 42
 2640 Mortsel
 Tel.: - GSM: 0489009787
 Fax: -
 e-mail: stefix@scarlet.be
 BE0543 305 116

p. 3/4
Situatieschema
 Datum: 19/01/2022
 2 x 230V ~ 50Hz
Elektrische installatie kan niet worden uitgevoerd in
 verdunde lucht, vochtigheid 2000
 Temperatuur van de omgeving 2000
 E1 voor geen bevestigingspunt bij aanleg

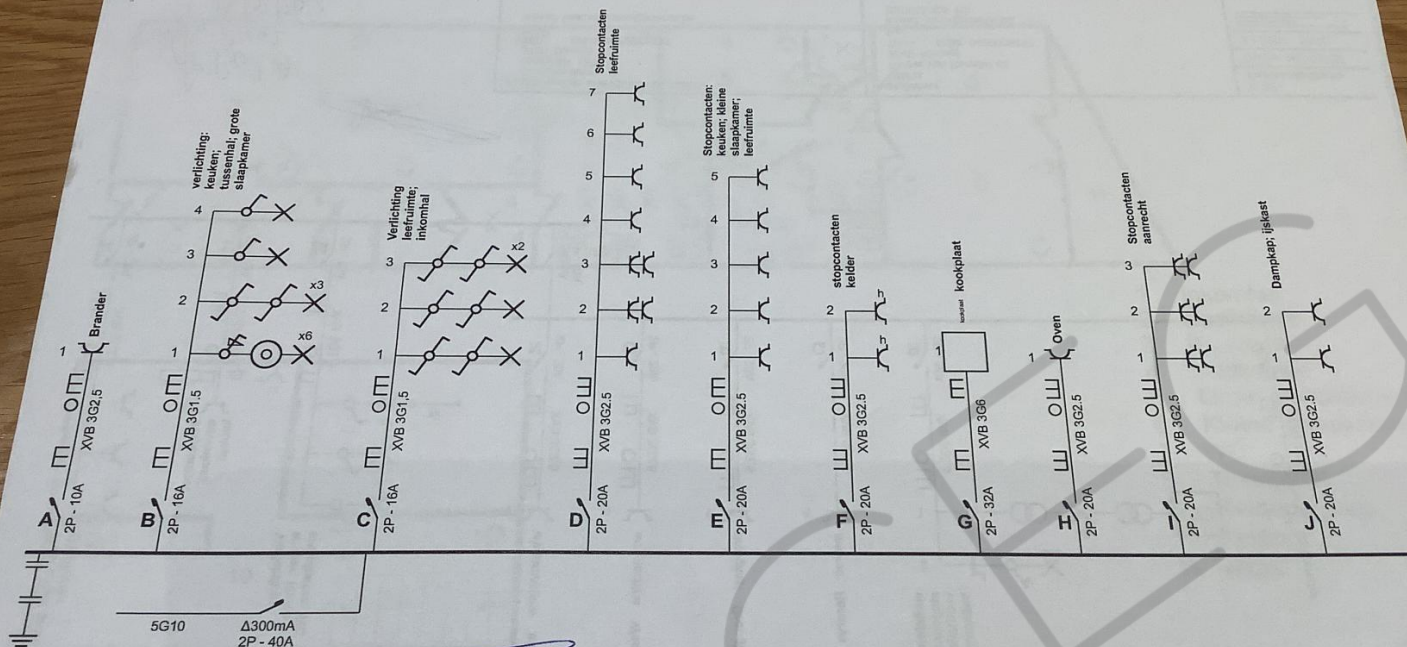

Bal A
Aleg 7
15/02/2022

Plaats van de elektrische installatie
Sleegers Kaat
Galifortlei 180
2100 Deume
Tel.: - GSM: 0472913503
Fax: -
e-mail: kaat.sleegers@telenet.be

Installateur
Stefix
Ridder Van Ranstlei 42
2640 Mortsel
Tel.: - GSM: 0489009787
Fax: -
e-mail: stefix@scarlet.be
BE0543 305 116

p. 1/4
Eendraadschema
Datum: 19/01/2022
2 x 230V ~ 50Hz

Elektrische installatie kan niet verantwoord worden gemaakt
Verplichting van de installateur
De installateur aanvaardt de aansprakelijkheid
Een goed gebruik van de installatie is noodzakelijk

A: Brander
B: verlichting: keuken; tussenhal; grote slaapkamer
C: Verlichting leefruimte; inkomhal
D: Stopcontacten leefruimte
E: Stopcontacten: keuken; kleine slaapkamer; leefruimte
F: stopcontacten kelder
G: kookplaat
H: Oven
I: Stopcontacten aanrecht
J: Dampkap; ijskast
K: Stopcontact grote slaapkamer
L: Stopcontact bovenkast/ keuken
M: Verlichting: Kelder; kleine slaapkamer; WC
N: afwasmachine
O: Wasmachine
P: Droogkast

Q: Reserve
R: verlichting/ stopcontact, ventilatie badkamer;
S: Dakvenster

Plaats van de elektrische installatie
 Slegers Kaat
 Galifortlei 180
 2100 Deurne
 Tel.: - GSM: 0472913503
 Fax: -
 e-mail: kaat.slegers@telenet.be

Installateur
 SteFix
 Ridder Van Ranstlei 42
 2640 Morsel
 Tel.: - GSM: 0489009787
 Fax: -
 e-mail: stefix@scarlet.be
 BE0543 305 116

p. 4/4
 Lijst Kringer
 Datum: 19/0
 2 x 230V ~

Elektrische installatie heeft
 een nominale spanning van 230V
 en een nominale stroom van 16A
 en moet goed geïsoleerd zijn



