



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 13/07/2023

Inspecteur: Robby De Smet

Mentor:

Installateur: JDC Algemene
Elektriciteitswerken

Label:

B.T.W. nr.: BE 0544 912 742

Klantreferentie:

Merken en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 21251306

Datum verslag: 13/07/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Regenbeemd
Huisnummer: 2
Busnummer:
Postcode: 2540
Gemeente: HOVE
Land: België

Eigenaar

Naam: Sofie Lemmens
Straatnaam: Regenbeemd
Huisnummer: 2
Busnummer:
Postcode: 2540
Gemeente: HOVE
Land: België

Installateur

Naam: JDC Algemene Elektriciteitswerken
BTW nr.: BE 0544 912 742
Telefoonnummer: +32 494 07 98 84
E-mail: info@jdc-aew.be

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: : 4937919

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 28


Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 1.28 MΩ

RE: 1.32 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	28	-	-
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	14	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	16		2	2,5
3	C	16		2	1,5
14	C	20		2	2,5
1	C	25		4	6
1	C	25		4	6
1	C	40	Rem	4	6
1	C	20	Pv	2	2,5
2	C	6		2	1,5
2	C	16	Reserve	2	-
1	C	20	Reserve	2	-
Visueel nazicht (algemeen) OK		Directe aanraking OK	Indirecte aanraking OK		
Aansluitingen OK		schema in bijlage door Aceg vzw NA			
Equipotentiale verbindingen OK		Doorsnede geleiders OK			
Continuïteit OK		Verlichting / toestellen OK			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- nota/note 8 De elektrische installatie was niet volledig toegankelijk, wij hadden geen toegang tot volgende lokalen : Bemeubeld

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 13/7/2048
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Robby De Smet




ROBBY DE SMET
ACEG VZW - #227

- Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 - Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
 - Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
- Kwaliteit
- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
 - De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 13/7/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

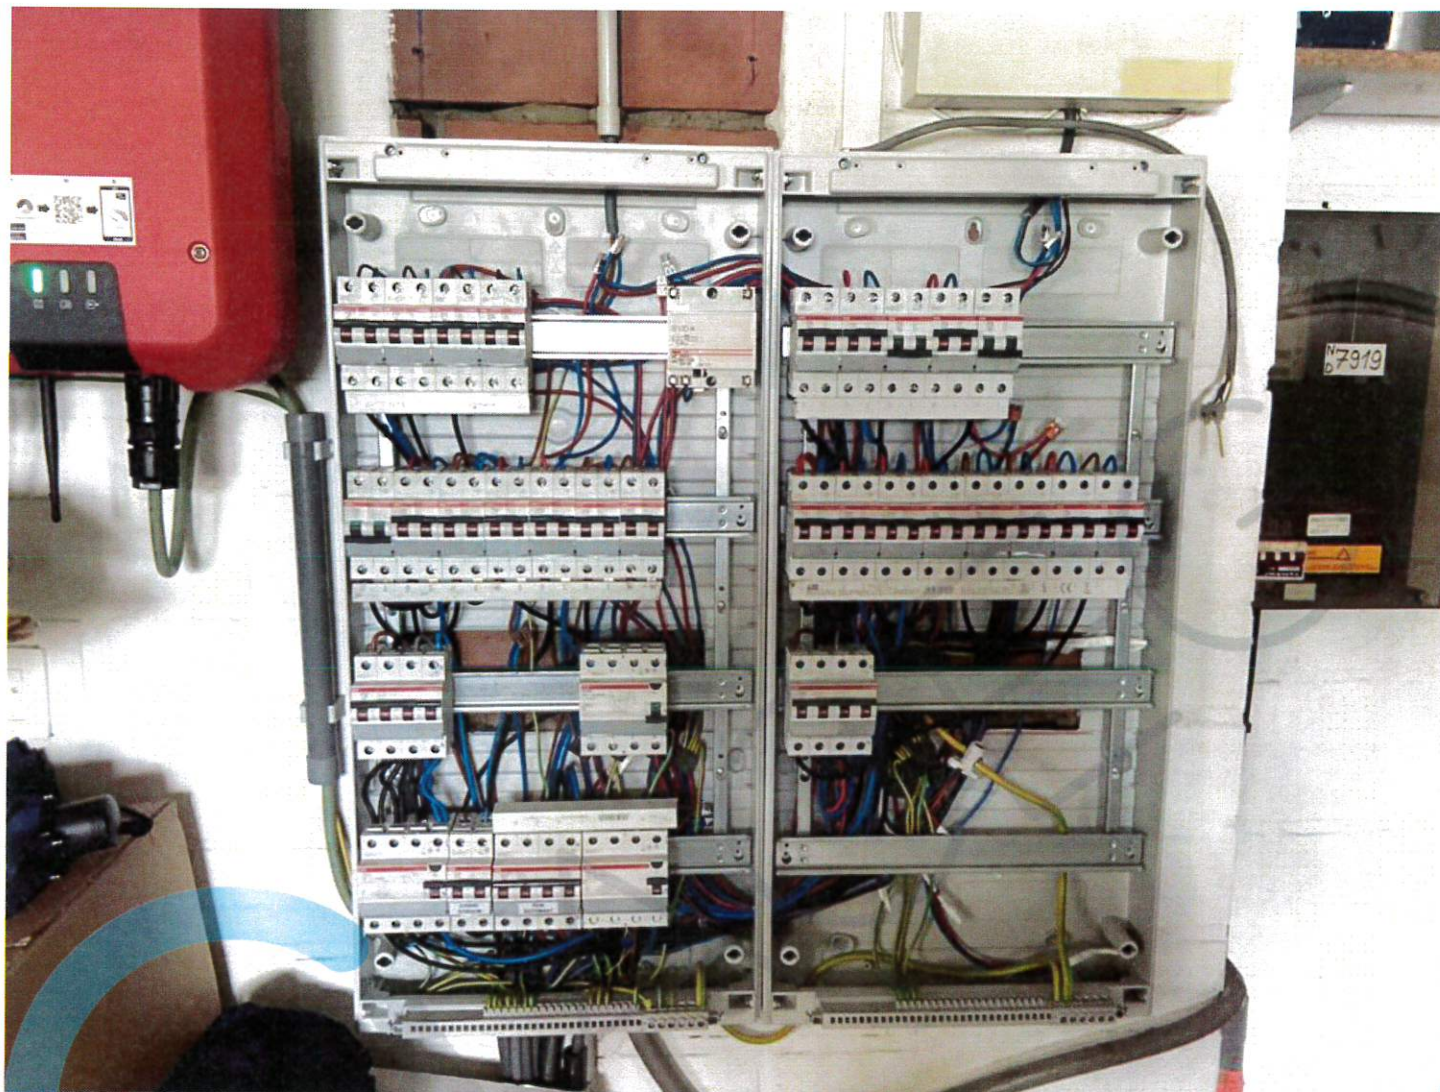








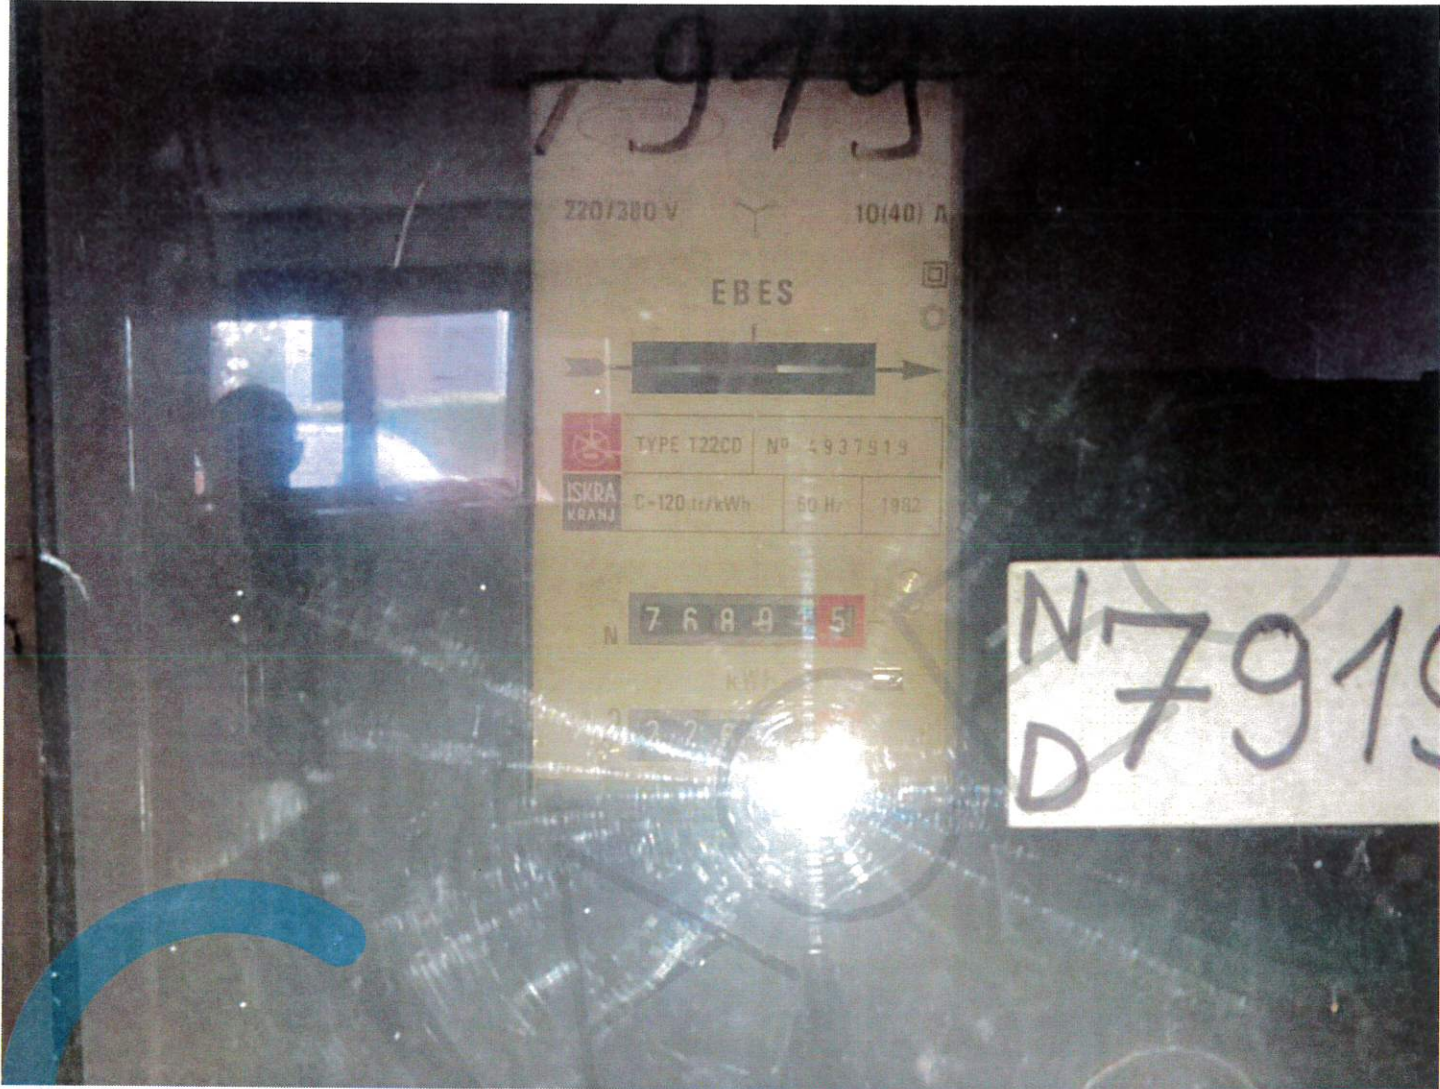





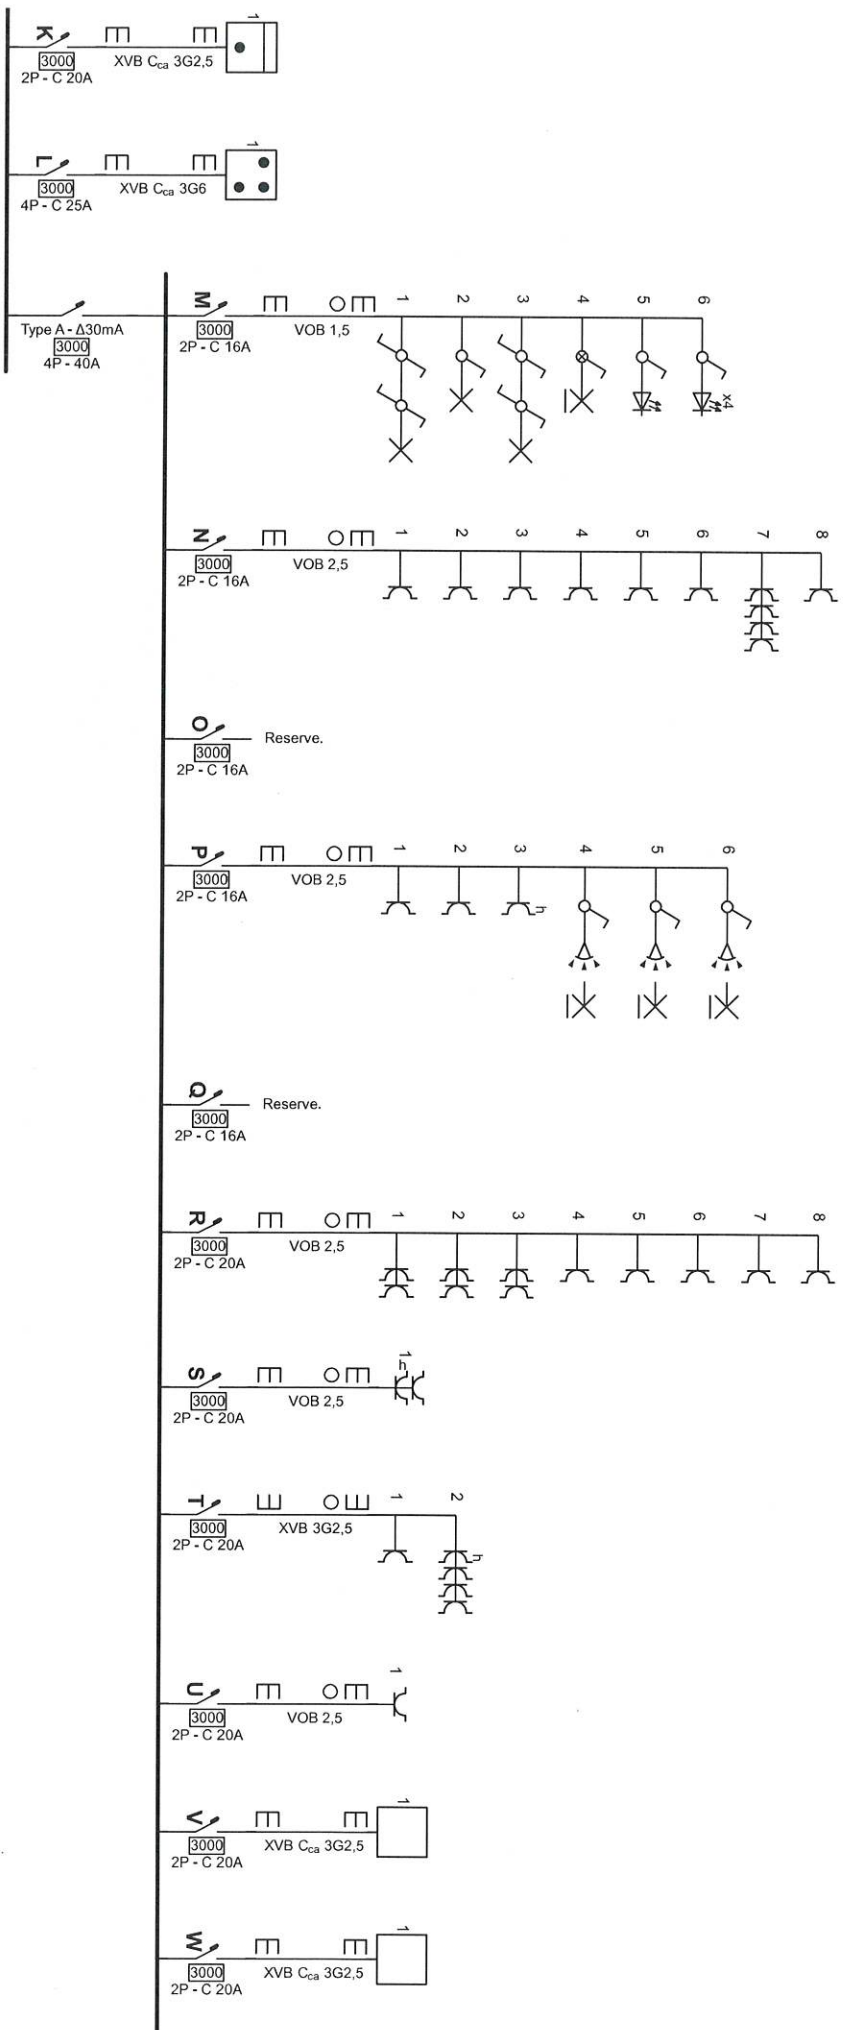

Erkend Organisme

ACEG Antwerpen
 Vogelerslaan 80
 2960 Brecht
 Tel.: 03 369 15 94
 e-mail: antwerpen@aceg.be

13/07/2023

ACEG
 Robby De Smet

De Smet

Plaats van de elektrische installatie

Sofie Lemmens
 Regenbeemd 2
 2540 Hove

Installateur


JDC A.E.W.
 Drie Eikenstraat 117
 2650 Edegem
 GSM: 0494 07 98 84
 e-mail: info@jdc-aew.be
 BTW BE 0544.912.742



p. 2/7
 Eindradschema

Datum: 13/07/2023

3 x 400V + N ~ 50Hz

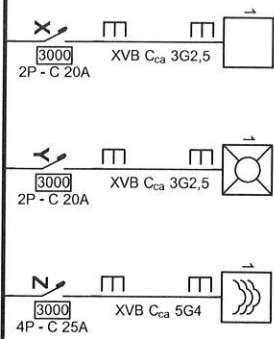

Erkend Organisme

ACEG Antwerpen
Vogelerslaan 80
2960 Brecht
Tel.: 03 369 15 94
e-mail: antwerpen@aceg.be

13/07/2023



Plaats van de elektrische installatie

Sofie Lemmens
Regenbeemd 2
2540 Hove

Installateur

JDC A.E.W.
Drie Eikenstraat 117
2650 Edegem
GSM: 0494 07 98 84
e-mail: info@jdc-aew.be
BTW BE 0544.912.742


p. 3/7

Eendraadschema

Datum: 13/07/2023

3 x 400V + N ~ 50Hz



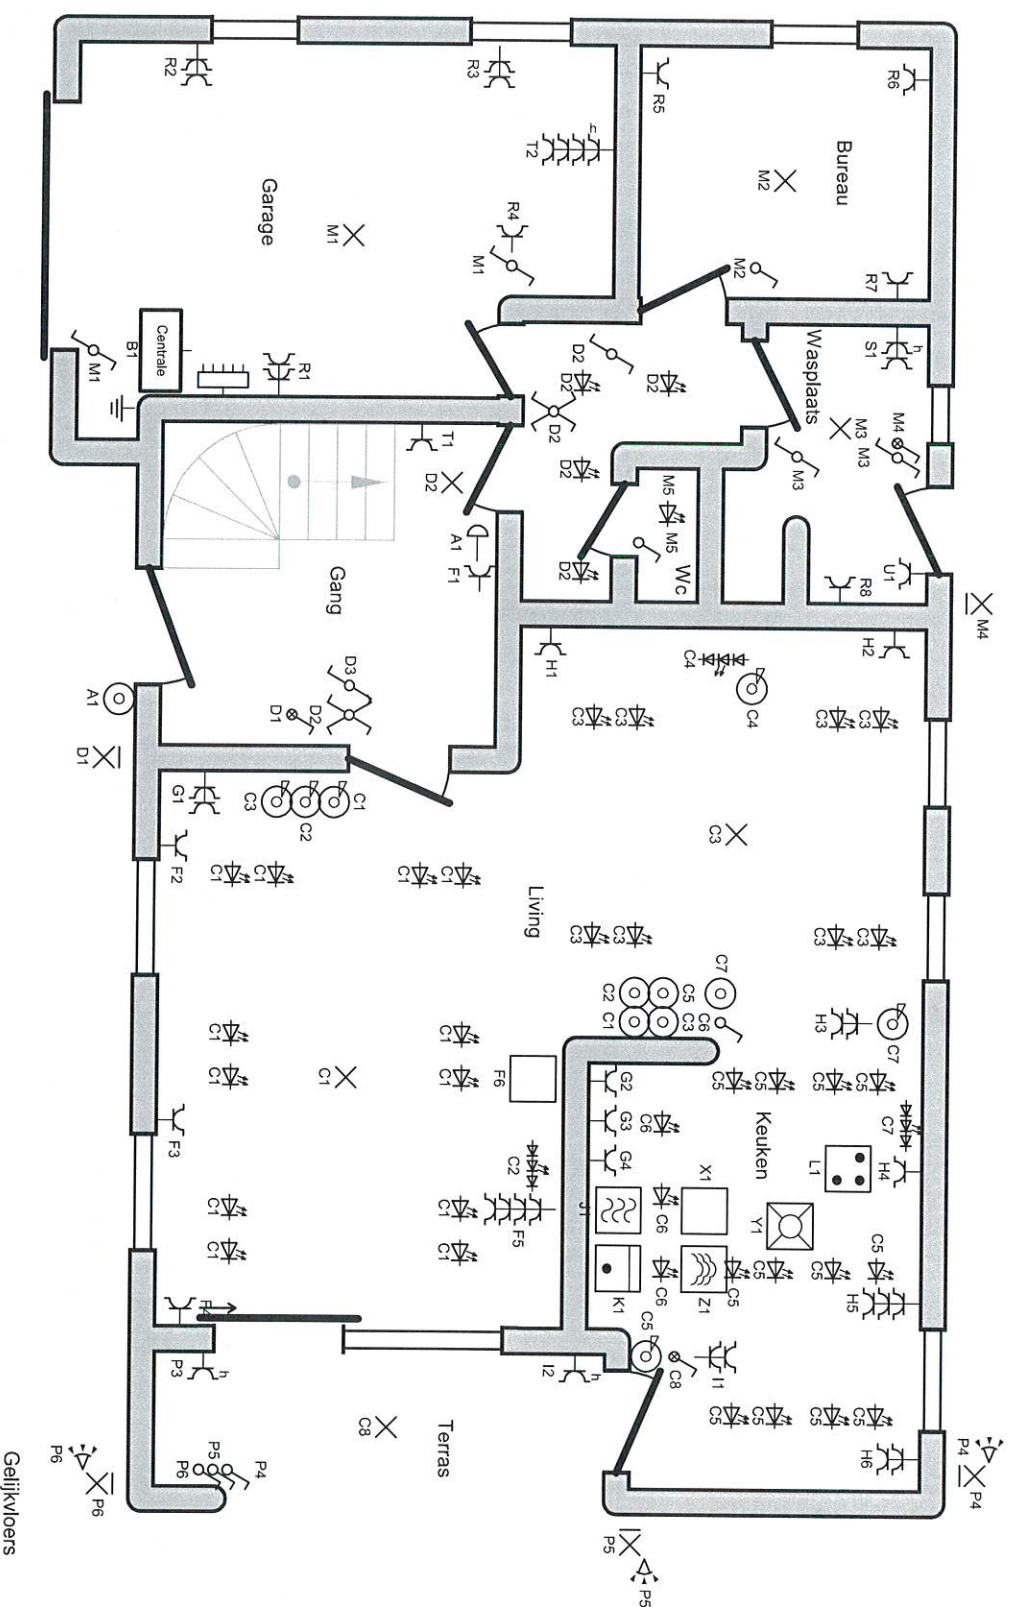

Geeljkvloers

Erkend Organisme

ACEG Antwerpen
Vogelkerlaan 80
2960 Brecht
Tel.: 03 369 15 94
e-mail: antwerpen@aceg.be

13/07/2023

ACEG
Robby De Smet

Plaats van de elektrische installatie

Sofie Lemmens
Regenbeemd 2
2540 Hove

Installateur

JDC A.E.W.
Drie Eikenstraat 117
2650 Edegem
GSM: 0494 07 98 84
e-mail: info@jdc-aeuw.be
BTW BE 0544.912.742

p. 4/7


Situatieschema

Datum: 13/07/2023

3 x 400V + N - 50Hz



De Smet

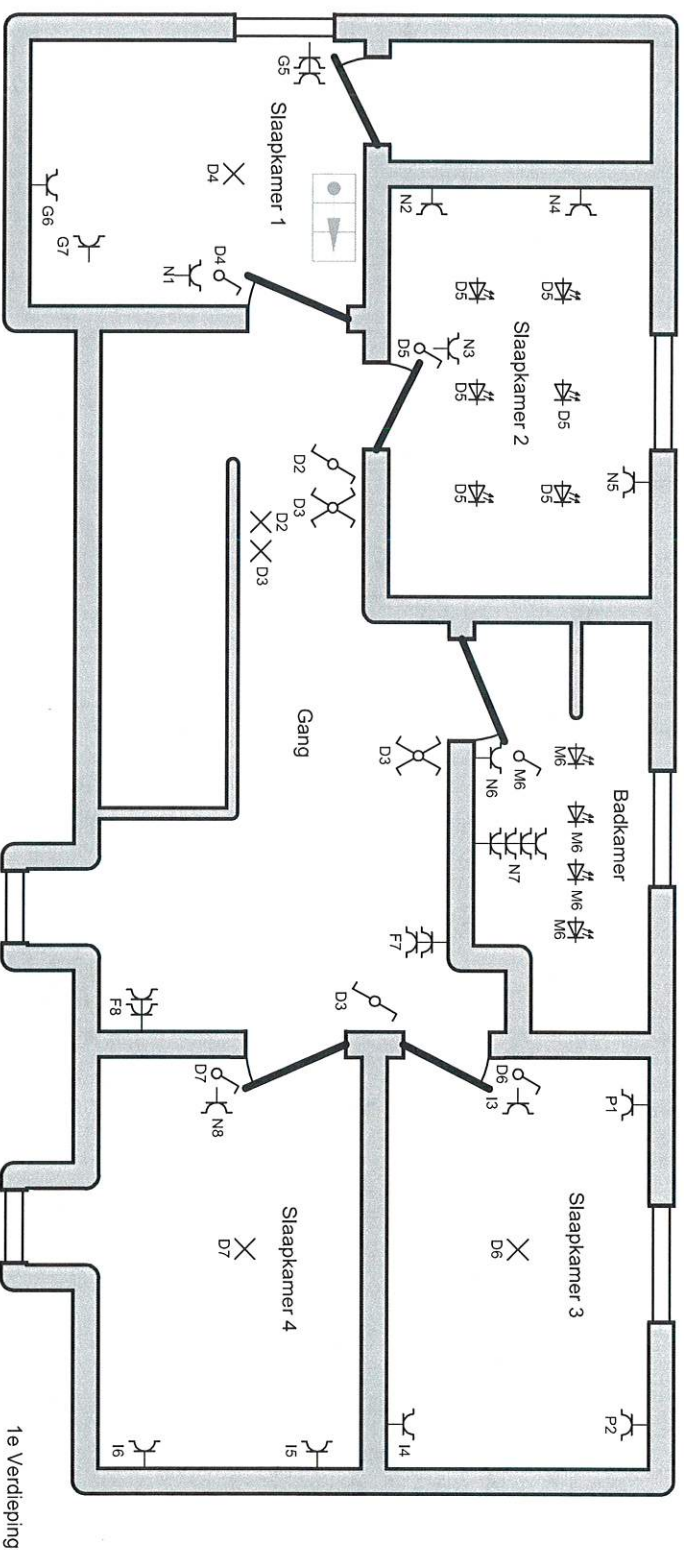

Erkend Organisme
ACEG Antwerpen
Vogelkerkslaan 80
2960 Brecht
Tel.: 03 369 15 94
e-mail: antwerpen@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Sofie Lemmens
Regenbeemd 2
2540 Hove

Installateur
JDC A.E.W.
Drie Eikenstraat 117
2650 Edegem
GSM: 0494 07 98 84
e-mail: info@jdc-aew.be
BTW BE 0544.912.742


p. 5/7
Situatieschema

Datum: 13/07/2023

3 x 400V + N ~ 50Hz



QACEG
Robby De Smet
ZZZ

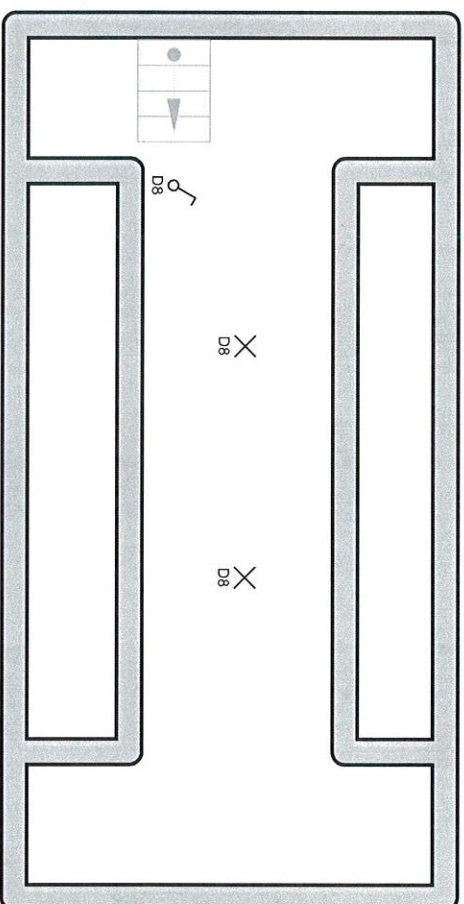

Zolder

Erkend Organisme
ACEG Antwerpen
Vogelkierslaan 80
2960 Brecht
Tel.: 03 369 15 94
e-mail: antwerpen@aceg.be

13/07/2023

QACEG
Robby De Smet

Plaats van de elektrische installatie
Sofie Lemmens
Regenbeemd 2
2540 Hove

Installateur

JDC A.E.W.
Drie Eikenstraat 117
2650 Edegem
GSM: 0494 07 98 84
e-mail: info@jdc-aew.be
BTW BE 0544.912.742

p. 6/7
Situatieschema

Datum: 13/07/2023
3 x 400V + N ~ 50Hz



PV	Zonne Panelen.	U	Stopcontact wasplaats.
REM	REM Automaat.	V	Airco.
A	Bel.	W	Airco.
B	Alarm.	X	Koffiezet.
C	Verlichting living, keuken, terras.	Y	Vaatwas.
D	Verlichting gang, slpk 1, slpk 2, slpk 3, slpk 4, zolder.	Z	Stoomoven.
E	Reserve.		
F	Stopcontacten gang, living, openhaard.		
G	Stopcontacten living, koelkast 2x, warmhoudlade, slpk 1.		
H	Stopcontacten living, keuken.		
I	Stopcontacten keuken, terras, slpk 3, slpk 4.		
J	Microgolf.		
K	Oven.		
L	Kookvuur.		
M	Verlichting garage, bureau, wasplaats, buiten, wc, badk.		
N	Stopcontacten slpk 1, slpk 2, badk 1ste meubel, slpk 4.		
O	Reserve.		
P	Stopcontacten slpk 3, terras + verlichting buiten.		
Q	Reserve.		
R	Stopcontacten garage, bureau, wasplaats.		
S	Stopcontacten wasplaats.		
T	Stopcontacten gang, Cv +modem.		

Erkend Organisme
ACEG Antwerpen
Vogelkerslaan 80
2960 Brecht
Tel.: 03 369 15 94
e-mail: antwerpen@aceg.be

13/07/2023
ACEG
Robby De Smet

Plaats van de elektrische installatie
Sofie Lemmens
Reigenbeemd 2
2540 Hove

Installateur
JDC A.E.W.
Drie Eikenstraat 117
2650 Edgem
GSM: 0494 07 98 84
e-mail: info@jdc-aew.be
BTW BE 0544.912.742



p. 717
Lijst K117-2